

NOTE GENERALI



- (1) - A SCOPPO ESEMPLIFICATIVO E NON ESHAUSTIVO, SI RIPORTA DI SEGUITO, UN ELENCO DEI PRINCIPALI SEGNALE DA RIPORTARE ALL'IMPIANTO DI SUPERVISIONE INVIATO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA INCENDIO (UCAV-S) PER ALI CANALI TELECOMUNICAZIONE, PRE ALI LOCALI TECNICI (L10), ALI SCALE MOBILI, PRE ALI ASCENSORI, PRE ALI CAVEI, PRE ALI MEZZANNO BANCHINA, PRE ALI LOCALI TECNICI (L11), ALI LOCALI TECNICI (L12), ALI LOCALI TECNICI (L13), ALI LOCALI TECNICI (L14), ALI LOCALI TECNICI (L15), ALI LOCALI TECNICI (L16), ALI LOCALI TECNICI (L17), ALI LOCALI TECNICI (L18), ALI LOCALI TECNICI (L19), ALI LOCALI TECNICI (L20), ALI LOCALI TECNICI (L21), ALI LOCALI TECNICI (L22), ALI LOCALI TECNICI (L23), ALI LOCALI TECNICI (L24), ALI LOCALI TECNICI (L25), ALI LOCALI TECNICI (L26), ALI LOCALI TECNICI (L27), ALI LOCALI TECNICI (L28), ALI LOCALI TECNICI (L29), ALI LOCALI TECNICI (L30), ALI LOCALI TECNICI (L31), ALI LOCALI TECNICI (L32), ALI LOCALI TECNICI (L33), ALI LOCALI TECNICI (L34), ALI LOCALI TECNICI (L35), ALI LOCALI TECNICI (L36), ALI LOCALI TECNICI (L37), ALI LOCALI TECNICI (L38), ALI LOCALI TECNICI (L39), ALI LOCALI TECNICI (L40), ALI LOCALI TECNICI (L41), ALI LOCALI TECNICI (L42), ALI LOCALI TECNICI (L43), ALI LOCALI TECNICI (L44), ALI LOCALI TECNICI (L45), ALI LOCALI TECNICI (L46), ALI LOCALI TECNICI (L47), ALI LOCALI TECNICI (L48), ALI LOCALI TECNICI (L49), ALI LOCALI TECNICI (L50), ALI LOCALI TECNICI (L51), ALI LOCALI TECNICI (L52), ALI LOCALI TECNICI (L53), ALI LOCALI TECNICI (L54), ALI LOCALI TECNICI (L55), ALI LOCALI TECNICI (L56), ALI LOCALI TECNICI (L57), ALI LOCALI TECNICI (L58), ALI LOCALI TECNICI (L59), ALI LOCALI TECNICI (L60), ALI LOCALI TECNICI (L61), ALI LOCALI TECNICI (L62), ALI LOCALI TECNICI (L63), ALI LOCALI TECNICI (L64), ALI LOCALI TECNICI (L65), ALI LOCALI TECNICI (L66), ALI LOCALI TECNICI (L67), ALI LOCALI TECNICI (L68), ALI LOCALI TECNICI (L69), ALI LOCALI TECNICI (L70), ALI LOCALI TECNICI (L71), ALI LOCALI TECNICI (L72), ALI LOCALI TECNICI (L73), ALI LOCALI TECNICI (L74), ALI LOCALI TECNICI (L75), ALI LOCALI TECNICI (L76), ALI LOCALI TECNICI (L77), ALI LOCALI TECNICI (L78), ALI LOCALI TECNICI (L79), ALI LOCALI TECNICI (L80), ALI LOCALI TECNICI (L81), ALI LOCALI TECNICI (L82), ALI LOCALI TECNICI (L83), ALI LOCALI TECNICI (L84), ALI LOCALI TECNICI (L85), ALI LOCALI TECNICI (L86), ALI LOCALI TECNICI (L87), ALI LOCALI TECNICI (L88), ALI LOCALI TECNICI (L89), ALI LOCALI TECNICI (L90), ALI LOCALI TECNICI (L91), ALI LOCALI TECNICI (L92), ALI LOCALI TECNICI (L93), ALI LOCALI TECNICI (L94), ALI LOCALI TECNICI (L95), ALI LOCALI TECNICI (L96), ALI LOCALI TECNICI (L97), ALI LOCALI TECNICI (L98), ALI LOCALI TECNICI (L99), ALI LOCALI TECNICI (L100).

S26 - Legenda schema rivelazione

Simbolo	ID	Codice Identificativo	Descrizione
[ALM]	ALM	ALM	Alimentatore completo di batteria e modulo di stato
[C]	FD_UC	FD_UC-1R	Centrale a carteramento 1 canale completo di sistema di aspirazione
[C]	FD_UC	FD_UC-2R	Centrale a carteramento 2 canali completo di sistema di aspirazione
[C]	FD_DR	FD_DR-1R	Centrale rivelazione incendi
[DTS]	FD_FL	FD_FL	Unità di controllo Fibrolaser
[1MO]	FD_MOD-C50	FD_MOD-C50	Modello isolato di tipo indicizzato 1 output segnale tensione
[1MO]	FD_MOD-C50D	FD_MOD-C50D	Modello isolato di tipo indicizzato 1 output segnale tensione
[1MO]	FD_MOD-C50M	FD_MOD-C50M	Modello interfaccia scala mobile
[1MO]	FD_MOD-C57	FD_MOD-C57	Modello di tipo indicizzato 10 output per sensori tagliafuoco
[CRT]	FD_MOD-C10R	FD_MOD-C10R	Modello isolato di tipo indicizzato 1 output convenzionale cavo termoresistente
[1MO]	FD_MOD-D10	FD_MOD-D10	Modello isolato di tipo indicizzato 10 output canale diverso
[C]	FD_MOD-EM	FD_MOD-EM	Testatore magnetico parte completa di modulo di comando e staffe di supporto
[10M]	FD_MOD-F15	FD_MOD-F15	Modello isolato di tipo indicizzato 15 output per fibrolaser
[10M]	FD_MOD-F15	FD_MOD-F15	Modello isolato di tipo indicizzato 15 output scala fibrolaser
[2M]	FD_MOD-PA	FD_MOD-PA	Modello di tipo indicizzato 2 output per pompa antincendio
[10M]	FD_MOD-S5T	FD_MOD-S5T	Modello di tipo indicizzato 10 output per sensori tagliafuoco
[10MO]	FD_MOD-UGAV	FD_MOD-UGAV	Modello di interfaccia 10 canali
[10MO]	FD_FAC	FD_FAC	Modello isolato di tipo indicizzato 2 output 1 output
[10MO]	FD_PAMM	FD_PAMM	Paravento ottico acustico monocanale "Allarme incendio"
[10MO]	FD_PAL	FD_PAL	Pulsante manuale di allarme incendio
[10MO]	FD_PAL_S5	FD_PAL_S5	Pulsante manuale di segnale
[10MO]	FD_PAL_S5A	FD_PAL_S5A	Rivelatore ottico di fumo in camera di analisi per canali di ventilazione completa di sistema di aspirazione e spia di spegnimento
[10MO]	FD_PAL_S5C	FD_PAL_S5C	Rivelatore ottico di fumo per installazione in controsoffitto completo di spia di spegnimento
[10MO]	FD_PAL_S5M	FD_PAL_S5M	Rivelatore ottico di fumo per installazione entro vano tecnico scala mobile completo di spia di spegnimento
[10MO]	FD_PAL_S5UP	FD_PAL_S5UP	Rivelatore ottico di fumo per installazione sottopavimento completo di spia di spegnimento
[10MO]	FD_PAL_S5UV	FD_PAL_S5UV	Rivelatore ottico di fumo per installazione in ambiente
[10MO]	FD_PAL_S5V	FD_PAL_S5V	Rivelatore di gas infiammabili completo di modulo di aspirazione
[10MO]	FD_PAL_S5V1	FD_PAL_S5V1	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V2	FD_PAL_S5V2	Rivelatore di allagamento completo di modulo di aspirazione
[10MO]	FD_PAL_S5V3	FD_PAL_S5V3	Rivelatore di allagamento completo di modulo di aspirazione
[10MO]	FD_PAL_S5V4	FD_PAL_S5V4	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V5	FD_PAL_S5V5	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V6	FD_PAL_S5V6	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V7	FD_PAL_S5V7	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V8	FD_PAL_S5V8	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V9	FD_PAL_S5V9	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V10	FD_PAL_S5V10	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V11	FD_PAL_S5V11	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V12	FD_PAL_S5V12	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V13	FD_PAL_S5V13	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V14	FD_PAL_S5V14	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V15	FD_PAL_S5V15	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V16	FD_PAL_S5V16	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V17	FD_PAL_S5V17	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V18	FD_PAL_S5V18	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V19	FD_PAL_S5V19	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V20	FD_PAL_S5V20	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V21	FD_PAL_S5V21	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V22	FD_PAL_S5V22	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V23	FD_PAL_S5V23	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V24	FD_PAL_S5V24	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V25	FD_PAL_S5V25	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V26	FD_PAL_S5V26	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V27	FD_PAL_S5V27	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V28	FD_PAL_S5V28	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V29	FD_PAL_S5V29	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V30	FD_PAL_S5V30	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V31	FD_PAL_S5V31	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V32	FD_PAL_S5V32	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V33	FD_PAL_S5V33	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V34	FD_PAL_S5V34	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V35	FD_PAL_S5V35	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V36	FD_PAL_S5V36	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V37	FD_PAL_S5V37	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V38	FD_PAL_S5V38	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V39	FD_PAL_S5V39	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V40	FD_PAL_S5V40	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V41	FD_PAL_S5V41	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V42	FD_PAL_S5V42	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V43	FD_PAL_S5V43	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V44	FD_PAL_S5V44	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V45	FD_PAL_S5V45	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V46	FD_PAL_S5V46	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V47	FD_PAL_S5V47	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V48	FD_PAL_S5V48	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V49	FD_PAL_S5V49	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V50	FD_PAL_S5V50	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V51	FD_PAL_S5V51	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V52	FD_PAL_S5V52	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V53	FD_PAL_S5V53	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V54	FD_PAL_S5V54	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V55	FD_PAL_S5V55	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V56	FD_PAL_S5V56	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V57	FD_PAL_S5V57	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V58	FD_PAL_S5V58	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V59	FD_PAL_S5V59	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V60	FD_PAL_S5V60	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V61	FD_PAL_S5V61	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V62	FD_PAL_S5V62	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V63	FD_PAL_S5V63	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V64	FD_PAL_S5V64	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V65	FD_PAL_S5V65	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V66	FD_PAL_S5V66	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V67	FD_PAL_S5V67	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V68	FD_PAL_S5V68	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V69	FD_PAL_S5V69	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V70	FD_PAL_S5V70	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V71	FD_PAL_S5V71	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V72	FD_PAL_S5V72	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V73	FD_PAL_S5V73	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V74	FD_PAL_S5V74	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V75	FD_PAL_S5V75	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V76	FD_PAL_S5V76	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V77	FD_PAL_S5V77	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V78	FD_PAL_S5V78	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V79	FD_PAL_S5V79	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V80	FD_PAL_S5V80	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V81	FD_PAL_S5V81	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V82	FD_PAL_S5V82	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V83	FD_PAL_S5V83	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V84	FD_PAL_S5V84	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V85	FD_PAL_S5V85	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V86	FD_PAL_S5V86	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V87	FD_PAL_S5V87	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V88	FD_PAL_S5V88	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V89	FD_PAL_S5V89	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V90	FD_PAL_S5V90	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V91	FD_PAL_S5V91	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V92	FD_PAL_S5V92	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V93	FD_PAL_S5V93	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V94	FD_PAL_S5V94	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V95	FD_PAL_S5V95	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V96	FD_PAL_S5V96	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V97	FD_PAL_S5V97	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V98	FD_PAL_S5V98	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V99	FD_PAL_S5V99	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona
[10MO]	FD_PAL_S5V100	FD_PAL_S5V100	Rivelatore di allagamento completo di modulo di interfaccia 4-Zona



- ALLARMI GENERATI DALLA CENTRALE RIV. INC. ED AZIONI CONNESSE ALLE SEZIONI DI IMPIANTO IN STAZIONE (in caso di incendio grave o problema)**
- CANALI DI ESTRAZIONE**
- Attivazione della procedura di emergenza ed invio allarme al PCC
- LOCALI TECNICI**
- Accensione serraonda tagliafuoco dei locali tecnici interessati all'allarme ed invio allarme al PCC
- SCALE MOBILI**
- Arresto scale mobile, attivazione procedura di emergenza ed invio allarme al PCC
- ASCENSORI**
- Accensione serraonda tagliafuoco scale macchine ascensore interessati ed invio allarme al PCC
- CAVEI**
- Invio segnali al PCC ed alle procedure automatiche di emergenza
- ATRIO**
- Attivazione logica di ventilazione in Emergenza ed invio allarme al PCC
- MEZZANNO BANCHINA VIA 1 E VIA 2**
- Attivazione logica di ventilazione in Emergenza
- SOTTOBANCHINA VIA 1 E VIA 2**
- Invio segnali al PCC ed alle procedure automatiche di emergenza

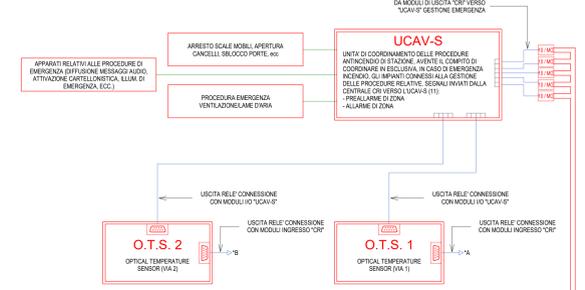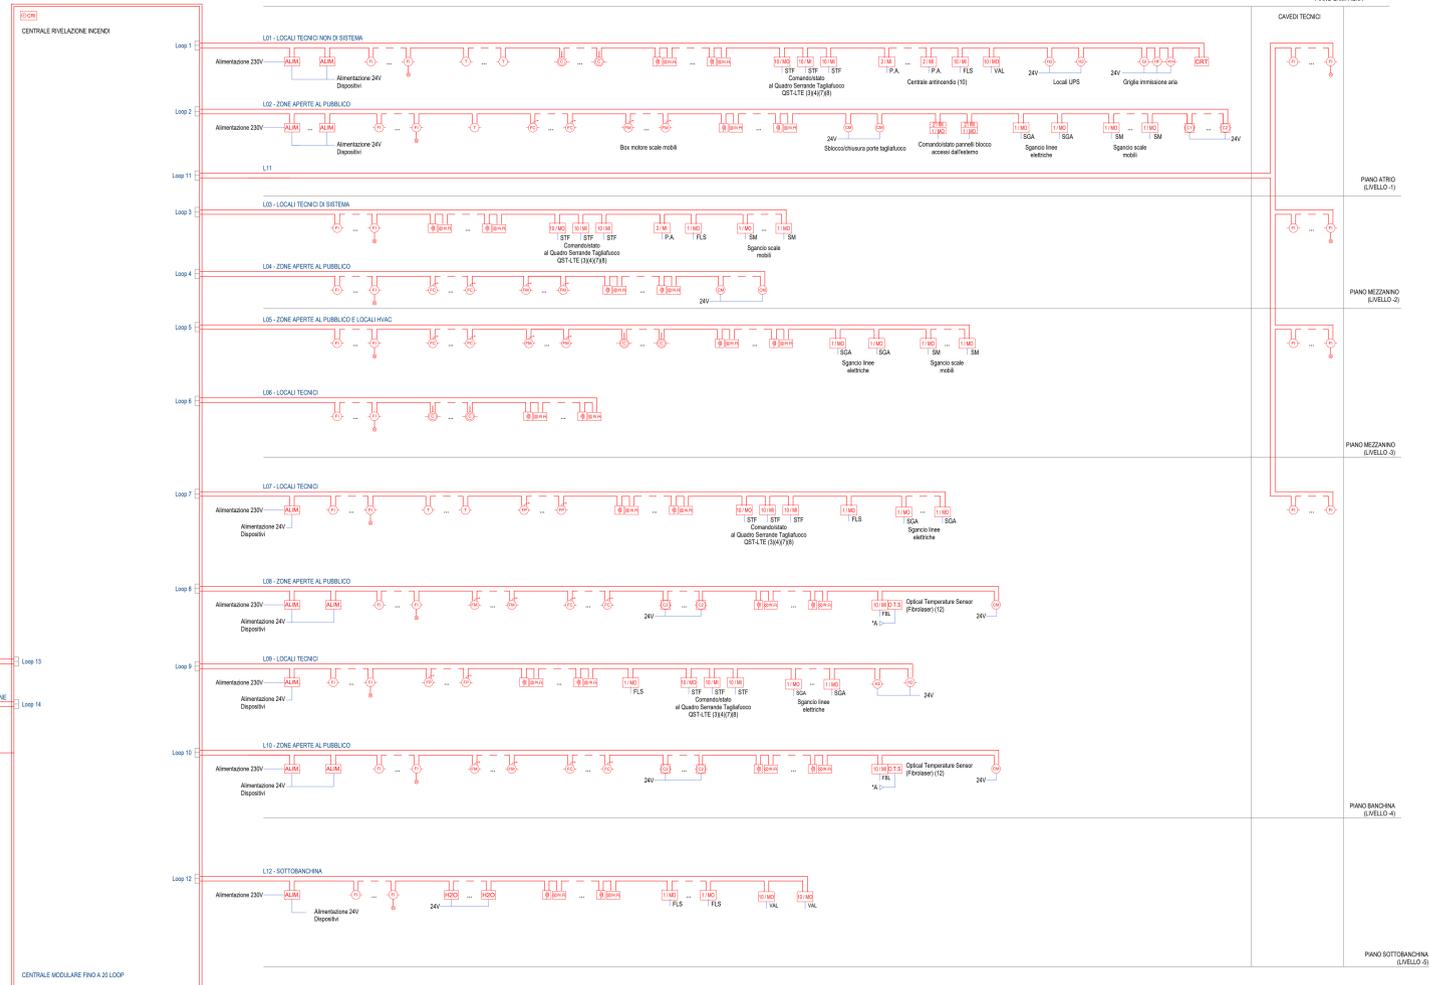

LOOP DI COLLEGAMENTO

FUNZIONE

FLS	FLUSSIGOSTATO IMPIANTO ANTINCENDIO
P.A.	PANNELO ACCESSO ANTINCENDIO
PACD	PANNELO ACCESSO STAZIONE
SGA	SEGNALAZIONE STAZIONE
SM	BLOCCO SCALE MOBILI
STF	SEGNALAZIONE TAGLIAFUOCO
USB	ALLARME GENERALE DA LINEA
UCAV-S	INTERFACCIA CONTATTA A SCALARI
VAL	VALVOLE DELVANO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims
COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE: Ing. R. Criva
 RESPONSABILE PROGETTAZIONE: Ing. F. Azzarone

IL PROGETTISTA: **INFRA.TO** INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE NOVARA
 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
 SCHEMA GENERALE

ELABORATO	REV.	REV. EST.	SCALA	DATA
MTL2T1A2D IRISNOK001	0	1		14/07/23

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	14/07/23	SO	AGI	FAZ	RCI
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	14/07/23	SO	FAZ	FAZ	RCI

STAZIONE APPALTANTE: Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCESSIONE: Ing. A. Strazzerio