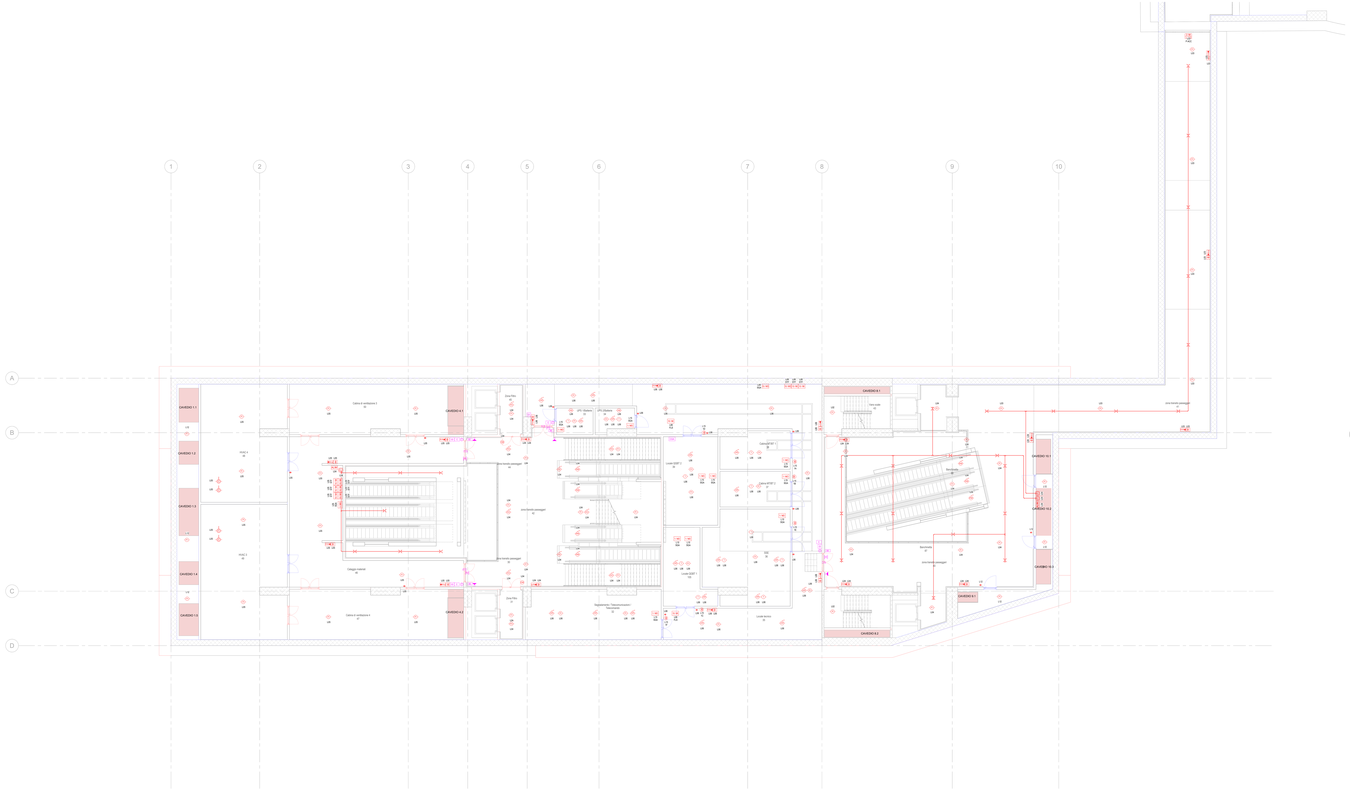

2 Piano mezzanino (livello -2) - Collegamento Linea 1
1 : 100

T15.4 - Legenda rivelazione

Simbolo	Cod. Codice Identificativo	Descrizione
	FD_FIRE_NOD_IO	Frequenza in NBS 8 Ethernet colorin nodo per sistema di segnalazione
FN_ACM	FD_ACM	Alimentatore corrisposto di batteria e modulo di stato
FD_CO_1C_IO	FD_CO_1C_IO	Centrale a campanamento 1 canale corrisposto di sistema di segnalazione
FD_MCP_CONE	FD_MCP_CONE	Modulo nodale di tipo indirizzabile 1 output sgancio tensione
FD_MCP_CIRCUIT	FD_MCP_CIRCUIT	Modulo nodale di tipo indirizzabile 10 output sgancio tensione
FD_MCP_CIST	FD_MCP_CIST	Modulo di tipo indirizzabile 10 output per servomotor regolazione
FD_MCP_EMMA	FD_MCP_EMMA	Trattenuta magnetica porte corrisposto di modulo di comando di tipo di supporto
FD_MCP_FCS_10	FD_MCP_FCS_10	Modulo nodale di tipo indirizzabile 10 input stato flussostat
FD_MCP_CIST	FD_MCP_CIST	Modulo di tipo indirizzabile 10 output per servomotor regolazione
FD_PAC	FD_PAC	Modulo nodale di tipo indirizzabile 2 input 1 output
FD_PCM-AM	FD_PCM-AM	Pannello ottico acustico monodirezionale "Allarme incendio"
FD_PUL	FD_PUL	Pulsante manuale di allarme incendio
FD_PUL_DEL	FD_PUL_DEL	Pulsante manuale di sgancio
FD_RFL-V	FD_RFL-V	Rivelatore ottico di fiamme a camera di analisi per canali di ventilazione corrisposto di sistema di aspirazione e sono di lampadine
FD_RFL-C	FD_RFL-C	Rivelatore ottico di fumo per installazione in controsoffitto corrisposto di sopra di lampadine
FD_RFL-M	FD_RFL-M	Rivelatore ottico di fumo per installazione entro vano rivelate corrisposto di sopra di lampadine
FD_RFL-F	FD_RFL-F	Rivelatore ottico di fumo per installazione antiparamento corrisposto di sopra di lampadine
FD_RFL-I	FD_RFL-I	Rivelatore ottico di fumo per installazione in ambiente
FD_RFL-T	FD_RFL-T	Rivelatore di allogeno corrisposto di modulo di interfaccia in Ethernet
FD_RFL-V	FD_RFL-V	Rivelatore Termovelocimetrico
FD_RFT	FD_RFT	Rivelatore ottico
FD_CEN	FD_CEN	Centrale antincendio di pressione acceso
FD_CIR	FD_CIR	Centrale ringiovanito
FD_CI	FD_CI	Centralina di pari per la gestione di badge, comando ringiovanito, elettromaniera e pulsante. Componente: di alimentazione, porte dati e box di collegamento per le apparecchiature
FD_EL	FD_EL	Elettrovalvola
FD_LB	FD_LB	Lettore di badge
FD_PA	FD_PA	Pulsante apriporta
FD_PUL-TAST	FD_PUL-TAST	Pulsante di ascoltatore
FD_SI	FD_SI	Sirena

KEY PLAN



LOOP DE COLLEGAMENTO

FUNZIONE

FC	FUNZIONALITÀ DEI PORTI CONTROLLATI
FP	FUNZIONALITÀ DEI PORTI APRIPORTA
P-CIR	PRIMARIO CIRCUITO DI CIRCUITO
S-CIR	SECONDARIO CIRCUITO DI CIRCUITO
CIR	CIRCUITO DI CIRCUITO
CIR	CIRCUITO DI CIRCUITO
CIR-A	CIRCUITO DI CIRCUITO DI ALARME
CIR-S	CIRCUITO DI CIRCUITO DI SICUREZZA
TPL	INTERFACCIA CONTATTO DI ALARME

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims

COMUNE DI TORINO

Città di Torino

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO		
DIRETTORE PROGETTAZIONE ed INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. R. Cirone Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 9038S	Ing. P. Adolphet Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 12287J	IL PROGETTISTA INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
		IMPIANTI NON DE SISTEMA - STAZIONE PORTA NUOVA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E CONTROLLO ACCESSI PIANTA PIANO PRIMO MEZZANINO
RP MANAGER Geom. L. Pincardi	ELABORATO MTL2T1A2D.3H3SPNT002	n. 1 - 1 SCALA 1:100 DATA 21/04/23

AGGIORNAMENTI

N°:	DESCRIZIONE	DATA	CREATTO	CONTROL.	APPROV.	ATTO
0	EMISSIONE	21/04/23	SG	ARA	PNa	RG
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	21/06/23	SG	PM	PNa	RG

LOTTO 2	CARTELLA 12.2.11	15B MTL2T1A2D	3H3SPNT002

STAZIONE APPALTANTE

DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. G. Bertaso

RESPONSABILE UFFICIO DEL PROGETTO
Ing. R. Strozzere