

**MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE**



**COMUNE DI TORINO**



**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO  
LINEA 2 – TRATTA POLITECNICO – REBAUDENGO**

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Lotto Costruttivo 2: Bologna - Politecnico**


<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>		 <b>INFRA.TO</b> <i>infrastrutture per la mobilità</i>										<b>INFRATRASPORTI S.r.l.</b>		
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione discipline specialistiche	IL PROGETTISTA													
Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385	Ing. F. Rizzo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 9337K	<b>PROGETTO STRUTTURALE – POZZO DI VENTILAZIONE POZZO DI INTERTRATTA NOVARA RELAZIONE DI CALCOLO</b>												
		ELABORATO								REV.		SCALA	DATA	
		MT	L2	T1	A2	D	STR	PNO	R	001	Int.	Est.	-	14/07/2023
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi											0	2	-	

AGGIORNAMENTI

Fg. 1 di 1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	VISTO
0	EMISSIONE	18/01/22	GGI	ECA	FRI	RCR
1	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	30/11/22	GGI	ECA	FRI	RCR
2	Emissione finale a seguito di verifica preventiva	14/07/23	GGI	ECA	FRI	RCR
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

<table border="1"> <tr> <td>LOTTO 2</td> <td>CARTELLA</td> <td>9.4.6</td> <td>1</td> <td>MTL2T1A2D</td> <td>STRPNOR001</td> </tr> </table>						LOTTO 2	CARTELLA	9.4.6	1	MTL2T1A2D	STRPNOR001	<p align="center"><b>STAZIONE APPALTANTE</b></p> <p align="center">DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio</p> <p align="center">RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozzi</p>						
LOTTO 2	CARTELLA	9.4.6	1	MTL2T1A2D	STRPNOR001													


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>14</b>
<b>2.</b>	<b>DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO</b>	<b>16</b>
<b>2.1</b>	<b>NORMATIVE DI RIFERIMENTO</b>	<b>16</b>
<b>2.2</b>	<b>PROGRAMMI DI CALCOLO</b>	<b>19</b>
<b>3.</b>	<b>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI</b>	<b>20</b>
<b>3.1</b>	<b>CALCESTRUZZO PER DIAFRAMMI: C25/30</b>	<b>20</b>
<b>3.2</b>	<b>CALCESTRUZZO PER PIEDRITTI DI SOPRAELEVAZIONE, SOLETTA E STRUTTURE INTERNE: C30/37</b>	<b>20</b>
<b>3.3</b>	<b>ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO: B450C</b>	<b>21</b>
<b>3.4</b>	<b>BARRE IN GFRP</b>	<b>21</b>
<b>3.5</b>	<b>ACCIAIO PER MICROPALI E PUNTELLI METALLICI</b>	<b>21</b>
<b>3.6</b>	<b>ACCIAIO PER TRAVI DI RIPARTIZIONE</b>	<b>22</b>
<b>3.7</b>	<b>COPRIFERRO MINIMO E COPRIFERRO NOMINALE: DIAFRAMMI</b>	<b>22</b>
<b>3.8</b>	<b>COPRIFERRO MINIMO E COPRIFERRO NOMINALE: SOLETTA E STRUTTURE INTERNE</b>	<b>23</b>
<b>4.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>	<b>25</b>
<b>5.</b>	<b>CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA</b>	<b>27</b>
<b>5.1</b>	<b>CONTESTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO</b>	<b>27</b>
<b>5.2</b>	<b>PARAMETRI GEOTECNICI DI RIFERIMENTO</b>	<b>29</b>
<b>6.</b>	<b>CARATTERIZZAZIONE SISMICA</b>	<b>31</b>
<b>6.1</b>	<b>VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI BASE</b>	<b>31</b>
<b>6.2</b>	<b>FATTORE DI AMPLIFICAZIONE DELLO SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO</b>	<b>32</b>
<b>6.3</b>	<b>CATEGORIA DI SOTTOSUOLO</b>	<b>33</b>
<b>6.4</b>	<b>VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI PROGETTO</b>	<b>33</b>
<b>7.</b>	<b>CRITERI DI CALCOLO DELLE OPERE</b>	<b>36</b>




<b>7.1</b>	<b>CENNI NORMATIVI</b>	<b>36</b>
<b>7.2</b>	<b>ANALISI DELL'INTERAZIONE PARATIA-TERRENO</b>	<b>39</b>
<b>7.3</b>	<b>CARICHI APPLICATI ALLE STRUTTURE</b>	<b>41</b>
<b>7.4</b>	<b>SPINTA DEL TERRENO</b>	<b>44</b>
<b>7.5</b>	<b>ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE</b>	<b>47</b>
<b>7.6</b>	<b>CAPACITÀ PORTANTE</b>	<b>48</b>
7.6.1	CAPACITÀ PORTANTE LATERALE	49
7.6.2	CAPACITÀ PORTANTE DI BASE	49
<b>7.7</b>	<b>VERIFICHE AL GALLEGGIAMENTO</b>	<b>51</b>
<b>8.</b>	<b>DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DEI DIAFRAMMI DEFINITIVI</b>	<b>53</b>
<b>8.1</b>	<b>FASI DI CALCOLO</b>	<b>56</b>
<b>8.2</b>	<b>ANALISI DEI CARICHI</b>	<b>59</b>
8.2.1	CARICHI SULLA SOLETTA DI COPERTURA	59
8.2.2	CARICHI AI BORDI DEL MODELLO	61
<b>8.3</b>	<b>VALUTAZIONE DELLA ROBUSTEZZA</b>	<b>62</b>
<b>8.4</b>	<b>RISULTATI DI CALCOLO</b>	<b>64</b>
<b>8.5</b>	<b>VERIFICA STRUTTURALE DIAFRAMMA</b>	<b>68</b>
<b>8.6</b>	<b>VERIFICA PUNTELLI METALLICI</b>	<b>74</b>
<b>8.7</b>	<b>VERIFICA TRAVE DI RIPARTIZIONE</b>	<b>77</b>
<b>8.8</b>	<b>MOBILITAZIONE DELLA SPINTA PASSIVA</b>	<b>81</b>
<b>8.9</b>	<b>ANALISI DI STABILITÀ</b>	<b>83</b>
<b>8.10</b>	<b>VERIFICA AL GALLEGGIAMENTO (BREVE TERMINE)</b>	<b>86</b>
<b>8.11</b>	<b>VERIFICA AL GALLEGGIAMENTO (LUNGO TERMINE)</b>	<b>90</b>
<b>8.12</b>	<b>VERIFICA DI CAPACITÀ PORTANTE</b>	<b>92</b>
<b>9.</b>	<b>DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLE BERLINESI PROVVISORIALI</b>	<b>96</b>
<b>9.1</b>	<b>FASI DI CALCOLO</b>	<b>97</b>
<b>9.2</b>	<b>RISULTATI DI CALCOLO</b>	<b>98</b>
<b>9.3</b>	<b>CARICHI</b>	<b>98</b>
<b>9.4</b>	<b>VERIFICA STRUTTURALE MICROPALO</b>	<b>101</b>


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

<b>9.5</b>	<b>MOBILITAZIONE DELLA SPINTA PASSIVA</b>	<b>103</b>
<b>9.6</b>	<b>VERIFICA DI STABILITÀ GLOBALE</b>	<b>105</b>
<b>10.</b>	<b>VALIDAZIONE DEI MODELLI ESEGUITI</b>	<b>107</b>
<b>11.</b>	<b>DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA E DELLE STRUTTURE INTERNE</b>	<b>108</b>
<b>11.1</b>	<b>CRITERI DI CALCOLO</b>	<b>108</b>
11.1.1	VALORE AMMISSIBILE DI APERTURA DELLE FESSURE	108
11.1.2	LIMITI TENSIONALI PER LE VERIFICHE ALLO SLE	108
<b>11.2</b>	<b>GEOMETRIA DELL'OPERA</b>	<b>109</b>
<b>12.</b>	<b>DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE INTERNE</b>	<b>110</b>
<b>12.1</b>	<b>ANALISI DEI CARICHI DELLE STRUTTURE INTERNE</b>	<b>110</b>
12.1.1	PERMANENTI STRUTTURALI (G1)	110
12.1.2	PERMANENTI PORTATI (G2)	110
12.1.3	CARICHI VARIABILI (Q)	111
12.1.4	SPINTA DELLA FALDA (G1 FALDA)	114
12.1.5	RITIRO ( $\Delta T$ )	114
12.1.6	AZIONI TRASMESSE DAI DIAFRAMMI	118
12.1.7	CARICHI SISMICI (s1, s2, s3)	121
12.1.8	AZIONE DELLE TERRE (N SLE TERRE, NSLU TERRE)	123
<b>12.2</b>	<b>COMBINAZIONI DI CARICO</b>	<b>124</b>
<b>12.3</b>	<b>MODELLO DI CALCOLO</b>	<b>127</b>
12.3.1	CONDIZIONI DI VINCOLO	131
<b>12.4</b>	<b>FIGURE DEI CARICHI</b>	<b>135</b>
<b>12.5</b>	<b>SOLLECITAZIONI</b>	<b>145</b>
<b>12.6</b>	<b>DEFORMATE</b>	<b>154</b>
<b>13.</b>	<b>VERIFICHE STRUTTURE INTERNE</b>	<b>156</b>
<b>13.1</b>	<b>FONDAZIONE ESTREMI</b>	<b>158</b>
<b>13.2</b>	<b>FONDAZIONE TRATTO INCLINATO</b>	<b>160</b>
<b>13.3</b>	<b>FONDAZIONE MEZZERIA</b>	<b>162</b>
<b>13.4</b>	<b>MURI LATERALI ESTREMITÀ TRA FONDAZIONE E SOLETTONE INTERMEDIO 2</b>	<b>164</b>
<b>13.5</b>	<b>MURI LATERALI MEZZERIA TRA FONDAZIONE E SOLETTONE INTERMEDIO 2</b>	<b>166</b>



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

<b>13.6</b>	<b>MURI LATERALI ESTREMITÀ TRA SOLETTONE INTERMEDIO 2 E SOLETTONE INTERMEDIO 1</b>	<b>168</b>
<b>13.7</b>	<b>MURI LATERALI MEZZERIA TRA SOLETTONE INTERMEDIO 2 ED INTERMEDIO 1</b>	<b>170</b>
<b>13.8</b>	<b>MURI LATERALI ESTREMITÀ TRA COPERTURA E SOLETTONE INTERMEDIO 1</b>	<b>172</b>
<b>13.9</b>	<b>MURI LATERALI MEZZERIA TRA COPERTURA E SOLETTONE INTERMEDIO 1</b>	<b>174</b>
<b>13.10</b>	<b>SOLETTONE INTERMEDIO 1, ESTREMITÀ</b>	<b>176</b>
<b>13.11</b>	<b>SOLETTONE INTERMEDIO 1, MEZZERIA</b>	<b>178</b>
<b>13.12</b>	<b>SOLETTONE INTERMEDIO 2, ESTREMITÀ</b>	<b>180</b>
<b>13.13</b>	<b>SOLETTONE INTERMEDIO 2, MEZZERIA</b>	<b>182</b>
<b>13.14</b>	<b>BANCHINA</b>	<b>184</b>
<b>13.15</b>	<b>VALORI LIMITE INFLESSIONE</b>	<b>186</b>
<b>14.</b>	<b>DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA</b>	<b>187</b>
<b>14.1</b>	<b>ANALISI DEI CARICHI DELLA SOLETTA</b>	<b>187</b>
14.1.1	PERMANENTI STRUTTURALI (G1)	187
14.1.2	PERMANENTI PORTATI (G2)	187
14.1.3	CARICHI VARIABILI DA TRAFFICO (Q)	188
14.1.4	RITIRO	188
14.1.5	AZIONI TRASMESSE DAI DIAFRAMMI	192
<b>14.2</b>	<b>COMBINAZIONI DI CARICO</b>	<b>193</b>
<b>14.3</b>	<b>MODELLO DI CALCOLO</b>	<b>196</b>
<b>14.4</b>	<b>SOLLECITAZIONI</b>	<b>197</b>
<b>14.5</b>	<b>VERIFICHE SOLETTA DI COPERTURA</b>	<b>201</b>
14.5.1	ESTREMI	202
14.5.2	MEZZERIA	204
<b>14.6</b>	<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	<b>206</b>
<b>14.7</b>	<b>VERIFICA EFFETTI LONGITUDINALI DA RITIRO</b>	<b>208</b>
<b>14.8</b>	<b>GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI</b>	<b>211</b>
<b>15.</b>	<b>ALLEGATO 1: FASI DI CALCOLO DIAFRAMMI DEFINITIVI</b>	<b>214</b>
<b>16.</b>	<b>ALLEGATO 2: FASI DI CALCOLO BERLINESE PROVVISORIALE</b>	<b>241</b>

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.	Estratto modello BIM del pozzo Novara	14
Figura 2.	Key-plan linea 2 della Metropolitana di Torino	15
Figura 3.	Esempio di sezione trasversale del pozzo Novara	25
Figura 4.	Quadro strutturale tratto dal progetto CARG (Fonte: Forno M.G., 2012)	27
Figura 5.	Livelli deformativi raggiunti dal terreno per diverse opere d'ingegneria	30
Figura 6.	Modellazione piana della paratia	40
Figura 7.	Schematizzazione terreno ed ancoraggi	41
Figura 8.	Schematizzazione metodo di Wood	43
Figura 9.	Valori di $K_a$ e $K_p$ ottenuti con superficie di scorrimento formata da spirale logaritmica (Navfac, 1971)	46
Figura 10.	Diagramma per la valutazione del coefficiente $N_q$ (Berezantzev, 1965)	50
Figura 11.	Dimensioni del modello di calcolo realizzato mediante Paratie Plus	53
Figura 12.	Schema incastro-incastro cordolo in c.a.	58
Figura 13.	Schema trave su "n" appoggi (gli appoggi simulano la presenza dei puntelli metallici)	58
Figura 14.	Sezione di calcolo – vista in pianta	59
Figura 15.	Schema di carico 1 previsto per la soletta di copertura	60
Figura 16.	Spostamento massimo nella condizione di lungo termine - SLE	65
Figura 17.	Involuppo di momento flettente – SLE	66
Figura 18.	Involuppo di momento flettente – SLU / SLV	66
Figura 19.	Involuppo di taglio – SLU / SLV	67
Figura 20.	Diagramma di momento flettente agente e momento flettente resistente (SLU/SLV)	70
Figura 21.	Diagramma di taglio agente e taglio resistente (SLU/SLV)	72
Figura 22.	Azione agente sui puntelli metallici del primo ordine (A1+M1+R1)	74
Figura 23.	Azione agente sui puntelli metallici del secondo ordine (A1+M1+R1)	74
Figura 24.	Verifica di resistenza dei puntelli metallici (A1+M1+R1)	76
Figura 25.	Sollecitazioni agenti nella trave di ripartizione del primo ordine (A1+M1+R1)	77
Figura 26.	Sollecitazioni agenti nella trave di ripartizione del secondo ordine (A1+M1+R1)	78
Figura 27.	Verifica di resistenza della trave di ripartizione composta da 2HEM600	79
Figura 28.	Verifica di resistenza della trave di ripartizione composta da 2HEM400	80
Figura 29.	Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite di esercizio (SLE)	81
Figura 30.	Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite ultimo (A2+M2)	82
Figura 31.	Resistenza passiva mobilitata in condizioni sismiche (A1+M1+R1 / SISMA)	83
Figura 32.	Verifica di stabilità globale in condizioni statiche	85


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Figura 33. Verifica di stabilità globale in condizioni sismiche (kv positiva)	85
Figura 34. Verifica di stabilità globale in condizioni sismiche (kv negativa)	86
Figura 35. Meccanismo di rottura del tappo di fondo	88
Figura 36. Verifica al sollevamento in condizioni di breve termine	89
Figura 37. Taglio massimo agente sulla soletta di copertura (A1+M1+R3)	94
Figura 38. Rappresentazione grafica della berlinese oggetto di studio	96
Figura 39. Inviluppo degli spostamenti sulla berlinese provvisoriale (SLE)	99
Figura 40. Inviluppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoriale (A1+M1+R1)	99
Figura 41. Inviluppo del taglio sulla berlinese provvisoriale (A1+M1+R1)	100
Figura 42. Inviluppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoriale (A2+M2+R1)	100
Figura 43. Inviluppo del taglio sulla berlinese provvisoriale (A2+M2+R1)	101
Figura 44. Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A1+M1+R1)	102
Figura 45. Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A2+M2+R1)	103
Figura 46. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di esercizio (SLE)	104
Figura 47. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite ultimo (A2+M2+R1)	104
Figura 48. Verifica di stabilità globale della berlinese provvisoriale in condizioni statiche	106
Figura 49. Schema di carico della metro	111
Figura 50. Distribuzione del carico sulla soletta	113
Figura 51. Modello delle strutture interne soggette a spinta idrostatica della falda e conseguenti sollecitazioni assiali	119
Figura 52. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018	124
Figura 53. Licenza del Software Sap2000 impiegato ai fini dell'analisi	127
Figura 54. Proprietà meccaniche della sezione della copertura del modello	128
Figura 55. Numerazione dei nodi	130
Figura 56. Numerazione delle aste	131
Figura 57. Grafico spostamento assoluto-profondità paratie	132
Figura 58. Andamento delle rigidezze	133
Figura 59. Vincoli del modello	134
Figura 60. G2 carichi permanenti portati	135
Figura 61. N sle (terre)	136
Figura 62. N SLU (terre)	137
Figura 63. Falda	138
Figura 64. Ritiro	139
Figura 65. Q metro	140
Figura 66. Q locali tecnici	141
Figura 67. S1 azione sismica	142
Figura 68. S3 inerzia sismica della struttura	143
Figura 69. S2 inerzia sismica dei permanenti portati	144
Figura 70. ENV M SLU/SLV	145
Figura 71. ENV N SLU/SLV	146


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Figura 72. ENV V SLU/SLV	147
Figura 73. ENV M RARA	148
Figura 74. ENV N RARA	149
Figura 75. ENV M FREQUENTE	150
Figura 76. ENV N FREQUENTE	151
Figura 77. ENV M QUASI PERMANENTE	152
Figura 78. ENV N QUASI PERMANENTE	153
Figura 79. DEFORMATA SLU	154
Figura 80. DEFORMATA SLV	155
Figura 81. DEFORMATA SLE RARA	155
Figura 82. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.	156
Figura 83. Legenda delle componenti strutturali	157
Figura 84. Verifica sezione soletta fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	158
Figura 85. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	159
Figura 86. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. (Estremi)	159
Figura 87. Verifica sezione soletta fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Tratto inclinato)	160
Figura 88. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Tratto inclinato)	161
Figura 89. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. (Tratto inclinato)	161
Figura 90. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	162
Figura 91. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	163
Figura 92. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. (Mezzeria)	163
Figura 93. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	164
Figura 94. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	165
Figura 95. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Estremi)	165
Figura 96. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	166
Figura 97. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	167
Figura 98. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Mezzeria)	167
Figura 99. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	168
Figura 100. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	169


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Figura 101. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)	169
Figura 102. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	170
Figura 103. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	171
Figura 104. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)	171
Figura 105. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	172
Figura 106. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	173
Figura 107. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)	173
Figura 108. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	174
Figura 109. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	175
Figura 110. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)	175
Figura 111. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	176
Figura 112. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	177
Figura 113. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)	177
Figura 114. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	178
Figura 115. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	179
Figura 116. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)	179
Figura 117. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	180
Figura 118. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	181
Figura 119. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 2 in c.a. (Estremi)	181
Figura 120. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	182
Figura 121. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	183
Figura 122. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 2 in c.a. (Mezzeria)	183
Figura 123. Verifica sezione banchina in c.a. allo SLU e SLE Rara (Muro verticale)	184
Figura 124. Verifica sezione banchina in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente	185
Figura 125. Verifica armatura minima sezione banchina in c.a.	185
Figura 126. Modello portale soggetto a ritiro	190


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Figura 127. Trazione agente in soletta conseguente al ritiro	191
Figura 128. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018	193
Figura 129. Modelli del solaio di copertura	196
Figura 130. G2 carichi permanenti portati	196
Figura 131. Q carichi variabili	197
Figura 132. Momento flettente (SLU)	198
Figura 133. Taglio schema (SLU)	198
Figura 134. Momento flettente (SLE Rara)	199
Figura 135. Momento flettente (SLE Frequente)	199
Figura 136. Momento flettente (SLE Quasi Permanente)	200
Figura 137. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.	201
Figura 138. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)	202
Figura 139. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)	203
Figura 140. Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a. (Estremi)	203
Figura 141. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)	204
Figura 142. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)	205
Figura 143. Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a. (Mezzeria)	205
Figura 144. Dimensioni minime spessore soletta e copriferro in caso di incendio (UNI EN 1992-1-2:2005 – Tabella 5.8)	206
Figura 145. Sezioni degli elementi strutturali e distanza dall'asse a (UNI EN 1992-1-2:2005)	207
Figura 146. Carico permanente portato su trave appoggiata – validazione risultati	212
Figura 147. Carico variabile su trave appoggiata – validazione risultati	212
Figura 148. Momenti in mezzeria ottenuto mediante SAP2000 – validazione risultati	213
Figura 149. Fase 1: condizione geostatica	215
Figura 150. Fase 2: applicazione carichi preesistenze e scavo a quota realizzazione diaframmi	216
Figura 151. Fase 3: realizzazione diaframmi	217
Figura 152. Fase 4: realizzazione tampone di fondo	218
Figura 153. Fase 5: ribasso fino a quota realizzazione soletta di copertura	219
Figura 154. Fase 6: realizzazione cordoli di copertura (simulati mediante molle elastiche equivalenti)	220
Figura 155. Fase 7: primo scavo di ribasso	221
Figura 156. Fase 8: installazione primo ordine di travi di ripartizione (simulate mediante molle elastiche di rigidezza equivalente)	222
Figura 157. Fase 9: secondo scavo di ribasso	223
Figura 158. Fase 10: installazione secondo ordine di travi di ripartizione (simulate mediante molle elastiche di rigidezza equivalente)	224
Figura 159. Fase 11: terzo scavo di ribasso	225
Figura 160. Fase 12: installazione terzo ordine di puntelli metallici	226




 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Figura 161. Fase 13: fondo scavo	227
Figura 162. Fase 14: extra-scavo secondo NTC2018	228
Figura 163. Fase 15: realizzazione soletta di fondazione	229
Figura 164. Fase 16: rialzo a quota di fondo scavo	230
Figura 165. Fase 17: rimozione terzo ordine di puntelli metallici	231
Figura 166. Fase 18: realizzazione primo ordine di soletta in c.a.	232
Figura 167. Fase 19: rimozione secondo ordine di puntelli metallici	233
Figura 168. Fase 20: realizzazione secondo ordine di soletta in c.a.	234
Figura 169. Fase 21: rimozione terzo ordine di puntelli metallici	235
Figura 170. Fase 22: realizzazione soletta di copertura	236
Figura 171. Fase 23: rinterro e applicazione carico accidentale	237
Figura 172. Fase 24: condizione di lungo termine	238
Figura 173. Fase 25 SLE: simulazione effetto fluage	239
Figura 174. Fase 25 SLU/SLV: simulazione condizione sismica	240
Figura 175. Fase 1: condizione geostatica	241
Figura 176. Fase 2: applicazione carico preesistenze	242
Figura 177. Fase 3: realizzazione berlinese di micropali	242
Figura 178. Fase 4: scavo a -1.0 m	243
Figura 179. Fase 5: scavo a -2.0 m	243
Figura 180. Fase 6: scavo a -3.0 m	244
Figura 181. Fase 7: scavo a -3.12 m (fondo scavo)	244
Figura 182. Fase 8: extra scavo da NTC 2018	245

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1. Classi di esposizione e copriferro impiegati	23
Tabella 2. Parametri di resistenza e deformabilità per le unità geotecniche di riferimento	29
Tabella 3. Livelli di falda	30
Tabella 4. Sintesi dei parametri di pericolosità sismica di base	34
Tabella 5. Sintesi delle azioni sismiche di progetto	35
Tabella 6. Coefficienti parziali per le azioni	37
Tabella 7. Coefficienti parziali per le resistenze dei materiali naturali	37
Tabella 8. Coefficienti parziali per le verifiche di opere di materiali sciolti	38
Tabella 9. Valori di $q_{b,max}$ per terreni a grana grossa (Gwizdala, 1984)	50
Tabella 10. Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati limite di sollevamento	52
Tabella 11. Parametri di resistenza e deformabilità impiegati nelle analisi numeriche	54
Tabella 12. Carichi applicati ai bordi del modello	61




 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Tabella 13. Sintesi risultati di calcolo principali	64
Tabella 14. Sintesi delle verifiche di sicurezza previste per i diaframmi (Verifica SLU)	68
Tabella 15. Sintesi armature longitudinali previste per i diaframmi (Verifica SLU)	69
Tabella 16. Sintesi verifiche e armature trasversali previste per i diaframmi (Verifica SLU)	70
Tabella 17. Risultati verifiche allo Stato Limite di Esercizio/Fluage (Estradosso – lato terreno)	71
Tabella 18. Risultati verifiche allo Stato Limite di Esercizio/Fluage (Intradosso – lato galleria)	71
Tabella 19. Verifiche SLU Gabbia n°2 mediante barre in VTR	73
Tabella 20. Azioni massime sui puntelli metallici al variare della configurazione analizzata	75
Tabella 21. Risultati delle verifiche di stabilità globale	83
Tabella 22. Valori di resistenza per il calcolo della capacità portante laterale e di base	92
Tabella 23. Valori di capacità portante al variare della profondità (AGI, 1984)	93
Tabella 24. Sintesi risultati di calcolo principali (berlinese provvisionale)	98
Tabella 25. Carichi applicati al modello	98
Tabella 26. Risultati delle verifiche di stabilità globale	105
Tabella 27. Calcolo del carico idrostatica della falda	114
Tabella 28. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di copertura	115
Tabella 29. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta intermedia	116
Tabella 30. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di fondazione	117
Tabella 31. Azioni trasmesse dai diaframmi alla struttura interna	118
Tabella 32. Azioni trasmesse dai diaframmi alla struttura interna deputare dal contributo della spinta idrostatica	119
Tabella 33. Coefficiente di ripartizione del carico r	122
Tabella 34. Calcolo azioni del terreno agenti sulle fodere della struttura interna ripartite in funzione della rigidità flessionale	123
Tabella 35. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) – ( <sup>1</sup> ) Per i carichi permanenti G <sub>2</sub> si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti $\gamma_{G1}$	125
Tabella 36. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)	125
Tabella 37. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto	126
Tabella 38. Calcolo della costante di sottofondo mediante la formula di Vogt	129
Tabella 39. Parametri operativi per la verifica del CLS armato	156
Tabella 40. Verifica di deformabilità dei solai allo stato limite di esercizio RARA	186
Tabella 41. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo	189
Tabella 42. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) – ( <sup>1</sup> ) Per i carichi permanenti G <sub>2</sub> si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti $\gamma_{G1}$	194
Tabella 43. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)	194
Tabella 44. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto	195
Tabella 45. Azione assiale sulla soletta (SLE / SLU)	200
Tabella 46. Parametri operativi per la verifica del CLS armato	201




 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


## 1. PREMESSA

La presente relazione tecnica ha per oggetto la Progettazione Definitiva delle opere di sostegno e le relative strutture interne previste per il Pozzo Novara della linea 2 della Metropolitana di Torino. In particolare, saranno trattate le fasi realizzative, le analisi strutturali e le relative verifiche di sicurezza di quelle opere previste tra le progressive PK 11+602.34 e PK 11+630.34.

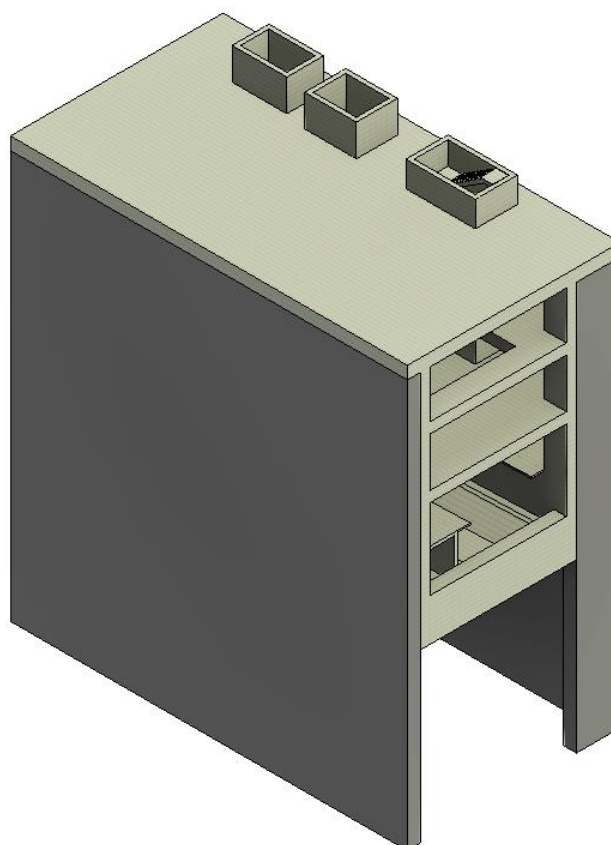

**Figura 1. Estratto modello BIM del pozzo Novara**

Il 1° lotto funzionale della Linea 2 della Metropolitana di Torino, incluso tra le stazioni Rebaudengo e Politecnico, si colloca interamente nel territorio comunale di Torino, presenta una lunghezza di circa 9,5 km, e, procedendo da nord verso sud, si sviluppa a partire dalla stazione di

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

corrispondenza con la stazione F.S. Rebaudengo-Fossata, proseguendo poi lungo la ex trincea ferroviaria posta tra via Gottardo e via Sempione. Il tracciato, a partire dalla fermata Corelli passa lungo via Bologna, al fine di servire meglio gli insediamenti dell'area interessata esistenti e futuri con le fermate intermedie Cimarosa-Tabacchi, Bologna e Novara. Dopo la fermata Novara, il tracciato si allontana dall'asse di Via Bologna mediante una curva in direzione sud-est e si immette sotto l'asse di Corso Verona fino alla Stazione Verona ubicata in Largo Verona. Dopo la fermata Verona, sotto attraversato il fiume Dora e Corso Regina Margherita, la linea entra nel centro storico della città con le fermate Mole/Giardini Reali e Carlo Alberto, portandosi poi in corrispondenza di via Lagrange, sino ad arrivare alla stazione Porta Nuova, posta lungo via Nizza, che sarà di corrispondenza sia con la linea F.S. che con la Linea 1 della metropolitana di Torino.


Dalla fermata Porta Nuova il tracciato prosegue lungo l'allineamento di via Pastrengo, per poi portarsi su corso Duca degli Abruzzi fino alla fermata Politecnico.



**Figura 2.Key-plan linea 2 della Metropolitana di Torino**

Nella presente relazione saranno trattati i seguenti argomenti:

- documenti e normative di riferimento per la progettazione definitiva delle opere;
- descrizione delle opere e delle caratteristiche dei materiali impiegati per la realizzazione;
- descrizione del contesto geologico, idrogeologico e caratterizzazione geotecnica;
- caratterizzazione sismica dell'area di riferimento;
- criteri di calcolo delle opere, dimensionamento e verifica delle stesse.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 2. DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO


### 2.1 Normative di riferimento

La progettazione definitiva delle opere sarà condotta in accordo alle seguenti norme:


- [1] Legge n. 1086 del 05/11/1971: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- [2] DM 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le costruzioni" - NTC2018 - (GU n.42 del 20/02/2018).
- [3] Circolare esplicativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2019, n.7 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici recante "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018" (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5).
- [4] UNI EN 206:2016, "Calcestruzzo – Parte 1: specificazione, prestazione, produzione e conformità".
- [5] UNI 11104-2016, "Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità – Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206".
- [6] Stucchi M., et al., 2004 - Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale MPS04. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. (<https://doi.org/10.13127/sh/mps04/ag>).
- [7] Azioni sismiche - Spettri di risposta ver.1.03 (Software sperimentale disponibile dal sito del CSLLPP, <http://cslp.mit.gov.it>).
- [8] Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo
- [9] Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica
- [10] Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
- [11] Azioni sismiche - Spettri di risposta ver.1.03 (Software sperimentale disponibile dal sito del CSLLPP, <http://cslp.mit.gov.it>).

Quando necessario, sono state altresì assunti a riferimento i Codici Normativi Europei nella loro ultima revisione) sottoelencati:


- [12] Eurocode 0 - Criteri generali di progettazione strutturale
- [13] UNI EN 1990:2006 Criteri generali di progettazione strutturale
- [14] Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture
- [15] UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

- [16] UNI EN 1991-1-2:2004 Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco
- [17] UNI EN 1991-1-3:2015 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve
- [18] UNI EN 1991-1-4:2010 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento
- [19] UNI EN 1991-1-5:2004 Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche
- [20] UNI EN 1991-1-6:2005 Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione
- [21] UNI EN 1991-1-7:2014 Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali
- [22] UNI EN 1991-2:2005 Parte 2: Carichi da traffico sui ponti
- [23] UNI EN 1991-3:2006 Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari
- [24] UNI EN 1991-4:2006 Parte 4: Azioni su silos e serbatoi
- [25] Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo
- [26] UNI EN 1992-1-1:2015 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- [27] UNI EN 1992-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [28] UNI EN 1992-2:2006 Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi
- [29] UNI EN 1992-3:2006 Parte 3: Strutture di contenimento liquidi
- [30] Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio
- [31] UNI EN 1993-1-1:2014 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- [32] UNI EN 1993-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [33] UNI EN 1993-1-3:2007 Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo
- [34] UNI EN 1993-1-4:2015 Parte 1-4: Regole generali - Regole supplementari per acciai inossidabili
- [35] UNI EN 1993-1-5:2017 Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra
- [36] UNI EN 1993-1-6:2017 Parte 1-6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio
- [37] UNI EN 1993-1-7:2007 Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano
- [38] UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti
- [39] UNI EN 1993-1-9:2005 Parte 1-9: Fatica
- [40] UNI EN 1993-1-10:2005 Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore
- [41] UNI EN 1993-1-11:2007 Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi tesi

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

- [42] UNI EN 1993-1-12:2007 Parte 1-12: Regole aggiuntive per l'estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700
- [43] UNI EN 1993-2:2007 Parte 2: Ponti di acciaio
- [44] UNI EN 1993-3-1:2007 Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Torri e pali
- [45] UNI EN 1993-3-2:2007 Parte 3-2: Torri, pali e ciminiere - Ciminiere
- [46] UNI EN 1993-4-1:2017 Parte 4-1: Silos
- [47] UNI EN 1993-4-2:2007 Parte 4-2: Serbatoi
- [48] UNI EN 1993-4-3:2007 Parte 4-3: Condotte
- [49] UNI EN 1993-5:2007 Parte 5: Pali e palancole
- [50] UNI EN 1993-6:2007 Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento
- [51] Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo
- [52] UNI EN 1994-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- [53] UNI EN 1994-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [54] UNI EN 1994-2:2006 Parte 2: Regole generali e regole per i ponti
- [55] Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno
- [56] UNI EN 1995-1-1:2014 Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici
- [57] UNI EN 1995-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [58] UNI EN 1995-2:2005 Parte 2: Ponti
- [59] Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura
- [60] UNI EN 1996-1-1:2013 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata
- [61] UNI EN 1996-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- [62] UNI EN 1996-2:2006 Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature
- [63] UNI EN 1996-3:2006 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata
- [64] Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica
- [65] UNI EN 1997-1:2013 Parte 1: Regole generali

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

[66] UNI EN 1997-2:2007 Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo

[67] Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica

[68] UNI EN 1998-1:2013 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici

[69] UNI EN 1998-2:2011 Parte 2: Ponti

[70] UNI EN 1998-3:2005 Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici

[71] UNI EN 1998-4:2006 Parte 4: Silos, serbatoi e condotte

[72] UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici

[73] UNI EN 1998-6:2005 Parte 6: Torri, pali e camini

## 2.2 Programmi di calcolo

Per il dimensionamento delle paratie:


- Paratie Plus ver. 21.0.2 – CaAS 2021

Per le analisi di stabilità:

- Slope/W – GeoSlope ver. 8.13 – GEOSTUDIO 2012

Per le strutture:

- SAP2000 ver. 23.1.0

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

#### 3.1 Calcestruzzo per diaframmi: C25/30

Classe di esposizione:XC2

Resistenza caratteristica a compressione: $f_{ck} = 0.83 \cdot R_{ck} = 24.90$  MPa

Resistenza media a compressione: $f_{cm} = f_{ck} + 8 = 32.90$  MPa

Modulo Elastico: $E_{cm} = 22000 \cdot (f_{cm}/10)^{0.3} = 31447.16$  MPa

Resistenza di calcolo a compressione:  $f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c = 0.85 \cdot f_{ck} / 1.5 = 14.11$  MPa

Resistenza a trazione media: $f_{ctm} = 0.3 \cdot f_{ck}^{2/3} = 2.55$  MPa

Resistenza a trazione: $f_{ctk} = 0.7 \cdot f_{ctm} = 1.79$  MPa

Resistenza a trazione di calcolo: $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.19$  MPa

#### 3.2 Calcestruzzo per piedritti di sopraelevazione, soletta e strutture interne: C30/37

Classe di esposizione:XC3

Resistenza caratteristica a compressione: $f_{ck} = 0.83 \cdot R_{ck} = 30.71$  MPa

Resistenza media a compressione: $f_{cm} = f_{ck} + 8 = 38.71$  MPa

Modulo Elastico: $E_{cm} = 22000 \cdot (f_{cm}/10)^{0.3} = 33019.43$  MPa


Resistenza di calcolo a compressione:  $f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c = 0.85 \cdot f_{ck} / 1.5 = 17.40$  MPa

Resistenza a trazione media: $f_{ctm} = 0.3 \cdot f_{ck}^{2/3} = 2.94$  MPa

Resistenza a trazione: $f_{ctk} = 0.7 \cdot f_{ctm} = 2.06$  MPa

Resistenza a trazione di calcolo: $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.37$  MPa



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 3.3 Acciaio da cemento armato: B450C

Tensione di rottura caratteristica  $f_{tk} \geq 540$  MPa

Tensione di snervamento caratteristica  $f_{yk} \geq 450$  MPa

Tensione di snervamento di calcolo  $f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = f_{yk}/1.15 = 391.3$  MPa

Allungamento caratteristico  $\geq 7.5\%$

Modulo elastico  $E_s = 210000$  MPa

### 3.4 Barre in GFRP

Resistenza a flessione di progetto:  $f_{yd} = 1350/1.5 = 900$  MPa

Resistenza a taglio di progetto:  $f_{yd} = 225/1.5 = 150$  MPa

Modulo di deformazione:  $E_c = 46000$  MPa

### 3.5 Acciaio per micropali e puntelli metallici


Acciaio Tipo EN 10210-1 – S355JR, aventi le seguenti caratteristiche:

Classe acciaio carpenteria metallica S355JR

Tensione di snervamento caratteristica  $f_{yk} \geq 355$  N/mm<sup>2</sup>

Tensione di rottura caratteristica  $f_{tk} \geq 510$  N/mm<sup>2</sup>

Resistenza di calcolo  $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_{M0} = f_{yk} / 1.05 = 338.10$  N/mm<sup>2</sup>

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 3.6 Acciaio per travi di ripartizione

Acciaio Tipo EN 10210-1 – S355JR, aventi le seguenti caratteristiche:

Classe acciaio carpenteria metallica S355JR

Tensione di snervamento caratteristica  $f_{yk} \geq 355 \text{ N/mm}^2$

Tensione di rottura caratteristica  $f_{tk} \geq 510 \text{ N/mm}^2$

Resistenza di calcolo  $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_{M0} = f_{yk} / 1.05 = 338.10 \text{ N/mm}^2$

### 3.7 Copriferro minimo e copriferro nominale: Diaframmi

Al fine di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale".

Il copriferro viene calcolato secondo le prescrizioni dell'Eurocodice 2 (UNI EN 1992-1-1, §4.4.1): il copriferro nominale è definito come il copriferro minimo ( $c_{min}$ ) più un margine di progetto per gli scostamenti  $\Delta C_{dev}$ :


$$C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev}$$

Il copriferro minimo ( $c_{min}$ ) è pari a:

$$C_{min} = \max (C_{min,b}; C_{min,dur} + \Delta C_{dur,\gamma} - \Delta C_{dur,st} - \Delta C_{dur,add}; 10 \text{ mm})$$

in cui:

- $C_{min,b}$  è il copriferro minimo dovuto al requisito di aderenza e vale 20 mm (diametro massimo delle barre isolate);
- $C_{min,dur}$  è il copriferro minimo dovuto alle condizioni ambientali (30 mm);
- $\Delta C_{dur,\gamma}$  riduzione del copriferro per margine di sicurezza (0 mm);
- $\Delta C_{dur,st}$  riduzione del copriferro per utilizzo di acciaio inossidabile (0 mm);
- $\Delta C_{dur,add}$  riduzione del copriferro per utilizzo di protezione aggiuntiva (0 mm).

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Nel caso in esame, nella zona interna della galleria (ad intradosso diaframmi) sarà realizzata una controparete in c.a.; pertanto, il copriferro dei diaframmi non tiene conto dell'eventuale incremento dovuto all'azione del fuoco.

Pertanto, si ha  $c_{min} = 45$  mm. Nel caso in esame, sarà adottato un copriferro nominale pari a 75 mm per tutte le opere in oggetto (coerentemente con quanto indicato nel manuale di progettazione).

### 3.8 Copriferro minimo e copriferro nominale: Soletta e strutture interne

Al fine di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale". I valori dei copriferro sono calcolati in accordo alla tabella C 4.1.6.1.3 della Circolare 21 gennaio 2019 inerente alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

**Tabella 1. Classi di esposizione e copriferro impiegati**

Tipologia	Classe di esposizione	Ambiente	Classe calcestruzzo	$c_{min}$ [mm]
Diaframmi	XC2	Ordinario	C25/30	25+10*+10* *=45
Solaio di copertura	XC3	Ordinario	C30/37	20+10*+10* *=40
Fodere	XC3	Ordinario	C30/37	20+10*+10* *=40
Solai interni	XC3	Ordinario	C30/37	20+10*+10* *=40
Pilastrini interni	XC3	Ordinario	C30/37	25+10*+10* *=45
Solaio di fondo	XC3	Ordinario	C30/37	20+10*+10* *=40

\*per costruzioni con vita nominale di 100 anni

\*\*per tolleranze di posa dell'armatura



Tabella C4.1.IV - Copriferrì minimi in mm

C <sub>min</sub>	C <sub>o</sub>	ambiente	barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
			C <sub>≥C<sub>o</sub></sub>	C <sub>min≤C&lt;C<sub>o</sub></sub>	C <sub>≥C<sub>o</sub></sub>	C <sub>min≤C&lt;C<sub>o</sub></sub>	C <sub>≥C<sub>o</sub></sub>	C <sub>min≤C&lt;C<sub>o</sub></sub>	C <sub>≥C<sub>o</sub></sub>	C <sub>min≤C&lt;C<sub>o</sub></sub>
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

Per quanto concerne il solaio di copertura, il solaio di fondazione, i solai interni e le fodere si considera una classe di esposizione XC3 e si assume un copriferro minimo pari a 20 mm, a tale valore va aggiunta la tolleranza di posa pari a 10 mm e, dato che la struttura ha vita nominale di 100 anni, si aggiungono ulteriormente altri 10 mm. Pertanto, il  $c_{min}$  risulta essere pari a:

$$c_{min} = 20 + 10 + 10 = 40 \text{ mm}$$

Il copriferro nominale è definito come il copriferro minimo ( $c_{min}$ ) più un margine di progetto per gli scostamenti  $\Delta C_{dev}$ . Per il solaio di copertura, il solaio di fondazione e le fodere si assume:

$$C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} = 40 + 10 = 50 \text{ mm}$$

Per i solai interni si assume:

$$C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} = 40 + 5 = 45 \text{ mm}$$

Nel caso in esame sarà adottato un copriferro nominale pari a 50 mm per la soletta di copertura, il solaio di fondazione e le fodere, ed una copriferro nominale di 45 mm per i solai interni.



## 4. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il Pozzo Novara oggetto di studio della presente relazione tecnica e di calcolo si sviluppa tra la progressiva PK 11+602.34 e la PK 11+630.34, punto in cui parte la galleria artificiale GA06. Si riporta nella seguente figura un esempio della struttura multipiano oggetto di studio.

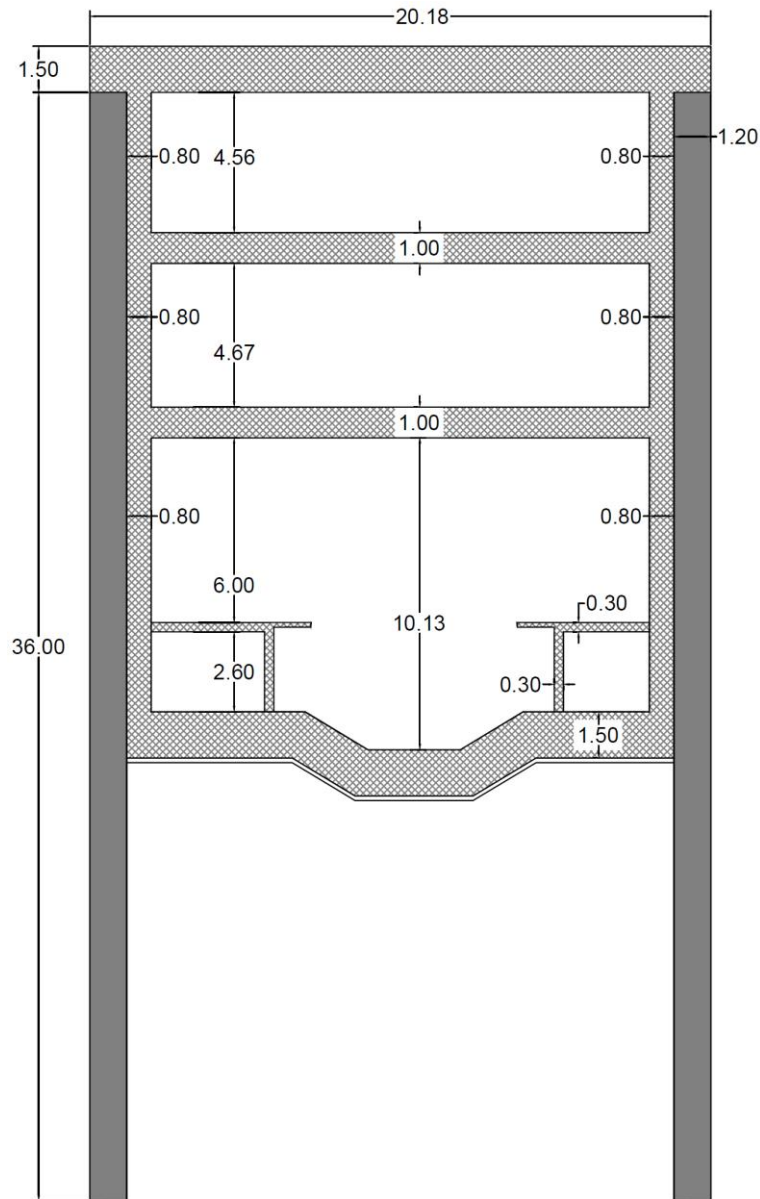



Figura 3. Esempio di sezione trasversale del pozzo Novara

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Il pozzo verrà realizzata attraverso la tecnologia esecutiva di tipo top-down, caratterizzata da uno scavo sostenuto da diaframmi e dal solaio di copertura. In particolare, le fasi realizzative prevedono:

- esecuzione berlinese di micropali provvisoria;
- scavo sino a quota intradosso soletta di copertura;
- esecuzione cordoli guida per diaframmi e realizzazione pannelli di paratia;
- scapitozzatura delle paratie al fine di ricostruire il nodo tra la paratia stessa e la copertura;
- esecuzione dei trattamenti di consolidamento del tampono di fondo;
- scavo all'interno del pozzo sino ad una quota tale da avere una luce netta interna tra intradosso soletta di copertura e terreno di fondo pari a circa 3.5 m (per questioni legate alla sicurezza);
- esecuzione della soletta di copertura e botola di calaggio TBM;
- esecuzione degli scavi di ribasso successivi e posizionamento dei puntelli metallici di contrasto sino al raggiungimento della quota di imposta del solettone di fondo;
- preparazione del piano di posa del solettone mediante getto di CLS magro di pulizia e livellamento (circa 15 cm) con interposto strato di impermeabilizzazione;
- esecuzione del solettone di fondo sagomato per alloggio sella TBM;
- rimozione dell'ultimo ordine di puntelli metallici;
- inizio cantiere TBM con contestuale taglio dei diaframmi di testata;
- realizzazione successiva di contropareti (con interposto strato di impermeabilizzazione) e solette intermedie con contestuale rimozione dei puntelli metallici provvisori sino al raggiungimento della soletta di copertura;
- fine cantiere TBM;
- chiusura delle botole di calaggio TBM;
- completamento di eventuali strutture interne e muretti di elevazione;
- esecuzione impermeabilizzazione solettone di copertura e relativo massetto di protezione;
- ritombamento superficiale;

I diaframmi presentano uno spessore di 1.2 m e una lunghezza totale di circa 36 m; la distanza tra le paratie è di circa 19 m, la soletta di copertura ha uno spessore di 1.5 m, le solette intermedie uno spessore di 1 m e infine il solettone di fondo uno spessore di 1.5 m.



## 5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

### 5.1 Contesto geologico e idrogeologico

L'area lungo la quale si realizzerà la linea 2 della Metropolitana di Torino è ubicata nella cosiddetta "pianura piemontese settentrionale" delimitata a Nord-Ovest dalle Alpi e verso Sud-Est dai rilievi collinari della Collina di Torino e del Monferrato. Tale struttura è caratterizzata da una potente serie di età pliocenico superiore – olocenica formata dagli apporti successivi di due ampi conoidi fluvio-glaciali appartenenti al fiume Dora Riparia e torrente Stura di Lanzo. All'interno dei depositi fluvio-glaciali, si rinvengono termini litologici legati ai litotipi del bacino idrografico di alimentazione, per esempio serpentiniti e ultrabasiti del Massiccio Ultrabasico di Lanzo, gneiss e quarziti del Complesso del Dora Maira. I materiali di natura continentale sono sovrapposti ad una serie marina pliocenica composta da depositi sabbiosi, sabbioso-limosi fino a totalmente limosi. Ad ulteriore profondità si rinvengono formazioni marine di età terziaria di natura prevalentemente marnosa ed arenaceo-conglomeratica costituenti la Collina di Torino. Come si può osservare dalla figura sottostante, il fianco occidentale della Collina di Torino, con struttura anticlinale con asse circa NE-SW, si immerge al di sotto dei depositi quaternari della pianura.

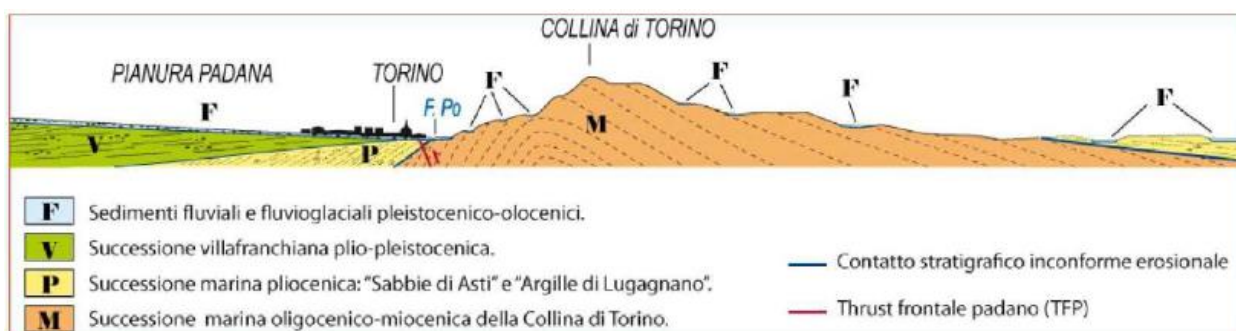



Figura 4. Quadro strutturale tratto dal progetto CARG (Fonte: Forno M.G., 2012)

I terreni presenti in superficie appartengono quindi all'ambiente continentale e risalgono al periodo Pleistocenico (Era Quaternaria); tali depositi sono formati in prevalenza da materiali ghiaiosi, sabbiosi e limosi all'interno dei quali si rinvengono localmente ciottoli silicatici, silicei e calcarei. I ciottoli possono avere dimensioni molto variabili (fino a pluridecimetriche, in media di 10-30 cm), e generalmente sono composti da quarziti, gneiss, serpentiniti e metagabbri. A minori profondità si possono incontrare lenti limoso-argillose attribuibili al fiume Po. La caratteristica principale dei depositi pleistocenici di origine fluvio-glaciale è la presenza in forma discontinua e localizzata, di orizzonti e livelli con grado di cementazione (e/o addensamento) variabile. I livelli

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

conglomeratici, dotati di maggior cementazione, sono caratteristici del sottosuolo di Torino e sono conosciuti con il nome di “puddinghe”. I depositi fluvioglaciali possono presentare caratteristiche notevolmente variabili in termini di resistenza e deformabilità geotecnica in funzione del grado di cementazione ma anche dal punto di vista granulometrico.

A maggiori profondità, al di sotto dei depositi del Quaternario, si possono riscontrare i seguenti materiali geologici, dipendendo dalla zona della città in considerazione:


- depositi lacustri e fluviolacustri del Villafranchiano (Pleistocene inferiore-Pliocene superiore) che possono essere di due differenti tipologie:
  - materiale di ambiente lacustre-palustre, caratterizzati da una granulometria predominante fine e costituiti da alternanza di limi e argille;
  - materiali di ambiente fluviale, più grossolani e rappresentati da livelli sabbioso-ghiaiosi;
- la successione marina Pliocenica (composta da limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie grigio-azzurre con fossili);
- la successione marina Oligo-Miocenica della Collina di Torino (formata da marne, siltiti, arenarie e conglomerati marini).

In base agli studi idrogeologici realizzati nella città di Torino e considerando le esperienze previe di progetti simili, possono essere identificati due principali livelli idrogeologici:

- **Complesso ghiaioso-sabbioso**, sede dell’acquifero libero principale, è formato dai depositi grossolani del Quaternario (ciottoli, ghiaie, e sabbie in matrice sabbioso-limosa) con potenza tra i 30-40 m. In genere i depositi quaternari possono essere caratterizzati da una permeabilità maggiore a 1.0E-04 m/s (permeabilità da media a alta) e localmente presentano un grado di permeabilità inferiore (permeabilità media, compresa tra 1.0E-06 m/s e 1.0E-04 m/s).
- **Complesso argilloso-limoso-ghiaioso**, sede di un acquifero profondo di tipo “multifalda” situato ad una profondità indicativa tra 40 e 200 m dal p.c. Questo acquifero è costituito da alternanze di depositi medio grossolani e fini appartenenti ai depositi fluviolacustri del Villafranchiano (con una permeabilità media, compresa tra 1.0E-06 m/s e 1.0E-04 m/s), chiusi al tetto da depositi argillosi (potenti fino a 20-30 m e con permeabilità medio-bassa, da 1.0E-08 m/s a 1.0E-06 m/s).

Si può concludere che i lavori della Linea 2 interferiranno esclusivamente con l’acquifero superficiale del complesso ghiaioso-sabbioso, con eccezione della tratta compresa tra le stazioni di Zappata e Caboto lungo la quale la soletta della galleria attraverserà i depositi del Villafranchiano. Con riferimento all’esperienza della Linea 1 della Metropolitana di Torino, la falda superficiale si colloca ad una profondità variabile tra i 14 m ed i 16 m dal piano campagna e l’oscillazione annuale può raggiungere un valore massimo di 2.0 m.



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 5.2 Parametri geotecnici di riferimento

Con riferimento alla relazione Geotecnica, sono state individuate nell'area in esame 2 unità geotecniche principali, caratterizzate da un comportamento meccanico-deformativo simile.

Nella seguente tabella si riportano gli intervalli di valori proposti per i parametri di resistenza e deformabilità delle unità geotecniche interessate dalla realizzazione delle opere in sotterraneo della linea 2 della Metropolitana di Torino in corrispondenza del pozzo Novara. Il progetto del pozzo è basato sui profili geotecnici e le interpretazioni precedenti la campagna indagini 2021. Il Progettista ha comunque tenuto conto delle risultanti osservate nella campagna di indagini del 2021.

**Tabella 2. Parametri di resistenza e deformabilità per le unità geotecniche di riferimento**

Unità	Geologia	Peso di volume ( $\gamma$ )	Coesione $c'$ (kPa)	Angolo resistenza $\phi'$	Modulo (MPa)	Poisson (-)	Coeff. permeabilità (m/s)
1	UID	19	0	29÷32	15	0.30	2·10 <sup>-5</sup> a 8·10 <sup>-6</sup>
2	AFR-INS	19	10	36÷38	150÷170	0.30	2·10 <sup>-5</sup> a 8·10 <sup>-6</sup>

**NOTE:**

- 1) Il valore del coefficiente di permeabilità nell'Unità 1 (UID) è assimilato a quello degli strati immediatamente inferiori, tenuto conto della sua elevata variabilità granulometrica,
- 2) Lo stesso parametro per l'Unità 2 (AFR e INS) va inteso come valore minimo e per direzione di flusso orizzontale; per direzione di flusso verticale è di circa un ordine di grandezza inferiore.

I valori del modulo elastico riportati nella tabella precedente sono da considerarsi come moduli a piccole deformazioni, in quanto, valutati a partire da risultati di prove in sito in condizioni di terreno non disturbato. Nel caso in esame, per tutte le valutazioni che seguiranno, si terrà in conto un modulo elastico di calcolo operativo – cautelativamente – pari a 1/5 di quello a piccole deformazioni. Tale assunzione è confermata sulla base dei valori tipici di deformazione attesa per le diverse opere d'ingegneria (seguendo ad esempio quanto raccomandato da Atkinson e Salfors, 1991, e da Atkinson, 2000, e riportato nella figura seguente).

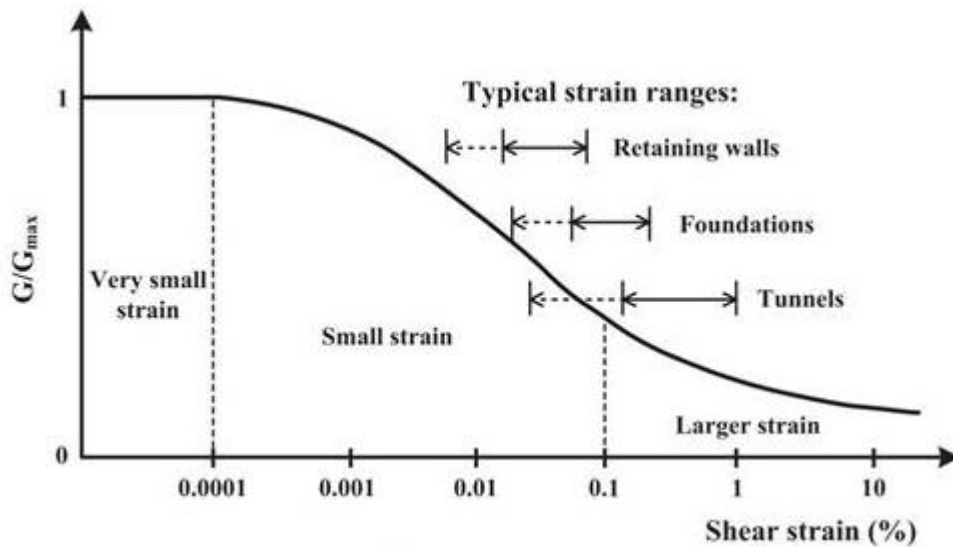


Figura 5. Livelli deformativi raggiunti dal terreno per diverse opere d'ingegneria


Per ulteriori dettagli e/o approfondimenti in merito alla caratterizzazione geotecnica dei materiali si rimanda all'elaborato specialistico.

Per le analisi numeriche relative alle opere propedeutiche alla realizzazione del pozzo Novara in esame sono stati impiegati i parametri geotecnici riportati nella Tabella 11 al Capitolo §8 della presente relazione tecnica e di calcolo.

Il livello della falda considerato è distinto per condizioni di breve periodo e lungo periodo; considerando il livello del piano campagna si ha quanto riportato nella seguente tabella.

Tabella 3. Livelli di falda

	m da p.c.
Livello piezometrico 2018	-13.0
B T (+1.5 da livello piezometrico di riferimento) - Fase costruttiva	-11.5
L T (+3 da breve termine) – Fase finale	-8.5

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA

La caratterizzazione sismica prevede:

- la definizione dell'accelerazione sismica di riferimento su substrato rigido di base;
- l'individuazione della classe di sottosuolo, per la valutazione dell'amplificazione stratigrafica;
- l'individuazione di un valore di riferimento per la magnitudo massima attesa.

### 6.1 Valutazione dell'azione sismica di base

La valutazione dell'azione sismica per il dimensionamento degli elementi delle infrastrutture, si basa sulla mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale in cui la pericolosità è quantificata dall'accelerazione di picco (normalizzata rispetto all'accelerazione di gravità),  $a_g/g$ , in condizioni ideali di sottosuolo rigido e superficie orizzontale, associata a diverse probabilità di superamento in 50 anni. I valori di  $a_g/g$  sono dati su una griglia di punti equi-spaziati di 10km. Sulla stessa griglia sono dati anche in valori dei parametri caratteristici dello spettro di risposta elastico su substrato rigido (Cfr. §3.2 "azione sismica" delle NTC 2018 che, per i valori di  $a_g$ ,  $F_0$ ,  $T^*_c$  necessari per la determinazione delle azioni sismiche, si rimanda agli allegati A e B delle NTC 2018), per le probabilità di superamento associate agli stati limite di verifica previsti dalla normativa di riferimento.


L'azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle NTC, per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.

La normativa delinea il processo di individuazione dell'azione sismica di progetto che prevede:

- la definizione della vita utile dell'opera,  $V_R$ , sulla base della correlazione tra vita nominale  $V_N$  e classe d'uso  $C_U$ :  $V_R = V_N \times C_U$
- la stima del periodo di ritorno,  $T_R$ , sulla base delle probabilità di superamento,  $P_{VR}$ , associata agli stati limite di verifica, secondo la formula:  $T_R = V_R / \ln(1 - P_{VR})$
- la stima dei valori dei parametri caratteristici dello spettro di risposta elastico su suolo rigido (parametri d'azione) in funzione di  $T_R$ .

I parametri d'azione sono:

- $a_g/g$ , accelerazione massima normalizzata, su sito di riferimento rigido orizzontale;

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

- $F_0$ , moltiplicatore di  $a_g/g$  che quantifica l'amplificazione spettrale massima su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2.2;
- $T^*_C$ , periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale su sito di riferimento rigido.
- Gli stati limite di verifica previsti dalla NTC2018 sono elencati di seguito, con le corrispondenti probabilità di superamento in 50 anni:
  - Stato limite ultimo di collasso, SLC,  $P_{RV} = 5\%$ ;
  - Stato limite ultimo di vulnerabilità, SLV,  $P_{RV} = 10\%$ ;
  - Stato limite di esercizio, di danno, SLD,  $P_{RV} = 63\%$ ;
  - Stato limite di esercizio, di operatività, SLO,  $P_{RV} = 81\%$ .

## 6.2 Fattore di amplificazione dello spettro di risposta elastico


In coerenza con le prescrizioni normative, l'accelerazione orizzontale massima in superficie,  $a_{max}/g$ , si ottiene moltiplicando l'accelerazione massima di base,  $a_g/g$ , per un fattore di amplificazione stratigrafica,  $S_S$ , ed uno di amplificazione topografica,  $S_T$ :

$$a_{max} /g = S_S \cdot S_T \cdot a_g/g$$

Il fattore di amplificazione stratigrafica dipende dalla classe di sottosuolo definita sulla base di indagini specifiche per la valutazione delle velocità di propagazione delle onde di taglio,  $V_S$ , nel sottosuolo di sedime delle singole opere, e si calcola secondo la formulazione riportata nella normativa di riferimento (paragrafo 3.2.3.2.1, Tabella 3.2.IV), in funzione dei parametri spettrali  $F_0$  ed  $a_g/g$ .

La classe di sottosuolo modifica anche il valore del periodo  $T_C$  di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione, attraverso il coefficiente  $C_C$  secondo la formulazione riportata in norma (paragrafo 3.2.3.2.1, Tabella 3.2.IV).

Nel caso specifico, l'andamento altimetrico dell'area attraversata dall'infrastruttura di progetto, prevalentemente pianeggiante, con rilievi di pendenza minore di  $15^\circ$ , giustifica l'assunzione di una categoria topografica T1, a cui corrisponde  $S_T = 1$  (Tabella 3.2.III e Tabella 3.2.V).

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 6.3 Categoria di sottosuolo

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'effetto della risposta sismica locale, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II delle NTC2018, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio,  $V_S$ .

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio,  $V_{S,eq}$  (in m/s), definita dall'espressione:

$$V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{S,i}}}$$

dove:

$h_i$  = spessore dell' $i$ -esimo strato;

$V_{S,i}$  = velocità delle onde di taglio nell' $i$ -esimo strato;


$N$  = numero di strati;

$H$  = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da  $V_S$  non inferiore a 800 m/s.

### 6.4 Valutazione dell'azione sismica di progetto

Sulla base delle caratteristiche delle opere in progetto, sono stati scelti i seguenti parametri:

- **Vita nominale: 100 anni** (Tipo di costruzione di categoria 3 – grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica);
- **Classe d'uso: III** Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significanti. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provoca situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- **Coefficienti Cu: 1.5** (funzione della classe d'uso).

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

I parametri di pericolosità sismica di base sono stati elaborati a partire dalle coordinate del sito di riferimento. Con riferimento alle opere in oggetto:

- **Latitudine:45.087869°**
- **Longitudine:7.707457°**


Sulla base di tali parametri di ingresso si ottengono i seguenti valori di pericolosità sismica:

**Tabella 4.Sintesi dei parametri di pericolosità sismica di base**

Parametri stati limite	u.m.	SLD	SLV
Probabilità di superamento ( <b>P<sub>VR</sub></b> )	%	63	10
Tempo di ritorno ( <b>T<sub>R</sub></b> )	anni	151	1424
Accelerazione orizzontale massima su suolo rigido ( <b>a<sub>g</sub></b> )	g	0.039	0.067
Fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale ( <b>F<sub>0</sub></b> )	-	2.679	2.851
Tempo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale ( <b>T*c</b> )	s	0.232	0.291

La categoria di sottosuolo è stata definita in funzione dei materiali naturali interessati dalle opere in progetto; in particolare nel caso in esame si adotta la categoria di sottosuolo **C** (*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalenti compresi tra 180 m/s e 360 m/s*).


Per quanto riguarda le condizioni topografiche è stata attribuita alle opere in oggetto la categoria T1 (*Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media  $i \leq 15^\circ$* ).

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Sulla base di quanto sopra esposto, i parametri sismici di progetto che saranno impiegate per le analisi delle opere in oggetto risultano:

**Tabella 5. Sintesi delle azioni sismiche di progetto**

Stato Limite	Coefficienti sismici	Depositi di paleofrana
SLD	Ss	1.500
	Cc	1.576
	St	1.100
	$a_{max}$ (g)	0.070
SLV	Ss	1.500
	Cc	1.576
	St	1.000
	$a_{max}$ (g)	0.100

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 7. CRITERI DI CALCOLO DELLE OPERE

In ottemperanza con la normativa vigente, i calcoli sono condotti con il metodo semi-probabilistico agli stati limite.

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e le analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE) sono state effettuate nel rispetto dei criteri delle NTC2018.

In generale, le analisi degli stati limite di esercizio (SLE) sono utilizzate per ottenere informazioni circa gli spostamenti attesi sotto i carichi di esercizio e per verificarne l'ammissibilità nei confronti della funzionalità dell'opera.

Le analisi agli stati limite ultimi (SLU) sono impiegate per le verifiche di resistenza degli elementi strutturali e per le verifiche geotecniche.

### 7.1 Cenni Normativi

I criteri per la verifica e il dimensionamento di seguito esposti si applicano a tutte le opere che hanno funzione di sostegno quali muri e berlinesi.

In accordo con quanto prescritto dalla Normativa vigente, per ogni Stato Limite Ultimo (SLU) deve essere rispettata la seguente condizione:


$$E_d < R_d$$

in cui  $E_d$  rappresenta il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione, mentre  $R_d$  è il valore di progetto della resistenza. Per quanto concerne le azioni di progetto  $E_d$ , queste possono essere determinate applicando i coefficienti parziali sulle azioni caratteristiche, oppure, successivamente, sulle sollecitazioni prodotte dalle azioni caratteristiche.

Le azioni sull'opera di sostegno sono quelle dovute al peso proprio del terreno e del materiale di riempimento, ai sovraccarichi e all'acqua. In particolar modo, nella valutazione dei sovraccarichi a tergo di un'opera di sostegno, è necessario tenere in conto dell'eventuale presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito o di apparecchi di sollevamento.

I valori dei coefficienti parziali da assumersi per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli Stati Limite Ultimi sono riportati nella seguente tabella (Tab. 2.6.I delle NTC 2018):



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

**Tabella 6.Coefficienti parziali per le azioni**

		Coefficiente	EQU	A1	A2
		$\gamma_F$			
Carichi permanenti $G_1$	Favorevoli	$\gamma_{G1}$	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevoli		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti non strutturali $G_2^{(1)}$	Favorevoli	$\gamma_{G2}$	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevoli	$\gamma_Q$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevoli		1,5	1,5	1,3


<sup>(1)</sup> Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi permanenti portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni permanenti.

Il valore di progetto della resistenza  $R_d$  può essere determinato in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del terreno, opportunamente ridotto in funzione del coefficiente parziale specificato nella Tab 6.2.II delle NTC2018.

**Tabella 7.Coefficienti parziali per le resistenze dei materiali naturali**

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale $\gamma_M$	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	$c'_k$	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	$\gamma_\gamma$	$\gamma_\gamma$	1,0	1,0

Le analisi finalizzate al dimensionamento strutturale nelle quali si consideri l'interazione terreno – struttura si dovranno eseguire con i valori caratteristici dei parametri geotecnici, amplificando l'effetto delle azioni con i coefficienti parziali del gruppo A1, così come previsto al §6.2.4.2 della normativa vigente.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Per il calcolo e la verifica si devono considerare i seguenti stati limite ultimi, accertando che le resistenze superino le azioni agenti per ciascuno stato limite considerato:

- SLU di tipo geotecnico (GEO)
  - Collasso per rotazione intorno a un punto dell'opera (atto di moto rigido);
  - Collasso per carico limite verticale;
  - Sfilamento di uno o più ancoraggi;
  - Instabilità del fondo scavo;
  - Instabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno.
- SLU di tipo strutturale (STR)
  - Raggiungimento della resistenza di uno o più sistemi di contrasto;
  - Raggiungimento della resistenza della struttura della paratia.

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno deve essere effettuata secondo l'approccio 1, con la Combinazione 2 (A2+M2+R2) tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I. Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo l'Approccio 1 considerando le due combinazioni di coefficienti:

- Combinazione 1: (A1+M1+R1)
- Combinazione 2: (A2+M2+R1)


Tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II, con i coefficienti del gruppo R1 pari all'unità.

**Tabella 8. Coefficienti parziali per le verifiche di opere di materiali sciolti**

COEFFICIENTE	R2
$\gamma_R$	1,1

Nelle condizioni di esercizio, gli spostamenti dell'opera di sostegno e del terreno circostante devono essere valutati per verificarne la compatibilità con la funzionalità dell'opera e con la sicurezza e funzionalità di manufatti adiacenti, anche a seguito di modifiche indotte sul regime delle pressioni interstiziali.

Inoltre, secondo quanto prescritto al §6.5.2.2 della normativa vigente, il modello geotecnico deve tenere conto delle possibili variazioni del profilo del terreno a monte e a valle del paramento rispetto ai valori nominali. Nel caso in cui la funzione di sostegno sia affidata alla resistenza del

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

volume di terreno a valle dell'opera, la quota di valle deve essere diminuita di una quantità pari al minore dei seguenti valori:

- 10% dell'altezza di terreno da sostenere nel caso di opere a sbalzo;
- 10% della differenza di quota fra il livello inferiore di vincolo e il fondo scavo nel caso di opera vincolata;
- 0.5 m.

Il livello della superficie libera dell'acqua deve essere scelto sulla base di misure e sulla possibile evoluzione del regime delle pressioni interstiziali anche legati a eventi di carattere eccezionale e a possibili malfunzionamenti del sistema di drenaggio. In assenza di particolari sistemi di drenaggio, nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo, si deve ipotizzare che la superficie libera della falda non sia inferiore a quella del livello di sommità dei terreni a bassa permeabilità ( $k < 10^{-6}$  m/s).

## 7.2 Analisi dell'interazione paratia-terreno

Al fine di rappresentare il comportamento dell'opera di sostegno durante le varie fasi di lavoro si è utilizzato un metodo di calcolo capace di simulare l'interazione terreno-paratia. L'analisi è stata sviluppata con il software Paratie Plus 2019 di CeAS.

Paratie Plus è un codice agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili e permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione finale.

Il problema è visto come un problema piano in cui viene analizzata una "fetta" di parete di larghezza unitaria, come mostrato nella seguente figura.

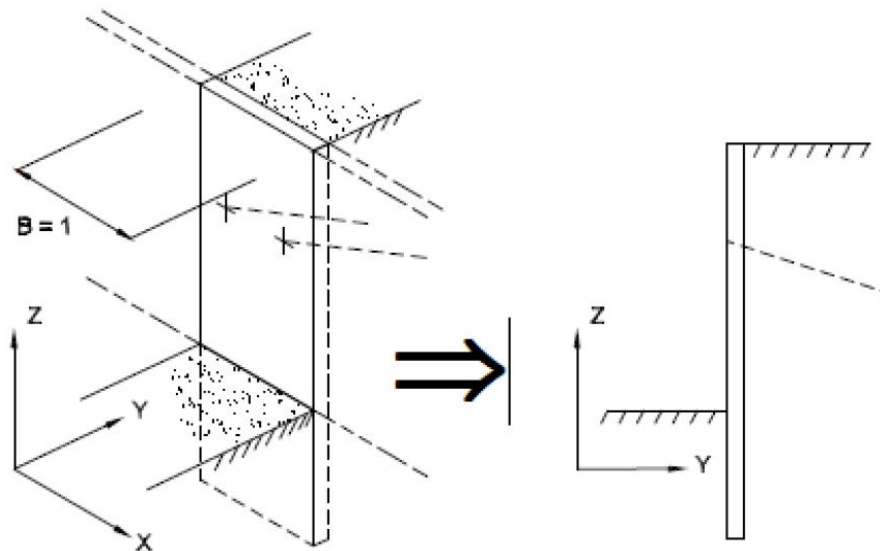


Figura 6. Modellazione piana della paratia

La modellazione numerica dell'interazione terreno-struttura è del tipo "trave su suolo elastico"; le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il cui comportamento è definito dalla rigidezza flessionale  $EJ$ , mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elastoplastici monodimensionali (molle) connesse ai nodi delle paratie: ad ogni nodo convergono uno o al massimo due elementi di terreno.

Il limite di questo schema sta nell'ammettere che ogni porzione di terreno, schematizzata da una "molla", abbia comportamento del tutto indipendente dalle porzioni adiacenti; l'interazione tra le varie regioni di terreno è affidata alla rigidezza flessionale della parete.

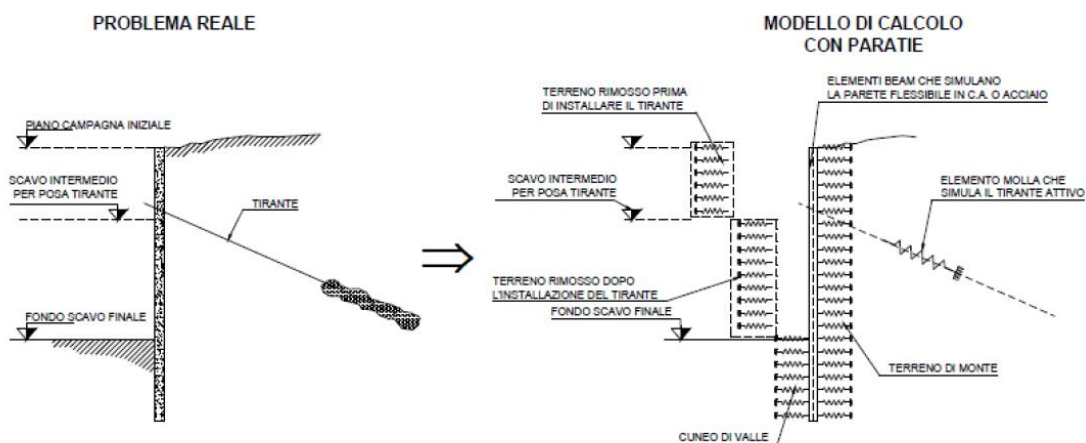



Figura 7. Schematizzazione terreno ed ancoraggi

La realizzazione dello scavo sostenuto da una o due paratie, eventualmente tirantate/puntellate, viene seguita in tutte le varie fasi attraverso un'analisi "statica incrementale": ogni passo di carico coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da un certo insieme di tiranti/vincoli applicati, da una ben precisa disposizione di carichi applicati. Poiché il comportamento degli elementi finiti è di tipo elastoplastico, ogni configurazione dipende in generale dalle configurazioni precedenti e lo sviluppo di deformazioni plastiche ad un certo passo condiziona la risposta della struttura nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova configurazione (step) viene raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson (Bathe, 1996).

L'analisi ha lo scopo di indagare la risposta strutturale in termini di deformazioni laterali subite dalla parete durante le varie fasi di scavo e di conseguenza la variazione delle pressioni orizzontali nel terreno. Per far questo, in corrispondenza di ogni nodo è necessario definire due gradi di libertà, cioè lo spostamento orizzontale e la rotazione attorno all'asse X ortogonale al piano della struttura (positiva se antioraria).

### 7.3 Carichi applicati alle strutture

Al fine di massimizzare le azioni sollecitanti per la definizione dei carichi (permanenti, accidentali, ecc.) per le relative combinazioni (Stati Limite Ultimi, Stati limiti di Esercizio, Stati limiti di Danno, etc.) saranno prese in considerazione tutte le prescrizioni del citato DM 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le costruzioni" (GU n.42 del 20/02/2018).

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

I software FEM più comuni consentono l'applicazione di forze e momenti concentrati o distribuiti esterni, per situazioni molto speciali. I carichi da considerare sono riepilogati di seguito.

- **Peso della struttura.** Il peso proprio della struttura è calcolato in base alla geometria degli elementi strutturali e al peso specifico assunto per i materiali (CLS) pari a:

$$\gamma_{cls}=25.0 \text{ kN/m}^3$$

- **Spinte del suolo.** La spinta del terreno viene solitamente calcolata dai software considerando la storia di carico dell'opera di sostegno, in diverse fasi di costruzione, considerando la pressione attiva ( $K_a$ ) e la pressione passiva ( $K_p$ ). L'attrito terreno-struttura sarà considerato sul lato attivo e passivo durante la fase temporanea della costruzione ma non in condizioni permanenti di lungo termine. Pertanto, nelle analisi, l'angolo di attrito della parete  $\delta$  è uguale a:

$$\delta = \frac{1}{2} \varphi \text{ per diaframmi, pali e micropali durante la fase di costruzione.}$$

$$\delta = 0^\circ \text{ per diaframmi (strutture permanenti) in condizione di lungo termine.}$$

- **Spinta pressione idraulica in caso di presenza di falda.** Nella fase transitoria della costruzione i diaframmi saranno progettati al fine di sopportare la spinta del suolo e la spinta idraulica dovuta alla falda quando presente. A lungo termine, invece, si considereranno i diaframmi come strutture permanenti per la sola spinta del suolo. Per quanto riguarda la spinta idraulica, a favore di sicurezza, si considererà che i giunti fra un diaframma e l'altro non saranno più in grado di "trattenere" l'acqua di falda che, quindi, andrà a esercitare la propria pressione per la sua interezza sulle fodere interne opportunamente impermeabilizzate.

I livelli di breve termine (fase di costruzione) e lungo termine (fase di esercizio) sono così definiti:

- Breve termine: livello indicato sul profilo + 1.5m (livello di falda considerato nella verifica a galleggiamento del tappo di fondo).
  - Lungo termine: livello di breve termine + 3.0m (livello di falda considerato nella verifica a sifonamento e a galleggiamento della stazione).
- **Sovraccarichi esterni per circolazione mezzi.** Fatte salve situazioni singolari dove il ricoprimento non ha uno spessore adeguato a ridistribuire i carichi stradali da normativa agenti sull'estradosso della soletta (per queste configurazioni rimangono valide le indicazioni definite dalle NTC2018), per simulare la presenza di circolazione di mezzi di cantiere (nella fase di costruzione) e traffico stradale (nella fase definitiva) a tergo delle opere di sostegno, sarà considerato un carico nastriforme di 20 kPa applicato uniformemente su tutto il solaio di copertura e come spinta dal solo lato di azione del sisma. Tale sovraccarico sarà considerato anche in fase di costruzione quale carico di cantiere e/o riapertura al traffico.



- **Carichi degli edifici posti a tergo delle opere di contenimento.** Per tenere in conto di questa situazione si considererà, quale scarico a quota fondazione dell'edificio, un carico di 10 kPa per ogni piano dell'edificio stesso.
- **Carichi sismici.** Per quello che riguarda l'applicazione della spinta sismica, si utilizzerà il metodo di Wood (1973). Tale metodo fornisce la sovraspinta sismica del terreno su una parete interrata.

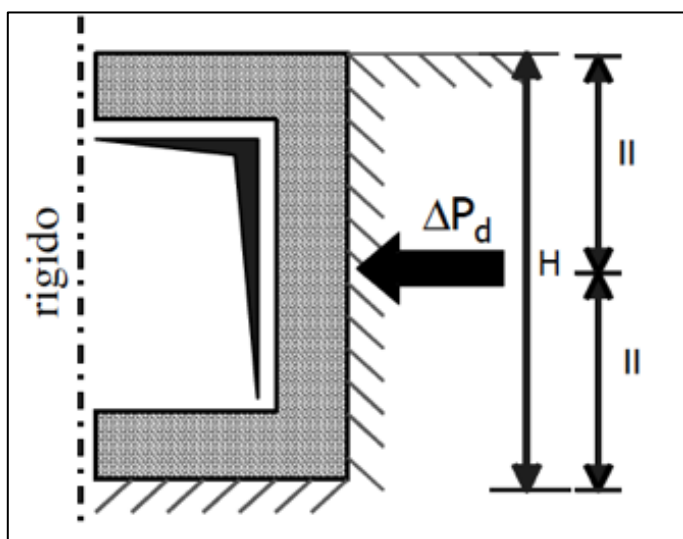



Figura 8.Schematizzazione metodo di Wood

Tale metodo è utilizzato nel caso di manufatti scatolari e l'incremento di spinta legato al sisma può essere stimato secondo la relazione:

$$\Delta P_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \cdot \gamma \cdot H^2$$

In cui  $\gamma$  è il peso specifico del terreno supposto uniforme. Poiché tale risultante ha il punto di applicazione a metà dell'altezza H del muro, è possibile assumere una pressione uniforme di entità pari a:

$$\Delta p_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \cdot \gamma \cdot H$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 7.4 Spinta del terreno

Nel modello di calcolo realizzato mediante il software Paratie Plus, la spinta del terreno viene determinata investigando l'interazione statica tra terreno e la struttura deformabile a partire da uno stato di spinta a riposo del terreno sulla paratia.

I parametri che identificano il tipo di legge costitutiva possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilità del terreno.

I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo  $K_0$ , il coefficiente di spinta attiva  $K_a$  e il coefficiente di spinta passiva  $K_p$ .

Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo. Esso lega la tensione orizzontale efficace  $\sigma'_h$  a quella verticale  $\sigma'_v$  attraverso la seguente relazione:

$$\sigma'_h = K_0 \cdot \sigma'_v$$

$K_0$  dipende dalla resistenza del terreno, attraverso il suo angolo di attrito efficace  $\phi'$  e dalla sua storia geologica. Si può assumere che:

$$K_0 = K_0^{NC} \cdot (OCR)^m$$

dove

$$K_0^{NC} = 1 - \sin \phi'$$

e il coefficiente di spinta a riposo per un terreno normalconsolidato ( $OCR = 1$ ).  $OCR$  rappresenta il grado di sovraconsolidazione e "m" un parametro empirico, di solito compreso tra 0.4 e 0.7.

I coefficienti di spinta attiva e passiva sono forniti dalla teoria di Rankine per una parete liscia dalle seguenti espressioni:


$$K_a = \tan^2(45 - \phi'/2)$$

$$K_p = \tan^2(45 + \phi'/2)$$

Per tener conto dell'angolo di attrito  $\delta$  tra paratia e terreno, assunto per il caso in esame pari a 0.5 volte l'angolo di resistenza al taglio, il software Paratie Plus impiega rispettivamente per i coefficienti di spinta attiva e passiva le formulazioni di Coulomb e Lancellotta.

Di seguito si riporta la formulazione di Coulomb per la determinazione del coefficiente di spinta attiva impiegato dal software di calcolo Paratie Plus:



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi' - \beta)}{\cos^2 \beta \cdot \cos(\beta + \delta) \cdot \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\delta + \phi') \cdot \sin(\phi' - i)}{\cos(\beta + \delta) \cdot \cos(\beta - i)}} \right]^2}$$

Dove  $\beta$  è l'angolo di inclinazione del diaframma rispetto alla verticale e "i" l'angolo di inclinazione del terreno a monte della paratia rispetto all'orizzontale.

Di seguito si riporta la formulazione di Lancellotta per la determinazione del coefficiente di spinta passiva impiegato dal software di calcolo Paratie Plus:

$$K_p = \left[ \frac{\cos \delta}{1 - \sin \phi'} \cdot \left( \cos \delta + \sqrt{\sin^2 \phi' - \sin^2 \delta} \right) \right] \cdot e^{2\theta \cdot \tan \phi'}$$

dove

$$2\theta = \sin^{-1} \left( \frac{\sin \delta}{\sin \phi'} \right) + \delta$$

Il software di calcolo calcola automaticamente i coefficienti di spinta a riposo, attivi e passivi in accordo alle formulazioni sopra citate e riportate per semplicità nella figura seguente.

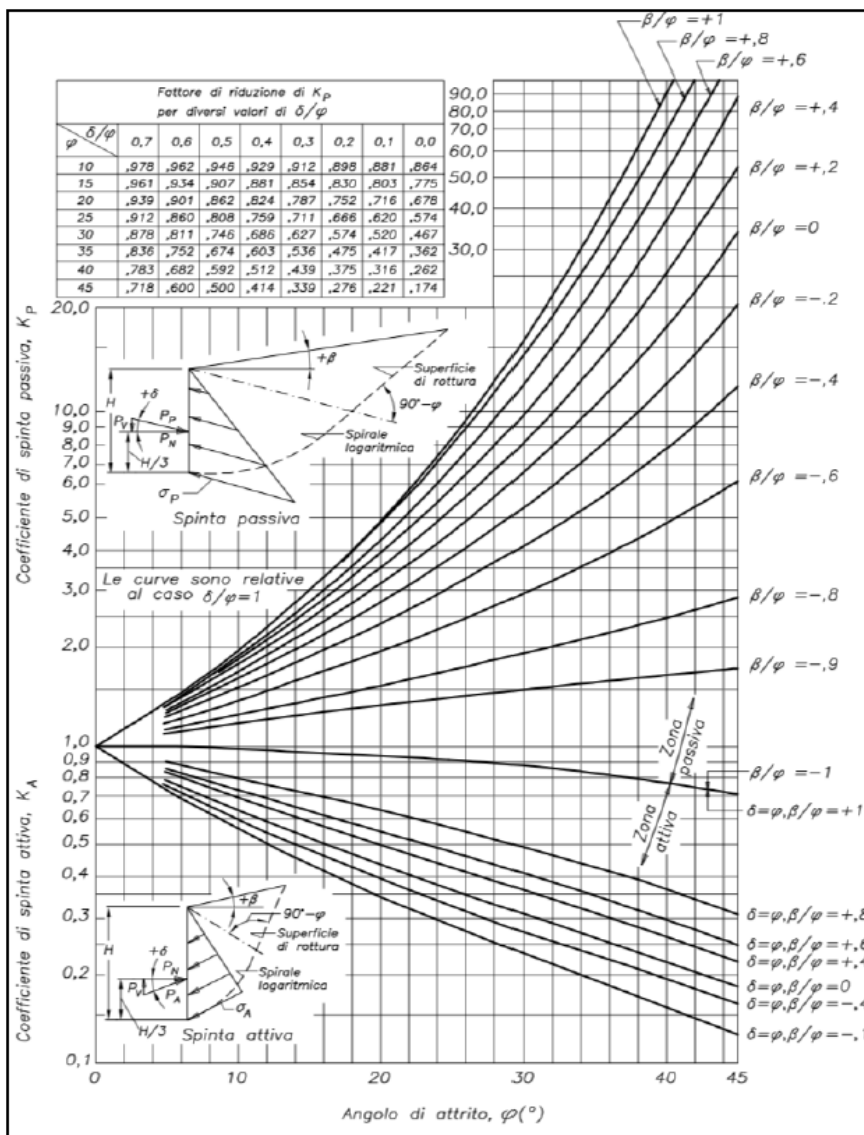



Figura 9. Valori di  $K_a$  e  $K_p$  ottenuti con superficie di scorrimento formata da spirale logaritmica (Navfac, 1971)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 7.5 Analisi di stabilità globale

Il calcolo della stabilità è stato eseguito per mezzo del Metodo di Bishop, definendo dei punti di entrata e di uscita delle potenziali superfici di scorrimento. Nel dettaglio si considerano: le superfici critiche analizzate e la superficie critica, a cui è associato il coefficiente di sicurezza più basso ( $FS^{MIN}$ ).

Per le verifiche di stabilità globale è impiegato il codice Slope/W, dedicato allo studio della stabilità dei pendii che permette di calcolare il fattore di sicurezza dei pendii in terreno e in roccia.

Il codice Slope/W utilizza il metodo dell'equilibrio limite e permette di prendere in considerazione superfici di scorrimento definite in diversi modi, condizioni stratigrafiche e idrostratigrafiche complesse mediante l'utilizzo di diversi modelli costitutivi per i materiali e condizioni di pressioni neutre variabili. Sono inoltre utilizzabili diversi metodi di analisi e possono essere applicate condizioni di carico di vario tipo.

La versione del software adottata per le verifiche condotte nel presente documento è Slope/W – GeoSlope ver. 8.13 – GEOSTUDIO 2012.

L'esame delle condizioni di stabilità dei rilevati è stato condotto utilizzando gli usuali metodi dell'equilibrio limite.

Il coefficiente di sicurezza a rottura lungo la superficie di scorrimento viene definito come rapporto tra la resistenza al taglio disponibile lungo la superficie e quella effettivamente mobilitata:


$$F_s = \frac{T_{disp}}{T_{mob}}$$

Il codice Slope/W è stato utilizzato nel presente documento per condurre le analisi di stabilità sia in campo statico che in campo sismico (adottando il metodo pseudo-statico) costituenti le verifiche SLU richieste dalla Normativa per le opere in terreni sciolti.

Nelle analisi sono state escluse, perché considerate non significative, le superfici di rottura corticali (con profondità minori di 0.5 m circa).

L'analisi delle condizioni di stabilità dei pendii in condizioni sismiche può essere seguita mediante metodi pseudostatici, metodi degli spostamenti e metodi di analisi dinamica.

Nelle analisi si deve tenere conto dei comportamenti di tipo fragile, che si manifestano nei terreni a grana fina sovraconsolidati e nei terreni a grana grossa addensati con una riduzione della resistenza al taglio al crescere delle deformazioni. Inoltre, si deve tener conto dei possibili incrementi di pressione interstiziale indotti in condizioni sismiche nei terreni saturi. Nei metodi pseudostatici l'azione sismica è rappresentata da un'azione statica equivalente, costante nello

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

spazio e nel tempo, proporzionale al peso  $W$  del volume di terreno potenzialmente instabile. Tale forza dipende dalle caratteristiche del moto sismico atteso nel volume di terreno potenzialmente instabile e dalla capacità di tale volume di subire spostamenti senza significative riduzioni di resistenza. Nelle verifiche allo stato limite ultimo, in mancanza di studi specifici, le componenti orizzontale e verticale di tale forza possono esprimersi come  $F_h = k_h W$  ed  $F_v = k_v W$ , con  $k_h$  e  $k_v$  rispettivamente pari ai coefficienti sismici orizzontale e verticale calcolati come segue:

$$k_h = \beta_s \cdot \frac{a_{max}}{g}$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$$

dove  $\beta_s$  rappresenta il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito di riferimento.

Come riportato nel paragrafo §7.11.4 delle NTC2018, nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del sistema sia maggiore delle azioni impiegando lo stesso approccio di cui al §6.8.2 per le opere di materiali sciolti e fronti di scavo, ponendo pari all'unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e impiegando le resistenze di progetto calcolate con un coefficiente parziale pari a  $\gamma_R = 1.2$ . Si deve inoltre tener conto della presenza di manufatti interagenti con l'opera.

## 7.6 Capacità portante

Per la valutazione della capacità portante – lato terreno – delle opere di sostegno in oggetto è necessario determinare i valori di resistenza forniti dalle unità geotecniche attraversate in termini di:


- capacità portante laterale  $Q_l$ ;
- capacità portante di base  $Q_b$ ;

Una volta definite le singole componenti che contribuiscono alla definizione della resistenza ultima lato terreno, è possibile determinare il valore della capacità portante complessiva mediante la seguente espressione:

$$Q_t = Q_l + Q_b - W_d$$

Dove  $W_d$  rappresenta il peso proprio dell'elemento strutturale.

Vista la natura granulare dei terreni presenti nell'area oggetto di studio, saranno condotte le verifiche secondo le raccomandazioni AGI (1984) in condizioni drenate.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 7.6.1 Capacità portante laterale

La resistenza laterale di calcolo è stata determinata, in base al tipo di terreno attraversato, come segue:

$$\tau_l = k \cdot \sigma'_v \cdot \tan \phi'$$

con k rappresentante un coefficiente empirico variabile con la profondità tra 0.4 e 0.7, assunto in questa sede pari a 0.6.

La capacità portante laterale sarà in definitiva pari a:

$$Q_l = \tau_l \cdot A_l$$

con  $A_l$  area laterale.

### 7.6.2 Capacità portante di base

La resistenza di base di calcolo è stata determinata, in base al tipo di terreno attraversato, come segue:

$$q_b = N_q \cdot \sigma'_v \leq q_{b,max}$$

dove  $N_q$  rappresenta un parametro definito mediante il grafico seguente, funzione dell'angolo di attrito del terreno oggetto di studio.

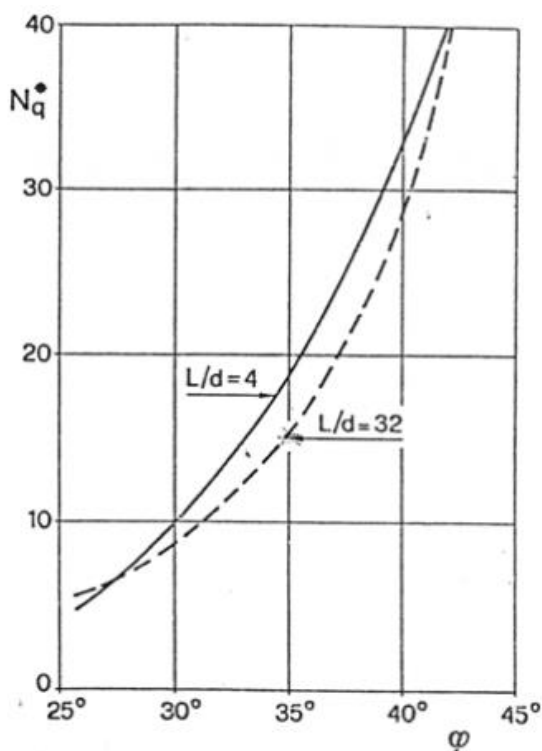



Figura 10. Diagramma per la valutazione del coefficiente  $N_q$  (Berezantzev, 1965)

Il valore di  $q_b$  (calcolato a partire dai parametri geotecnici della formazione presente alla base) non sarà considerato se risulta superiore al limite inferiore  $q_{b,max}$  riportato nella seguente tabella, funzione del litotipo attraversato. Questa cautela deriva dall'osservazione di casi reali sviluppata da Gwizdala (1984).

Tabella 9. Valori di  $q_{b,max}$  per terreni a grana grossa (Gwizdala, 1984)

Litotipo	$q_{b,max}$ [kPa]
Ghiaie	7500
Ghiaie sabbiose	5800
Sabbie	5800
Sabbie limose	4300

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Si assume – cautelativamente – per il caso in esame il valore limite  $q_{b,max}$  pari a 4300 kPa, da applicarsi qualora risulti valida la seguente disuguaglianza:

$$q_b > q_{b,max}$$

Nel caso in cui la precedente disuguaglianza non risulti soddisfatta, si applicherà – cautelativamente – il valore di  $q_b$  calcolato a partire dai parametri geotecnici di riferimento.

La capacità portante di base sarà in definitiva pari a:

$$Q_b = q_b \cdot A_b$$

con  $A_b$  area di base.

Nella valutazione della capacità portante globale la falda è tenuta in considerazione in quanto le analisi sono svolte in termini di tensioni efficaci.

Per la verifica di capacità portante del pozzo oggetto della presente relazione riferirsi alle considerazioni sviluppate al paragrafo §8.12 della presente relazione tecnica e di calcolo.


## 7.7 Verifiche al galleggiamento

Per la verifica al galleggiamento delle strutture in c.a. sottofalda saranno considerate le seguenti configurazioni:

- Verifica di breve termine: dove il livello della falda considerato è pari al livello indicato sul profilo + 1.5 m;
- Verifica di lungo termine: dove il livello della falda considerato è pari al livello indicato nella verifica a breve termine + 3.0 m.

In entrambe le configurazioni, le verifiche saranno eseguite confrontando il valore di progetto della forza destabilizzante con il valore della sommatoria di tutte le azioni permanenti stabilizzanti, rispetto al quale dovrà risultare inferiore o al massimo uguale.

$$V_{dst,d} \leq G_{stb;d}$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

L'azione sfavorevole destabilizzante è la pressione dell'acqua sotto la piastra di fondazione e sotto la punta delle pareti del diaframma.

Le azioni permanenti favorevoli alla stabilizzazione sono: peso proprio delle strutture e parziale ritombamento finale sulla soletta di copertura (W). Viceversa, il peso proprio delle apparecchiature all'interno della stazione (come ad esempio scale mobili, trasformatori, ventilatori, ecc...) non deve essere considerato come carico stabilizzante nel calcolo.

**Tabella 10. Coefficienti parziali sulle azioni per le verifiche nei confronti di stati limite di sollevamento**

	Effetto	Coefficiente Parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	Sollevamento (UPL)
Carichi permanenti $G_1$	Favorevole	$\gamma_{G1}$	0,9
	Sfavorevole		1,1
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,8
	Sfavorevole		1,5
Azioni variabili Q	Favorevole	$\gamma_{Qi}$	0,0
	Sfavorevole		1,5





## 8. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DEI DIAFRAMMI DEFINITIVI

Nel seguente capitolo saranno riportate le analisi numeriche e le rispettive verifiche di sicurezza eseguite per la sezione di calcolo in corrispondenza del Pozzo Novara. La sezione di calcolo impiegata per le analisi si trova alla PK 11+605 circa.

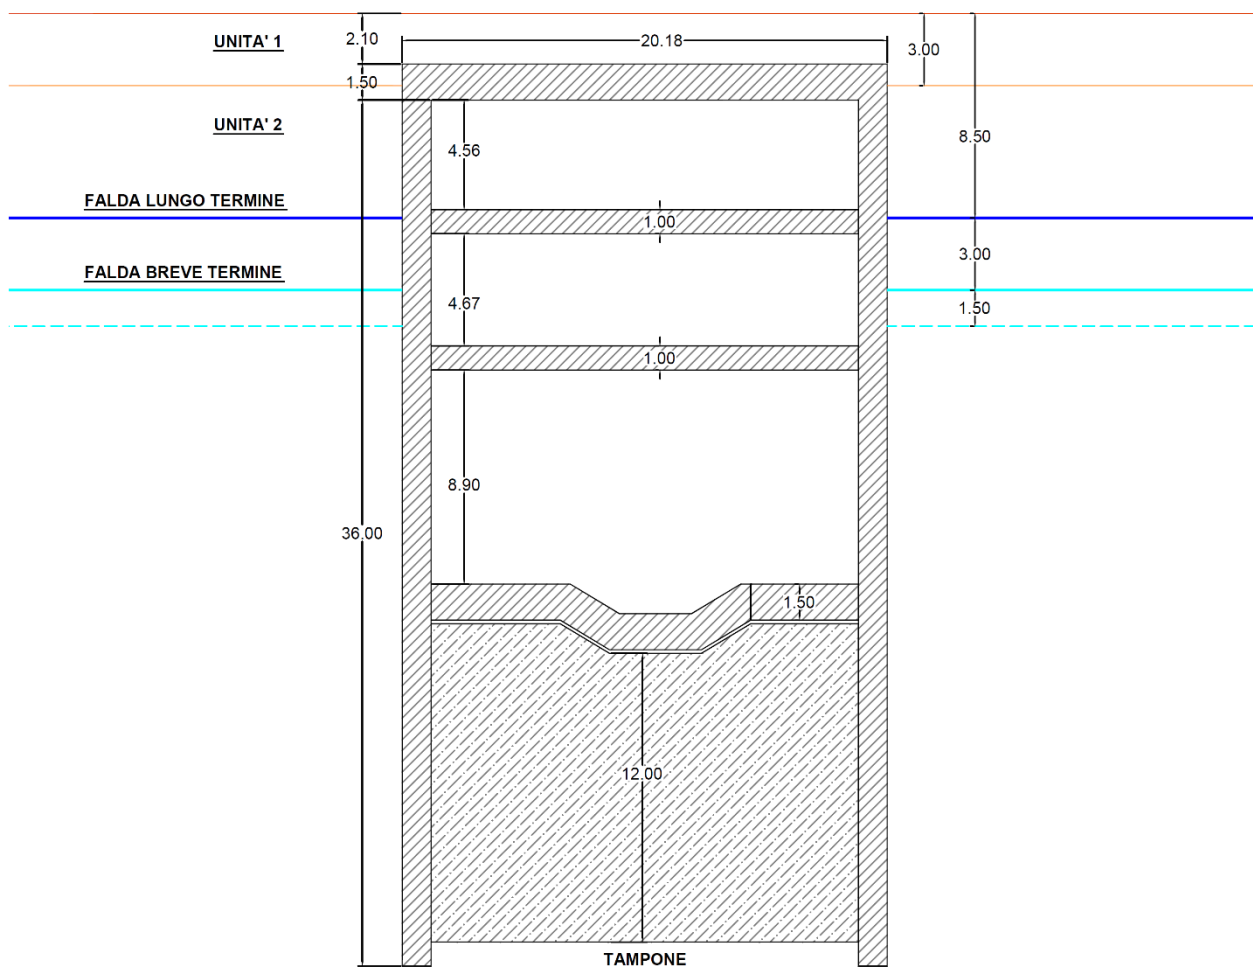



Figura 11. Dimensioni del modello di calcolo realizzato mediante Paratie Plus

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Per il modello di calcolo della sezione oggetto di studio sono stati impiegati i parametri geotecnici riportati nella seguente tabella.

**Tabella 11. Parametri di resistenza e deformabilità impiegati nelle analisi numeriche**

Unità	$H_{strato}$	$\gamma_{nat,dry}$	$\phi'$	$c'$	$E_{vc,op}$	$E_{UR,op}$
	[m]	[kN/m <sup>3</sup> ]	[°]	[kPa]	[MPa]	[MPa]
U1	3.0	19	30	0	15	24
U2	Da 3.0 in giù	19	35	5	30	48
JET	Da 25.4 a 37.4	20	35	150	450	720


*\*U1: Terreno superficiale; U2: Ghiaie e sabbie da sciolte a debolmente cementate.*

I diaframmi presentano uno spessore di 1.2 m e una lunghezza totale di 36 m; la distanza tra le paratie (asse-asse) è di circa 19 m, la soletta di copertura ha uno spessore di 1.5 m, le solette intermedie uno spessore di 1 m e infine il solettone di fondo uno spessore di 1.5 m.

I supporti provvisori posti in fase di costruzione del pozzo a sostegno degli scavi sono realizzati mediante puntoni in acciaio di sezione tubolare di diametro  $\Phi 508$  spessore 20 mm, il cui carico è ripartito sull'opera di sostegno mediante n°2 travi di ripartizioni metalliche accoppiate del tipo HEM 600 per i primi due ordini e n°2 travi di ripartizioni metalliche accoppiate del tipo HEM 400 per il terzo ordine.

Per quanto riguarda le fasi di calcolo impiegate nelle analisi numeriche e la relativa successione delle fasi di carico impiegata si rimanda a quanto descritto al §0 e successivamente riportato in forma grafica nell'Allegato 1 al §15 della presente relazione tecnica e di calcolo.

Per le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali (provvisori e definitivi) impiegati per l'analisi del pozzo in esame riferirsi a quanto indicato nell'apposito capitolo §3 della presente relazione tecnica e di calcolo.


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Per la sezione in esame è stata considerata la seguente condizione di carico:

- a) Applicazione dei carichi riferiti alle preesistenze NOBO19 al lato sinistro del pozzo e NOBO18 al lato destro dello stesso e carico accidentale dovuto al traffico stradale sopra la soletta e al lato sinistro (è stato scelto il lato corrispondente alla preesistenza NOBO19 al fine di massimizzare le azioni sul diaframma);

Per entrambe le condizioni di carico sono state eseguite le analisi considerando due condizioni differenti di vincolo tra la soletta di copertura e i diaframmi; in particolare sono state analizzate le condizioni di incastro-incastro e appoggio-appoggio, quest'ultima per tenere conto dell'eventuale difettosità dell'incastro in fase realizzativa (tale configurazione concorre alla valutazione della robustezza della sezione di calcolo, insieme alle considerazioni svolte al §8.3 della presente relazione tecnica e di calcolo).


Per ultimo, sono stati analizzati per entrambe le condizioni di carico due differenti scenari legati alla robustezza della struttura durante le fasi costruttive. A tal riguardo, per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo §8.3 della presente relazione tecnica e di calcolo.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 8.1 Fasi di calcolo

Le fasi di calcolo impiegate per l'analisi numerica sono di seguito sintetizzate:

- **Fase 1:** condizione geostatica (3.00 m di terreno superficiale sovrastante l'unità 2 principale e quota falda a -11.50 m da quota stradale – falda di progetto a breve termine);
- **Fase 2:** applicazione dei carichi delle strutture esistenti (NOBO19 pari a 130 kPa e NOBO18 pari a 20 kPa; per l'ubicazione e le caratteristiche del fabbricato si veda la cartella 4.6 – indagini sui fabbricati) e ribasso fino alla quota di realizzazione dei diaframmi (-2.85 m rispetto al piano stradale);
- **Fase 3:** realizzazione dei diaframmi (lunghezza diaframmi pari a 36.0 m e spessore 1.20 m);
- **Fase 4:** realizzazione del tampone di fondo (12 m di jet grouting);
- **Fase 5:** esecuzione scavo fino alla quota di -7.10 m da piano stradale (tale da garantire una luce netta interna di 3.5 m dopo l'esecuzione della soletta – per ragioni legate alla sicurezza);
- **Fase 6:** applicazione di un vincolo elastico in testa per la simulazione dei cordoli in c.a. di dimensioni 200x150 cm a entrambi i lati del pozzo;
- **Fase 7:** scavo di ribasso fino alla quota di -7.41 m da piano stradale;
- **Fase 8:** applicazione di un vincolo elastico alla quota di -6.15 m da piano stradale per la simulazione delle travi di ripartizione composte da 2HEM600 a entrambi i lati del pozzo;
- **Fase 9:** scavo di ribasso fino alla quota di -13.07 m da piano stradale (e conseguente ribasso della falda);
- **Fase 10:** applicazione di un vincolo elastico alla quota di -11.82 m da piano stradale per la simulazione delle travi di ripartizione composte da 2HEM600 a entrambi i lati del pozzo;
- **Fase 11:** scavo di ribasso fino alla quota di -21.37 m da piano stradale (e conseguente ribasso della falda);
- **Fase 12:** installazione del terzo ordine di puntelli metallici provvisionali alla quota di -20.12 m da piano stradale;
- **Fase 13:** scavo di ribasso fino alla quota di -25.37 m (e conseguente ribasso della falda - fondo scavo);
- **Fase 14:** simulazione extra-scavo di 50 cm come imposto dalle NTC 2018 al §6.5.2.2;
- **Fase 15:** realizzazione del solettone di fondo (spessore pari a 1.50 m);
- **Fase 16:** ritombamento fino alla quota di fondo scavo;
- **Fase 17:** rimozione del terzo ordine di puntelli metallici provvisionali;
- **Fase 18:** realizzazione primo ordine di soletta in c.a. (spessore pari a 1.00 m);
- **Fase 19:** rimozione del secondo ordine di puntelli metallici provvisionali;
- **Fase 20:** realizzazione secondo ordine di soletta in c.a. (spessore pari a 1.00 m);
- **Fase 21:** rimozione del primo ordine di puntelli metallici provvisionali;
- **Fase 22:** realizzazione della soletta di copertura (spessore pari a 1.5 m);
- **Fase 23:** ritombamento e applicazione del carico accidentale in superficie (carico stradale – per il carico fare riferimento all'analisi dei carichi riportato al §8.2 della presente relazione)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

- **Fase 24:** innalzamento quota della falda a -8.50 m da piano stradale e rimozione del tampone di fondo (condizione di lungo termine);
  - **Fase 25 (SLE):** simulazione dell'effetto del fluage dei diaframmi; per simulare tale effetto si applica al modulo elastico del CLS un coefficiente di viscosità pari a  $\varphi = 2.75$ , come di seguito indicato:

$$E_{CLS,FL} = E_{CLS} \cdot \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)}$$

- **Fase 25 (SLU/SLV):** applicazione di un'azione sismica pseudostatica secondo il noto metodo di Wood.

I puntelli metallici e le solette in cemento armato sono modellati mediante elementi strutturali predefiniti dal software Paratie Plus rispettivamente con il nome "Puntone" e "Soletta".

Tali elementi valutano la rigidità assiale mediante la relazione seguente:

$$K = \frac{E \cdot A}{l \cdot i}$$

dove:

E = rappresenta il modulo elastico dell'elemento di contrasto

A = area della sezione dell'elemento di contrasto

l = lunghezza dell'elemento di contrasto

i = interasse tra gli elementi di contrasto

Per la rappresentazione delle fasi di calcolo, riferirsi all'Allegato 1 al §15 della presente relazione tecnica e di calcolo.

Per il calcolo delle rigidità delle molle impiegate per la simulazione numerica dei cordoli in c.a. e delle travi di ripartizione composte da 2HEM600 sono state valutate le deformate mediante gli schemi di calcolo riportati nelle seguenti figure.

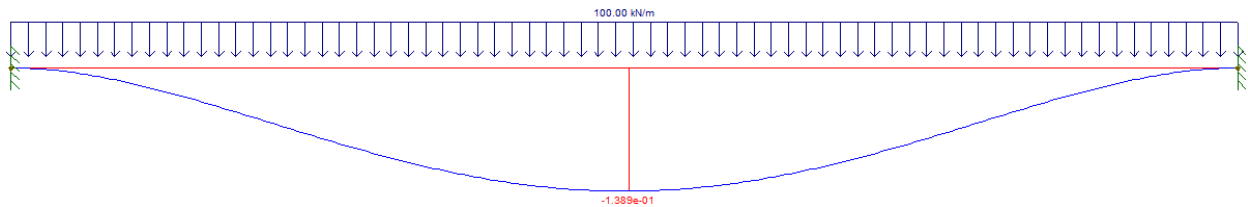


Figura 12.Schema incastro-incastro cordolo in c.a.

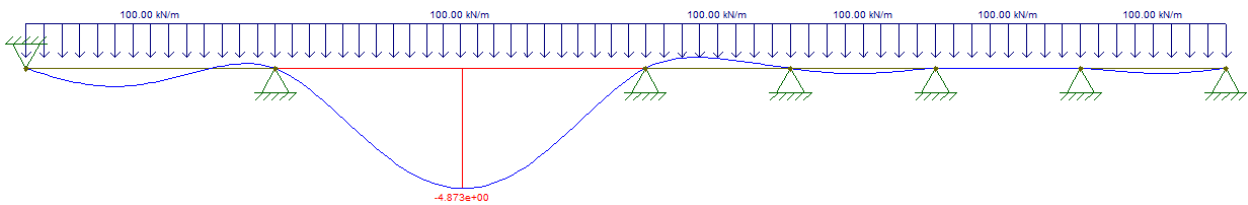


Figura 13.Schema trave su "n" appoggi (gli appoggi simulano la presenza dei puntelli metallici)

Si riporta di seguito la valutazione numerica della rigidezza K per entrambi i casi, prendendo – cautelativamente – lo spostamento massimo che in entrambi i casi corrisponde con la sezione di calcolo impiegata per l'analisi del pozzo (si riporta, a tal proposito, una figura rappresentativa nel seguito):

$$K_{cordolo} = \frac{q}{w} = \frac{100}{0.000139} = 719942.40 \frac{kN}{m}$$

$$K_{2HEM600} = \frac{q}{w} = \frac{100}{0.0049} = 20525.45 \frac{kN}{m}$$

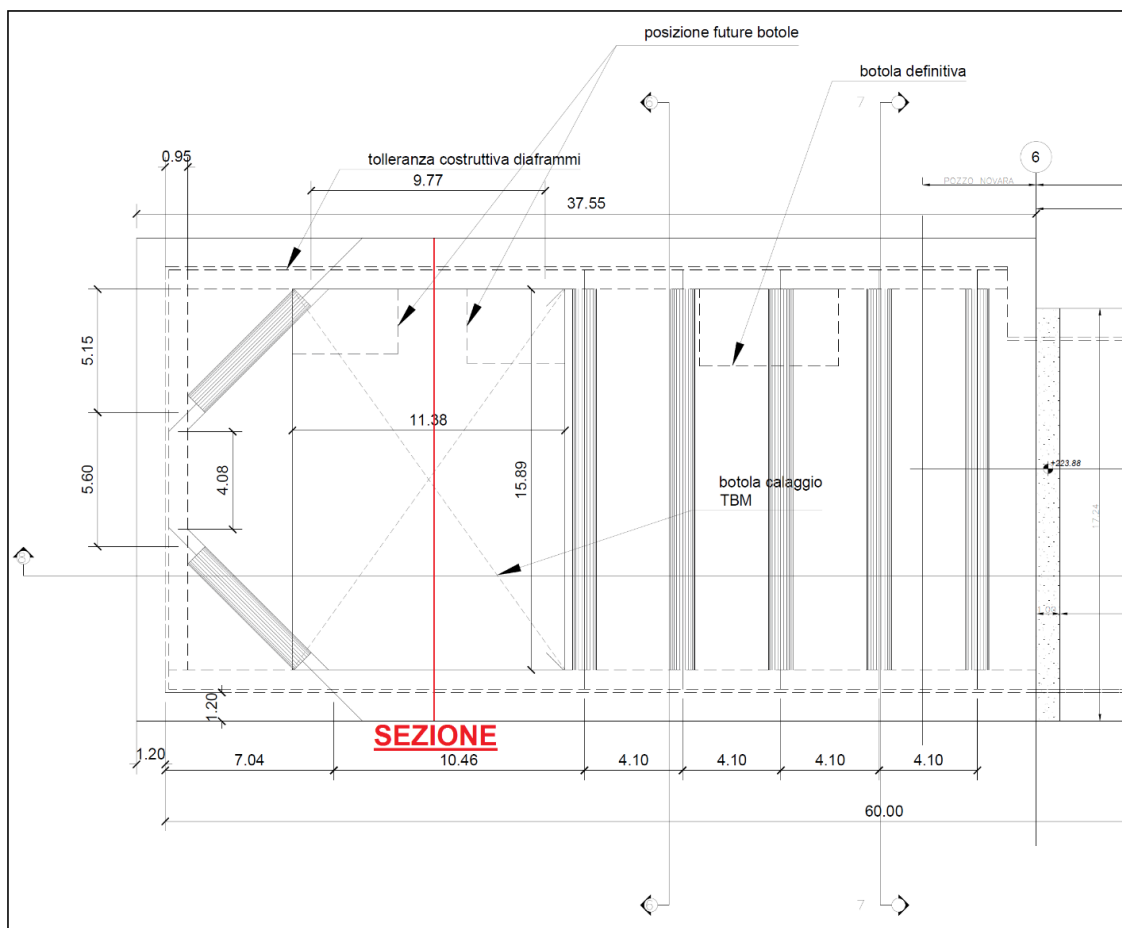


Figura 14. Sezione di calcolo – vista in pianta

## 8.2 Analisi dei carichi

### 8.2.1 Carichi sulla soletta di copertura


Poiché la soletta di copertura risulta incastrata al diaframma, l'effetto dei carichi agenti in superficie condiziona anche i diaframmi stessi (per inversione del momento flettente agente). Per tale ragione, si considera – cautelativamente – sul modello di calcolo di Paratie Plus il peggiore tra i seguenti scenari di carico possibili:

- carico da traffico stradale;
- valore minimo pari a 20 kPa.



Per i carichi da traffico agenti sulla soletta di copertura si è fatto riferimento – in quanto condizione di carico più gravosa – allo schema di carico 1 previsto al §5.1.3.3.3 della Normativa vigente (NTC2018).

Lo schema di carico 1 è costituito da carichi concentrati su due assi in tandem, applicati su impronte di pneumatico di forma quadrata e lato 0.40 m, e da carichi uniformemente distribuiti come mostrato nella figura seguente. Questo schema è da assumere a riferimento sia per le verifiche globali, sia per le verifiche locali, considerando un solo tandem per corsia, disposto in asse alla corsia stessa. Il carico tandem, se presente, va considerato per intero.

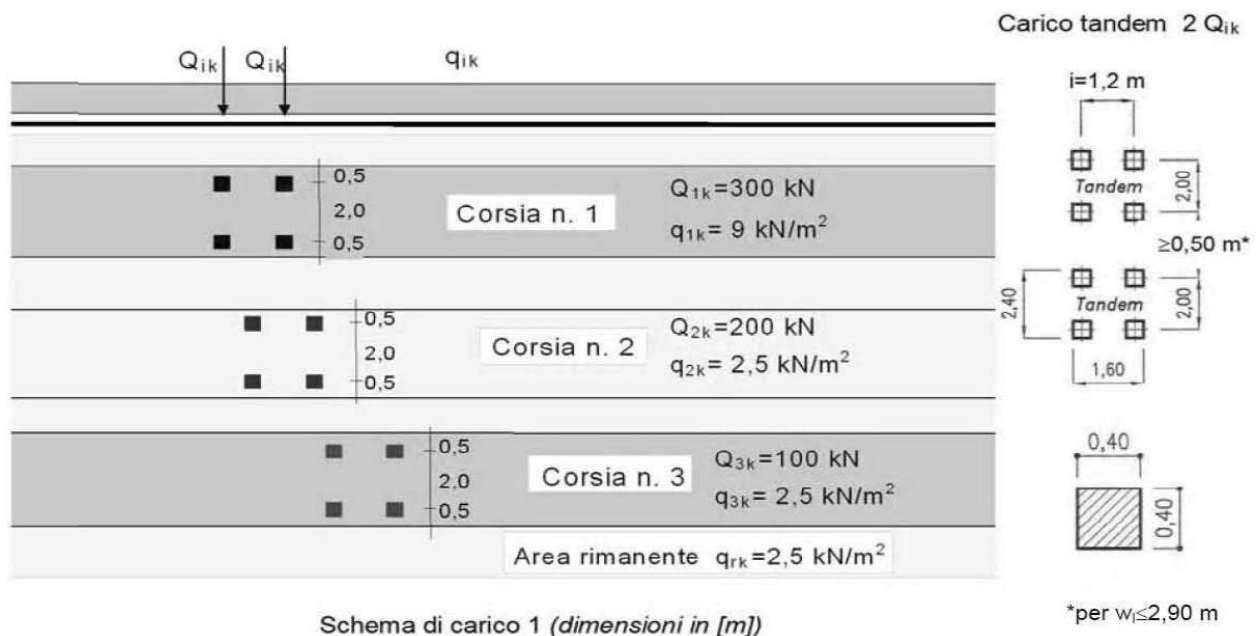


**Figura 15. Schema di carico 1 previsto per la soletta di copertura**

A partire dal piano stradale il carico si diffonderà fino alla mezzzeria della soletta di copertura; a tal proposito si considera un angolo di diffusione pari a 45° per il terreno e di circa 14° (1/4) per la soletta in c.a. Per un'altezza di terreno pari a 2.1 m (per il caso in esame) e della soletta pari ad 1.5 m si ha:

$$\Delta L_{TERRENO} = 2 \cdot H_{TERRENO} \cdot \tan 45^\circ = 2 \cdot 2.1 \cdot \tan 45^\circ = 4.2 \text{ m}$$

$$\Delta L_{SOLETTA} = 2 \cdot \frac{H_{SOLETTA}}{2} \cdot \tan 14^\circ = 2 \cdot 0.75 \cdot \tan 14^\circ = 0.4 \text{ m}$$



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

$$\Delta L = \Delta L_{TERRENO} + \Delta L_{SOLETTA} = 4.6 \text{ m}$$

L'impronta di carico in superficie è pari a 1.6 x 2.4 m (L1xL2) come indicato in Figura 15, che diffuso fino alla mezzeria della soletta risulta pari a 6.2 x 7.0 m (L1+ΔL x L2+ΔL). Si ha dunque che:

$$q_{TOT,Stradale} = q_1 + q_2 = \frac{600}{6.2 \cdot 7.0} + 9 = 22.9 \text{ kPa}$$

Sulla soletta di copertura vanno considerati i carichi permanenti rappresentati dal terreno. Si ha che il carico permanente portato dalla soletta è pertanto:


$$p = 2.1 \cdot 18 = 37.8 \text{ kPa}$$

### 8.2.2 Carichi ai bordi del modello

Oltre ai carichi applicati in soletta, vi sono i carichi permanenti e variabili applicati ai bordi del modello. Nella seguente tabella si riporta un sommario dei carichi applicati, come ad esempio quelli derivanti dalle preesistenze.

**Tabella 12. Carichi applicati ai bordi del modello**

<b>Carico</b>	<b>Entità del carico</b>	<b>Estensione</b>
(NOBO19) $g_1$	130 kPa	Da $x_1 = 24 \text{ m}$ a $x_2 = 36 \text{ m}$
(NOBO18) $g_2$	20 kPa	Da $x_1 = -14 \text{ m}$ a $x_2 = -40 \text{ m}$
(Terreno) $g_3$	51.3 kPa	Intero Modello
(Parcheggio) $q_1$	20 kPa	Da $x_1 = 14 \text{ m}$ a $x_2 = 24 \text{ m}$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

In accordo con le combinazioni di carico previste dalla normativa vigente (NTC 2018) e i rispettivi coefficienti parziali di amplificazione delle azioni riportate in Tabella 6 al §7.1 della presente relazione tecnica (per l'analisi i cui risultati sono riportati nel seguito) sono stati considerati:

$$\text{SLE} \quad \gamma_{G1} \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + \gamma_Q \cdot q_1 = 1 \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + 1 \cdot q_1$$

$$\text{A1+M1+R1} \quad \gamma_{G1} \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + \gamma_Q \cdot q_1 = 1.3 \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + 1.5 \cdot q_1$$

$$\text{A2+M2+R1} \quad \gamma_{G1} \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + \gamma_Q \cdot q_1 = 1 \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + 1.3 \cdot q_1$$

$$\text{SLV} \quad \gamma_{G1} \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + \gamma_Q \cdot q_1 = 1 \cdot (g_1 + g_2 + g_3) + 1 \cdot q_1$$

### 8.3 Valutazione della robustezza

Una struttura si definisce robusta se:


- a) le parti della struttura che sono fondamentali per la sicurezza sono poco sensibili ad eventi inattesi o a difetti di costruzione;
- b) non si verifica il collasso estensivo della struttura nel caso in cui un singolo elemento della struttura subisca un cedimento strutturale.

Dato che il primo requisito è difficile da dimostrare se non in termini di controllo di qualità dei materiali e di esecuzione dei lavori, il criterio della robustezza, in questo progetto, si applica al secondo punto.

L'approccio dei progettisti si è pertanto focalizzato nella selezione di dettagli costruttivi e materiali adeguati e nel progettare elementi strutturali chiave con margini di sicurezza strutturale e geotecnica superiori.

Per le strutture quali le stazioni interrato o i pozzi di ventilazione, le fasi di costruzione rappresentano sicuramente le circostanze in cui la struttura risulta essere più vulnerabile dato che le strutture definitive interne non sono state completate e gli schemi strutturali iperstatici non possono contribuire a contrastare eventi inattesi.

Il progetto, pertanto, si è concentrato sugli elementi strutturali più vulnerabili durante le fasi di costruzione che sono rappresentati dalle strutture di contrasto temporanee in acciaio che possono essere danneggiate durante le lavorazioni o che possono essere suscettibili di eventi inattesi o difetti costruttivi. Questo perché il principale metodo di costruzione delle stazioni e delle strutture interrato in generale è il metodo definito "Top-Down" che prevede lo scavo completo della

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


struttura interrata prima del completamento delle strutture interne (ad eccezione della soletta di copertura che viene realizzata per prima). Pertanto, si prevede l'installazione di più livelli di puntoni in acciaio che verranno installati in fasi successive e la loro funzionalità è essenziale per contrastare le spinte esterne delle terre e della falda.

Pertanto, i seguenti elementi strutturali verranno esaminati dal punto di vista della robustezza durante le fasi costruttive delle opere interrate:

- puntoni provvisori in acciaio;
- paratie di diaframmi.

Nel seguito verranno pertanto esaminati gli elementi sopracitati nell'ipotesi che un puntone di uno dei livelli intermedi di contrasto subisca un cedimento strutturale o perda efficacia, per cui l'interasse dei puntoni raddoppia rispetto a quanto previsto in progetto.

Data l'eccezionalità di tale scenario, le analisi dei modelli di calcolo esaminati verranno eseguite con coefficienti moltiplicatori dei carichi unitari (SLE) mentre le analisi strutturali dei singoli elementi verranno eseguite agli stati limite ultimo SLU.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 8.4 Risultati di calcolo

Nella seguente tabella si riporta una sintesi dei risultati in termini di spostamento e spinta passiva mobilitata al fondo dello scavo; i valori riportati sono quelli massimi riscontrati tra tutte le configurazioni di carico e schema di vincolo tra diaframma e soletta considerati (ad esclusione delle condizioni di carico eccezionali che tengono conto della robustezza degli elementi - per ulteriori dettagli, riferirsi a quanto riportato al §8 della presente relazione tecnica e di calcolo).

**Tabella 13. Sintesi risultati di calcolo principali**

Combinazione	Spostamenti	Spinta passiva mobilitata
	[mm]	[%]
SLE	53.6	46.2
A1+M1+R1 / SLV	-	51.6
A2+M2+R1	-	59.9

Nelle seguenti figure si riportano l'involuppo dello spostamento nella configurazione peggiore, l'involuppo del momento flettente in condizioni di stato limite di esercizio e stato limite ultimo e l'involuppo del taglio in condizione di stato limite ultimo. Nei diagrammi delle caratteristiche delle sollecitazioni sono riportate tutte le configurazioni e schemi di vincolo considerati in fase di analisi (per ulteriori dettagli, riferirsi a quanto riportato al §8 della presente relazione tecnica e di calcolo).

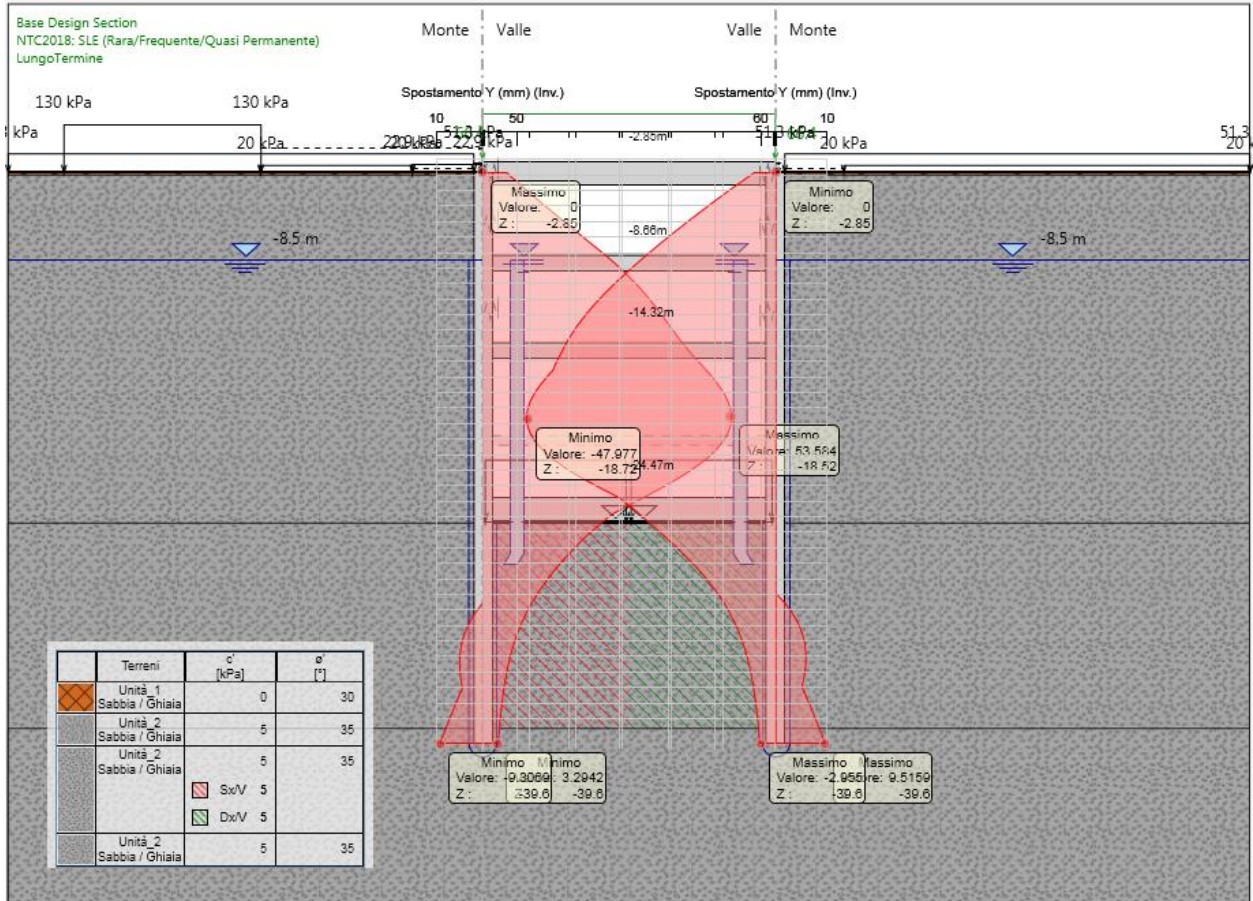


Figura 16.Spostamento massimo nella condizione di lungo termine - SLE

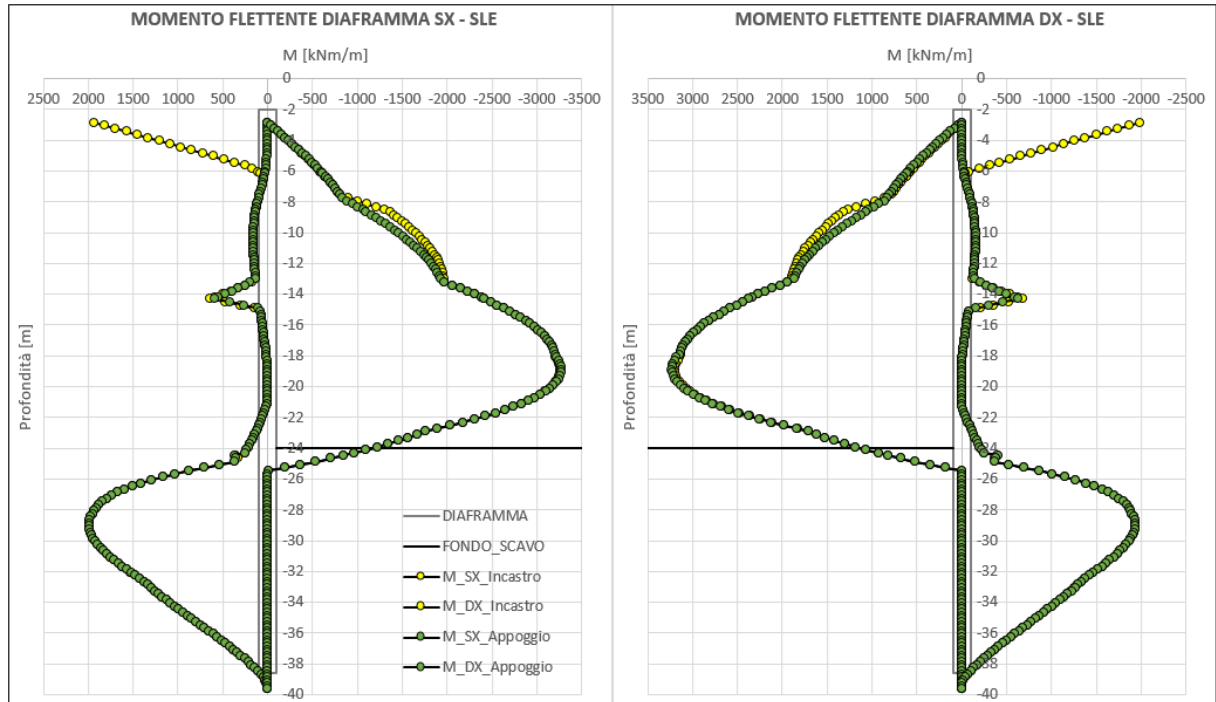


Figura 17. Inviluppo di momento flettente – SLE

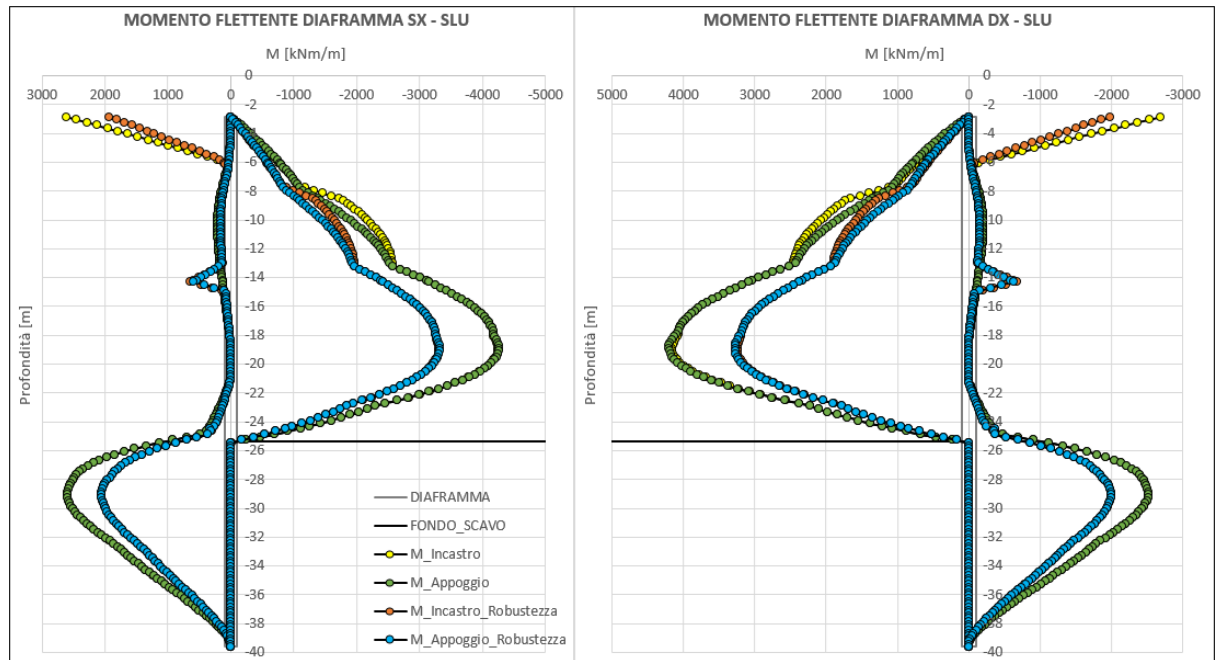


Figura 18. Inviluppo di momento flettente – SLU / SLV

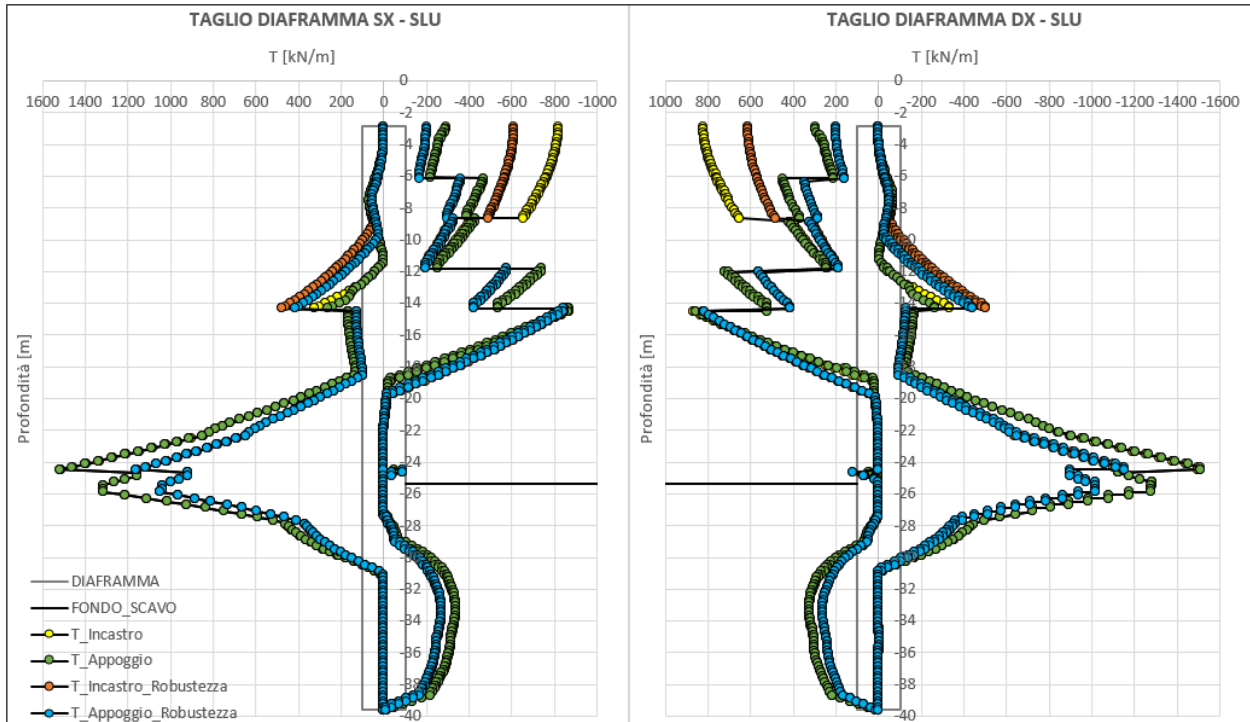



Figura 19. Involuppo di taglio – SLU / SLV



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 8.5 Verifica strutturale diaframma

Nel seguente paragrafo saranno illustrate le verifiche strutturali dei diaframmi oggetti di studio. In particolare, saranno riportati gli schemi di armatura previsti ai vari livelli di profondità e le conseguenti verifiche dell'elemento strutturale a taglio e momento flettente secondo gli schemi sollecitativi riportati al §8.4 della presente relazione tecnica e di calcolo.

Lungo lo sviluppo della paratia saranno previsti – al fine di ottimizzare la quantità di armatura prevista in funzione dei livelli sollecitativi – le seguenti armature (*\*le profondità sono riportate rispetto al piano stradale*):

**Tabella 14. Sintesi delle verifiche di sicurezza previste per i diaframmi (Verifica SLU)**

<i>GABBIA</i>	<i>Profondità*</i> (terreno/galleria) [m]	<i>Momento flettente (lato terreno)</i> [kNm/m]	<i>Momento flettente (lato galleria)</i> [kNm/m]	<i>Momento resistente (lato terreno)</i> [kNm/m]	<i>Momento resistente (lato galleria)</i> [kNm/m]	<i>Fattore sicurezza (lato terreno)</i> [-]	<i>Fattore sicurezza (lato galleria)</i> [-]
N°1	-2.85 / -14.7	-2689.5	3340.5	-3850.7	6014.7	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>
N°2	-14.3 / -18.9	-682.2	4268.3	-3228.7	7626.6	<b>4.7</b>	<b>1.8</b>
N°3	-29.1 / -22.9	-2594.7	2292.2	-4457.6	4078.2	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>
N°4	-32.9 / -	-1737.7	-	-2570.5	-	<b>1.5</b>	-

*\*le profondità sono riportate rispetto al piano stradale.*

Si conferma il rispetto del quantitativo minimo di armatura previsto dalle NTC 2018 al §4.1.6.1.1, che impone:

$$A_{s,min} = 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot b_t \cdot d = 0.26 \cdot \frac{2.55}{450} \cdot 120 \cdot 100 = 17.7 \text{ cm}^2$$

che equivale ad un quantitativo minimo di armatura in zona tesa pari a 4Φ24.



**Tabella 15. Sintesi armature longitudinali previste per i diaframmi (Verifica SLU)**

GABBIA	Quota inizio gabbia [m]	Quota fine gabbia [m]	Armatura di forza lato terreno**	Armatura di forza lato galleria**
N°1	-2.8	-14.8	5.6Φ40+5.6Φ32+5.6Φ32	4.8Φ40+4.8Φ32
N°2	-12.8	-24.8	6.0Φ40	6.0Φ40+6.0Φ40+6.0Φ40
N°3	-22.8	-34.8	4.8Φ40+4.0Φ40	4.0Φ40+4.0Φ40
N°4	-32.8	-39.4	5.2Φ26+5.2Φ26	4.4Φ26

\*\*tutte le quantità di armatura sono normalizzate rispetto ad un concio di larghezza pari a 2.5 m.

Per le verifiche di resistenza dei diaframmi è stato tenuto in conto il relativo peso del diaframma, che agisce – in funzione della profondità – come uno sforzo normale. A tale sforzo normale si sottrae il contributo dettato dal sollevamento che, genera uno sforzo di trazione nella zona di incastro tra soletta di copertura e diaframma. Tale valore risulta pari a 459.5 kN/m per diaframma; per la sua quantificazione riferirsi alla verifica al galleggiamento di lungo termine riportata al §8.11 della presente relazione tecnica e di calcolo.

Per la valutazione dello sforzo normale tenuto in conto bisogna riferirsi alla formulazione seguente:

$$N_z = (z - 2.85) \cdot 25 \cdot 1.2 - 74.5$$

dove 2.85 m rappresenta la quota dell'asse della soletta di copertura (punto di incastro tra diaframma e soletta considerato nel modello di calcolo), 1.2 m lo spessore del diaframma e 25 kN/m<sup>3</sup> il suo peso specifico.




**Tabella 16. Sintesi verifiche e armature trasversali previste per i diaframmi (Verifica SLU)**

Profondità* [m]	Taglio agente [kN/m]	Taglio resistente [kN/m]	Fattore sicurezza [-]	Lunghezza [m]	Armatura a taglio***
-2.8 ÷ -16.0 (-14.3)	840.3	996.1	<b>1.2</b>	13.2	1.6 Br. $\Phi$ 14/20
-16.0 ÷ -21.0 (-16.1)	632.3	796.9	<b>1.3</b>	5.0	1.6 Br. $\Phi$ 14/25
-21.0 ÷ -23.0 (-22.9)	1080.5	1328.2	<b>1.2</b>	2.0	1.6 Br. $\Phi$ 14/15
-23.0 ÷ -26.4 (-24.5)	1520.3	1992.2	<b>1.3</b>	3.4	1.6 Br. $\Phi$ 14/10
-26.4 ÷ -28.0 (-26.5)	1017.3	1328.2	<b>1.3</b>	1.6	1.6 Br. $\Phi$ 14/15
-28.0 ÷ -39.4 (-28.1)	448.0	796.9	<b>1.8</b>	11.4	1.6 Br. $\Phi$ 14/25

\*le profondità sono riportate rispetto al piano stradale (tra parentesi la quota relativa al taglio agente riportato).

\*\*\*staffe da 1.6 braccia è riferito alla normalizzazione di 4 braccia (doppia staffa) in un concio da 2.5 m per eseguire una verifica al metro lineare ( $4 / 2.5 = 1.6$  braccia/m).

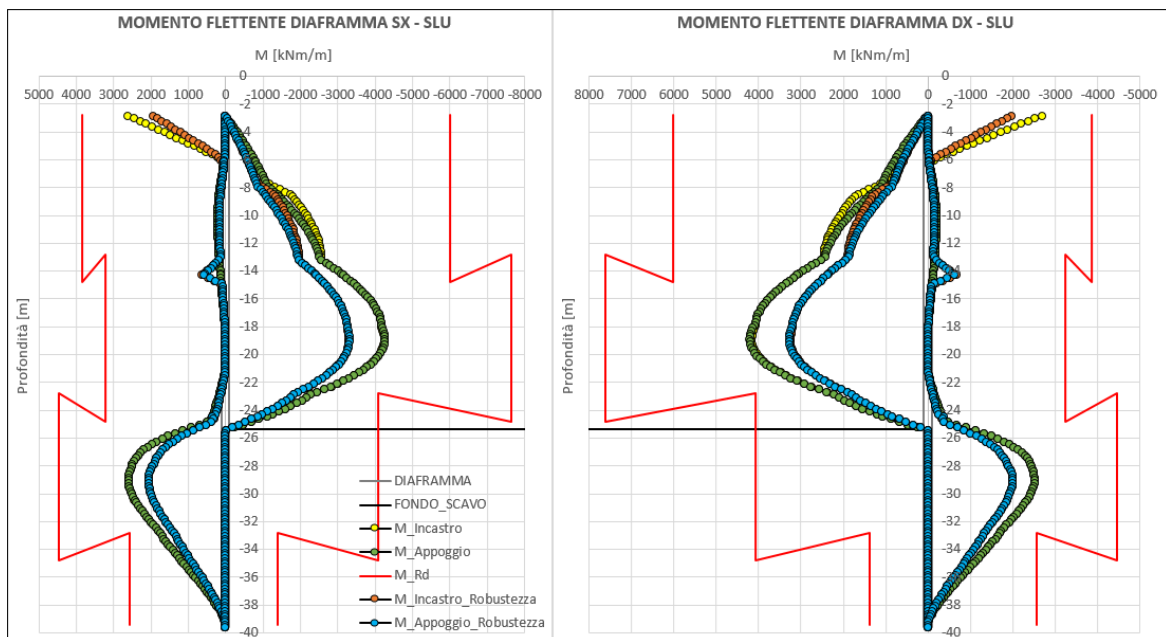

**Figura 20. Diagramma di momento flettente agente e momento flettente resistente (SLU/SLV)**



Tabella 17. Risultati verifiche allo Stato Limite di Esercizio/Fluage (Estradosso – lato terreno)

GABBIA	z	M <sub>SLE</sub>	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	W <sub>k</sub>
	[m]	[kNm/m]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[mm]
N°1	-3.5	-1569.6	-5.4	-55.4	170.1	0.279
N°2	-14.3	-684.6	-2.4	-25.0	77.4	0.125
N°3	-29.1	-1989.9	-7.8	-77.7	167.9	0.281
N°4	-32.9	-1333.7	-7.7	-87.5	184.9	0.295

Tabella 18. Risultati verifiche allo Stato Limite di Esercizio/Fluage (Intradosso – lato galleria)

GABBIA	z	M <sub>SLE</sub>	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	W <sub>k</sub>
	[m]	[kNm/m]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[mm]
N°1	-14.7	2561.3	-8.9	-101.8	177.3	0.283
N°2	-18.9	3275.9	-11.2	-134.1	170.9	0.277
N°3	-22.9	1759.9	-7.7	-87.3	167.3	0.284
N°4	-	-	-	-	-	-

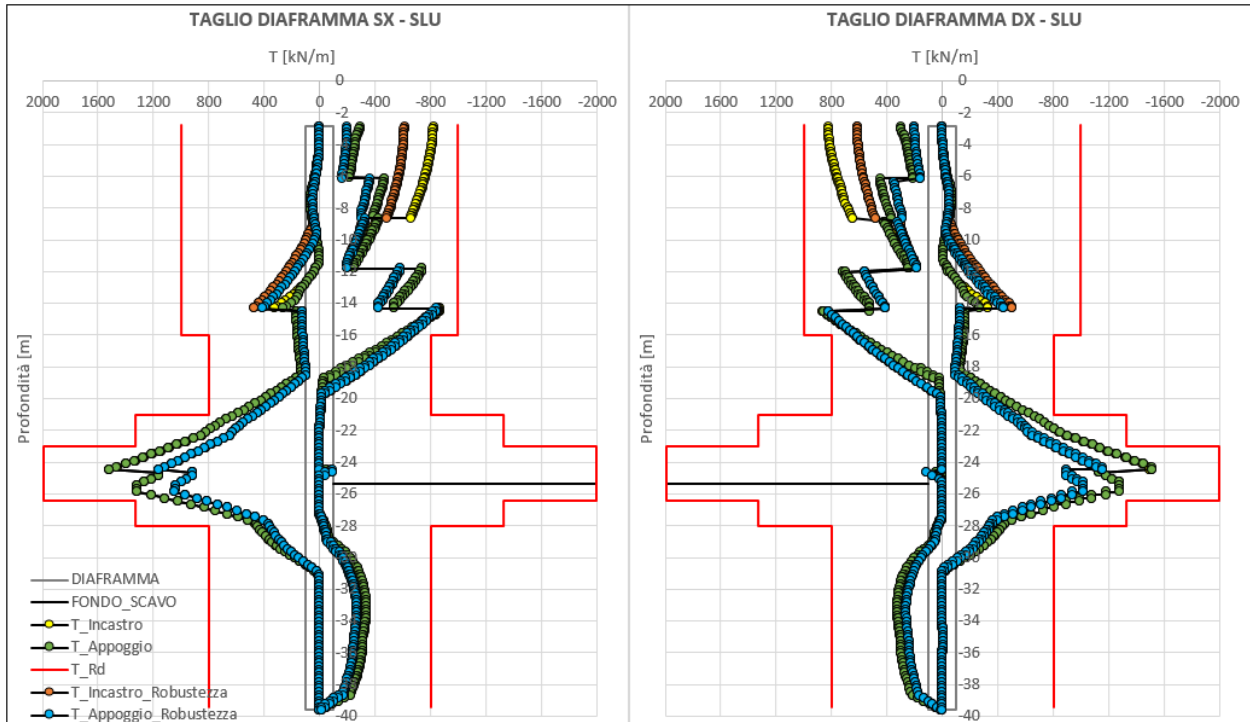



Figura 21. Diagramma di taglio agente e taglio resistente (SLU/SLV)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

La Gabbia di armatura n°2 – in corrispondenza dei diaframmi di testata – è soggetta al taglio per il passaggio della TBM; pertanto, si riporta nella seguente tabella la verifica allo SLU di quest'ultima, considerando un'armatura realizzata mediante barre in VTR. Per le caratteristiche meccaniche delle barre in VTR riferirsi a quanto riportato al §3.4 della presente relazione tecnica e di calcolo.

**Tabella 19. Verifiche SLU Gabbia n°2 mediante barre in VTR**

<b>Verifica pressoflessione</b>		
Parametro	Lato terreno	Lato galleria
d <sub>1</sub> (cm)	108.1	108.1
d <sub>2</sub> (cm)	-	104.1
d <sub>3</sub> (cm)	-	100.1
d (cm)	108.1	104.1
A <sub>f1</sub>	6.0Φ40	6.0Φ40
A <sub>f2</sub>	-	6.0Φ40
A <sub>f3</sub>	-	6.0Φ40
A <sub>f</sub> (cm <sup>2</sup> )	75.4	226.2
M <sub>Sd</sub> (kNm/m)	-682.2	4268.3
M <sub>Rd</sub> (kNm/m)	-2425.1	4686.0
<b>Verifica taglio</b>		
Armatura	1.6 Br. Φ24/10	
A <sub>fw</sub> (cm <sup>2</sup> )	7.24	
V <sub>Sd</sub> (kN/m)	1520.3	
V <sub>Rd</sub> (kN/m)	2105.7	

Le verifiche risultano soddisfatte.



### 8.6 Verifica puntelli metallici

I diaframmi oggetto di studio sono supportati lungo il loro sviluppo – nelle fasi provvisoriale – da tre ordini di puntelli metallici in acciaio di sezione tubolare di diametro  $\Phi 508$  spessore 20 mm e lunghezza 16.5 m. Per il caso in esame, il passo dei primi due ordini di puntelli metallici risulta variabile nella parte iniziale del pozzo, per poi stabilirsi al passo di 4.1 m.

Per i primi due ordini valgono le azioni agenti sui puntelli metallici riportati nelle seguenti figure:

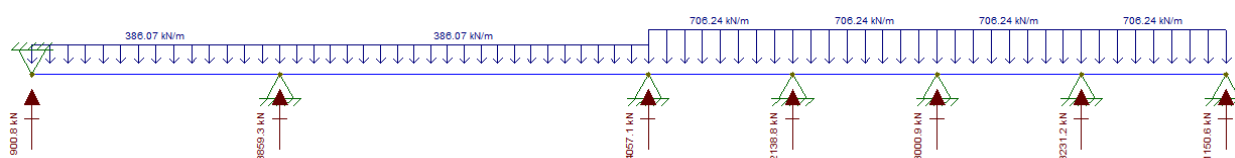


Figura 22. Azione agente sui puntelli metallici del primo ordine (A1+M1+R1)

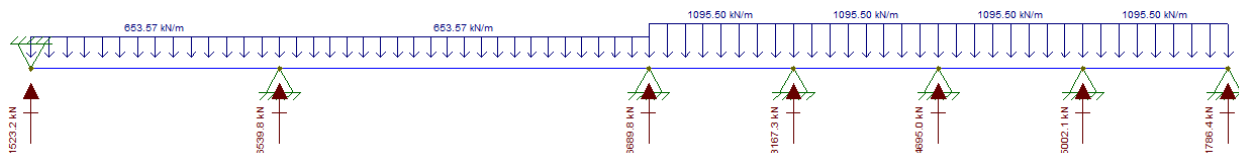



Figura 23. Azione agente sui puntelli metallici del secondo ordine (A1+M1+R1)

L'azione agente sulla trave è ottenuta dalla molla elastica equivalente impiegata in fase di analisi; per le prime due campate la rigidità della molla è quella riferita alla trave di ripartizione composta da 2HEM600 (vedi quanto riportato al paragrafo §0 della presente relazione tecnica e di calcolo), mentre per le altre campate è stata considerata l'azione ottenuta impostando la rigidità della molla calcolata come riportato di seguito (rigidità dei puntelli):

$$K_{puntoni} = \frac{E \cdot A}{L \cdot i} = \frac{205000 \cdot 30660}{16.5 \cdot 4.1} = 92628.4$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Per il terzo ordine di puntoni è stato impiegato l'elemento puntello; pertanto, nella seguente tabella si riportano le azioni massime che insorgono nei puntelli metallici nelle varie configurazioni analizzate:

**Tabella 20. Azioni massime sui puntelli metallici al variare della configurazione analizzata**

Ordine	SLU_Inc	SLU_App	ROB_Inc	ROB_App
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
III°	459.2	459.2	287.7*	287.7*

*\*elementi con passo di verifica pari a 8.2 m*

Le configurazioni riportate nella precedente tabella sono le seguenti:

- SLU\_Inc = condizione di stato limite ultimo con incastro tra soletta e diaframmi
- SLU\_App = condizione di stato limite ultimo con appoggio della soletta sui diaframmi
- ROB\_Inc = configurazione robustezza (vedi §8.3 per ulteriori dettagli) con incastro tra soletta e diaframmi
- ROB\_App = configurazione robustezza (vedi §8.3 per ulteriori dettagli) con appoggio della soletta sui diaframmi

La condizione peggiore tra quelle analizzate per la verifica allo stato limite ultimo dei puntelli metallici è data dal II° ordine; il valore della verifica risulta pari a 6689.80 kN.

Si riporta nella figura seguente la verifica strutturale a compressione del puntello metallico maggiormente caricato, la verifica all'instabilità dell'asta compressa e per ultimo la verifica a pressoflessione dello stesso.


**VERIFICA ASTA COMPRESSA**
**Caratteristiche dei materiali**

tipologia acciaio	S355JR		
sezione formata	a caldo		
tensione di snervamento dell'acciaio	$f_y$	355	[MPa]
modulo di elasticità dell'acciaio	E	210000	[MPa]
coefficiente parziale sulle resistenze	$\gamma_{M0}$	1.05	[-]
coefficiente parziale sulle resistenze all'instabilità	$\gamma_{M1}$	1.10	[-]

**Geometria del puntone**

lunghezza	L	5.34	[m]
diámetro esterno	d	508.0	[mm]
spessore	t	20.0	[mm]
area della sezione	A	306.6	[cm <sup>2</sup> ]
momento d'inerzia	I	91428	[cm <sup>4</sup> ]
modulo elastico a flessione	$W_{el}$	3600	[cm <sup>3</sup> ]
modulo plastico a flessione	$W_{pl}$	4766	[cm <sup>3</sup> ]
peso tubo	G	240.7	[Kg/m]

**Determinazione della classe della sezione**

coefficiente $\epsilon$	$\epsilon$	0.81	[-]
coefficiente $\epsilon^2$	$\epsilon^2$	0.66	[-]
rapporto larghezza · spessore	d/t	25.4	[-]
classe della sezione		1	

**VERIFICA ASTA COMPRESSA**
**Verifica a compressione**

sforzo normale massimo dal modello	$N_{Ed}$	6689.80	[kN/m]
interasse puntoni	i	1.00	[m]
sforzo normale massimo	$N_{Ed}$	6690	[kN]
resistenza a compressione	$N_{c,Rd}$	10367	[kN m]

Verifica OK

$$\frac{N_{Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1$$

**Verifica all'instabilità dell'asta compressa**

curva di instabilità	a		
coefficiente di imperfezione	$\alpha$	0.21	[-]
carico critico di sbandamento	$N_{cr}$	6652688	[N]
snellezza adimensionale	$\lambda$	0.40	[-]
coefficiente $\Phi$	$\Phi$	0.60	[-]
coefficiente $\chi$	$\chi$	0.95	[-]
resistenza all'instabilità	$N_{b,Rd}$	9417	[kN]

Verifica OK

$$\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1$$

**Verifica a pressoflessione**

sforzo normale massimo dal modello	$N_{Ed}$	6689.80	[kN/m]
interasse puntoni	i	1.00	[m]
sforzo normale massimo	$N_{Ed}$	6690	[kN]
resistenza a compressione	$N_{pl,Rd}$	10367	[kN m]
coefficiente riduttivo	1-n	0.35	[-]
momento flettente massimo	$M_{Ed}$	8.57	[kNm]
momento plastico resistente	$M_{pl,Rd}$	1611.21	[kNm]

Verifica OK

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}(1-n)} \leq 1$$

**Figura 24. Verifica di resistenza dei puntelli metallici (A1+M1+R1)**

Si riportano nel seguito i fattori di sicurezza relativi alla verifica dei puntelli metallici:

- Verifica a compressione → FS = 1.55
- Verifica all'instabilità dell'asta compressa → FS = 1.41
- Verifica a pressoflessione → FS = 188.0





### 8.7 Verifica trave di ripartizione

I puntelli metallici sono soggetti ad un carico assiale che verrà a sua volta ripartito sui diaframmi stessi in maniera uniforme mediante l'impiego di n°2 travi di ripartizioni metalliche accoppiate del tipo HEM 600 per i primi due ordini e n°2 travi di ripartizioni metalliche accoppiate del tipo HEM 400 per il terzo ordine. Nel caso in esame la verifica della trave di ripartizione sarà eseguita prendendo in conto la condizione di carico più gravosa.

Si riportano nelle seguenti figure le sollecitazioni che insorgono nella trave di ripartizione metallica composta da 2HEM 600 per i primi due ordini.

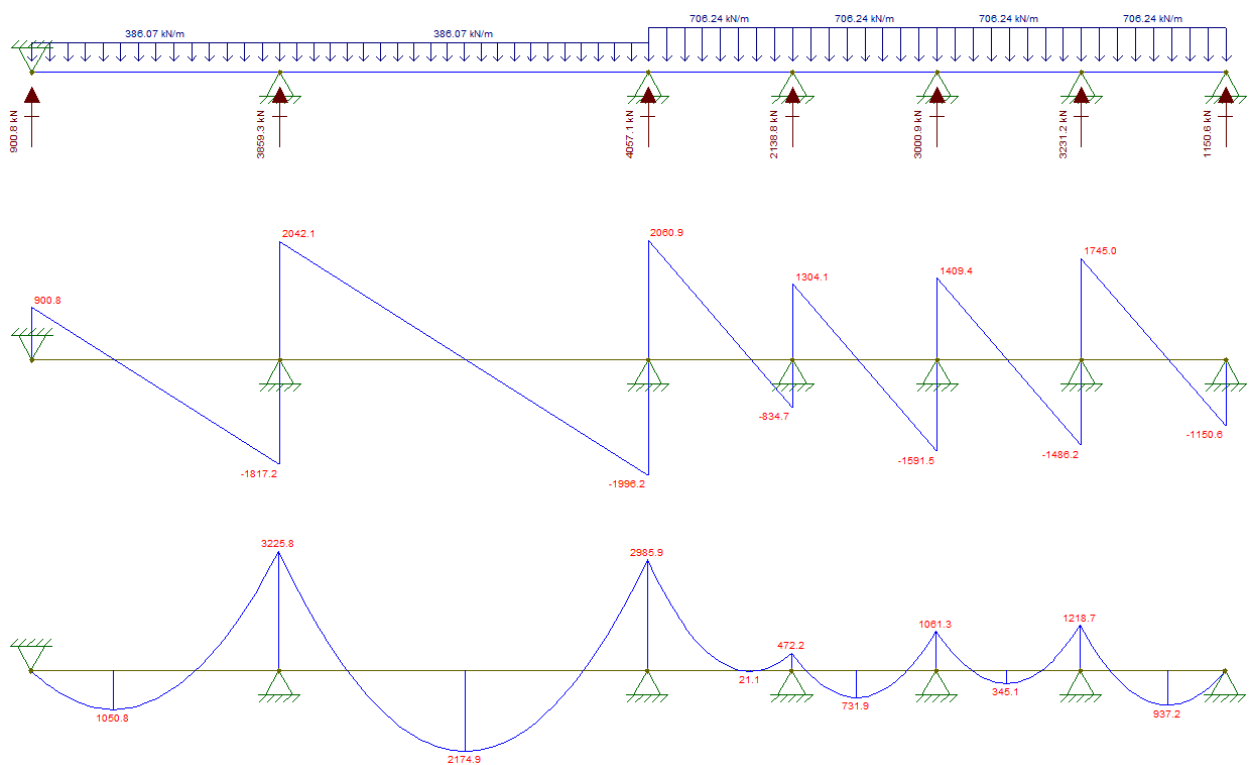


Figura 25. Sollecitazioni agenti nella trave di ripartizione del primo ordine (A1+M1+R1)

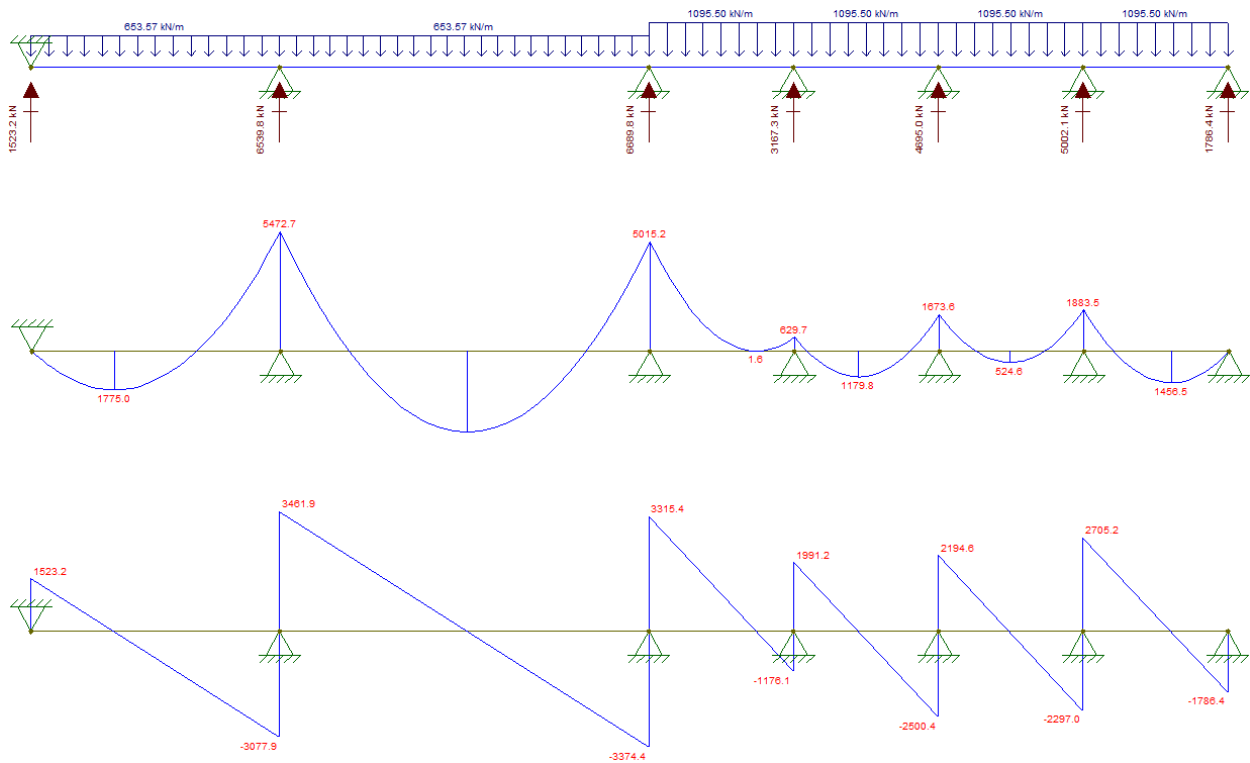


Figura 26.Sollecitazioni agenti nella trave di ripartizione del secondo ordine (A1+M1+R1)

Il carico dei puntelli metallici relativi al terzo ordine è ripartito mediante due travi HEM 400 accoppiate; la condizione di carico peggiore è quella relativa a "ROB\_Inc" e "ROB\_App" (vedi paragrafo §0 della presente relazione tecnica e di calcolo), che comporta le seguenti sollecitazioni di taglio e momento flettente:

$$M_d = \frac{q \cdot l^2}{10} = \frac{287.7 \cdot 8.2^2}{10} = 1934.49 \text{ kNm}$$

$$T_d = 0.6 \cdot q \cdot l = 0.6 \cdot 287.7 \cdot 8.2 = 1415.48 \text{ kN}$$

Si riportano nelle seguenti figure le verifiche delle travi di ripartizione in oggetto.



## VERIFICA DELLE TRAVI DI RIPARTIZIONE - NTC 2018

Dati del profilato:

Tipo di profilato	HEM	600
Altezza del profilato	h	620 mm
Base del profilato	b	305 mm
Spessore dell'anima	a = t <sub>w</sub>	21 mm
Spessore delle ali	e = t <sub>f</sub>	40 mm
Raggio di curvatura	r	27 mm
Area della sezione	A	36366 mm <sup>2</sup>

Definizione dell'azione di calcolo:

Sforzo massimo agente	N <sub>Ed</sub>	-	[kN/ml]
Interasse degli elementi di contrasto	i	-	[m]
Momento agente sul profilato	M <sub>Ed</sub>	5472.70	[kNm]
Taglio agente sul profilato	V <sub>Ed</sub>	3461.90	[kN]

Calcolo della resistenza di progetto a taglio:

Tipologia di acciaio	S	355	[MPa]
Coefficiente di sicurezza	γ <sub>M0</sub>	1.05	[-]
Piano di carico del profilato	Carico nel piano dell'anima		
n° di profilati considerati	n°	2	[-]
Area a taglio del singolo profilato	A <sub>v</sub>	14965.77896	mm <sup>2</sup>
Resistenza di progetto a taglio	R <sub>c,Rd</sub>	5842.62	[kN]

Definizione della tipologia di verifica da condurre:

Taglio agente sul profilato	V <sub>Ed</sub>	3461.90	[kN]
Resistenza di progetto a taglio	V <sub>c,Rd</sub>	5842.62	[kN]
Rapporto V <sub>Ed</sub> /V <sub>c,Rd</sub>	V <sub>Ed</sub> /V <sub>c,Rd</sub>	0.59	[-]
Tipo di verifica	Flessione e taglio		

Verifica strutturale del profilato per flessione retta:

Momento plastico nel piano dell'anima	W <sub>pl,y</sub>	8772086.286	mm <sup>3</sup>
Resistenza di progetto	M <sub>c,Rd</sub> = M <sub>pl,Rd</sub>	5931.60	[kNm]
Fattore di sicurezza della sezione	FS	1.08	OK

Verifica strutturale per profilato soggetto a flessione e taglio:

Momento plastico nel piano dell'anima	W <sub>pl,y</sub>	8772086.286	mm <sup>3</sup>
Coefficiente di riduzione	ρ	0.0342	[-]
Resistenza di progetto	M <sub>y,V,Rd</sub>	5900.73	[kNm]
Condizione M <sub>y,V,Rd</sub> ≤ M <sub>y,c,Rd</sub>	OK		
Fattore di sicurezza della sezione	FS	1.08	OK

Figura 27.Verifica di resistenza della trave di ripartizione composta da 2HEM600



## VERIFICA DELLE TRAVI DI RIPARTIZIONE - NTC 2018

**Dati del profilato:**

Tipo di profilato	HEM	400
Altezza del profilato	h	432 mm
Base del profilato	b	307 mm
Spessore dell'anima	a = t <sub>w</sub>	21 mm
Spessore delle ali	e = t <sub>f</sub>	40 mm
Raggio di curvatura	r	27 mm
Area della sezione	A	32578 mm <sup>2</sup>

**Definizione dell'azione di calcolo:**

Sforzo massimo agente	N <sub>Ed</sub>	287.7 [kN/ml]
Interasse degli elementi di contrasto	i	8.2 [m]
Momento agente sul profilato	M <sub>Ed</sub>	1934.49 [kNm]
Taglio agente sul profilato	V <sub>Ed</sub>	1415.48 [kN]

**Calcolo della resistenza di progetto a taglio:**

Tipologia di acciaio	S	355 [MPa]
Coefficiente di sicurezza	γ <sub>Mo</sub>	1.05 [-]
Piano di carico del profilato	Carico nel piano dell'anima	
n° di profilati considerati	n°	2 [-]
Area a taglio del singolo profilato	A <sub>v</sub>	11017.77896 mm <sup>2</sup>
Resistenza di progetto a taglio	R <sub>c,Rd</sub>	4301.33 [kN]

**Definizione della tipologia di verifica da condurre:**

Taglio agente sul profilato	V <sub>Ed</sub>	1415.48 [kN]
Resistenza di progetto a taglio	V <sub>c,Rd</sub>	4301.33 [kN]
Rapporto V <sub>Ed</sub> /V <sub>c,Rd</sub>	V <sub>Ed</sub> /V <sub>c,Rd</sub>	0.33 [-]
Tipo di verifica	Flessione retta	

**Verifica strutturale del profilato per flessione retta:**

Momento plastico nel piano dell'anima	W <sub>pl,y</sub>	5570619.064 mm <sup>3</sup>
Resistenza di progetto	M <sub>c,Rd</sub> = M <sub>pl,Rd</sub>	3766.80 [kNm]
Fattore di sicurezza della sezione	FS	1.95 OK

**Verifica strutturale per profilato soggetto a flessione e taglio:**

Momento plastico nel piano dell'anima	W <sub>pl,y</sub>	5570619.064 mm <sup>3</sup>
Coefficiente di riduzione	ρ	0.1169 [-]
Resistenza di progetto	M <sub>y,V,Rd</sub>	3709.71 [kNm]
Condizione M <sub>y,V,Rd</sub> ≤ M <sub>y,c,Rd</sub>	OK	
Fattore di sicurezza della sezione	FS	1.92 OK

Figura 28. Verifica di resistenza della trave di ripartizione composta da 2HEM400



### 8.8 Mobilitazione della spinta passiva

La verifica delle spinte a valle della paratia è condotta in accordo all'approccio 1, Combinazione 2 (A2+M2+R1) e in condizioni sismiche; per completezza sarà riportata la mobilitazione della resistenza passiva di valle anche in condizioni di esercizio.

Per soddisfare le verifiche deve risultare che la spinta mobilitata a valle (Spinta reale efficace), moltiplicata per il coefficiente  $\gamma_F = 1.0$ , sia inferiore alla resistenza del terreno (Massima spinta ammissibile) corrispondente alla spinta passiva divisa per il coefficiente di resistenza  $\gamma_R = 1.0$ .

La verifica allo stato limite di esercizio consente di valutare il livello di infissione da assegnare alla paratia; in particolare, è buona prassi progettuale mantenere la percentuale di spinta passiva mobilitata secondo tale combinazione di carico (SLE) al di sotto del 50%. Per tale ragione la verifica in tale condizione può ritenersi soddisfatta.

Le verifiche risultano ampiamente soddisfatte (per i valori numerici riferirsi a quanto riportato in Tabella 13).

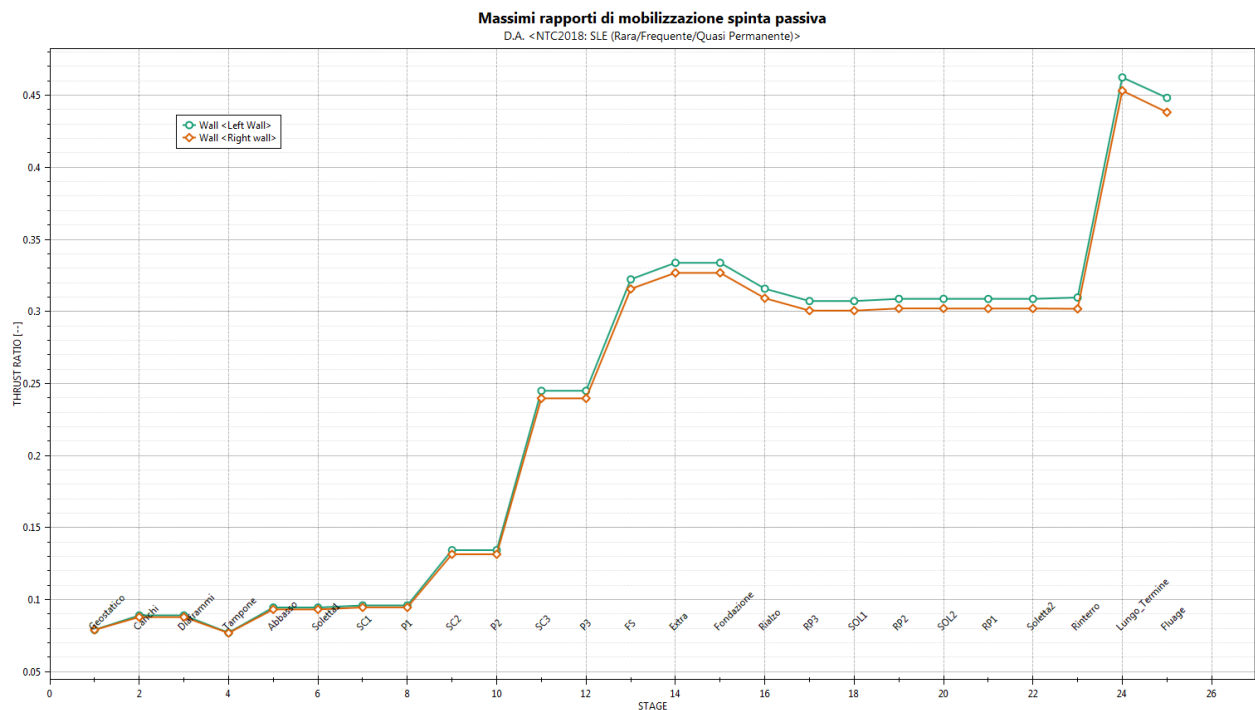


Figura 29. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite di esercizio (SLE)

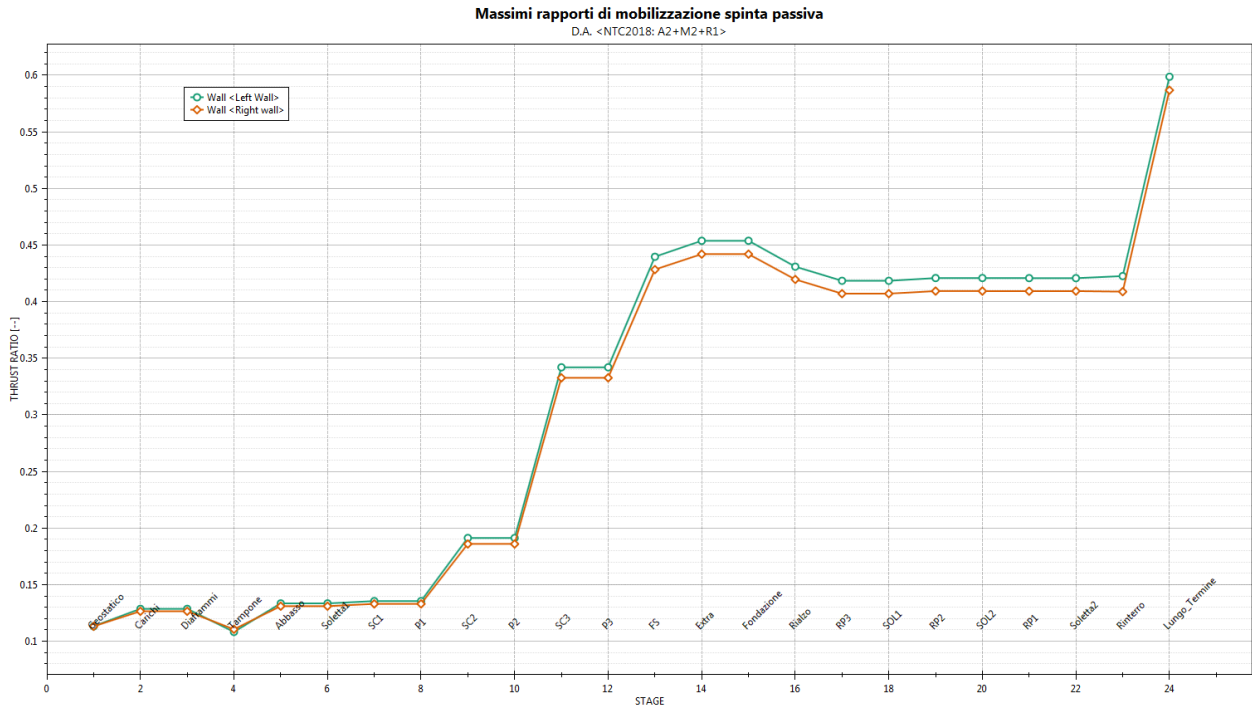


Figura 30. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite ultimo (A2+M2)

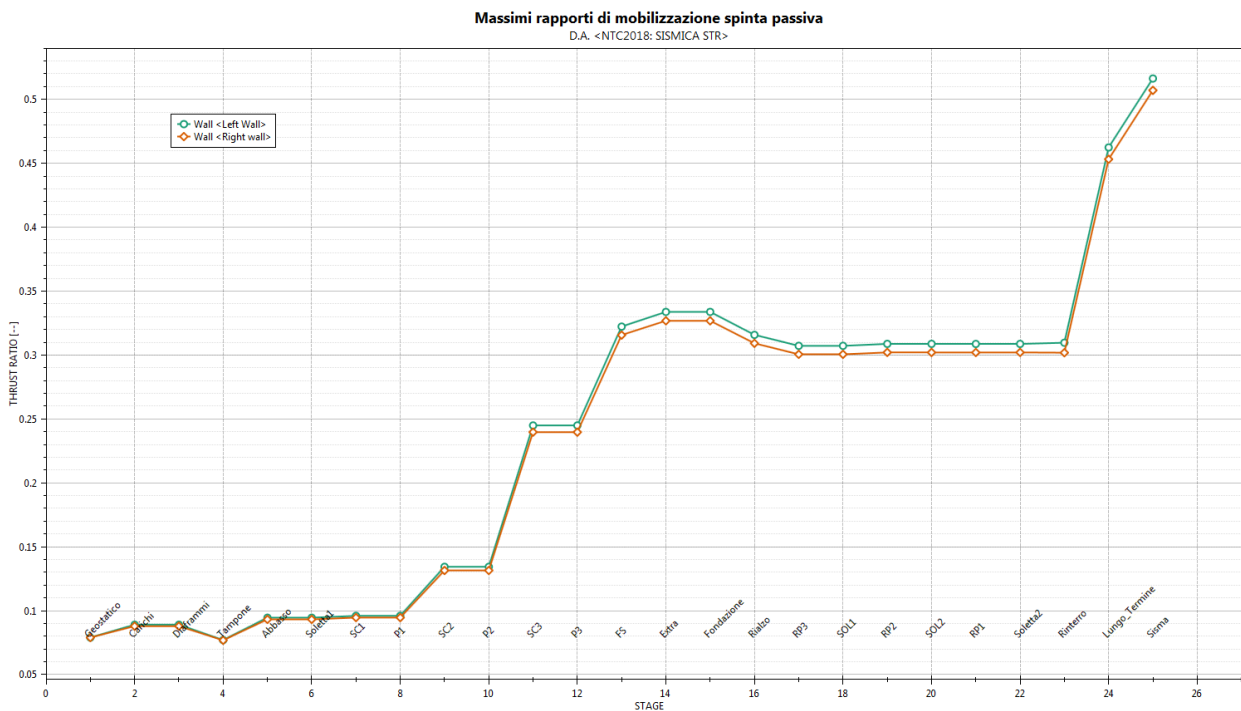



Figura 31. Resistenza passiva mobilitata in condizioni sismiche (A1+M1+R1 / SISMA)

### 8.9 Analisi di stabilità

Nella seguente tabella si riportano i valori dei coefficienti di sicurezza minimi  $FS^{MIN}$  ottenuti a seguito delle analisi di stabilità in accordo a quanto riportato al §7.5 della presente relazione. In particolare, si riporta la verifica di stabilità per la condizione di carico più gravosa, pari a quella con il carico derivante dal traffico stradale.

Tabella 21. Risultati delle verifiche di stabilità globale

<i>Analisi</i>	<i>FS<sup>MIN</sup> globale</i>
Condizioni statiche	2.271
Condizioni sismiche (k <sub>v</sub> negativa)	2.835
Condizioni sismiche (k <sub>v</sub> positiva)	2.757

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Per la valutazione delle componenti orizzontale e verticale di tale forza si è fatto riferimento a quanto riportato al §7.5 della presente relazione; in particolare:

$$k_h = \beta_s \cdot \frac{a_{max}}{g} \rightarrow 0.0306$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h \rightarrow \pm 0.0153$$

dove  $\beta_s$  rappresenta il coefficiente di riduzione dell'accelerazione sismica attesa nel sito di riferimento, il cui valore suggerito è pari a 0.38 per analisi allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).

Essendo soddisfatte le relazioni:

$FS^{MIN} \geq R2 = 1.1$ , in condizioni statiche;

$FS^{MIN} \geq R2 = 1.2$ , in condizioni sismiche;

le analisi di stabilità globali risultano verificate.

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dall'analisi di stabilità che mostrano le cinque superfici più critiche, ed evidenziano la superficie critica a cui è associato il coefficiente di sicurezza più basso.



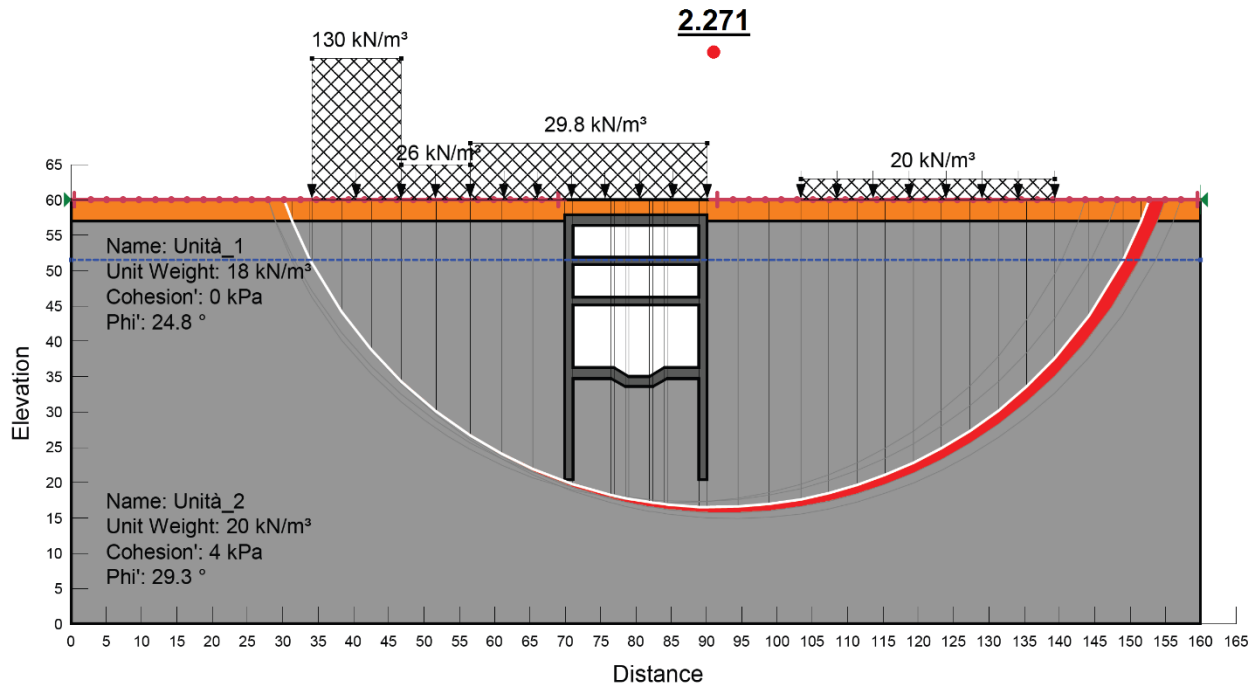


Figura 32.Verifica di stabilità globale in condizioni statiche

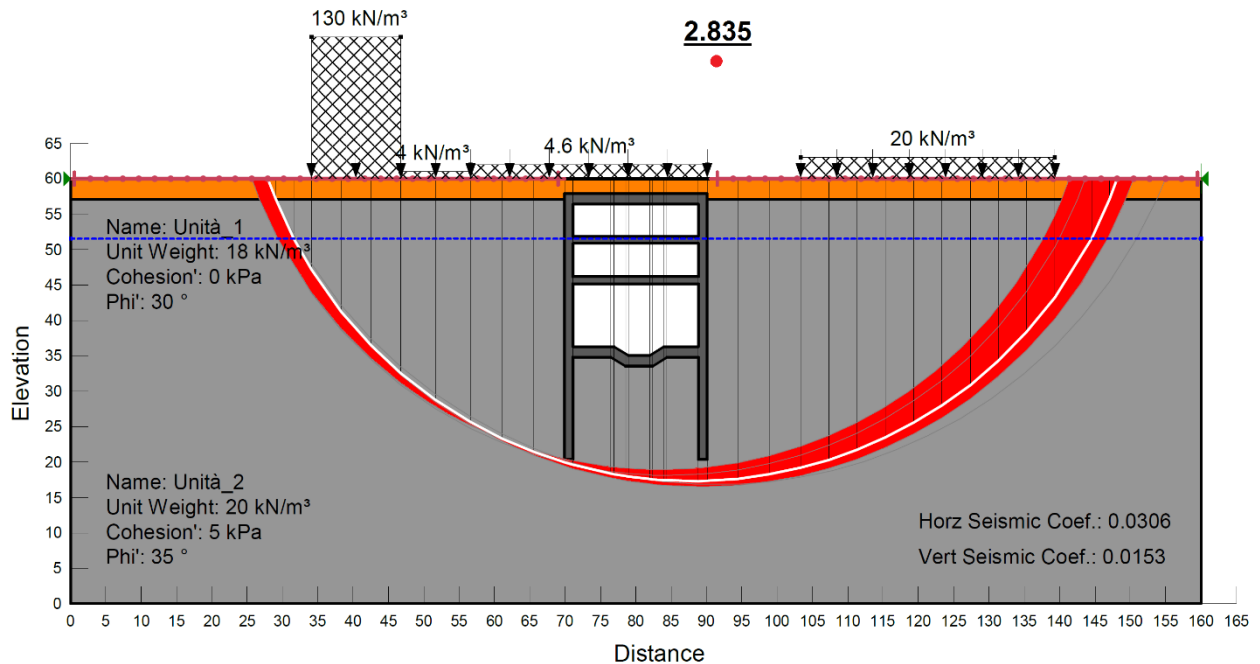


Figura 33.Verifica di stabilità globale in condizioni sismiche (kv positiva)

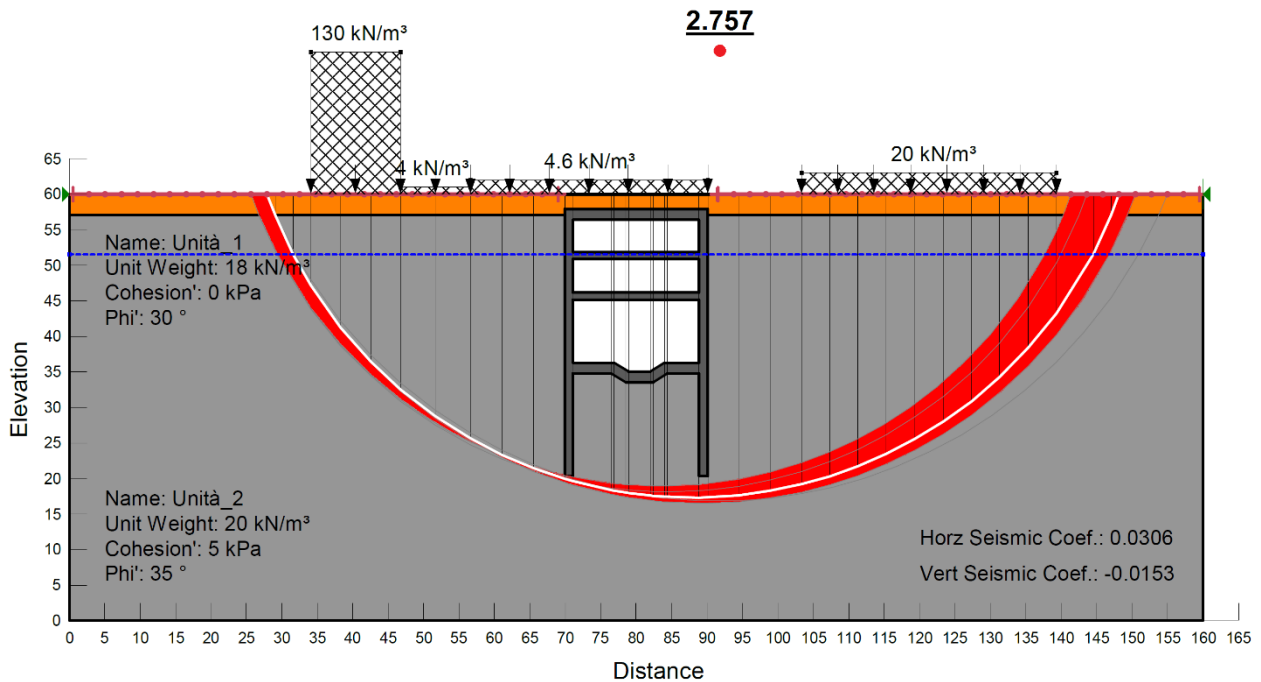


Figura 34. Verifica di stabilità globale in condizioni sismiche (kv negativa)


### 8.10 Verifica al galleggiamento (Breve termine)

Nel seguente paragrafo si riportano le verifiche al sollevamento della galleria artificiale nelle condizioni di breve termine. In particolare, a contrasto delle sotto spinte dell'acqua sarà realizzato un tappo di fondo in jet-grouting di lunghezza pari a 12 m. Per la verifica in oggetto si considera la quota di falda a breve termine, posta a -11.50 m dal piano stradale rispetto alla base del tappo di fondo sito alla quota di -37.40 m.

Nella verifica al sollevamento si tiene conto altresì dell'attrito che si sviluppa all'interfaccia tampone-diaframma. I parametri di resistenza all'interfaccia sono stati ottenuti riducendo la coesione e la tangente dell'angolo di attrito del 50% rispetto a quelli del grout:

$$c'_{jg-int,k} = 75 \text{ kPa}$$

$$\frac{1}{2} \phi'_{jg} \rightarrow \phi'_{jg-int,k} = 19.3^\circ$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

In accordo con la NTC i parametri caratteristici dovranno essere opportunamente ridotti come segue:

$$c'_{jg-int,d} = \frac{c'_{jg-int,d}}{1.25} = 60 \text{ kPa}$$

$$\tan \phi'_{jg-int,d} = \frac{\tan \phi'_{jg-int,k}}{1.25} \rightarrow \phi'_{jg-int,d} = 15.6^\circ$$

A favore di sicurezza, la tensione orizzontale (perpendicolare alla paratia) può essere valutata assumendo il coefficiente di spinta in quiete:

$$\sigma'_n = K_0 \cdot \sigma'_v$$

Il valore di  $K_0$  è stato valutato in accordo con la formula di Jaky ( $K_0 = 1 - \sin 15.6^\circ = 0.73$ ). La tensione verticale efficace è assunta uguale a quella totale (assunzione di tampone asciutto) con andamento lineare e crescente con la profondità. Data la distribuzione triangolare, il valore medio della tensione è quello calcolato a metà dello spessore del tampone.

$$\sigma'_n = \frac{\gamma \cdot L}{2} \cdot K_0$$

Considerare l'attrito porta ad effettuare ulteriori considerazioni in merito alla resistenza del tappo di fondo. Infatti, il tampone può essere schematizzato – nella peggiore delle ipotesi – come una trave semplicemente appoggiata alle due estremità, soggetta al carico idraulico alla base. La rottura del tampone di fondo è stata valutata in accordo con Modoni et al. (2016), imponendo l'equilibrio alla rotazione:

$$S_{w,d} = \gamma_{G1} \cdot \gamma_w \cdot (h_w + h_p) \cdot \frac{B^2}{8}$$

$$P_{tf} = \gamma_{G1} \cdot [\gamma_{soil} \cdot (h_p + h_{jg}) + \gamma_{jg} \cdot h_{jg}] \cdot \frac{B^2}{8}$$



Assumendo il meccanismo di rottura riportato nella figura seguente, il contributo resistente dato dal tappo di fondo può essere calcolato come segue:

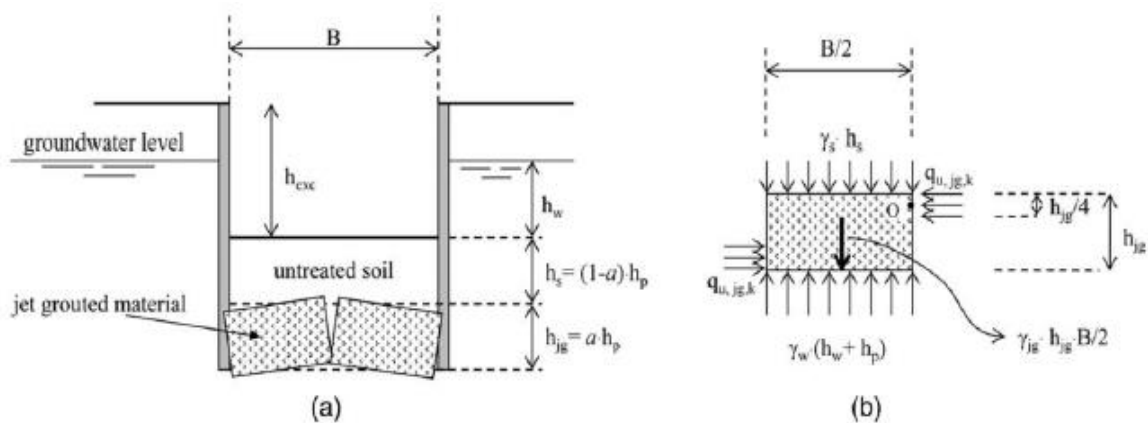


Figura 35. Meccanismo di rottura del tappo di fondo

$$R_d = \frac{3}{16} \cdot q_{u,jg,d} \cdot h_{jg}^2$$

dove  $q_{u,jg,d}$  rappresenta la resistenza a compressione uniaassiale di progetto del jet-grouting:

$$q_{u,jg,d} = \frac{q_{u,jg,k}}{1.25} \rightarrow q_{u,jg,k} = 2 \cdot c_{jg,k} \sqrt{\frac{1 + \sin \phi_{jg,k}}{1 - \sin \phi_{jg,k}}}$$

Dove  $c_{jg,k}$  e  $\phi_{jg,k}$  rappresentano i parametri di resistenza caratteristici del jet grouting.


Per questa verifica il tampone di fondo viene trattato come una componente strutturale e pertanto, in accordo con le NTC 2018 verranno utilizzati i coefficienti parziali ( $\gamma_{G1}$ ) della colonna A1 (Tab. 2.6.I delle NTC 2018).



Nel seguito si riporta la verifica al sollevamento a breve termine, tenendo conto di tutte le considerazioni sopra citate.

Verifica Sollevamento			Verifica Rottura		
$H_{w,battente}$	27.1	m	$P_{tf}$	9398.7	kN
$\gamma_w$	9.8	kN/m <sup>3</sup>	R	4272.2	kN
$H_{tf}$	12.0	m	$S_w$	10411.1	kN
$L_{tf}$	17.7	m	$\gamma_{G,fav}$	1.0	-
$\gamma_{tf}$	20.0	kN/m <sup>3</sup>	$\gamma_{R,fav}$	1.0	-
$\phi'_{tf}$	35.0	°	$\gamma_{svaf}$	1.3	-
$c'_{tf}$	150.0	kPa	$S_{d,stab}$	13670.9	kN
$\alpha_{rid,fi}$	1.0	-	$S_{d,instab}$	13534.4	kN
$\alpha_{rid,tan}$	0.5	-	Fs	1.01	-
$\alpha_{rid,c}$	0.5	-			
$\gamma_{M2,fi}$	1.3	-			
$\gamma_{M2,c}$	1.3	-			
$\beta \tan \phi'_d$	0.3	-			
$\beta \tan \phi'_d$	15.6	°			
$\beta \tan \phi'_d$	0.3	rad			
$c'_d$	60.0	kPa			
$\sigma_w$	265.9	kPa			
$K_0$	0.7	-			
$\sigma_v$	120.0	kPa			
$\sigma_n$	87.6	kPa			
$\tau$	84.5	kPa			
$P_{tf}$	4248.0	kN			
R	2029.1	kN			
$S_w$	4705.6	kN			
$\gamma_{G,fav}$	0.9	-			
$\gamma_{R,fav}$	1.0	-			
$\gamma_{svaf}$	1.1	-			
$S_{d,stab}$	5852.3	kN			
$S_{d,instab}$	5176.1	kN			
Fs	1.13	-			

Figura 36. Verifica al sollevamento in condizioni di breve termine

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 8.11 Verifica al galleggiamento (Lungo termine)

Nel seguente paragrafo si riportano le verifiche al sollevamento del pozzo nelle condizioni di lungo termine. In particolare, si effettua una verifica al galleggiamento globale della struttura e una verifica locale per individuare eventuali stati sollecitativi di trazione nei diaframmi a seguito dell'azione dell'acqua. Le quote riportate nel seguito sono tutte riferite al piano stradale (quota +0.00 m) e la falda di progetto a cui fare riferimento è quella di lungo termine posta a -8.50 m dal piano stradale.

La sotto spinta dell'acqua è data dalla somma dei seguenti contributi:

- Azione destabilizzante ai piedi dei diaframmi (-39.6 m):

$$p_{w,1} = (39.6 - 8.5) \cdot 9.81 \cdot 1.2 \cdot 2 = 732.2 \text{ kN/m}$$

- Azione destabilizzante ad estradosso della soletta di fondazione (-25.4 m):

$$p_{w,2} = (25.4 - 8.5) \cdot 9.81 \cdot 17.78 = 2947.7 \text{ kN/m}$$

Le azioni stabilizzanti sono date dalla somma dei seguenti contributi:

- Azione stabilizzante del terreno di riempimento (1.1 m di ricoprimento – cautelativamente il rinterro sarà considerato con 1 m di riduzione):

$$g_1 = 20.18 \cdot 18 \cdot 1.1 = 399.6 \text{ kN/m}$$

- Azione stabilizzante della soletta di copertura:

$$g_2 = 20.18 \cdot 25 \cdot 1.5 = 756.8 \text{ kN/m}$$

- Azione stabilizzante delle due solette intermedie:


$$g_3 = 17.78 \cdot 25 \cdot 1.0 \cdot 2 = 889.0 \text{ kN/m}$$

- Azione stabilizzante della soletta di fondazione:

$$g_4 = 17.78 \cdot 25 \cdot 1.5 = 666.7 \text{ kN/m}$$

- Azione stabilizzante delle contro-pareti:

$$g_5 = (4.56 + 4.67 + 8.90) \cdot 25 \cdot 0.8 \cdot 2 = 725.2 \text{ kN/m}$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

- Azione stabilizzante dei diaframmi:

$$g_6 = 36.0 \cdot 25 \cdot 1.2 \cdot 2 = 2160.0 \text{ kN/m}$$

Il fattore di sicurezza al sollevamento globale della struttura (allo SLU) è pertanto:

$$FS = \frac{(g_1 + g_2 + g_3 + g_4 + g_5 + g_6) \cdot 0.9}{(p_{w,1} + p_{w,2}) \cdot 1.1} = \frac{5597.3 \cdot 0.9}{3679.9 \cdot 1.1} = 1.24$$

Infine, è necessario valutare l'eventualità che la sotto spinta dell'acqua agente ad estradosso del solettone di fondo non generi un sollevamento dei diaframmi; tale contributo, infatti, potrebbe generare degli stati sollecitativi di trazione nei diaframmi a seguito dell'incastro tra soletta di copertura e diaframmi stessi. Per effettuare tale valutazione bisogna semplicemente escludere dalla precedente verifica il contributo dato dal peso dei diaframmi e dalla spinta dell'acqua agente al piede degli stessi.

$$FS = \frac{(g_1 + g_2 + g_3 + g_4 + g_5) \cdot 0.9}{p_{w,2} \cdot 1.1} = \frac{3437.3 \cdot 0.9}{2947.7 \cdot 1.1} = 0.95$$

La verifica al galleggiamento globale risulta soddisfatta, mentre la verifica locale individua uno stato sollecitativo di trazione nel singolo diaframma pari a:

$$T_{\text{diaframma}} = \frac{3093.6 - 3242.5}{2} = 74.5 \text{ kN/m}$$



## 8.12 Verifica di capacità portante

Si riporta nel seguente paragrafo la verifica di capacità portante condotta in accordo alle normative vigenti (combinazione A1+M1+R3). Per la verifica si terrà in considerazione – a favore di sicurezza – la sola parte di diaframma infissa al di sotto della quota di fondo scavo e la quota della falda considerata in condizione di lungo termine.


Nella seguente tabella si riportano i valori di capacità portante al variare della profondità del singolo diaframma. In accordo alle NTC18, sono stati impiegati i coefficienti di sicurezza parziali  $\gamma_{R3}$  (1.15 per la resistenza laterale, 1.35 per la capacità portante di base e 1.3 per il peso proprio del diaframma) e il fattore di correlazione  $\xi$  per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate (cautelativamente pari a 1.70 – valore corrispondente ad una sola verticale indagata).

In accordo alla teoria adottata per il calcolo della capacità portante – descritta ampiamente al §7.6 della presente relazione tecnica e di calcolo del pozzo Novara – si riporta nella seguente tabella la valutazione della resistenza tangenziale e di base dei diaframmi oggetto di studio. Il calcolo è realizzato discretizzando il terreno compreso nella zona di infissione del diaframma in parti di spessore pari ad 1 m.

**Tabella 22. Valori di resistenza per il calcolo della capacità portante laterale e di base**

L <sub>infissa</sub> (m)	$\sigma'_{vo}$ (kPa)		N <sub>q media</sub> (-)	$\phi_{medio}$ (°)	K*tan $\phi$ (-)	$\tau$ (kPa)	q <sub>b</sub> (kPa)
	sopra	sotto					
1.0	355.6	364.6	16.5	35	0.42	151.27	6015.4
2.0	364.6	373.6	16.5	35	0.42	155.06	6163.9
3.0	373.6	382.6	16.5	35	0.42	158.84	6312.4
4.0	382.6	391.6	16.5	35	0.42	162.62	6460.9
5.0	391.6	400.6	16.5	35	0.42	166.40	6609.4
6.0	400.6	409.6	16.5	35	0.42	170.18	6757.9
7.0	409.6	418.6	16.5	35	0.42	173.96	6906.4
8.0	418.6	427.6	16.5	35	0.42	177.74	7054.9
9.0	427.6	436.6	16.5	35	0.42	181.52	7203.4
10.0	436.6	445.6	16.5	35	0.42	185.30	7351.9
11.0	445.6	454.6	16.5	35	0.42	189.09	7500.4
12.0	454.6	463.6	16.5	35	0.42	192.87	7648.9
13.0	463.6	472.6	16.5	35	0.42	196.65	7797.4
14.0	472.6	481.6	16.5	35	0.42	200.43	7945.9



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Come riportato nella tabella precedente, il calcolo di  $q_b$  eseguito a partire dai parametri geotecnici della formazione presente in sito risulta maggiore del valore limite consigliato da letteratura pari a  $q_{b,max} = 4300$  kPa; pertanto, quest'ultimo valore sarà preso in conto nella valutazione della capacità portante di base del diaframma oggetto di studio.

**Tabella 23. Valori di capacità portante al variare della profondità (AGI, 1984)**

Combinazione SLU A1+M1+R3 (metodo AGI, 1984)						
$L_{infissa}$	$Q_{l,k}$	$Q_{b,k}$	$Q_{l,d}$	$Q_{b,d}$	$\Delta W$	$Q_{t,d}$
m	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m
1.0	302.5	5160.0	154.8	2248.4	39.0	2364.1
2.0	612.7	5160.0	313.4	2248.4	78.0	2483.7
3.0	930.3	5160.0	475.9	2248.4	117.0	2607.2
4.0	1255.6	5160.0	642.2	2248.4	156.0	2734.6
5.0	1588.4	5160.0	812.5	2248.4	195.0	2865.8
6.0	1928.7	5160.0	986.6	2248.4	234.0	3000.9
7.0	2276.6	5160.0	1164.5	2248.4	273.0	3139.9
8.0	2632.1	5160.0	1346.4	2248.4	312.0	3282.7
9.0	2995.2	5160.0	1532.1	2248.4	351.0	3429.4
10.0	3365.8	5160.0	1721.6	2248.4	390.0	3580.0
11.0	3744.0	5160.0	1915.1	2248.4	429.0	3734.4
12.0	4129.7	5160.0	2112.4	2248.4	468.0	3892.7
13.0	4523.0	5160.0	2313.5	2248.4	507.0	4054.9
14.0	4923.8	5160.0	2518.6	2248.4	546.0	4221.0



Il valore di capacità portante allo SLU così determinato risulta – ad una profondità di infissione del diaframma pari a circa 14 m – pari a circa 4221 kN/m.

L’azione sollecitante risulterà pari al valore del taglio agente sulla soletta in corrispondenza dell’incastro con il diaframma stesso, a cui si sommerà il contributo di tutti i pesi agenti al di sopra della parte infissa.

Come rappresentato nella figura seguente, l’azione agente massima allo SLU risulta pari a 1168.7 kN/m.

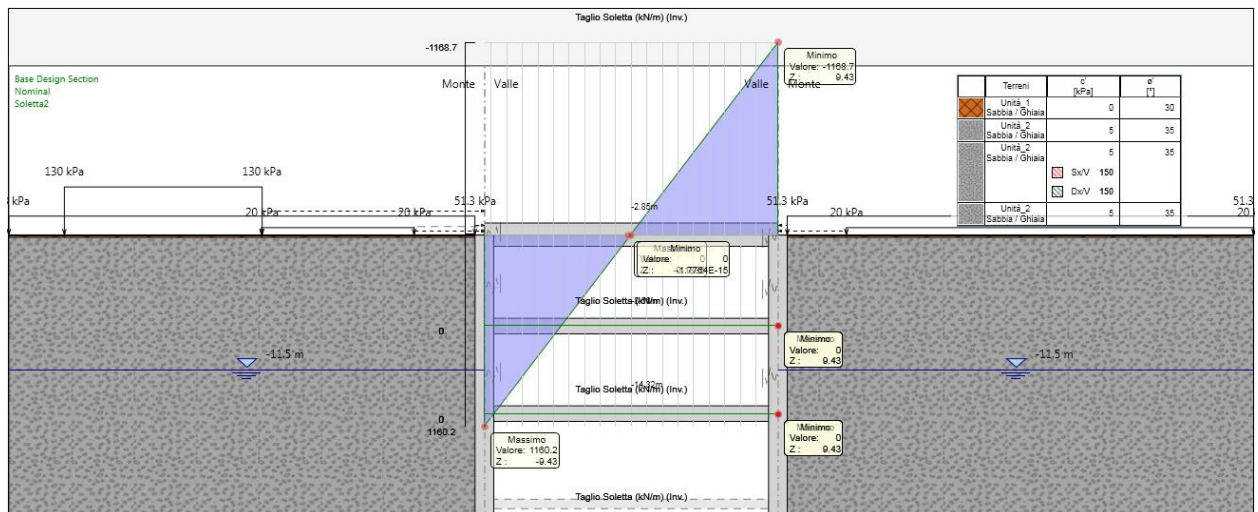


Figura 37. Taglio massimo agente sulla soletta di copertura (A1+M1+R3)


Per la valutazione dell’azione sollecitante bisogna prendere in considerazione i seguenti carichi:

- Azione delle due solette intermedie:

$$g_3 = (17.78 \cdot 25 \cdot 1.0 \cdot 2) / 2 = 444.5 \text{ kN/m}$$

- Azione della soletta di fondazione:

$$g_4 = (17.78 \cdot 25 \cdot 1.5) / 2 = 333.4 \text{ kN/m}$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

- Azione delle contro-pareti:

$$g_5 = (4.56 + 4.67 + 8.90) \cdot 25 \cdot 0.8 = 362.6 \text{ kN/m}$$

- Azione del diaframma (fino alla quota di -25.4 m rispetto alla quota stradale):

$$g_6 = 21.8 \cdot 25 \cdot 1.2 = 654.0 \text{ kN/m}$$

- Azione dell'acqua ai piedi dei diaframmi (-39.6 m):

$$p_{w,1} = (39.6 - 8.5) \cdot 9.81 \cdot 1.2 \cdot 2 = 732.2 \text{ kN/m}$$

- Azione dell'acqua ad estradosso della soletta di fondazione (-25.40 m):

$$p_{w,2} = [(25.4 - 8.5) \cdot 9.81 \cdot 17.78]/2 = 1473.8 \text{ kN/m}$$

La risultante dei carichi sarà dunque:

$$\begin{aligned}
 P_t &= (g_3 + g_4 + g_5 + g_6) \cdot 1.3 - (p_{w,1} + p_{w,2}) \cdot 1.0 + P_{t,Paratie Plus} = \\
 &= (444.5 + 333.4 + 362.6 + 654.0) \cdot 1.3 - (732.2 + 1473.8) \cdot 1.0 + 1168.7 = \\
 &= -723.3 + 1168.7 = 445.4 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

Il peso del terreno di ricoprimento, della soletta e dei carichi accidentali in superficie sono stati esclusi in quanto già presenti nella valutazione del codice Paratie Plus.

La verifica di capacità portante risulta soddisfatta con un fattore di sicurezza allo SLU pari a:

$$FS = \frac{Q_t}{P_t} = \frac{4221}{445.4} = 9.50$$



## 9. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLE BERLINESI PROVVISORIALI

Nel seguente capitolo saranno riportate le analisi numeriche e le rispettive verifiche di sicurezza eseguite per le berlinesi provvisoriali in micropali da realizzarsi a sostegno degli scavi da eseguire lungo tutta la tratta per raggiungere la quota di imposta dei diaframmi al fine della loro stessa esecuzione.

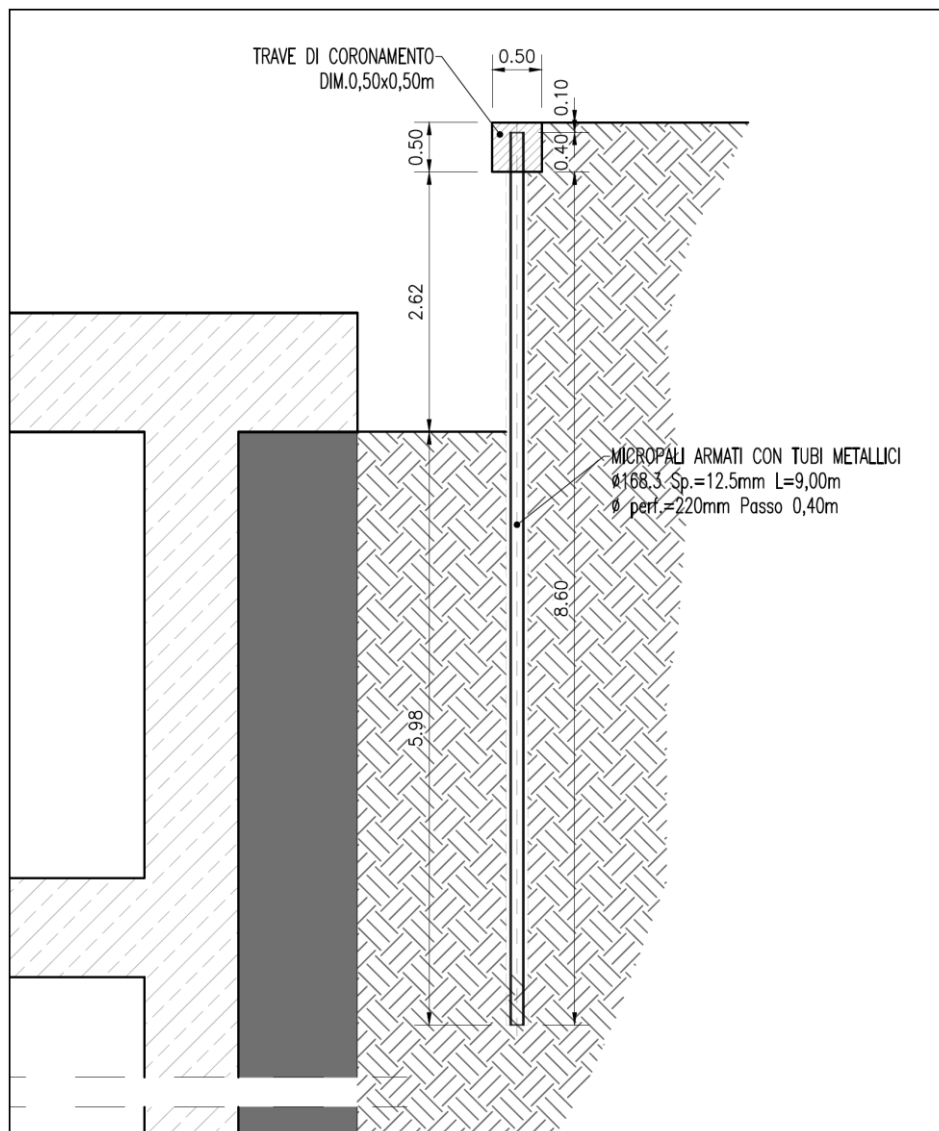



Figura 38.Rappresentazione grafica della berlinese oggetto di studio

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


## 9.1 Fasi di calcolo

Le fasi di calcolo impiegati per l'analisi numerica sono di seguito sintetizzate:

- **Fase 1:** condizione geostatica (3.0 m di terreno superficiale sovrastante l'unità 2 principale e quota falda a -11.50 m da quota stradale – falda di progetto a breve termine);
- **Fase 2:** applicazione carico relativo alla preesistenza NOBO18 (carico permanente pari a 20 kPa);
- **Fase 3:** realizzazione berlinese di micropali;
- **Fase 4:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -1.0 m dal piano stradale;
- **Fase 5:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -2.0 m dal piano stradale;
- **Fase 6:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.0 m dal piano stradale;
- **Fase 7:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.12 m dal piano stradale (fondo scavo di progetto);
- **Fase 8:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.43 m dal piano stradale (scavo effettivo e 31 cm di extra scavo come imposto dalle NTC 2018 al §6.5.2.2).

Per la rappresentazione delle fasi di calcolo, riferirsi all'Allegato 2 al §16 della presente relazione tecnica e di calcolo.

L'analisi in condizioni sismiche per la sezione in esame è omessa in quanto trattasi di opera di tipo provvisoria con vita nominale inferiore ai 2 anni.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 9.2 Risultati di calcolo

Nella seguente tabella sono sintetizzati i principali risultati di calcolo relativi al dimensionamento della berlinese di sostegno provvisoria (si riportano a seguire i relativi plot grafici).

**Tabella 24. Sintesi risultati di calcolo principali (berlinese provvisoria)**

Combinazione	Momento	Taglio	Spostamenti	Spinta passiva mobilizzata
	[kNm/m]	[kN/m]	[mm]	[%]
SLE	-	-	37.6	15.6
A1+M1+R1	69.70	40.99	-	-
A2+M2+R1	76.42	40.10	-	24.8

## 9.3 Carichi

La definizione dei carichi distribuiti inseriti nel modello è avvenuta in considerazione delle particolari condizioni di carico peculiari della sezione considerata, come ad esempio la presenza di edifici in adiacenza al manufatto di stazione.

**Tabella 25. Carichi applicati al modello**

<i>Carico</i>	<i>Entità del carico</i>	<i>Estensione</i>
(NOBO18) $g_1$	20 kPa	Da $x_1 = 10$ m a $x_2 = 30$ m

L'estensione dei carichi applicati è riferita all'asse della berlinese di sostegno provvisoria. Il carico permanente dovuto alla preesistenza NOBO18 è applicato alla quota altimetrica riferita all'estradosso della trave di coronamento (piano campagna).

In accordo con le combinazioni di carico previste dalla normativa vigente (NTC 2018) e i rispettivi coefficienti parziali di amplificazione delle azioni riportate in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** al §**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** della presente relazione tecnica (per l'analisi i cui risultati sono riportati nel seguito) sono stati considerati:



$$\text{SLE } \gamma_{G1} \cdot g_1 = 1 \cdot g_1$$

$$\text{A1+M1+R1 } \gamma_{G1} \cdot g_1 = 1.3 \cdot g_1$$

$$\text{A2+M2+R1 } \gamma_{G1} \cdot g_1 = 1 \cdot g_1$$

$$\text{SLV } \gamma_{G1} \cdot g_1 = 1 \cdot g_1$$

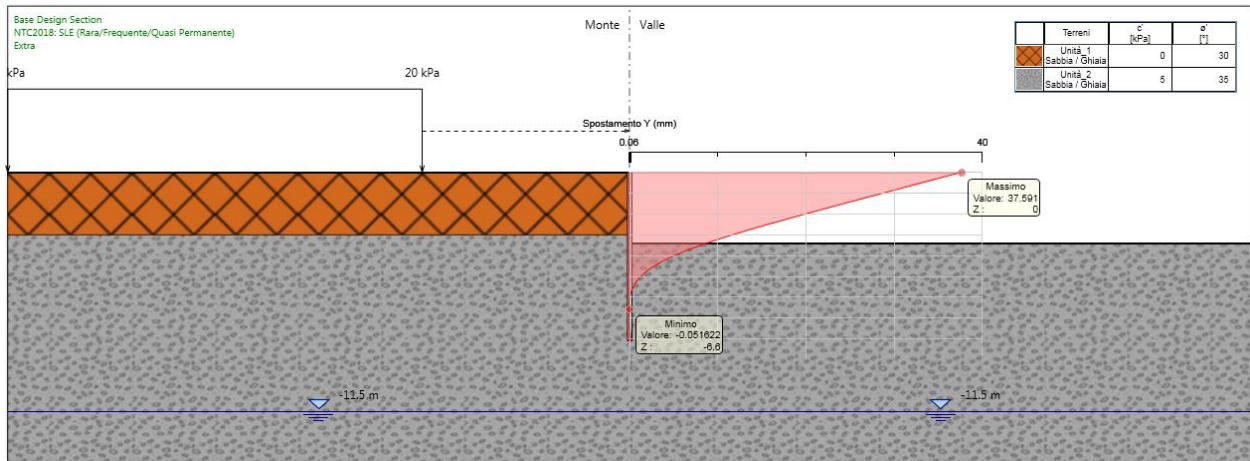


Figura 39. Involuppo degli spostamenti sulla berlinese provvisoriale (SLE)

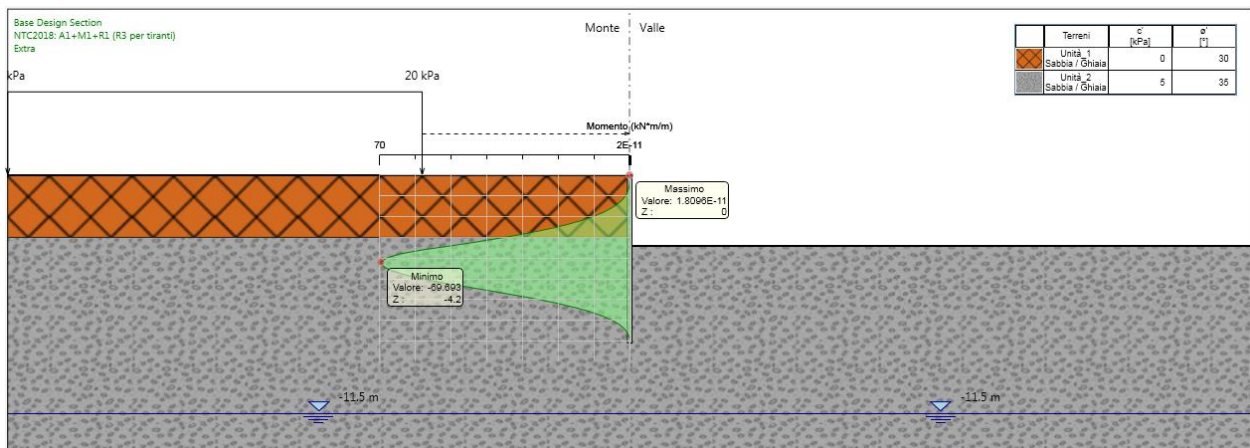


Figura 40. Involuppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoriale (A1+M1+R1)



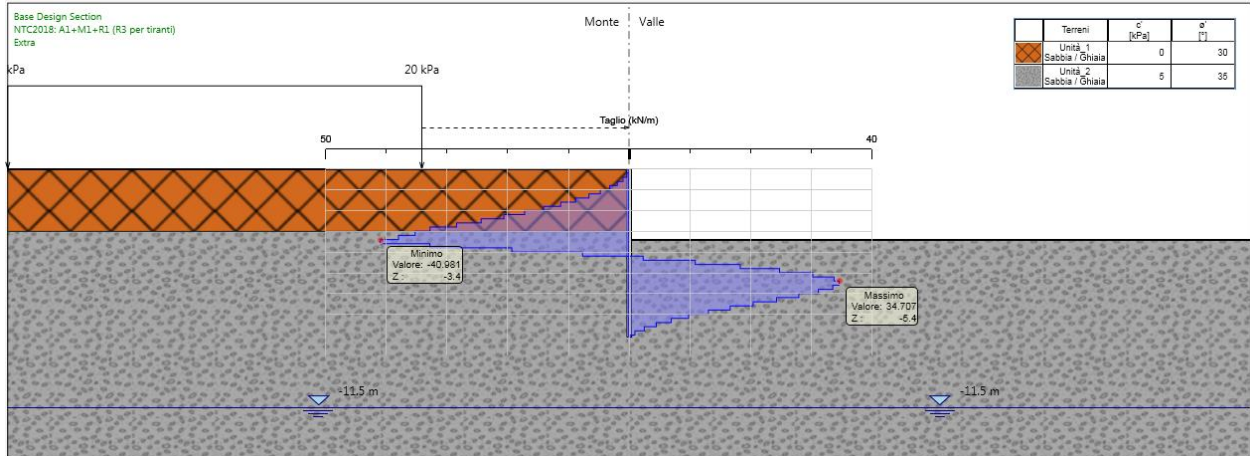


Figura 41. Involuppo del taglio sulla berlinese provvisoriale (A1+M1+R1)

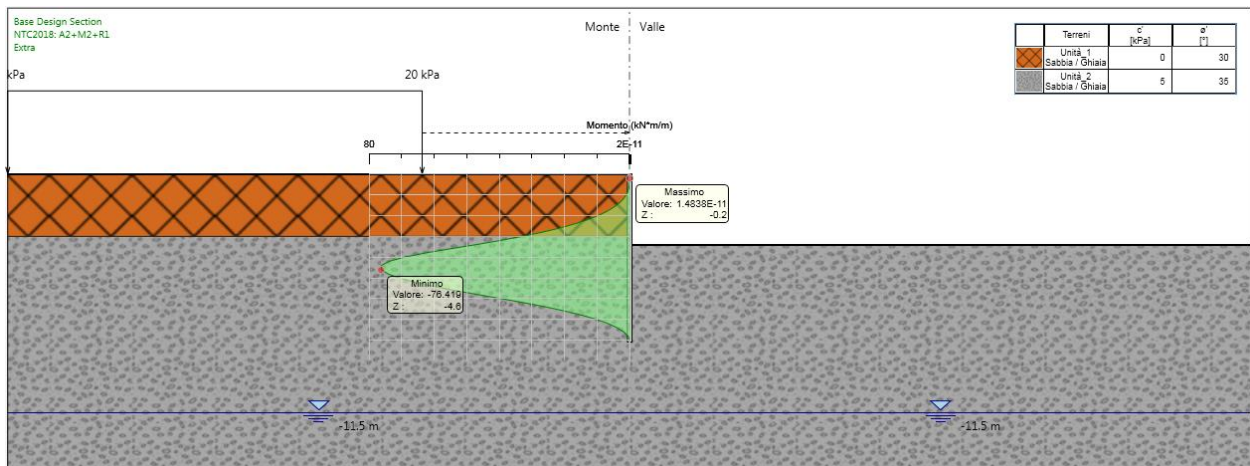


Figura 42. Involuppo dei momenti flettenti sulla berlinese provvisoriale (A2+M2+R1)



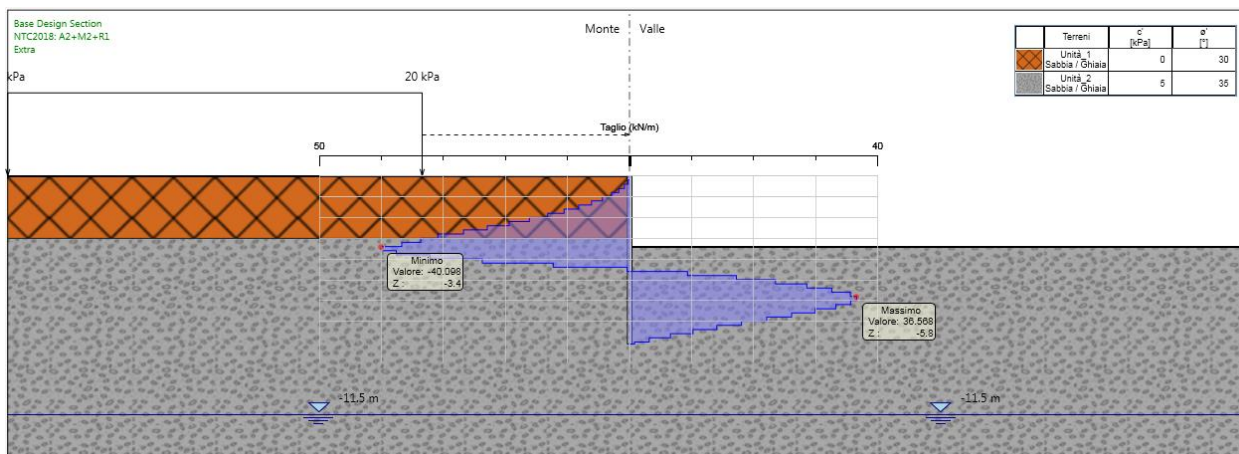


Figura 43. Involuppo del taglio sulla berlinese provvisoriale (A2+M2+R1)

## 9.4 Verifica strutturale micropalo

La berlinese è realizzata mediante micropali aventi tubolari in acciaio di diametro pari a  $\Phi 168.3$  spessore 12.5 mm, diametro di perforazione 0.22 m, interasse tra i micropali di 0.40 m e lunghezza pari a 8 m.

Di seguito si riporta la verifica strutturale relativa all'acciaio in quanto, a favore di sicurezza, si ipotizza che l'effetto del calcestruzzo non intervenga in termini di resistenza globale del sistema.

Sulla base delle sollecitazioni che insorgono lungo il fusto del micropalo (vedi i risultati riportati nel paragrafo precedente), si riportano di seguito le verifiche del tubolare in acciaio per le combinazioni di carico A1+M1+R1 e A2+M2+R1.



## LINEA 2 METRO TORINO

## MICROPALI DI SOSTEGNO PROVVISORIALI

## Calcolo della resistenza strutturale del tubolare

## DATI GEOMETRICI:

diametro esterno del tubolare	d	168.3	[mm]
spessore del tubolare	t	12.5	[mm]
diametro interno del tubolare	d <sub>int</sub>	143.3	[mm]
area della sezione del tubolare	A	6118.3	[mm <sup>2</sup> ]
momento inerzia tubolare	I	1868.4	[cm <sup>4</sup> ]
modulo resistenza elastico	W <sub>el</sub>	222.0	[cm <sup>3</sup> ]
momento statico di metà sezione	S <sub>A/2</sub>	152.0	[cm <sup>3</sup> ]
tipologia di acciaio	S	355	[MPa]
coefficiente di sicurezza	γ <sub>MO</sub>	1.05	[-]
tensione di snervamento di progett	f <sub>yd</sub>	338.1	[MPa]

## CLASSIFICAZIONE DELLA SEZIONE (Tab. 4.2.V - NTC 2018)

tensione di snervamento no	ε	0.81	[-]
	ε <sup>2</sup>	0.66	[-]
rapporto diametro/spessore	d/t	13.5	[-]
classe della sezione	CLASSE	1	


## SOLLECITAZIONI AGENTI:

momento flettente di calcolo	M <sub>Ed</sub>	69.70	[kNm/ml]
taglio di calcolo	T <sub>Ed</sub>	40.99	[kN/ml]
sforzo normale di calcolo	N <sub>Ed</sub>	0.00	[kN/ml]
interasse tubolari	i	0.40	[m]
momento flettente agente	M <sub>Ed</sub>	27.88	[kNm]
taglio agente	T <sub>Ed</sub>	16.40	[kN]
sforzo normale agente	N <sub>Ed</sub>	0	[kN]

## VERIFICA DELLA SEZIONE IN CAMPO ELASTICO:

tensione normale	σ <sub>x,Ed</sub>	125.6	[MPa]
tensione tangenziale	τ <sub>Ed</sub>	5.3	[MPa]
sigma ideale	σ <sub>id</sub>	125.9	[MPa]
fattore di sicurezza	FS	2.7	<b>VERIFICATO</b>

Figura 44.Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A1+M1+R1)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

<b>LINEA 2 METRO TORINO</b>  <u>MICROPALI DI SOSTEGNO PROVVISORIALI</u>  <u>Calcolo della resistenza strutturale del tubolare</u>	<b>CLASSIFICAZIONE DELLA SEZIONE (Tab. 4.2.V - NTC 2018)</b> <i>tensione di snervamento no</i> $\epsilon$ 0.81    [-] $\epsilon^2$ 0.66    [-] <i>rapporto diametro/spessore</i> d/t    13.5    [-] <i>classe della sezione</i> CLASSE    1
<b>DATI GEOMETRICI:</b> <i>diametro esterno del tubolare</i> d    168.3    [mm] <i>spessore del tubolare</i> t    12.5    [mm] <i>diametro interno del tubolare</i> d <sub>int</sub> 143.3    [mm] <i>area della sezione del tubolare</i> A    6118.3    [mm <sup>2</sup> ] <i>momento inerzia tubolare</i> I    1868.4    [cm <sup>4</sup> ] <i>modulo resistenza plastico</i> W <sub>pl</sub> 304.0    [cm <sup>3</sup> ] <i>momento statico di metà sezione</i> S <sub>A/2</sub> 152.0    [cm <sup>3</sup> ]  <i>tipologia di acciaio</i> S    355    [MPa] <i>coefficiente di sicurezza</i> $\gamma_{MO}$ 1.05    [-] <i>tensione di snervamento di progett</i> f <sub>yd</sub> 338.1    [MPa]	<b>SOLLECITAZIONI AGENTI:</b> <i>momento flettente di calcolo</i> M <sub>Ed</sub> 76.42    [kNm/ml] <i>taglio di calcolo</i> T <sub>Ed</sub> 40.10    [kN/ml] <i>sforzo normale di calcolo</i> N <sub>Ed</sub> 0.00    [kN/ml] <i>interasse tubolari</i> i    0.40    [m] <i>momento flettente agente</i> M <sub>Ed</sub> 30.57    [kNm] <i>taglio agente</i> T <sub>Ed</sub> 16.04    [kN] <i>sforzo normale agente</i> N <sub>Ed</sub> 0    [kN]  <b>VERIFICA DELLA SEZIONE IN CAMPO PLASTICO:</b> <i>tensione normale</i> $\sigma_{x,Ed}$ 100.6    [MPa] <i>tensione tangenziale</i> $\tau_{Ed}$ 5.2    [MPa] <i>sigma ideale</i> $\sigma_{id}$ 101.0    [MPa] <i>fattore di sicurezza</i> FS    3.3 <b>VERIFICATO</b>

**Figura 45.Verifica strutturale del tubolare in acciaio (A2+M2+R1)**

## 9.5 Mobilitazione della spinta passiva

La verifica delle spinte a valle della berlinese è stata condotta in accordo all'approccio 1, Combinazione 2 (A2+M2+R1); per completezza sarà riportata la mobilitazione della resistenza passiva di valle anche in condizioni di esercizio.

Per soddisfare le verifiche deve risultare che la spinta mobilitata a valle (Spinta reale efficace), moltiplicata per il coefficiente  $\gamma_F = 1.0$ , sia inferiore alla resistenza del terreno (Massima spinta ammissibile) corrispondente alla spinta passiva divisa per il coefficiente di resistenza  $\gamma_R = 1.0$ .

Le verifiche risultano ampiamente soddisfatte.

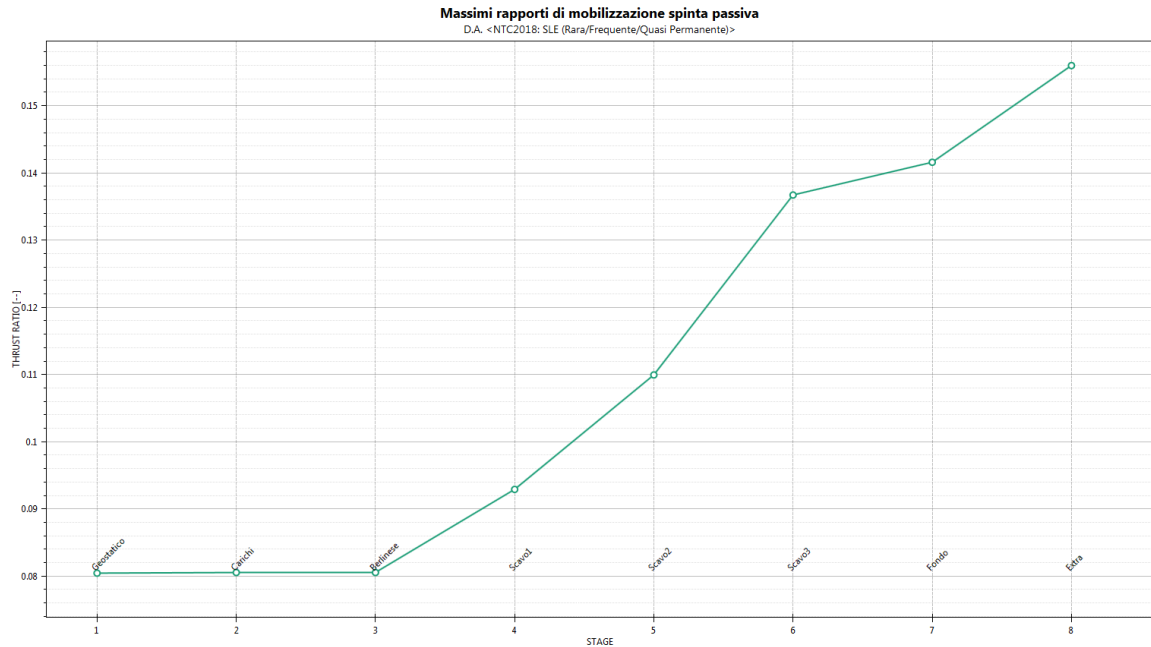


Figura 46. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di esercizio (SLE)

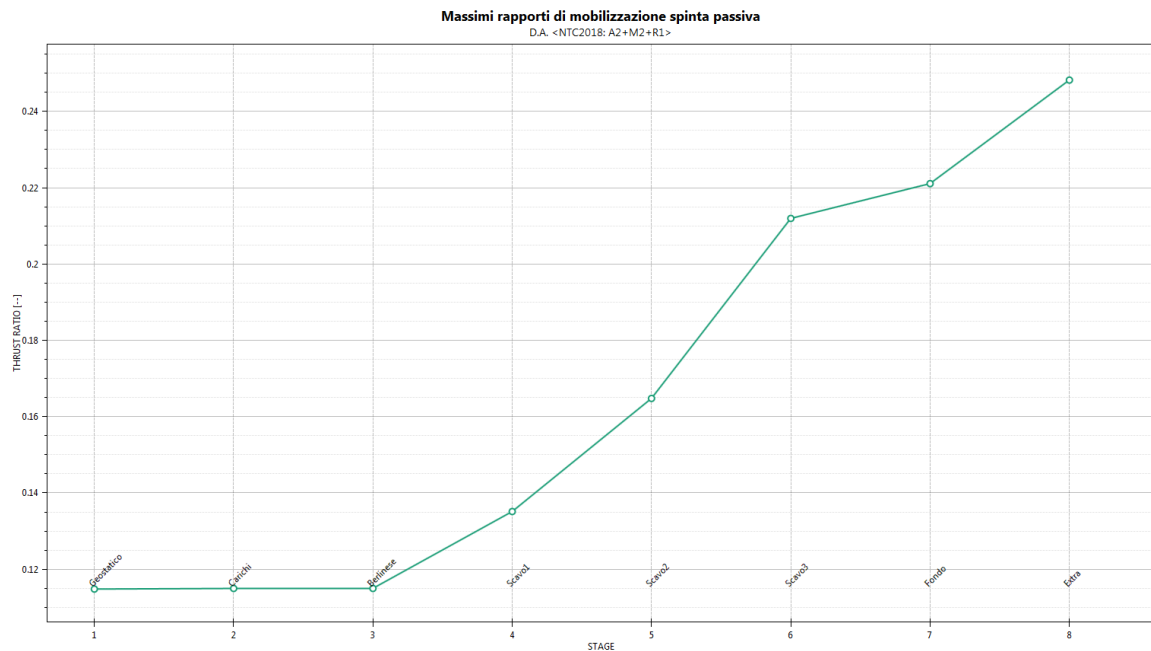



Figura 47. Resistenza passiva mobilitata in condizioni di stato limite ultimo (A2+M2+R1)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 9.6 Verifica di stabilità globale

In Tabella 26 si riportano i valori dei coefficienti di sicurezza minimi  $FS^{MIN}$  ottenuti a seguito delle analisi di stabilità in accordo a quanto riportato al §7.5 della presente relazione.

**Tabella 26. Risultati delle verifiche di stabilità globale**

<i>Analisi</i>	<i><math>FS^{MIN}</math> globale</i>
Condizioni statiche	4.535

Essendo soddisfatte la relazione:

$FS^{MIN} \geq R2 = 1.1$ , in condizioni statiche;

le analisi di stabilità globali risultano verificate.

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dall'analisi di stabilità che mostrano le cinque superfici più critiche, ed evidenziano la superficie critica a cui è associato il coefficiente di sicurezza più basso.

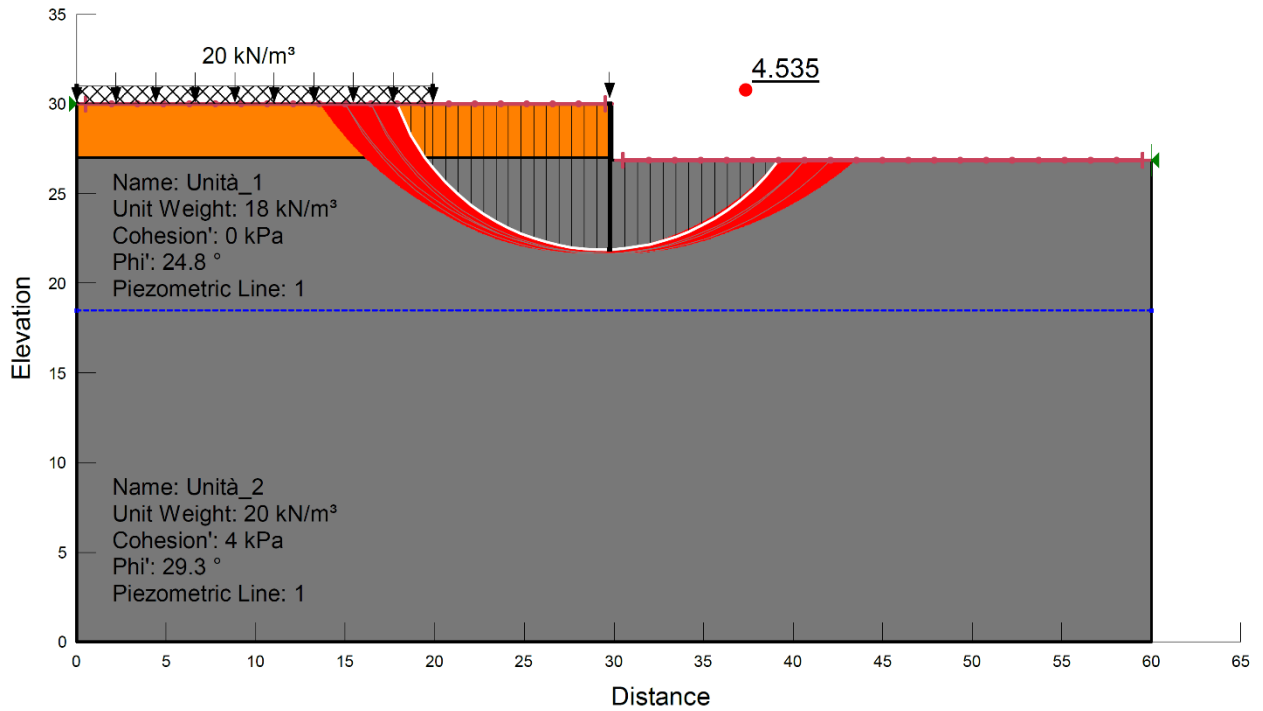



Figura 48.Verifica di stabilità globale della berlinese provvisoria in condizioni statiche

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


## 10. VALIDAZIONE DEI MODELLI ESEGUITI

Il software Paratie Plus impiegato per il dimensionamento delle paratie di sostegno in oggetto è stato validato in occasione della progettazione della galleria artificiale realizzata in corrispondenza della ex trincea ferroviaria (GA01-GA02-GA03); pertanto, per ogni ulteriore approfondimento in merito si rimanda al paragrafo §10.1 della relazione tecnica e di calcolo "MTL2T1A1DSTRGA0R003-0-0".

Il modello della galleria artificiale in corrispondenza delle GA01, GA02 e GA03 è stato validato utilizzando il metodo di calcolo semplificato sviluppato da Terzaghi e Peck (1967) e da Peck (1969), che hanno proposto diagrammi empirici delle pressioni per il progetto di una paratia puntonata, dedotti dal monitoraggio di progetti reali. Le evidenze sperimentali hanno indotto a ritenere che il diagramma delle pressioni in un terreno competente abbia un andamento di tipo trapezoidale (metodo dell'Area Tributaria). Tale tipo di distribuzione è normalmente adottata per il progetto di paratie con più ordini di puntoni. Il metodo semplificato comporta una serie di limitazioni che riguardano i seguenti aspetti:

- altezza di scavo superiore a 6 m e sviluppo longitudinale relativamente grande;
- assenza di falda;
- terreno omogeneo e comportamento drenato per le sabbie e non drenato per le argille (verifica a breve termine);
- il diagramma delle pressioni si applica solo per l'altezza di scavo;
- non è possibile simulare la sequenza di scavo per fasi successive.

Pertanto, per ulteriori approfondimenti in merito alle considerazioni svolte per la validazione dei modelli di calcolo eseguiti con Paratie Plus si rimanda all'elaborato specialistico suggerito.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 11. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA E DELLE STRUTTURE INTERNE

### 11.1 Criteri di calcolo

In ottemperanza al D.M. del 14/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni), i calcoli sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

#### 11.1.1 Valore ammissibile di apertura delle fessure

Facendo riferimento alla Tabella 4.1.IV delle NTC2018 si considerano tali valori limite di apertura delle fessure per le verifiche allo stato limite di esercizio:

- $w_3 = 0.4$  mm (combinazione frequente);
- $w_2 = 0.3$  mm (combinazione quasi permanente);

#### 11.1.2 Limiti tensionali per le verifiche allo SLE

Le limitazioni tensionali considerate ai fini delle verifiche SLE per le sezioni in c.a. sono le seguenti, coerentemente con quanto riportato nelle NTC2018 al paragrafo §4.1.2.2.5:


##### Calcestruzzo C30/37

- $\sigma_c < 0.60 \cdot f_{ck} = 18.0$  MPa (combinazione caratteristica, rara)
- $\sigma_c < 0.45 \cdot f_{ck} = 13.5$  MPa (combinazione quasi permanente)

##### Acciaio B450C

- $\sigma_s < 0.80 \cdot f_{yk} = 360$  MPa (combinazione caratteristica, rara)



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 11.2 Geometria dell'opera

La galleria artificiale oggetto di studio nella presente relazione tecnica e di calcolo è posta nella tratta compresa tra la Stazione Cimarosa e la Stazione Corelli (GA04), ed è costituita dai diaframmi, dalle strutture interne (fodere, solette intermedie e di fondazione) e dalla soletta di copertura come mostrato in Figura 3 al capitolo §4 della presente relazione tecnica e di calcolo.


Si riportano di seguito le dimensioni geometriche inerenti alle strutture interne ed alla soletta di copertura della galleria oggetto di studio nella presente relazione tecnica e di calcolo:

### Dimensioni geometriche:

- $l = 19.00$  m (luce della soletta di copertura rispetto all'asse dei diaframmi)
- $S_{\text{copertura}} = 1.50$  m
- $S_{\text{fondazione}} = 1.50$  m
- $S_{\text{muri esterni}} = 0.80$  m
- $H_r = 2.10$  m (da estradosso soletta a p.f.)

La quota della falda risulta essere a 4.9 m di profondità rispetto all'intradosso della copertura.

Per l'analisi della struttura si schematizza la soletta di copertura sia come una trave a semplice appoggio, sia come una trave incastro-incastro comparando le massime sollecitazioni ottenute da entrambi i casi. Per il dimensionamento di tutte le altre componenti strutturali si considera uno schema a telaio multipiano.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 12. DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE INTERNE

### 12.1 Analisi dei carichi delle strutture interne

Nel seguente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di resistenza in esercizio ed in presenza dell'evento sismico.

Vengono prese in considerazione le condizioni elementari di carico di seguito determinate. Tali Condizioni Elementari saranno opportunamente combinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### 12.1.1 Permanenti strutturali (G1)

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici che sono automaticamente valutati dal modello:

- calcestruzzo armato:  $\gamma_{c.a.} = 25 \text{ kN/m}^3$
- soletta copertura  $S_{\text{cop}} \times \gamma_{c.a.} = 1.50 \times 25.00 = \mathbf{37.50 \text{ kN/m}^2}$
- soletta di fondo  $S_{\text{fondo}} \times \gamma_{c.a.} = 1.50 \times 25.00 = \mathbf{37.50 \text{ kN/m}^2}$
- soletta intermedia  $S_{\text{interm}} \times \gamma_{c.a.} = 1.00 \times 25.00 = \mathbf{25.00 \text{ kN/m}^2}$
- muri esterni  $S_{\text{mur est}} \times \gamma_{c.a.} = 0.80 \times 25.00 = \mathbf{20.00 \text{ kN/m}^2}$


#### 12.1.2 Permanenti portati (G2)

I carichi permanenti portati considerati ai fini dell'analisi sono dovuti alla presenza dell'armamento e dei tramezzi, tali carichi sono calcolati nel modo seguente:

#### G2-armamento:

Tale carico si ottiene considerando un peso specifico pari a  $24 \text{ kN/m}^3$  moltiplicato per la distanza tra la base dell'armamento ed il piano del ferro compreso.

- peso armamento  $H \times \gamma_{\text{arm}} = 1.1 \times 24.0 = \mathbf{26.4 \text{ kN/m}^2}$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### **G2-Tramezzi distribuiti:**

Per tenere in conto dell'eventuale presenza di tramezzi è stato considerato un carico permanente pari a 2 kPa. Tale carico viene sommato al carico permanente G2-armamento ed è applicato come un unico carico distribuito uniforme.

### **G2-Pavimentazione banchine:**


Superiormente alle banchine si considera la relativa pavimentazione, il cui carico viene stimato pari a 2.4 kPa.

### **12.1.3 Carichi variabili (Q)**

Sulla soletta intermedia e su quella di fondazione agisce il sovraccarico determinato dal passaggio della metropolitana, dalla presenza di locali tecnici non di sistema e dalla folla agente lungo le banchine. Tali carichi sono calcolati come segue:


#### ***Metro (q metro)***

Si considera uno schema di carico longitudinale come mostrato nella figura seguente:

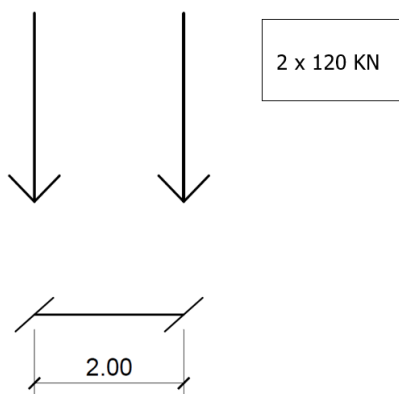

**Figura 49.Schema di carico della metro**

Per considerare possibili incrementi d'intensità futuri si amplifica il carico di treno per un fattore di 1.25. S'impiega un ulteriore fattore di amplificazione dinamico  $\phi = 1.2$ . Il carico da treno viene ripartito considerando un angolo di diffusione di 45° per lo strato di armamento e della soletta.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Carico  $Q_{vk}$ : due assi ad interasse di 2 m: 240 kN

### **Considerazioni geometriche**

Il carico variabile da treno va considerato diffuso su una superficie dipendente dalle geometrie del rilevato e della struttura; l'area in questione è pari a:

$$A_{diff} = B_L \cdot B_T$$

Si indica con  $B_T$  la larghezza di diffusione del carico trasversale dalla rotaia alla quota del piano medio della soletta di copertura e con  $B_L$  la lunghezza di diffusione del carico longitudinale dalla rotaia alla quota del piano medio della soletta di copertura. Assumendo che la diffusione avvenga con un angolo di  $45^\circ$  nell'armamento e lungo le strutture in c.a., si ottiene, considerando la larghezza della traversina  $L_{travers} = 2.30$  m:

$$B_T = L_{travers} + 2 \cdot [H_{armamento} \cdot \tan(45^\circ) + Ss/2]$$

$$B_T = 2.3 + 2 \cdot [0.7 \cdot \tan(45^\circ) + 1/2] = \mathbf{4.7 \text{ m}}$$

L'altezza dell'armamento  $H_{armamento}$  è determinato sottraendo l'altezza della traversina alla distanza tra piano del ferro e l'estradosso della soletta:

$$H_{armamento} = H_{piano \text{ del ferro}} - H_{traversina} = 1.1 - 0.4 = 0.7 \text{ m}$$

Si considera, a favore di sicurezza, l'altezza della soletta meno spessa per il calcolo della diffusione del carico della metro da applicare al modello.

La lunghezza di ripartizione longitudinale ( $B_L$ ) si calcola considerando un interasse di 2 m tra i carichi concentrati:

$$B_L = 2 + 2 \cdot [H_{armamento} \cdot \tan(45^\circ) + Ss/2]$$

$$B_L = 2 + 2 \cdot [0.7 \cdot \tan(45^\circ) + 1/2] = \mathbf{4.4 \text{ m}}$$




### ***Azioni verticali causate dal treno***

In base alle considerazioni geometriche formulate in precedenza, le forze concentrate  $Q_{VK}$  possono essere considerate come un carico  $q_{equi}$  distribuito lungo  $B_L$ :

$$q_{metro} = \frac{120 \cdot 2 \cdot 1.2 \cdot 1.25}{B_T \cdot B_L}$$

$$q_{metro} = \frac{360}{4.7 \cdot 4.4} = \mathbf{17.4 \text{ kN/m}^2}$$


Tale carico è distribuito lungo la larghezza trasversale  $B_T$  calcolata. Di seguito si mostra lo schema di diffusione di carico impiegata.

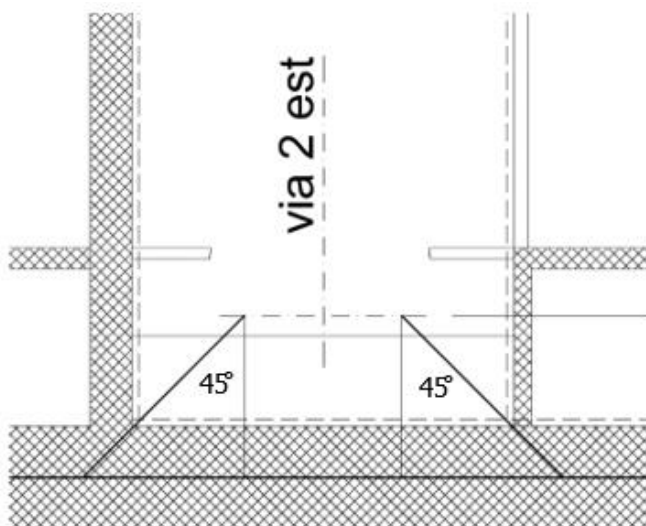

**Figura 50. Distribuzione del carico sulla soletta**

### ***Locali tecnici (q locali tecnici)***

Si considera un carico di 10 kPa distribuito sulla luce della soletta su cui non grava il carico della metro.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### **Carico da folla ( $q$ folla)**

Si considera un carico di 5 kPa distribuito lungo le banchine.

#### **12.1.4 Spinta della falda (G1 FALDA)**

Considerando una quota di falda a lungo termine a 4.9m di profondità rispetto all'intradosso della soletta di copertura, si ottiene un battente idraulico pari ad:

$$H_w = 16.72 \text{ m}$$

Da tale valore si ottiene un carico triangolare agente sui muri esterni ed un carico distribuito uniforme di sottospinta agente sulla fondazione della struttura. Ponendo  $z$  la coordinata con origine al piano campagna si determina il carico idrostatico agente sulla struttura:

**Tabella 27. Calcolo del carico idrostatica della falda**

	Z	$\sigma_{h,WATER}$
posizione	[m]	[kN/m <sup>2</sup> ]
piano di falda	8.5	0
piano di fondazione	16.72	167.2

#### **12.1.5 Ritiro ( $\Delta T$ )**

Si considera l'effetto del ritiro agente nelle solette della struttura in esame. La deformazione da ritiro viene valutata come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/08) al paragrafo 11.2.10.6.

L'azione viene applicata come variazione termica negativa equivalente.


La deformazione totale da ritiro è pari a:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca}$$

dove:

$\varepsilon_{cd} = k_h \cdot \varepsilon_{c0}$  è la deformazione per ritiro da essiccamento

$\varepsilon_{ca} = -2.5 \cdot (f_{ck} - 10) \cdot 10^{-6}$  con  $f_{ck}$  in N/mm<sup>2</sup> è la deformazione per ritiro autogeno

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### ***Soletta di copertura***


Il ritiro agente in soletta viene calcolato nel modo seguente:

**Tabella 28.Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di copertura**

Si considera,	Concrete class C30/37	f <sub>ck</sub> (Mpa)	30,71	N
	Concrete elastic modulus	E <sub>cm</sub> (Gpa)	=	33,019
	element thickness	s (mm)	=	1500
	exposed surfaces	n°	=	1
	member's notional size $\alpha=2Ac/u h_0$	$\alpha$ (mm)	=	3000
	relative humidity	UR%	=	75
	age of concrete in days	t (gg)		54630
	age of concrete at loading in days/t <sub>0</sub>	t <sub>s</sub> (gg)	=	1
	coefficient which depends on the type of cement	$\alpha_{ds1}$	=	4
	coefficient which depends on the type of cement	$\alpha_{ds2}$	=	0,12
	reference mean compressive strength	f <sub>cm0</sub> (Mpa)	=	10
	characteristic compressive strength	f <sub>ck</sub> (Mpa)	=	30,71
	mean compressive strength	f <sub>cm</sub> (Mpa)	=	38,71
	coefficient for UR%	$\beta_{RH}$	=	0,90
	basic drying shrinkage strain	$\epsilon_{cd0}$	=	0,00032
	drying shrinkage strain - time effect	$\beta_{ds}(t, t_s)$	=	0,89
	coefficient depending on the notional size	k <sub>h</sub>	=	0,7
	drying shrinkage strain x1000	$\epsilon_{cd}(t)$	=	0,20
	autogenous shrinkage strain-time effect	$\beta_{as}(t)$	=	1,0000
	autogenous shrinkage strain - infinity	$\epsilon_{ca}(\infty)$	=	5,18E-05
	autogenous shrinkage strain x1000	$\epsilon_{ca}(t)$	=	0,0518
	<b>total shrinkage strain x1000</b>	<b><math>\epsilon_{cs}(t, t_s)</math></b>	<b>=</b>	<b>0,2492</b>
	<b>Equivalent thermal effect</b>	<b><math>\Delta T</math> °C</b>	<b>=</b>	<b>24,9</b>

coerentemente con quanto indicato al paragrafo §0 Fase 23 SLE, un coefficiente di viscosità pari a:

$$\varphi(\infty, t_0) = 2.75$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro si calcola:


$$\Delta T \text{ applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 24.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.64$$

### **Solette intermedie**

**Tabella 29.Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta intermedia**

Concrete class C30/37	f <sub>ck</sub> (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E <sub>cm</sub> (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1000
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size α=2Ac/u h0	α (mm)	=	2000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t0	t <sub>s</sub> (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	α <sub>ds1</sub>	=	4
coefficient which depends on the type of cement	α <sub>ds2</sub>	=	0,12
reference mean compressive strength	f <sub>cm0</sub> (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f <sub>ck</sub> (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f <sub>cm</sub> (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	β <sub>RH</sub>	=	0,90
basic drying shrinkage strain	ε <sub>cd0</sub>	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	β <sub>ds</sub> (t, t <sub>s</sub> )	=	0,94
coefficient depending on the notional size	k <sub>h</sub>	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	ε <sub>cd</sub> (t)	=	0,21
autogenous shrinkage strain-time effect	β <sub>as</sub> (t)	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	ε <sub>ca</sub> (∞)	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	ε <sub>ca</sub> (t)	=	0,0518
<b>total shrinkage strain x1000</b>	<b>ε<sub>cs</sub> (t, t<sub>s</sub>)</b>	=	<b>0,2593</b>
<b>Equivalent thermal effect</b>	<b>ΔT °C</b>	=	<b>25,9</b>



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro da applicare si calcola:

$$\Delta T_{applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 25.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.91 \text{ } ^\circ\text{C}$$

### ***Soletta di fondo***

**Tabella 30. Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo della soletta di fondazione**

Concrete class C30/37	f <sub>ck</sub> (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E <sub>cm</sub> (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1500
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size $\alpha=2Ac/u h_0$	$\alpha$ (mm)	=	3000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t0	t <sub>s</sub> (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	$\alpha_{ds1}$	=	4
coefficient which depends on the type of cement	$\alpha_{ds2}$	=	0,12
reference mean compressive strength	f <sub>cm0</sub> (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f <sub>ck</sub> (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f <sub>cm</sub> (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	$\beta_{RH}$	=	0,90
basic drying shrinkage strain	$\epsilon_{cd0}$	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	$\beta_{ds}(t, t_s)$	=	0,89
coefficient depending on the notional size	k <sub>h</sub>	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	$\epsilon_{cd}(t)$	=	0,20
autogenous shrinkage strain-time effect	$\beta_{as}(t)$	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	$\epsilon_{ca}(\infty)$	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	$\epsilon_{ca}(t)$	=	0,0518
<b>total shrinkage strain x1000</b>	<b><math>\epsilon_{cs}(t, t_s)</math></b>	=	<b>0,2492</b>
<b>Equivalent thermal effect</b>	<b><math>\Delta T</math> °C</b>	=	<b>24,9</b>

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro da applicare si calcola:

$$\Delta T_{applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 24.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.64 \text{ } ^\circ\text{C}$$

### 12.1.6 Azioni trasmesse dai diaframmi

La galleria in analisi è realizzata attraverso la tecnologia esecutiva di tipo top-down caratterizzata da uno scavo sostenuto dai diaframmi e dal solaio di copertura. Gli elementi interni della struttura sono collegati ai diaframmi e questo ne implica la trasmissione di forze. Ai fini dell'analisi dei carichi si considerano le forze trasmesse dai diaframmi ed agenti sulla struttura interna indicate di seguito:

**Tabella 31. Azioni trasmesse dai diaframmi alla struttura interna**

	N SLV [kN/m]	N SLU [kN/m]	N SLE [kN/m]
<b>SOLETTONE</b>	-614,15	-820,84	-613,56
<b>SOLETTA INT. 1</b>	-71,52	-296,23	-227,85
<b>SOLETTA INT. 2</b>	-1196,49	-1170,02	-1338,05
<b>FONDAZIONE</b>	-1458,36	-1406,13	-1152,51

Le azioni sopra riportate sono state calcolate mediante il software di calcolo Paratie Plus e generano, se di segno negativo, una compressione nei solai; queste ultime si riferiscono alle azioni fornite dal solo terreno in corrispondenza dei vari livelli di contrasto presente lungo l'altezza del diaframma. Risulta necessario sottrarre a tali azioni il contributo fornito dalla spinta idrostatica della falda, la quale viene considerata separatamente mediante il carico G1 FALDA espresso al paragrafo §12.1.4. Per determinare tale contributo si definisce un modello mediante il Software SAP2000 di un telaio multipiano soggetto esclusivamente all'azione della falda e vincolato alla traslazione orizzontale mediante un carrello posto in mezzeria alla fondazione, come evidenziato nell'immagine seguente:

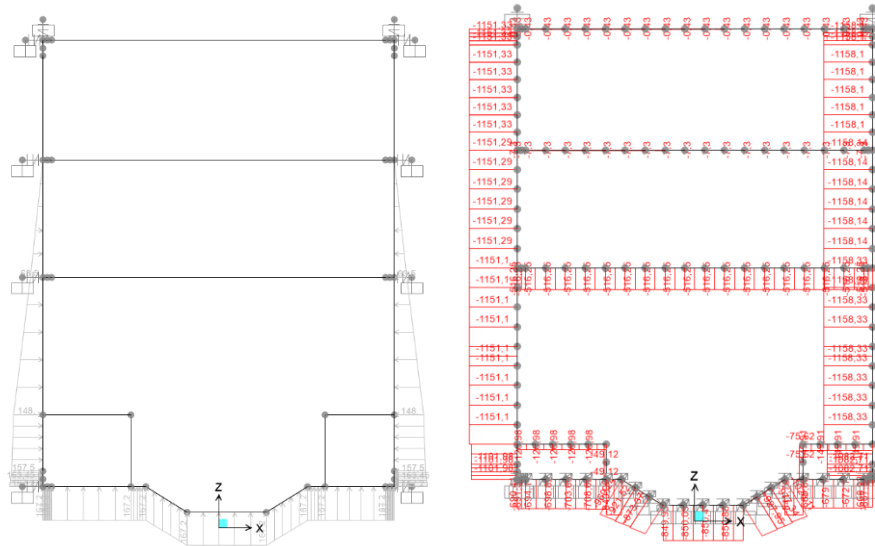


Figura 51. Modello delle strutture interne soggette a spinta idrostatica della falda e conseguenti sollecitazioni assiali


Da tale modello si ottengono le seguenti azioni assiali che agiscono in corrispondenza dei solai e sono determinate dalla spinta idrostatica:

- N idro SLE (solettone) = -0.43 kN
- N idro SLE (soletta int. 1) = -7.30 kN
- N idro SLE (soletta int. 2) = -516 kN
- N idro SLE (fondazione) = -703 kN


Tali azioni vengono sottratte alle azioni trasmesse dai diaframmi ai solai interni fornite dal software di calcolo Paratie Plus. Si precisa che, in combinazione di stato limite ultimo, le azioni N idro SLE sono moltiplicate per il coefficiente di combinazione 1.3.

Tabella 32. Azioni trasmesse dai diaframmi alla struttura interna deppure dal contributo della spinta idrostatica

	N SLV [kN/m]	N SLU [kN/m]	N SLE [kN/m]
<b>SOLETTONE</b>	-821,27	-821,399	-613,99
<b>SOLETTA INT. 1</b>	-303,53	-305,72	-235,15
<b>SOLETTA INT. 2</b>	-1686,02	-1840,82	-1854,05
<b>FONDAZIONE</b>	-1413,43	-1415,62	-1159,81

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Alle azioni risultanti positive è stato imposto un valore nullo poiché prive di significato fisico. Le azioni indicate in tabella sono applicate in prossimità delle solette della struttura e non tengono conto della spinta idrostatica dell'acqua che, pertanto, sarà considerata in analisi mediante il carico "spinta della falda" precedentemente calcolato al paragrafo §12.1.4.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 12.1.7 Carichi sismici (s1, s2, s3)

Il sottosuolo su cui insiste l'opera può essere inserito nella categoria "B", la categoria topografica è "T1". Essendo lo scatolare una struttura che non ammette spostamenti relativi rispetto al terreno, il coefficiente  $\beta_m$ , assume valore unitario. L'azione sismica viene valutata come:

- incremento di spinta laterale agente asimmetricamente (N SLV trasmessa dai diaframmi)
- spinta sismica del terreno ripartita in funzione delle rigidzze (s1)
- inerzia dei carichi permanenti portati (s2)
- inerzia della struttura (s3)

In tutti i casi viene considerata trascurabile la componente verticale del sisma. I parametri sismici considerati sono (si precisa che S, prodotto tra  $S_S$  e  $S_T$ , è pari a):

$$S = S_S \times S_T = 1.200 \times 1.0 = 1.200$$

#### **componente orizzontale**

accelerazione massima del sito:  $a_{max} = S \times a_g = 1.200 \times 0.067 \text{ g} = 0.0804 \text{ g}$

coefficiente di riduzione  $b_m = 1.0$

coefficiente sismico orizzontale  $k_h = 0.0804$

Si valuta l'azione sismica agente sulle fodere interne mediante la formula di Wood. Considerando i parametri sismici appena descritti si ottiene:


$$S_{wood} = \gamma \cdot H^2 \cdot K_h = 20 \cdot 25.22^2 \cdot 0.0801 = 1018.95 \text{ kN/m}$$

Per il calcolo della spinta di Wood si considera l'altezza sismicamente attiva H come la differenza di quota tra il piano campagna e l'intradosso della soletta di fondazione.

Tale azione viene ripartita per l'altezza della controparete ottenendo il valore del carico sismico distribuito:

$$\frac{S_{wood}}{h} = \frac{1018.95}{23.12} = 44.24 \text{ kN/m}^2$$

Poiché la parete interna è affiancata dalla paratia si ripartisce l'azione sismica in funzione delle rigidzze flessionali delle sezioni degli elementi. Il coefficiente di ripartizione viene così calcolato:

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

- Coefficiente di ripartizione:  $r = \frac{I_{parete}}{I_{diaframma} + I_{parete}}$

**Tabella 33. Coefficiente di ripartizione del carico r**

	Diaframma	Parete interna
Spessore [m]	1,2	0,8
I [m <sup>4</sup> ]	0,144	0,043
r	0,228	-

Valutato il coefficiente di ripartizione si ottiene la quota parte di spinta sismica che grava sulla parete interna:

$$s_1 = \frac{S_{wood}}{h} \cdot r = 10.11 \text{ kN/m}^2$$

Tale azione si applica come carico distribuito costante sulla parete della struttura come N SLV.


### **Inerzia carichi permanenti (s2)**

Si considerano i pesi dei permanenti portati agenti sulla via ovest ed est precedentemente calcolati (armamento, banchina e tramezzi) e si ripartiscono rispetto alla larghezza dello scatolare interessato:

- G<sub>arm</sub>: peso dell'armamento + 2 KPa (peso tramezzi distribuiti);
- G<sub>2</sub> armamento: G<sub>arm</sub> + 2 Kpa = 26.4 + 2 = **28.4 kN/m<sup>2</sup>**
- G<sub>2</sub> pavimentazione banchine: **2.4 kN/m<sup>2</sup>**

Tali carichi vengono moltiplicati per  $S \times a_g / g = 0.0804$  ed applicati come carico distribuito orizzontali sulle solette della struttura.

- f armamento:  $28.4 \cdot 0.0804 = \mathbf{2.28 \text{ kN/m}^2}$
- f pavimentazione banchine:  $2.4 \cdot 0.0804 = \mathbf{0.19 \text{ kN/m}^2}$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### ***inerzia struttura (s3)***

Per considerare l'inerzia della struttura in combinazione sismica si applica al modello in esame un "gravity load" in direzione x pari all'accelerazione massima:

$$S \times a_g / g = 0.0804$$

#### **12.1.8 Azione delle terre (N sle terre, Nslu terre)**

Si valuta la quota parte di carico agente sulle pareti della struttura dovuta al terreno. Data la presenza dei diaframmi, la spinta del terreno sarà ripartita in funzione delle rigidzze flessionali degli elementi. Per valutare gli sforzi a lungo termine si determina la differenza tra sforzo in spinta a riposo e sforzo in spinta attiva in corrispondenza dei vari livelli dei solai.

Cautelativamente si considera un angolo di attrito del terreno pari a  $\phi' = 30^\circ$  facendo riferimento ai parametri geotecnici descritti al paragrafo §5. Dopo aver valutato lo sforzo del terreno a lungo termine come:

$$\Delta\sigma = \sigma_{h,o} - \sigma_{h,a}$$


Si applicano in parete esterna gli sforzi ripartiti per il coefficiente  $r$  valutato al paragrafo §12.1.7.

In tabella si mostrano i valori degli sforzi [ $kN/m^2$ ] ottenuti in funzione della quota  $z$  inerente alla profondità dei vari solai del sistema:

**Tabella 34. Calcolo azioni del terreno agenti sulle fodere della struttura interna ripartite in funzione della rigidzza flessionale**

LIVELLI	Z [m]	$\sigma_v$	$\sigma_{h,o}$	$\sigma_{h,a}$	$\Delta\sigma$	$\Delta\sigma,r$
1	2,85	57	28,5	19,00	9,50	2,17
2	8,655	173,1	86,55	57,70	28,85	6,59
3	14,32	286,4	143,2	95,47	47,73	10,91
4	25,22	504,4	252,2	168,13	84,07	19,22

Tali carichi sono distribuiti sulle pareti della struttura e sono applicati al modello come N SLE ed N SLU, quest'ultimo è valutato moltiplicando gli sforzi ottenuti per il coefficiente parziale di sicurezza 1.3.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 12.2 Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico, considerate ai fini delle verifiche, sono stabilite in modo da garantire la sicurezza in conformità a quanto prescritto al cap. 2 delle N.T.C.

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.1)$$

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.2)$$

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.3)$$

- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.4)$$

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E (v. § 3.2):

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.5)$$


- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto  $A_d$  (v. § 3.6):

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.6)$$

**Figura 52. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018**

Per i coefficienti parziali di sicurezza si è fatto riferimento alla Normativa Italiana 2018 Cap. 6.2.4 Tab. 6.2.I, mentre per i coefficienti di combinazione  $\psi$  si è considerata la Tab. 2.5.I assumendo che la soletta in analisi ricada in categoria G (rimesse, parcheggi ed aree per il traffico dei veicoli).



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

**Tabella 35. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) – <sup>(1)</sup> Per i carichi permanenti  $G_2$  si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti  $\gamma_{G1}$**

	Effetto	Coefficiente Parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti $G_1$	Favorevole	$\gamma_{G1}$	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	$\gamma_Q$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

**Tabella 36. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)**


Categoria/Azione variabile	$\Psi_{0j}$	$\Psi_{1j}$	$\Psi_{2j}$
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso $\leq 30$ kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso $> 30$ kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota $\leq 1000$ m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota $> 1000$ m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0



Di seguito si espone la tabella raffigurante le combinazioni impiegate ai fini dell'analisi.

**Tabella 37. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto**

	g1	g1 (w) falda	g2	N SLE	N SLU	N SLV	s3	Ritiro	q metro	q folla	q locali tecnici	s2 (inerzia permanenti)
A1-M1_1	1,3	1	1,5									
A1-M1_2	1	1,3	0,8		1							
A1-M1_3	1,3	1,3	1,5		1			1,3	1,5	1,05	1,05	
A1-M1_4	1,3	1,3	1,5		1			1,3	1,05	1,05	1,5	
A1-M1_5	1,3	1,3	1,5		1			1,3	1,05	1,5	1,05	
SLV_1	1	1	1			1	1	1				1
SLV_2	1	1	1			1	1	1	0,2	0,2	0,2	1
RARA_1	1	1	1									
RARA_2	1	1	1	1	1							
RARA_3	1	1	1	1	1			1	1	0,7	0,7	
RARA_4	1	1	1	1	1			1	0,7	0,7	1	
RARA_5	1	1	1	1	1			1	0,7	1	0,7	
FREQUENTE_1	1	1	1	1	1			1	0,5	0,3	0,3	
FREQUENTE_2	1	1	1	1	1			1	0,3	0,3	0,5	
FREQUENTE_3	1	1	1	1	1			1	0,3	0,5	0,3	
Q PERMAN_1	1	1	1	1	1			1	0,3	0,3	0,3	


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 12.3 Modello di calcolo


L'analisi della struttura scatolare è stata condotta con un programma agli elementi finiti (SAP2000) schematizzando i vari setti con elementi "beam" mutuamente incastrati e facendo riferimento ad una larghezza unitaria di struttura che viene pertanto risolta come struttura piana.

I risultati ottenuti sono stati considerati attendibili dagli scriventi a fronte di verifiche condotte con metodi semplificati nonché, in prima battuta, dal confronto critico con i risultati presentati dai documenti di progettazione definitiva. Per la verifica circa l'attendibilità dei risultati si espone il confronto di valori riscontrati per un caso semplificato al paragrafo §14.8.


Si riporta la licenza del programma utilizzato.

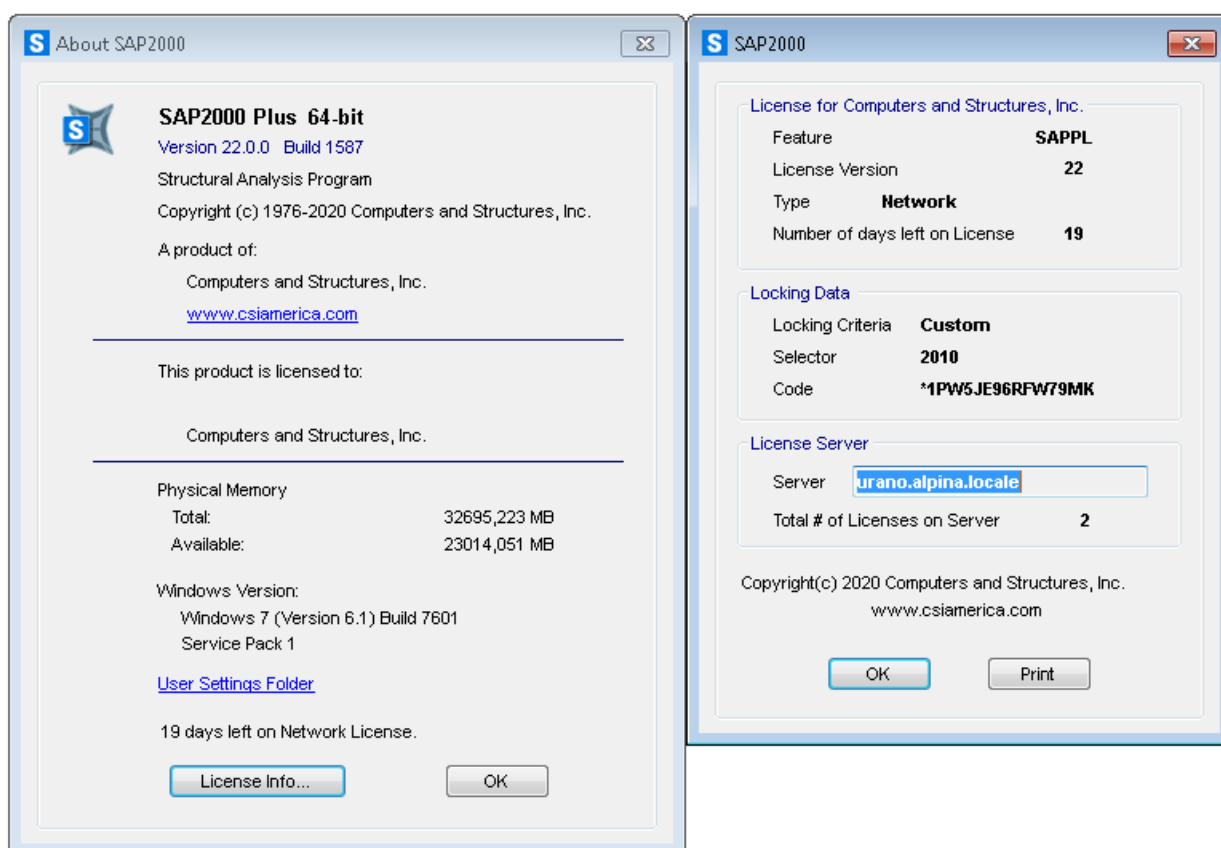

**Figura 53.** Licenza del Software Sap2000 impiegato ai fini dell'analisi

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

La struttura viene schematizzata attraverso un modello analitico agli elementi finiti, assumendo uno schema statico di telaio chiuso multipiano. Per il modello dello scatolare in oggetto la soletta di copertura viene modellata come un elemento frame privo di peso e massa poiché tale componente scarica sui diaframmi a cui essa è vincolata. L'analisi della soletta di copertura viene effettuata mediante un differente modello di trave vincolata agli estremi.

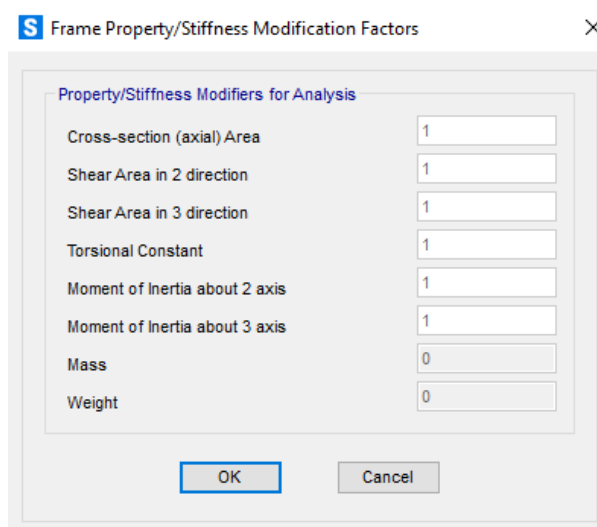

**Figura 54. Proprietà meccaniche della sezione della copertura del modello**


L'analisi strutturale viene condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tenso-deformativo indotto da carichi statici.

Il suolo viene modellato facendo ricorso all'usuale artificio delle molle elastiche alla Winkler.

La caratteristica elastica della generica molla viene calcolata attraverso la formulazione di Vogt:

$$K_s = \frac{1.33 \cdot E}{\sqrt[3]{B_t^2 \cdot B_l}}$$

Si è adottato un valore di  $E = 30000 \text{ kN/m}^2$  per il calcolo della rigidezza delle molle, la quale è valutata idealmente su di una dimensione longitudinale di 1 m. Il valore di modulo elastico

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

operativo adottato è pari ad 1/5 del modulo del terreno a piccole deformazioni come descritto al Par. §5.2.

**Tabella 38. Calcolo della costante di sottofondo mediante la formula di Vogt**

Terreno di fondazione	
Modulo di Young	E 30000 kN/m <sup>2</sup>
Dimensione trasversale dell'opera	B <sub>t</sub> 17.72 m
Dimensione longitudinale dell'opera	B <sub>l</sub> 1 m
Costante di sottofondo	K <sub>s</sub> 5870 kN/m <sup>3</sup>

Dal momento che si considera una larghezza unitaria per la struttura, la rigidezza delle molle distribuite sotto la fondazione sarà pari a 5870 kN/m<sup>2</sup>.

Per le caratteristiche geometriche delle varie aste si è quindi assunto:

- una sezione rettangolare  $b \times h = 150 \times S_s$  cm per la soletta di copertura
- una sezione rettangolare  $b \times h = 150 \times S_f$  cm per la soletta di fondazione
- una sezione rettangolare  $b \times h = 100 \times S_f$  cm per le solette intermedie
- una sezione rettangolare  $b \times h = 80 \times S_p$  cm per i muri esterni

Per quanto riguarda la rigidezza delle aste del reticolo si è assunto:

- $E_c = 33019$  N/mm<sup>2</sup> (per cls Rck 37);



Lo schema statico della struttura e la relativa numerazione dei nodi e delle aste sono riportati nelle seguenti figure.

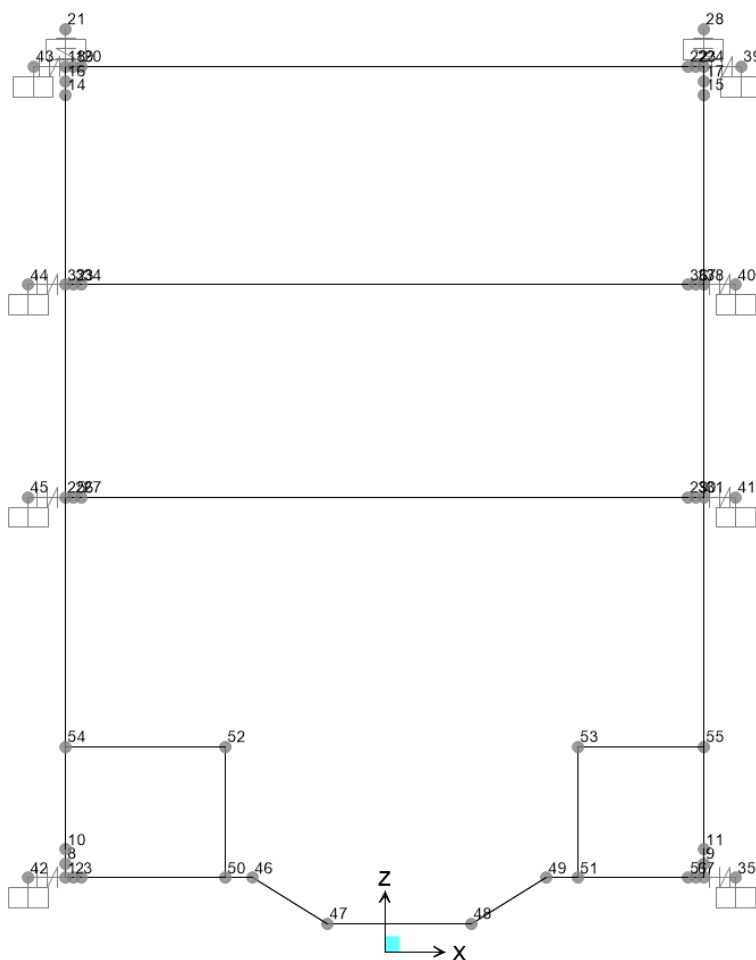


Figura 55. Numerazione dei nodi

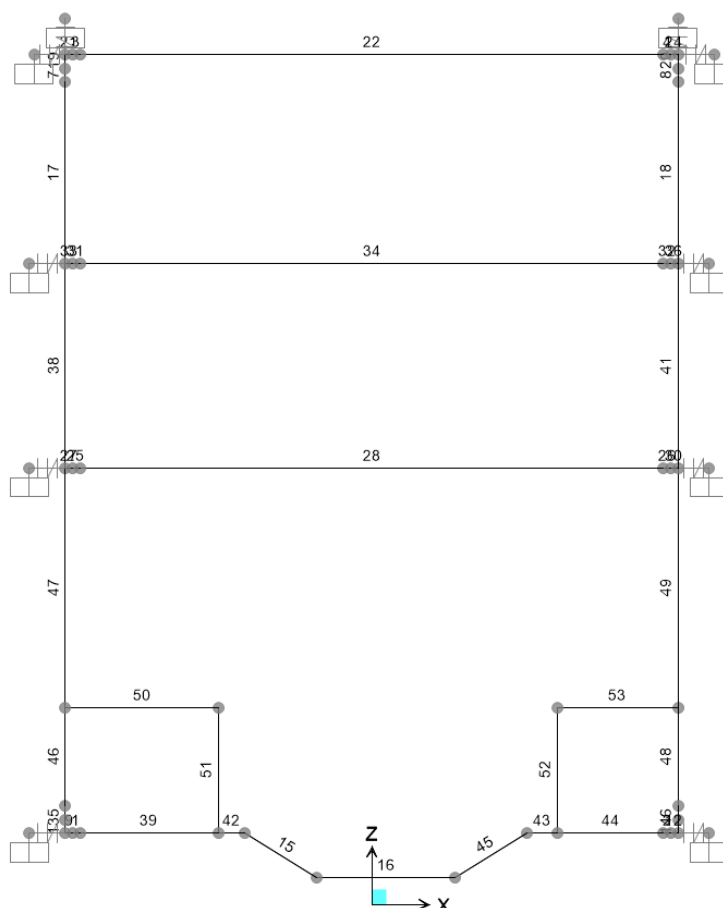


Figura 56. Numerazione delle aste

### 12.3.1 Condizioni di vincolo

Per l'analisi della struttura in esame sono stati considerati i seguenti vincoli:

- Letto di molle alla Winkler alla base della fondazione che lavora solo a compressione avente rigidezza pari a  $5870 \text{ kN/m}^2$  per modellare l'interazione del terreno vergine con la struttura;
- Molle orizzontali lineari distribuite alla base della fondazione aventi rigidezza di  $10000 \text{ kN/m}^2$  per modellare l'interazione dei diaframmi e del terreno con la fondazione della struttura rispetto alla direzione parallela all'asse della fondazione stessa;
- Molle verticali che lavorano solo a compressione applicate in corrispondenza della sommità dei muri laterali per rappresentare la rigidezza assiale dei diaframmi a cui sono vincolati.



Tali molle sono calibrate in funzione della rigidità assiale del diaframma calcolata nel modo seguente:

$$K_{\text{assiale-diaframma}} = \frac{E \cdot A}{L} = 1078188 \text{ kN/m}$$

con:

- $E = 31447160 \text{ kN/m}^2$
  - $A = b \cdot h = 1 \cdot 1.2 = 1.2 \text{ m}^2$
  - $L = 35.00 \text{ m}$
- Molle traslazionali che lavorano solo a compressione calibrate in funzione della rigidità a taglio del diaframma e del terreno in condizione di spinta passiva. Tali molle sono state calibrate sulla base degli spostamenti del diaframma ottenuti in corrispondenza di ogni solaio. Mediante il software Paratie Plus ver. 21.0.2 viene calcolato lo spostamento orizzontale assoluto del diaframma a diverse profondità ed in funzione di differenti valori di carico:

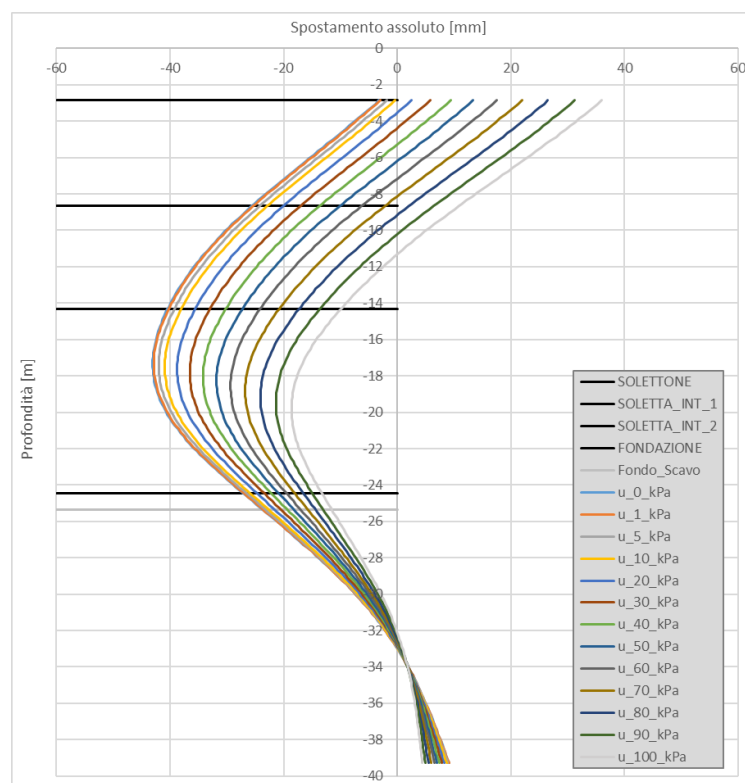


Figura 57. Grafico spostamento assoluto-profondità paratie





In funzione dell'entità del carico e dello spostamento assoluto misurato si ottiene l'andamento delle rigidezze delle molle in corrispondenza delle profondità dei solai della struttura in esame. Dall'immagine seguente è possibile osservare che, a partire da un determinato valore di carico, l'andamento delle rigidezze risulta essere costante.

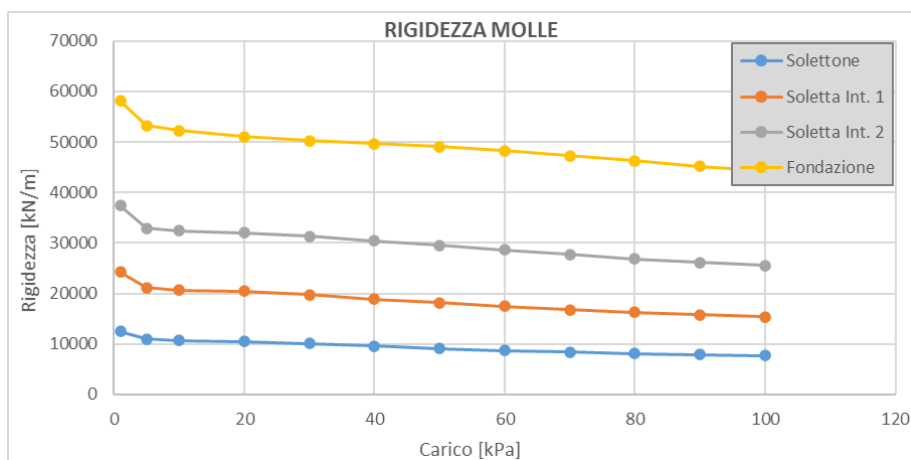


Figura 58.Andamento delle rigidezze

Le rigidezze impiegate per caratterizzare le molle orizzontali poste in corrispondenza di ogni solaio sono le seguenti:

- $K_{\text{solettone}} = 10000 \text{ kN/m}$
- $K_{\text{soletta int.1}} = 20000 \text{ kN/m}$
- $K_{\text{soletta int.2}} = 30000 \text{ kN/m}$
- $K_{\text{fondazione}} = 50000 \text{ kN/m}$

L'immagine seguente evidenzia le molle descritte ed applicate in corrispondenza di ogni solaio e vincolate esternamente con incastri.

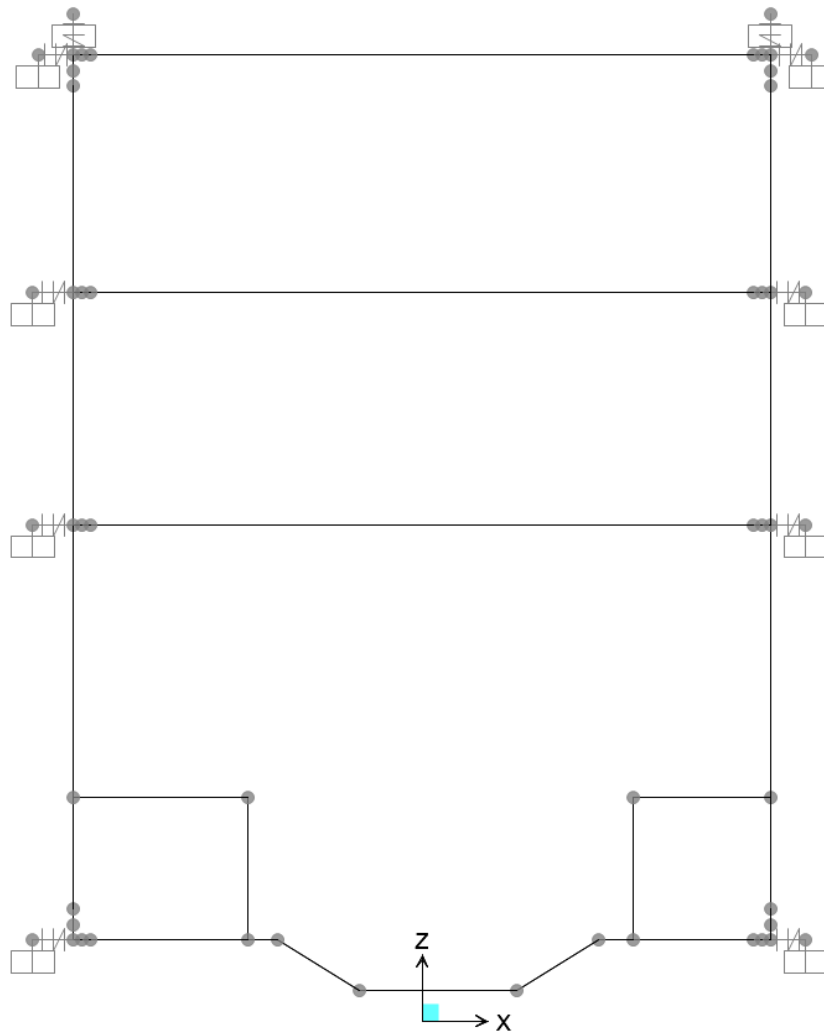


Figura 59. Vincoli del modello



## 12.4 Figure dei carichi

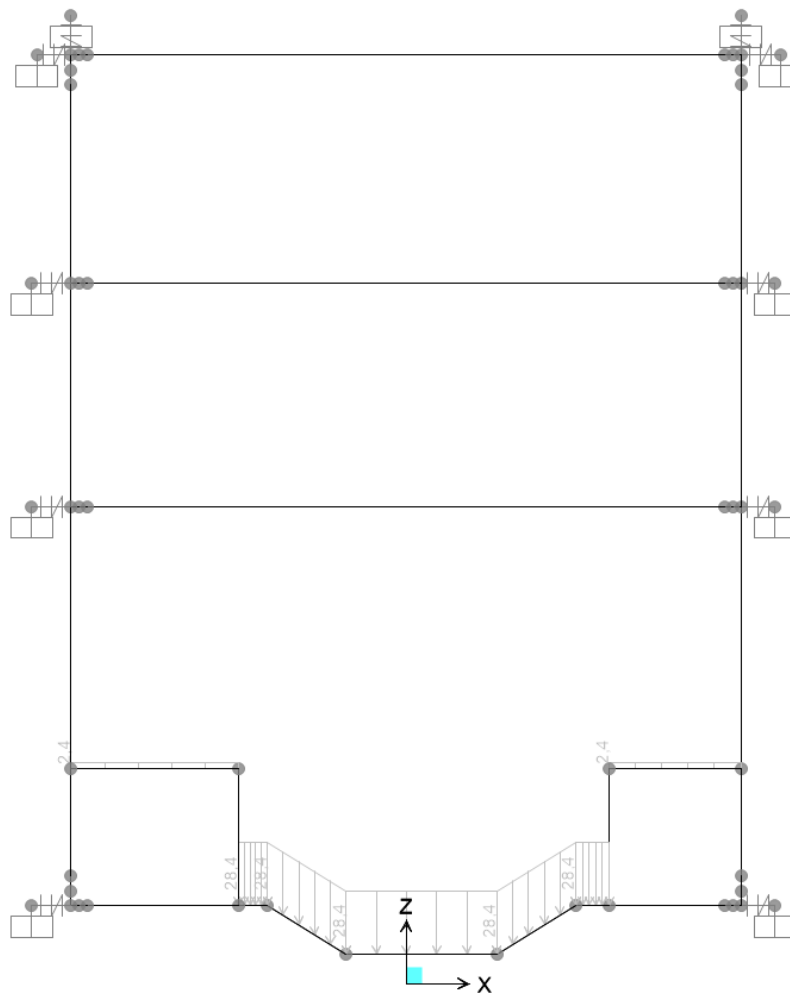


Figura 60.G2 carichi permanenti portati

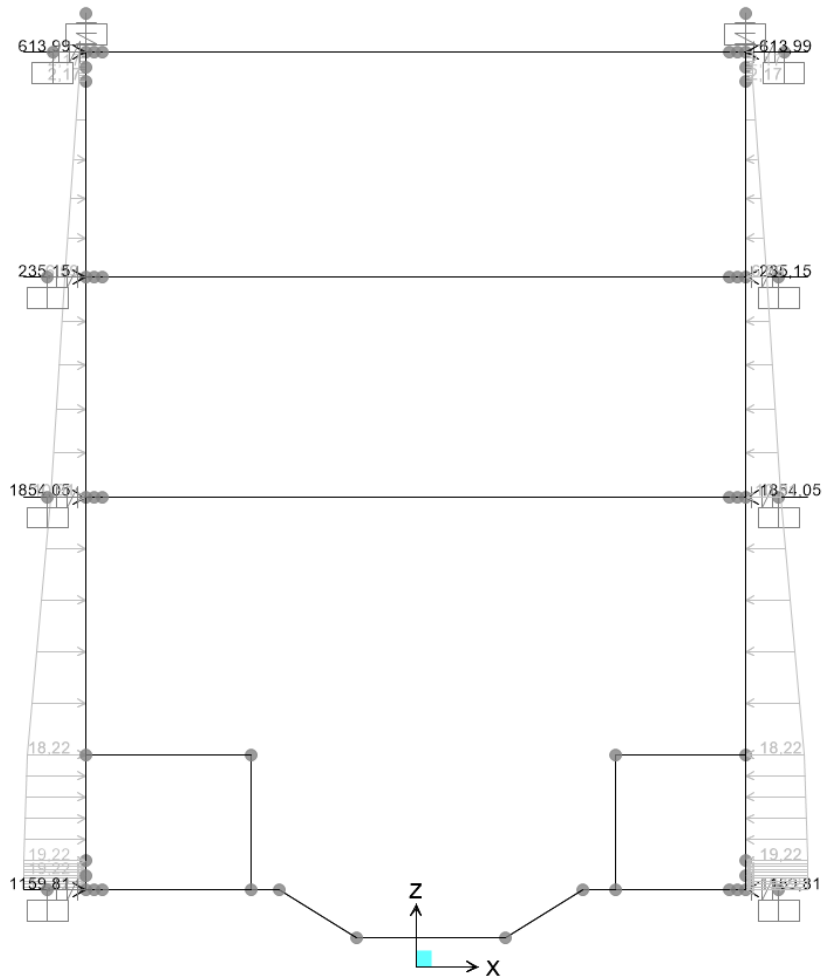


Figura 61.N sle (terre)

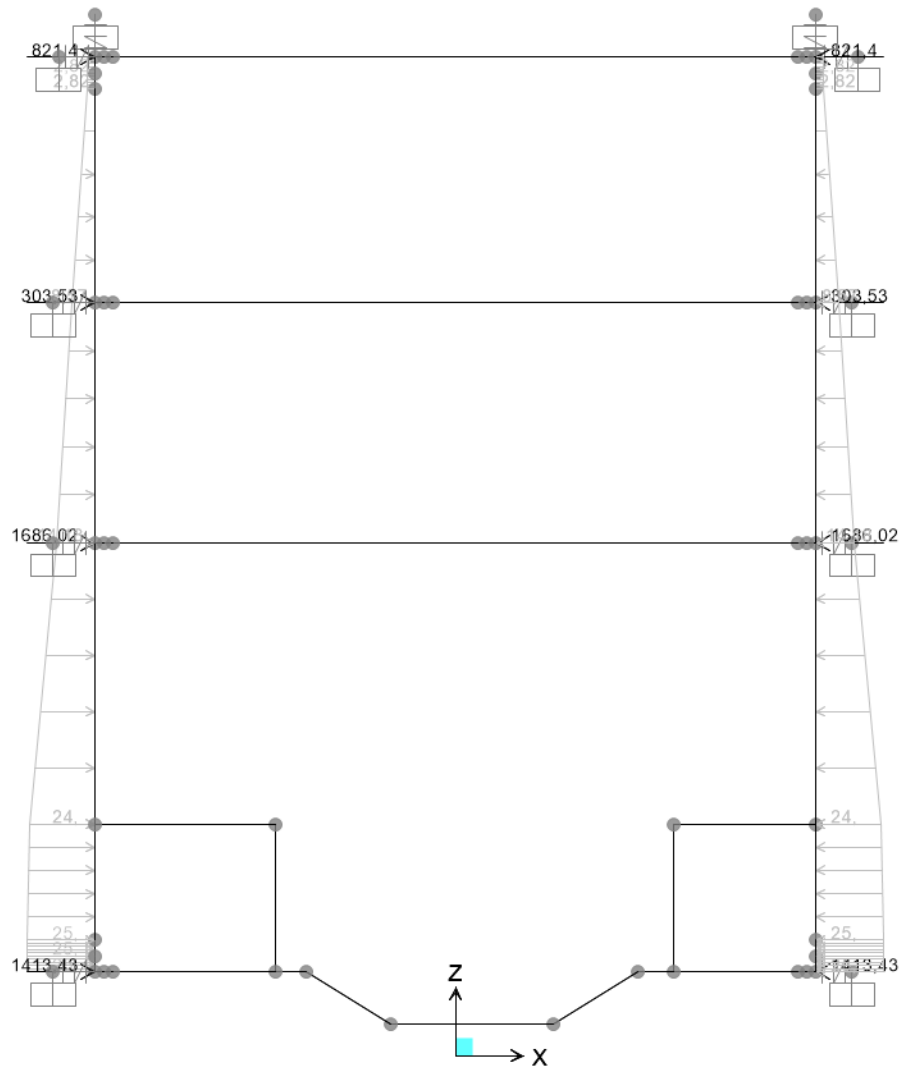


Figura 62.N SLU (terre)

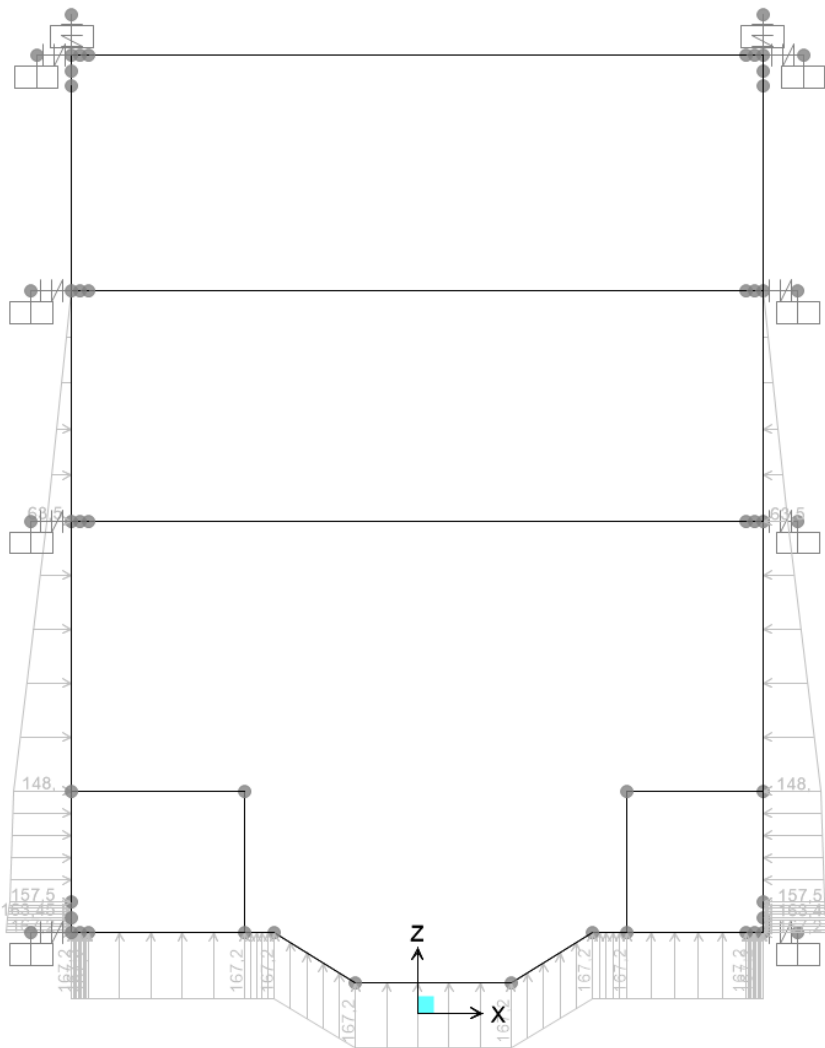


Figura 63.Falda

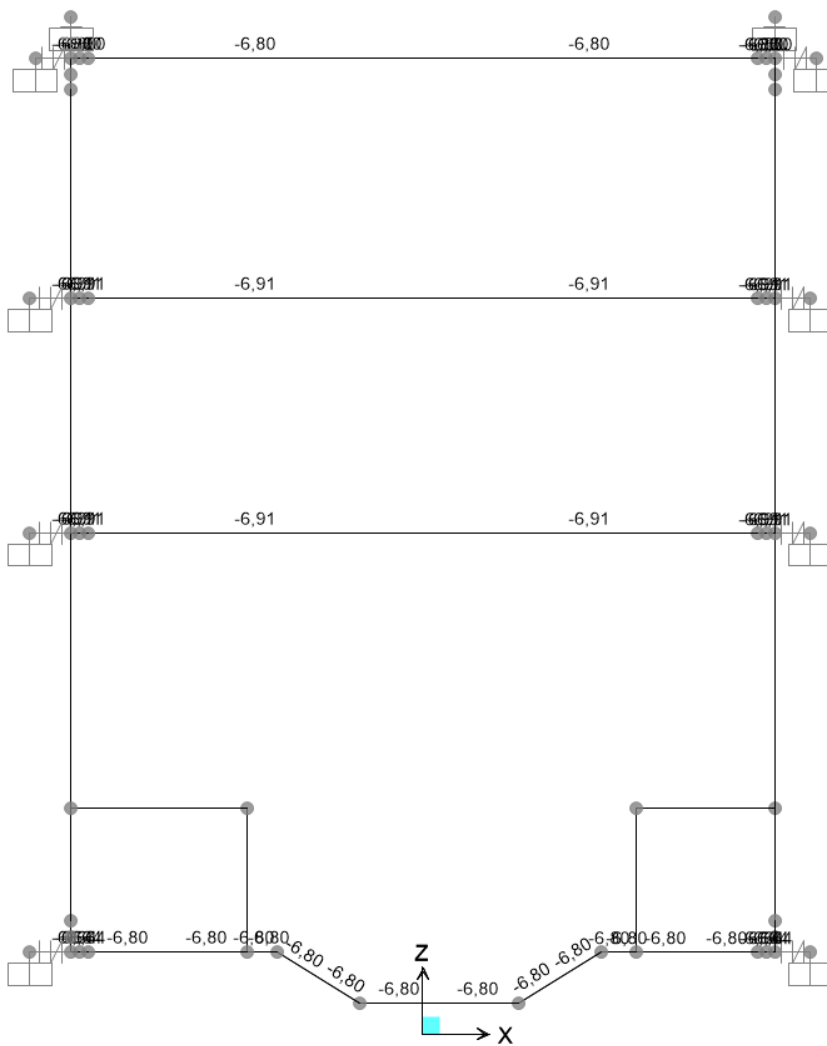


Figura 64.Ritiro

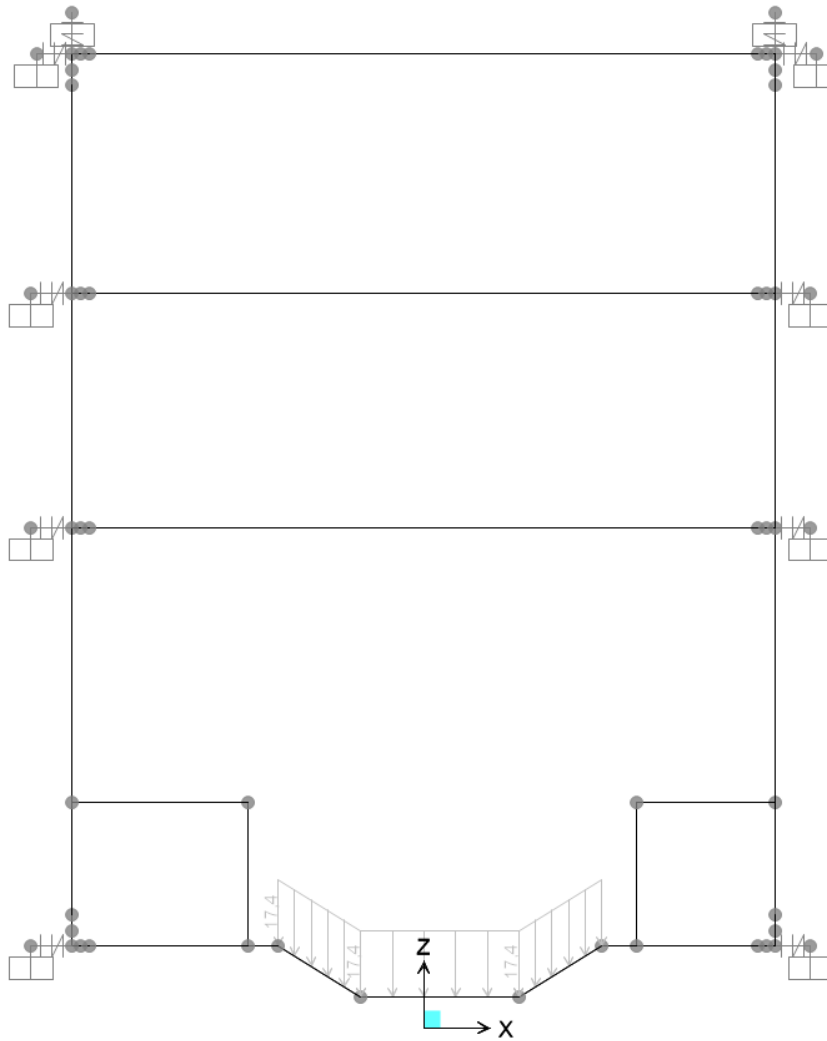


Figura 65.Q metro





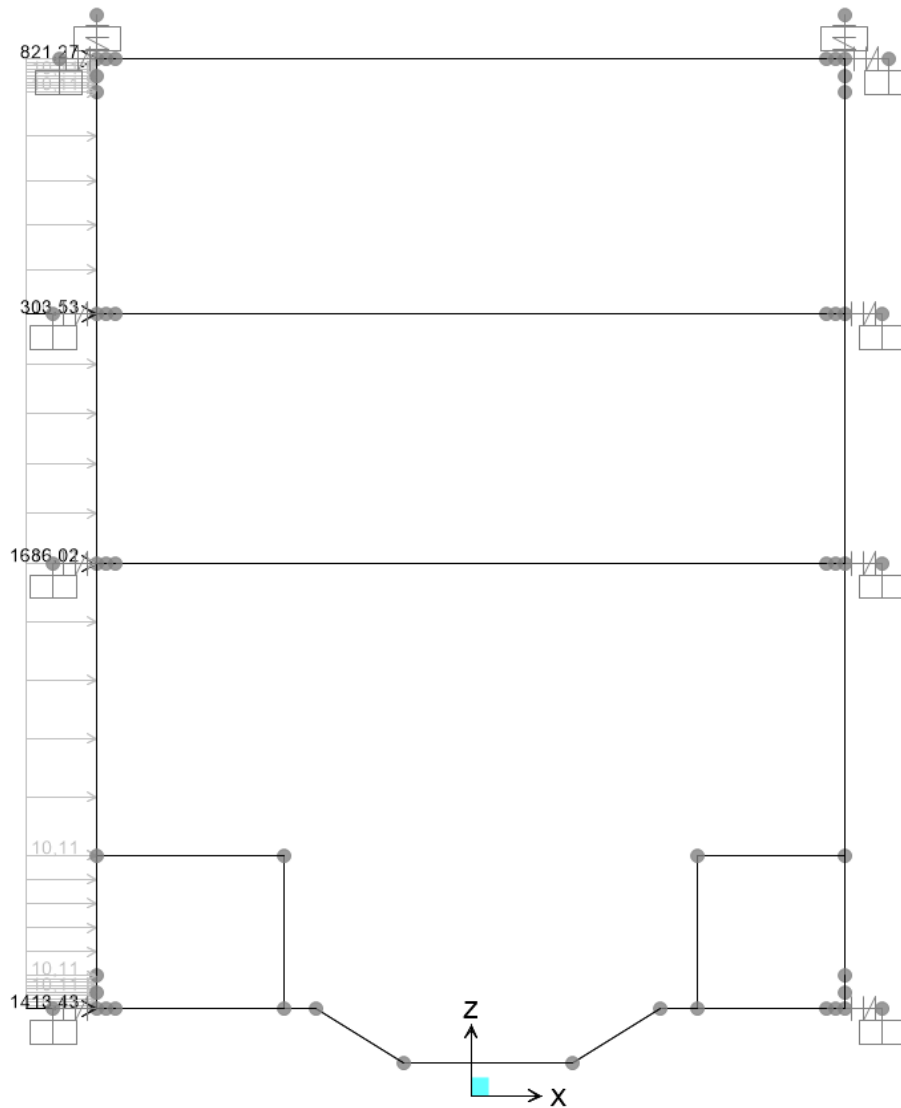


Figura 67.S1 azione sismica

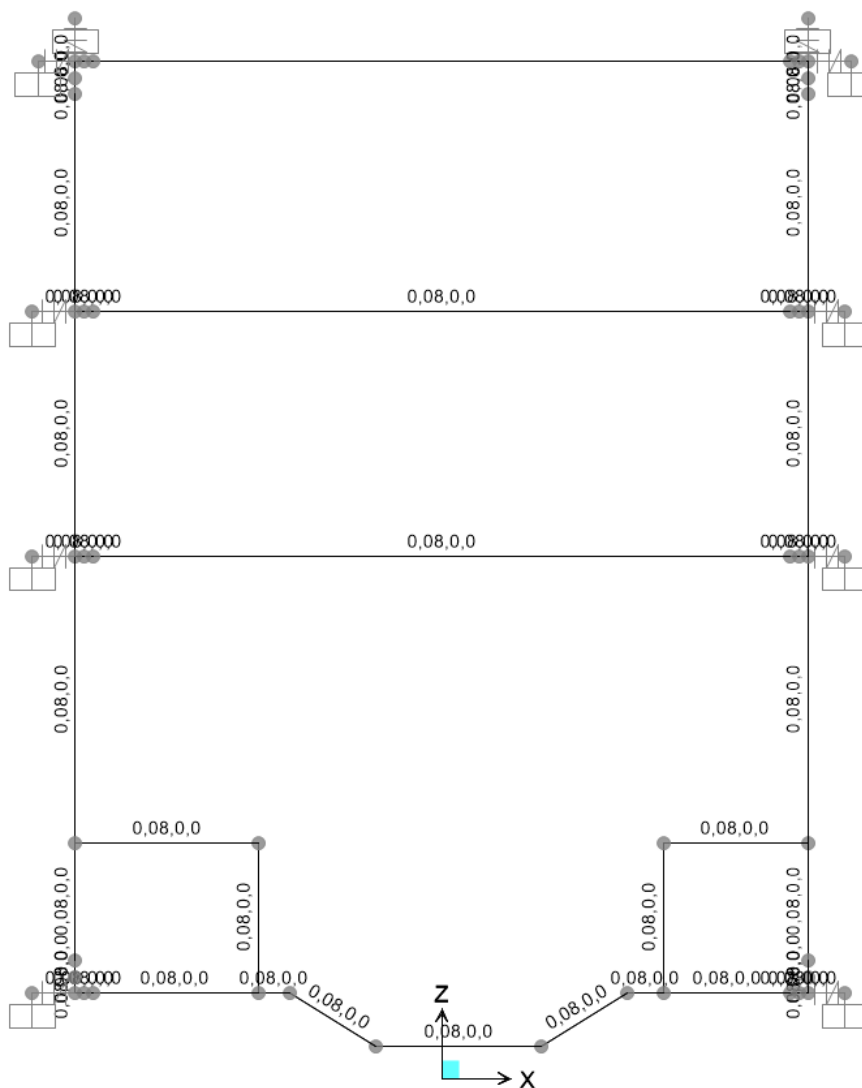


Figura 68.S3 inerzia sismica della struttura

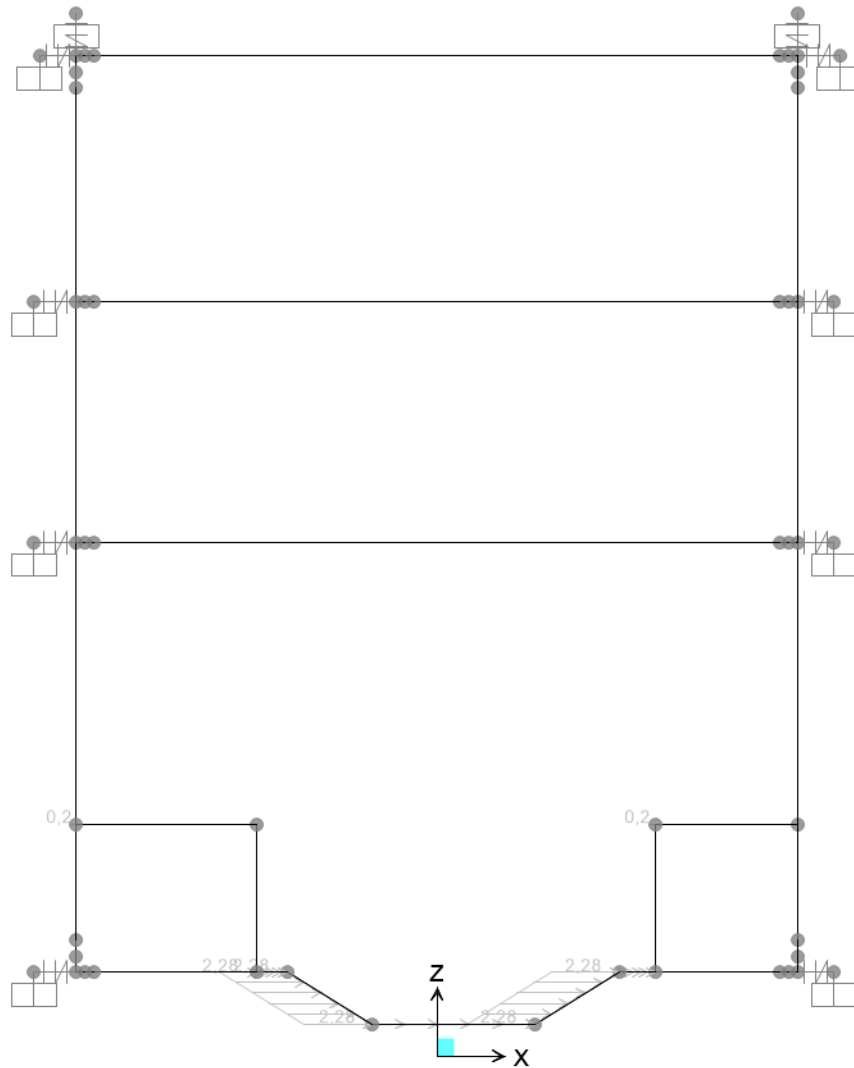


Figura 69.S2 inerzia sismica dei permanenti portati



### 12.5 Sollecitazioni

Di seguito si espongono le sollecitazioni ottenute dagli involuipi (ENV) dei vari stati limite considerati.

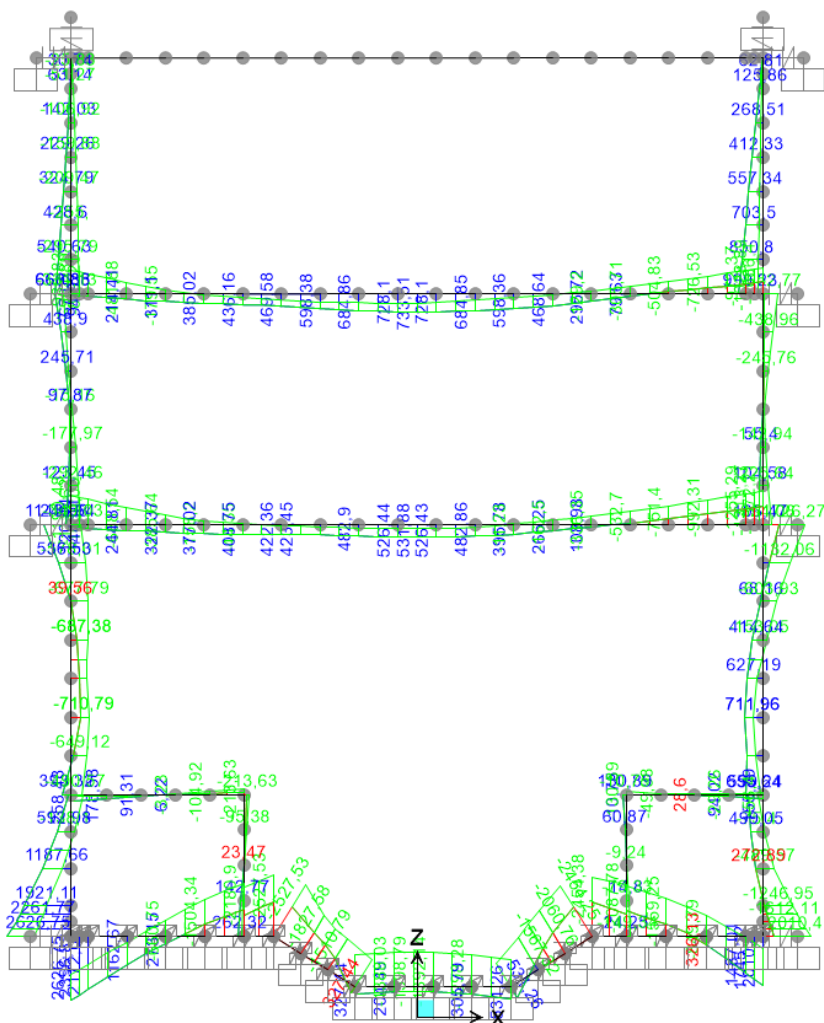


Figura 70.ENV M SLU/SLV

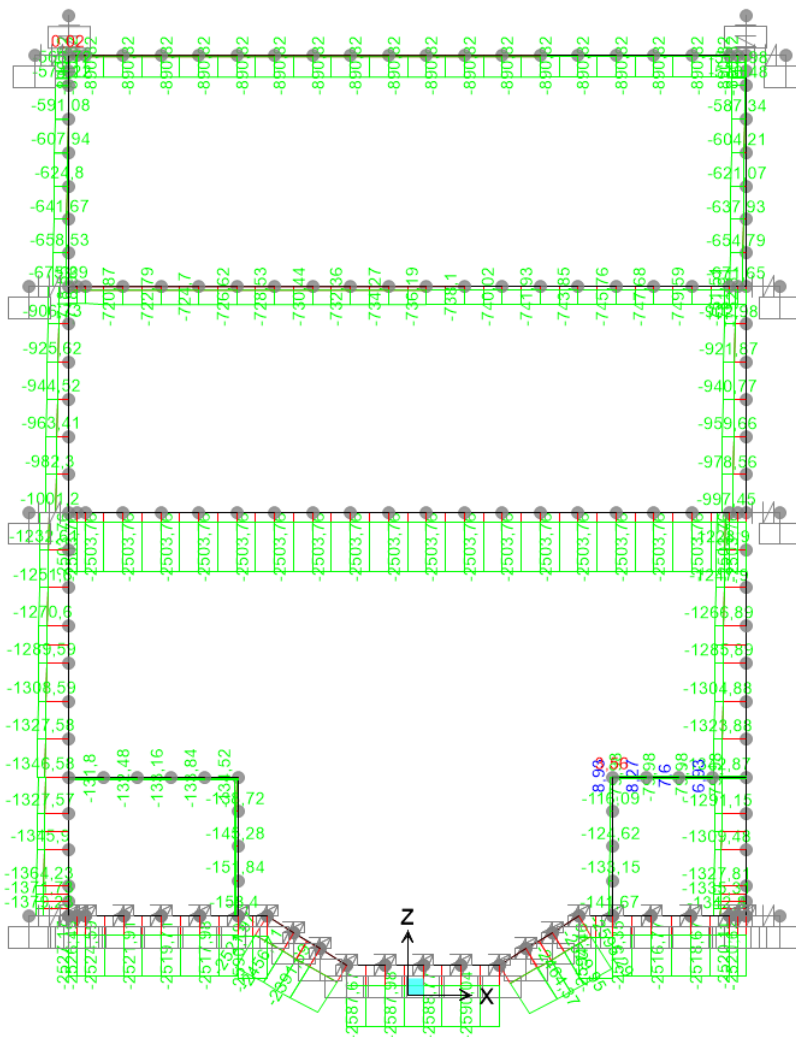


Figura 71.ENV N SLU/SLV

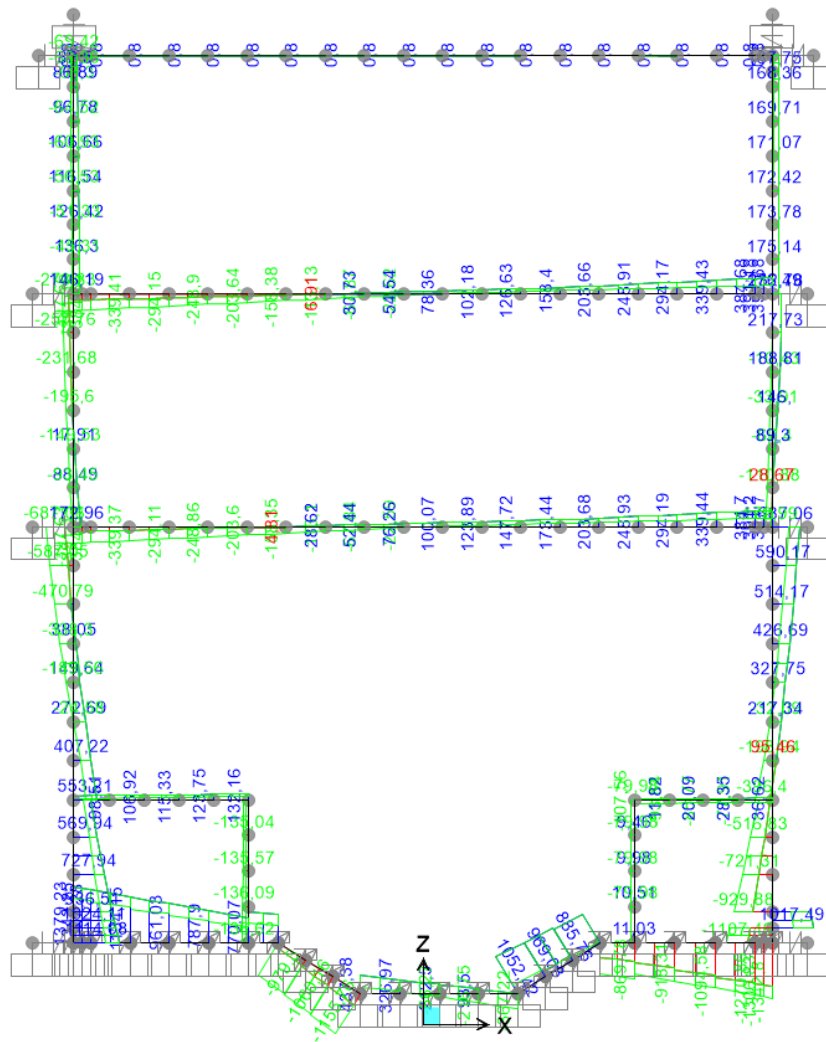


Figura 72.ENV V SLU/SLV

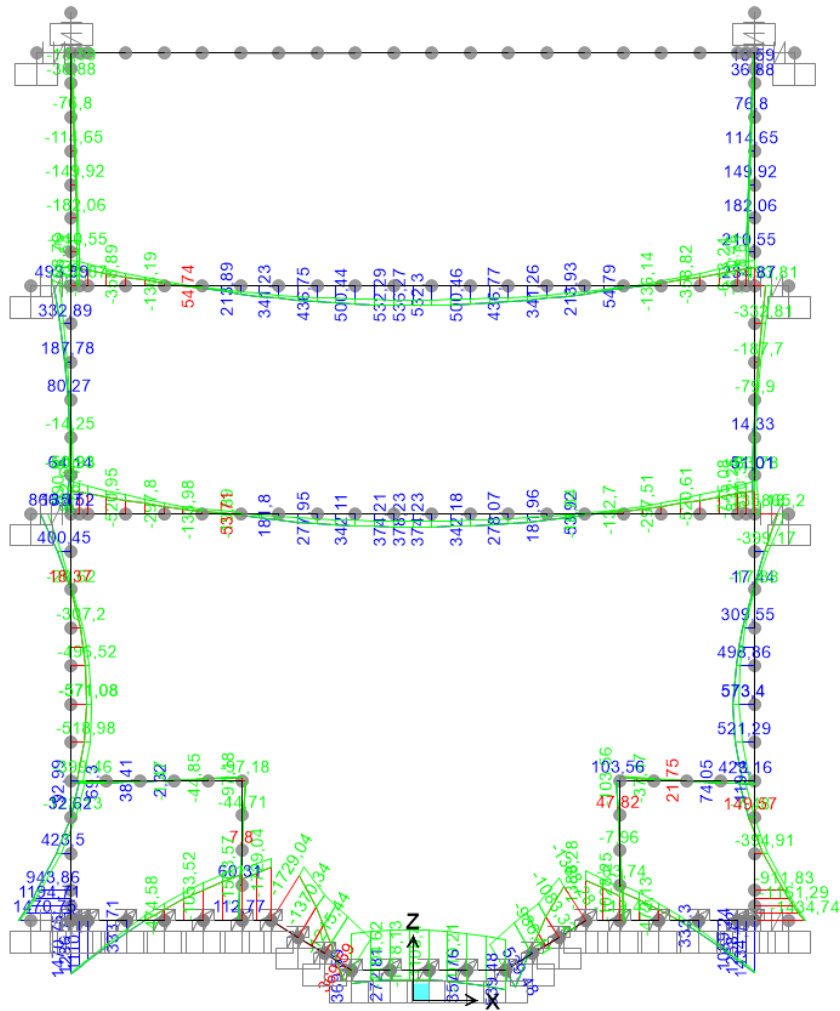


Figura 73.ENV M RARA



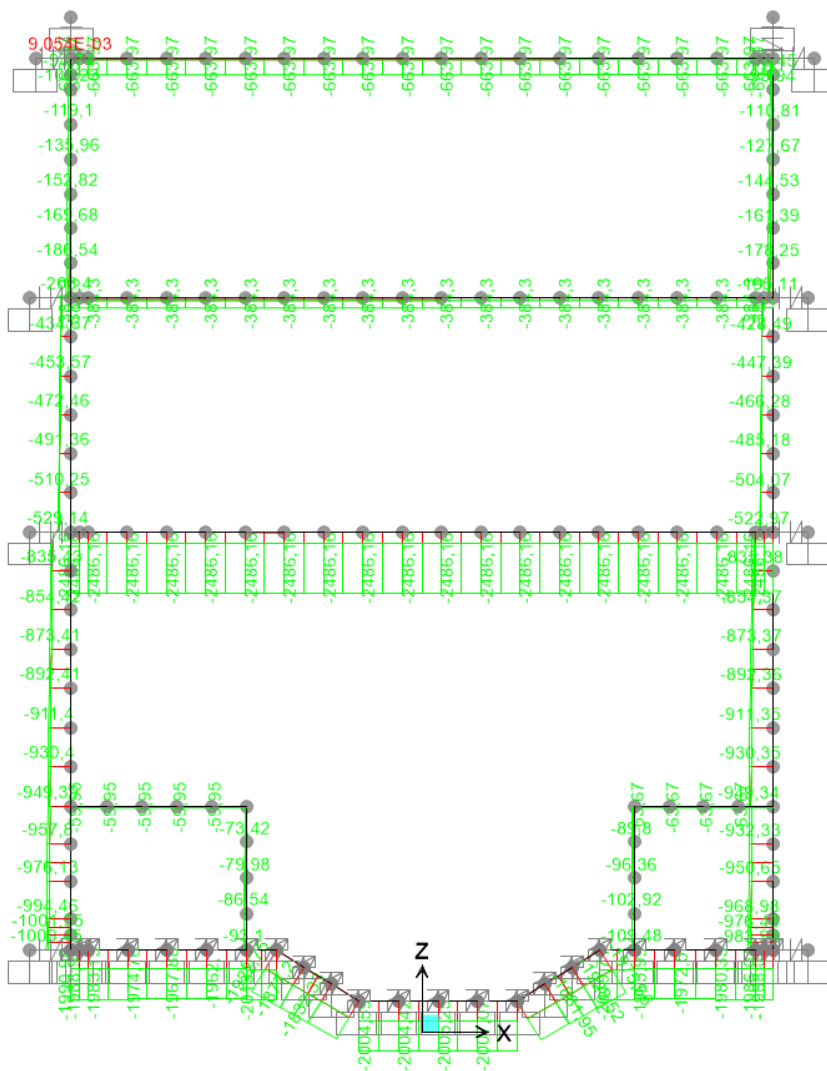


Figura 74.ENV N RARA

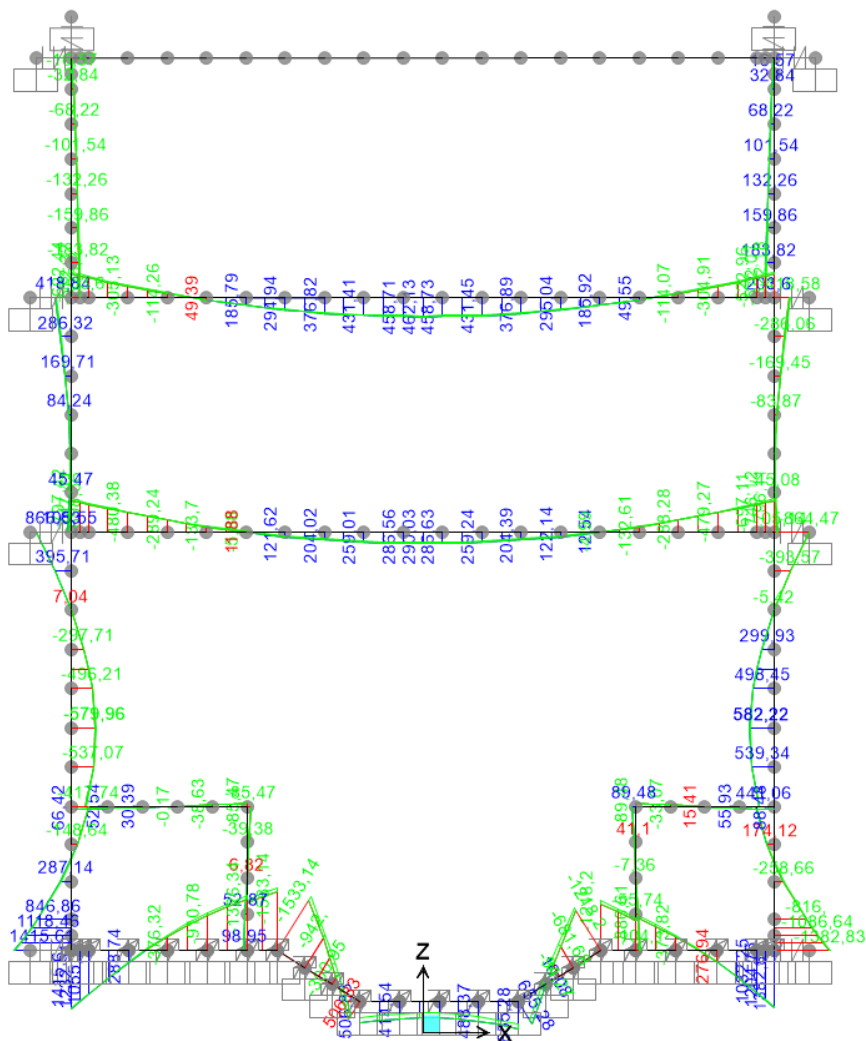


Figura 75.ENV M FREQUENTE

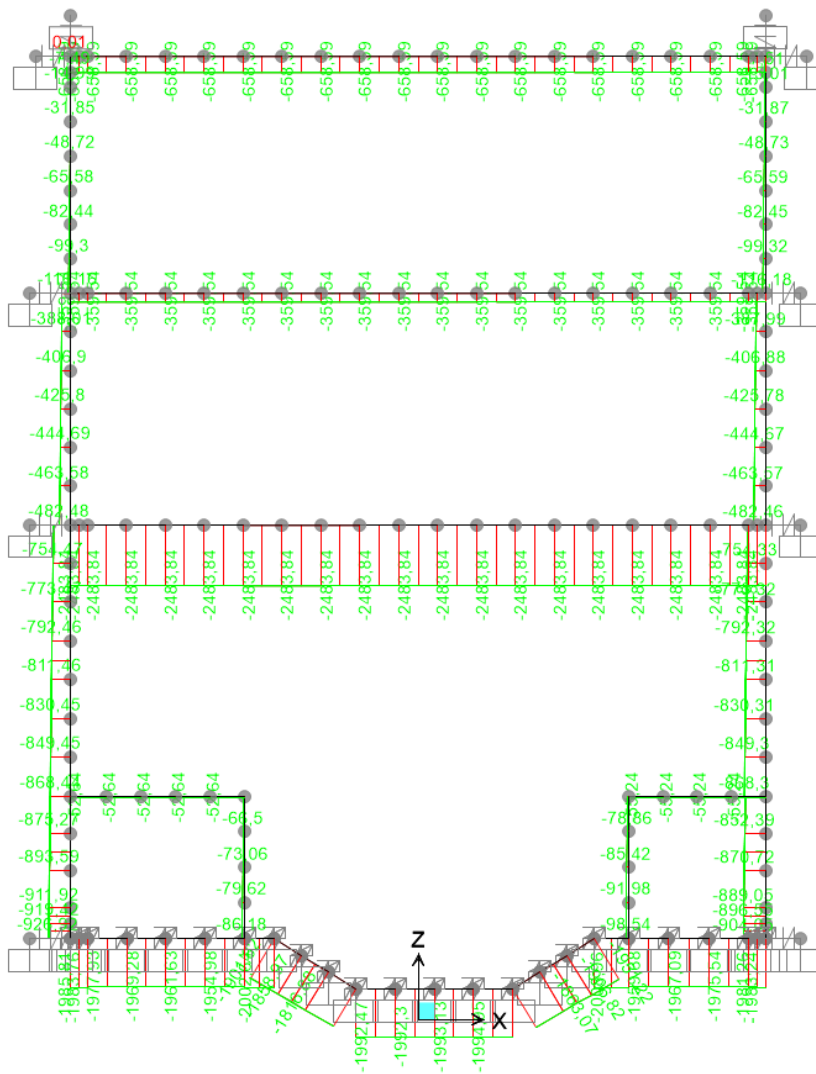


Figura 76.ENV N FREQUENTE



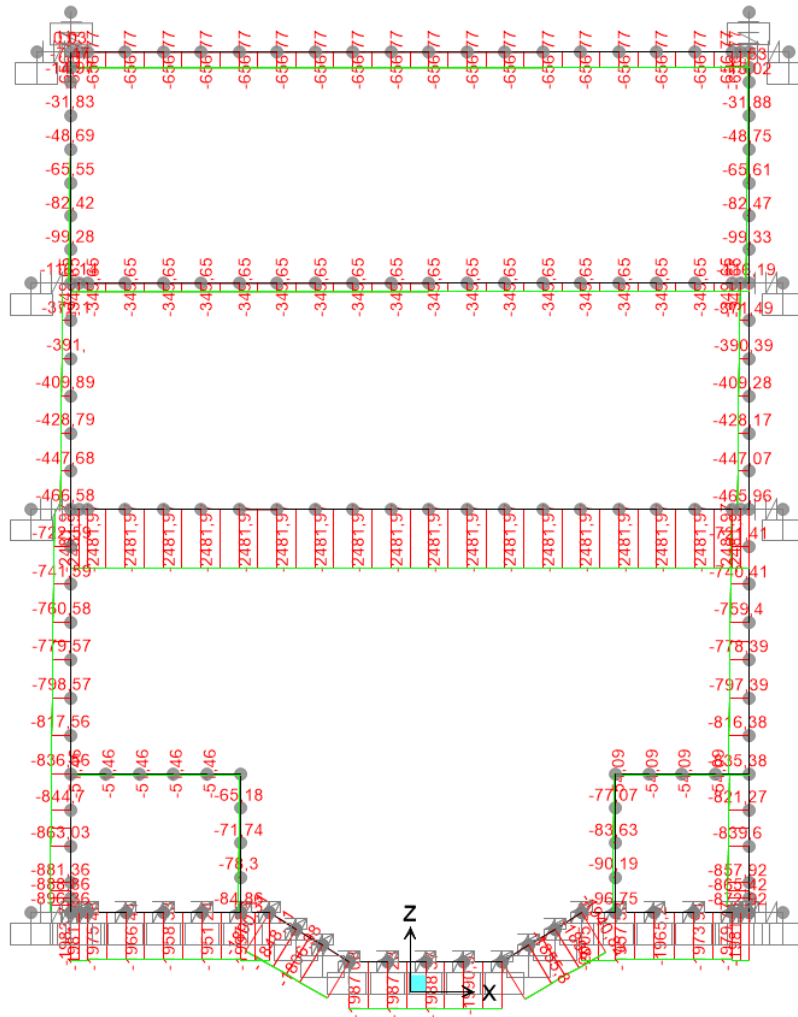


Figura 78.ENV N QUASI PERMANENTE



## 12.6 Deformate

Di seguito si espongono le deformate ottenute dagli involuipi (ENV) dei vari stati limite considerati.

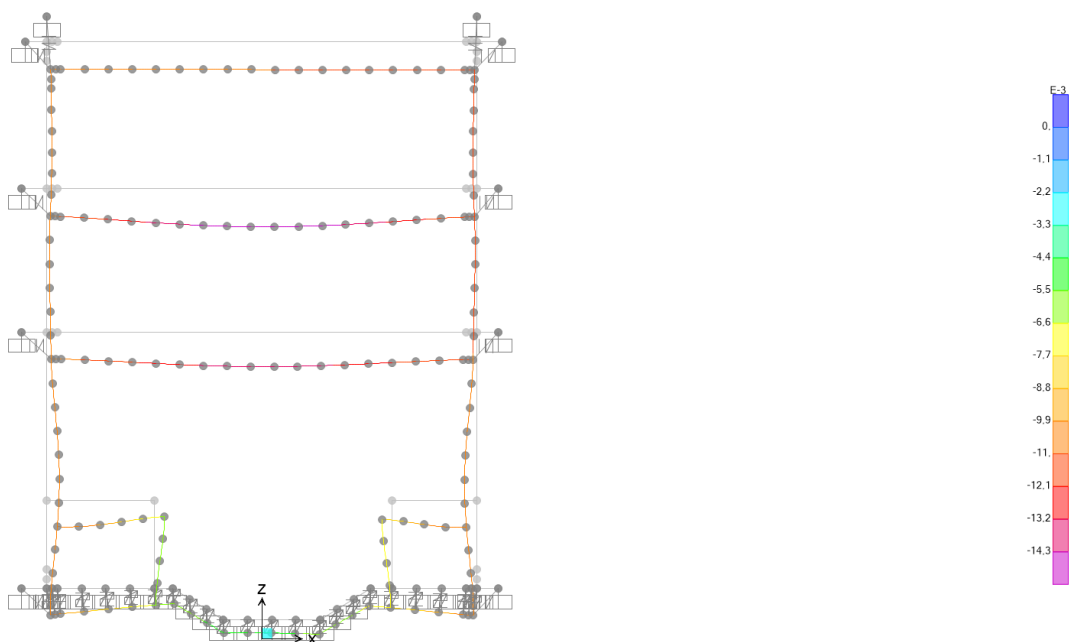


Figura 79.DEFORMATA SLU

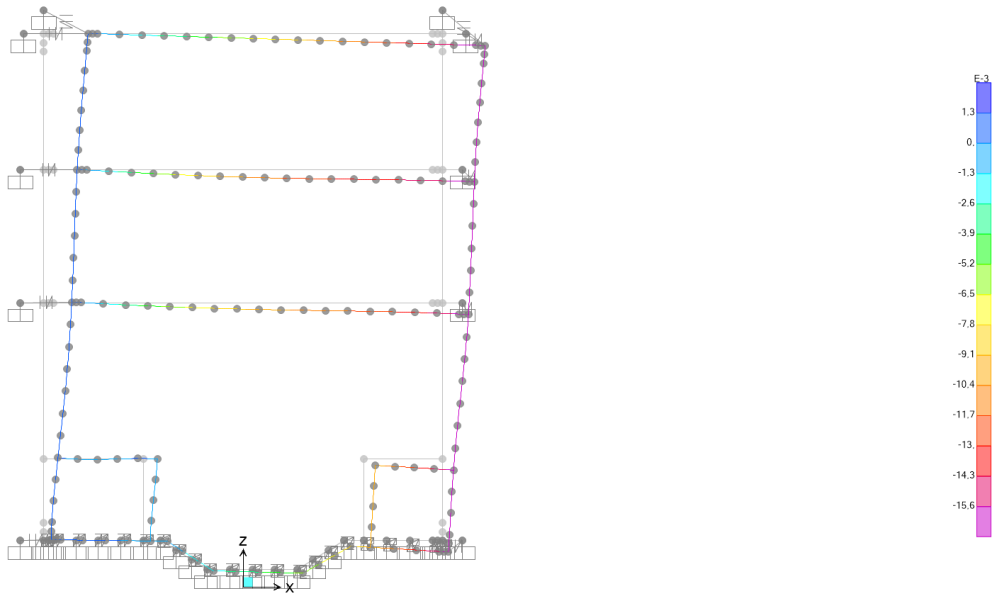


Figura 80.DEFORMATA SLV

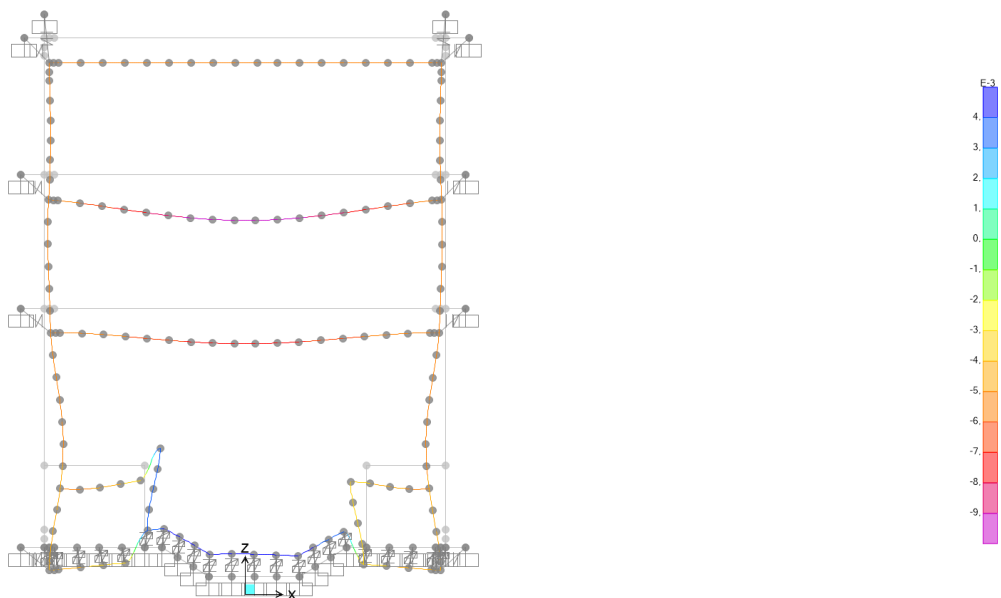


Figura 81.DEFORMATA SLE RARA




### 13. VERIFICHE STRUTTURE INTERNE

Si riportano di seguito le verifiche effettuate sul sistema considerando le sollecitazioni massime e minime agenti. Le verifiche allo stato limite di esercizio prendono come riferimento i valori limite da Normativa indicati nei paragrafi §11.1.1 e §11.1.2.

Le verifiche sono state effettuate mediante un foglio di calcolo, che utilizza la seguente simbologia e parametri:


**Tabella 39. Parametri operativi per la verifica del CLS armato**

materiali			
calcestruzzo		acciaio	
R <sub>ck</sub>	<b>37</b> [MPa]	f <sub>yk</sub>	<b>450</b> [Mpa]
f <sub>ck</sub>	30,7 [Mpa]	γ <sub>s</sub>	<b>1,15</b>
γ <sub>c</sub>	<b>1,5</b>	f <sub>yd</sub>	391,3 [Mpa]
α <sub>cc</sub>	<b>0,85</b>	E <sub>s</sub>	<b>210000</b> [Mpa]
f <sub>cd</sub>	17,4 [Mpa]	ε <sub>uk</sub>	<b>75</b> [‰]
v	0,526		
ε <sub>c2</sub>	<b>2,0</b> [‰]		
ε <sub>cu2</sub>	<b>3,5</b> [‰]		
α <sub>e</sub>	<b>15,0</b>		
k <sub>t</sub>	<b>0,4</b>		
k <sub>1</sub>	<b>0,8</b>		
k <sub>3</sub>	<b>3,4</b>		
k <sub>4</sub>	<b>0,425</b>		

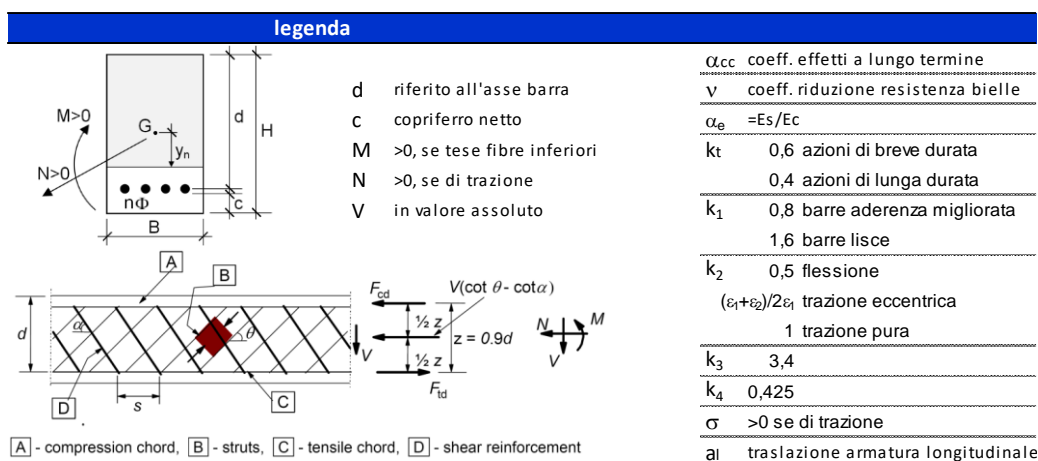


**Figura 82. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.**




 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Si definisce la seguente nomenclatura delle sezioni della struttura in esame:

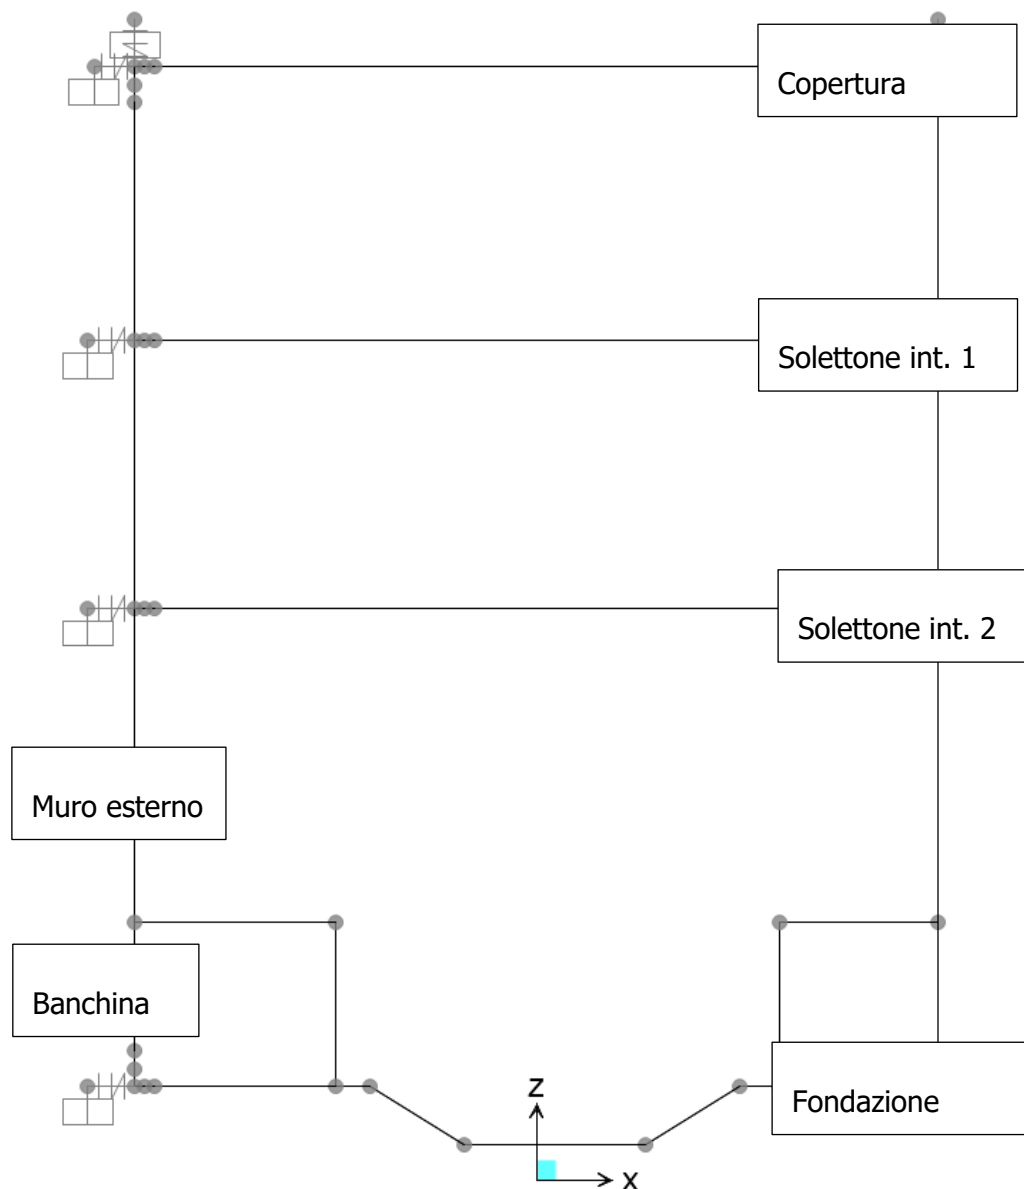

**Figura 83. Legenda delle componenti strutturali**

Sulla base di tali definizioni si mostrano le verifiche effettuate.


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.1 Fondazione estremi

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 150 cm ed agli estremi è armata con 5 $\phi$ 26 superiore e 10 $\phi$ 26 inferiori, in longitudinale si dispongono  $\phi$ 16/20. A taglio si dispongono degli spilli  $\phi$ 12/20x20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi$ 16) ed il diametro delle staffe ( $\phi$ 12).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA		SLU			
B	H	c	d	z	M <sub>Ek</sub>	1110,00	[kNm]	M <sub>Ed</sub>	2396,80	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N <sub>Ek</sub>	0,00	[kN]	N <sub>Ed</sub>	0,00	[kN]
100	150	7,8	140,9	126,8	tensioni e fessure					
armatura longitudinale					M <sub>dec</sub>	0,0	[kNm]	V <sub>Ed</sub>	1307,00	[kN]
nbarre	$\phi$	d	A <sub>sl</sub>		M <sub>cr</sub>	1098,7	[kNm]	M <sub>Rd</sub>	2800,5	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		y <sub>n</sub>	-37,35	[cm]	FS	1,17	
5	26	9,1	26,55		$\sigma_{c,min}$	-3,9	[MPa]	taglio		
10,0	26	140,9	53,09		$\sigma_{s,min}$	-44,9	[MPa]	V <sub>Rdc</sub>	441,5	[kN]
armatura a taglio					$\sigma_{s,max}$	162,3	[MPa]	predisporre armatura a taglio		
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	A <sub>sw</sub>	k <sub>2</sub>	0,5		V <sub>Rds</sub>	2430,1	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	$\epsilon_{sm-\epsilon_{cm}}$	0,46	[%]	V <sub>Rdmax</sub>	5029,1	[kN]
5	12	20	90	5,65	S <sub>r,max</sub>	45,5	[cm]	$\theta$	30,0	[°]
					w <sub>k</sub>	0,211	[mm]	sezione duttile		
								a <sub>l</sub>	109,8	[cm]

Figura 84.Verifica sezione soletta fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>1055,70</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>1044,00</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	1098,7 [kNm]	M <sub>cr</sub>	1098,7 [kNm]
y <sub>n</sub>	-37,35 [cm]	y <sub>n</sub>	-37,35 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-3,8 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-3,7 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-42,7 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-42,2 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	154,3 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	152,6 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [%]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [%]
S <sub>r,max</sub>	- [cm]	S <sub>r,max</sub>	- [cm]
w <sub>k</sub>	- [mm]	w <sub>k</sub>	- [mm]

**Figura 85. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	10	-
As	5306,6	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1500	mm
As, min	975	mm <sup>2</sup>

**Figura 86. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. (Estremi)**




### 13.2 Fondazione tratto inclinato

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 150 cm ed agli estremi è armata superiormente con doppio strato  $5\phi 26$  e  $7.5\phi 26$ , inferiormente con  $5\phi 26$ . In longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$  e a taglio si dispongono degli spilli  $\phi 12/20 \times 40$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) ed il diametro delle staffe ( $\phi 12$ ).

geometria				
sezione trasversale				
B	H	c	d	z
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
100	150	7,8	138,8	124,9
armatura longitudinale				
nbarre	$\phi$	d	$A_{sl}$	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]	
5	26	9,1	26,55	
5,0	26	135,7	26,55	
7,5	26	140,9	39,82	
armatura a taglio				
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	$A_{sw}$
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]
5	12	40	90	5,65

sollecitazioni e risultati		
SLE RARA	SLU	
$M_{Ek}$ 1837,00 [kNm]	$M_{Ed}$ 2737,45 [kNm]	
$N_{Ek}$ 0,00 [kN]	$N_{Ed}$ 0,00 [kN]	
tensioni e fessure		
$M_{dec}$ 0,0 [kNm]	$V_{Ed}$ 1124,00 [kN]	
$M_{cr}$ 1125,7 [kNm]	$M_{Rd}$ 3424,0 [kNm]	
	FS 1,25	
taglio		
$\gamma_n$ -33,89 [cm]	$V_{Rdc}$ 436,3 [kN]	
$\sigma_{c,min}$ -6,2 [MPa]	predisporre armatura a taglio	
$\sigma_{s,min}$ -72,1 [MPa]	$V_{Rds}$ 1197,1 [kN]	
$\sigma_{s,max}$ 224,7 [MPa]	$V_{Rdmax}$ 4954,9 [kN]	
	$\theta$ 30,0 [°]	
$k_2$ 0,5	sezione duttile	
$\epsilon_{sm-\epsilon_{cm}}$ 0,74 [%]	ai 108,2 [cm]	
$S_{r,max}$ 46,0 [cm]		
$w_k$ 0,340 [mm]		

Figura 87.Verifica sezione soletta fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Tratto inclinato)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>1635,00</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>1609,00</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	1125,7 [kNm]	M <sub>cr</sub>	1125,7 [kNm]
y <sub>n</sub>	-33,89 [cm]	y <sub>n</sub>	-33,89 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-5,5 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-5,4 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-64,2 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-63,2 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	200,0 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	196,8 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,62 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,61 [‰]
S <sub>r,max</sub>	46,0 [cm]	S <sub>r,max</sub>	46,0 [cm]
w <sub>k</sub>	0,286 [mm]	w <sub>k</sub>	0,279 [mm]


**Figura 88.Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Tratto inclinato)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	10	-
As	5306,6	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1500	mm
As, min	975	mm <sup>2</sup>

**Figura 89.Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. (Tratto inclinato)**


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.3 Fondazione mezzeria

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 150 cm ed in mezzeria è armata inferiormente con  $\phi 26/20$  e superiormente con  $\phi 26/20 + \phi 26/40$ , in longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al coprifermo netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) ed il diametro delle staffe ( $\phi 12$ ).

geometria					sollecitazioni e risultati				
sezione trasversale					SLE RARA	SLU			
B	H	c	d	z	MEk	NEk	MEd	NEd	VEd
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]	[kN]
100	150	8,2	140,5	126,5	1329,00	0,00	1564,00	0,00	418,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure				
nbarre	$\phi$	d	Asl		Mdec		MRd		
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		[kNm]		[kNm]		
5	26	9,5	26,55		0,0		2115,8		
7,5	26	140,5	39,82		1060,2		FS	1,35	
armatura a taglio					taglio				
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	Asw	yn	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	Vrdc
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[kN]
0	12	40	90	0,00	-41,91	-5,3	-56,5	257,3	440,5
									non serve armatura a taglio
					k <sub>2</sub>	$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm}$	Sr,max	wk	Vrds
					0,5	0,81	54,2	0,438	0,0
									[kN]
									Vrdmax
									5014,8
									$\theta$
									30,0
									sezione
									duttile
									al
									140,5
									[cm]

Figura 90.Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM			
M <sub>Ek</sub>	502,00	[kNm]	M <sub>Ek</sub>	444,00	[kNm]
N <sub>Ek</sub>	0,00	[kN]	N <sub>Ek</sub>	0,00	[kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>			
M <sub>dec</sub>	0,0	[kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0	[kNm]
M <sub>cr</sub>	1060,2	[kNm]	M <sub>cr</sub>	1060,2	[kNm]
y <sub>n</sub>	-41,91	[cm]	y <sub>n</sub>	-41,91	[cm]
σ <sub>c,min</sub>	-2,0	[MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-1,8	[MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-21,4	[MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-18,9	[MPa]
σ <sub>s,max</sub>	97,2	[MPa]	σ <sub>s,max</sub>	86,0	[MPa]
k <sub>2</sub>	0,5		k <sub>2</sub>	0,5	
ε <sub>sm</sub> -ε <sub>cm</sub>	-	[‰]	ε <sub>sm</sub> -ε <sub>cm</sub>	-	[‰]
S <sub>r,max</sub>	-	[cm]	S <sub>r,max</sub>	-	[cm]
w <sub>k</sub>	-	[mm]	w <sub>k</sub>	-	[mm]


**Figura 91. Verifica sezione soletta di fondazione in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	7,5	-
A <sub>s</sub>	3979,95	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1500	mm
A <sub>s, min</sub>	975	mm <sup>2</sup>

**Figura 92. Verifica armatura minima sezione soletta di fondazione in c.a. (Mezzeria)**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.4 Muri laterali estremità tra fondazione e solettone intermedio 2


Il muro laterale (C30/37) ha uno spessore di 80 cm ed all'estremità è armato esternamente con doppio strato  $10\phi 26 + 7.5\phi 26$  ed internamente con  $\phi 24/20$ , in longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$ . A taglio si dispongono degli spilli  $\phi 12/20 \times 20$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) ed il diametro delle staffe ( $\phi 12$ ).

geometria				
sezione trasversale				
B	H	c	d	z
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
<b>100</b>	<b>80</b>	7,8	68,7	61,8
armatura longitudinale				
nbarre	$\phi$	d	Asl	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]	
<b>5</b>	<b>24</b>	<b>9,0</b>	22,62	
<b>7,5</b>	<b>26</b>	<b>65,7</b>	39,82	
<b>10</b>	<b>26</b>	<b>70,9</b>	53,09	
armatura a taglio				
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	Asw
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]
<b>5</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>90</b>	5,65

sollecitazioni e risultati	
SLE RARA	SLU
MEk <b>943,90</b> [kNm]	MEd <b>2262,00</b> [kNm]
NEk <b>-889,00</b> [kN]	NEd <b>-1093,25</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>	
Mdec 113,2 [kNm]	VRd 780,11 [kN]
Mcr 480,9 [kNm]	MRd 2414,1 [kNm]
	FS 1,07
$\gamma_n$ -3,24 [cm]	<b>taglio</b>
$\sigma_{c,min}$ -10,1 [MPa]	VRdc 395,2 [kN]
$\sigma_{s,min}$ -113,9 [MPa]	predisporre armatura a taglio
$\sigma_{s,max}$ 140,1 [MPa]	
	VRds 1184,4 [kN]
$k_2$ 0,5	VRdmax 2451,1 [kN]
$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$ 0,50 [%]	$\theta$ 30,0 [°]
Sr,max 33,4 [cm]	sezione duttile
wk 0,166 [mm]	al 53,5 [cm]

Figura 93.Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>787,00</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>779,22</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>-889,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>-889,00</b> [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M <sub>dec</sub>	117,4 [kNm]	M <sub>dec</sub>	117,4 [kNm]
M <sub>cr</sub>	476,3 [kNm]	M <sub>cr</sub>	476,3 [kNm]
y <sub>n</sub>	-3,68 [cm]	y <sub>n</sub>	-3,59 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-8,6 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-8,5 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-96,6 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-95,8 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	122,7 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	121,0 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,40 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,39 [‰]
S <sub>r,max</sub>	34,6 [cm]	S <sub>r,max</sub>	34,6 [cm]
w <sub>k</sub>	0,138 [mm]	w <sub>k</sub>	0,135 [mm]


**Figura 94. Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e  $0.3$  mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	10	-
A <sub>s</sub>	5306,6	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 95. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Estremi)**


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.5 Muri laterali mezzeria tra fondazione e solettone intermedio 2

Il muro laterale (C30/37) ha uno spessore di 80 cm ed in mezzeria è armato esternamente con  $\phi 26/20$  ed internamente con  $\phi 24/20$ , in longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) ed il diametro delle staffe ( $\phi 12$ ).

geometria					sollecitazioni e risultati				
sezione trasversale					SLE RARA		SLU		
B	H	c	d	z	MEk	NEk	MEd	NEd	VEd
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]	[kN]
100	80	6,6	72,2	65,0	540,00	-810,00	712,40	-906,00	0,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure				
nbarre	$\phi$	d	Asl		Mdec	Mcr	MRd	FS	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		[kNm]	[kNm]	[kNm]		
5	26	9,1	26,55		116,1	418,4	904,1	1,27	
5,0	24	72,2	22,62		taglio				
					$y_n$	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	$V_{Rdc}$
					-13,25 [cm]	-7,9 [MPa]	-78,3 [MPa]	201,6 [MPa]	386,7 [kN]
									<i>non serve armatura a taglio</i>
					$k_2$	$\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm}$	$S_{r,max}$	$w_k$	$V_{Rds}$
					0,5	0,58 [%]	54,5 [cm]	0,314 [mm]	0,0 [kN]
									$V_{Rdmax}$
									2577,0 [kN]
									$\theta$
									30,0 [°]
									sezione duttile
									ai
									72,2 [cm]

Figura 96.Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>EK</sub>	<b>517,00</b> [kNm]	M <sub>EK</sub>	<b>513,00</b> [kNm]
N <sub>EK</sub>	<b>-810,00</b> [kN]	N <sub>EK</sub>	<b>-810,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	116,1 [kNm]	M <sub>dec</sub>	116,1 [kNm]
M <sub>cr</sub>	418,4 [kNm]	M <sub>cr</sub>	418,4 [kNm]
y <sub>n</sub>	-12,72 [cm]	y <sub>n</sub>	-12,62 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-7,6 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-7,5 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-75,6 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-75,1 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	186,8 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	184,3 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,53 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,53 [‰]
S <sub>r,max</sub>	54,1 [cm]	S <sub>r,max</sub>	54,1 [cm]
w <sub>k</sub>	0,289 [mm]	w <sub>k</sub>	0,285 [mm]

**Figura 97.Verifica sezione muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)**


Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	24	mm
numero	5	-
A <sub>s</sub>	2260,8	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 98.Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra fondazione e solettone intermedio 2 in c.a. (Mezzeria)**



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>552,00</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>545,00</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>-719,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>-719,00</b> [kN]
tensioni e fessure		tensioni e fessure	
M <sub>dec</sub>	96,7 [kNm]	M <sub>dec</sub>	96,7 [kNm]
M <sub>cr</sub>	422,9 [kNm]	M <sub>cr</sub>	422,9 [kNm]
y <sub>n</sub>	-7,05 [cm]	y <sub>n</sub>	-6,93 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-6,9 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-6,8 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-75,4 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-74,6 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	119,5 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	117,3 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,34 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,34 [‰]
S <sub>r,max</sub>	39,6 [cm]	S <sub>r,max</sub>	39,5 [cm]
w <sub>k</sub>	0,135 [mm]	w <sub>k</sub>	0,133 [mm]

**Figura 100. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)**


Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	10	-
A <sub>s</sub>	5306,6	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 101. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)**



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM			
M <sub>Ek</sub>	19,50	[kNm]	M <sub>Ek</sub>	15,00	[kNm]
N <sub>Ek</sub>	-469,00	[kN]	N <sub>Ek</sub>	-469,00	[kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>			
M <sub>dec</sub>	65,3	[kNm]	M <sub>dec</sub>	65,3	[kNm]
M <sub>cr</sub>	353,4	[kNm]	M <sub>cr</sub>	353,4	[kNm]
<b>γ<sub>n</sub></b>		<b>γ<sub>n</sub></b>			
γ <sub>n</sub>	-	[cm]	γ <sub>n</sub>	-	[cm]
σ <sub>c,min</sub>	-0,7	[MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-0,7	[MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-10,3	[MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-9,8	[MPa]
σ <sub>s,max</sub>	-6,4	[MPa]	σ <sub>s,max</sub>	-6,8	[MPa]
<b>k<sub>2</sub></b>		<b>k<sub>2</sub></b>			
k <sub>2</sub>	1,0		k <sub>2</sub>	1,0	
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	-	[‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	-	[‰]
S <sub>r,max</sub>	-	[cm]	S <sub>r,max</sub>	-	[cm]
w <sub>k</sub>	-	[mm]	w <sub>k</sub>	-	[mm]


**Figura 103. Verifica sezione muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	20	mm
numero	5	-
A <sub>s</sub>	1570	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 104. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra solettone intermedio 2 e solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.8 Muri laterali estremità tra copertura e solettone intermedio 1


Il muro laterale (C30/37) ha uno spessore di 80 cm ed all'estremità è armato esternamente con doppio strato  $5\phi 24 + 5\phi 24$  esterno ed internamente con  $5\phi 24$ . Mentre internamente si ha  $5\phi 16$ , in longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) ed il diametro degli spilli ( $\phi 10$ ).

geometria				
sezione trasversale				
B	H	c	d	z
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
<b>100</b>	<b>80</b>	8,0	68,4	61,6
armatura longitudinale				
nbarre	$\phi$	d	Asl	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]	
<b>5</b>	<b>24</b>	<b>9,2</b>	22,62	
<b>5</b>	<b>24</b>	<b>66,0</b>	22,62	
<b>5</b>	<b>24</b>	<b>70,8</b>	22,62	
armatura a taglio				
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	Asw
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>90</b>	0,00

sollecitazioni e risultati		
SLE RARA	SLU	
MEk <b>211,40</b> [kNm]	MEd <b>944,26</b> [kNm]	
NEk <b>-118,00</b> [kN]	NEd <b>-120,00</b> [kN]	
tensioni e fessure		
Mdec 16,0 [kNm]	VERd <b>173,70</b> [kN]	
Mcr 334,3 [kNm]	MRd 1151,7 [kNm]	
yn -13,77 [cm]	FS 1,22	
$\sigma_{c,min}$ -2,7 [MPa]	taglio	
$\sigma_{s,min}$ -26,1 [MPa]	VRdc 269,1 [kN]	<b>non serve armatura a taglio</b>
$\sigma_{s,max}$ 68,3 [MPa]	VRds <b>0,0</b> [kN]	
k <sub>2</sub> 0,5	VRdmax 2441,4 [kN]	
$\epsilon_{sm-\epsilon_{cm}}$ - [%]	$\theta$ 30,0 [°]	
Sr,max - [cm]	sezione duttile	
wk - [mm]	al 68,4 [cm]	

Figura 105. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>183,00</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>170,40</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>-118,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>-118,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	16,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	16,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	334,3 [kNm]	M <sub>cr</sub>	334,3 [kNm]
y <sub>n</sub>	-13,22 [cm]	y <sub>n</sub>	-12,92 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-2,3 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-2,2 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-22,9 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-21,5 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	57,4 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	52,6 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [‰]
S <sub>r,max</sub>	- [cm]	S <sub>r,max</sub>	- [cm]
w <sub>k</sub>	- [mm]	w <sub>k</sub>	- [mm]


**Figura 106. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	20	mm
numero	5	-
A <sub>s</sub>	1570	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 107. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)**


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.9 Muri laterali mezzeria tra copertura e solettone intermedio 1

Il muro laterale (C30/37) ha uno spessore di 80 cm ed in mezzeria è armato esternamente con doppio strato  $5\phi 24 + 5\phi 24$  ed internamente con  $\phi 24/20$ , in longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) ed il diametro degli spilli ( $\phi 10$ ).

geometria					sollecitazioni e risultati																							
sezione trasversale					SLE RARA	SLU																						
B	H	c	d	z	MEk	NEk	Mdec	Mcr	γn	σ <sub>c,min</sub>	σ <sub>s,min</sub>	σ <sub>s,max</sub>	k <sub>2</sub>	ε <sub>sm</sub> -ε <sub>cm</sub>	S <sub>r,max</sub>	w <sub>k</sub>	MEd	NEd	VEd	MRd	FS	V <sub>Rdc</sub>	V <sub>Rds</sub>	V <sub>Rdmax</sub>	θ	sezione	ai	
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kNm]	[cm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]		[%]	[cm]	[mm]	[kNm]	[kN]	[kN]	[kNm]		[kN]	[kN]	[kN]	[°]	duttile	[cm]	
100	80	7,6	71,2	64,1	142,00	-71,00	10,0	309,3	-19,91	-2,1	-18,0	81,7	0,5	-	-	-		540,50	-74,00	170,00	635,5		271,2	0,0	2541,3	30,0		71,2
armatura longitudinale					tensioni e fessure					taglio																		
nbarre	φ	d	A <sub>sl</sub>		M <sub>dec</sub>	M <sub>cr</sub>																						
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		[kNm]	[kNm]																						
5	24	8,8	22,62																									
5,0	24	71,2	22,62																									
armatura a taglio					non serve armatura a taglio																							
nbracci	φ	s	α	A <sub>sw</sub>																								
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]																								
0	10	20	90	0,00																								

Figura 108. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM			
M <sub>Ek</sub>	124,44	[kNm]	M <sub>Ek</sub>	117,00	[kNm]
N <sub>Ek</sub>	-71,00	[kN]	N <sub>Ek</sub>	-71,00	[kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>			
M <sub>dec</sub>	10,0	[kNm]	M <sub>dec</sub>	10,0	[kNm]
M <sub>cr</sub>	309,3	[kNm]	M <sub>cr</sub>	309,3	[kNm]
y <sub>n</sub>	-19,51	[cm]	y <sub>n</sub>	-19,31	[cm]
σ <sub>c,min</sub>	-1,9	[MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-1,8	[MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-16,1	[MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-15,2	[MPa]
σ <sub>s,max</sub>	69,8	[MPa]	σ <sub>s,max</sub>	64,7	[MPa]
k <sub>2</sub>	0,5		k <sub>2</sub>	0,5	
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	-	[‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	-	[‰]
S <sub>r,max</sub>	-	[cm]	S <sub>r,max</sub>	-	[cm]
w <sub>k</sub>	-	[mm]	w <sub>k</sub>	-	[mm]


**Figura 109. Verifica sezione muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	24	mm
numero	5	-
A <sub>s</sub>	2260,8	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 110. Verifica armatura minima sezione dei muri laterali tra copertura e solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)**


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.10 Solettone intermedio 1, estemità

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 100 cm ed agli estremi è armata con 7.5 $\phi$ 24 superiore e 5 $\phi$ 24 inferiori, in longitudinale si dispongono  $\phi$ 16/20. A taglio si dispongono degli spilli  $\phi$ 12/40x40. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi$ 16) ed il diametro degli spilli ( $\phi$ 12).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	M <sub>Ek</sub>	N <sub>Ek</sub>	M <sub>Ed</sub>	N <sub>Ed</sub>
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]
100	100	7,3	91,5	82,4	618,00	0,00	1025,84	0,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
nbarre	$\phi$	d	A <sub>sl</sub>		M <sub>dec</sub>		M <sub>Rd</sub>	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		[kNm]		[kNm]	
5	24	8,5	22,62		0,0		1158,7	
7,5	24	91,5	33,93		481,1		FS	1,13
armatura a taglio					taglio			
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	A <sub>sw</sub>	y <sub>n</sub>	$\sigma_{c,min}$	V <sub>Rdc</sub>	
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm]	[MPa]	[kN]	
2,5	12	40	90	2,83	-25,91	-5,2	315,5	
						-50,5	predisporre armatura a taglio	
						218,4		
					k <sub>2</sub>	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	V <sub>Rds</sub>	
					0,5	0,62	[kN]	
					S <sub>r,max</sub>	w <sub>k</sub>	V <sub>Rdmax</sub>	
					50,4	0,314	[kN]	
							$\theta$	
							30,0	[°]
							sezione duttile	
							a <sub>l</sub>	71,3 [cm]

Figura 111. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>EK</sub>	<b>492,00</b> [kNm]	M <sub>EK</sub>	<b>491,83</b> [kNm]
N <sub>EK</sub>	<b>0,00</b> [kN]	N <sub>EK</sub>	<b>0,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	481,1 [kNm]	M <sub>cr</sub>	481,1 [kNm]
y <sub>n</sub>	-25,91 [cm]	y <sub>n</sub>	-25,91 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-4,1 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-4,1 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-40,2 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-40,2 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	173,9 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	173,8 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,50 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,50 [‰]
S <sub>r,max</sub>	50,4 [cm]	S <sub>r,max</sub>	50,4 [cm]
w <sub>k</sub>	0,250 [mm]	w <sub>k</sub>	0,250 [mm]


**Figura 112.Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente (0.45 f<sub>ck</sub>); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente (w<sub>k</sub> < 0.4 mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio (0.80 f<sub>yk</sub>).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	24	mm
numero	7,5	-
A <sub>s</sub>	3391,2	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 113.Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Estremi)**


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.11 Solettone intermedio 1, mezzeria

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 100 cm ed agli estremi è armata con 5 $\phi$ 24 superiore e 5 $\phi$ 24 inferiori, in longitudinale si dispongono  $\phi$ 16/20. A taglio si dispongono  $\phi$ 12/40x40. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi$ 16) e quello degli spilli ( $\phi$ 12).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA	SLU				
B	H	c	d	z	M <sub>Ek</sub>	531,00	[kNm]	M <sub>Ed</sub>	727,40	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N <sub>Ek</sub>	0,00	[kN]	N <sub>Ed</sub>	0,00	[kN]
100	100	7,3	91,5	82,4	<b>tensioni e fessure</b>					
armatura longitudinale					M <sub>dec</sub>	0,0	[kNm]	V <sub>Ed</sub>	0,00	[kN]
n <sub>barre</sub>	$\phi$	d	A <sub>sl</sub>		M <sub>cr</sub>	462,1	[kNm]	M <sub>Rd</sub>	789,6	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]					FS	1,09	
5	24	8,5	22,62		y <sub>n</sub>	-29,87	[cm]	<b>taglio</b>		
5,0	24	91,5	22,62		$\sigma_{c,min}$	-5,2	[MPa]	V <sub>Rdc</sub>	315,5	[kN]
					$\sigma_{s,min}$	-45,3	[MPa]	<i>non serve armatura a taglio</i>		
					$\sigma_{s,max}$	277,8	[MPa]			
armatura a taglio					k <sub>2</sub>	0,5		V <sub>Rds</sub>	0,0	[kN]
n <sub>bracci</sub>	$\phi$	s	$\alpha$	A <sub>sw</sub>	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	0,79	[%]	V <sub>Rdmax</sub>	3265,9	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	S <sub>r,max</sub>	63,1	[cm]	$\theta$	30,0	[°]
0	12	40	90	0,00	w <sub>k</sub>	0,501	[mm]	sezione duttile		
							ai		91,5	[cm]

Figura 114. Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>457,00</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>427,30</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	462,1 [kNm]	M <sub>cr</sub>	462,1 [kNm]
y <sub>n</sub>	-29,87 [cm]	y <sub>n</sub>	-29,87 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-4,5 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-4,2 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-39,0 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-36,4 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	239,1 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	223,6 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [‰]
S <sub>r,max</sub>	- [cm]	S <sub>r,max</sub>	- [cm]
w <sub>k</sub>	- [mm]	w <sub>k</sub>	- [mm]


**Figura 115.Verifica sezione solettone intermedio 1 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	24	mm
numero	5	-
A <sub>s</sub>	2260,8	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	800	mm
A <sub>s, min</sub>	520	mm <sup>2</sup>

**Figura 116.Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 1 in c.a. (Mezzeria)**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


### 13.12 Solettone intermedio 2, estremità

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 100 cm ed agli estremi è armata con 7.50 $\phi$ 26 superiore e 5 $\phi$ 24 inferiori, in longitudinale si dispongono  $\phi$ 16/20. A taglio si dispongono degli spilli  $\phi$ 12/40x40. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi$ 16) ed il diametro degli spilli ( $\phi$ 12).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	M <sub>Ek</sub>	N <sub>Ek</sub>	M <sub>Ed</sub>	N <sub>Ed</sub>
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]
100	100	7,3	91,4	82,3	751,00	0,00	1299,60	0,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
n <sub>barre</sub>	$\phi$	d	A <sub>sl</sub>		M <sub>dec</sub>		M <sub>Rd</sub>	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		[kNm]		[kNm]	
5	24	8,5	22,62		0,0		1349,3	
7,5	26	91,4	39,82		490,7		FS	1,04
armatura a taglio					taglio			
n <sub>bracci</sub>	$\phi$	s	$\alpha$	A <sub>sw</sub>	y <sub>n</sub>	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
2,5	12	40	90	2,83	-24,19	-6,0	-60,1	227,7
					k <sub>2</sub>	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	S <sub>r,max</sub>	w <sub>k</sub>
						[%]	[cm]	[mm]
					0,5	0,70	48,7	0,340
					sezione duttile			
					V <sub>Rdc</sub>	V <sub>Rds</sub>	V <sub>Rdmax</sub>	$\theta$
					[kN]	[kN]	[kN]	[°]
					315,2	394,1	3262,3	30,0
					sezione duttile			
					ai			
					71,2			
					[cm]			

Figura 117. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>672,00</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>639,40</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	490,7 [kNm]	M <sub>cr</sub>	490,7 [kNm]
y <sub>n</sub>	-24,19 [cm]	y <sub>n</sub>	-24,19 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-5,3 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-5,1 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-53,8 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-51,2 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	203,8 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	193,9 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,58 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,55 [‰]
S <sub>r,max</sub>	48,7 [cm]	S <sub>r,max</sub>	48,7 [cm]
w <sub>k</sub>	0,284 [mm]	w <sub>k</sub>	0,270 [mm]


**Figura 118. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	7,5	-
A <sub>s</sub>	3979,95	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1000	mm
A <sub>s, min</sub>	650	mm <sup>2</sup>

**Figura 119. Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 2 in c.a. (Estremi)**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.13 Solettone intermedio 2, mezzeria


La soletta (C30/37) ha uno spessore di 100 cm ed in mezzeria è armata con  $\phi 26/20$  superiore e  $\phi 24/20$  inferiori, in longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) e quello degli spilli ( $\phi 12$ ).

geometria					sollecitazioni e risultati			
sezione trasversale					SLE RARA	SLU		
B	H	c	d	z	M <sub>Ek</sub>	N <sub>Ek</sub>	M <sub>Ed</sub>	N <sub>Ed</sub>
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]
100	100	7,3	91,5	82,4	400,45	0,00	562,00	0,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure			
nbarre	$\phi$	d	A <sub>sl</sub>		M <sub>dec</sub>		M <sub>Rd</sub>	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		[kNm]		[kNm]	
5	26	8,6	26,55		0,0		790,1	
5,0	24	91,5	22,62		464,6		FS	1,41
armatura a taglio					taglio			
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	A <sub>sw</sub>	y <sub>n</sub>	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
0	12	40	90	0,00	-30,10	-3,9	-33,1	209,5
					k <sub>2</sub>	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	S <sub>r,max</sub>	w <sub>k</sub>
						- [%]	- [cm]	- [mm]
					0,5	-	-	-

taglio	
V <sub>Rdc</sub>	315,5 [kN]
non serve armatura a taglio	
V <sub>Rds</sub>	0,0 [kN]
V <sub>Rdmax</sub>	3265,9 [kN]
$\theta$	30,0 [°]
sezione duttile	
ai	91,5 [cm]

Figura 120. Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>EK</sub>	<b>313,00</b> [kNm]	M <sub>EK</sub>	<b>281,00</b> [kNm]
N <sub>EK</sub>	<b>0,00</b> [kN]	N <sub>EK</sub>	<b>0,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	464,6 [kNm]	M <sub>cr</sub>	464,6 [kNm]
y <sub>n</sub>	-30,10 [cm]	y <sub>n</sub>	-30,10 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-3,0 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-2,7 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-25,8 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-23,2 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	163,8 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	147,0 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	- [‰]
S <sub>r,max</sub>	- [cm]	S <sub>r,max</sub>	- [cm]
w <sub>k</sub>	- [mm]	w <sub>k</sub>	- [mm]


**Figura 121.Verifica sezione solettone intermedio 2 in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	24	mm
numero	5	-
A <sub>s</sub>	2260,8	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1000	mm
A <sub>s, min</sub>	650	mm <sup>2</sup>

**Figura 122.Verifica armatura minima sezione solettone intermedio 2 in c.a. (Mezzeria)**


 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 13.14 Banchina

La banchina è costituita da una soletta e da un muro verticale. Si dimensiona il muro verticale estendendo l'armatura anche alla soletta orizzontale. Il muro (C30/37) ha uno spessore di 30 cm ed è armato con 7.5 $\phi$ 20 superiore e 7.5 $\phi$ 20 inferiori, in longitudinale si dispongono  $\phi$ 12/20. A taglio si dispongono spilli  $\phi$ 8/20x20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 4.5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi$ 12) ed il diametro degli spilli ( $\phi$ 8).

geometria					sollecitazioni e risultati					
sezione trasversale					SLE RARA	SLU				
B	H	c	d	z	M <sub>Ek</sub>	67,00	[kNm]	M <sub>Ed</sub>	159,00	[kNm]
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	N <sub>Ek</sub>	0,00	[kN]	N <sub>Ed</sub>	0,00	[kN]
<b>100</b>	<b>30</b>	6,5	22,5	20,3	tensioni e fessure			V <sub>Ed</sub>	136,00	[kN]
armatura longitudinale					M <sub>dec</sub>	0,0	[kNm]			
nbarre	$\phi$	d	A <sub>sl</sub>		M <sub>cr</sub>	42,8	[kNm]	M <sub>Rd</sub>	183,8	[kNm]
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]					FS	1,16	
<b>7,5</b>	<b>20</b>	<b>7,5</b>	23,56		$\gamma_n$	-5,88	[cm]	taglio		
<b>7,5</b>	<b>20</b>	<b>22,5</b>	23,56		$\sigma_{c,min}$	-6,8	[MPa]	V <sub>Rdc</sub>	118,2	[kN]
					$\sigma_{s,min}$	-18,2	[MPa]	predisporre armatura a taglio		
armatura a taglio					$\sigma_{s,max}$	150,3	[MPa]			
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	A <sub>sw</sub>				V <sub>Rds</sub>	172,5	[kN]
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	k <sub>2</sub>	0,5		V <sub>Rdmax</sub>	803,1	[kN]
<b>5</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>90</b>	2,51	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$	0,47	[%]	$\theta$	30,0	[°]
					S <sub>r,max</sub>	32,1	[cm]	sezione duttile		
					w <sub>k</sub>	0,150	[mm]	ai	17,5	[cm]

**Figura 123. Verifica sezione banchina in c.a. allo SLU e SLE Rara (Muro verticale)**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>59,00</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>58,00</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>0,00</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]	M <sub>dec</sub>	0,0 [kNm]
M <sub>cr</sub>	42,8 [kNm]	M <sub>cr</sub>	42,8 [kNm]
y <sub>n</sub>	-5,88 [cm]	y <sub>n</sub>	-5,88 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-6,0 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-5,9 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-16,0 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-15,7 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	132,3 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	130,1 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,38 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,37 [‰]
S <sub>r,max</sub>	32,1 [cm]	S <sub>r,max</sub>	32,1 [cm]
w <sub>k</sub>	0,122 [mm]	w <sub>k</sub>	0,119 [mm]


**Figura 124. Verifica sezione banchina in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	20	mm
numero	7,5	-
A <sub>s</sub>	2355	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	300	mm
A <sub>s, min</sub>	195	mm <sup>2</sup>

**Figura 125. Verifica armatura minima sezione banchina in c.a.**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


### 13.15 Valori limite inflessione

Si effettua la verifica delle deformate dei solai coerentemente con quanto indicato nell'Eurocodice 2 al paragrafo 7.4.1 (4). L'aspetto e la funzionalità della struttura possono essere pregiudicati se l'inflessione di una trave o piastra soggetti ai carichi quasi-permanenti è maggiore di 1/250 della luce dell'elemento. Cautelativamente si effettua la verifica considerando le frecce ottenute per la combinazione RARA, di seguito si riportano i valori ottenuti:

**Tabella 40. Verifica di deformabilità dei solai allo stato limite di esercizio RARA**

	Inflessione elementi [mm]	Valori limite [mm]	VERIFICA
Fondazione	5,3	68	OK
Soletta int. 2	7,5	68	OK
Soletta int. 1	9,7	68	OK
Copertura	7,3	68	OK

La verifica risulta essere soddisfatta.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 14. DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLA SOLETTA DI COPERTURA

Nel seguente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di resistenza in esercizio ed in presenza dell'evento sismico.

Vengono prese in considerazione le condizioni elementari di carico di seguito determinate. Tali Condizioni Elementari saranno opportunamente combinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### 14.1 Analisi dei carichi della soletta

#### 14.1.1 Permanenti strutturali (G1)

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici:

- calcestruzzo armato:  $\gamma_{c.a.} = 25 \text{ kN/m}^3$
- soletta  $S_s \times \gamma_{c.a.} = 1.50 \times 25.00 = \mathbf{37.50 \text{ kN/m}^2}$


#### 14.1.2 Permanenti portati (G2)

Sulla soletta di copertura vanno considerati i carichi permanenti rappresentati dal terreno e dalla sovrastruttura tranviaria.

#### g2-1 (carico portato del rilevato):

Si considera l'altezza del rilevato gravante in soletta.

- peso rilevato  $(H_r) \cdot \gamma_{ric} = 2.10 = 2.10 \cdot 18.0 = \mathbf{37.8 \text{ kN/m}^2}$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 14.1.3 Carichi variabili da traffico (Q)

Sulla soletta agisce il carico variabile stradale che è determinato secondo il carico tandem definito per lo schema di carico 1 descritto al Capitolo §5.1.3.3.5 della Normativa Italiana 2018.

Per tale carico valgono le considerazioni effettuate in occasione del calcolo delle opere di sostegno definitive, pertanto, per ogni ulteriore approfondimento in merito si rimanda al paragrafo §8.2 della presente relazione tecnica e di calcolo. Si riassume nel seguito il carico variabile tenuto in conto nelle analisi in oggetto:

- Carico variabile stradale  $q_{\text{stradale}} = \mathbf{22.93 \text{ kN/m}^2}$

### 14.1.4 Ritiro

Si considera l'effetto del ritiro agente in copertura. La deformazione da ritiro viene valutata come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/08) al paragrafo 11.2.10.6.

L'azione viene applicata come variazione termica negativa equivalente.

La deformazione totale da ritiro è pari a:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca}$$


dove:

$\varepsilon_{cd} = k_h \cdot \varepsilon_{c0}$  è la deformazione per ritiro da essiccamento

$\varepsilon_{ca} = -2.5 \cdot (f_{ck} - 10) \cdot 10^{-6}$  con  $f_{ck}$  in  $\text{N/mm}^2$  è la deformazione per ritiro autogeno

Il calcolo del ritiro agente in soletta viene riportato integralmente nella seguente tabella.



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Il ritiro agente in soletta viene calcolato nel modo seguente:


**Tabella 41.Valutazione dell'azione dovuto al ritiro del calcestruzzo**

Concrete class C30/37	f <sub>ck</sub> (Mpa)	30,71	N
Concrete elastic modulus	E <sub>cm</sub> (Gpa)	=	33,019
element thickness	s (mm)	=	1500
exposed surfaces	n°	=	1
member's notional size α=2Ac/u h0	α (mm)	=	3000
relative humidity	UR%	=	75
age of concrete in days	t (gg)		54630
age of concrete at loading in days/t0	t <sub>s</sub> (gg)	=	1
coefficient which depends on the type of cement	α <sub>ds1</sub>	=	4
coefficient which depends on the type of cement	α <sub>ds2</sub>	=	0,12
reference mean compressive strength	f <sub>cm0</sub> (Mpa)	=	10
characteristic compressive strength	f <sub>ck</sub> (Mpa)	=	30,71
mean compressive strength	f <sub>cm</sub> (Mpa)	=	38,71
coefficient for UR%	β <sub>RH</sub>	=	0,90
basic drying shrinkage strain	ε <sub>cd0</sub>	=	0,00032
drying shrinkage strain - time effect	β <sub>ds</sub> (t, t <sub>s</sub> )	=	0,89
coefficient depending on the notional size	k <sub>h</sub>	=	0,7
drying shrinkage strain x1000	ε <sub>cd</sub> (t)	=	0,20
autogenous shrinkage strain-time effect	β <sub>as</sub> (t)	=	1,0000
autogenous shrinkage strain - infinity	ε <sub>ca</sub> (∞)	=	5,18E-05
autogenous shrinkage strain x1000	ε <sub>ca</sub> (t)	=	0,0518
<b>total shrinkage strain x1000</b>	<b>ε<sub>cs</sub> (t, t<sub>s</sub>)</b>	=	<b>0,2492</b>
<b>Equivalent thermal effect</b>	<b>ΔT °C</b>	=	<b>24,9</b>

Si considera, coerentemente con quanto indicato al paragrafo §0, un coefficiente di viscosità pari a:

$$\varphi(\infty, t_0) = 2.75$$

Per ottenere la variazione termica conseguente al ritiro si calcola:

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

$$\Delta T_{applicata} = \Delta T \frac{1}{1 + \varphi(\infty, t_0)} = 24.9 \frac{1}{1 + 2.75} = -6.64 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Per ottenere la trazione agente in soletta causata dal ritiro si modella un portale composto da un traverso, avente le caratteristiche della soletta, e da colonne incastrate alla base, aventi le caratteristiche geometriche e meccaniche dei diaframmi della galleria in oggetto. Essendo il punto d'incastro di difficile valutazione, cautelativamente si considera quest'ultimo in corrispondenza del primo vincolo che determina una lunghezza inferiore del piedritto. Il modello viene implementato sul Software Sap2000 ver. 23.1.0 schematizzando colonne e traverso come elementi "beam". Le caratteristiche degli elementi sono:


- $b_{diaf} = 1 \text{ m}$  (dimensione geometrica in direzione longitudinale del diaframma)
- $b_{sol} = 1 \text{ m}$  (dimensione geometrica in direzione longitudinale della soletta)
- $s_{diaf} = 1.2 \text{ m}$  (spessore del diaframma)
- $s_{sol} = 1.5 \text{ m}$  (spessore soletta)
- $h_{diaframma} = 3.30 \text{ m}$  (lunghezza diaframmi rispetto al punto d'incastro)
- $L_{soletta} = 19 \text{ m}$
- $\Delta T = -6.64 \text{ } ^\circ\text{C}$


Si precisa che il punto d'incastro del diaframma – cautelativamente – è stato considerato come il punto in corrispondenza del quale si dispone il primo ordine di puntelli metallici in fase di costruzione, prossimo alla soletta di copertura.

Il modello del portale con la sollecitazione ottenuta viene esposto di seguito:



**Figura 126. Modello portale soggetto a ritiro**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

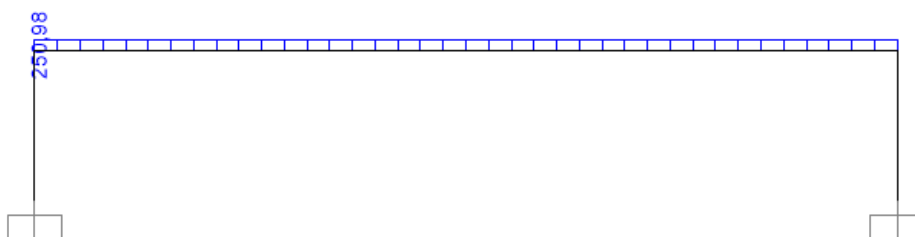


**Figura 127. Trazione agente in soletta conseguente al ritiro**

La trazione agente in soletta conseguente al ritiro risulta essere:

$$N_{ritiro} = 251 \text{ kN}$$

Tale azione sarà opportunamente moltiplicata per il rispettivo coefficiente di combinazione.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

### 14.1.5 Azioni trasmesse dai diaframmi

La galleria artificiale in analisi è realizzata attraverso la tecnologia esecutiva di tipo top-down caratterizzata da uno scavo sostenuto dai diaframmi e dal solaio di copertura. Tali elementi sono collegati tra di loro e questo implica la trasmissione di forze dai diaframmi alla soletta di copertura. Ai fini dell'analisi dei carichi del solaio si considerano le forze trasmesse ed agenti sulla soletta come indicate di seguito:

#### SLU

$$M_{diaf\ SLU} = 65.35\ kNm/m$$

$$N_{diaf\ SLU} = -820.84\ kN/m$$

#### SLV

$$M_{diaf\ SLV} = 74.17\ kNm/m$$

$$N_{diaf\ SLV} = -614.15\ kN/m$$

#### SLE

$$M_{diaf\ SLE} = 75.65\ kNm/m$$


$$N_{diaf\ SLE} = -613.56\ kN/m$$

Tali azioni vengono sommate ai momenti sollecitanti i modelli in base alle rispettive combinazioni. Si precisa che le azioni di compressione in soletta hanno segno negativo. I momenti sono sommati a quelli conseguenti ai carichi agenti per lo schema trave incastro-incastro:

Momento flettente "M" agente in soletta:

- $M_{SLU\ tot} = M_{diaf\ SLU} + M_{SLU}$
- $M_{SLE\ tot} = M_{diaf\ SLE} + M_{SLE}$

Per i coefficienti di combinazione impiegati si rimanda al paragrafo §14.2 della presente relazione tecnica e di calcolo (Combinazioni di carico).

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 14.2 Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico, considerate ai fini delle verifiche, sono stabilite in modo da garantire la sicurezza in conformità a quanto prescritto al capitolo 2 delle NTC2018. Si riporta nella seguente figura l'estratto della normativa.

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.1)$$

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.2)$$

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.3)$$

- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.4)$$

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E (v. § 3.2):

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.5)$$

- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto  $A_d$  (v. § 3.6):

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.6)$$

**Figura 128. Combinazioni di carico previste dalle NTC2018**

Per i coefficienti parziali di sicurezza si è fatto riferimento alla Normativa Italiana 2018 Cap. 6.2.4 Tab. 6.2.I, mentre per i coefficienti di combinazione  $\psi$  si è considerata la Tab. 2.5.I assumendo che la soletta in analisi ricada in categoria G (rimesse, parcheggi ed aree per il traffico dei veicoli).




**Tabella 42. Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I – NTC2018) –**  
<sup>(1)</sup> Per i carichi permanenti  $G_2$  si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti  $\gamma_{G1}$

	Effetto	Coefficiente Parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti $G_1$	Favorevole	$\gamma_{G1}$	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	$\gamma_Q$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

**Tabella 43. Valori dei coefficienti di combinazione (Tab. 2.5.I – NTC2018)**

Categoria/Azione variabile	$\Psi_{0j}$	$\Psi_{1j}$	$\Psi_{2j}$
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso $\leq 30$ kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso $> 30$ kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota $\leq 1000$ m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota $> 1000$ m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Di seguito si espone la tabella raffigurante le combinazioni impiegate ai fini dell'analisi.

**Tabella 44. Combinazioni di carico impiegate per le analisi in oggetto**

	$g_1$	$g_2$	$q$	Ritiro	Mslu	Mslc	Mslv
A1-M1_1	1,3				1		
A1-M1_2	1,3	1,5	1,5	1,3	1		
A1-M1_3	1,3	1,5	1,05	1,3	1		
SLV_1	1	1					1
SLV_2	1	1	0,2	1			1
RARA_1	1	1				1	
RARA_2	1	1	1	1		1	
RARA_3	1	1	0,7	1		1	
FREQ_1	1	1	0,5	1		1	
Q. PERMA_1	1	1	0,3	1		1	



### 14.3 Modello di calcolo

La struttura viene schematizzata attraverso un modello analitico agli elementi finiti, assumendo uno schema statico di asta appoggio-appoggio per massimizzare il momento in mezzeria ed uno schema asta incastro-incastro per massimizzare i momenti agli estremi.

L'analisi strutturale viene condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tenso-deformativo indotto dai carichi statici.

Per le caratteristiche geometriche dell'asta si è quindi assunto:

- una sezione rettangolare  $b \times h = 100 \times 150$  cm per la soletta di copertura

Per quanto riguarda la rigidezza dell'asta si è assunto:

- $E_{cm} = 33019$  N/mm<sup>2</sup> (per CLS  $R_{ck}$  37);

Si riportano nelle seguenti figure il modello di calcolo impiegato per l'analisi strutturale della soletta e l'applicazione sullo stesso dei carichi permanenti e variabili.




Figura 129. Modelli del solaio di copertura



Figura 130. G2 carichi permanenti portati



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX



**Figura 131.Q carichi variabili**

## 14.4 Sollecitazioni

Ai fini del dimensionamento della soletta si considerano due differenti sezioni di riferimento: sezione in mezzeria e sezione all'estremità dell'elemento. Poiché la condizione di vincolo tra gli estremi della soletta ed i diaframmi non rappresenta un incastro perfetto e poiché dalla simulazione del sistema, mediante il software Paratie Plus ver. 21.0.2 – CaAS 2021, i momenti sollecitanti in mezzeria e all'estremità della copertura risultano essere pari a  $\frac{p \cdot l^2}{16}$ , si adoperano i seguenti valori per il dimensionamento:

- Sezione in mezzeria: si considera un momento pari a  $\frac{p \cdot l^2}{12}$  corrispondente ad un valore intermedio tra  $\frac{p \cdot l^2}{8}$  (momento in mezzeria per schema di trave appoggio-appoggio) e  $\frac{p \cdot l^2}{16}$  (momento in mezzeria ottenuto dalla media della simulazione del sistema mediante il software Paratie Plus ver. 21.0.2 – CaAS 2021);
- Sezione all'estremo: si considera un momento pari alla somma di  $\frac{p \cdot l^2}{16}$  ed il momento trasmesso dai diaframmi alla soletta descritto al paragrafo §14.1.5 della presente relazione tecnica e di calcolo;

Di seguito si espongono le sollecitazioni ottenute.



**Stato limite ultime (SLU)**

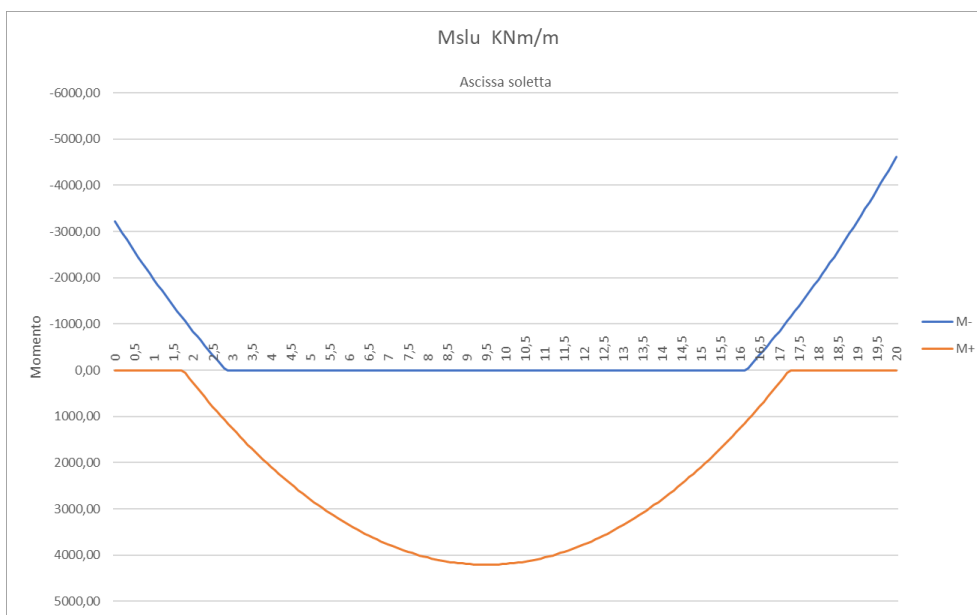


Figura 132.Momento flettente (SLU)

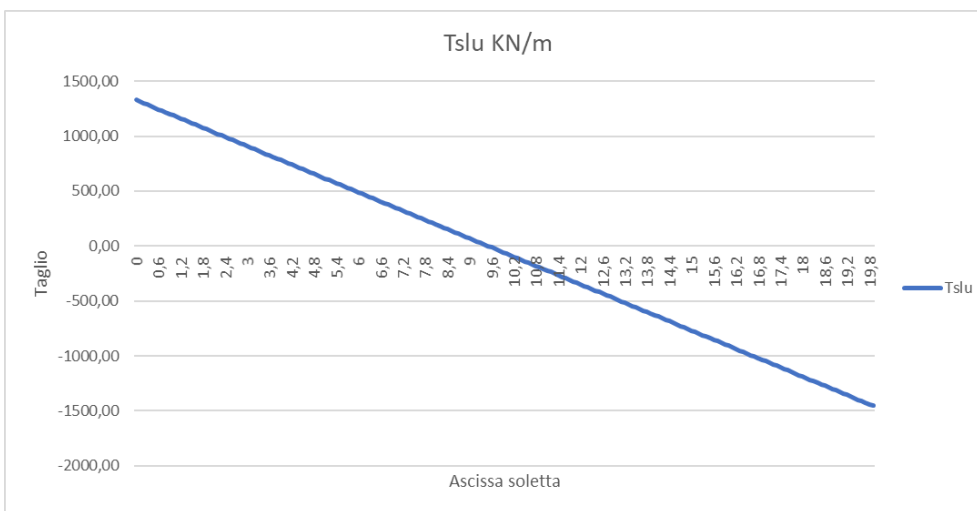


Figura 133.Taglio schema (SLU)



**Stato Limite di Esercizio (SLE Combinazione Rara)**

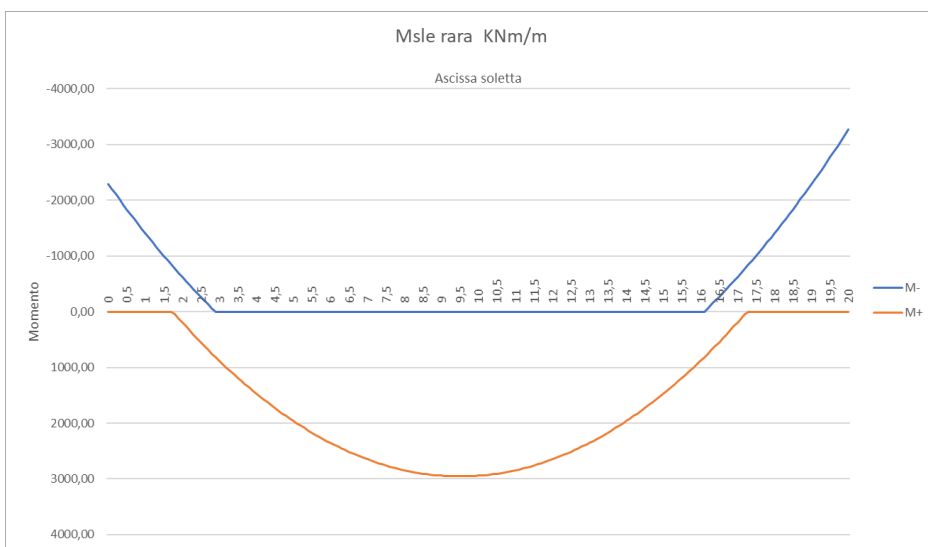


Figura 134.Momento flettente (SLE Rara)

**Stato Limite di Esercizio (SLE Combinazione Frequente)**


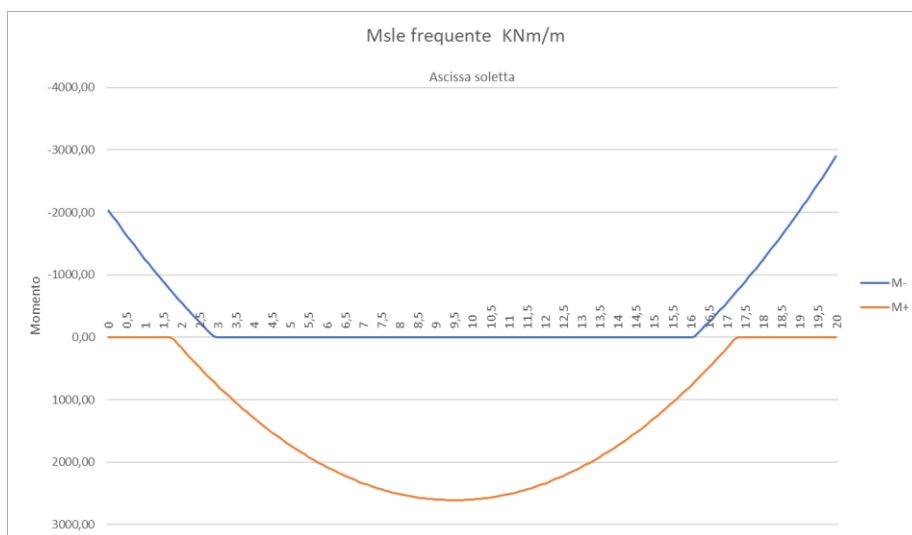


Figura 135.Momento flettente (SLE Frequente)



**Stato Limite di Esercizio (SLE Combinazione Quasi Permanente)**

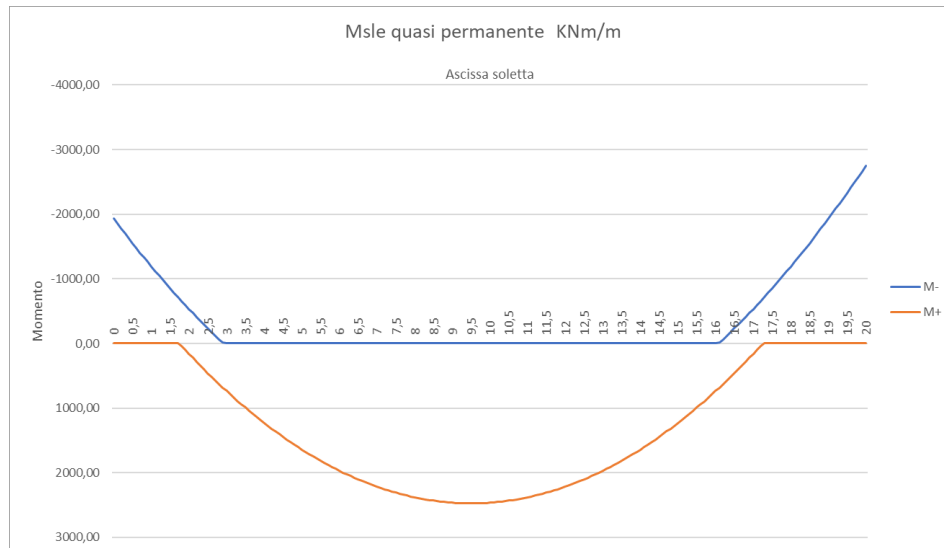

**Figura 136.Momento flettente (SLE Quasi Permanente)**

**Azione assiale**

**Tabella 45.Azione assiale sulla soletta (SLE / SLU)**

$N_{SLU} = 1.3 N_{ritiro}$	326.3 kN
$N_{SLE} = N_{ritiro}$	251 kN



### 14.5 Verifiche soletta di copertura

Si riportano di seguito le verifiche effettuate sulla soletta considerando le sollecitazioni massime e minime agenti sui differenti modelli e considerando l'azione di trazione determinata dal ritiro. Le verifiche allo stato limite di esercizio prendono come riferimento i valori limite da Normativa indicati nei paragrafi §11.1.1 e §11.1.2 della presente relazione tecnica e di calcolo. Le verifiche sono state effettuate mediante un foglio di calcolo, che utilizza la seguente simbologia e parametri:

Tabella 46. Parametri operativi per la verifica del CLS armato

materiali			
calcestruzzo		acciaio	
Rck	<b>37</b> [MPa]	f <sub>yk</sub>	<b>450</b> [MPa]
f <sub>ck</sub>	30,7 [MPa]	γ <sub>s</sub>	<b>1,15</b>
γ <sub>c</sub>	<b>1,5</b>	f <sub>yd</sub>	391,3 [MPa]
α <sub>cc</sub>	<b>0,85</b>	E <sub>s</sub>	<b>210000</b> [MPa]
f <sub>cd</sub>	17,4 [MPa]	ε <sub>uk</sub>	<b>75</b> [‰]
v	0,526		
ε <sub>c2</sub>	<b>2,0</b> [‰]		
ε <sub>cu2</sub>	<b>3,5</b> [‰]		
α <sub>e</sub>	<b>15,0</b>		
k <sub>t</sub>	<b>0,4</b>		
k <sub>1</sub>	<b>0,8</b>		
k <sub>3</sub>	<b>3,4</b>		
k <sub>4</sub>	<b>0,425</b>		

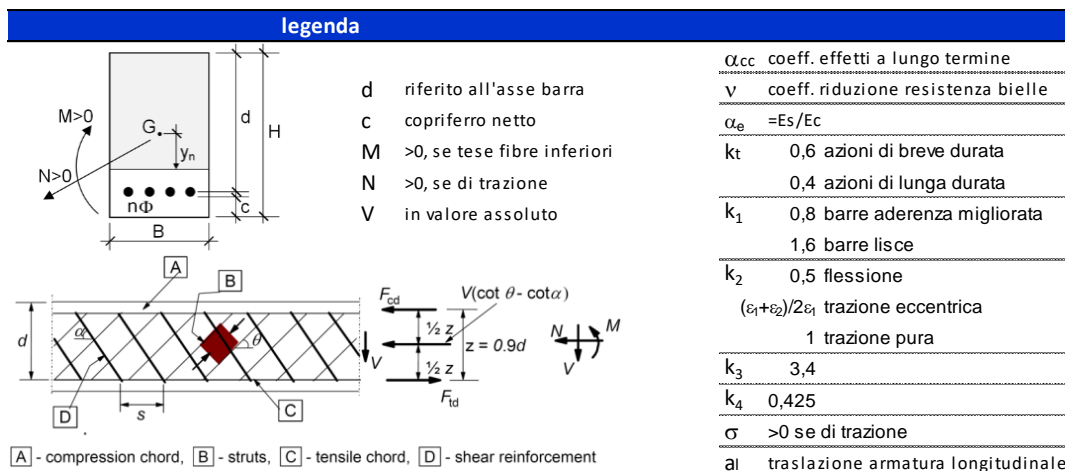



Figura 137. Convenzioni adottate per la verifica sezione in c.a.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


### 14.5.1 Estremi

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 150 cm e agli estremi è armata superiormente con doppio strato 7.5 $\phi$ 26 esterno e 5 $\phi$ 26 interno. Inferiormente si arma con 5 $\phi$ 26, in longitudinale si dispongono  $\phi$ 16/20. A taglio si dispongono spilli  $\phi$ 12/20x20. La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi$ 16) ed il diametro degli spilli ( $\phi$ 12).

geometria				
sezione trasversale				
B	H	c	d	z
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
<b>100</b>	<b>150</b>	7,8	138,8	124,9
armatura longitudinale				
nbarre	$\phi$	d	$A_{sl}$	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]	
<b>5</b>	<b>26</b>	<b>9,1</b>	26,55	
<b>5,0</b>	<b>26</b>	<b>135,7</b>	26,55	
<b>7,5</b>	<b>26</b>	<b>140,9</b>	39,82	
armatura a taglio				
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	$A_{sw}$
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]
<b>5</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>90</b>	5,65

sollecitazioni e risultati	
SLE RARA	SLU
M <sub>Ek</sub> <b>1749,73</b> [kNm]	M <sub>Ed</sub> <b>2828,34</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub> <b>251,00</b> [kN]	N <sub>Ed</sub> <b>326,30</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub> - [kNm]	V <sub>Ed</sub> <b>1244,60</b> [kN]
M <sub>cr</sub> 1060,3 [kNm]	M <sub>Rd</sub> 3213,0 [kNm]
	FS 1,14
y <sub>n</sub> -37,02 [cm]	<b>taglio</b>
$\sigma_{c,min}$ -5,7 [MPa]	V <sub>Rdc</sub> 391,0 [kN]
$\sigma_{s,min}$ -65,0 [MPa]	predisporre armatura a taglio
$\sigma_{s,max}$ 231,5 [MPa]	
	V <sub>Rds</sub> 2394,2 [kN]
k <sub>2</sub> 0,5	V <sub>Rdmax</sub> 4954,9 [kN]
$\epsilon_{sm-\epsilon_{cm}}$ 0,77 [%]	$\theta$ 30,0 [°]
S <sub>r,max</sub> 46,0 [cm]	sezione duttile
w <sub>k</sub> 0,355 [mm]	ai 108,2 [cm]

Figura 138.Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Estremi)

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q. PERM			
M <sub>Ek</sub>	1554,34	[kNm]	M <sub>Ek</sub>	1476,20	[kNm]
N <sub>Ek</sub>	251,00	[kN]	N <sub>Ek</sub>	251,00	[kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>			
M <sub>dec</sub>	-	[kNm]	M <sub>dec</sub>	-	[kNm]
M <sub>cr</sub>	1060,3	[kNm]	M <sub>cr</sub>	1060,3	[kNm]
y <sub>n</sub>	-37,40	[cm]	y <sub>n</sub>	-37,58	[cm]
σ <sub>c,min</sub>	-5,0	[MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-4,8	[MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-57,3	[MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-54,2	[MPa]
σ <sub>s,max</sub>	207,6	[MPa]	σ <sub>s,max</sub>	198,1	[MPa]
k <sub>2</sub>	0,5		k <sub>2</sub>	0,5	
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,66	[%]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,61	[%]
S <sub>r,max</sub>	46,0	[cm]	S <sub>r,max</sub>	46,0	[cm]
w <sub>k</sub>	0,303	[mm]	w <sub>k</sub>	0,282	[mm]


**Figura 139. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Estremi)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ); è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4$  mm e 0.3 mm). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	12,5	-
A <sub>s</sub>	6633,25	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1500	mm
A <sub>s, min</sub>	975	mm <sup>2</sup>

**Figura 140. Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a. (Estremi)**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


### 14.5.2 Mezzeria

La soletta (C30/37) ha uno spessore di 150 cm ed in mezzeria è armata inferiormente con doppio strato  $\phi 26/10$  esterno e  $\phi 26/10$  interno. Superiormente si arma con  $5\phi 26$ , in longitudinale si dispongono  $\phi 16/20$ . La distanza tra la generatrice della barra di armatura ed il lembo esterno della sezione è stata calcolata come segue: al copriferro netto di 5 cm sono stati sommati il diametro della barra di armatura esterna che si sviluppa in senso longitudinale ( $\phi 16$ ) ed il diametro degli spilli ( $\phi 12$ ).

geometria					sollecitazioni e risultati				
sezione trasversale					SLE RARA		SLU		
B	H	c	d	z	MEk	NEk	MEd	NEd	VEd
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kNm]	[kN]	[kNm]	[kN]	[kN]
100	150	7,8	138,3	124,5	2955,10	307,28	4207,00	399,46	0,00
armatura longitudinale					tensioni e fessure				
nbarre	$\phi$	d	Asl		Mdec		MRd	FS	
	[mm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]		[kNm]		[kNm]		
5	26	9,1	26,55		-		5115,1	1,22	
10,0	26	135,7	53,09		Mcr	1146,8			
10	26	140,9	53,09		taglio				
armatura a taglio					non serve armatura a taglio				
nbracci	$\phi$	s	$\alpha$	Asw	yn	$\sigma_{c,min}$	$\sigma_{s,min}$	$\sigma_{s,max}$	$V_{Rdc}$
	[mm]	[cm]	[°]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[kN]
0	12	20	90	0,00	-27,64	-8,3	-100,8	246,5	379,7
					$k_2$	$\varepsilon_{sm-\varepsilon_{cm}}$	$S_{r,max}$	$w_k$	$V_{Rds}$
					0,5	0,94	38,7	0,362	0,0
					sezione duttile				
					ai				
					138,3 [cm]				

Figura 141. Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLU e SLE Rara (Mezzeria)



 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

SLE FREQUENTE		SLE Q.PERM	
M <sub>Ek</sub>	<b>2610,20</b> [kNm]	M <sub>Ek</sub>	<b>2472,22</b> [kNm]
N <sub>Ek</sub>	<b>307,28</b> [kN]	N <sub>Ek</sub>	<b>307,28</b> [kN]
<b>tensioni e fessure</b>		<b>tensioni e fessure</b>	
M <sub>dec</sub>	- [kNm]	M <sub>dec</sub>	- [kNm]
M <sub>cr</sub>	1146,8 [kNm]	M <sub>cr</sub>	1146,8 [kNm]
y <sub>n</sub>	-27,98 [cm]	y <sub>n</sub>	-28,14 [cm]
σ <sub>c,min</sub>	-7,3 [MPa]	σ <sub>c,min</sub>	-6,9 [MPa]
σ <sub>s,min</sub>	-88,5 [MPa]	σ <sub>s,min</sub>	-83,6 [MPa]
σ <sub>s,max</sub>	219,2 [MPa]	σ <sub>s,max</sub>	208,3 [MPa]
k <sub>2</sub>	0,5	k <sub>2</sub>	0,5
ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,81 [‰]	ε <sub>sm-ε<sub>cm</sub></sub>	0,75 [‰]
S <sub>r,max</sub>	38,7 [cm]	S <sub>r,max</sub>	38,7 [cm]
w <sub>k</sub>	0,312 [mm]	w <sub>k</sub>	0,292 [mm]


**Figura 142.Verifica sezione soletta di copertura in c.a. allo SLE Frequente e SLE Quasi Permanente (Mezzeria)**

Le verifiche sono soddisfatte: per lo SLE le sollecitazioni verificano la tensione di compressione nel calcestruzzo sia in combinazione rara, sia in combinazione quasi permanente ( $0.45 f_{ck}$ ), è inoltre verificata l'apertura delle fessure per le combinazioni frequente e quasi permanente ( $w_k < 0.4 \text{ mm}$  e  $0.3 \text{ mm}$ ). Inoltre, in combinazione rara, le sollecitazioni verificano la tensione limite nell'acciaio ( $0.80 f_{yk}$ ).

La verifica dell'armatura minima risulta essere soddisfatta:

VERIFICA ARMATURA MINIMA		
<i>ARMATURA DI VERIFICA</i>		
Φ	26	mm
numero	20	-
As	10613,2	mm <sup>2</sup>
<i>ARMATURA MINIMA</i>		
H SEZIONE	1500	mm
As, min	975	mm <sup>2</sup>

**Figura 143.Verifica armatura minima sezione soletta di copertura in c.a. (Mezzeria)**

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 14.6 Resistenza al fuoco

Ai fini della verifica di resistenza al fuoco si fa riferimento al metodo dei dati tabellari da EN 1992-1-2 (Paragrafo §5.7). Tali dati sono ottenuti da prove interpretate per via numerica e prevedono la prescrizione di dimensioni e valori di copriferro lordo minimi soggetti ad incendi standard.

L' ipotesi di base delle tabelle riportate in EC2 sono:

- Incendio ISO834 di durata limitata ( $t \leq 240$  min);
- Densità compresa tra 2000 e 2600 Kg/m<sup>3</sup>;
- Calcestruzzo ad aggregato siliceo.

Si precisa che l'utilizzo di tali tabelle consente di considerare implicitamente soddisfatte sia le verifiche di resistenza al fuoco, sia quelle per lo spalling.

Con riferimento alla Tabella 5.8 del EN1992-1-2 (Cap. 5.7.2) – di seguito riportata – inerente alle solette semplicemente appoggiate risulta necessario considerare minimo sul lembo inferiore un copriferro lordo pari a 4 cm ed uno spessore minimo di 120 mm per la classe di resistenza al fuoco REI120 ipotizzata per il caso in analisi:

Standard fire resistance	Minimum dimensions (mm)			
	slab thickness $h_s$ (mm)	axis-distance $a$		
		one way	two way:	
1	2	3	$l_y/l_x \leq 1,5$	$1,5 < l_y/l_x \leq 2$
REI 30	60	10*	10*	10*
REI 60	80	20	10*	15*
REI 90	100	30	15*	20
REI 120	120	40	20	25
REI 180	150	55	30	40
REI 240	175	65	40	50

$l_x$  and  $l_y$  are the spans of a two-way slab (two directions at right angles) where  $l_y$  is the longer span.

For prestressed slabs the increase of axis distance according to 5.2(5) should be noted.

The axis distance  $a$  in Column 4 and 5 for two way slabs relate to slabs supported at all four edges. Otherwise, they should be treated as one-way spanning slab.

\* Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.

**Figura 144. Dimensioni minime spessore soletta e copriferro in caso di incendio (UNI EN 1992-1-2:2005 – Tabella 5.8)**

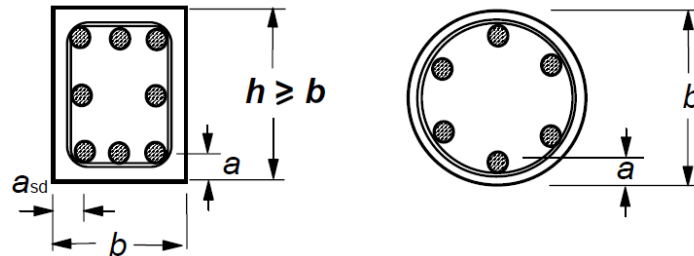



Figura 145. Sezioni degli elementi strutturali e distanza dall'asse a (UNI EN 1992-1-2:2005)


La soletta di copertura in analisi, così come le solette intermedie e di fondazione che sono presenti nelle gallerie, hanno un copriferro netto di 5 cm e di 4.5 cm e un'altezza della sezione superiore a 120 mm. Pertanto, tali dimensioni risultano essere superiori agli spessori minimi prescritti da Eurocodice e la verifica di resistenza del fuoco risulta essere soddisfatta.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 14.7 Verifica effetti longitudinali da ritiro

Vengono discussi brevemente gli effetti dovuti al ritiro nel calcestruzzo che provocano stati interni di coazione con l'armatura. Scopo della trattazione è quello di verificare l'armatura minima longitudinale nella soletta superiore dello scatolare.

### Coazioni interne longitudinali dovute ai fenomeni di ritiro



Per il calcolo delle coazioni interne dovute ai fenomeni di ritiro si consideri una sezione di area unitaria  $A_c$  con un'unica barra di armatura di area  $A_s$  come rappresentato nell'immagine sottostante:

Si assumono le seguenti ipotesi:

- perfetta aderenza tra calcestruzzo ed acciaio;
- deformata piana della sezione in calcestruzzo;
- comportamento del calcestruzzo e dell'acciaio elastico e lineare,


Le equazioni di equilibrio, congruenza e legame dell'insieme calcestruzzo più acciaio che governano il fenomeno sono:

$$N_c + N_s = 0 \text{ (equazione di equilibrio)}$$

$$\varepsilon_r = \varepsilon_s - \varepsilon_c \text{ (equazione di congruenza)}$$

$$N_c = A_c \sigma_c = A_c E_c \varepsilon_c \text{ (equazione legame costitutivo del calcestruzzo)}$$

$$N_s = A_s \sigma_s = A_s E_s \varepsilon_s \text{ (equazione legame costitutivo dell'acciaio)}$$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Sostituendo le equazioni di legame in quella di equilibrio ed esprimendo la deformazione del calcestruzzo in funzione di quella dell'acciaio si ha:

$$N_s = - N_c = A_s E_s A_c E_c \varepsilon_r / (A_s E_s + A_c E_c)$$

Il comportamento viscoso del calcestruzzo viene considerato attraverso l'abbattimento del modulo elastico; pertanto, è necessario sostituire il valore di  $E_c$  con  $E_c^*$ . Le tensioni sull'acciaio e sul calcestruzzo risultano quindi pari a:

$$\sigma_s = A_c E_c^* E_s \varepsilon_r / (A_s E_s + A_c E_c^*)$$

$$\sigma_c = -A_s E_c^* E_s \varepsilon_r / (A_s E_s + A_c E_c^*)$$

### **Calcolo delle sollecitazioni longitudinali dovute ai fenomeni di ritiro**


L'analisi delle sollecitazioni viene svolta per una striscia di larghezza unitaria, assumendo la dimensione convenzionale  $h_0$  pari a  $2 \times A/u > 500$  mm, ed un calcestruzzo C30/37.

*Caratteristiche della sezione:*

- B = 100 cm
- H = 150 cm
- $A_{s,long} = 1+1\phi 16/20 = 2009.6 \text{ mm}^2$
- $E_s = 210\,000 \text{ N/mm}^2$
- $E_c = 33020 \text{ N/mm}^2$

*Deformazione da ritiro:*

- U.R. = 75%
- $\varepsilon_{ca}(t = \infty) = 2.5 \times (f_{ck} - 10) \times 10^{-6} = 2.5 \times (0.83 \times 37 - 10) \times 10^{-6} = 0.0518 \text{ ‰}$
- $\varepsilon_{cd}(t = \infty) = k_h \times \varepsilon_{cd,0} = 0.7 \times 0.32 \text{ ‰} = 0.20 \text{ ‰}$  (per  $h_0 > 500$  mm, calcestruzzo C30/37, U.R.=75%)
- $\varepsilon_r = \varepsilon_{ca} + \varepsilon_{cd} = 0.25 \text{ ‰}$

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

A favore di sicurezza, si assume comunque una deformazione  $\varepsilon_r = 0.400 \text{ ‰}$

*Effetto viscosità:*

Il modulo viscoso a tempo infinito, coerentemente con quanto indicato nel paragrafo §0, viene assunto pari a  $\phi (t=\infty) = 2.75$ . Il modulo elastico ridotto del calcestruzzo risulta quindi pari a:


$$E_c^* = E_c / (1 + \phi) = 12700 \text{ N/mm}^2$$

*Tensioni nei materiali:*

$$\sigma_s = 82.17 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_c = -0.11 \text{ N/mm}^2$$

La sollecitazione sul calcestruzzo risulta molto inferiore rispetto alla rispettiva resistenza a trazione e quindi non porta a fessurazione; la sollecitazione sull'acciaio risulta modesta ed accettabile per le normali condizioni di esercizio della struttura.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX


## 14.8 Giudizio di accettabilità dei risultati

In accordo con le indicazioni contenute nel capitolo 10 delle NTC 2018, a commento delle verifiche riportate nei precedenti capitoli si precisa quanto segue:

- le verifiche degli elementi strutturali, laddove eseguite con programmi di calcolo automatico, sono state effettuate mediante l'utilizzo di codici di riconosciuta affidabilità ed impiego in ambito nazionale: tali codici contengono adeguata documentazione, nonché numerosi test di verifica e validazione circa l'affidabilità dei risultati ottenuti;
- i file di input e output dei programmi, riportati nella presente relazione e nell'apposito allegato, sono stati sottoposti a verifica mediante:
  - o controllo dei dati inseriti in merito a caratteristiche dei materiali, carichi e parametri di resistenza e deformabilità dei terreni, condizioni di vincolo imposte e coerenza con gli schemi statici rappresentati negli elaborati di progetto, nonché della successione delle fasi costruttive imposte nel progetto stesso;
  - o valutazione delle reazioni ai vincoli e verifica equilibrio globale della struttura analizzata;
  - o analisi speditiva dei risultati per confronto con schemi di calcolo semplificati, oppure con i risultati ed i dimensionamenti già svolti in sede di Progetto Definitivo: questi ultimi, in particolare, hanno costituito un primario riferimento per il dimensionamento delle opere e la valutazione dei risultati, nonché per la comprensione/ elaborazione del giudizio di accettabilità in presenza di eventuali scostamenti, qualora osservati a motivo delle diverse ipotesi di carico/vincolo e sequenze operative imposte.

L'analisi della struttura è stata condotta con un programma agli elementi finiti (SAP2000), per validarne l'attendibilità sono stati confrontati i risultati ottenuti dal calcolo analitico della soletta di copertura con il rispettivo modello sul software. Considerando lo schema statico di trave in appoggio agli estremi si valuta il momento in mezzera conseguente ai carichi così definiti:

- *Peso proprio* =  $G1 = 37 \text{ kN/m}^2$ ;
- *Permanenti portati* =  $G2 = 34 \text{ kN/m}^2$ ;
- *Carico variabile* =  $Q = 36 \text{ kN/m}^2$ ;
- *Luce* =  $20 \text{ m}$ ;

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

Il valore dei carichi non è reale ma è stato ipotizzato esclusivamente per la validazione dei risultati ottenuti dal Software.

Si calcola analiticamente il momento in mezzeria della soletta:

$$M_{mezzeria} = \frac{L^2 \cdot (1.3 \cdot G1 + 1.5 \cdot G2 + 1.5 \cdot Q)}{8} = 7655 \text{ kNm/m}$$

Si valuta il momento in mezzeria della soletta definendo un modello sul software SAP2000 schematizzando la soletta di copertura con un elemento "beam" appoggiato agli estremi e facendo riferimento ad una larghezza unitaria di struttura che viene risolta come struttura piana. Mentre il peso proprio è automaticamente considerato dal Software, i carichi permanenti portati e variabili vengono applicati al modello:




**Figura 146. Carico permanente portato su trave appoggiata – validazione risultati**




**Figura 147. Carico variabile su trave appoggiata – validazione risultati**

Considerando i medesimi coefficienti parziali di sicurezza impiegati per il calcolo analitico, si mostra di seguito il momento in mezzeria ottenuto per la soletta mediante il Software SAP2000.




 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX



**Figura 148. Momenti in mezzeria ottenuto mediante SAP2000 – validazione risultati**

Il momento in mezzeria ottenuto dal Software risulta essere pari a 7655 kNm/m e quindi coincidente con il calcolo analitico.

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta: Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale 2 Bologna-Politecnico</b>
Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo	1_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

## 15. ALLEGATO 1: FASI DI CALCOLO DIAFRAMMI DEFINITIVI

Si riassumono brevemente le fasi di calcolo impiegate per le analisi numeriche:

- **Fase 1:** condizione geostatica (3.00 m di terreno superficiale sovrastante l'unità 2 principale e quota falda a -11.50 m da quota stradale – falda di progetto a breve termine);
- **Fase 2:** applicazione dei carichi delle strutture esistenti (NOBO19 pari a 130 kPa e NOBO18 pari a 20 kPa) e ribasso fino alla quota di realizzazione dei diaframmi (-2.85 m rispetto al piano stradale);
- **Fase 3:** realizzazione dei diaframmi (lunghezza diaframmi pari a 36.0 m e spessore 1.20 m);
- **Fase 4:** realizzazione del tampone di fondo (12 m di jet grouting);
- **Fase 5:** esecuzione scavo fino alla quota di -7.10 m da piano stradale (tale da garantire una luce netta interna di 3.5 m dopo l'esecuzione della soletta – per ragioni legate alla sicurezza);
- **Fase 6:** applicazione di un vincolo elastico in testa per la simulazione dei cordoli in c.a. di dimensioni 200x150 cm a entrambi i lati del pozzo;
- **Fase 7:** scavo di ribasso fino alla quota di -7.41 m da piano stradale;
- **Fase 8:** applicazione di un vincolo elastico alla quota di -6.15 m da piano stradale per la simulazione delle travi di ripartizione composte da 2HEM600 a entrambi i lati del pozzo;
- **Fase 9:** scavo di ribasso fino alla quota di -13.07 m da piano stradale (e conseguente ribasso della falda);
- **Fase 10:** applicazione di un vincolo elastico alla quota di -11.82 m da piano stradale per la simulazione delle travi di ripartizione composte da 2HEM600 a entrambi i lati del pozzo;
- **Fase 11:** scavo di ribasso fino alla quota di -21.37 m da piano stradale (e conseguente ribasso della falda);
- **Fase 12:** installazione del terzo ordine di puntelli metallici provvisionali alla quota di -20.12 m da piano stradale;
- **Fase 13:** scavo di ribasso fino alla quota di -25.37 m (e conseguente ribasso della falda - fondo scavo);
- **Fase 14:** simulazione extra-scavo di 50 cm come imposto dalle NTC 2018 al §6.5.2.2;
- **Fase 15:** realizzazione del solettone di fondo (spessore pari a 1.50 m);
- **Fase 16:** ritombamento fino alla quota di fondo scavo;
- **Fase 17:** rimozione del terzo ordine di puntelli metallici provvisionali;
- **Fase 18:** realizzazione primo ordine di soletta in c.a. (spessore pari a 1.00 m);
- **Fase 19:** rimozione del secondo ordine di puntelli metallici provvisionali;
- **Fase 20:** realizzazione secondo ordine di soletta in c.a. (spessore pari a 1.00 m);
- **Fase 21:** rimozione del primo ordine di puntelli metallici provvisionali;
- **Fase 22:** realizzazione della soletta di copertura (spessore pari a 1.5 m);



- **Fase 23:** ritombamento e applicazione del carico accidentale in superficie (carico stradale – per il carico fare riferimento all’analisi dei carichi riportato al §8.2 della presente relazione)
- **Fase 24:** innalzamento quota della falda a -8.50 m da piano stradale e rimozione del tampone di fondo (condizione di lungo termine);
  - **Fase 25 (SLE):** simulazione dell’effetto del fluage dei diaframmi; per simulare tale effetto si applica al modulo elastico del CLS un coefficiente di viscosità pari a  $\varphi = 2.75$ ;
  - **Fase 25 (SLU/SLV):** applicazione di un’azione sismica pseudostatica secondo il noto metodo di Wood.

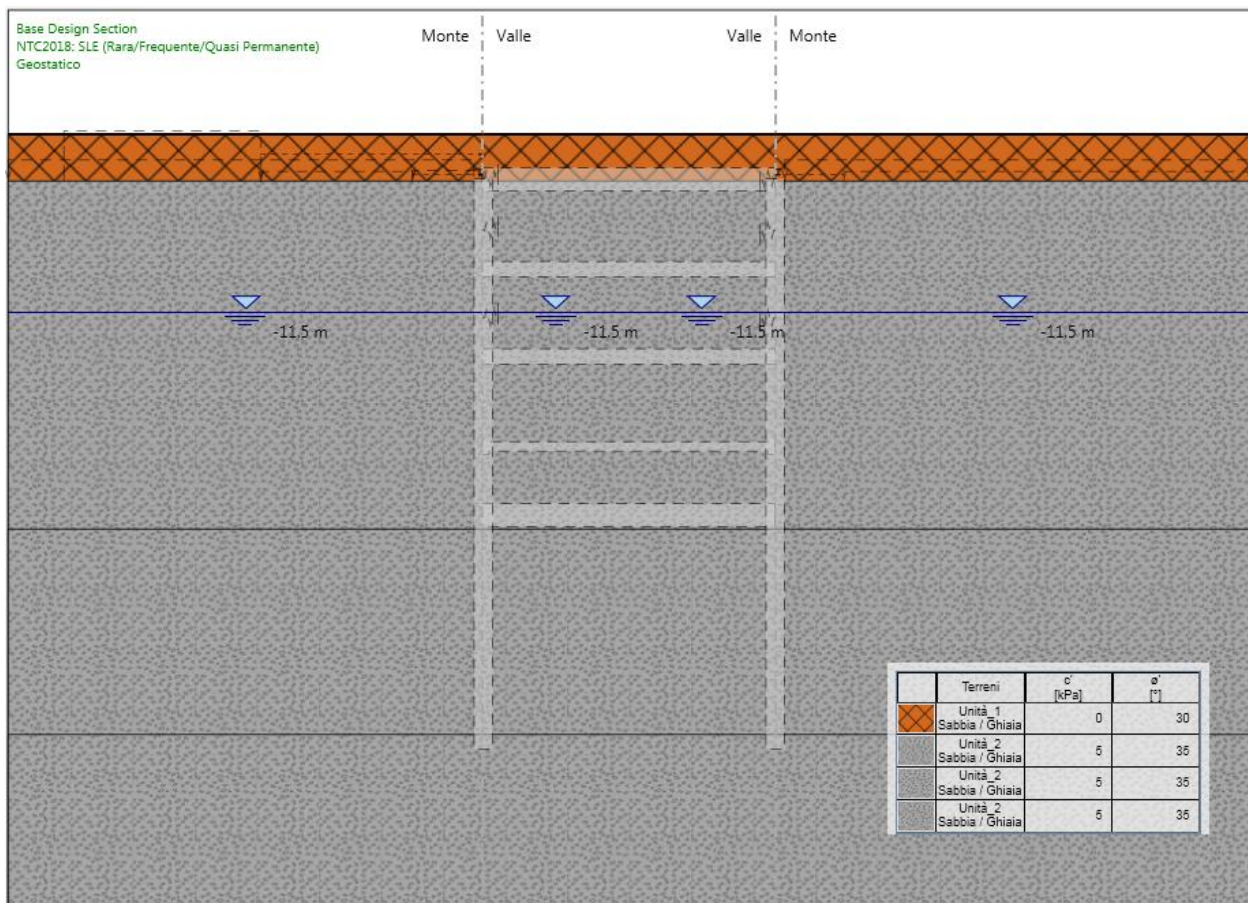


Figura 149.Fase 1: condizione geostatica

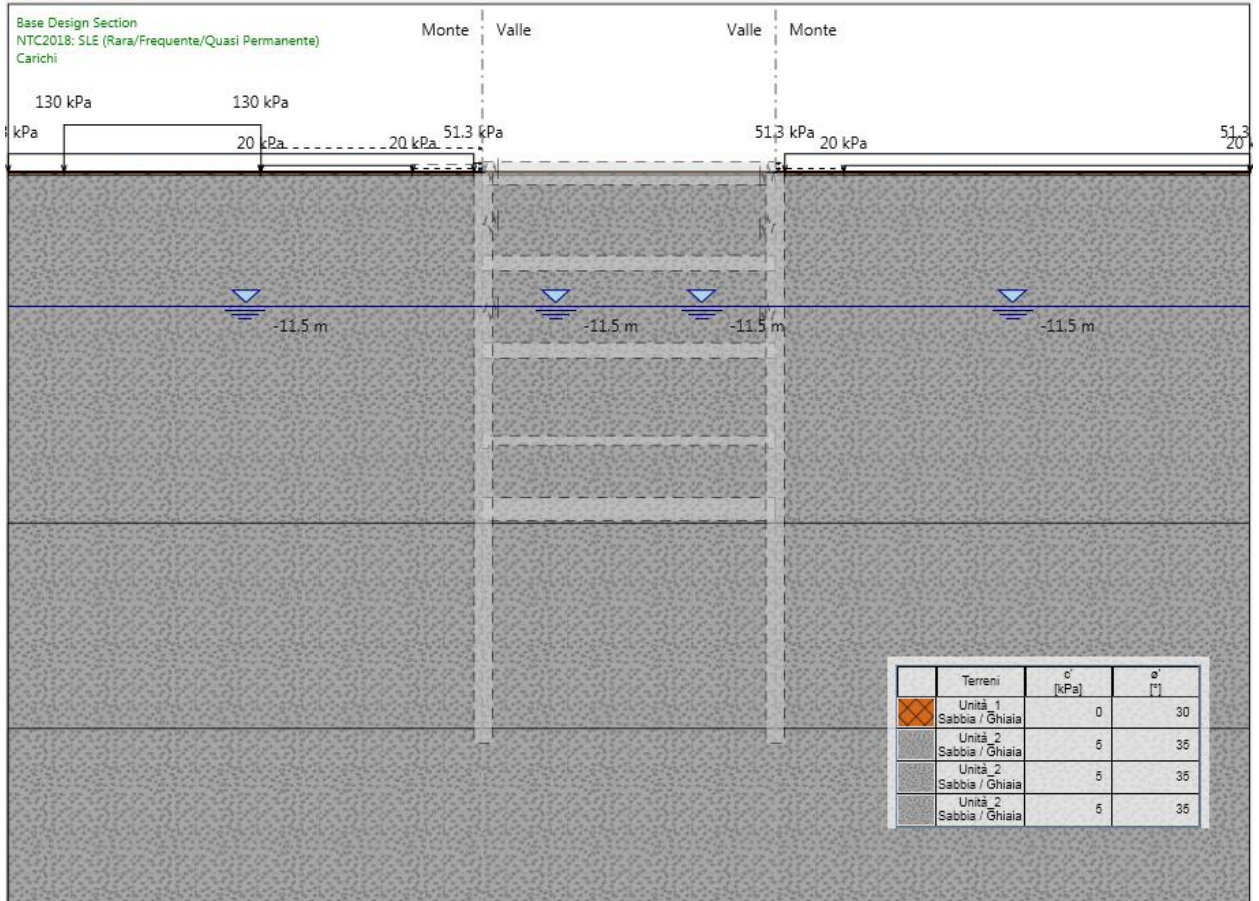


Figura 150.Fase 2: applicazione carichi preesistenze e scavo a quota realizzazione diaframmi



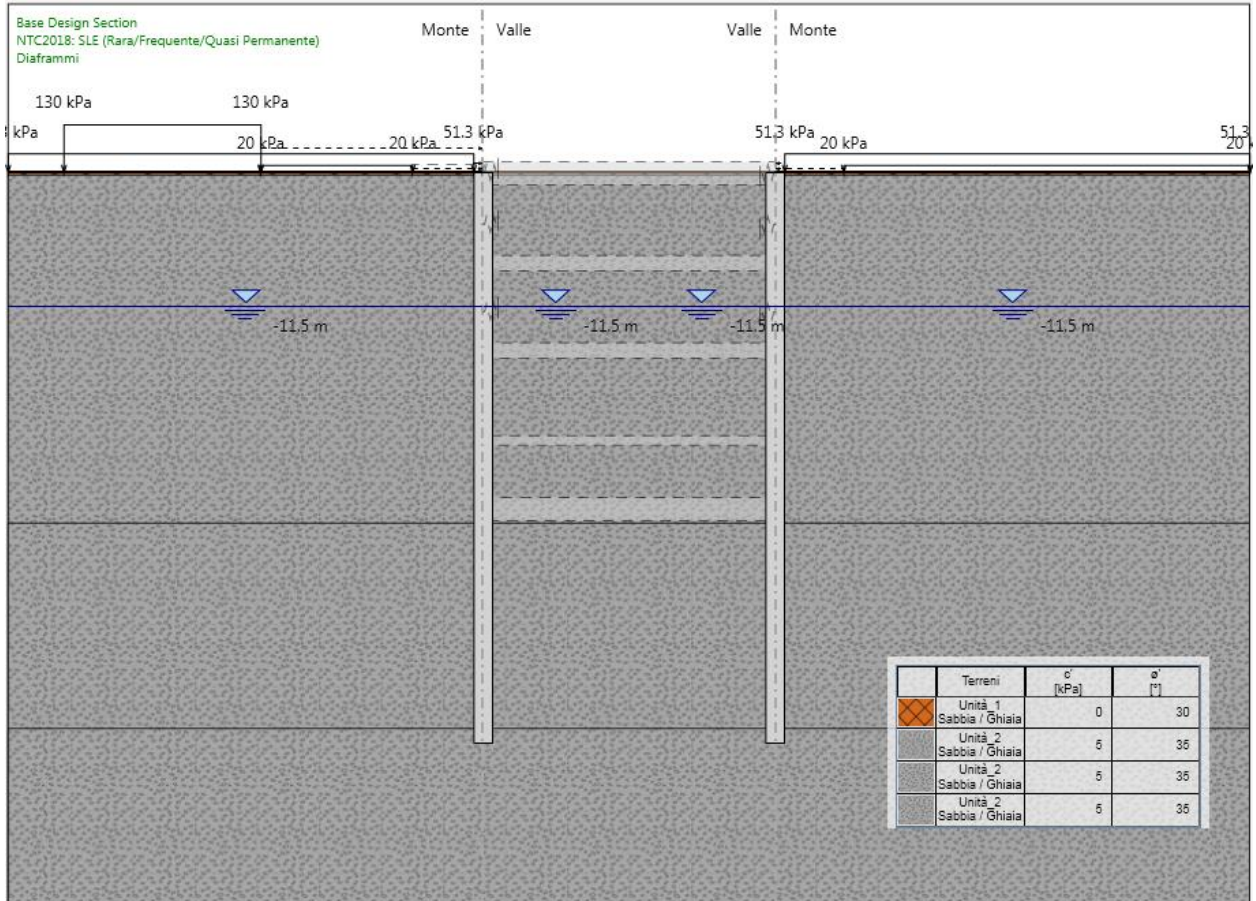


Figura 151.Fase 3: realizzazione diaframmi

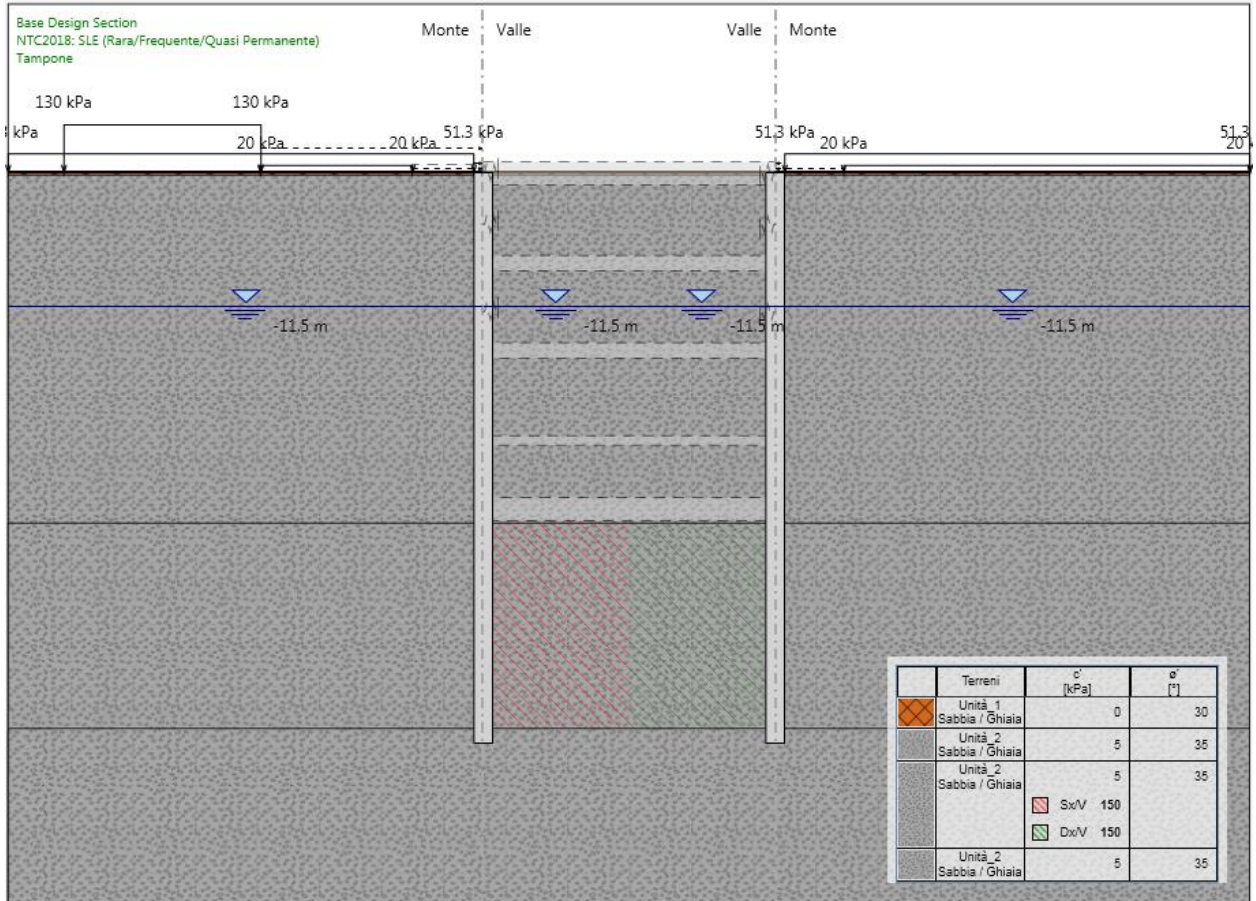


Figura 152.Fase 4: realizzazione tampone di fondo

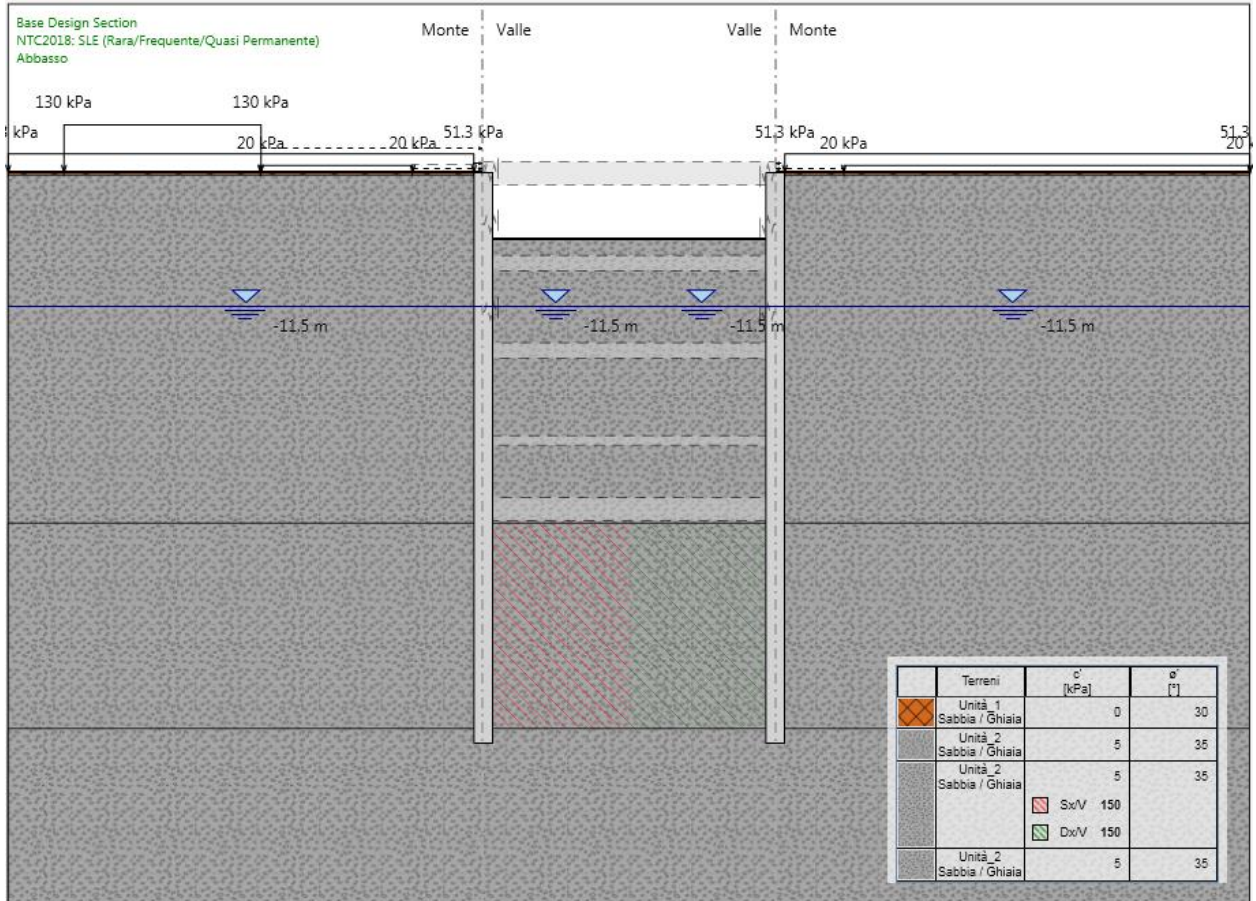


Figura 153.Fase 5: ribasso fino a quota realizzazione soletta di copertura



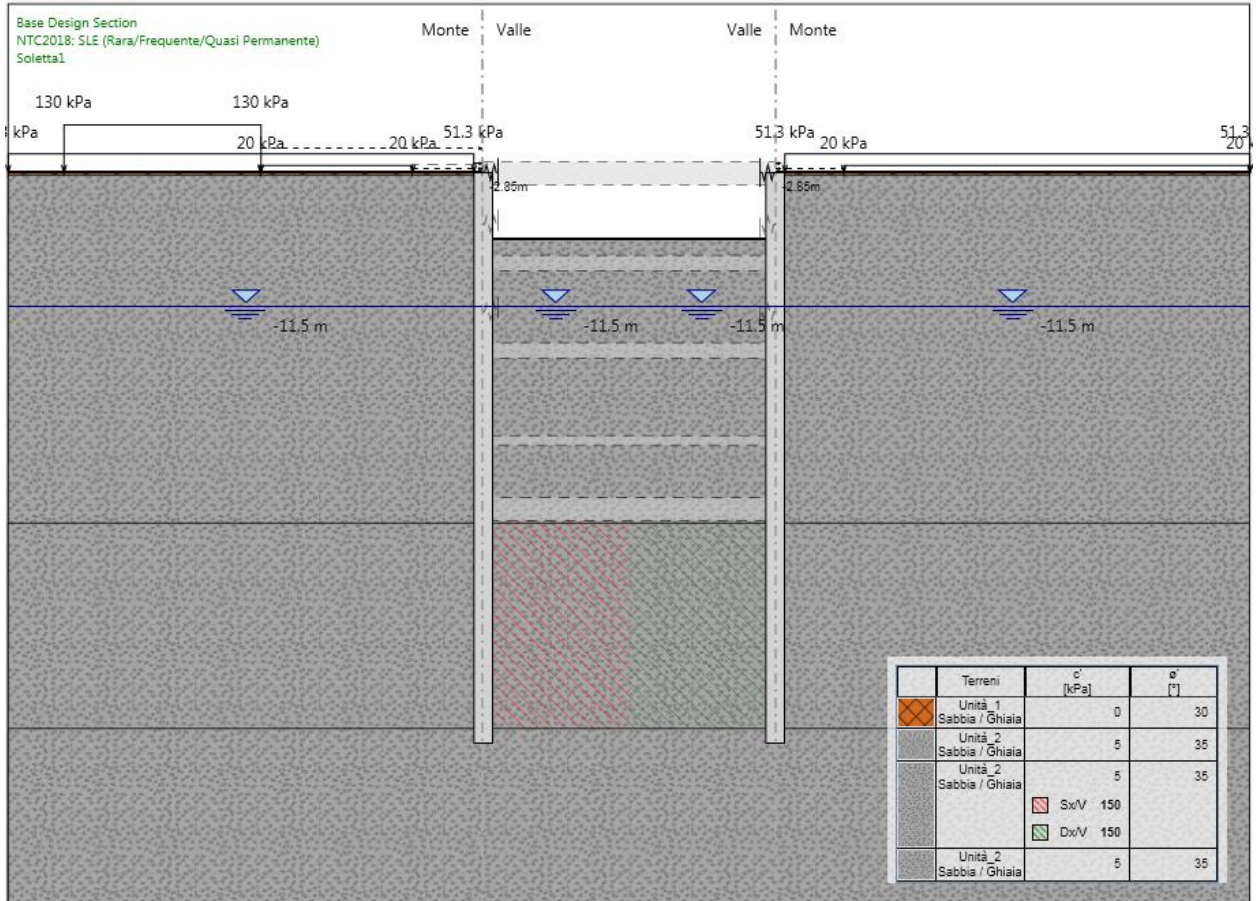


Figura 154.Fase 6: realizzazione cordoli di copertura (simulati mediante molle elastiche equivalenti)



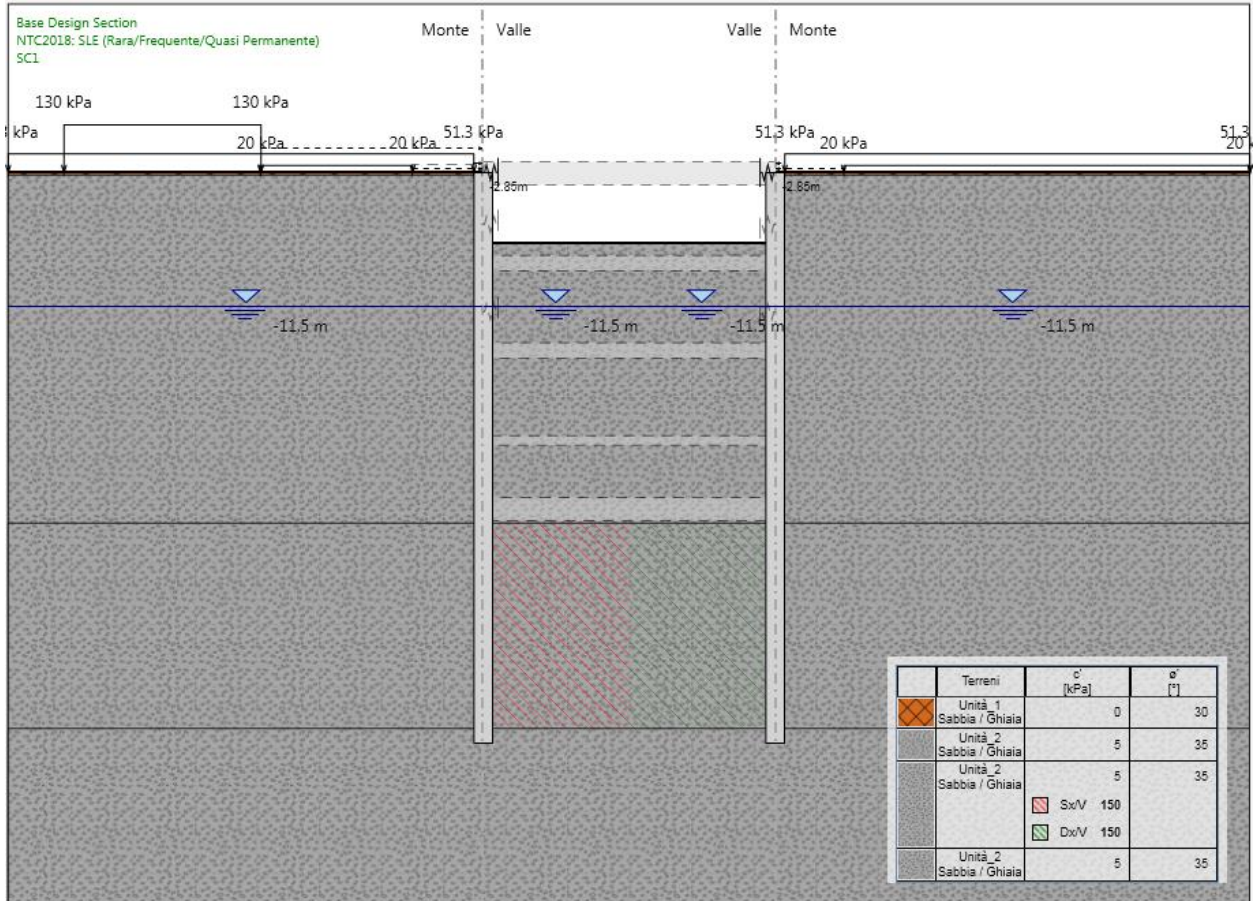


Figura 155.Fase 7: primo scavo di ribasso

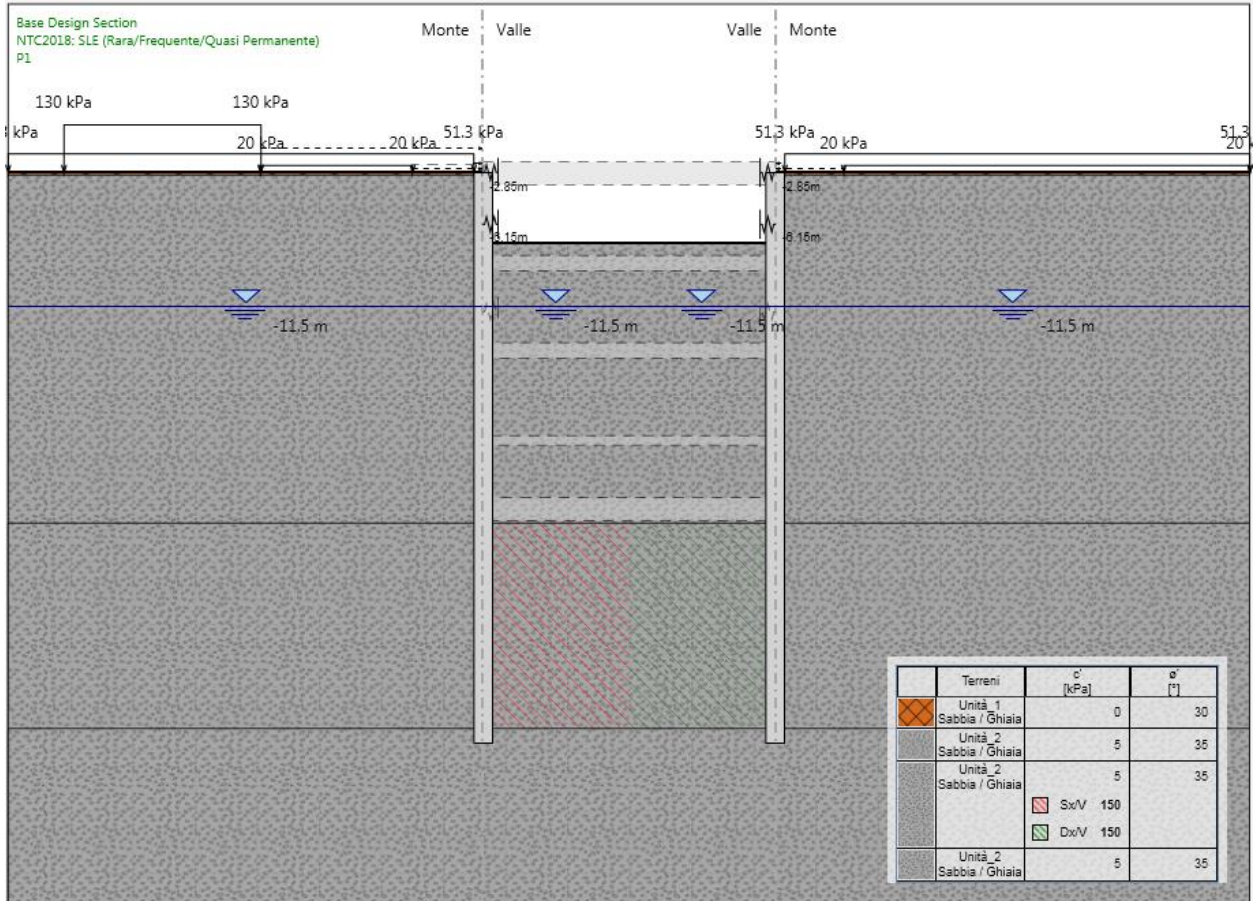


Figura 156.Fase 8: installazione primo ordine di travi di ripartizione (simulate mediante molle elastiche di rigidità equivalente)

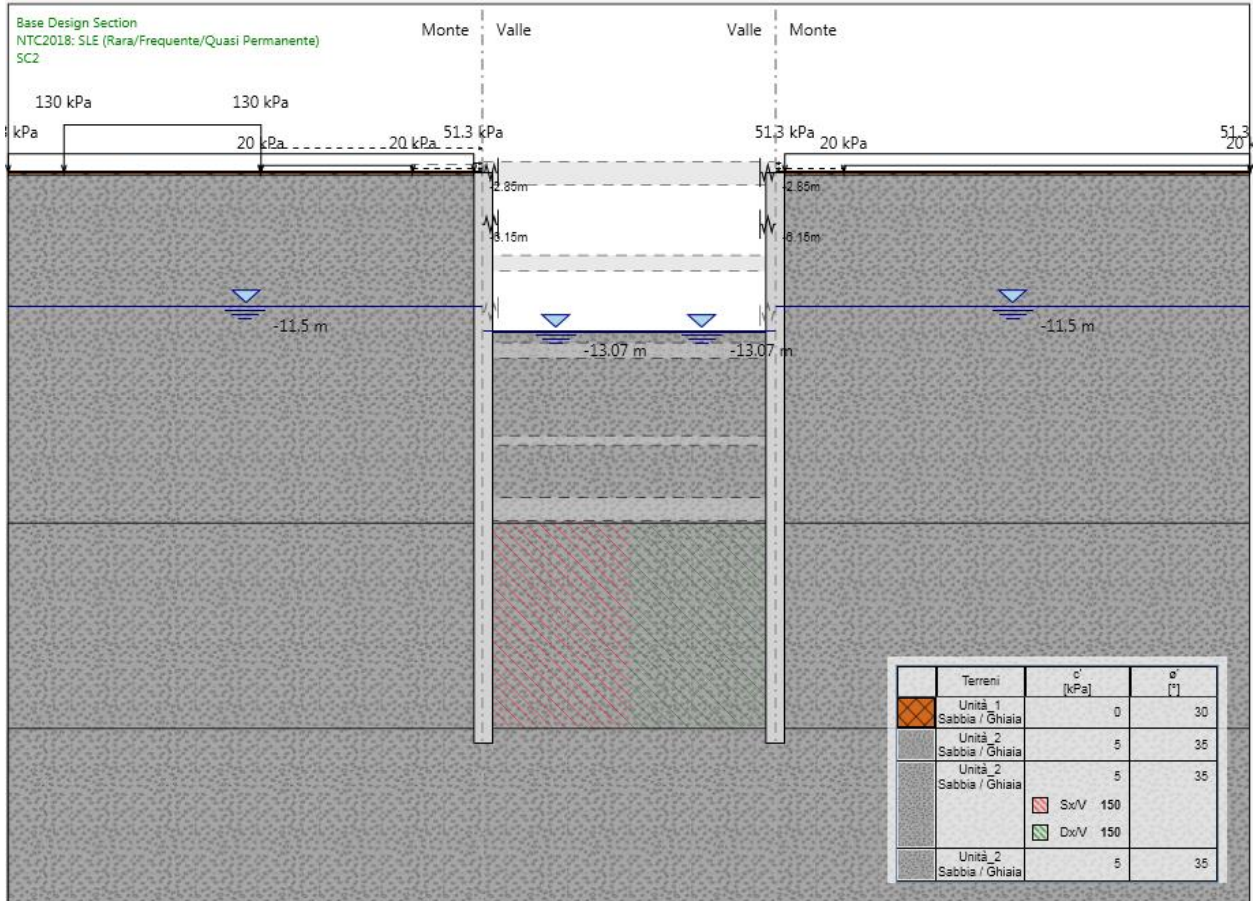


Figura 157.Fase 9: secondo scavo di ribasso



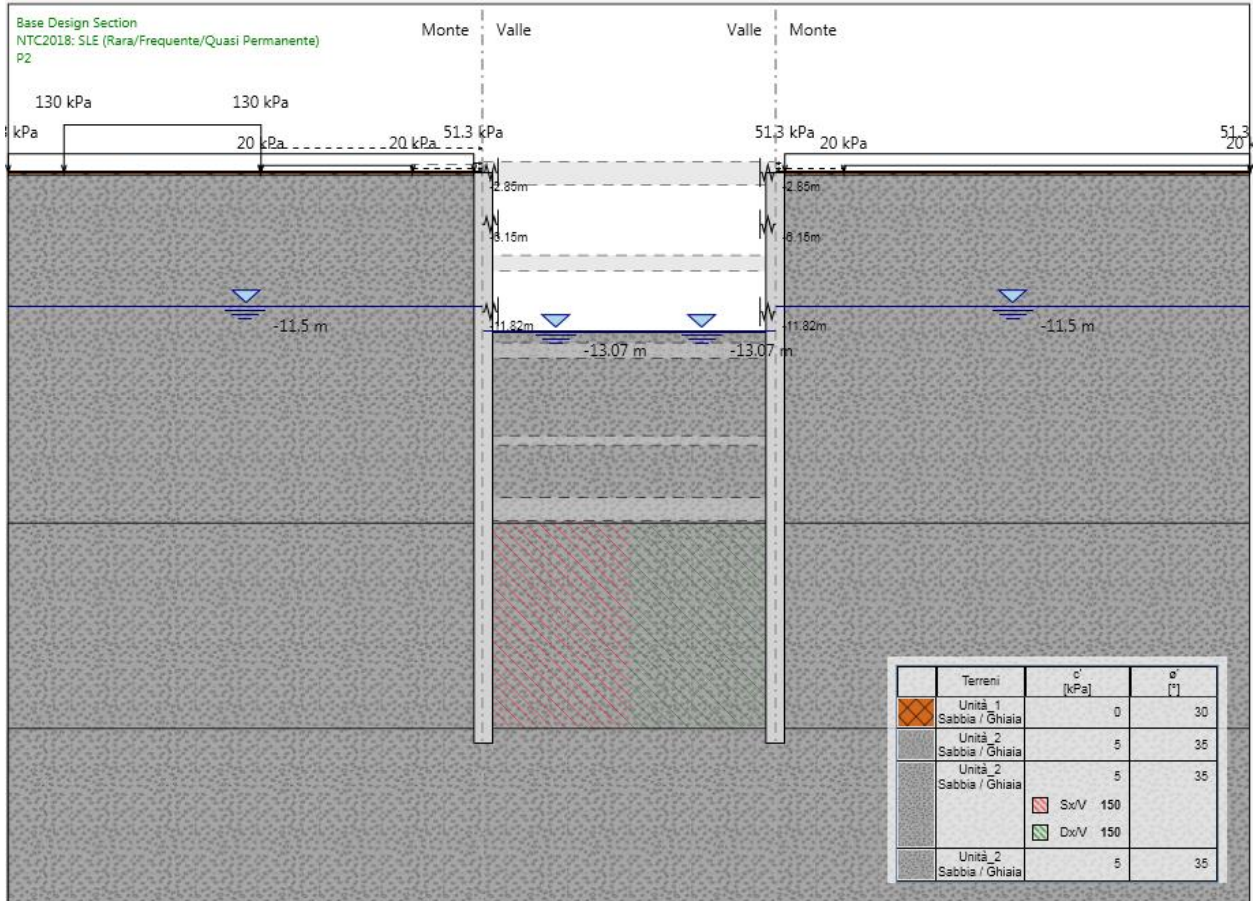


Figura 158.Fase 10: installazione secondo ordine di travi di ripartizione (simulate mediante molle elastiche di rigidità equivalente)

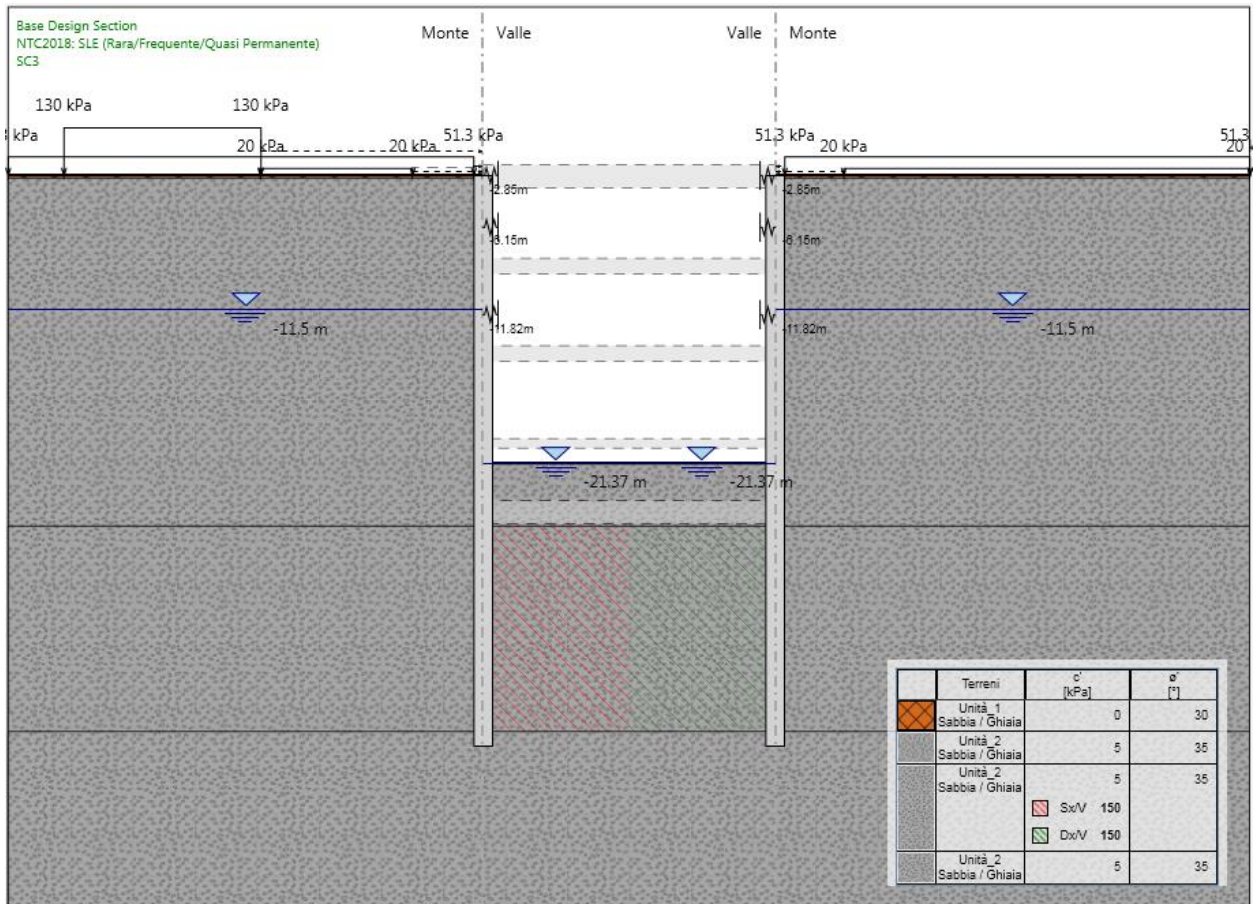


Figura 159.Fase 11: terzo scavo di ribasso

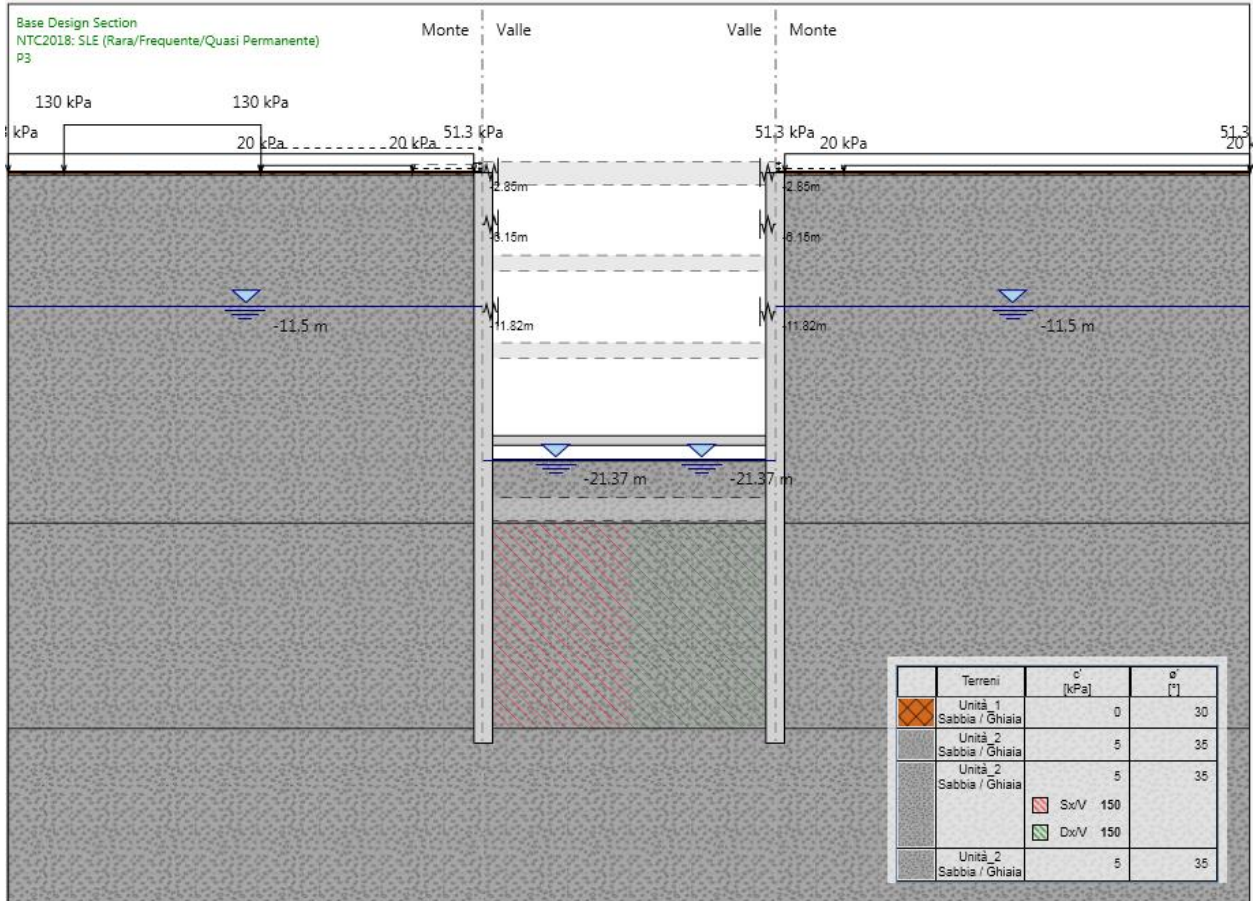


Figura 160.Fase 12: installazione terzo ordine di puntelli metallici



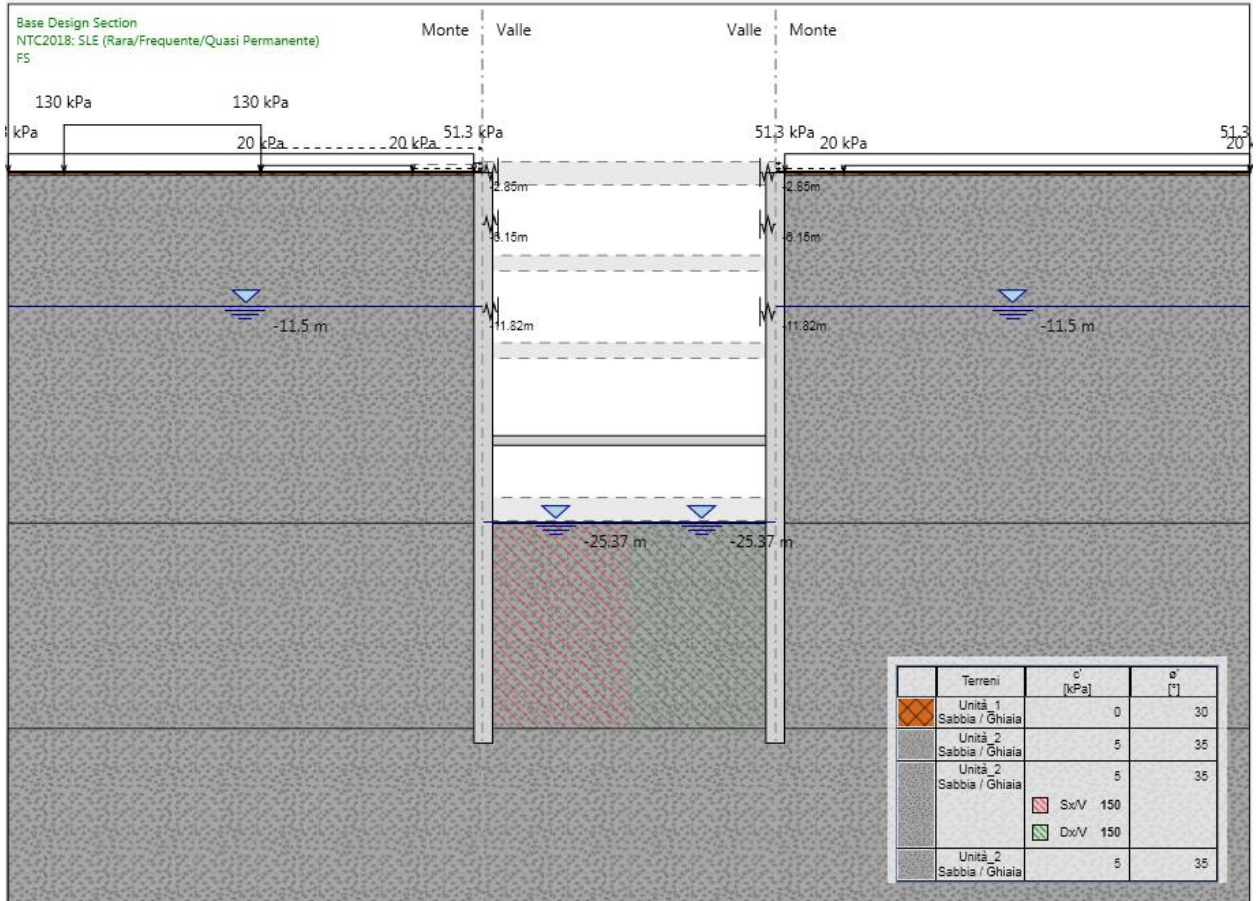


Figura 161.Fase 13: fondo scavo

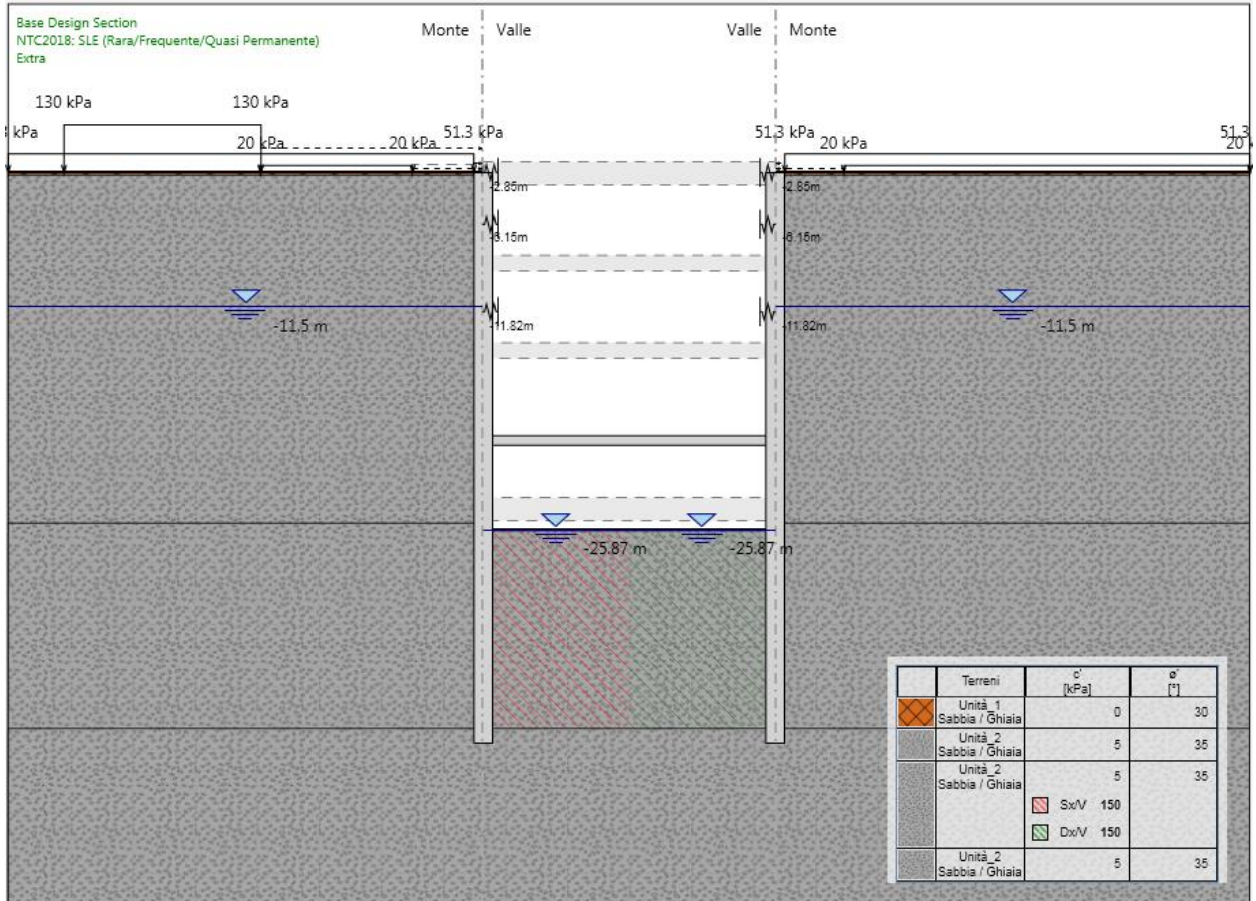


Figura 162.Fase 14: extra-scavo secondo NTC2018



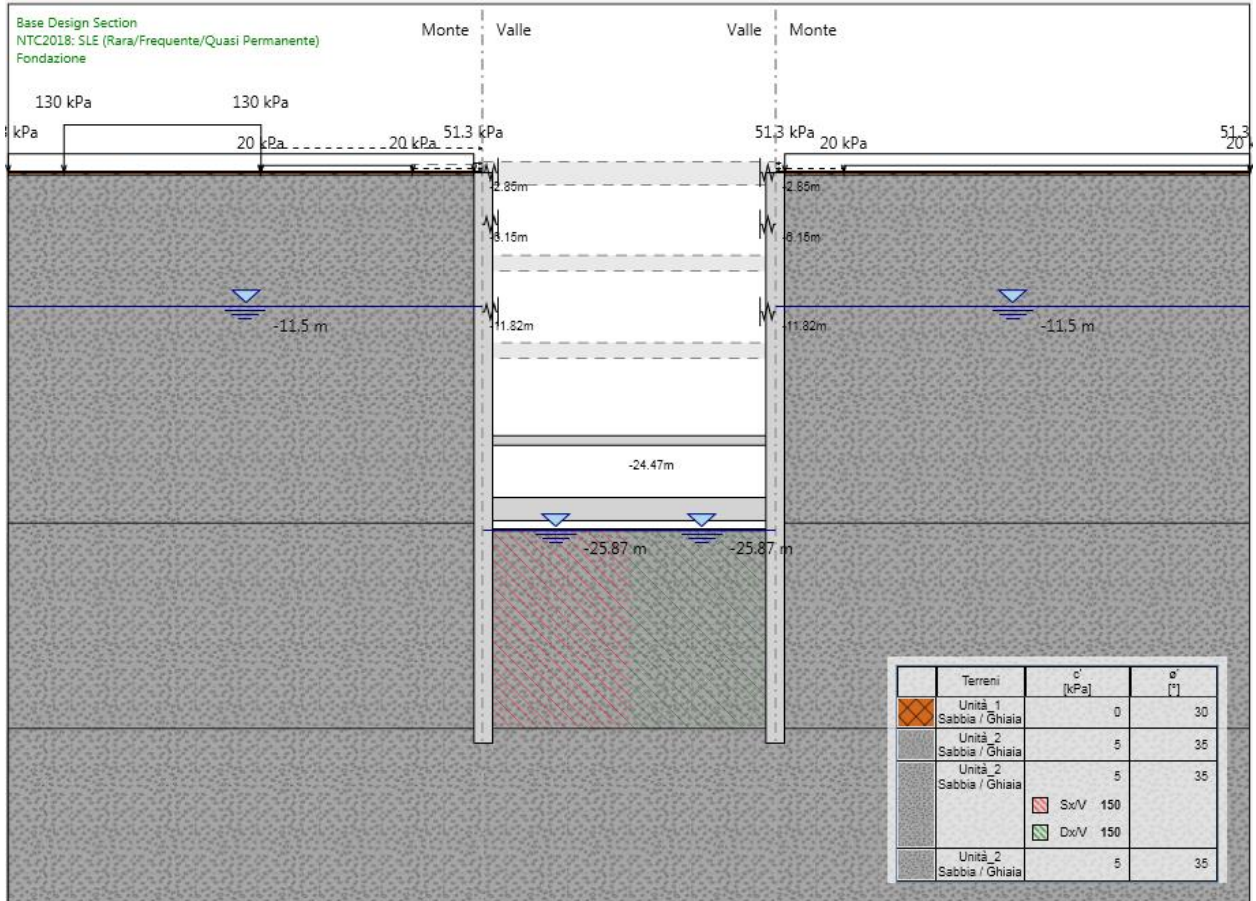


Figura 163.Fase 15: realizzazione soletta di fondazione

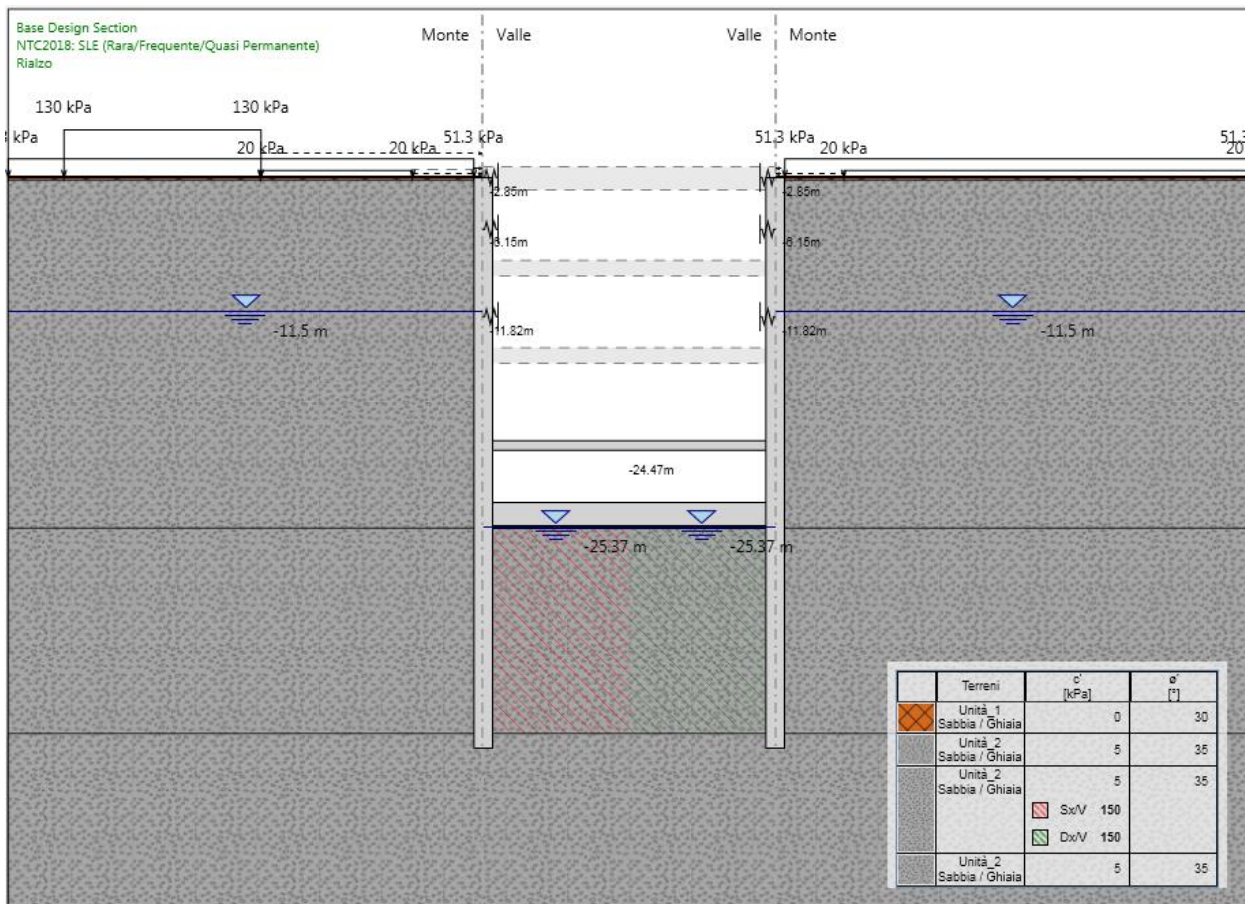


Figura 164.Fase 16: rialzo a quota di fondo scavo

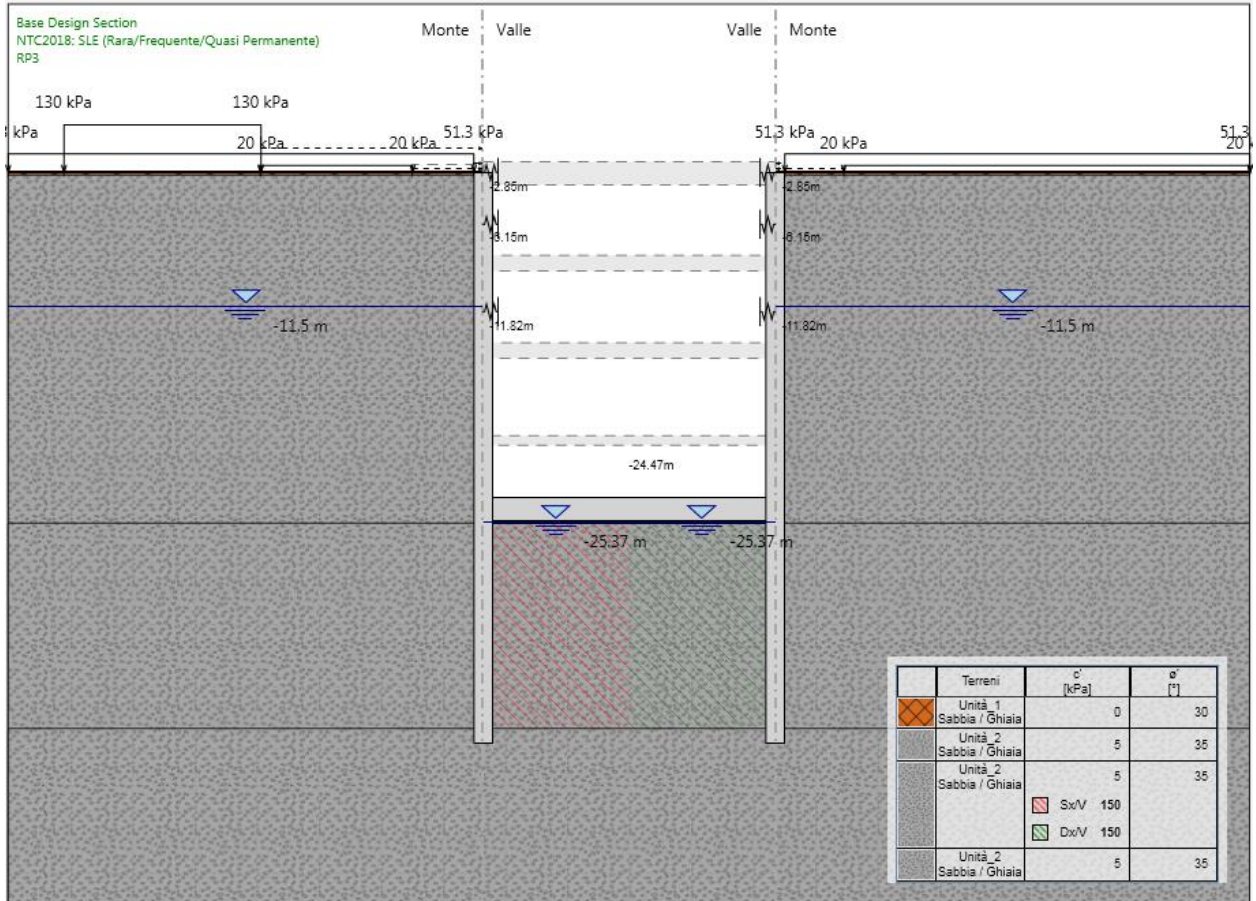


Figura 165.Fase 17: rimozione terzo ordine di puntelli metallici



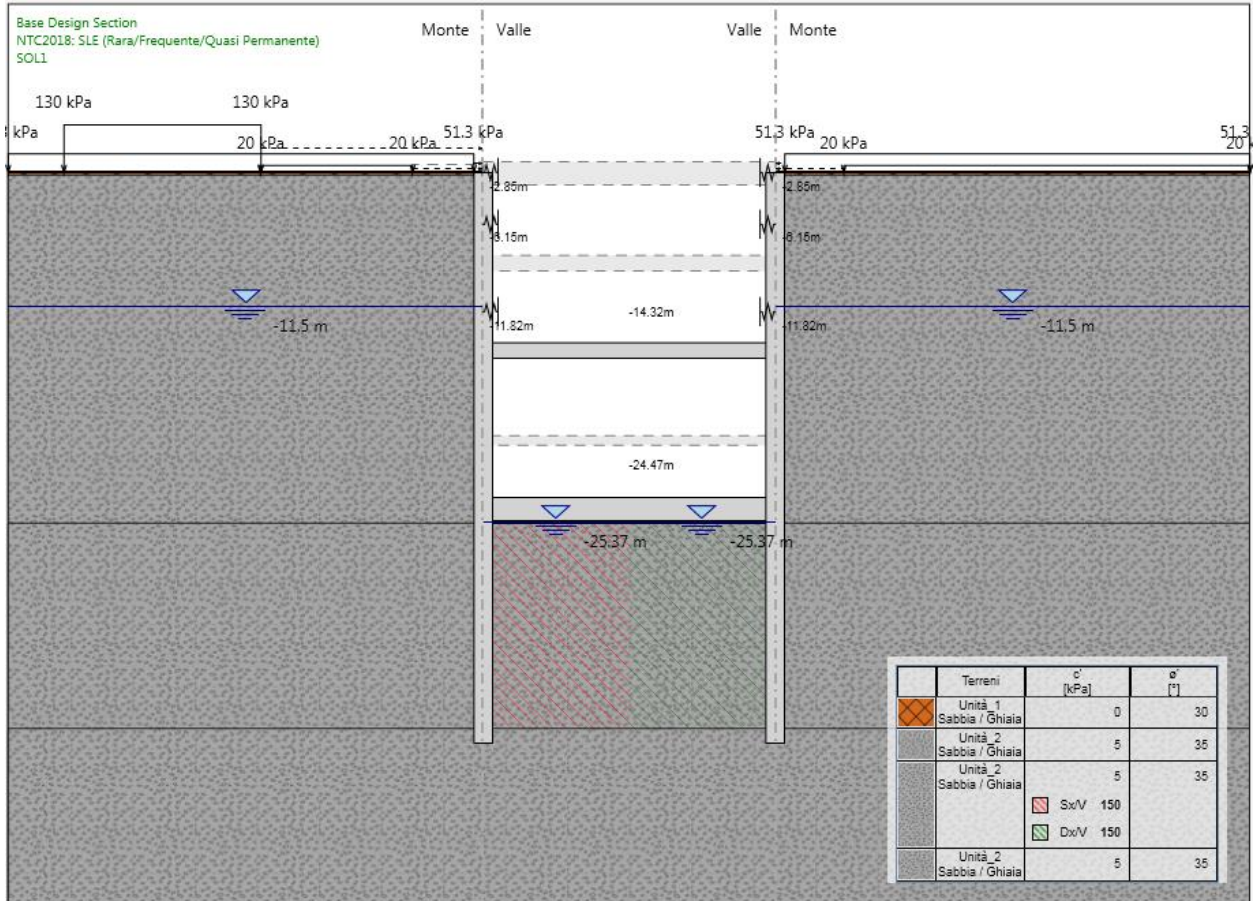


Figura 166.Fase 18: realizzazione primo ordine di soletta in c.a.

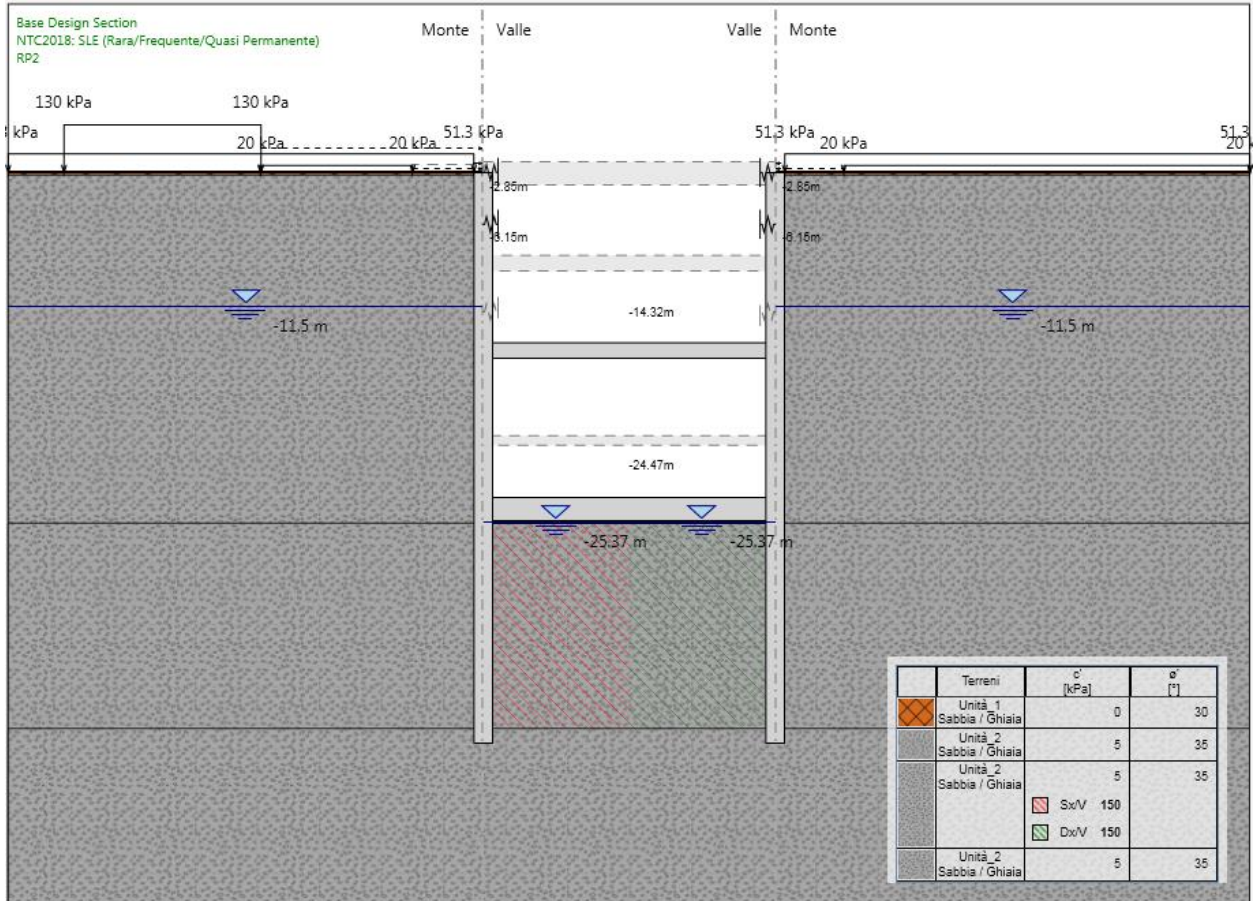


Figura 167.Fase 19: rimozione secondo ordine di puntelli metallici

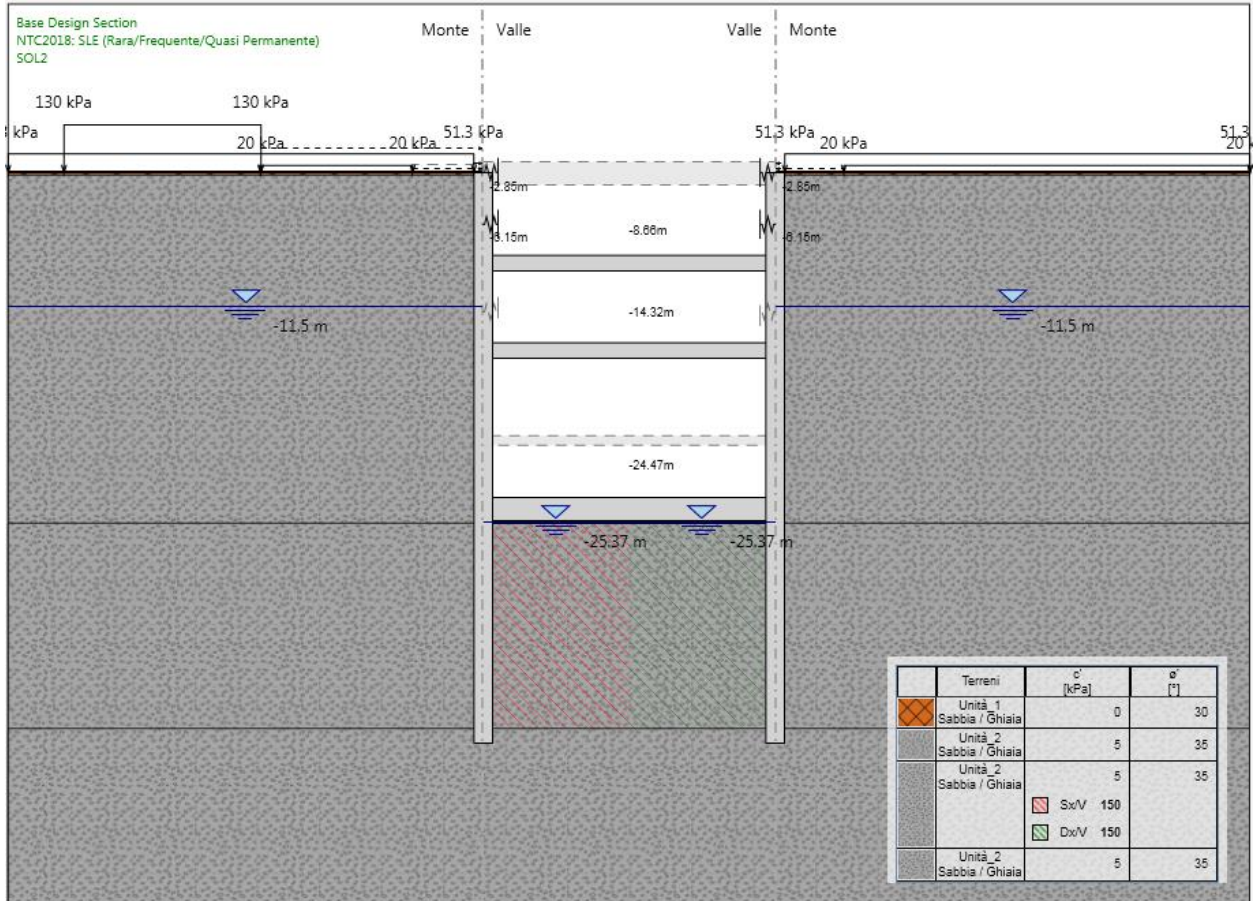


Figura 168.Fase 20: realizzazione secondo ordine di soletta in c.a.



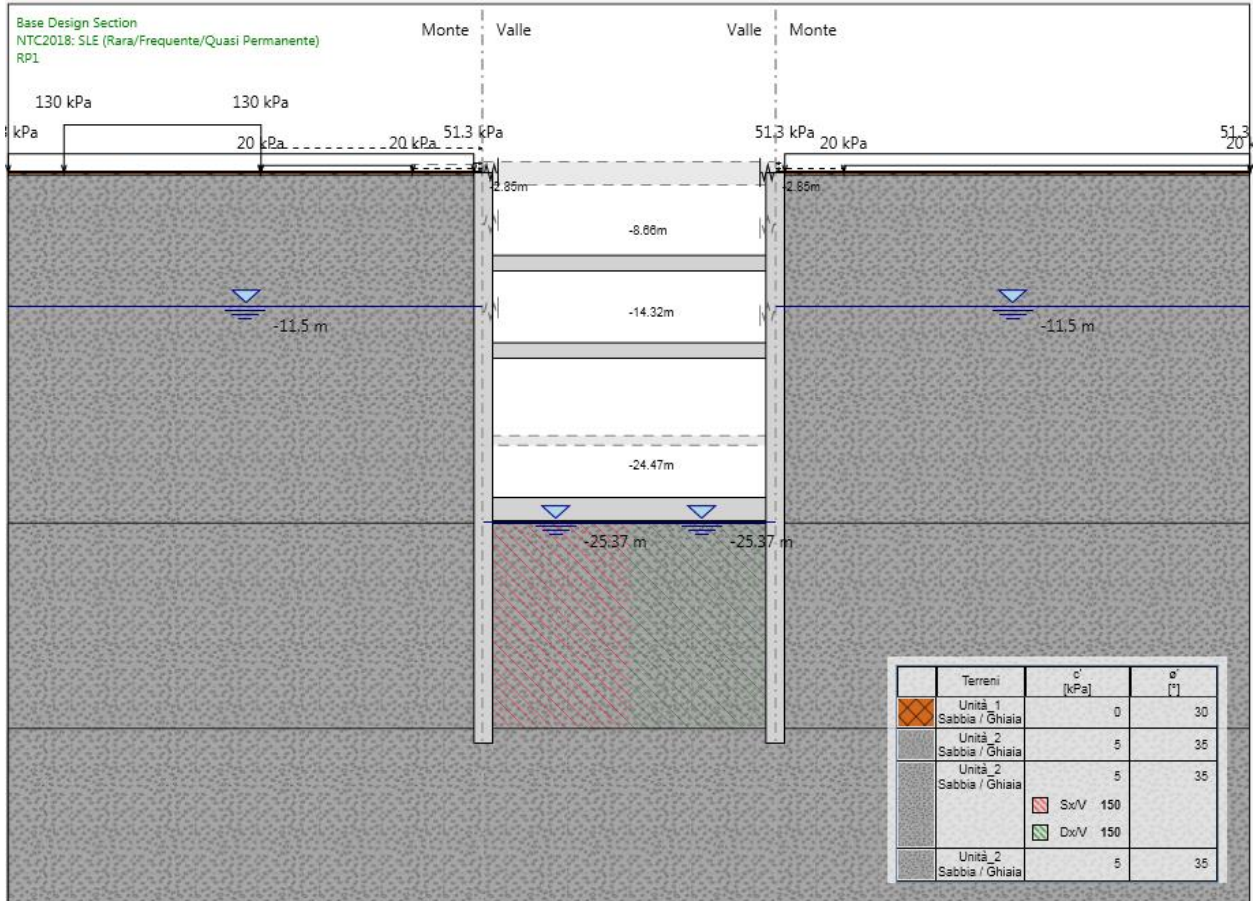


Figura 169.Fase 21: rimozione terzo ordine di puntelli metallici

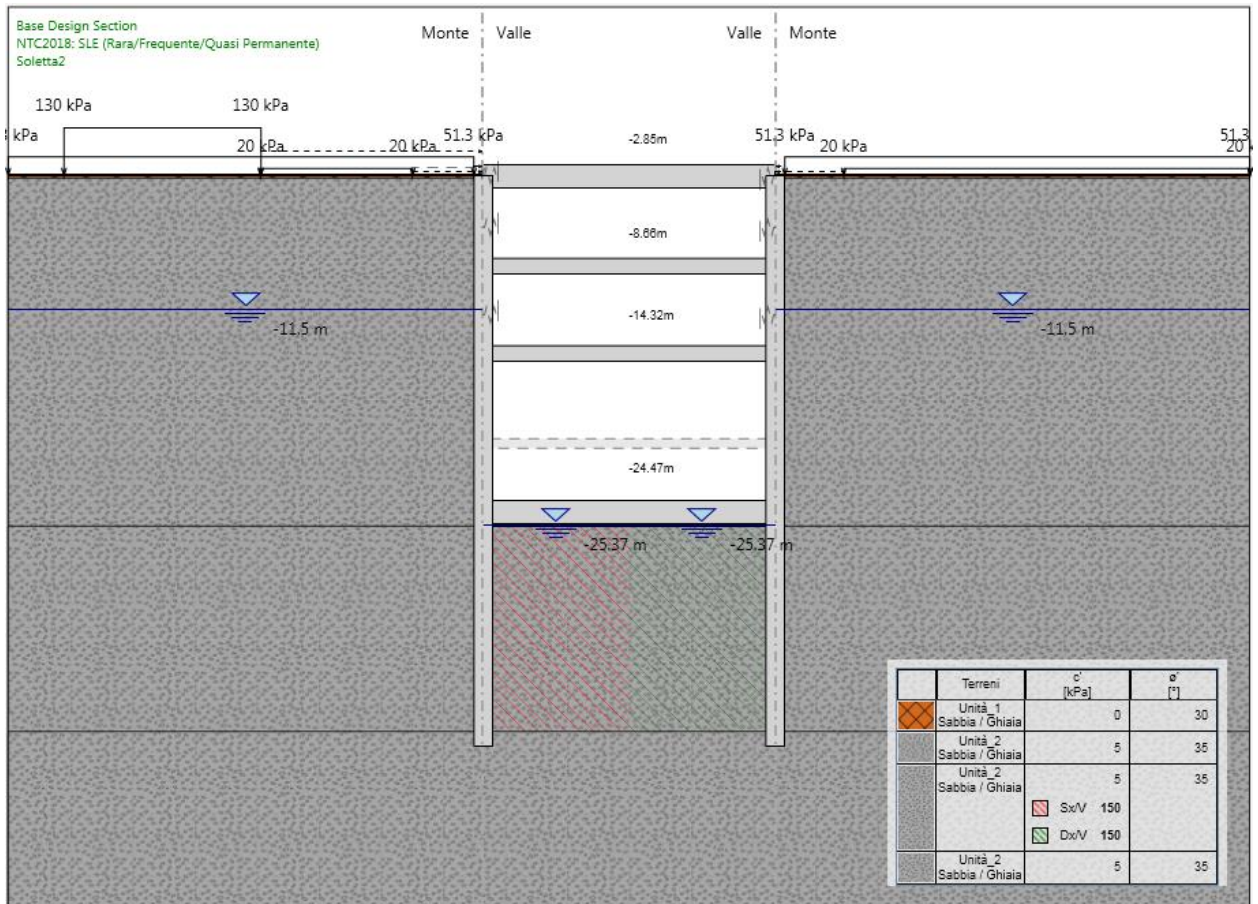


Figura 170.Fase 22: realizzazione soletta di copertura



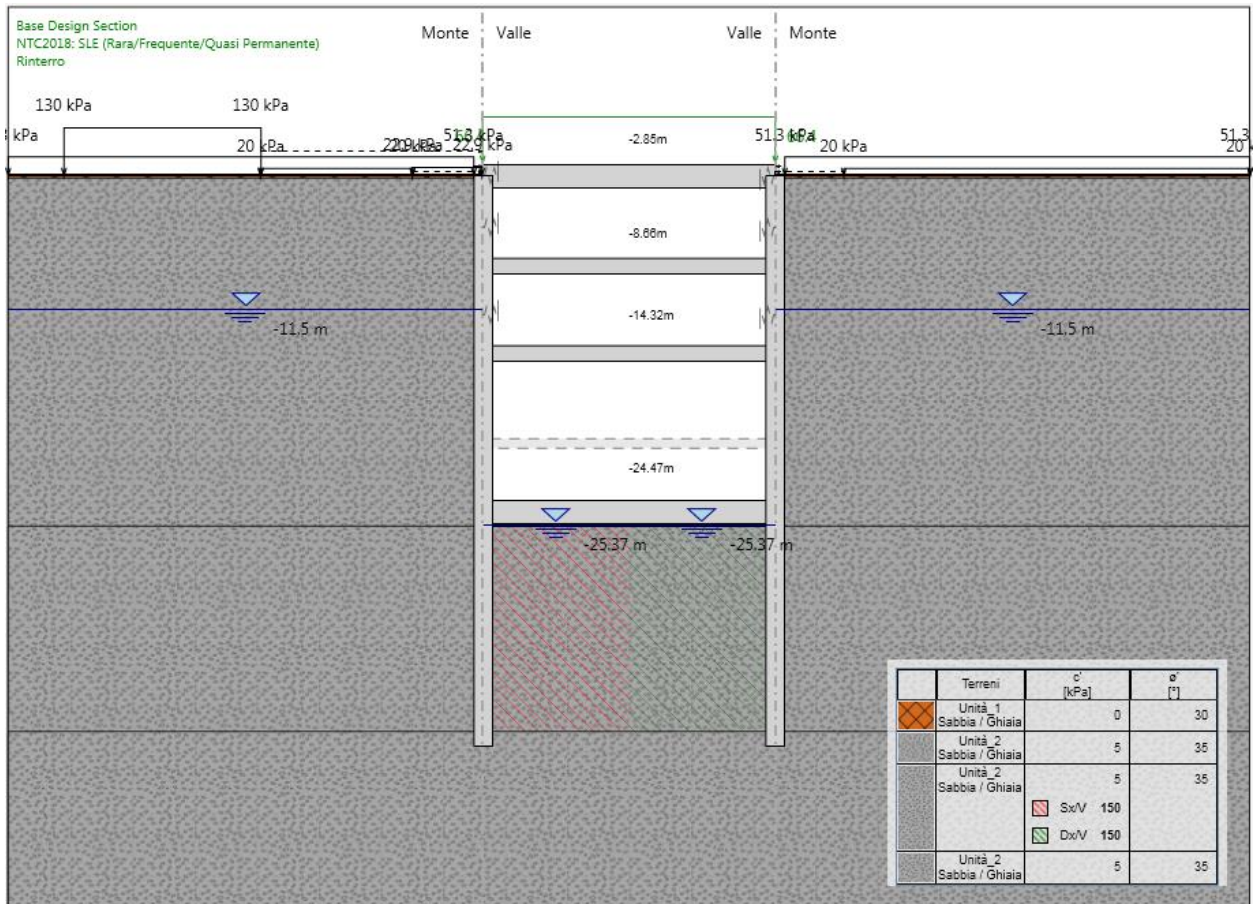


Figura 171.Fase 23: rinterro e applicazione carico accidentale

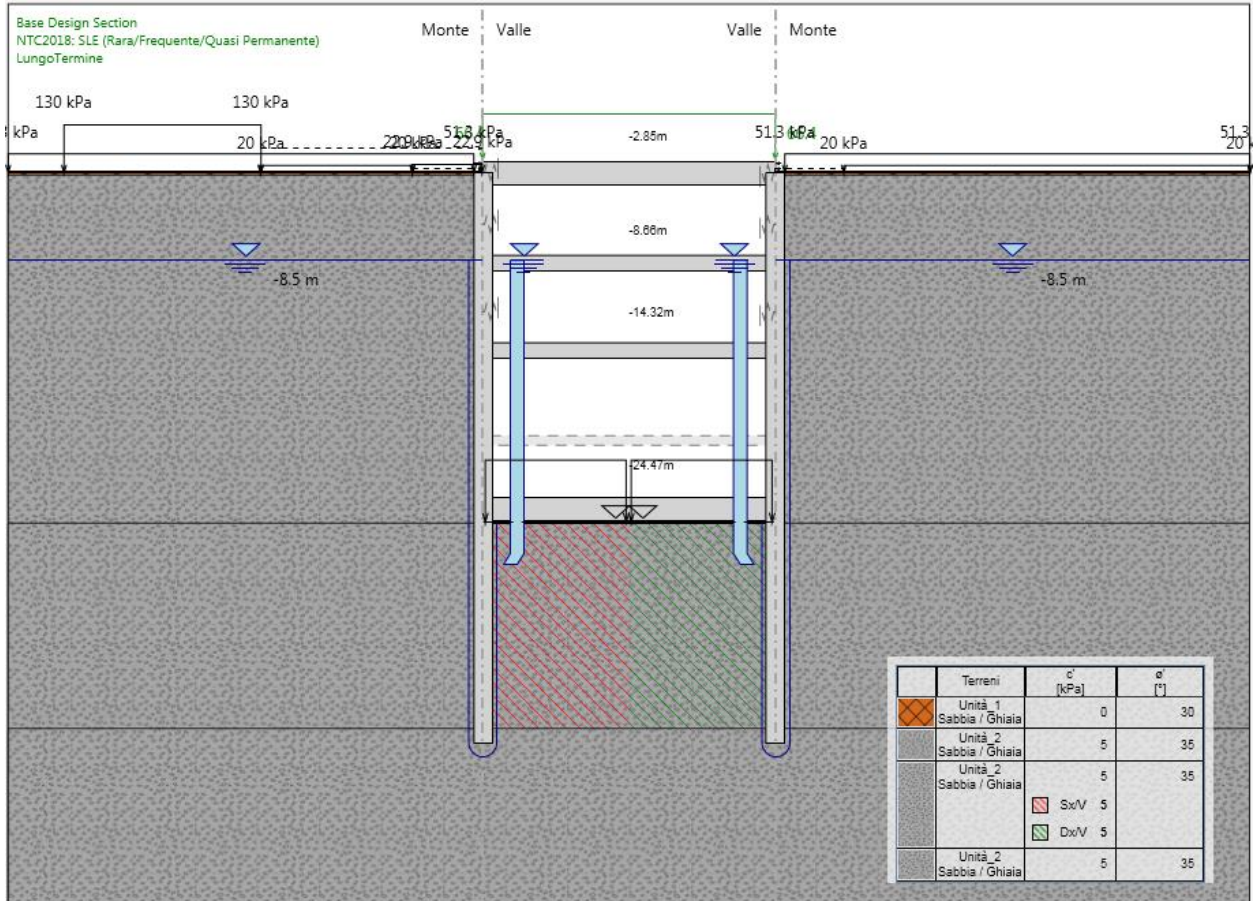


Figura 172.Fase 24: condizione di lungo termine

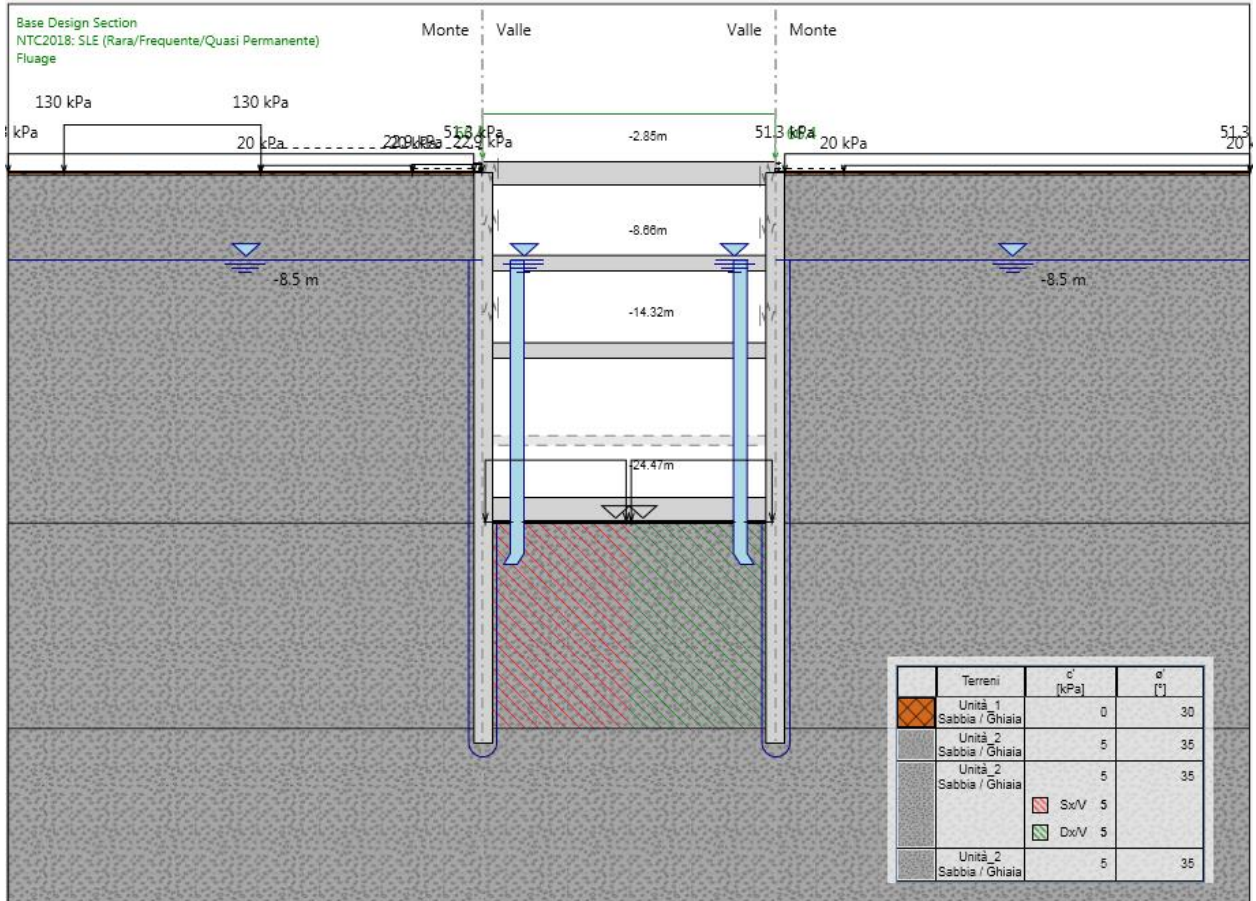


Figura 173.Fase 25 SLE: simulazione effetto fluage



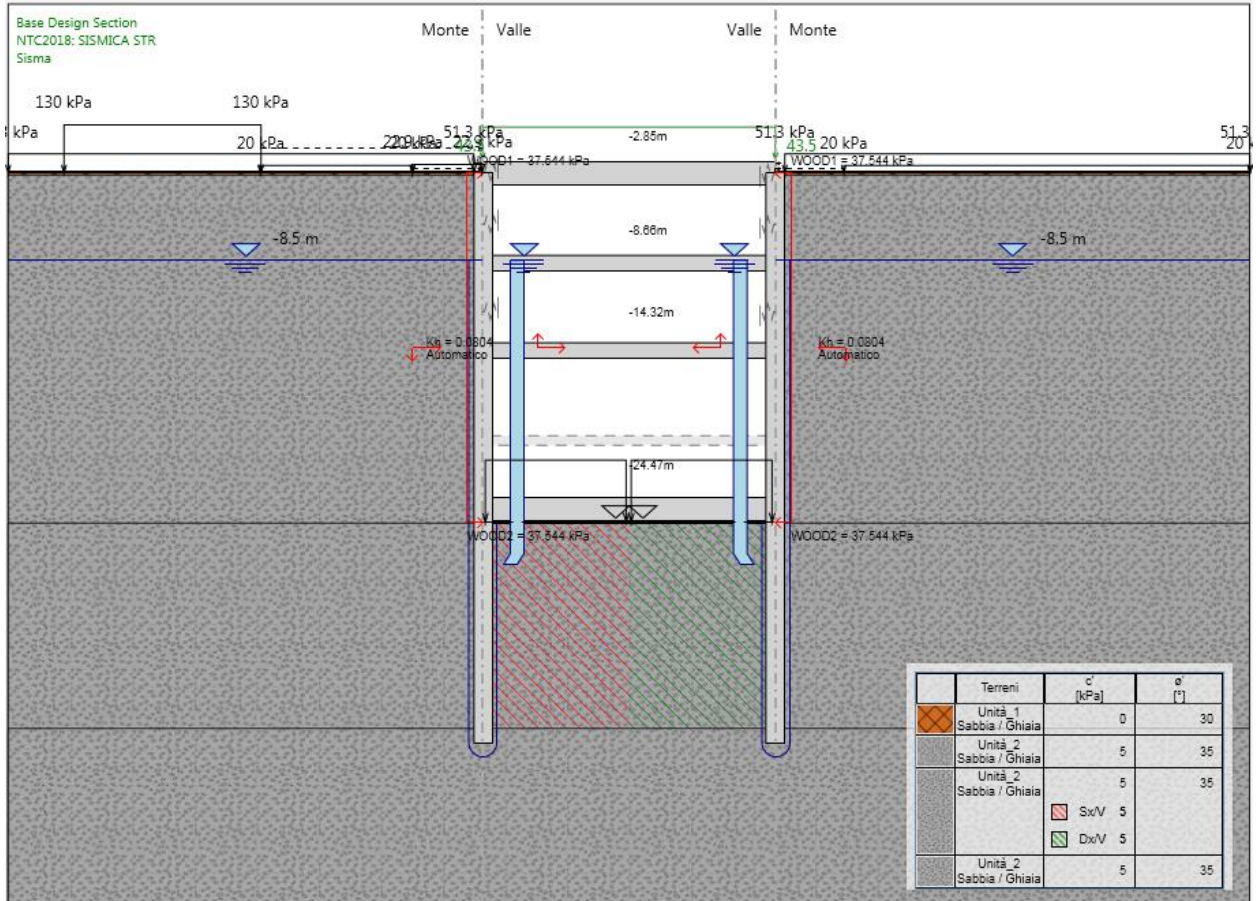


Figura 174.Fase 25 SLU/SLV: simulazione condizione sismica



## 16. ALLEGATO 2: FASI DI CALCOLO BERLINESE PROVVISIONALE

Si riassumono brevemente le fasi di calcolo impiegate per le analisi numeriche:

- **Fase 1:** condizione geostatica (3.0 m di terreno superficiale sovrastante l'unità 2 principale e quota falda a -11.50 m da quota stradale – falda di progetto a breve termine);
- **Fase 2:** applicazione carico relativo alla preesistenza NOBO18 (carico permanente pari a 20 kPa);
- **Fase 3:** realizzazione berlinese di micropali;
- **Fase 4:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -1.0 m dal piano stradale;
- **Fase 5:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -2.0 m dal piano stradale;
- **Fase 6:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.0 m dal piano stradale;
- **Fase 7:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.12 m dal piano stradale (fondo scavo di progetto);
- **Fase 8:** esecuzione dello scavo fino alla quota di -3.43 m dal piano stradale (scavo effettivo e 31 cm di extra scavo come imposto dalle NTC 2018 al §6.5.2.2).

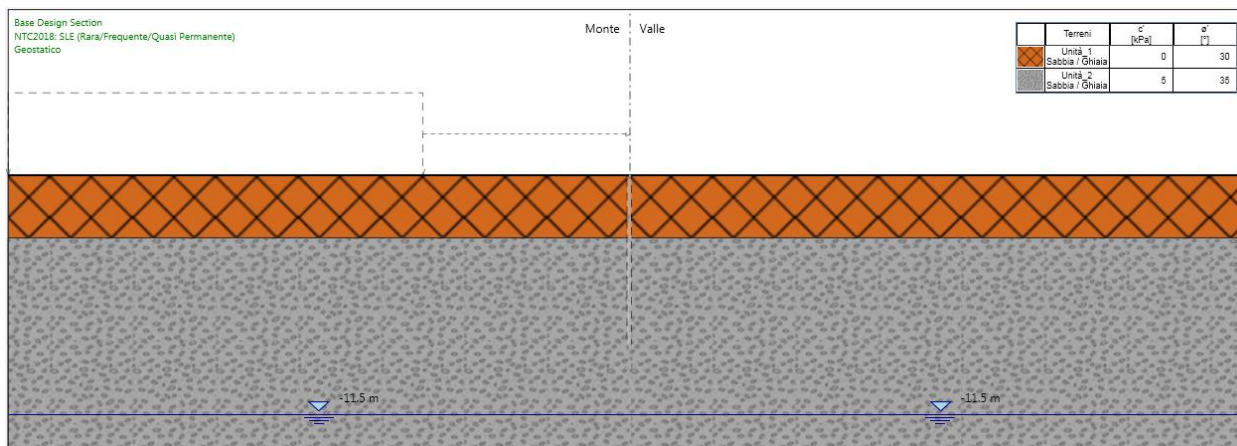


Figura 175.Fase 1: condizione geostatica

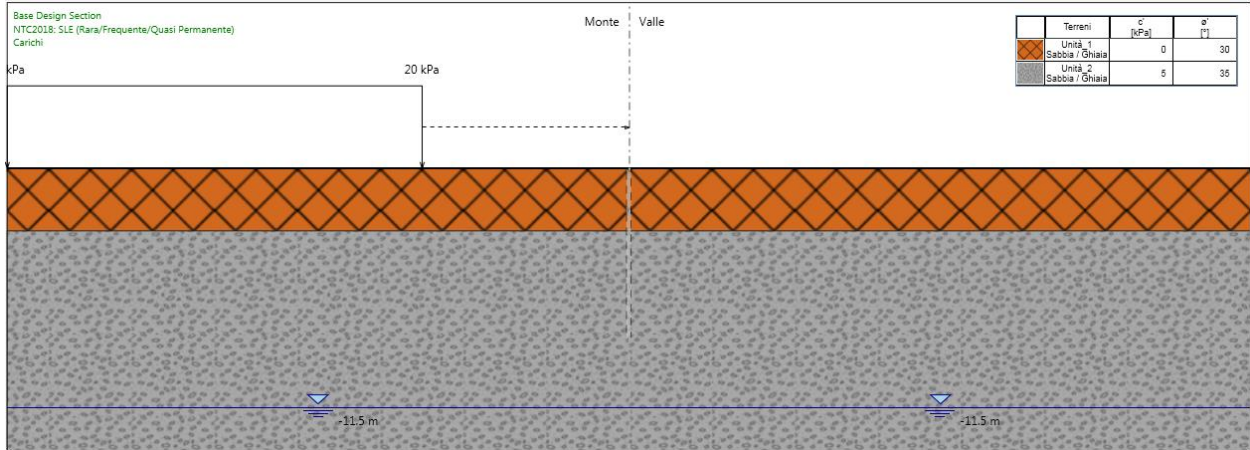


Figura 176.Fase 2: applicazione carico preesistenze

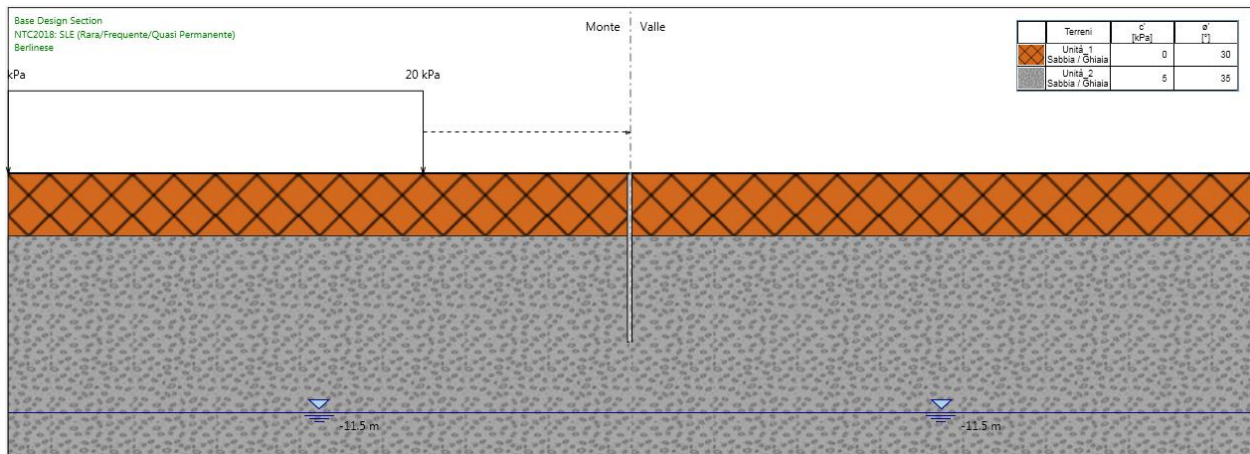


Figura 177.Fase 3: realizzazione berlinese di micropali



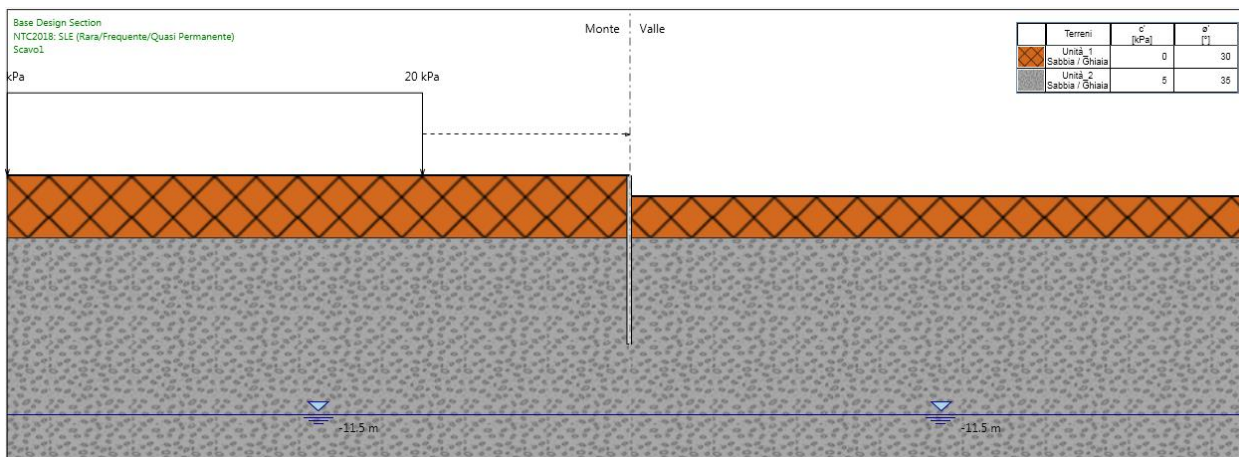


Figura 178.Fase 4: scavo a -1.0 m

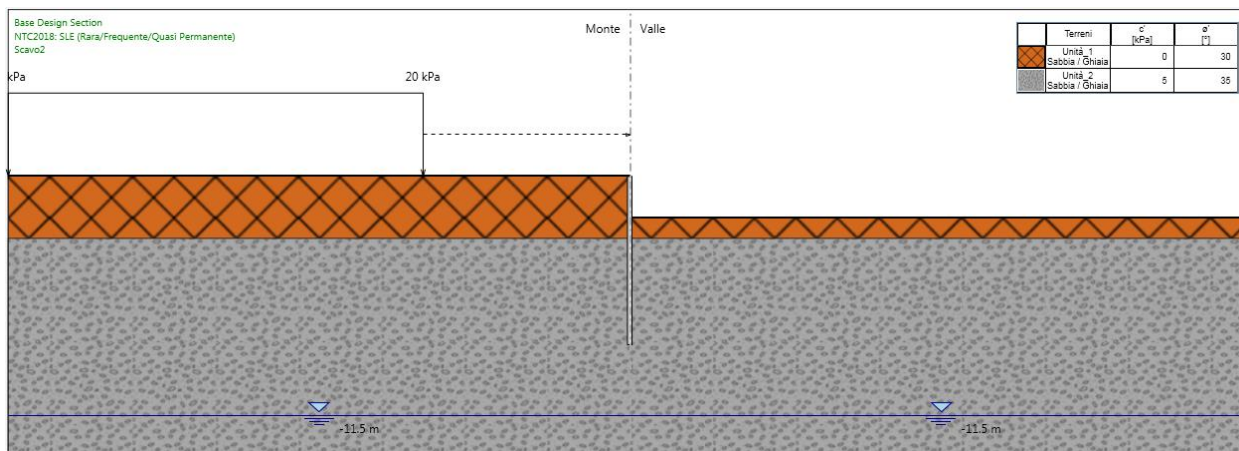


Figura 179.Fase 5: scavo a -2.0 m

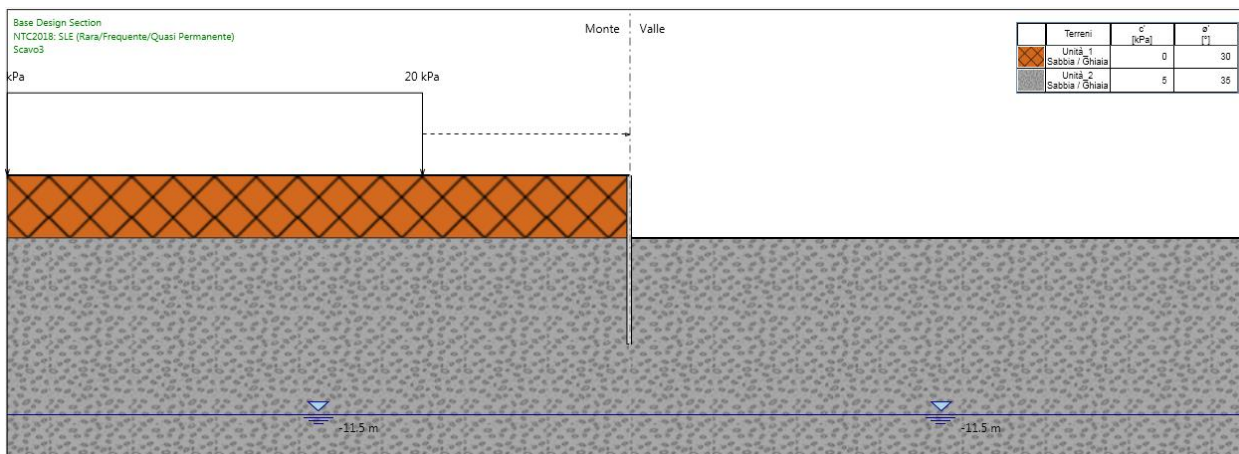


Figura 180.Fase 6: scavo a -3.0 m

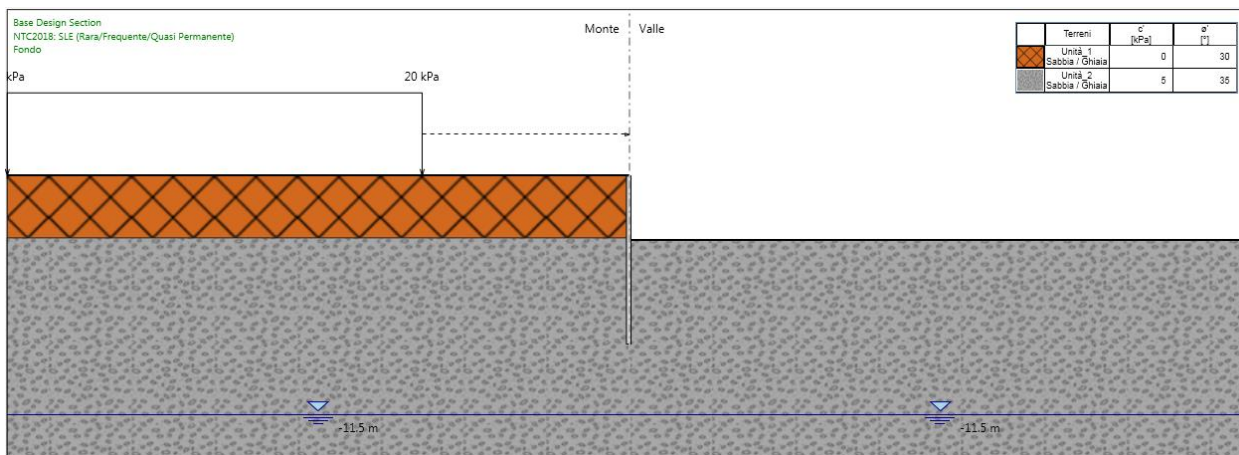


Figura 181.Fase 7: scavo a -3.12 m (fondo scavo)





CITTA' DI TORINO

Metropolitana di Torino – Linea 2 - Tratta:  
Politecnico – Rebaudengo - Lotto funzionale  
2 Bologna-Politecnico

Pozzo di intertratta Novara – Relazione di calcolo

1\_MTL2T1A2DSTRPNOR001-0-2.DOCX

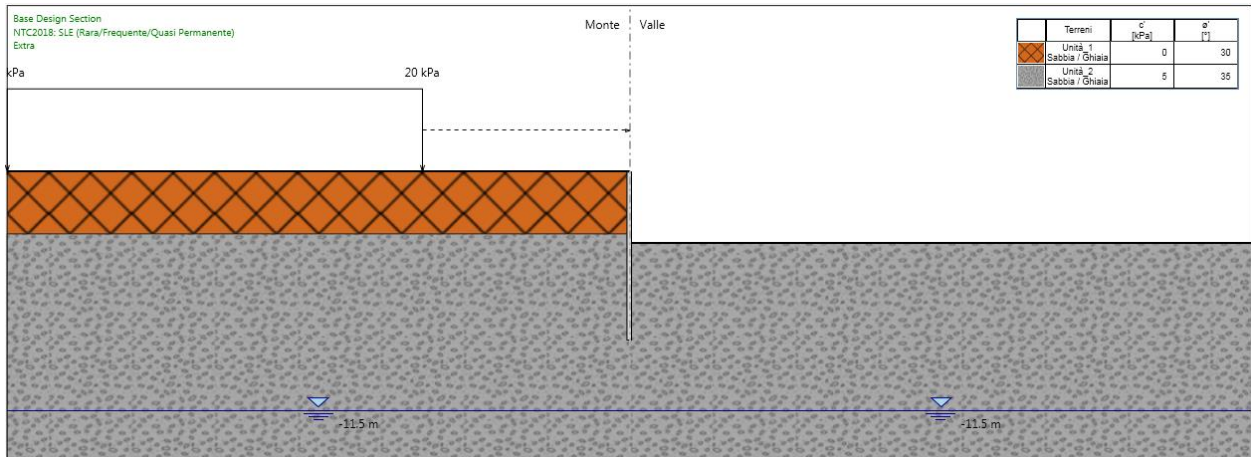


Figura 182.Fase 8: extra scavo da NTC 2018