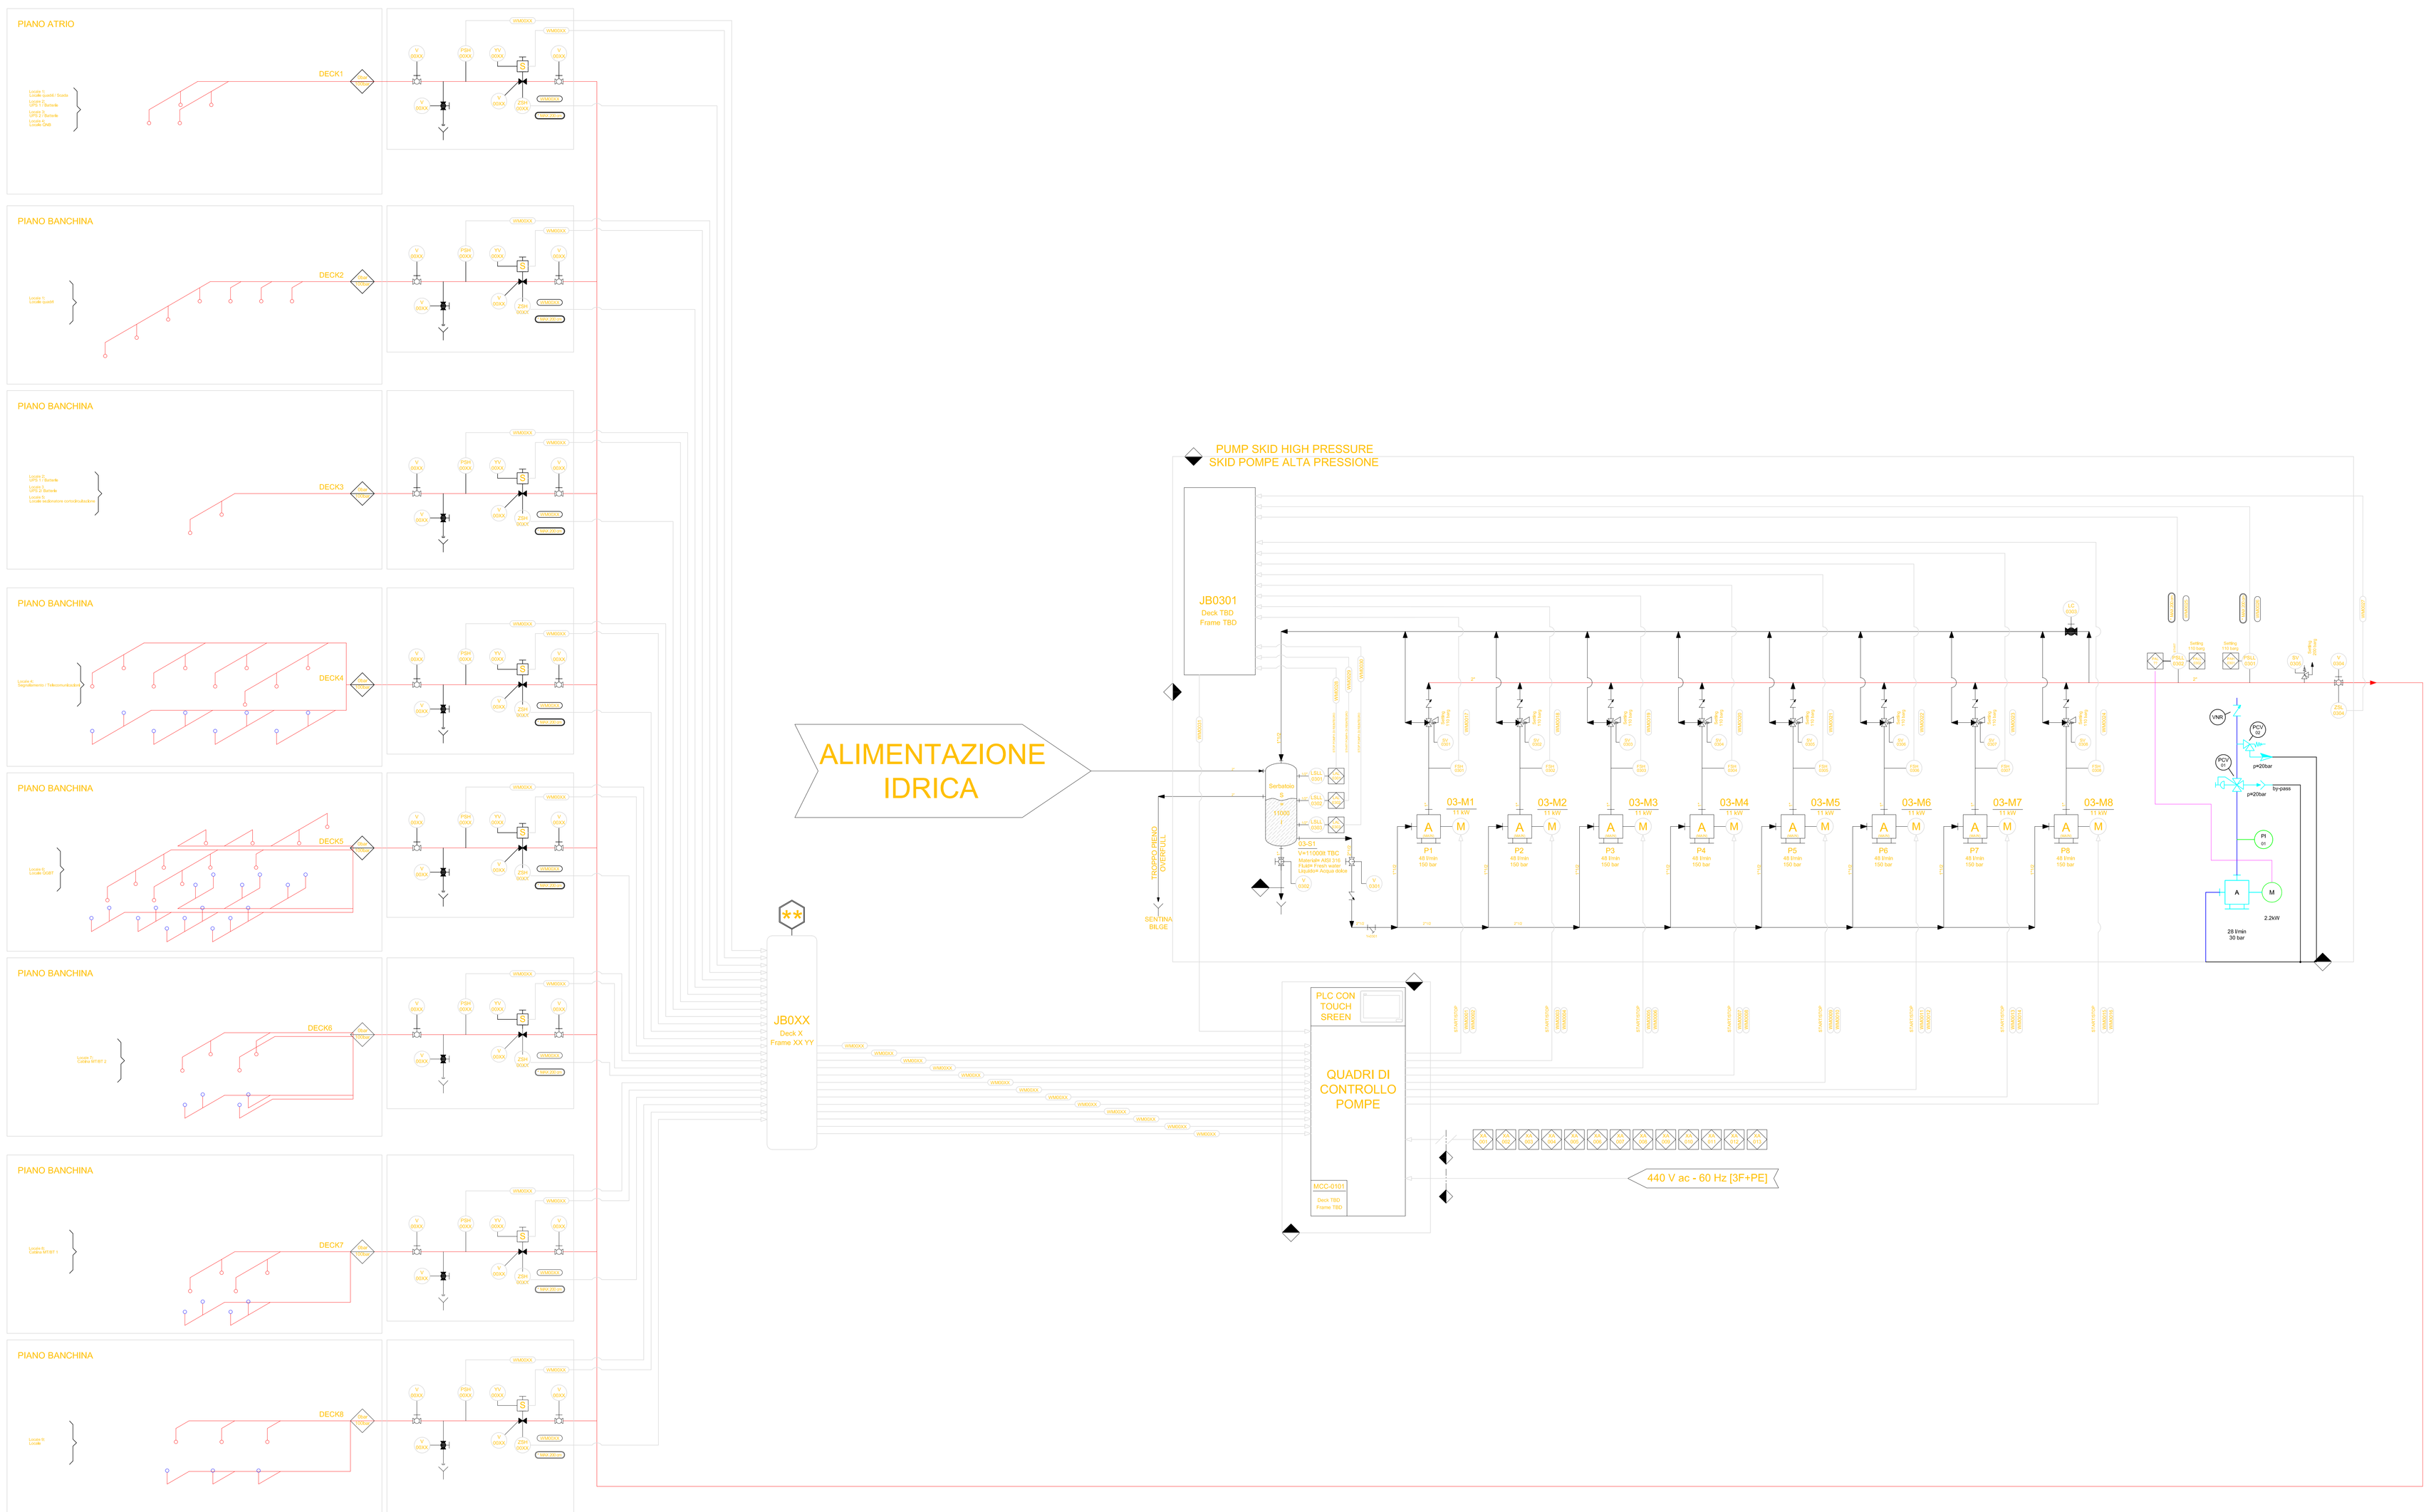

LEGENDA (LEGEND)

- LIMITE DI BATTERIA (BATTERY LIMIT)
- TUBAZIONE PRINCIPALE IN AISI 316L (MAIN PIPE IN SS316)
- TUBAZIONE ARIA (DRY PIPE)
- SEGNALE ELETTRICO (ELECTRICAL SIGNAL)
- VALVOLA AUTORIDUTTRICE DI PRESSIONE (SELF-REDUCING PRESSURE VALVE)
- VALVOLA DI SICUREZZA (SAFETY PRESSURE VALVE)
- VALVOLA DI NON RITORNO (NON-RETURN VALVE)
- VALVOLE NORMALMENTE CHIUSE (N.C. VALVE)
- FILTRO A Y (FILTER)
- VALVOLA A SOLENOIDE (SOLENOID VALVE)
- RIDUTTORE DI PRESSIONE (PRESSURE REDUCER)
- VALVOLA A SFERA (BALL VALVE)
- Ugello aperto Aquatech TS-WM 46 (ambiente)
- Ugello aperto Aquatech TS-WM 60 (sottopavimento)
- FT — INTERRUTTORE DI FLUSSO (FLOW SWITCH)
- PS — PRESSOSTATO DI BASSA PRESSIONE (LOW PRESSURE, PRESSURE SWITCH)
- PS — PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE (HIGH PRESSURE, PRESSURE SWITCH)
- PS — PRESSOSTATO DI MIN E MAX (MIN/MAX PRESSURE, PRESSURE SWITCH)
- PSL — PRESSOSTATO DI BASSISSIMA PRESSIONE (VERY LOW PRESSURE, PRESSURE SWITCH)
- PI — MANOMETRO (PRESSURE GAUGE)
- GRANDEZZA E/O FUNZIONE VISUALIZZATA E/O CONTROLLATA DA PLC SUL CAMPO (PLC FUNCTION)
- LT — LEVEL SWITCH
- LS — FINE CORSA (LIMIT SWITCH) — VALVOLA CHIUSA (CLOSED VALVE)
- LS — VALVOLA LUCCHETTATA (PADLOCKED VALVE) — VALVOLA APERTA (OPENED VALVE)
- LV — VALVOLA (VALVE)
- RIDUZIONE (ADAPTATION)
- LIMITE DI BATTERIA (BATTERY LIMIT)
- FDS — FIRE DETECTION SYSTEM
- PB — PULSANTE DI ALLARME (MANUAL CALL POINT)
- SIRENA DI ALLARME (SOUNDER BEACON)
- FLUSSOSTATO

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims

COMUNE DI TORINO

CITTÀ DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 2: Novara - Pastrengo

PROGETTO DEFINITIVO		
DIRETTORE PROGETTAZIONE Ing. R. Grova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 6035	IL PROGETTISTA Ing. F. Azzarone Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 12887J	INFRA.TO Infrastrutture e Mobilità per la mobilità — INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE NOVARA
IMPIANTO ANTINCENDIO
SCHEMA GENERALE IMPIANTO WATER MIST

ELABORATO	REV. TIT.	REV. IMP.	SCALA	DATA
BIM MANAGER: Geom. L. D'Alcardi — MTL2T1A2D IANSNOK002	0	0	fg 1 a 1	31/03/2022

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/03/22	MPA	AGh	FAz	RCr

LOTTO 2	CARTELLA	12.2.7	27	MTL2T1A2D	IANSNOK002

STAZIONE APPALTANTE
DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. R. Bertolaio
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozzolero