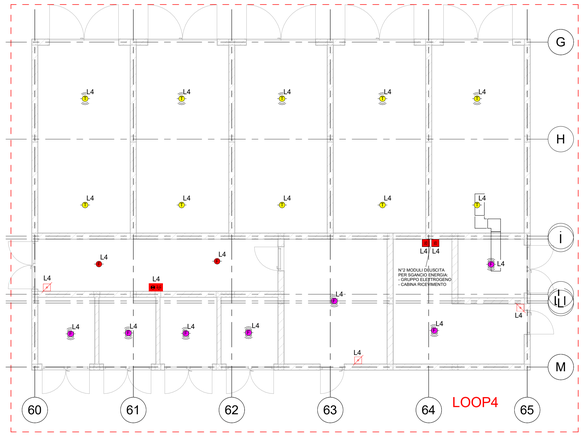

6 Rivelazione Incendi_L0 - Locali Gruppi Elettrogeni
1 : 100

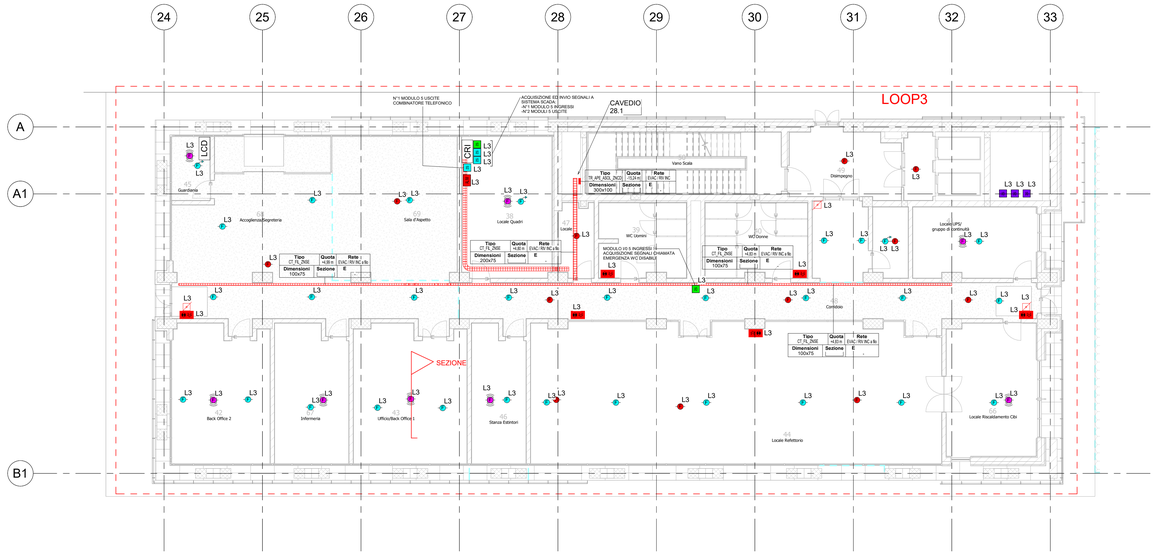

1 Rivelazione Incendi_L0 - Uffici
1 : 100

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO A SOFFITTO COPERTURA 6,5 m
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO, COMPLETO DI SPIA DI RIPETIZIONE - COPERTURA 4,5 m
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO NEL PAVIMENTO GALLEGGIANTE, COMPLETO DI SPIA DI RIPETIZIONE - COPERTURA 4,5 m
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO A SOFFITTO COMPLETO DI BASETTA CON FUNZIONE AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO ALLARME INCENDI COPERTURA 6,5 m
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO INSTALLATO A SOFFITTO COPERTURA 4,5 m
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO INSTALLATO A SOFFITTO COMPLETO DI BASETTA CON FUNZIONE AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO ALLARME INCENDI COPERTURA 4,5 m
	RILEVATORE LINEARE DI INCENDIO INSTALLATO SU STAFFA DI SUPPORTO A SOFFITTO COMPLETO DI RICEVITORE
	AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO ALLARME INCENDI
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE
CRI	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
LCD	PANNELLO RIPETITORE DI GESTIONE E CONTROLLO
	MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI/1 USCITA PER ACQUISIZIONE SEGNALI E COMANDO SERRANDE TAGLIAFUOCO
	MODULO INDIRIZZATO 1 INGRESSO PER ACQUISIZIONE SEGNALI
	MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA PER COMANDO
	MODULO INDIRIZZATO 5 INGRESSI PER ACQUISIZIONE SEGNALI
	MODULO INDIRIZZATO 5 USCITE PER COMANDI
	CAMERA DI ANALISI PER RIVELAZIONE FUMI INSTALLATA SU CONDOTTI ARIA DI MANDATA UTA
	ALIMENTATORE 24Vcc (CONFORME EN54-4) PER ALIMENTAZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO
	CANALIZZAZIONE A FILO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR (IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI INCENDIO ED EVAC). DIMENSIONI PRESENTI IN PIANTA.

TIPO	QUOTA	RETE
EL_TYP	+3.00 m	BUS_TS
DIMENSIONI	SEZIONE	E
SOXx100mm	-	EIG

MANTENIMENTO FUNZIONALE
SENZA CARATTERISTICHE DI MANTENNIMENTO
EIG MANTENIMENTO EIG - DIN 4102

ESEMPI DI SEZIONE
CANALE CON COPERCHIO
CANALE SENZA COPERCHIO
TUBO PROTETTIVO

LEGENDA DELLE SIGLE TIPOLOGIE CANALIZZAZIONI

TR_CH/HREN_ZNCO	CANALE METALLICO NON FORATO ZINCATO A CALDO CON COPERCHIO
TR_APE/ASOL_ZNCO	CANALE METALLICO FORATO ZINCATO A CALDO SENZA COPERCHIO
TR_FIL_ZNDE	CANALINA A FILO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR
CN_CORR_HDPE	TUBO PROTETTIVO FLESSIBILE IN PEHD PER POSA INTERRATA
BD_CU	CONDOTTO SBARRE IN RAME



Keyplan - L0
1 : 2000

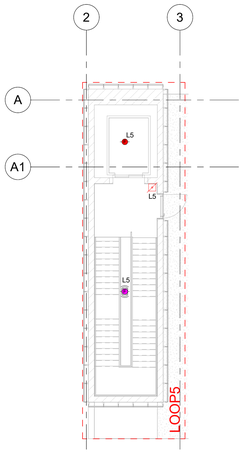

5 Rivelazione Incendi_L0 - Scale Sud-Ovest
1 : 100



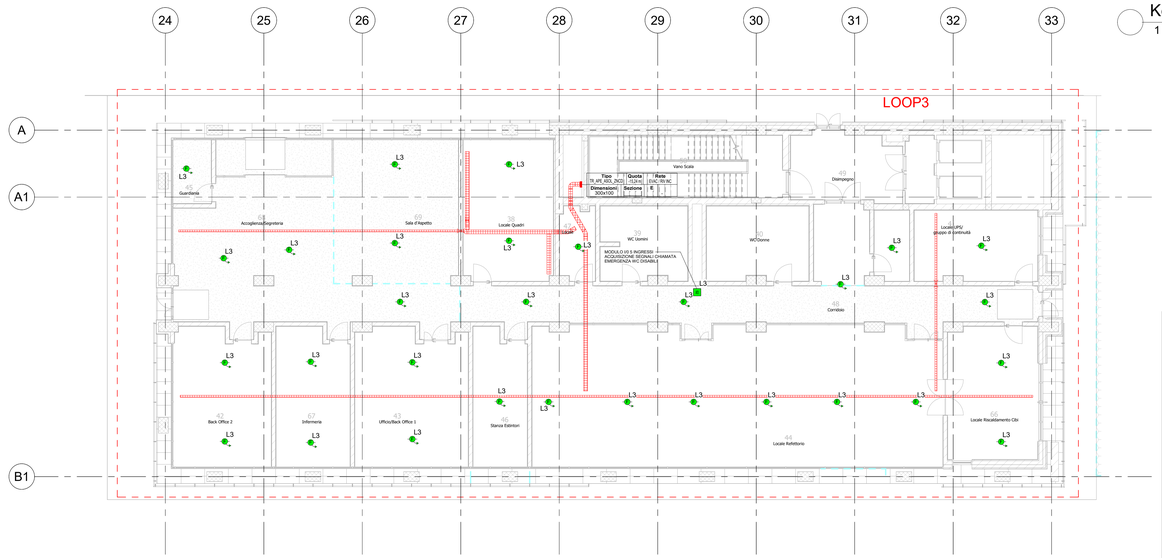

7 Rivelazione Incendi_L0 - Sotto Pavimento
1 : 100

KEY PLAN

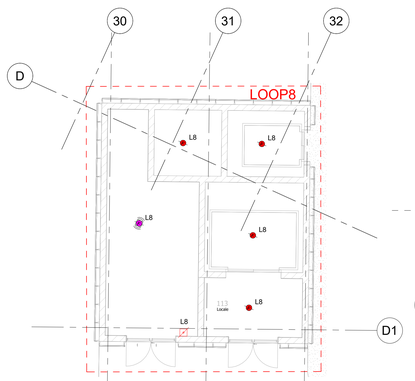

2 Rivelazione Incendi_L0 - Montacarichi
1 : 100



8 Sezione - Riv. Incendi Piano L0
1 : 20

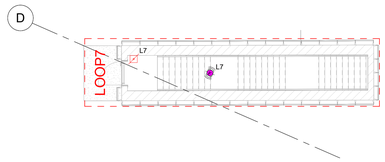

3 Rivelazione Incendi_L0 - Scale Est
1 : 100

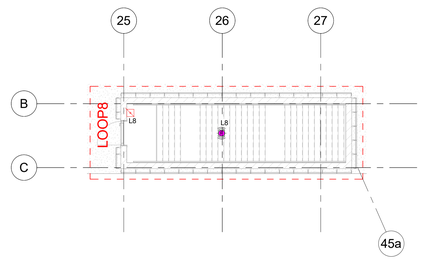

4 Rivelazione Incendi_L0 - Scale Sud-Est
1 : 100

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims

COMUNE DI TORINO

CITTÀ DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE (Responsabile integrazione discipline specialistiche)	IL PROGETTISTA	INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
Ing. R. Crova (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 6038S)	Ing. F. Azzarone (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 12287J)	DEPOSITO OFFICINA REBAUDENGO - IMPIANTI NON DI SISTEMA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI PLANIMETRIA LIVELLO 0

BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi

ELABORATO	REV. int.	REV. est.	SCALA	DATA
MTLZT1A1D IRIDRBT004	0	2	1:100	21/02/23

AGGIORNAMENTI — fg. 1 di 1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/03/22	GBi	AGh	FAz	RCr
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	28/12/22	GBi	AGh	FAz	RCr
2	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	21/02/23	GBi	FAz		RCr

LOTTO 1	CARTELLA	14.5.11	5	MTLZT1A1D	IRIDRBT004

STAZIONE APPALTANTE

DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozziero