



3 Impianto antincendio - Posizionamento terminali

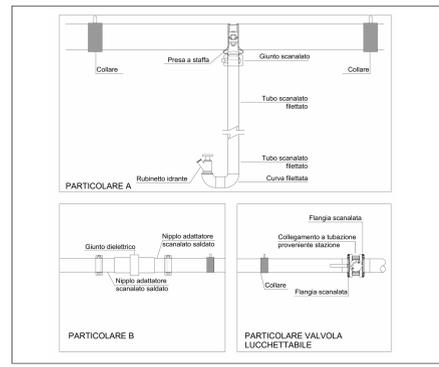

4 Impianto antincendio - Particolari

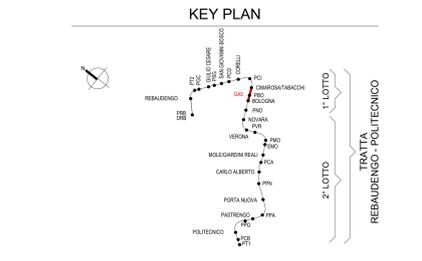

Legenda Antincendio

IMPIANTO			TUBAZIONI	
Colore	Abbreviazione	Descrizione	Codice Identità	Descrizione
	A-IDR	Circolo idranti	PI_FeNe_SC*	Acciaio nero, scanalato
	I-AFS	Acqua Fredda sanitaria	PI_FeNe_SF	Acciaio nero, filettato
* In tubazioni in acciaio nero sono verniciato RAL 3000				


ETICHETTA TUBI (estesa)

Codice Identità tubazione


Diametro nominale (tubi metallici)
Diametro esterno (tubi plastici)

PI_FeZn_CA-SC DN 100 DE 125


SIMBOLO	Codice Identità	Descrizione
	SP_IDR-UNI45	Rubinetto UNI45
	PA_RUB-LAV	Rubinetto di lavaggio
	PA_GNT-DLT	Giunto dielettrico

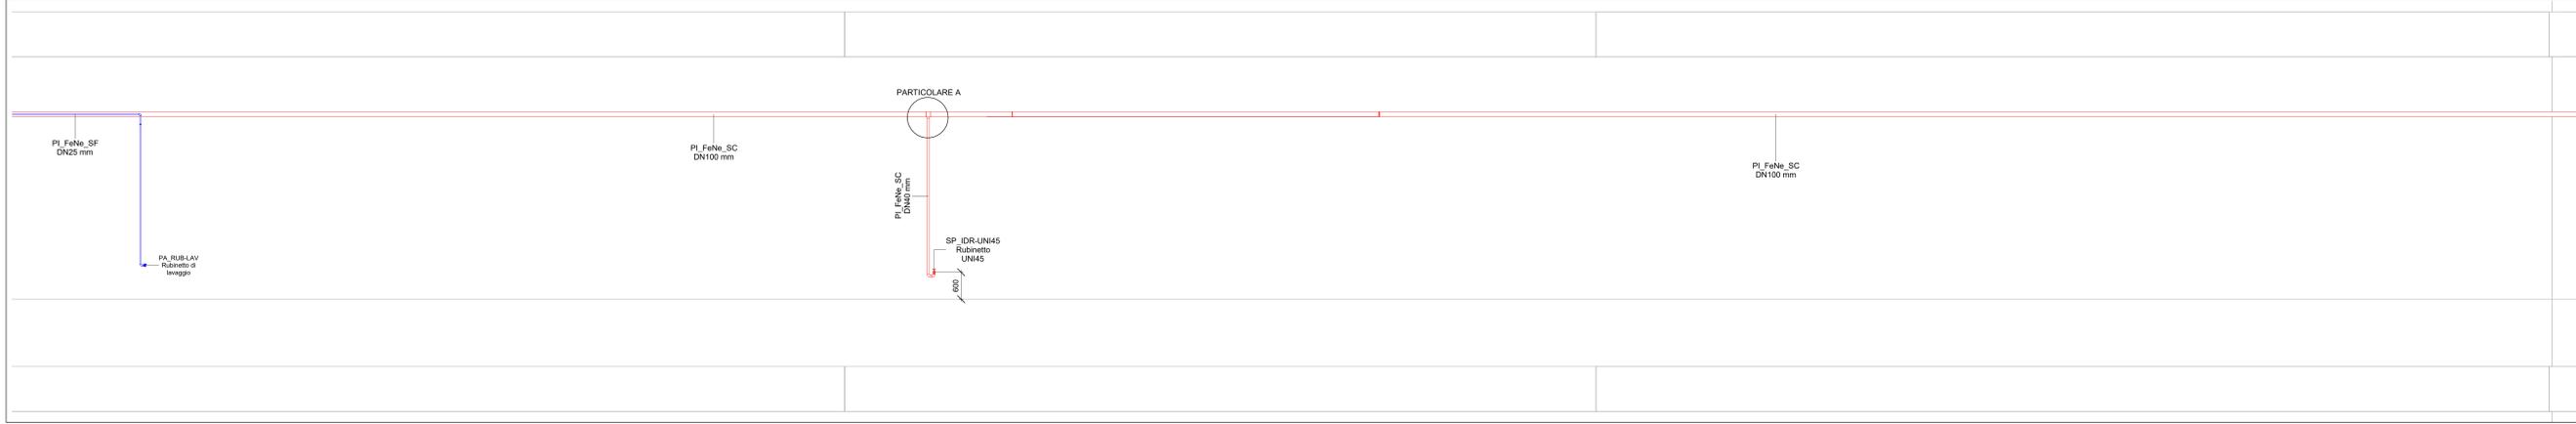

A Impianto idrico antincendio - Sezione A-A (livello -2)
1 : 50

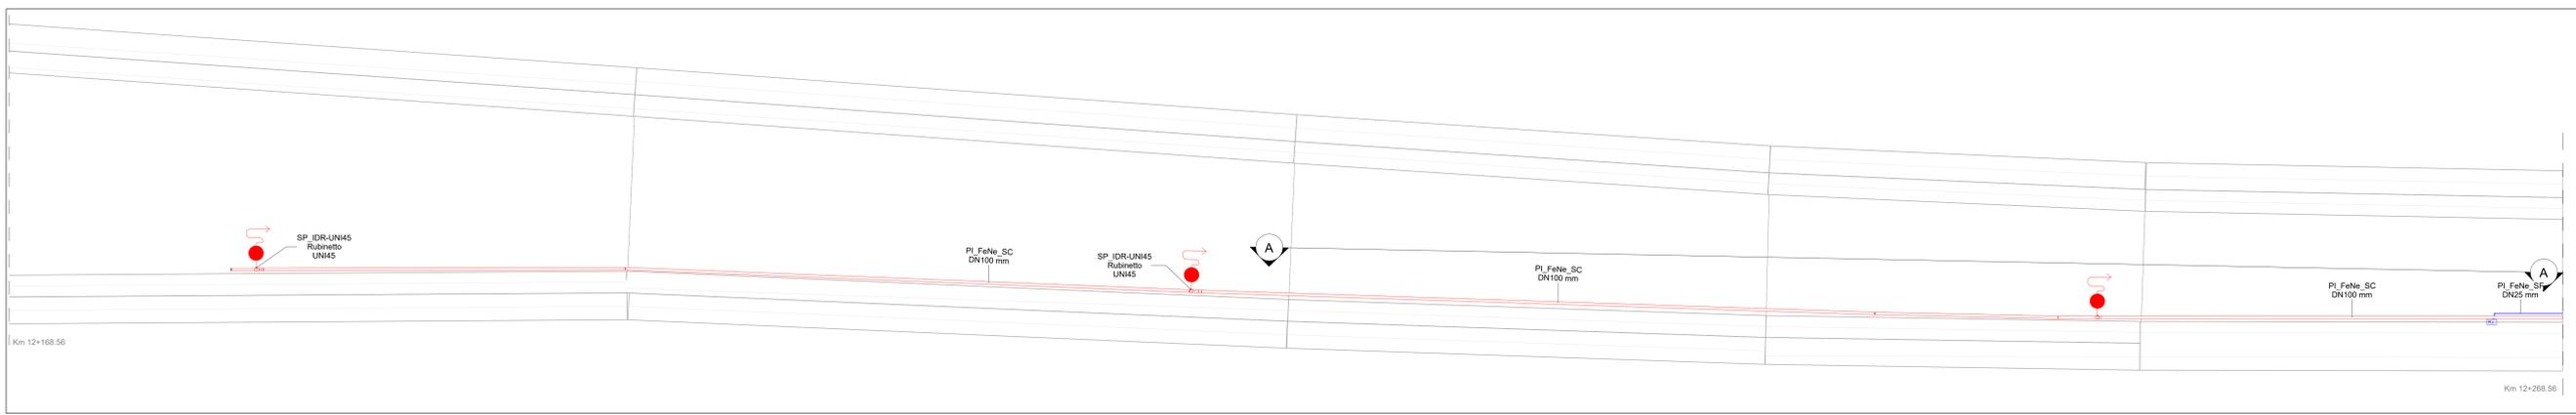

1 Impianto idrico antincendio - Layout di linea (livello -2)
1 : 100

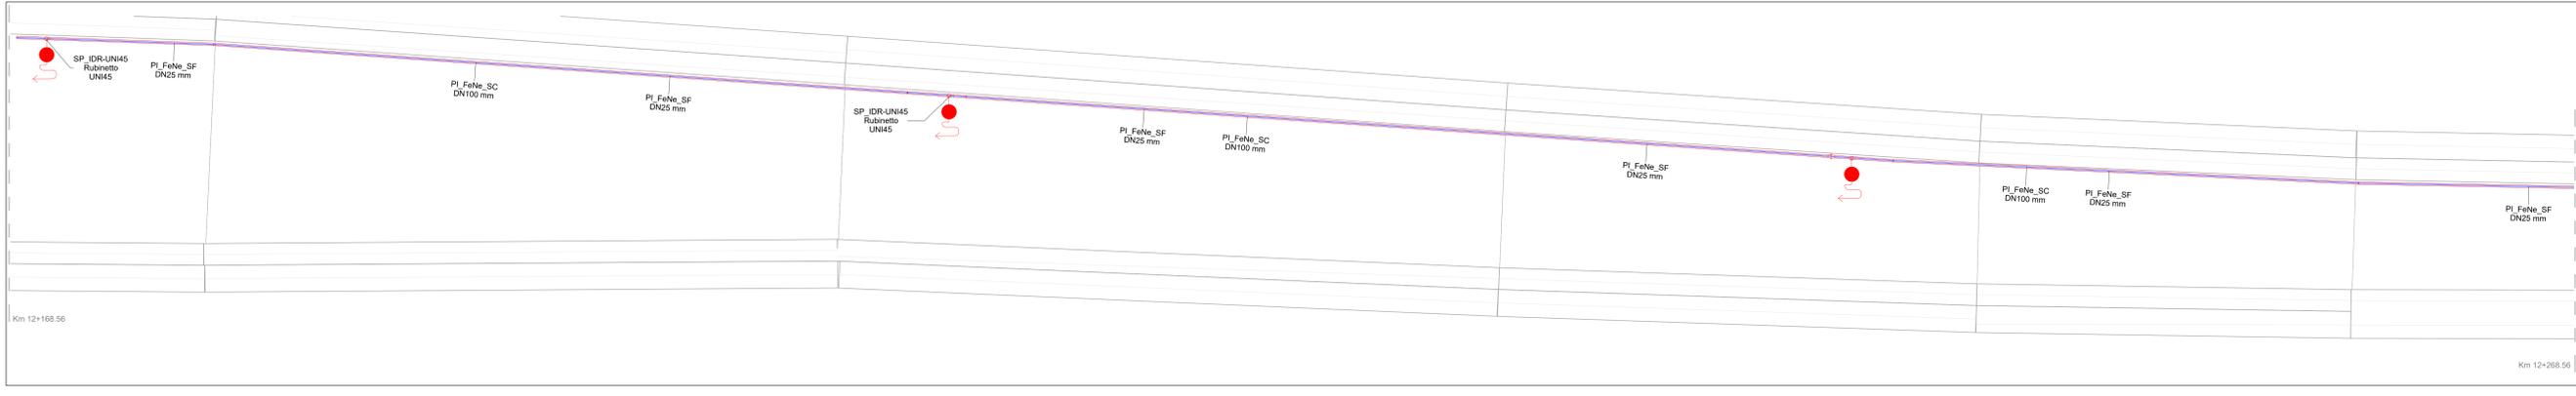

2 Impianto idrico antincendio - Layout di linea (livello -3)
1 : 100

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Funzionale 1: Rebaudengo - Bologna

PROGETTO DEFINITIVO	IL PROGETTISTA	INFRATO	INFRATRASPORTI TO S.r.l.
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile progettazione disegnare specialistiche	Ing. R. Crivà Dott. G. Longoni dalla Provincia di Torino n. 60385	Ing. F. Azzarone Codice degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 122873	IMPIANTI NON DI SISTEMA - GALLERIA ARTIFICIALE IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO E IDRICO-SANITARIO GALLERIA ARTIFICIALE TIPO 2 (GA5) TIPOLOGICO POSIZIONAMENTO TERMINALI E DISTRIBUZIONE
ELABORATO	SCALA	DATA	
MTL2T1A1D IANGAST001	0 / 0	31/03/2022	
AGGIORNAMENTI			
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE / APPROV. / VISTO
0	Prima emissione	31/03/2022	PVA / AGH / FAZ / RCR

STAZIONE APPALTANTE
DIRETTORE DI PROIEZIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. R. Bertasio
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. G. Manerger