

Grugliasco, lì 25/05/00

Spett.le Azienda Energetica  
**Metropolitana Torino S.p.A.**  
Via Bertola, 48  
10100 - Torino

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PULIZIA E BONIFICA DEI SERBATOI  
COMBUSTIBILE.**

Il sottoscritto **MARIO CHIAPPERO**, nato a Rivoli Provincia di Torino, domiciliato per la presente dichiarazione in Grugliasco Via Della Libertà n° 43, in qualità di Amministratore Delegato della Società **COMAT S.r.l.** incaricata dalla **Tamoil S.p.A.**, domiciliata per la presente dichiarazione in Milano Via Pantelleria, 6, di eseguire le opere necessarie per la trasformazione a gas metano degli impianti termici di Proprietà del **Comune di Torino e dell'Azienda Energetica Metropolitana.**

**ATTESTA**

che i serbatoi per lo stoccaggio combustibile, a servizio dell'impianto di **Via Ghedini 2/4**, sono stati sottoposti, dopo accurata pulizia, a trattamento di inertizzazione.

**COMAT S.r.l.**  
L'Amministratore delegato  
**MARIO CHIAPPERO**



COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO DI TORINO  
Corso Regina Margherita, 330  
10143 TORINO

**OGGETTO :** *Istanza per l'ottenimento del C.P.I. per la centrale termica alimentata a gas metano a servizio dell'immobile "Casa Albergo Cimarosa", sito nel Comune di Torino, Via Ghedini, 2.*

Attività n. : 91 D.M. 16.02.82

Pratica n. : 6979

Approvazione progetto del : 26.03.1997


In riferimento all'istanza in oggetto, Il sottoscritto P.I. Ezio BIGOTTI quale tecnico responsabile della presente pratica,

DICHIARA

che le caratteristiche di resistenza al fuoco delle murature esistenti della centrale termica in oggetto corrispondono a quanto indicato nell'elaborato grafico e nella relazione tecnica descrittiva dell'esame progetto approvato da codesto Spettabile Comando.

Con osservanza.

IL TECNICO

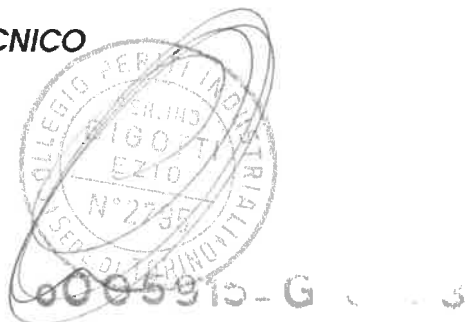

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLE CANNE FUMARIE**

Il sottoscritto P.I. Ezio BIGOTTI, nato a Pinerolo il 04/12/1969, domiciliato in Pinerolo Stradale San Secondo, 96 (tel. 0121/374014 – C.F. BGTZEI64T04G674L), progettista abilitato alla professione ed iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Torino al n. 2795, in qualità di progettista incaricato da TAMOIL Petroli S.p.A.

**DICHIARA**

che le canne fumarie poste a servizio della Casa Albergo "CIMAROSA" sita in Via Ghedini 2, rispettano le caratteristiche dimensionali nonché gli stati conservativi minimi prescritti dalla Norma UNI 9615.

Pinerolo, 26/09/1997

Il Progettista incaricato:

P.I. Ezio BIGOTTI



22/2

## VERIFICA LAVORI - AVVIAMENTO IMPIANTO A METANO

Codice Impianto	Indirizzo V. Ghedini 2/6	Lotto	N. progress.
Data sopralluogo 15-10-97	Ora 18.15	Operatore Loricci / Morozzi	
Descrizione lavoro		Riferimento	
Sostituzione caldaie e bruciatori <input type="checkbox"/> non prevista <input type="checkbox"/> da iniziare <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> ultimata		Osservazioni ed eventuali prescrizioni    	
Opere termoidrauliche <input type="checkbox"/> non previste <input type="checkbox"/> da iniziare <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> ultimate		Osservazioni ed eventuali prescrizioni    	
Opere edili <input type="checkbox"/> non previste <input type="checkbox"/> da iniziare <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> ultimate		Osservazioni ed eventuali prescrizioni    	
Opere di scavo e tubazioni gas <input type="checkbox"/> non previste <input type="checkbox"/> da iniziare <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> ultimate		Osservazioni ed eventuali prescrizioni    	
Opere elettriche <input type="checkbox"/> non previste <input type="checkbox"/> da iniziare <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> ultimate		Osservazioni ed eventuali prescrizioni    	
Asportazione detriti e pulizia <input type="checkbox"/> da iniziare <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> ultimata		Osservazioni ed eventuali prescrizioni    	

**VIA GHEDINI 2-6**

<b>NUM. GEN.</b>	<b>TIPO COMB.</b>	<b>DATA ESECUZ.</b>	<b>POTENZA</b> [kW]	<b>REND.</b> [%]	<b>TEMP. FUMI</b> [°C]	<b>CO</b> [ppm]	<b>CO2</b> [%]	<b>NUM. BACH.</b> [-]	<b>TEMP. AMB.</b> [°C]
1	M	25/03/98	> 400	88,30	220,0	0	7,3		
1	M	09/12/98	> 400	88,20	228,0	0	6,6	/	14
1	M	24/02/99	> 400	91,60	165,0	1	7,5	/	20
2	M	25/03/98	> 400	90,20	197,0	0	6,6		
2	M	09/12/98	> 400	89,40	153,0	6	11,2	/	15
2	M	24/02/99	> 400	91,80	180,0	0	5,1	/	20