

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto VAIRO EDOARDO, titolare o legale rappresentante dell'impresa STUDIO OIKOS SRL, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in PERUGIA n. 48, comune di TORINO (TO), tel. 011854000, part. IVA 07489750013

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di TORINO n. 07489750013  
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) FORNITURA IN OPERA DI LINEA DI ALIMENTAZIONE PONTE RADIO E RELATIVO QUADRO inteso come:

- nuovo impianto     trasformazione     ampliamento     manutenzione straordinaria     altro

commissionato da: IRIDE SERVIZI S.P.A, installato nei locali siti nel comune di TORINO (), viale Burdin n. /, di proprietà di CITTA' DI TORINO, PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N°1 -TORINO-, in edificio adibito ad uso:

- industriale     civile     commercio     altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 10 kW.

#### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da  
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; CEI 64-14; NORME UNI  
 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)  
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

#### Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7  
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati  
 schema di impianto realizzato  
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti  
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

#### Allegati facoltativi:

- rapporto di verifica  
 istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)  
 descrizione completa dell'intervento eseguito

#### DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 04/03/2008

STUDIO OIKOS s.r.l. ingegnereabile tecnico  
Via Perugia 48 - 10152 TORINO  
Cod. Fisc. - Part. IVA 07489750013  
Tel. 011.85.40.00 - Fax 011.24.84.458

Il dichiarante

STUDIO OIKOS s.r.l.  
Via Perugia 48 - 10152 TORINO  
Cod. Fisc. - Part. IVA 07489750013  
Tel. 011.85.40.00 - Fax 011.24.84.458

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

# Allegati alla dichiarazione di conformità

## Rapporto di verifica

### *Esame a vista*

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.  
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.  
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.  
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.  
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.  
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.  
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.  
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.  
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.  
I conduttori hanno le sezioni minime previste.  
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.  
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.  
Le connessioni dei conduttori sono idonee.  
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.  
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.  
Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.  
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.  
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.  
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.  
Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate.

### *Prove (luoghi ordinari)*

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.  
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.  
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.  
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.

## Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

### *Tipo impianto*

Impianto in un luogo ordinario

### *Istruzioni*

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio lasciare aperti quadri elettrici con parti in tensione accessibili.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). \*

Il titolare dell'attività deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

\* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

### **Descrizione completa dell'intervento eseguito**

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

**ESECUZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE QUADRO PONTE RADIO**


## Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marchatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
TUBO DIAMETRO 20-32	PVC	GEWISS	X	X	
CAVO MULTIPOLARE 5G35	FG7OR	CEAT CAVI	X	X	
INTERUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	C60N C63+VIGI 0.5	M.G	X	X	
quadro pvc 12 moduli	IP55	GEWISS	X	X	

(\*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

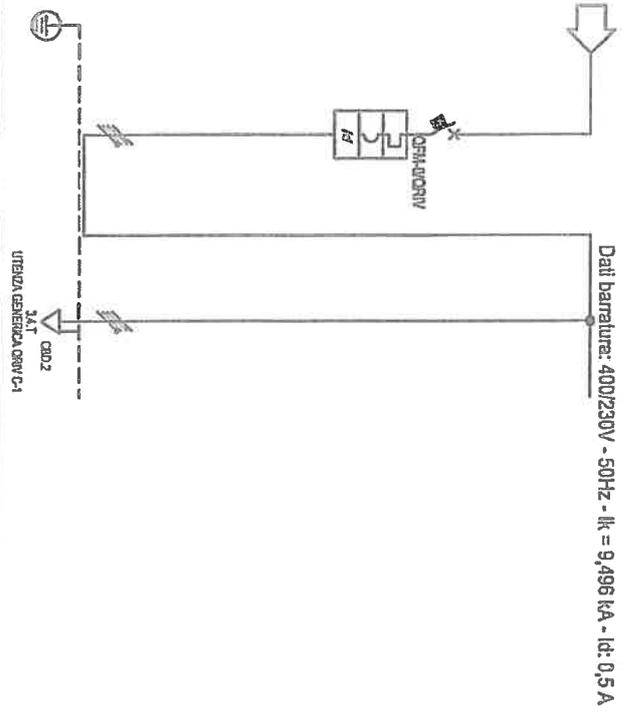

**STUDIO OIKOS s.r.l.**  
 Via Perugia 48 - 10152 TORINO  
 Cod. Fisc. - Part. IVA - 07489750013  
 Tel. 011.85.40610 / FAX 011.24.84.458

Sigla utenza		GRV C0	GRV C1						
Descrizione		GENERALE	AL QUADRO						
POTENZA CONTEMPORANEA		0,25	0,25						
CORRENTE (In)		10	10						
COEFF. DI CONTEMPORANETA'		0,9	0,9						
DISTRIBUZIONE		100	100						
MARCHIA		ABB							
TIPO		8204-D2X01A							
Taglia (In)		03							
Polarità		4+03							
In Max/Min/Reg.		+-+3							
In Max/Min/Reg.		+-+30							
P.d.i.		10							
I differenziale (Id)		0,5-0,5 A							
Esecuzione		MODULARE							
CONSTATTORE									
STRUMENTI									
Sigla cavo									
Coefficiente									
Pesa									
Lunghezza L. Max [m]									
Sezione [mmq]									
Portata (Iz) [A]									

REV	DATA	DESCRIZIONE	DESSIGNATO	CONTROLLATO					
1									

 <b>STUDIO OIKOS</b> Via Roma 18 - 10153 TORINO TEL. FAX 011.85.40610/24438		INGEGNERE <b>IRIDE SERVIZI SPA</b> C.SO SVIZZERA, 95 TORINO		COEFFICIENTE <b>QUADRO PONTE RADIO</b>		FILE 00002001	
				OBIETTIVO CPR		FASCIO 1	
						RESERVE 2	

1		2		3		4		5		6		7		8																															
Sistema di distribuzione: TT				Resistenza di terra [ohm]: 10				C.d.t. % Max ammessa: 4				Icc di barratura [kA]: 9,496				Tensione [V]: 400																													
Dati circuito				Dati apparecchiatura				Corto circuito				Sovraccarico				Test																													
C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max				Icc MAX < P.d.I.				I <sub>pe</sub> < I <sub>cs</sub> <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> < I <sub>n</sub> < I <sub>z</sub>				I <sub>f</sub> < 1,45I <sub>z</sub>																													
SIGLA UTENZA		SEZIONE		L <sub>c</sub> % con I <sub>b</sub>		Tipo		Distribuzione		I <sub>d</sub>		P.d.I. MAX		I <sub>di</sub> Invar. Prot.		I <sub>gt</sub> fondo linea		I <sub>pe</sub> MAX Inizio linea		I <sub>cs</sub> <sup>2</sup>		I <sub>pe</sub> MAX Inizio linea		I <sub>cs</sub> <sup>2</sup>		I <sub>pe</sub> MAX Inizio linea		I <sub>cs</sub> <sup>2</sup>		I <sub>b</sub>		I <sub>n</sub>		I <sub>z</sub>		I <sub>f</sub>		1,45I <sub>z</sub>		Esito					
QIRV C-0		[mm <sup>2</sup> ]		[m]		[m]		[A]		[kA]		[kA]		[A]		[A]		[A <sup>2</sup> s]		[A <sup>2</sup> s]		[A <sup>2</sup> s]		[A <sup>2</sup> s]		[A <sup>2</sup> s]		[A]		[A]		[A]		[A]		SI/NO									
QIRV C-1		2(1x25)+(1x25)H (PREZ)		300		0,7		--		Quadrifilare		0,5		10		9,98		0,3		5		--		16200525		193202		825625		0		12730525		10		10		88		12		126		SI	
<b>STUDIO OIKOS S.R.L.</b> Via Perugia 48 10152 TORINO Cod. Fisc. - P.IVA 07489750015 Tel. 011.85.40100 Fax 011.2434.453																																													
COMITANTE			IRIDE SERVIZI SPA C.SO SVIZZERA, 95 TORINO			COMPOSTO			QUADRO PONTE RADIO Foglio Verifiche			FILE			00002002			DESCRIZIONE			QPR			FOGLIO			2			SERIE			2												
STUDIO OIKOS			Via Perugia - 10152 TORINO TEL/FAX: 011.85.40100			COMITANTE			IRIDE SERVIZI SPA C.SO SVIZZERA, 95 TORINO			COMPOSTO			QUADRO PONTE RADIO Foglio Verifiche			FILE			00002002			DESCRIZIONE			QPR			FOGLIO			2			SERIE			2						



Prot.:CEW/487/2011/CTO0374

13/1/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07489750013  
del Registro delle Imprese di TORINO  
data di iscrizione: 30/03/1998

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 30/03/1998

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 898195

Denominazione: STUDIO OIKOS S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:

TORINO (TO) VIA PERUGIA, 48 CAP 10152

Costituita con atto del 06/02/1998

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

-- IN VIA PREVALENTE:

- LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'INTERMEDIAZIONE NELLA VENDITA, LA PRODUZIONE E LA COSTRUZIONE PER CONTO PROPRIO DI MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, DI CORPI ILLUMINANTI, DI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E FUGHE DI GAS, DI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE, DI IMMOBILI CIVILI ED INDUSTRIALI, NONCHE' LA FORNITURA DI STRUTTURE PREFABBRICATE MODULARI A CARATTERE TEMPORANEO DOTATE DEGLI IMPIANTI SUDETTI;
  - L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA COSTRUZIONE, LA DEMOLIZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA LOCAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE ED IL GODIMENTO DI BENI IMMOBILI IN GENERE;
  - LA FORNITURA DI TUTTI I SERVIZI INERENTI IL SETTORE DELL'ECOLOGIA E DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEGLI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI, COMPRESO IL CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITA' NATURALE E DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI;
  - LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, ANCHE PER CONTO TERZI, NONCHE' LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
  - LA FORNITURA DI OGNI SERVIZIO RIVOLTO ALLA MANUTENZIONE, AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA NONCHE' ALLO SGOMBERO DI LOCALI ED AREE CIVILI ED INDUSTRIALI;
  - LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI E DI ATTIVITA' EDUCATIVO-RICREATIVE, ANCHE A MEZZO INDAGINI DI MERCATO.
- IN VIA ACCESSORIA E STRUMENTALE E AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL SUDETTO PREVALENTE OGGETTO SOCIALE:
- A. IL COMPIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI E COMMERCIALI;
  - B. IL RICORSO A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON BANCHE E/O ISTITUTI DI CREDITO, SOCIETA' E PRIVATI COMPRESA LA STIPULAZIONE DI MUTUI PASSIVI DI OGNI GENERE, GARANTITI, O MENO, DA AVALLI, GARANZIE ANCHE REALI E PRIVILEGI DI OGNI GENERE SUI BENI DI PROPRIETA' SOCIALE ED ANCHE DI PROPRIETA' DI TERZI;
  - C. LA CONCESSIONE DI AVALLI, FIDEJUSSIONI, IPOTECHE ED IN GENERE GARANZIE ANCHE



Prot.:CEW/487/2011/CTO0374

13/1/2011

REALI E PERSONALI NELL'INTERESSE DI TERZI O PER OBBLIGAZIONI ALTRUI, IVI COMPRESI ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI;  
D. L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE, AZIENDE AFFINI O AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, PURCHE' NON FINALIZZATE AL SUCCESSIVO COLLOCAMENTO PRESSO IL PUBBLICO, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2361 C.C..  
-- CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI OPERAZIONE INERENTE:  
. ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO;  
. ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO;  
. ALL'ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE;  
. ALLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO;  
. ALL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA;  
. AD OGNI ALTRA ATTIVITA' VIETATA DALLA VIGENTE O FUTURA LEGISLAZIONE.  
QUANTO SOPRA IN RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DA:  
. LEGGE NUMERO 216/74 ART. 18 E SUCCESSIVE MODIFICHE;  
. LEGGE NUMERO 1 E 197/91;  
. DECRETO LEGISLATIVO DEL 1/9/93 NUMERO 385;  
. DECRETO LEGISLATIVO DEL 24/2/98 NUMERO 58;  
NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI; TUTTAVIA LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELL'OPERA DI TALI PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI APPOSITI ALBI.

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 3  
durata in carica FINO ALLA REVOCA


#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

##### Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'; IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMII TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 C.C. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, COMMA QUINTO C.C.  
POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.  
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.  
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI  
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

Clausole di recesso:  
ART. 19) DELLO STATUTO SOCIALE.



Prot.:CEW/487/2011/CTO0374

13/1/2011

Clausole di prelazione:  
ARTT. 10), 11) E 12) DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
ISCRIZIONE DELLE MODIFICHE AI SENSI D.LGS 6/2003  
ADEGUAMENTO STATUTO AI SENSI D.LGS. 6/2003 E DEPOSITO STATUTO SOCIALE  
AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 22/11/2004

#### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 100.000,00  
sottoscritto 100.000,00  
versato 100.000,00  
conferimenti in DENARO

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società  
- ITACA S.A.S. DI VAIRO FRANCO & C.  
Sede: TORINO, VIA DIGIONE N. 13 BIS (TO) Numero REA 962950  
Codice Fiscale: 08314240014  
Data atto: 02/09/2002

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:  
- ITACA S.A.S. DI VAIRO FRANCO & C.  
Sede: TORINO, VIA DIGIONE 13 BIS (TO) Numero REA 962950  
Codice Fiscale: 08314240014  
Data delibera: 27/09/2002 Esecuzione con atto del 03/12/2002

#### ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/03/1998

Attività esercitata nella sede legale:  
PRODUZIONE, COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE PER CONTO PROPRIO DI MACCHINE ED  
IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, DI CORPI  
ILLUMINANTI, DI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E FUGHE DI GAS, DI IMPIANTI ANTI  
INTRUSIONE, DI IMMOBILI CIVILI ED INDUSTRIALI, NONCHE' LA FORNITURA DI STRUTTURE  
PREFABBRICATE.  
DAL 06/04/1998 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,  
ELETTRONICI, DI RISCALDAMENTO, IDROSANITARI, A GAS, DI SOLLEVAMENTO, DI  
PROTEZIONE ANTINCENDIO.

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* VAIRO EDOARDO GUSTAVO (rappresentante dell'impresa)  
nato a MONCALIERI (TO) il 06/02/1978  
codice fiscale: VRADDG78B06F335I  
firma depositata  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/1998  
presentazione il 23/03/1998  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 06/02/1998  
presentazione il 23/03/1998  
durata in carica FINO ALLA REVOCA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/487/2011/CTO0374

13/1/2011

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 24/02/2009  
Data iscrizione: 10/03/2009  
Abilitazioni professionali  
ABILITATO AI SENSI DEL DM 37/08 LETT. A,B,C,D,E,F,G

\* VAIRO SABRINA CECILIA TERESA  
nata a MONCALIERI (TO) il 14/01/1980  
codice fiscale: VRASRN80A54F335Z  
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/1998  
presentazione il 23/03/1998

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 06/02/1998  
presentazione il 23/03/1998

durata in carica FINO ALLA REVOCA

\* ROSSETTO CECILIA

nata a MORON stato: ARGENTINA il 14/12/1948  
codice fiscale: RSSCCL48T54Z600M

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/1998  
presentazione il 23/03/1998

durata in carica FINO ALLA REVOCA

\* D'ANGELO GIOVANNI FRANCESCO

nato a TORINO (TO) il 09/06/1975

codice fiscale: DNGGNN75H09L219Q

- DIRETTORE TECNICO nominato il 03/07/2003

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 24/02/2009

Data iscrizione: 10/03/2009

Abilitazioni professionali

ABILITATO AI SENSI DEL DM 37/08 LETT. A, B

\* MARANGON FABIO

nato a TORINO (TO) il 10/03/1981

codice fiscale: MRNFBA81C10L219V

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 24/02/2009

Data iscrizione: 10/03/2009

Abilitazioni professionali

ABILITATO AI SENSI DEL DM 37/08 LETT. A

\* FERRARI GIOVANNI

nato a TORINO (TO) il 11/09/1967

codice fiscale: FRRGNN67P11I703F

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 24/02/2009

Data iscrizione: 10/03/2009

Abilitazioni professionali

ABILITATO AI SENSI DEL DM 37/08 LETT. A

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come



Prot.:CEW/487/2011/CTO0374

13/1/2011

segue:

1) lettera A

PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 06/04/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2) lettera B

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

Data riconoscimento: 06/04/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

3) lettera C

PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.

Data riconoscimento: 06/04/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

4) lettera D

PER GLI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 06/04/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5) lettera E

PER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 06/04/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6) lettera F

PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI.

Data riconoscimento: 06/04/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7) lettera G

PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Data riconoscimento: 06/04/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	43,86
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	53,86
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 104287			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE



Prot.:CEW/487/2011/CTO0374

13/1/2011

ANTONIO MULAS

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R. n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
07489750013	STUDIO OIKOS S.R.L.	TO		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
VAIRO	EDOARDO GUSTAVO	M	TO	06/02/1978
VAIRO	SABRINA CECILIA TERESA	F	TO	14/01/1980
ROSSETTO	CECILIA	F	EE	14/12/1948

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive  
modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento  
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

\*\*\* fine certificato \*\*\*