

**DI.CO 37/08**

**LAURIA IMPIANTI**

**CE-0268-A-ITC01**

**03.12.2012**

**(2483)**



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**  
art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Prot. N° **0137-2012**      Data **03/12/2012**

**Committente:** IRIDE SERVIZI SPA  
**Ubicazione** Corso Galileo Ferraris 294    scala:    piano:    interno:  
10143 Torino (TO)  
**Descrizione:** Modifiche impiantistiche lato utente circuito ACS.

Copia per: Ditta





**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010

**Allegato I**  
(di cui all'Art. 7)

Il Sottoscritto LAURIA CALOGERO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) LAURIA IMPIANTI S.R.L.

operante nel settore METALMECCANICO con sede in Via della Merla

n° 49 C/3 Comune Settimo Torinese (prov. TO) tel. 011/8011314

P. IVA 09136730018

iscritta nel registro delle ditte (DPR 7/12/1995, n. 581) della camera C.I.A.A di Torino n° 1027327

iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8/8/1985, n. 443) di Torino n° NUMERO

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): Modifiche impiantistiche lato utente circuito ACS.

Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

inteso come:  nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  
 altro (1) \_\_\_\_\_

Commissionato da: IRIDE SERVIZI SPA

installato nei locali siti nel Comune di: Torino prov. TO

Corso Galileo Ferraris n° 294 scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, Indirizzo) Comune di Torino Piazza Palazzo di Città 1 Torino (TO)

in edificio adibito ad uso:  industriale  civile  commercio  altri usi

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) IRIDE SERVIZI SPA TAV. 17.01

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI 10412

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

**Allegati obbligatori:**

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

schema di impianto realizzato (6);

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).

**Allegati facoltativi: (9)**

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manutenzione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico  
(se diverso dal dichiarante)

LAURIA IMPIANTI S.R.L.  
SETTIMO TORINESE (TO)  
(timbro e firma)

Il dichiarante

LAURIA IMPIANTI S.R.L.  
SETTIMO TORINESE (TO)  
(timbro e firma)

data 03/12/2012

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10):

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente  
(firma per ricevuta)



RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALI UTILIZZATI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NR. 137

TUBO NERO

TUBO ZINCATO

VALVOLAME ITAP





Prot.:CEW/16685/2012/CT00299

21/9/2012

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09136730018  
del Registro delle Imprese di TORINO  
data di iscrizione: 16/05/2005

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 16/05/2005

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1027327

Denominazione: LAURIA IMPIANTI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:

SETTIMO TORINESE (TO) STRADA DELLA MERLA, 49C/3 CAP 10036

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:  
ANGELALAURIAIMPIANTI@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 05/05/2005

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE:

- LA PROGETTAZIONE ESEGUITA CONGIUNTAMENTE ED INSCINDIBILMENTE DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA RELATIVA ABILITAZIONE O AVVALENDOSI DI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI;
- L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, IDROSANITARI, A GAS, ANTINCENDIO, DI SOLLEVAMENTO, ELETTRICI ED ELETTRONICI, DI TRATTAMENTO, POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE ACQUA;
- L'ASSISTENZA TECNICA SU ATTREZZATURE E COMPONENTI DEGLI IMPIANTI; LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI E CONDOTTE PER L'ASPIRAZIONE E LA VENTILAZIONE;
- L'ESECUZIONE DI COIBENTAZIONI E RIVESTIMENTI TERMICI;
- L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TUBISTERIA E CARPENTERIA METALLICA E DEI RELATIVI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE;
- LA LAVORAZIONE DI LAMIERE;
- L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN GENERE; LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI E RETI DI TELERISCALDAMENTO;
- LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI PER LA GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE E DI ELEMENTI LIQUIDI O GASSOSI;
- IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI, STRUTTURE EDILI E COMPONENTI DI IMPIANTI;
- IL COMMERCIO E LA RAPPRESENTANZA DI MATERIALI EDILI IN GENERE, ARTICOLI IDROTERMOSANITARI, ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI, METALLI E LEGHE METALLICHE GREZZI E LAVORATI; ATTREZZATURE PER INDUSTRIA ED ARTIGIANATO.

ESSA POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2361 C.C. E CHE COMUNQUE NON COSTITUISCANO ATTIVITA' PREVALENTE DELLA SOCIETA' CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE DEL 5 LUGLIO 1991 N. 197 ED OGNI ALTRA NORMATIVA IN MATERIA E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO OD AI FINI DEL COLLOCAMENTO O DI ATTIVITA' DI TIPO FIDUCIARIE.



Prot.:CEW/16685/2012/CTO0299

21/9/2012

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, PURCHE' OPPORTUNE E STRUMENTALI, FUNZIONALMENTE CONNESSE ALL'OGGETTO SOCIALE, IN CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO VIGENTE, AL TIPO SOCIETARIO ED ALLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE NECESSARIE, TUTTE LE OPERAZIONI DIRETTE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DEL CREDITO PRESSO ISTITUTI BANCARI ED ENTI CREDITIZI IN GENERE ED EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SENSO TECNICO - CONCEDERE AVALLI, FIDEJUSSIONI, IPOTECHE ED IN GENERALE GARANZIE PERSONALI E REALI, CONSENTIRE TRASCRIZIONI ED ANNOTAMENTI, IL TUTTO ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI E PER IMPEGNI ALTRUI, ANCHE SE GARANTITO SIA UNO O TUTTI I SOCI OPPURE ENTE DI QUALSIASI NATURA, IN CUI UNO O TUTTI I SOCI SIANO INTERESSATI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE, PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

RESTA ESPRESSAMENTE ESCLUSA QUALSIASI ATTIVITA' DI RACCOLTA DEL RISPARMIO, DELLE OPERAZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2 DEL R.D.L. 12 MARZO 1936 N. 375 E DI TUTTE QUELLE OPERAZIONI VIETATE O RISERVATE DALLA VIGENTE E FUTURA LEGISLAZIONE.

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 2

#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

##### Poteri da Statuto:

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI, ANCHE NON SOCI, PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, OVVERO IN CASO DI NOMINA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

IN CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DEI SOCI  
ARTICOLO 6.1 DELLO STATUTO.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:  
DAL 05/05/2005 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONE DI SORTA, E PIU' SEGNATAMENTE AD ESSO SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DEI SOCI.

Clausole di recesso:  
ARTICOLO 11 DELLO STATUTO.

Clausole di esclusione:  
ARTICOLO 12 DELLO STATUTO.

Clausole di prelazione:  
ARTICOLO 5.3 DELLO STATUTO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.



Prot.:CEW/16685/2012/CTO0299

21/9/2012

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 90.000,00  
sottoscritto 90.000,00  
versato 90.000,00

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2005

Attività esercitata nella sede legale:

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE E AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI IDROSANITARI, IMPIANTI A GAS, IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO;

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

ESECUZIONE DI OPERE DI TUBISTERIA E CARPENTERIA METALLICA; DAL 18/08/2008 EDILIZIA

IN GENERE; DAL 3/10/2011 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE E AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* LAURIA CALOGERO

nato a LICATA (AG) il 28/03/1963

codice fiscale: LRACGR63C28E573B

- CONSIGLIERE nominato con atto del 05/05/2005

presentazione il 12/05/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 05/05/2005

presentazione il 12/05/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

\*\*\*DAL 18/12/2007:

IN FORMA DISGIUNTA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA ECCEZIONI DI SORTA, COMPRESA LA FACOLTA' DI EFFETTUARE OPERAZIONI BANCARIE DI SPORTELLO; LA FACOLTA' DI APRIRE E CHIUDERE C/C BANCARI PRESSO LE AGENZIE DEI VARI ISTITUTI DI CREDITO PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO E DI RILASCIARE LE RELATIVE DELEGHE PER OGNI SINGOLO OPERATORE DI SPORTELLO;

- DIRETTORE TECNICO nominato il 30/05/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- RESPONSABILE nominato il 30/05/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 01/06/2005

\* PICONE ANGELA

nata a LICATA (AG) il 30/01/1967

codice fiscale: PCNNGI67A70E573W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 05/05/2005



Prot.: CEW/16685/2012/CTO0299

21/9/2012

presentazione il 12/05/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 30/05/2005

presentazione il 07/06/2005

Poteri:

\*\*\*DAL 18/12/2007:

- ACQUISIRE, ALIENARE E LOCARE BENI MOBILI QUANDO IL VALORE DEL SINGOLO BENE O DELL'INTERA FORNITURA RISULTI NON SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PIU' IVA; - STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FORNITURA RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI, FORNITURE, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI - CONNESSI ALL'OGGETTO SOCIALE - SIA CON ENTI PUBBLICI CHE CON PRIVATI FINO AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PIU' IVA; - STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE GENERALE DELLA SOCIETA', SIA CON ENTI PUBBLICI CHE CON PRIVATI SINO AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PIU' IVA ; - STIPULARE E RISOLVERE CON CLIENTI CONTRATTI - CONNESSI ALL'OGGETTO SOCIALE - RELATIVI ALLA FORNITURA DI BENI O SERVIZI, SIA CON ENTI PUBBLICI CHE CON PRIVATI FINO AD UN IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00); - EFFETTUARE OPERAZIONI PASSIVE SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI DELLA SOCIETA' FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00).

\* DI GIANFRANCESCO FRANCESCO

nato a MESSINA (ME) il 31/08/1976

codice fiscale: DGNFNC76M31F158D

- PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008 nominato il 03/10/2011

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 07/10/2011

CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO 37/2008

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) lettera C

PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.

Data riconoscimento: 21/06/2005 Ente: ALBO ARTIGIANI

2) lettera D

PER GLI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 21/06/2005 Ente: ALBO ARTIGIANI

3) lettera E

PER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 21/06/2005 Ente: ALBO ARTIGIANI

4) lettera G

PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Data riconoscimento: 21/06/2005 Ente: ALBO ARTIGIANI



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/16685/2012/CTO0299

21/9/2012

5) lettera A

IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE  
Data riconoscimento: 07/10/2011 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6) lettera B

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE  
Data riconoscimento: 07/10/2011 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7) lettera F

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI  
Data riconoscimento: 07/10/2011 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

RESPONSABILI TECNICI:

\* LAURIA CALOGERO

nato a LICATA (AG) il 28/03/1963  
Codice Fiscale: LRACGR63C28E573B  
residente a SETTIMO TORINESE (TO) VIA CERES 10/BIS CAP 10036  
- CONSIGLIERE  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
- DIRETTORE TECNICO  
- RESPONSABILE  
- RESPONSABILE TECNICO

per l'esercizio delle attività di cui alla lettera C, D, E, G  
Data riconoscimento: 21/06/2005 Ente: ALBO ARTIGIANI

\* DI GIANFRANCESCO FRANCESCO

nato a MESSINA (ME) il 31/08/1976  
Codice Fiscale: DGNFNC76M31F158D  
Domicilio: TARANTO (TA) VIA PROF. ROLLA 14 CAP 74123  
- PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008  
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, F, G  
Data riconoscimento: 03/10/2011 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	43,86
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	53,86
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 104287			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE



Prot.:CEW/16685/2012/CTO0299

21/9/2012

MARIA ROSA ILARDI

*Maria Rosa Ilardi*

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
09136730018	LAURIA IMPIANTI S.R.L.	TO		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
LAURIA	CALOGERO	M	AG	28/03/1963
PICONE	ANGELA	F	AG	30/01/1967

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive  
modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento  
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

\*\*\* fine certificato \*\*\*







**Legenda materiali esistenti da utilizzare**

- 1) Scambiatore di calore a piastre con funzionamento in controcorrente, marca ALFA LAVALE, modello M 18, attacco DN 100;
  - Temperatura circuito primario: 115/75°C
  - Temperatura circuito secondario: 70/50°C
- 2) Valvola termostatica DN 25
- 3) Termostato di blocco omologato IPSEB
- 4) Termostato di regolazione omologato IPSEB
- 5) Pressostato di sicurezza a riflettore manuale, omologato IPSEB, scala 1-8 bar.
- 6) Valvola di sicurezza, completa di limito e armo di ricambio.
- 7) Valvola di sonda termica ad azione positiva.
- 8) Sensore di temperatura a sonda a scambiatore, mandata acqua calda.
- 9) Rubinetto portamanometro con attacco con limito scala 8 bar con attacco media DN 1/4"
- 10) Termometro indicatore con scala graduata 0-100°C con pezzetti, attacco posteriore DN 1/2"
- 11) Vaso espansore a diossido di carbonio, omologato CE, press. 10 bar.
- 12) Accumulatore per acqua calda sanitaria, verticale a bastone in acciaio zincato, capacità 1.500 l., completo di colonnina. Prestazione massima di esercizio 8 bar. Temperatura massima di esercizio 90°C.
- 13) Elettropompa a ingranaggi a motore bagnato, corpo in bronzo, ditta DAB modello DPH 120/30 40 T, attacco fanghiali DN 40, alimentazione trifase;
  - Portata = 8,9 m<sup>3</sup>/h, prevalenza = 43 kPa, assorbimento elettrico = 138 W
- 14) Vaso espansore a diossido di carbonio, omologato CE, contenuto 340 litri, press. 10 bar.
- 15) Valvola miscelatore autoriscaldante a 3 vie per acqua calda sanitaria DN 50 a sede ed attuatore lineare 45 m<sup>3</sup>/h.
- 16) Elettropompa singola a motore bagnato, con corpo in bronzo, ditta SALMSON modello ACE 45-40 N, attacco fanghiali DN 40, alimentazione monofase;
  - Portata = 8,0 m<sup>3</sup>/h, prevalenza = 35 kPa, assorbimento elettrico = 370 W
- 17) Rubinetto di pressione senza filtro incorporato - pressione di taratura 3,5 bar.
- 18) Contatore tarato impulsi per contatore pompa dosatrice
- 19) Punto immissione trattamento chimico con valvola a sfera DN 25 con manopola a farfalla.

**Schema allo stato di fatto**

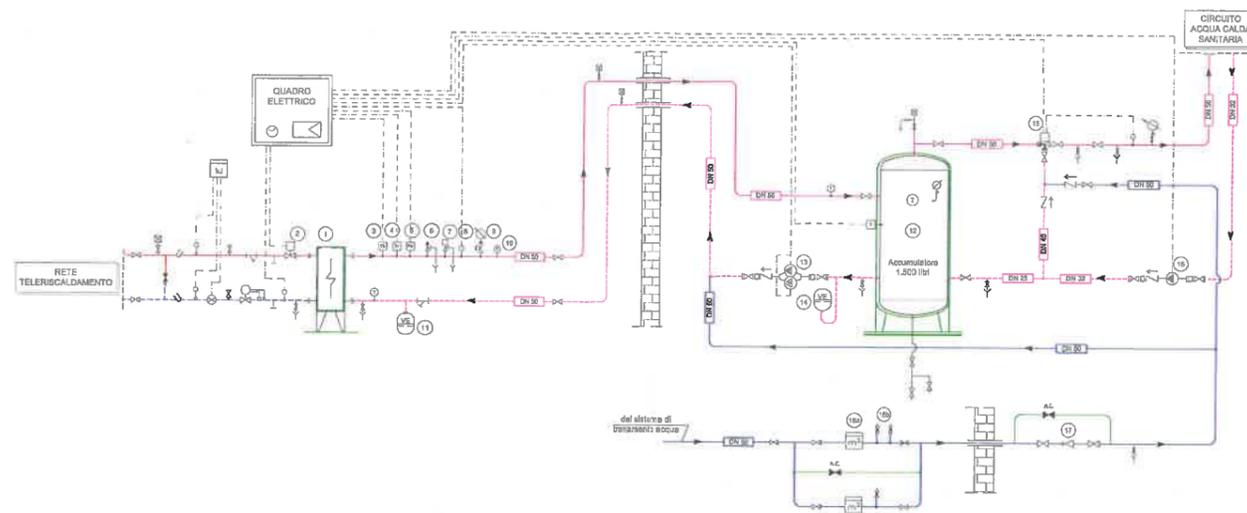

**Legenda tubazioni**



NR.1: Dove non diversamente indicato tutte le tubazioni dell'impianto di riscaldamento (esclusi gli scarichi) e le tubazioni dell'acqua fredda devono essere colorate secondo quanto prescritto dalle norme tecniche e dal D.P.R. n. 41293, allegato B.

**Simboli e componenti**




DIAMETRO NOMINALE	POLICCI	DN	DIMENSIONI (mm)		
			DIAMETRO ESTERNO	SPESORE SERIE LEGGERA	SPESORE SERIE PESANTE
3/8"	10	17,2	2,3	2,3	2,3
1/2"	15	21,3	2,3	2,3	2,3
3/4"	20	26,8	2,3	2,3	2,3
1"	25	33,7	2,3	2,3	2,3
1 1/4"	32	42,4	2,3	2,3	2,3
1 1/2"	40	48,3	2,3	2,3	2,3
2"	50	60,3	3,2	3,2	3,2
2 1/2"	65	76,1	3,2	3,2	3,2
3"	80	88,9	3,6	3,6	3,6
4"	100	114,3	4,0	4,0	4,0
6"	150	152,7	4,0	4,0	4,0
8"	200	203,2	4,0	4,0	4,0

**Legenda materiali di nuova installazione**

- 18a) - 18b) Punto immissione trattamento chimico con valvola a sfera DN 25 con manopola a farfalla.
- 19) Elettropompa singola a motore bagnato, con corpo in bronzo, ditta SALMSON modello ACE 45-40 N (a sonda equivalente), attacco fanghiali DN 40, alimentazione trifase;
  - Portata = 7,0 m<sup>3</sup>/h, prevalenza = 40 kPa, assorbimento elettrico = 200 W
- 20a) - 20b) Punto di presa campione costituito da valvola a sfera DN 25 con manopola a farfalla e portapenna.
- 21) Frangispinta per acqua ad immissione idonea di controllo.
- 22) Valvola di sicurezza DN 1" - 8 bar, completa di limito e armo di ricambio.
- 23) Valvola a sfera con limito per immissione prodotti chimici di derivazione acorruato.
- 24) Quadro elettrico alimentazione e comando apparecchiature (DA ADEGUIARE):
  - sistema con pompa 18 del circuito acqua calda sanitaria;
  - spola mandantona pompa 13, 14, 19 del circuito acqua calda sanitaria;
  - protezione differenziale;
  - sezionamento/interdizione per linea prese e uscite;
  - sezionamento/interdizione per linea ACS;
  - sezionamento/interdizione per pompa impianto;
  - pannello tecnico con guide DIN.

**Nuovo schema in progetto**

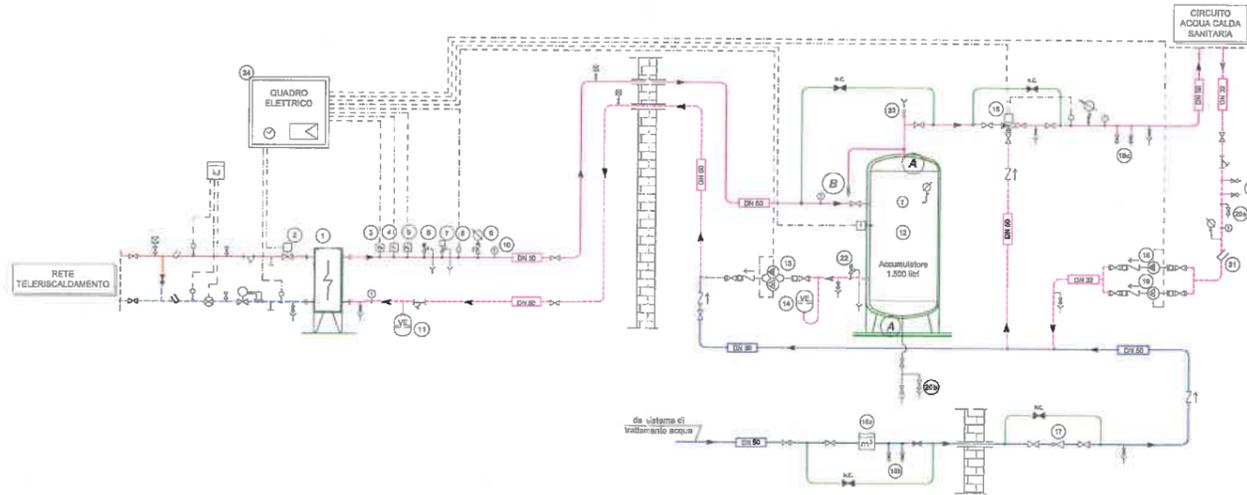

**Avvertenze**

- A) Si prevedono le tubazioni di mandata e scarico del bollitore di diametro maggiore o uguale al diametro di scarico del bollitore.
- B) La tubazione dovrà essere realizzata in modo che il punto di presa campione corrisponda alla distanza di 30 cm circa dal punto di uscita.

**N.B.**  
La pressione di alimentazione dell'impianto deve essere limitata a 3,5 bar con l'installazione di un rubinetto di pressione tarato su questo valore.  
Tutti gli scarichi devono essere sfornati e convogliati in rete fognaria, non in pozzi e pretrati.

IRIDE					
0	30/09/2011	EMMISSIONE	MC	FT	SA
REVISIONE	DATA	REVISIONE	AUTORE	CONFERMA	REDAZIONE
<b>COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE PISCINA MONUMENTALE CORSO G. FERRARIS N.294 TORINO</b>					
<i>Manutenzione straordinaria Adeguamento tecnico e funzionale dell'impianto di riscaldamento e di produzione acque calde sanitarie</i>					
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>					
DESIGNO		TAVOLAN.			
SCHEMA IMPIANTO TERMICO		IM.01			
SCALA	FILE	ARCHIVIO N.			
PROGETTISTA	STIPULAZIONE DELL'ATTIVITA'	EDIMMITTENTE			
IRIDE SERVIZI S.p.A. Via... www.iride.it	IRIDE SERVIZI S.p.A. Via... www.iride.it	CITTA' DI TORINO			

