

Documentazione

APPARATI VARI

EVAQUAZIONE ACQUE METEORICHE

schema unifilare quadro comando e controllo pompe
schede dei componenti

COMANDO MOTORIZZAZIONE TENDE

schemi di principio del sistema

CITOFONO PER FORESTERIA E ALLOGGIO CUSTODE

schema di principio e di collegamento

urmet
DOMUS


Mod.
786

DS 786-008

LBT 7547

ALIMENTATORE CITOFONICO
POWER SUPPLY FOR HOUSE PHONE SYSTEM
ALIMENTATION POUR INSTALLATION DE PORTIER
ALIMENTACION PARA PORTEROS
HAUSSPRECH - NETZGERÄT

Sch./Ref. 786/1A
786/14A
786/38A

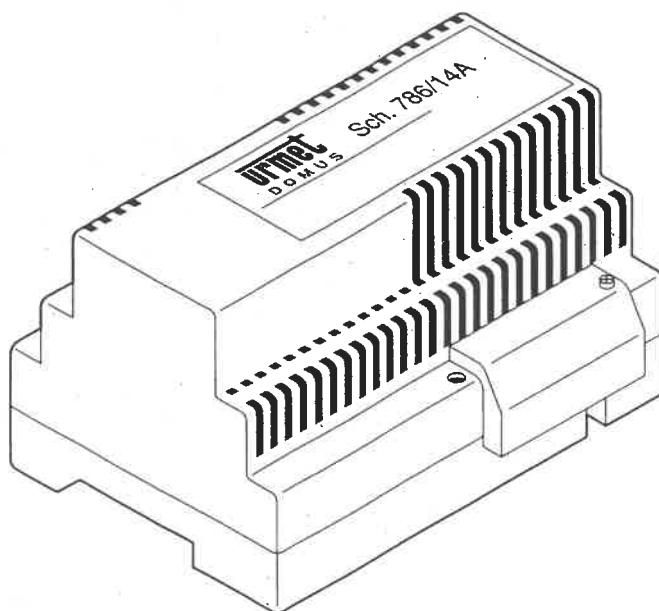

ITALIANO

FUNZIONE

Gli alimentatori sono in grado di alimentare impianti citofonici composti con citofoni tradizionali, cioè con chiamata su ronzatore, oppure composti con citofoni con chiamata elettronica del tipo Mod. 1131; hanno di fatto inserito nell'interno un circuito generatore del tono di chiamata atto a fornire la chiamata sull'altoparlante dei citofoni Mod. 1131.

Le protezioni contro sovraccarichi e corto circuiti sono realizzate non più con fusibili tradizionali a filamento bensì con fusibili elettronici autoripristinanti (PTC).

Nel caso di corto circuiti o di carichi eccessivi, entra in funzione il circuito di protezione (PTC) e l'alimentatore rimane protetto anche in presenza di corto circuiti permanenti.

Per ripristinare l'alimentatore è necessario interrompere l'alimentazione dalla rete almeno un minuto ed eliminare la causa del corto circuito.

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente documento in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, e cioè per alimentazione di sistemi di citofonia, videocitofonia e videocontrollo.

È stato progettato in modo tale da essere conforme alle norme CEI EN60065:99.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

L'esecuzione dell'impianto deve essere rispondente alle norme CEI vigenti.

Tutti gli apparecchi costituenti l'impianto, devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui sono stati concepiti.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, etc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

È opportuno provvedere a monte dell'alimentatore un appropriato interruttore di sezionamento e protezione.

Prima di collegare accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.

Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o smaltimento calore.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendo l'interruttore dell'impianto.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio togliere l'alimentazione mediante l'interruttore generale e non manometterlo.

Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnico autorizzato dal costruttore.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente siano presenti sugli apparecchi derivati. Questo documento dovrà sempre rimanere allegato all'alimentatore.

FUNZ

*The p
installa
i.e. with
house
supplie
the cal
Mod. 1
The pr
are no
but with
In case
protecti
powers
short ci
To rese
from me
the caus*


INSTR

*Read ca
provide i
use and*

*This set
devised,
phone ar
It has be
EN60065
Any othe
and, then
The cons
casual d
irrational
The insta
CEI rules.
All the sy
have bee
After unpa
The pack
etc.) must
potentially
Before cc
separator
Before coi
correspon
Do not c
ventilation
Before ar
disconnect*

COLLEGAMENTO DEI CITOFONI UNIFICATI
CONNECTION OF THE STANDARD HOUSE PHONES
RACCORDEMENT DES POSTES STANDARD
CONEXION DE LOS TELEFONOS UNIFICADOS
INSTALLATIONSANLEITUNGEN FÜR HAUSSTATIONEN

Mod. 1130

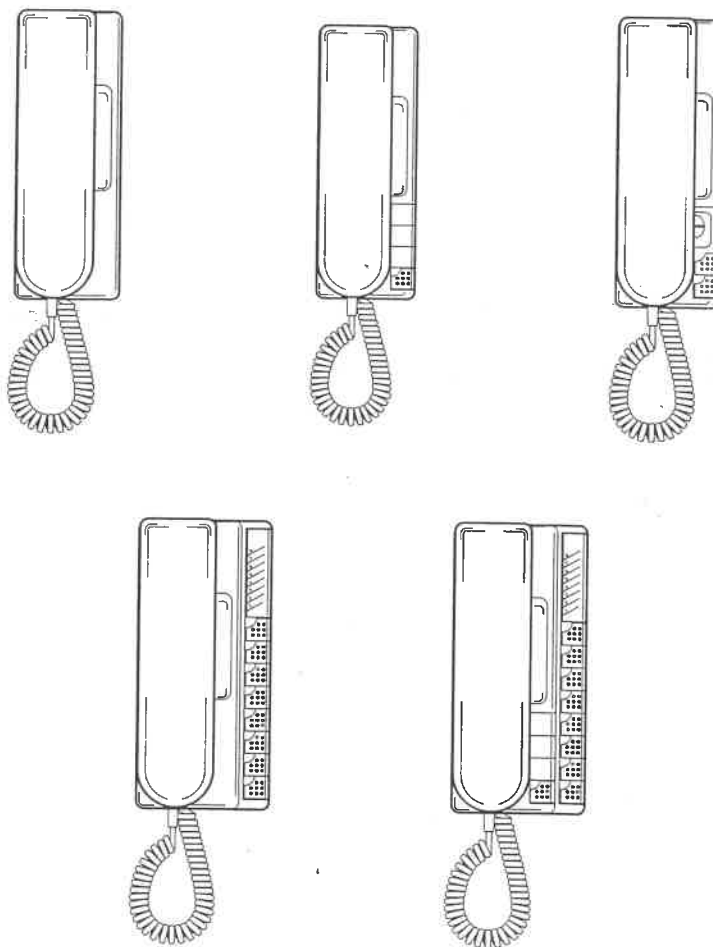

geräts ist zu überprüfen,
gegebene Spannung mit
einstimmt.
für die Belüftung und
zuhalten.
artungseingriffen ist die
tes durch Betätigung des
n des Netzgerätes ist die
halter zu unterbrechen.
e Reparaturen ist nur
torisierte Assistenzstelle

r Anweisungen kann die
einflussen.
ch versichern, dass die
nnten Informationen auf
paraten aufgeführt sind.
dem Netzgerät beigelegt

IMPIANTI CON CITOFONI UNIFICATI DA PARETE Mod. 1130

- Schema A** - Collegamento a posto esterno amplificato.
Schema B - Collegamento su due portieri elettrici con commutazione automatica.
Schema C - Collegamento di due citofoni in coppia.

IMPIANTI CON CITOFONI DA PARETE Mod. 1130 PIU' AGGIUNTIVO

Per realizzare gli schemi **E - F** occorre utilizzare i citofoni equipaggiandoli dell'aggiuntivo con 8 tasti Sch. 1130/8.

Per lo schema **D** utilizzare i citofoni con 1 tasto equipaggiandoli di 3 tasti singoli Sch. 1130/100.

- Schema D** - Collegamento intercomunicante max. 5 apparecchi.
Schema E - Collegamento intercomunicante max. 9 apparecchi.
Schema F - Collegamento di un citofono principale ad un max. di 8 derivati.

VERSIONE TAVOLO

I citofoni Mod. 1130 possono anche essere utilizzati da tavolo. In questo caso occorre richiedere separatamente l'apposita confezione borchia ed effettuare il suo montaggio seguendo le istruzioni ad essa collegate. Collegare i fili dell'impianto sui morsetti della borchia, seguendo gli schemi sopra citati.

INSTALLATIONS WITH WALL STANDARD HOUSE PHONES Mod. 1130

- Scheme A** - Connection to amplified outdoor set.
Scheme B - Connection to two outdoor sets with automatic switching.
Scheme C - Coupled connection of two house phones.

INSTALLATIONS WITH WALL HOUSE PHONE Mod 1130 PLUS ADD-ON UNIT

To make installations according to the schemes **E-F**, use the house phones equipping them with the add-on unit with 8 keys Ref. 1130/8.

For installations according to the scheme **D**, use the house phones with 1 key equipping them with 3 single keys Ref. 1130/100.

- Scheme D** - Intercom connection of 5 phones max.
Scheme E - Intercom connection of 9 phones max.
Scheme F - Connection of a main phone to 8 shunt phones max.

TABLE VERSION

The house phones Mod. 1130 can also be used in the table version. In this case request the separate socket and install it according to the attached instructions. Connect the installation wires to the socket terminal following the above mentioned schemes.

INST
MUR

Sché

Sché

Sché

INST,
Mod.

Pour
E-F, i
l'addit
Pour
utilise
3 touc

Sché

Sché

Sché


VERSI

Les pr
vior
sépara
les ins
l'install
schém

Collegamento ad un portiere elettrico
 Connection to an outdoor station
 Raccordement à un portier électrique
 Conexión de un portero eléctrico
 Verbindung mit einer Türstation

A

SC/7514A

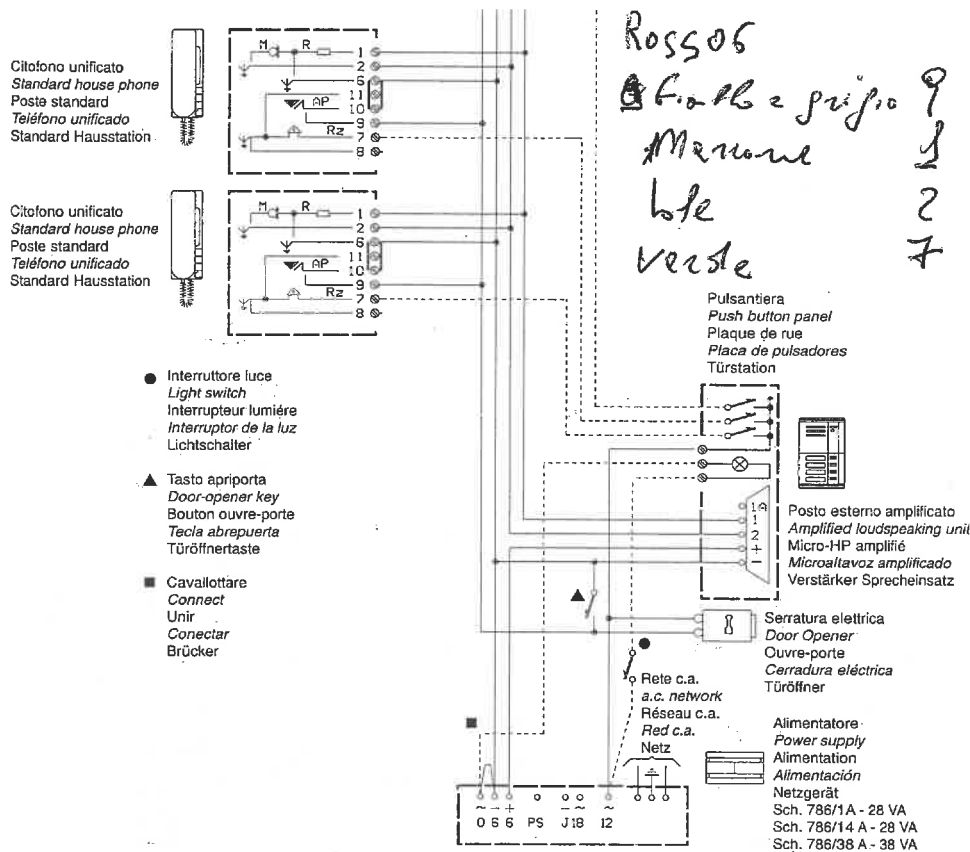

I citofoni sono predisposti al collegamento: Per l'accensione delle lampadine della pulsantiera prevedere un trasformatore a parte da 12 V di potenza adeguata (sino a 2 lampadine si può utilizzare l'alimentatore citofonico). Nell'alimentatore ponticellare i morsetti -6, -0.

The house phones are arranged for the connection. It is necessary to foresee an adequate power transformer 12 V for push button panel lights (up to 2 lamps a house phone power supply can be used). In the power supply make a jumper between terminals -6 and -0.

Les postes d'appartement sont prédisposés pour le branchement. Pour allumer les lampes de la plaque de rue, prévoir un transformateur d'une puissance de 12 V (jusqu'à 2 lampes; on peut utiliser l'alimentation pour installation de portier). Dans l'alimentation ponter les bornes -6, -0.

Los teléfonos están predispuestos por la conexión. Para el encendido de las lámparas de la placa pulsadora preveer un transformador aparte de 12 V de potencia conveniente (hasta 2 lámparas se puede emplear el alimentación del teléfono). En la alimentación hacer un puentecillo entre los bornes -6, -0.

Die Hausstationen sind für die Verbindung vorbereitet. Zum Anzünden der Lampen der Türstation, Montage eines 12 V gesonderten Trafos von angemessener Leistung (bis 2 Lampen kann das Netzgerät für Türsprechanlagen verwendet werden). Die Klemmen -6, -0 im Netzgerät brücken.

DS 786-008

urmet
DOMUS

LBT 7547

FILIALI

20151 MILANO - Via Gallarate 218
Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80
00043 CIAMPINO (ROMA) - Via L.Einaudi 17/19A
Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97



<http://www.urmetdomus.com>
e-mail: info@urmetdomus.it

STABILIMENTO

URMET DOMUS S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax 011.24.00.300 - 323
Call Center 011.23.39.801