



ISTRUZIONI D'USO

1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

- I vasi d'espansione pressurizzati a membrana fissa e le autoclavi a membrana intercambiabile sono costruiti da Zilmet S.p.A. nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE sulla apparecchiature in pressione. Le seguenti istruzioni d'uso sono realizzate in conformità e con lo scopo di cui all'articolo 3.4 dell'allegato I della Direttiva 97/23/CE ("foglio destinato all'utilizzatore contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza,...") ed accompagnano i prodotti durante l'immissione nel mercato. I vasi d'espansione cui queste istruzioni fanno riferimento sono progettati e costruiti per i seguenti scopi (si veda la tabella seguente):
- I vasi a membrana fissa identificati dai disegni 521, 522, 531, 537, 537XL, 539XL, 541, P638 e P639 consentono l'espansione dell'acqua non potabile ed il controllo della pressione negli impianti di riscaldamento chiusi e nei sistemi di refrigerazione; questi vasi non possono essere utilizzati per la produzione di acqua sanitaria/potabile.
 - I vasi a membrana intercambiabile identificati dai disegni 564 e 564II consentono l'espansione e l'accumulo dell'acqua e il controllo della pressione nei sistemi per la produzione di acqua sanitaria: sono inoltre utilizzabili negli impianti di riscaldamento chiusi.
 - I vasi a membrana fissa identificati dai disegni 20013, 200 T, 500 HS/T, 531, P 636/637 consentono l'espansione dell'acqua non potabile ed il controllo della pressione nei sistemi di riscaldamento chiusi, nei sistemi di refrigerazione e negli impianti solari; questi vasi non possono essere utilizzati per la produzione di acqua sanitaria/potabile.
 - I vasi a membrana fissa identificati dai disegni 500 HPD, 20016, 20018 consentono l'espansione e l'accumulo dell'acqua ed il controllo della pressione nei sistemi per la produzione dell'acqua sanitaria, oppure (ad eccezione del 500 HPD) il contenimento e il sollevamento dell'acqua potabile negli impianti dotati di pompe; sono inoltre utilizzabili nei sistemi di riscaldamento chiusi.
 - I vasi a membrana intercambiabile identificati dai disegni 20012, 20014, 20015, 20020 consentono il contenimento e il sollevamento dell'acqua potabile negli impianti dotati di pompe; sono inoltre utilizzabili nei sistemi di riscaldamento chiusi.
 - I vasi a membrana intercambiabile identificati dal disegno 21000 consentono il contenimento ed il sollevamento dell'acqua potabile / sanitaria negli impianti dotati di pompe; sono inoltre utilizzabili negli impianti di riscaldamento chiusi.

Tutti i vasi incorporano una membrana sintetica elastica che separa l'acqua dalla riserva d'aria contenuta all'interno del vaso. Nei modelli 20016 la superficie interna in contatto con l'acqua ha uno speciale rivestimento di vernice epossidica idonea per l'utilizzo con acqua potabile. Anche le membrane dei vasi 500 HPD, 20012, 20014, 20015, 20016, 20018, 20020 e 21000 sono idonee per l'utilizzo con acqua potabile.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche del vaso d'espansione sono riportate nella targhetta identificativa applicata su ogni singolo prodotto, tra le quali le seguenti informazioni essenziali: identificazione del prodotto, volume, pressione e temperatura massima d'esercizio (prego, si veda anche la seguente tabella), pressione di precarica (di fabbrica o impostata per l'utilizzatore), anno di fabbricazione, numero di serie. La seguente tabella presenta le caratteristiche tecniche generali del vaso d'espansione; in particolare i valori della massima temperatura d'esercizio e della massima pressione d'esercizio illustrati nella seguente tabella devono essere intesi come i parametri di funzionamento massimi per i vasi d'espansione.

MODELLO	CAPACITÀ (litri) PRESSIONE MAX. D'ESERCIZIO (bar)	TEMPERATURA MAX. D'ESERCIZIO (°C)	UTILIZZO	MODELLO	CAPACITÀ (litri) PRESSIONE MAX. D'ESERCIZIO (bar)	TEMPERATURA MAX. D'ESERCIZIO (°C)	UTILIZZO		
521 / 521 XL	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R	500 HPD	Tutti i modelli 10 bar	99 °C	SW		
522	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R	P636/ P637	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R		
531	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R	P638	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R		
537 / 537 XL	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R	P639	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R		
539 / 539 XL	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R	20016	10/ 16 bar secondo il modello	99 °C	SW - P - H		
541	Tutti i modelli 3 bar	90 °C	H - R	20018	0,16 litri 15 bar	Da 0,5 a 18 litri 10 bar	99 °C	SW - P - H	
564	Tutti i modelli 8 bar	99 °C	SW - H	20012	Tutti i modelli 8 bar	99 °C	SW - P - H		
564II	Tutti i modelli 10 bar	99 °C	SW - H	20014	Da 8 a 500 litri 10 bar	750 litri 8 / 10 bar	1000 litri 8 / 8 bar	99 °C	SW - P - H
564 F	Tutti i modelli 10 bar	99 °C	SW - H	20015	Tutti i modelli 10 bar	99 °C	SW - P - H		
20013	4 e 8 5 bar	12, 18, 24, 35 e 50 4 bar	Da 80 a 1000 6 bar	99 °C	H - R	20020	Tutti i modelli 16 bar	99 °C	SW - P - H
200 T	8 e 12 10 bar	18 e 25 8 bar	35 e 50 6 bar	110°C	S	21000	750, 1000, 1500, 2000 10 / 16 bar	99 °C	SW - P - H
500 HS/T	Tutti i modelli 10 bar	100 °C / 110 °C Membrana / Sistema	S						

Legenda utilizzo: H= riscaldamento, R= refrigerazione, S= solare, SW= acqua sanitaria/potabile,
P= sollevamento acqua/pompe

N.B: per caratteristiche tecniche aggiornate, fare riferimento all'etichetta applicata al vaso

Qualunque utilizzo con pressioni e/o temperature continue, o anche istantanee, superiori ai limiti prescritti è INSICURO e può causare una riduzione della vita del vaso, danni alla proprietà, ferite e ustioni gravi alle persone o causare la morte. Per prolungare la durata della vita della membrana, quando possibile installare il vaso in impianti in cui la temperatura massima sul vaso stesso sia non superiore al 70 °C. A tale scopo si possono adottare tutti gli accorgimenti (ad esempio installazione nella parte più fredda dell'impianto, controllo termostatico ecc.) che assicurino di avere sul vaso una temperatura massima di 70 °C. Per quanto riguarda la temperatura minima, i vasi possono lavorare fino ad una temperatura di -10 °C utilizzando opportuni anticongelanti come il glicole etilenico (in una percentuale fino al 50%). In tal caso, vista la tossicità dei fluidi utilizzati, non è consentito l'utilizzo dei vasi stessi per l'accumulo e la produzione di acqua sanitaria/potabile. Inoltre devono essere adottati tutti i mezzi e le precauzioni opportune per evitare contaminazioni ambientali e possibili avvelenamenti; tenendo conto della legislazione e delle normative vigenti. In accordo a regolamenti locali o a seguito di specifiche tecniche concordate tra l'acquirente e ZILMET, la massima pressione d'esercizio e la massima temperatura d'esercizio possono essere inferiori (ma non eccedere) ai valori indicati nella tabella sopra: fare sempre riferimento a specifiche concordate, ai regolamenti e norme tecniche locali.

Prima dell'installazione è obbligatorio dimensionare e scegliere il modello corretto del vaso d'espansione in accordo al progetto dell'impianto, le specifiche, le istruzioni ed i requisiti operativi. Solamente personale qualificato ed autorizzato può eseguire il dimensionamento e la scelta del vaso secondo la legislazione e le normative vigenti. Solamente personale qualificato ed autorizzato può installare, mettere in servizio e eseguire la manutenzione di questo dispositivo in accordo al progetto dell'impianto, le specifiche, le istruzioni ed i requisiti operativi e secondo la legislazione e le normative vigenti in tema di installazioni termiche, idrauliche ed elettriche; devono inoltre essere ripetute la legislazione e le normative vigenti in tema di sicurezza, salute pubblica e sui luoghi di lavoro, protezione ambientale e qualunque altra disposizione applicabile. Queste istruzioni devono essere passate al personale incaricato dell'installazione. Tutte le istruzioni devono essere lette accuratamente prima di installare il vaso d'espansione. Dopo l'installazione, queste istruzioni devono essere conservate per riferimento futuro.

3. AVVERTENZE

- Il sistema nel quale si installa un vaso d'espansione deve avere un dispositivo di limitazione della pressione (valvola di sicurezza).
- L'etichetta è applicata sul vaso d'espansione e non deve in alcun caso essere rimossa o modificata nei contenuti.
- Se il vaso ZILMET è privo di etichetta o le caratteristiche tecniche sull'etichetta ZILMET non sono leggibili, non installarà il vaso di espansione: si prega di contattare direttamente ZILMET al numero di telefono +39 049 8840682 o all'indirizzo di posta elettronica zilmet@zilmet.it.
- Per prevenire i fenomeni di corrosione dovuti alle correnti vaganti e galvaniche, l'impianto deve essere adeguatamente messo a terra in accordo alla legislazione e alla normativa vigente e, se necessario, si può dotare il vaso di giunti dielettrici dopo aver considerato attentamente le caratteristiche dell'installazione.
- Altre possibili cause per i fenomeni di corrosione devono essere considerate, ad esempio le caratteristiche stesse dell'acqua (inclusa la sua temperatura), presenza di ossigeno, sali disciolti, l'utilizzo negli stessi sistemi di dispositivi in cui sono utilizzati materiali di diverso tipo (ad esempio acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e rame). Tutti questi fattori devono essere considerati dal costruttore del sistema completo e dal personale incaricato dell'installazione e della manutenzione, tenendo in considerazione anche la legislazione e le normative vigenti.
- Non usare il vaso d'espansione con i seguenti fluidi: a) prodotti chimici, solventi, derivati dal petrolio, acidi, basi o qualsiasi altra sostanza che possa danneggiare il vaso, b) fluidi appartenenti al gruppo 1 secondo la direttiva 97/23/CE, ovvero con fluidi classificati come esplosivi, estremamente infiammabili, infiammabili, estremamente tossici, tossici e comburenti secondo la direttiva 67/548/CEE.
- Utilizzare il vaso d'espansione solamente con fluidi appartenenti al gruppo 2 secondo la direttiva 97/23/CE ed aventi un tensione di vapore superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) alla temperatura massima di esercizio del vaso d'espansione.
- Non usare il vaso d'espansione con acqua che contenga sabbia, argilla o altre sostanze solide che possono danneggiare il vaso (in particolare il rivestimento interno) e/o ostruirne il raccordo.
- Devono essere previsti mezzi adeguati per prevenire l'accumulo d'aria, durante il funzionamento dell'impianto, nella camera del vaso (latto acqua) collegata al sistema.
- Il vaso ed il sistema connesso devono essere opportunamente protetti da temperature inferiori al limite di congelamento, ad esempio mediante l'utilizzo di anticongelanti o l'installazione in ambienti adatti.
- Non utilizzare il vaso d'espansione per nessun altro scopo che non sia quello previsto.
- Il vaso d'espansione, le tubazioni e le connessioni con il tempo possono avere delle perdite. Pertanto è necessario installare il vaso d'espansione in un adeguato locale tecnico, che sia provvisto di un adeguato sistema di drenaggio e scarico in modo tale che qualunque perdita non danneggi l'area circostante e non causi scottature o ustioni alle persone. Il costruttore non sarà responsabile di alcun danno causato dall'acqua a persone e/o cose e proprietà in relazione all'utilizzo del vaso d'espansione.
- Il costruttore non risponde in alcun modo dei danni derivanti da un errato trasporto e/o movimentazione, per i quali dovranno essere utilizzati i mezzi più idonei atti a garantire l'integrità dei prodotti e la sicurezza delle persone.
- Come in tutti i prodotti utilizzati nelle installazioni idrauliche, nel vaso d'espansione può esserci crescita di batteri, soprattutto durante i periodi di non utilizzo. Le autorità competenti e gli uffici preposti devono essere consultati riguardo le procedure che il personale incaricato dell'installazione e della manutenzione deve adottare per disinfezione efficacemente ed in condizioni di sicurezza l'impianto.
- È proibito forare, scaldare con fiamma, aprirlo o manomettere in qualunque modo il vaso d'espansione.
- Attenzione, per le autoclavi che hanno il raccordo superiore, notare che questo è aperto per consentire l'installazione di un raccordo a tre vie su cui possono essere installati un manometro ed una valvola di sicurezza.
- Nel caso sia necessario cambiare la precarica di fabbrica, il nuovo valore di precarica può essere determinato (calcolato) solo da personale tecnico specializzato. Il calcolo deve assicurare che, in tutte le condizioni prevedibili di funzionamento, i limiti specificati (in particolare la pressione massima d'esercizio) non siano mai superati e che siano rispettate la legislazione e le normative vigenti. In ogni caso è consigliabile che il nuovo valore di precarica sia al massimo uguale al 50% della pressione massima d'esercizio del vaso; tale valore deve essere riportato nell'apposito spazio (precarica impostata) previsto sull'etichetta.
- Assicurarsi che la disposizione dell'impianto renda possibile la manutenzione del vaso e che sia disponibile attorno al vaso uno spazio di lavoro sufficiente a consentire la sua sostituzione quando necessario.
- Lo smaltimento del vaso d'espansione deve essere effettuato solamente nei centri di raccolta autorizzati in accordo alle normative e leggi vigenti.
- Qualora nel prossimità del vaso d'espansione siano presenti vibrazioni meccaniche, devono essere adottate idonee misure al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni al vaso stesso (ad esempio mediante installazione con dispositivi antivibranti).

4. ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

- Per posizionare ed installare il vaso d'espansione, bisogna assicurarsi che siano utilizzati tutti i mezzi di movimentazione e trasporto necessari e adottate tutte le precauzioni relative.
- Non installare il vaso all'aperto, ma solamente in ambienti chiusi e ben aerati, al riparo dagli agenti atmosferici e lontano da fonti di calore, generatori elettrici ed ogni altra sorgente che possa essere dannosa per il vaso stesso.
- A seconda del modello, il peso del vaso riempito d'acqua viene sopportato dalle tubazioni dell'impianto. Perciò è importante, quando necessario, che le tubazioni siano adeguatamente sostenute, ad esempio con supporti, fasce, appoggi adeguati. Inoltre, se il vaso non ha una base d'appoggio ed è installato orizzontalmente, deve essere adeguatamente sostenuto.
- Togliere l'energia elettrica all'impianto ed interrompere l'alimentazione dell'acqua allo stesso. Per evitare il rischio di gravi ferite e/o ustioni, assicurarsi che l'impianto non sia in pressione e che sia completamente raffreddato.
- Prima dell'installazione, rimuovere il cappuccio di plastica sulla valvola di precarica dell'aria e controllare, con un manometro tarato, che il valore di precarica sia quello impostato in fabbrica con una tolleranza di ± 20%.

Regolare la precarica del vaso al valore richiesto; riposizionare e stringere il cappuccio di plastica sulla valvola di precarica.

- Installare il vaso nel punto previsto dal progetto dell'impianto, preferibilmente in posizione verticale e con il raccordo verso il basso (vedere i disegni) e nelle seguenti posizioni:
 - sulle tubazioni di ritorno, negli impianti di riscaldamento chiusi (fig. 1)
 - In un punto tra il bollitore e la valvola di ritenuta o la valvola riduttrice di pressione, negli impianti di generazione d'acqua calda sanitaria (fig. 2)
 - dopo la valvola di non ritorno posta all'uscita della pompa, negli impianti per il contenimento e il sollevamento dell'acqua (fig. 3).
- Dopo l'installazione del vaso e il riavvio dell'impianto, controllare che non ci siano perdite nello stesso e rimuovere l'aria dal sistema. Accertarsi che la pressione e la temperatura siano entro i limiti previsti; se necessario, scaricare dell'acqua per portare la pressione del sistema entro limiti di sicurezza e/o regolare il controllo di temperatura per portarla ai valori previsti.
- Non serrare eccessivamente la connessione flettata.

Attenzione: la procedura d'installazione sopra descritta fornisce solamente indicazioni di carattere generale e pertanto deve essere utilizzata insieme alle istruzioni relative all'impianto su cui il vaso viene installato, le specifiche relative, i requisiti operativi, la legislazione e le normative vigenti.

5. MANUTENZIONE

Attenzione, solamente personale qualificato ed autorizzato può svolgere le attività di manutenzione.

- Per eseguire le attività di manutenzione e controllo, assicurarsi che il sistema sia spento, raffreddato e non in pressione, che i sistemi elettrici non siano in tensione e che il vaso sia completamente scarico.
- Almeno una volta ogni sei mesi il vaso d'espansione deve essere verificato, controllando che la precarica sia nei limiti indicati sull'etichetta (precarica di fabbrica oppure impostata per l'utilizzatore) con una tolleranza di ± 20%, se non altrimenti specificato.
- Per una maggior durata della protezione esterna del vaso d'espansione, deve essere eseguita una pulizia periodica esterna utilizzando solamente acqua e sapone.
- Il vaso d'espansione include delle parti sostituite ad usura; nel caso queste parti dovessero deteriorarsi nel tempo, in particolare in presenza di fenomeni di corrosione, il vaso deve essere sostituito.
- Utilizzare solamente parti di ricambio originali ZILMET.

Nota: per garantire il buon funzionamento dell'impianto, sostituire il vaso d'espansione con uno nuovo in caso di usura eccessiva e comunque entro 5 anni dalla data di installazione.

Zilmet S.p.A. non sarà responsabile per alcun danno alle cose e alla proprietà e/o per danni fisici alle persone dovuti alla non osservanza di tutte le istruzioni sopra riportate, e, in particolare, dovuti ad un dimensionamento e scelta, installazione, funzionamento e manutenzione impropri del vaso stesso e/o del sistema connesso.

6. INSTRUCTIONS FOR THE USER

1. DESCRIPTIONS AND USE

ZILMET pressurised expansion vessels with fixed and interchangeable membranes are manufactured according to the safety essential requirements of 97/23/EC pressure equipment directive. These instructions for use have been prepared in accordance with the purpose of article 3.4 of Annex 1 of 97/23/EC Directive ("Instructions for the user, containing all the necessary safety information relating to....") and are enclosed with the product when placed on the market. The expansion vessels which these instructions refer to have been designed and manufactured for the following purposes (please, see the following table):

- The fixed membrane expansion vessels identified by drawings 521, 522, 531, 537, 537XL, 541, P638 e P639 allow the expansion of not potable water and pressure control in closed hydraulic heating systems and in refrigerating systems: these vessels can not be used for the production of sanitary / potable water.
- The Interchangeable membrane pressure tanks identified by drawings 564 and 564II allow water expansion and storage and pressure control in systems for the production of sanitary water: they can also be used in closed hydraulic heating systems.
- The fixed membrane expansion vessels identified by drawings 20013, 2001 T, 200 T, 500 HS/T, 531, P 636/637 allow the expansion of not potable water and the pressure control in closed hydraulic heating systems, in refrigerating systems and in solar plants; these vessels can not be used for the production of sanitary / potable water.
- The fixed membrane expansion vessels identified by drawings 500 HPD, 20016, 20018 allow water expansion and storage and pressure control in systems for the production of sanitary water, or (with the exception of 500 HPD) potable water storage and lifting in pump systems; moreover, they can be used also in closed hydraulic heating systems.
- The Interchangeable membrane pressure tanks identified by drawings 20012, 20014, 20015, 20020 allow storage and lifting of sanitary / potable water in pump systems; moreover, they can be used also in closed hydraulic heating systems.
- The Interchangeable membrane pressure tanks identified by drawing 21000 allow storage and lifting of sanitary / potable water in pump systems; moreover, they can be used also in closed hydraulic heating systems.

All the vessels incorporate a flexible synthetic diaphragm to keep the system water or fluid from contacting the sealed in air cushion in the tank. In model 20016 the internal surface in contact with water has a special epoxy coating suitable for use with potable water. Also the diaphragms of models 500 HPD, 20012, 20014, 20015, 20016, 20018, 20020 and 21000 are suitable for potable water applications.

2. TECHNICAL CHARACTERISTICS

The technical characteristics of the expansion vessel are written on the identifying label applied to each product; among them, the most important information are: product identification, vessel volume, maximum working pressure and temperature (please, see the following table), pre-charge pressure (factory set or user set), production year, serial number. The following table shows the general technical characteristics of expansion vessels: in particular the values of the maximum working temperature and the maximum working pressure shown in this table must be intended as maximum working parameters for expansion vessels.

MODEL	CAPACITY (litres) MAX. WORKING PRESSURE (bar)		MATERIAL	MAX. WORKING TEMPERATURE (°C) Diaphragms/System	USE
521 / 521 XL	All the models 3 bar		70 °C / 90 °C	H - R	
522	All the models 3 bar		70 °C / 90 °C	H - R	
531	All the models 3 bar		70 °C / 90 °C	H - R	
537 / 537 XL	All the models 3 bar		70 °C / 90 °C	H - R	
539 / 539 XL	All the models 3 bar		70 °C / 90 °C	H - R	
541	All the models 3 bar		70 °C / 90 °C	H - R	
564	All the models 8 bar		70 °C / 99 °C	SW - H	
564II	All the models 10 bar		70 °C / 99 °C	SW - H	
564-F	All the models 10 bar		70 °C / 99 °C	SW - H	
20013	4 and 8 5 bar	12, 18, 24, 35 and 50 4 bar	From 80 to 1000 6 bar	70 °C / 99 °C	H - R
200 T	8 and 12 10 bar	18 and 25 8 bar	35 and 50 6 bar	70 °C / 110°C	S
500 HS/T	All the models 10 bar		100 °C / 110 °C	S	
Key "USE": H= heating, R= refrigeration, S= solar, SW = sanitary/potable water, P= water lifting / pumps					

Note: for updated technical characteristics, please refer to the label on the vessel

Any use at sustained or instantaneous pressure and temperatures exceeding the prescribed limits is unsafe and can cause reduced vessel life, property damage, serious scalding and/or bodily injuries or result in death. The vessel may be utilised in systems having a maximum working temperature as in the table, providing all the means that ensure the temperature on the vessel is 70 °C at maximum (installation in the coldest part of the system, thermostatic control and so on). About the minimum temperature, the vessels may work, using proper antifreeze as ethylene glycol (with a percentage up to 50%), at a temperature not lower than -10 °C. Due to the toxicity of such substances, the vessels may not be used for the production and storage of sanitary / potable water. Moreover, all the proper means and precautions for avoiding dispersion in the environment and possible poisoning must be adopted. Please, refer to local safety, occupational, health and environmental codes and standards. According to local regulations or following to specifications agreed between ZILMET and the purchaser, the maximum working pressure and the maximum working temperature may be lower (but not exceeding) than those shown in the above table: please refer always to the agreed specifications and/or to the local codes, regulations and standards.

⚠ Before the installation, it is mandatory to calculate and to choose the correct type of vessel according to the system design, specifications, Instructions and operation requirements. Only qualified and licensed technicians may perform the calculation and the choice of the vessel according to local codes and standards. Only qualified and licensed personnel may install, operate and service this equipment in accordance with system design, specifications and instructions, operation requirements and local thermal, plumbing, and electrical codes and standards. Moreover, all local safety, occupational, health environmental and whatever other applicable codes and standards must be followed. Please, pass these instructions on the personnel in charge for installation, operation and service. All instructions must be carefully read before installing this expansion vessel. After the installation, these instructions must be kept for future reference.

3. WARNINGS

- The system in which the expansion vessel is installed must have a pressure-limiting device (pressure relief valve).
- The label is firmly applied to the vessel and must not be removed tampered or changed.
- If the label on the ZILMET vessel is missing or the technical characteristics on the ZILMET label are not readable, please do not install the expansion vessel: please contact directly ZILMET by phone at +39 049 8840662 or by e-mail at zilmet@zilmet.it.
- To prevent corrosion due to stray and galvanic currents, the system must be grounded properly according to local electrical and plumbing codes and standards and, if needed, the vessel may be provided with dielectric joints after evaluating carefully the characteristics of the installation.
- Other possible causes for pin holing and corrosion phenomena have to be considered, for instance, water characteristics (included its temperature), presence of oxygen, melted salts, the use in the same system of devices made of different materials (e.g. carbon steel and stainless steel, carbon steel and copper). All of these factors have to be considered by the manufacturer of the complete system and by the personnel in charge for the installation and maintenance, taking into account also all the local plumbing, electrical and safety standards and regulations.
- Do not use this vessel with following fluids: a) chemicals, solvents, petroleum products, acids, bases, or any other substance that may be detrimental to the vessel itself, b) fluids in Group 1 according to 97/23/EC directive, that is fluids defined as explosive, extremely flammable, flammable, very toxic, toxic and oxidizing according to 67/548/EEC directive.
- Use this vessel just with fluids in Group 2 according to 97/23/EC and having a vapour pressure greater than 0,5 bar above the normal atmosphere pressure (1013 mbar) at the maximum working temperature of the expansion vessel.
- Do not use this vessel with water containing sand, clay or other solid substances that may damage the vessel (particularly the internal coating) and / or clog its connection.
- Proper means must be provided for preventing the air from accumulating, during the working of the plant, in the chamber of the vessel (water side) connected to the system.
- Do not use this expansion tank for any other purpose that it has been intended for.
- The expansion vessel, piping and connections may in time leak. Therefore it is necessary to install the expansion vessel in a suitable technical room, which must be provided with adequate system to drain and discharge so that any leakage will not damage the surrounding area and will not cause scalding injuries. The manufacturer shall not be responsible for any water damage to people and/or things in connection with this expansion vessel.
- The manufacturer of this vessel shall not be responsible for any possible damage to things and property and / or injuries to persons due to improper transport and/or handling of the tank itself.
- As in all plumbing products, bacteria can grow in this expansion vessel, especially during times of non use. The local plumbing official and the competent authorities must be consulted regarding any step the personnel in charge for service and maintenance takes to safely disinfect the plumbing system.
- It is forbidden to drill, open, heat with flames or tamper with the vessel in any way.
- Attention, for the pressure tanks which have the upper connection, please note this is opened to allow for the installation of a three way connection on which a manometer and a pressure relief valve may be installed.
- Should it be necessary to change the factory pre-charge, only specialised technical personnel should calculate or determine the new pre-charge. The calculation must ensure that, for all foreseeable working conditions, the specified limits (particularly the maximum working pressure) are never exceeded and local codes and standards are observed. In any case it is advisable the pre charge does not exceed 50% of the maximum working

pressure: the new value of the pre-charge pressure (user set) must be written on the fit space on the label.

• Make sure that the system layout allows for future maintenance and provides sufficient working space around the system to allow for replacement of components whenever necessary.

• The vessel disposal must be done only at selective waste collection authorised centres, according to the local codes and standards.

• If vibration is likely to occur in the vicinity, proper means must be provided in order to insulate the expansion vessel from vibrations (e.g. installation on a resilient mount).

4. GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

• Make sure all the suitable and required lifting and transport means are used and all the precautions are adopted when positioning and installing this expansion tank.

• Do not install this vessel outdoors, but only in closed and well aerated areas, far from heat sources, electric generators and any other source that may be detrimental to the vessel itself.

• Depending on the model, the weight of the expansion vessel filled with water is supported by the system piping. Therefore, it is important that, where appropriate, the piping has suitable bracing (strapping, hanger, brackets). Moreover, if the vessel has not a support base and is installed horizontally, it must be properly supported.

• Shut off the electric power and the water supply to the system. Make sure the system is cooled and not pressurised for avoiding scalding and / or serious bodily injuries.

• Before the installation, remove the plastic cap on the air valve of the vessel and check for the correct factory set pre-charge (with a tolerance of ± 20%) with a controlled manometer. Adjust the tank pre-charge to the required value; replace and tighten the plastic cap on the air valve.

• Install the vessel at the point specified by the system design, specifications and instructions, preferably in vertical position and with the connection in downward direction (please, see the diagram) and in the following positions:

- in closed hydraulic heating systems, on the runback piping (fig. 1)

- in systems for the production of sanitary hot water, at a point between the water heater and the back-flow preventer, check valve or pressure reducing valve (fig. 2)

- in pump systems for storage and lifting of sanitary / potable water, after the back-flow preventer at the exit of the pump (fig. 3)

• After the installation of the vessel and the re-start of the plant, check it for leakage and remove all air from the system. Check to make sure that the system pressure and temperature are within a safe operating range; if necessary, remove system water to bring the system pressure within safe limits and/or adjust the temperature control up to the desired ending temperature.

Please, note the above described installation is just a reference procedure and for this reason must be used taking into account the specifications and instructions of the plant on which the vessel is installed, the system design, the operation requirements and the local codes and standards.

5. MAINTENANCE

Please, note that only qualified and licensed personnel may perform service and maintenance.

• To perform maintenance and control, make sure the system is off, cooled and not pressurised, all the electric parts are not energised and the vessel is completely empty.

• At least once every six months the expansion vessel has to be verified, checking that the pre-charge is within the value indicated on the label (factory pre-charge or customer set pre-charge) with a tolerance of ± 20%, if not otherwise stated.

• For a longer life of the expansion tank external protection, a periodical external cleaning shall be performed, only using water and soap.

• This expansion vessel includes components which undergo stresses; in the case such components should deteriorate in time, the vessel must be replaced.

• Use only ZILMET original spare parts.

Note: for ensuring the proper functioning of the system, the expansion vessel must be changed with a new one in case of excessive deterioration and, anyway, at the latest 5 years from the installation date.

ZILMET shall not be responsible for any damage to things, property and / or injuries to persons due to not observing all the above instructions and, particularly, to improper calculation and choice, installation, operation and maintenance of the tank itself and / or the connected system.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. DESCRIPTION

Les vases d'expansion à membrane fixe et les réservoirs à vessie interchangeable sont fabriqués chez Zilmet S.p.A. en conformité aux exigences essentielles de sûreté dictées par la directive 97/23/CE en matière d'appareils sous pression. Les instructions d'utilisation suivantes sont réalisées en conformité et avec l'objectif donné par l'article 3.4 joint de la directive 97/23/CE ("feuillet destiné à la personne utilisatrice, qui contient tous les renseignements utiles pour la sûreté...") et sont jointes au produit lors de l'introduction sur le marché. Les vases d'expansion auxquels ces instructions d'utilisation font référence sont destinés aux installations suivantes: de chauffage et de réfrigération fonctionnant en circuit fermé. Ces vases ne conviennent pour l'eau chaude sanitaire/potable.

• Les vases à membrane fixe identifiés par les dessins 521, 522, 531, 537, 537XL, 539XL, 541, P636 et P639, permettent la dilatation et le maintien de pression d'eau chaude non potable dans les installations hydrauliques

• Les vases à vessie interchangeable identifiés par les dessins 564 et 564II, permettent la dilatation, le stockage et le maintien de pression d'eau sanitaire: en revanche, ils conviennent aux installations de chauffage en circuit fermé.

• Les vases à membrane fixe identifiés 20013, 200 T, 500 HS/T, 531, P636/637 sont recommandés pour absorber les variations de volume d'eau dans les installations en circuit fermé de chauffage ou les installations solaires (eau non potable). Ces vases ne peuvent pas être utilisés pour la production d'eau sanitaire / potable.

• Les vases à membrane fixe identifiés 500 HPD, 20016, 20018 sont recommandés pour absorber les variations de volume d'eau dans les installations de production d'eau chaude sanitaire et (à l'exception du 500 HPD) sont également destinés au stockage et au relevage de l'eau potable dans les installations équipées de pompes. Ils peuvent être utilisés dans les installations de chauffage en circuit fermé.

• Les vases à membrane interchangeable identifiés 20012, 20014, 20015, 20020 sont destinés au stockage et au relevage de l'eau potable dans les installations équipées de pompes. Ils peuvent être utilisés dans les installations de chauffage en circuit fermé.

• Les vases à vessie interchangeable identifiés par le dessin 21000 permettent le stockage et le relevage d'eau sanitaire/potable dans les systèmes de pompage; de plus ils conviennent aux installations de chauffage en circuit fermé.

Tous les vases contiennent une membrane synthétique souple qui sépare l'eau de la réserve d'air contenue dans le vase. Dans les modèles 20016 la surface interne en contact avec l'eau est peinte avec une poudre époxy à haute température, pour usage sanitaire. Les membranes des modèles 500 HPD, 20012, 20014, 20015, 20016, 20018, 20020 et 21000 sont agréées pour l'usage sanitaire.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques du vase d'expansion et/ou des réservoirs sont écrites sur la plaquette identificative de chaque produit, parmi lesquelles les caractéristiques techniques essentielles: identification du matériau, volume, pression et température maximum d'exercice (voir également le tableau suivant), pression de pré-gonflage (de série ou spécialement requise par l'utilisateur), année de fabrication, numéro de série. Le tableau suivant illustre les caractéristiques techniques du vase d'expansion: en particulier les valeurs de température et de pression maximales d'exercice doivent être considérées comme des paramètres de fonctionnement maximum pour les vases d'expansion.

MODEL	CAPACITE (litres) PRESSION MAX. D'EXERCICE (bar)	TEMPERATURE MAX. D'EXERCICE (°C) Membrane/Installation	APPLICATION	MODEL	CAPACITE (litres) PRESSION MAX. D'EXERCICE (bar)	TEMPERATURE MAX. D'EXERCICE (°C) Membrane/Installation	APPLICATION
521 / 521 XL	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	500 HPD	Tout ltrage 10 bar	70 °C / 99 °C	SW
522	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P636/ P637	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R
531	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P638	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R
537 / 537 XL	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P639	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R
539 / 539 XL	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	20016	10/ 16 bar selon modèles	70 °C / 99 °C	SW - P - H
541	Tout ltrage 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	20018	0,16 litres 15 bar	De 0,5 à 18 litres 10 bar	70 °C / 99 °C
564	Tout ltrage 8 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20012	Tout ltrage 6 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H
564 II	Tout ltrage 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20014	De 8 à 500 10 bar	750 litres 8 / 10 bar	1000 litres 6 / 8 bar
564 F	Tout ltrage 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20015	Tout ltrage 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H
20013	4 et 8 5 bar	12, 18, 24, 35 et 50 4 bar	De 80 à 1000 6 bar	20020	Tout ltrage 16 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H
200 T	8 et 12 10 bar	18 et 25 8 bar	35 et 50 6 bar	21000	750, 1000, 1500, 2000 10 / 16 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H
500 HS/T	Tout ltrage 10 bar	100 °C / 110 °C	S				

Légende: H= chauffage, R= climatisation, S= solaire, SW= eau chaude sanitaire, P= relevage/réservoir pompe

NB: Prière de faire référence à la plaquette du vase pour toutes informations techniques mises à jour

La non observation des limites de pression et/ou températures maximales est dangereuse et peut réduire la durée de vie du produit, le rendre inutilisable et également causer des dommages matériels ou des blessures mortelles aux personnes. Le vase peut être utilisé dans des installations où la température maximale dépasse 70°C (en tout état de cause jamais supérieure à celles mentionnées dans le tableau précédent), à condition de mettre en œuvre des moyens (par exemple installation dans la partie la plus froide du circuit, contrôle thermostatique,...) permettant de limiter à 70°C la température d'arrivée d'eau dans le vase. Concernant la température prohibée. De plus, toutes les précautions nécessaires à éviter la dispersion de substances toxiques doivent être mises en place. La pression et la température de service maximale peut être inférieure (jamais supérieure) à les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, conformément à la législation locale en vigueur ou en fonction d'accords spécifiques entre ZILMET et son client. Veuillez vous conformer strictement aux accords spécifiés et à la législation locale.

A Avant l'installation d'un vase d'expansion et d'un réservoir il est indispensable qu'un dimensionnement soit fait par un technicien selon des règles de calcul précises qui dépendent du project d'installation. L'installation, la mise en service et la maintenance du vase d'expansion ou du réservoir doit être effectuée exclusivement par un technicien qualifié et autorisé et ce en accord avec la santé publique sur le lieu de travail, protection environnementale et tout autre disposition devant être respectées. Ces instructions devront être transmises au technicien chargé de l'installation, qui devra les lire attentivement avant l'installation. Ces instructions devront être conservées en cas de besoin après la mise en service de l'appareil.

3. PRESCRIPTIONS DE SECURITE

• Le système dans lequel est monté le vase doit être muni d'un dispositif de limitation de la pression (soupe de sûreté).

• La plaquette est appliquée sur le vase d'expansion et/ou le réservoir et elle ne doit jamais être déplacée ou son contenu modifié.

• Si l'étiquette est illisible ou absente sur le vase d'expansion Zilmet, vous ne devez pas l'installer le vase d'expansion mais veuillez contacter Zilmet au numéro +39 049 8840662 ou à l'adresse e-mail zilmet@zilmet.it

• Pour prévenir les phénomènes de corrosion dus aux courants galvaniques et de dispersion, le système doit être mis à terre correctement selon la législation en vigueur concernant les installations électriques et hydrauliques. Des raccords diélectriques peuvent être installés au besoin après avoir vérifié attentivement les caractéristiques de l'installation.

• Il faut aussi considérer d'autres possibles causes des phénomènes de corrosion, par exemple les caractéristiques de l'eau (inclus sa température), la présence d'oxygène, de sels dissous, l'utilisation dans le même système de dispositifs dans lesquels on utilise des matériaux divers (par exemple acier au carbone et acier inoxydable, acier au carbone et cuivre). Le constructeur du système complet et le personnel en charge de l'installation et de la manutention doivent bien tenir compte de tous ces facteurs en considérant en même temps les normes en vigueur.

• Ne jamais utiliser le vase d'expansion avec les fluides suivants: a) produits chimiques, dissolvants, dérivés du pétrole, acides et toutes autres substances qui pourraient endommager le vase d'expansion, b) les fluides du groupe 1 selon la directive 97/23/CE considérés comme substances explosives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, hautement toxiques, toxiques et comburants selon la directive 67/548/CE

• Utiliser le vase d'expansion uniquement avec des fluides qui appartiennent au groupe 2 selon la directive 97/23/EC et dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible du vase d'expansion, est supérieure

- de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar).
- L'eau ne doit pas contenir de particules solides (sable, argile,...) qui pourraient endommager le vase (particulièrement le revêtement intérieur) ou obstruer le raccord.
 - Il faut prévoir tous moyens à fin de prévenir, lors du fonctionnement du système, l'accumulation de l'air dans la partie du vase (côté de l'eau) qui est branchée au système générale.
 - Ne pas utiliser le vase d'expansion pour un autre usage que celui prévu.
 - Avec le temps, le vase d'expansion, les tuyauteries et les raccords peuvent éventuellement fuir. Par voie de conséquence, il est indispensable d'installer le vase d'expansion dans un local technique adapté contre toutes inondations et surtensions. Le but étant d'émpêcher d'éventuels dégâts des eaux ou surtensions de provoquer des blessures corporelles et d'endommager les infrastructures à proximité du vase d'expansion. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dégâts occasionnés aux personnes et/ou aux biens en relation avec le vase.
 - Le constructeur ne répond en aucun cas des dommages provoqués par le transport et/ou la manutention, lesquels doivent être aptes à garantir l'intégrité des produits et la sûreté des personnes.
 - Comme pour tous les produits utilisés dans les installations hydrauliques, des bactéries peuvent se développer au niveau du vase, surtout dans les périodes de repos. Les autorités compétentes doivent être consultées sur les procédures que devra suivre le responsable de l'installation et de la maintenance pour désinfecter efficacement l'installation.
 - Ne pas percer, chauffer avec une flamme ou ouvrir le vase d'expansion.
 - Pour les autoclaves qui ont le raccordement supérieur, note que ceci est ouvert pour permettre l'installation d'un raccordement à 3 voies sur lequel on peut installer un manomètre et une soupape de sûreté.
 - Dans le cas où il est nécessaire de modifier la pression de pré-gonflage standard de l'usine, la nouvelle valeur de pré-gonflage ne pourra être déterminée (calculée) que par un technicien qualifié. Le calcul doit garantir toutes les conditions de fonctionnement, que les limites de pression et température ne soient jamais dépassées et que les législations en vigueur soient respectées. Dans tous les cas la nouvelle valeur de pré-gonflage doit être inférieure à 50% de la pression maximale d'exercice du vase: la pression de gonflage ajustée par l'installateur doit être inscrite dans l'espace prévu à cet effet sur l'étiquette du vase.
 - Le vase d'expansion doit être installé dans un local avec un accès approprié pour permettre d'éventuelles interventions ou le remplacement du vase.
 - La mise en charge des vases d'expansion doit se faire exclusivement dans des installations de stockage et de refroidissement prévus à cet effet, conformément à la législation locale en vigueur en matière environnementale.
 - Si l'installation est à proximité d'émissions de vibrations mécaniques, il est indispensable de prendre toutes mesures nécessaires permettant d'isoler le vase d'expansion de ces vibrations, par exemple, à l'aide de blocs amortisseurs.

4. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Pour positionner et installer le vase d'expansion il faut s'assurer que tous les moyens de manutention et de transport sont utilisés et que toutes précautions relatives sont adoptées.
- Installer le vase dans un espace fermé et bien aéré, à l'abri des agents atmosphériques et éloigné d'une source de chaleur, d'un générateur électrique ou de tout autre source d'émission dangereuse pour le vase.
- Le vase doit être supporté par des moyens de levage convenables: canalisations de l'installation et en cas de besoins, potences, socles... Les vases pourvus de socle ou pattes de fixation sont prévus pour être montés verticalement; prévoir un autre système de fixation suffisante lorsqu'ils sont montés horizontalement.
- Couper l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau. Pour éviter de graves dégâts ou blessures, s'assurer que l'installation soit en condition de repos (chauffage éteint) et complètement refroidie.
- Avant l'installation, enlever le capuchon plastique de la valve de gonfle et contrôler la pression à l'aide d'un manomètre taré: la pression de pré-gonflage doit être le standard de fabrication avec une tolérance ± 20%. Régler la pression de pré-gonflage à la valeur requise et remettre le capuchon sur la valve.
- Installer le vase à l'endroit prévu dans le projet de l'installation, de préférence en position verticale avec le raccord vers le bas (cf. croquis) et dans les positions suivantes:
 - Sur les canalisations de retour, dans les installations de chauffage en circuit fermé (fig. 1)
 - Entre le chauffe-eau et le clapet anti-retour ou le réducteur de pression dans les installations de production d'eau chaude sanitaire (fig. 2)
 - Après le clapet anti-retour monté à la sortie de la pompe, dans les installations de relevage (fig. 3)
- Après l'installation du vase et la mise en route du circuit, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'eau et purger l'air. S'assurer que la pression et la température soient dans les limites prévues; au besoin vidanger un peu d'eau pour faire retomber la pression et/ou réguler la température pour faire tomber ces valeurs aux niveaux requis.
- Veuillez ne pas serrez excessivement le manchon fileté du vase d'expansion.

Attention: la procédure d'installation décrite ci-dessus ne donne que des informations à caractère général et doit être utilisée avec les autres instructions relatives à l'installation sur laquelle le vase doit être installé et relatives aux normes en vigueur.

5. MAINTENANCE

- Attention: l'entretien doit être effectué par un technicien qualifié.
- S'assurer que le vase soit en condition de repos (chauffage éteint, installation refroidie) et que l'alimentation électrique soit coupée.
 - Le vase d'expansion doit être contrôlé au moins une fois tous les six mois, en vérifiant que la pression de pré-gonflage soit identique à la pression reportée sur l'étiquette (pression de pré-gonflage standard ou réglée par l'installateur) avec une tolérance ± 20%.
 - Pour une meilleure tenue de la peinture extérieure du vase, nettoyer le vase à l'eau et au savon.
 - Le vase d'expansion est constitué de pièces d'usure. Si certaines parties se détériorent, notamment sous l'action de la corrosion, il est nécessaire de changer le vase.
 - Veuillez utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Zilmet.

Note: afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation, il est recommandé de remplacer le vase d'expansion tous les 5 ans à compter de sa date d'installation, et/ou en cas d'usure excessive.

Zilmet S.p.A. n'accepte aucune responsabilité pour des dommages matériels ou corporels qui dérivent d'un usage incorrect, d'une mauvaise installation (en particulier d'un mauvais dimensionnement), ou de mauvaises conditions d'exercice du produit.

D. MONTAGE-UND BEDIENUNGSANLEITUNG

1. AUSFÜHRUNG UND EINSATZBEREICH

- Die Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) mit fester Membrane und tauschbarer Membrane werden von Zilmet S.p.A. gemäß den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23 EG und der DIN EN 13831 gefertigt. Diese Bedienungsanleitung wurde in Übereinstimmung mit Artikel 3.4, Anhang 1 der Druckgeräterichtlinie 97/23 EG erstellt und liegt jedem ausgelieferten MAG bei. Erfüllt werden außerdem die Anforderungen nach DIN EN 18282, sowie die der noch gültigen Teile der DIN 4807. Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten MAG und deren Einsatz.
- Die mit fester Membrane ausgestatteten MAG nach Zeichnung 521, 522, 531, 537, 537XL, 539XL, 541, P638 und P639 sind für den Einsatz in geschlossenen Heizungs- und Kühlsystemen geeignet. Diese MAG sind nicht für den Einsatz in Trinkwassersystemen geeignet.
 - Die MAG mit tauschbarer Membrane nach Zeichnung 564 und 564II sind für den Einsatz in Trinkwassersystemen, Trinkwassererwärmungssystemen, Druckerhöhungsanlagen oder als Puffergefäß geeignet. Sie können auch in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt werden.
 - Die MAG mit fester Membrane nach Zeichnung 2001, 2007, 500 HS/T, 531, 636/637 sind für den Einsatz in Prozesswassersystemen, geschlossenen Heizungsanlagen und in Kühl- und Solarsystemen geeignet. Sie dürfen nicht in Trinkwassersystemen eingesetzt werden.
 - Die MAG mit fester Membrane nach Zeichnung 500 HPD, 20016, 20018 sind für den Einsatz in Trinkwassersystemen, Trinkwassererwärmungssystemen, Druckerhöhungsanlagen und als Puffergefäß geeignet. Außerdem sind diese MAG (außer 500 HPD) für den Einsatz in Prozesswasser- und geschlossenen Heizungs- oder Kühlsystemen geeignet. Die MAG nach Zeichnung 20016 (Baureihe Solarplus, Solarplus Safe, VSG) sind außerdem für den Einsatz in Solarsystemen geeignet.
 - Die MAG mit tauschbarer Membrane nach Zeichnung 20012, 20014, 20015, 2020 sind für den Einsatz in Prozesswasser- und geschlossenen Heizungs- oder Kühlsystemen geeignet. Die durchströmte Ausführung der Baureihe 20014 ist für den Einsatz in Trinkwassersystemen, Trinkwassererwärmungssystemen, Druckerhöhungsanlagen, oder als Puffergefäß geeignet. Die MAG nach Zeichnung 20014 (Solarplus TM) sind außerdem für den Einsatz in Solarsystemen geeignet.
 - Die MAG mit tauschbarer Membrane nach Zeichnung 21000 sind für den Einsatz in Trinkwassersystemen, Trinkwassererwärmungssystemen, Druckerhöhungsanlagen, als Puffergefäß, oder für den Einsatz in Prozesswasser- und geschlossenen Heizungs- oder Kühlsystemen geeignet.

Alle MAG sind mit einer flexiblen, synthetischen Membrane ausgestattet, um das Systemwasser oder die Systemflüssigkeit vom Gaspolster zu trennen. Bei der Baureihe 20016 ist die Wasserseite für den Einsatz in Trink-, oder Prozesswassersystemen zusätzlich mit einer Epoxiddinnenbeschichtung ausgestattet. Die Membranen der Baureihen 500 HPD, 20012, 20014, 20015, 20016, 20018, 20020 sind auch für Trinkwasseranwendungen geeignet. Alle ZILMET Membranen entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13831, die für Trinkwasser geeigneten Membranen außerdem den Anforderungen nach W270 und KTW-C.

2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die technischen Eigenschaften des MAG werden auf dem Typenschild, das auf jedem Produkt aufgebracht ist, angegeben: Produktidentifikation, Volumen des MAG, max. Betriebsdruck und max. Betriebstemperatur (siehe auch nachstehende Tabelle), Vordruck (voreingestellt oder individuell eingestellt), Produktionsjahr, Seriennummer. Die nachstehende Tabelle beinhaltet die allgemeinen technischen Eigenschaften des jeweiligen MAG. Besonders der max. Betriebsdruck und die max. Betriebstemperatur, entsprechend den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, gelten als maximale Arbeitsparameter der MAG.

BAUREIHE	INHALT (Liter) MAX. BETRIEBSDRUCK (bar)	MAX. BETRIEBSTEMPERATUR (°C) Membrane/ System	EINSATZ	BAUREIHE	INHALT (Liter) MAX. BETRIEBSDRUCK (bar)	MAX. BETRIEBSTEMPERATUR (°C) Membrane/ System	EINSATZ		
521 / 521 XL	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K	500 HPD	Alle Baugrößen 10 bar	70 °C / 99 °C	BT		
522	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K	P636/ P637	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K		
531	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K	P638	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K		
537 / 537 XL	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K	P639	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K		
539 / 539 XL	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K	20016	10/ 16 bar entsprechend der Baureihe	70 °C / 99 °C	BT- BP-H		
541	Alle Baugrößen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - K	20018	0,16 litres 15 bar	70 °C / 99 °C	BT- BP-H		
564	Alle Baugrößen 6 bar	70 °C / 99 °C	BT - H	20012	Alle Baugrößen 6 bar	70 °C / 99 °C	BT- BP-H		
564 II	Alle Baugrößen 10 bar	70 °C / 99 °C	BT - H	20014	Von 8 bis 500 10 bar	750 litres 8 / 10 bar	1000 litres 6 / 8 bar	70 °C / 99 °C	BT- BP-H
564 F	Alle Baugrößen 10 bar	70 °C / 99 °C	BT - H	20015	Alle Baugrößen 10 bar	70 °C / 99 °C	BT- BP-H		
20013	4 und 8 5 bar	12, 18, 24, 35, 50 4 bar	Von 80 bis 1000 6 bar	20020	Alle Baugrößen 16 bar	70 °C / 99 °C	BT- BP-H		
200 T	8 und 12 10 bar	18 und 25 8 bar	35 und 50 6 bar	21000	750, 1000, 1500, 2000 10 / 16 bar	70 °C / 99 °C	BT- BP-H		
500 HS/T	Alle Baugrößen 10 bar.	100 °C / 110 °C	S						

Abkürzungen: H = Heizung, K = Kühlanlage, S = Solaranlage, BT = Brauchwasser/Trinkwasser,
BP = Brauchwasserpumpensysteme

Achtung: evtl. technische Änderungen entnehmen Sie bitte dem MAG Typenschild

Der Gebrauch bei Drücken oder Temperaturen, welche höher sind wie oben angegeben, ist nicht sicher und kann die Lebensdauer des MAG reduzieren, Sachschäden sowie ernste Verbrennungen und/oder Körperverletzung mit Todesfolge verursachen. Das MAG darf nur in Systemen mit Betriebswerten entsprechend der o.g. Tabelle eingesetzt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die max. Temperatur am Gefäß 70°C (bzw. 100°C bei Solarplus, Solarplus Safe und Solarplus TM) nicht überschreitet (Installation im kältesten Teil des Systems mit Kontrolle durch Thermometer). Die Mindestarbeitstemperatur (min. Temperatur) bei Einsatz eines Frostschutzmittels, wie z.B. Ethylenglykol (Mischungsverhältnis max. 50%) beträgt -10°C. Wegen der Giftigkeit solcher Medien, darf dasselbe MAG später nicht in Trinkwassersystemen eingesetzt werden, bzw. Glykyl in das Trinkwasser gelangen. Darüber hinaus müssen alle Vorfahrungen getroffen werden, um bei möglichem Austritt eine Verschmutzung der Umwelt, bzw. jegliche anderen Vergiftungsformen, zu verhindern. Es gelten dazu die örtlichen Sicherheitsbestimmungen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die dem Kaufvertrag zwischen Zilmet und dem Käufer zugrunde liegen, dürfen der max. Betriebsdruck und die max. Betriebstemperatur nicht überschritten werden. Bitte beachten Sie immer die gültigen Spezifikationen, die mit dem Planer/Betreiber vereinbarten techn. Abstimmungen, die Bedienungsanleitung und/oder die gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und Normen. Es gelten außerdem immer die aktuellen, allgemein anerkannten Regeln der Technik.

⚠ Vor der Installation muss der richtige MAG Typ berechnet und ausgewählt werden. Das MAG muss entsprechend der Spezifikation, den Vorschriften und den Betriebsvorgaben berechnet werden. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Berechnung und Auswahl von MAG unter Beachtung der gültigen Normen und Vorschriften vornehmen. Ebenso dürfen Installation, Inbetriebnahme und Service nur von Fachpersonal gemäß den Vorgaben durch die jeweils gültigen Regelwerke (Heizung, Sanitär, Elektro, etc.) durchgeführt werden. Darüber hinaus müssen die lokalen Sicherheitsvorgaben, Arbeitsschutzbestimmungen und sonstige Vorschriften beachtet werden. Diese Anleitung ist an das zuständige Personal weiterzugeben. Vor der Installation des MAG müssen alle Anweisungen sorgfältig gelesen werden und die Bedienungsanleitung muss für einen zukünftigen Gebrauch aufbewahrt werden. Besonders ist der Gasvordruck des MAG zu prüfen und den Anlagenparametern anzupassen.

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Das System, in welches das MAG installiert wird, muss ein Sicherheitsventil haben.
- Durch das Typenschild ist das MAG als ZILMET Produkt gekennzeichnet. Das Typenschild ist fest auf dem Gefäß aufgebracht und darf nicht entfernt oder geändert werden.
- Sollte das Typenschild am MAG fehlen oder unlesbar sein, sehen Sie bitte von einer Installation ab. Kontaktieren Sie umgehend Zilmet S.p.A. unter Tel.: +039 049 8840662 oder Email: zilmet@zilmet.it (Zilmet Deutschland GmbH Tel.: +049 2762/9242-0 oder Email: info@zilmet.de)
- Um Korrosion aufgrund von elektrolytischer und galvanischer Strömung zu vermeiden, muss das System nach den geltenden Vorschriften geerdet werden. In Sonderfällen und nur nach genauer Überprüfung des Gesamtsystems durch einen Fachbetrieb, kann die Notwendigkeit bestehen, dass das MAG mit nicht leitenden Verbindungen versehen werden muss.
- Andere mögliche Auslöser für Lochkorrosion oder weitere Korrosionsarten müssen berücksichtigt werden z.B. Wassereigenschaften (auch die Temperatur), die Anwesenheit von Sauerstoff, gelöste Salze, der Einsatz in Systemen mit unterschiedlichen Materialien (Materialmix), z.B. unlegierter Stahl mit Edelstahl. All diese Faktoren müssen vom Planer/Betreiber/Hersteller der kompletten Anlage, sowie dem vor Ort ausführenden Betrieb für Installation und Wartung berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie immer die gültigen Spezifikationen, die mit dem Planer/Betreiber vereinbarten techn. Abstimmungen, die Bedienungsanleitung und/oder die gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und Normen. Es gelten außerdem immer die aktuellen, allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- Das MAG ist für folgende Flüssigkeiten nicht geeignet: a) Chemikalien, Lösungsmittel, Petroleum, Säuren oder andere Flüssigkeiten, die das Gefäß schädigen könnten, b) Flüssigkeiten aus Gruppe 1 nach 97/23/EC, die explosive, brennbar, giftig oder brandfördernd gemäß 67/548/EEC sind.
- Das MAG ist nur für Flüssigkeiten aus Gruppe 2 nach 97/23/EG geeignet, die einen Dampfdruck > 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1013 mbar) bei max. Betriebstemperatur des MAG.
- Benutzen Sie kein sandhaltiges oder lehmhaltiges Wasser, oder Wasser mit anderen festen Substanzen, die das MAG beschädigen (besonders die Innenbeschichtung), oder die den Anschluss verstopfen können.
- Durch gelegnete Bauteile (Entlüfter, etc.) sowie durch eine fachgerechte Installation muss jederzeit sichergestellt sein, dass sich zu keiner Zeit Luft/Sauerstoff auf der Medienseite des MAG ansammeln kann.
- Das MAG darf nicht für andere Bereiche als vorgesehen eingesetzt werden.
- Das MAG, die Rohrleitung und auch die Anschlüsse können möglicherweise undicht werden. Aus diesem Grund sollte das MAG in einem Haustechnikraum mit geeignetem Bodenablauf installiert werden. So kommt es im Fall einer Undichtigkeit zu keinen Sach- oder Personenschäden. Der Hersteller haftet nicht für Wasserschäden an Personen oder Gegenständen, die in Verbindung mit dem MAG entstehen können.
- Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden durch falschen Transport oder Hanchabung des MAG.
- Wie bei allen Bestandteilen der sanitären Installationen oder Anlagen können sich auch im MAG Bakterien bilden, besonders in Ruhezeiten. Im Fall einer Desinfektion des Systems, oder des MAG müssen die für die Installation und Wartung zuständigen Personen und die entsprechenden Behörden informiert werden, um eine fachgerechte Desinfektion der Anlage vorzunehmen.
- Es ist verboten, das MAG anzubohren, es zu öffnen, es offenen Flammen auszusetzen, oder es in irgendeiner anderen Art zu manipulieren.
- Achtung bei MAG mit auswechselbaren Membranen, die zusätzlich zu dem unten Systemanschluss noch einen oberen Anschluss haben: Es ist zu beachten, dass dieser lediglich für die Installation eines Manometers, eines Entlüfters, oder eines Sicherheitsventils geeignet ist. Der Anschluss kann auch mit einer Kappe druckdicht verschlossen werden.
- Falls es notwendig ist, den voreingestellten Vordruck zu verändern, muss der anlagenspezifische Vordruck von einem Planer/Fachmann ermittelt werden. Die Berechnung muss sicherstellen, dass für alle vorhersehbaren Betriebsbedingungen die entsprechenden Höchstwerte (besonders der max. Betriebsdruck) nicht überschritten werden. Bitte beachten Sie dies mit dem Planer/Betreiber vereinbarten techn. Abstimmungen und/oder die gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und Normen. Es gelten außerdem immer die aktuellen, allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine Ergänzung des Gaspolsters darf nur mit einem ungiftigen Inertgas unter Verwendung einer zulässigen Befüllfiammatur erfolgen. In jedem Fall sollte der Vordruck 50% des max. Betriebsdrucks nicht überschreiten.
- Es ist sicherzustellen, dass bei/lnach der Installation auf ausreichenden Platz zur Durchführung von späteren Wartungen geachtet wird. Die Möglichkeit eines evtl. Austauschs von Komponenten muss in jedem Fall gewährleistet sein.
- Die Entsorgung des MAG darf nur durch zugelassene Entsorgungsunternehmen gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen erfolgen.
- Im Fall der Übertragung von möglichen Vibrationen aus dem System auf das MAG, sollte dieses sicherheitshalber mit Hilfe von Kompensatoren angeschlossen werden, um einen vibrationsfreien Betrieb zu gewährleisten.

4. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION

- Es ist sicherzustellen, dass nur geeignete und notwendige Transportmöglichkeiten bei der Aufstellung und Installation des MAG genutzt werden.
- Das Gefäß darf nicht im Freien, sondern nur in geschlossenen Räumen, nicht in der Nähe von Wärmequellen, elektrischen Generatoren oder anderen Energiequellen, die dem MAG schaden könnten, installiert werden.
- Je nach Größe des Modells, kann das Gewicht des mit Wasser gefüllten MAG von der Rohrleitung gehalten werden. Dazu ist es wichtig, dass die Rohrleitung passende Aufhängungen hat. Wenn das Gefäß horizontal montiert wird und keine Aufhängung vorhanden ist, sollte das Gefäß von unten gestützt werden. Die Anordnung, Aufstellung und Befestigung des MAG muss so erfolgen, dass im Prüf- oder Störfall neben dem Eigengewicht des Behälters auch das Gewicht des mit Wasser gefüllten MAG gehalten werden kann.
- Die Strom- und Wasserversorgung im System ist abzustufen. Es ist sicherzustellen, dass das System ausgekühlt und drucklos ist, um Verbrennungen und andere Verletzungen zu verhindern.
- Vor der Installation ist der Plastikverschluss am Sticksortventil zu entfernen und der voreingestellte Vordruck (mit einer Toleranz von +/- 20%) mit einem Vordruckprüfer zu überprüfen. Der Vordruck ist auf den erforderlichen Wert anzupassen und das Sticksortventil wieder mit der Plastikkappe zu verschließen.
- Das MAG ist gemäß der Systemzeichnung und den entsprechenden Vorgaben, bevorzugt in vertikaler Position und Anschluss unten (je nach Typ und Größe, genaue Installationsbeschreibung siehe extra Beipackzettel) wie folgt zu installieren (s. Zeichnung):
 - geschlossene Heizungssysteme im Rücklauf, in Nähe des Wärmeerzeugers unter Verwendung eines Kappenventils (Bild 1)
 - in Trinkwasserwärmungsanlagen auf der Kaltwasserzulaufseite zwischen Wässererwärmer und Rückflusshinderer. Der zulässige Ansprechdruck des Sicherheitsventils ist zu überprüfen. Das Sicherheitsventil wird durch das MAG nicht ersetzt. (Bild 2)
 - in Druckerhöhungsanlagen jeglicher Art hinter dem Rückflusshinderer auf der Drucksseite in unmittelbarer Nähe der Pumpe (Bild 3)
- Nach der Installation des Gefäßes und dem Neustart der Anlage, ist diese auf Undichtigkeit zu überprüfen und das komplette System zu entlüften. Speziell sollte geprüft und dokumentiert werden, dass sich der Anlagendruck und die Anlagentemperatur innerhalb der zugelassenen Grenzen liegen. Falls nötig, ist Systemwasser zu entfernen, um den Anlagendruck an die entsprechenden Maximalwerte und/oder die Temperatur auf die gewünschte Endtemperatur anzupassen.
- Der Systemanschluss ist bei der Installation nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht zu fest anzuziehen.

Bitte beachten Sie, dass die oben beschriebene Installationsvorschrift nur als Orientierungshilfe/Empfehlung dienen kann. Aus diesem Grund beachten Sie immer die aktuellen, allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die mit dem Planer/Betreiber vereinbarten techn. Abstimmungen, die Betriebsbedingungen und/oder die gültigen örtlichen Bestimmungen, Vorschriften und Normen. Für die Prüfung der Behälter gelten die Forderungen der BetrSichV. Die Installation des MAG darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

5. WARTUNG

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal die Wartung vornehmen darf.

- Für die Durchführung der Wartung muss das System ausgeschaltet, ausgekühlt und das MAG drucklos stehen (Kappenventil schließen, MAG entleeren). Alle elektrischen Systemkomponenten müssen abgeschaltet sein.
- Falls nicht anders vereinbart, sollte das MAG spätestens alle 6 Monate überprüft werden. Vordruckkontrolle entsprechend dem Typenschild (entweder voreingestellt oder kundenspezifisch) mit einer Toleranz von +/- 20%.
- Um die Lackierung zu schützen, sollte das MAG von außen mit Wasser und Seife gereinigt werden.
- Das MAG enthält Komponenten, die einer Dauerbelastung ausgesetzt sind. Diese Teile sind einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt. Ggf. muss das MAG nach einem bestimmten Zeitraum ausgewechselt werden.
- Bitte setzen Sie nur original ZILMET Ersatzteile ein.

Achtung: Wie alle Komponenten einer Haushaltung sind auch Membranausdehnungsgefäß einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt. Um einen dauerhaften, einwandfreien Betrieb der gesamten Anlage zu gewährleisten, wird empfohlen das MAG im Fall von besonderer Beanspruchung oder Verschleiß, in jedem Fall aber in einem gewissen Zeitraum nach dem ursprünglichen Installationsdatum, auszutauschen. Dieser Zeitraum ist abhängig von der jeweiligen Anlagencharakteristik und/oder den Betriebsbedingungen.

ZILMET haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen sowie nicht für Schäden, die aufgrund von falscher Berechnung, Installation, Betrieb oder Wartung des MAG oder der Anlage entstehen.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

1. BESCHRIJVING EN GEBRUIKSDOEL

De druk-expansievlaten met vast membraan en de watertanks met uitwisselbaar membraan worden gebouwd door Zilmet S.p.A. in overeenstemming met de minimum eisen voor de veiligheid, zoals in de richtlijn 97/23/CE betreffende apparatuur onder druk. De volgende gebruiksaanwijzing is geschreven in overeenstemming en met het doel zoals in artikel 3.4 van bijlage I van de Richtlijn 97/23/CE ('blad voor de gebruiker met alle informatie, die kan dienen voor een grotere veiligheid....') en wordt samen met de producten op de markt gebracht. De expansievlaten waar deze gebruiksaanwijzing betrekking op heeft, zijn ontworpen voor de volgende doeleinden (zie de tabel hieronder):

- De expansievlaten met vast membraan geïdentificeerd met de tekeningen 521, 522, 531, 537, 537XL, 539XL, 541, P638 en P639 dienen voor de expansie van niet-drinkbaar water en de drukcontrole in gesloten hydraulische verwarmings- en koelsystemen; deze vaten kunnen niet gebruikt worden voor de productie van sanitair / drinkbaar water.
- De druktank met verwisselbaar membraan geïdentificeerd met de tekeningen 564 en 564II dienen voor de expansie en opslag, en de drukcontrole in systemen voor de productie van sanitair water, ze kunnen bovendien gebruikt worden in gesloten hydraulische verwarmingssystemen.
- De vaten met vast membraan, zoals in de tekeningen 20013, 2001 200 T, 500 HS/T, 531, P638/637 maken de uitzetting van oindrinkbaar water en de regeling van de druk mogelijk in gesloten verwarmingsinstallaties, in koelsystemen en in zone-installaties; deze vaten mogen niet worden gebruikt voor de productie van drink-tapwater.
- De vaten met vast membraan, zoals in de tekeningen 500 HPD, 20016, 20018 maken de uitzetting, opslag en de regeling van de druk mogelijk in systemen voor de productie van tapwater, of (met uitzondering van de 500 HPD) het vasthouden en het oppompen van drinkwater in installaties die van pompen voorzien zijn; bovendien zijn ze ook te gebruiken in gesloten verwarmingsinstallaties.
- De vaten met uitwisselbaar membraan, zoals in de tekeningen 20012, 20014, 20015, 20020 maken het vasthouden en het oppompen mogelijk van drinkwater in installaties die van pompen voorzien zijn; bovendien zijn ze ook te gebruiken in gesloten verwarmingsinstallaties.
- De druktanks met verwisselbaar membraan geïdentificeerd met de tekening 21000 dienen voor de opslag en opvijzeling van sanitair / drinkbaar water met pompssystemen; bovendien, kunnen ze gebruikt worden in gesloten hydraulische verwarmingssystemen.

Alle vaten bevatten een synthetisch elastisch membraan, dat het water scheidt van de lucht in het vat. In de modellen 20016 heeft het interne oppervlak, dat het water aanraakt, een speciale bekleding van epoxy-hars, geschikt voor het gebruik van drinkwater. Ook de membranen van de vaten 500 HPD, 20012, 20014, 20015, 20016, 20018, 20020 en 21000 zijn geschikt voor het gebruik van drinkwater.

2. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De technische eigenschappen van het expansievat zijn vermeld op het identificatieplaatje op elk afzonderlijk product, waaronder de volgende fundamentele gegevens: identificatie van het product, volume, maximale bedrijfsdruk en -temperatuur (zie ook de volgende tabel), vuldruk (van fabrikat ingesteld door de gebruiker), bouwjaar, serienummer. De volgende tabel geeft de algemene technische kenmerken van expansievlaten: in het bijzonder, de waarden van de maximale bedrijfstemperatuur en de maximale bedrijfsdruk weergegeven in deze tabel moet beschouwd worden als de maximale bedrijfsparameters voor expansievlaten.

MODEL	INHOUD (liter) MAX. BEDRIJFSDRUK (bar)	MAX. BEDRIJFSTEMP. TEMPERATUUR (°C) Diafragma / Systeem	GEBRUIK	MODEL	INHOUD (liter) MAX. BEDRIJFSDRUK (bar)	MAX. BEDRIJFSTEMP. TEMPERATUUR (°C) Diafragma / Systeem	GEBRUIK		
521/ 521 XL	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	500 HPD	Alle modellen 10 bar	70 °C / 99 °C	SW		
522	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P636/ P637	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R		
531	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P638	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R		
537 / 537 XL	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P639	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R		
539 / 539 XL	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	20016	10/ 16 bar volgens model	70 °C / 99 °C	SW - P - H		
541	Alle modellen 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	20018	0,16 liter 15 bar	Van 0,5 tot 18 liter 10 bar	70 °C / 99 °C		
564	Alle modellen 8 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20012	Alle modellen 6 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H		
564II	Alle modellen 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20014	Van 8 tot 500	750 liter	1000 liter	70 °C / 99 °C	SW - P - H

MODEL	INHOUD (liter) MAX. BEDRIJFSDRUK (bar)		MAX. BEËRFJS- TEMPERATUUR (°C) Diaphragma / Systeem	GEBRUIK	MODEL	INHOUD (liter) MAX. BEDRIJFSDRUK (bar)			MAX. BEËRFJS- TEMPERATUUR (°C) Diaphragma / Systeem	GEBRUIK	
						10 bar	8/10 bar	6/8,bar			
564 F	Alle modellen 10 bar		70 °C / 99 °C	SW - H	20015	Alle modellen 10 bar			70 °C / 99 °C	SW - P - H	
20013	4 en 8 5 bar	12, 18, 24, 35 en 50 4 bar	Van 80 tot 1000 6 bar	70 °C / 99 °C	20020	Alle modellen 16 bar			70 °C / 99 °C	SW - P - H	
200 T	8 en 12 10 bar	18 en 25 8 bar	35 en 50 6 bar	70 °C / 110 °C	S	21000	750, 1000, 1500, 2000 10 / 16 bar			70 °C / 99 °C	SW - P - H
500 HS/T	Alle modellen 10 bar		100 °C / 110 °C	S		Legenda gebruik: H= verwarming, R= koeling, S= zonne-energie, SW= tap-/drainwater, P= oppompen water					

N.B.: voor geactualiseerde technische informatie wordt verwezen naar het etiket op het vat

Elk gebruik met continu of ook zeer korte druk of temperatuur, die hoger zijn dan de voorgeschreven grenzen, is **ONVEILIG** en kan een verkorting van de levensduur van het vat veroorzaken, of schade aan eigendommen, ernstige verwondingen of verbrandingen aan personen, en zelfs de dood. Het vat kan in ieder geval gebruikt worden in installaties waarvan de maximale temperatuur hoger is dan 70°C (in ieder geval niet hoger dan aangegeven in de vorige tabel), op voorwaarde dat alle voorzieningen getroffen worden (bijvoorbeeld installatie in het koudste gedeelte van de installaties, thermostatische regeling enz), waardoor men kan garanderen dat er op het vat een maximale temperatuur is van 70 °C. De vaten kunnen werken tot een minimum temperatuur van -10 °C, indien men geschikte antivriesmiddelen gebruikt, zoals ethyleenglycol (in een percentage tot 50%). In dat geval mag men de vaten niet gebruiken voor de opslag en de productie van drank-/tapwater, vanwege de giftigheid van deze vloeistoffen. Bovendien moet men dan alle voorzorgsmaatregelen nemen om milieuvervuiling en mogelijke vergiftiging te voorkomen en daarbij rekening houden met de wetgeving en de van kracht zijnde normen. Naargelang de lokale normen of de bepalingen overeen gekomen tussen ZILMET en de klant, mogen de maximale bedrijfsdruk en de maximale bedrijfstemperatuur lager zijn dan die gegeven in de bovenstaande tabel (naar ze niet overschrijden): raadpleeg altijd de overeengekomen bepalingen, het instructieblad en/of de lokale regels, normen en voorschriften.

⚠ Voor de installatie is men verplicht om het juiste model expansievat te berekenen en te kiezen in overeenstemming met het ontwerp van de installatie, de specificaties, de aanwijzingen en de eisen in verband met het gebruik. Uitsluitend gekwalificeerd en bevoegd personeel mag de dimensionering uitvoeren en het vat uitkiezen in overeenstemming met de wetgeving en de van kracht zijnde normen. Uitsluitend gekwalificeerd en bevoegd personeel mag het product installeren. In gebruik nemen en het onderhoud uitvoeren, in overeenstemming met het ontwerp van de installatie, de specificaties, de aanwijzingen en de eisen in verband met het gebruik, en volgens de wetgeving en de van kracht zijnde normen betreffende warmte-, hydraulische en elektrische installaties; verder moeten de wetgeving en de van kracht zijnde normen worden nagevolgd op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en werkplaatsen, milieubescherming en elke andere van toepassing zijnde verordening. Deze aanwijzingen moeten worden overhandigd aan het personeel dat met de installatie belast is. Alle aanwijzingen moeten zorgvuldig worden gelezen voordat het expansievat wordt geïnstalleerd. Na de installatie moet deze gebruiksaanwijzing worden bewaard voor toekomstig gebruik.

3. WAARSCHUWINGEN ⚠

- De installatie waarin een expansievat wordt geïnstalleerd, moet een voorziening hebben voor de beperking van de druk (veiligheidsklep).
- Het expansievat wordt aan de hand van een label geïdentificeerd als zijnde geproduceerd door ZILMET. Dit label is stevig bevestigd aan het vat en mag niet verwijderd of gewijzigd worden.
- Indien het label op het ZILMET-vat ontbrekt of de technische kenmerken op het ZILMET-label onleesbaar zijn, geleeve het expansievat niet te installeren: contacteer rechtstreeks ZILMET op het nummer +39 049 8840662 of per e-mail op het adres zilmet@zilmet.it.
- Om corrosie te wijten aan galvanische en zwierfstromen, moet het systeem correct geaard worden, volgens de lokale elektrische en hydraulische normen en het vat moet, indien nodig, uitgerust worden met drielektrische koppelingen, na de eigenschappen van de installatie aandachtig te hebben geëvalueerd.
- Anderen mogelijke oorzaken van corrosie moeten in acht genomen worden, bijvoorbeeld de eigenschappen van het water (inclusief de temperatuur van het water), de aanwezigheid van zuurstof, zouten, het gebruik in hetzelfde systeem van inrichtingen vervaardigd van verschillende materialen (vb. koolstofstaal en roestvrij staal, koolstofstaal en koper). Al deze factoren moeten in acht genomen worden door de fabrikant van het hele systeem en het installatie- en onderhoudspersoneel, waarbij ook rekening gehouden moet worden met alle lokale hydraulische, elektrische en veiligheidsvoorschriften en normen.
- Gebruik dit vat niet met de volgende vloeistoffen: a) chemische, oplosmiddelen, olieproducten, zuren, basen of andere stoffen die het vat kunnen beschadigen, b) vloeistoffen van de Groep 1 volgens de richtlijn 97/23/EG, d.w.z. explosieve, bijzonder ontvlambare, ontvlambare, heel toxiche, toxische en oxiderende vloeistoffen, volgens de richtlijn 67/548/EEG.
- Gebruik dit vat alleen met de vloeistoffen van de Groep 2, volgens de richtlijn 97/23/EG, met een dampdruk van meer dan 0,5 bar boven de normale atmosferische druk (1013 mbar) bij de maximale bedrijfstemperatuur van het expansievat.
- Gebruik het expansievat niet met water waar zand, klei of andere vaste deeltjes in zitten, die het vat kunnen beschadigen (in het bijzonder de interne bekleding) en/of de toegang ervan kan verstoppen.
- Men moet met geschikte middelen voorkomen dat lucht zich tijdens bedrijf in het vat (het deel met water) kan verzamelen.
- Het vat en het aangesloten systeem moeten op de juiste manier worden beschermd tegen te lage temperaturen (onder vriespunt), bijvoorbeeld door antivriesmiddelen of door installatie in ruimten waar het gevraagd niet aanwezig is.
- Gebruik het expansievat voor geen enkel andere toepassing, die hier niet genoemd is.
- Het expansievat, de leidingen en de verbindingen kunnen met verloop van tijd gaan lekken. Daarom is het noodzakelijk het expansievat te installeren in een geschikte technische ruimte voorzien van geschikte systemen voor de afvoer, zodat eventuele lekkens de omgeving zone niet beschadigen en geen brandwonden veroorzaken. De fabrikant zal niet aansprakelijk zijn voor waterschade aan personen en/of voorwerpen en bezittingen die te maken hebben met dit expansievat.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit een verkeerde manier van transporteren en/of verplaatsing: hiervoor moet men de meest geschikte middelen kiezen, die geen schade aan de producten of letsel aan personen kunnen veroorzaken.
- Zoals in alle producten, die in water-installatie worden gebruikt, kunnen zich in het expansievat bacteriële voortrekken, vooral als men deze voor een tijd niet gebruikt. Het personeel dat met de installatie en het onderhoud belast is, moet zich informeren bij de bevoegde instanties voor de procedures om de installatie op de juiste manier en veilig te ontsmetten.
- Het is verboden om het expansievat op enige manier te doorboren, met vuur te verwarmen, te openen of op andere manier te schenden.
- Let op, waterdampen met een aansluiting aan de bovenkant zijn open, om er een driewegventiel op te kunnen zetten, op die manier kan men een manometer en een veiligheidsklep toevoegen.
- In het geval dat men de vuldruk van de fabriek moet veranderen, mag de nieuwe waarde hiervoor alleen door gespecialiseerd personeel worden berekend. Deze berekening moet garanderen dat de gegeven grenswaarden (in het bijzonder de maximale bedrijfsdruk) onder geen enkele voorziening gebruiksomstandigheden kunnen overschreden en dat de wetgeving en de van kracht zijnde normen worden gerespecteerd. In ieder geval is het aan te raden om de nieuwe vuldruk niet meer dan 50% boven de maximale bedrijfsdruk van het vat te kiezen. De nieuwe waarde van de voordruk (door gebruiker bepaald) moet op de daartoe bestemde ruimte van het label worden geschreven.
- Zorg ervoor dat de systeemlay-out het toekomstige onderhoud mogelijk maakt en dat er voldoende ruimte is rond het systeem om de onderdelen indien nodig te kunnen verplaatsen.
- De vaten mogen uitsluitend afgedankt worden in geautoriseerde ophaalcentra, volgens de lokale normen en voorschriften.
- Als er zich in de buurt trillingen kunnen voordoen, moeten de juiste middelen aangewend worden om het vat tegen deze trillingen te beschermen (vb. de installatie op een verende ondergrond).

4. ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

- Om het expansievat te plaatsen en te installeren moet men zeker stellen dat alle noodzakelijke middelen voor het transporteren en/of de verplaatsing beschikbaar zijn, en dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen.
- Installeer het vat niet buiten, maar uitsluitend in gesloten en goed geventileerde ruimten, beschermd tegen weersinvloeden en ver van warmtebronnen, elektrische generatoren en elke andere mogelijke oorzaak van schade.
- Afhankelijk van het model zal het gewicht van het met water gevulde vat door de leidingen van de installaties moeten worden gedragen. Het is dus belangrijk dat de leidingen eventueel op de juiste manier worden ondersteund, bijvoorbeeld met steunen, banden, enz. Bovendien moet het vat ondersteund worden als deze horizontaal wordt geïnstalleerd.
- Schakel de elektrische energie naar de installatie uit en sluit de watertoevoer hiernaar af. Om het risico voor ernstig letsel en/of brandwonden te voorkomen, moet men controleren dat de installatie niet onder druk staat en helemaal is afgekoeld.
- Voor de installatie moet men het plastic kapje op de vulklep eraf halen en met een gelijkte manometer controleren dat de vuldruk met een tolerantie van ± 20% gelijk is aan die van de fabrikant. Regel de vuldruk van het vat op de gewenste waarde; zet het plastic kapje weer vast op de vulklep.
- Installeer het vat op het punt zoals voorzien in het ontwerp van de installatie, het liefst in verticale stand en met het aansluitstuk naar onder (zie tekeningen) en in de volgende posities:
 - op de retourleidingen, in gesloten verwarmingsinstallaties (fig. 1)
 - In installaties voor de bereiding van warm tapwater (fig. 2): in een punt tussen boiler en de anti-terugkeerklep, of het ventiel, of de drukreductor.
 - In installaties voor het vasthouden en het oppompen van water (fig. 3): na de anti-terugkeerklep op de pomp-uitgang.
- Na de installatie van het vat en het opstarten van de installatie moet men controleren dat er geen lekkens zijn en de installatie ontluchten. Controleer dat druk en temperatuur binnen de voorzienre grenzen liggen; eventueel laat men wat water eruit lopen om de druk in het goede bereik te brengen en/of regelt men de temperatuur op een veilige waarde.
- Span de schoefdraadverbindingen niet te veel aan.

Opgeloept: de boven beschreven installatieprocedure geeft alleen algemene aanwijzingen en men moet daarom altijd rekening houden met de aanwijzingen van de installatie zelf, de manier waarop deze wordt gebruikt en met de wetgeving en de van kracht zijnde normen.

5. ONDERHOUD ⚠

- Opgeloept, uitsluitend gekwalificeerd en bevoegd personeel mag het onderhoud uitvoeren.
- Om het onderhoud en de controles uit te kunnen voeren, moet men eerst controleren dat de installatie uit, afgekoeld en niet onder druk staat, dat de elektrische systemen geen spanning voeren en dat het vat helemaal leeg is.
 - Tenminste eens per zes maanden moet het expansievat worden gecontroleerd, ga na dat de vuldruk binnen het bereik ligt zoals aangegeven op het etiket (vuldruk van de fabriek of van de gebruiker) met een tolerantie van ± 20% als niet anders is aangegeven.
 - Voor een lange levensduur van het externe oppervlak moet het expansievat af en toe worden schoongemaakt met alleen water + zeep.
 - Het expansievat heeft delen die aan slijtage onderhevig zijn; indien deze delen na een bepaalde tijd achteruit gaan, vooral als gevolg van corrosie, dan moet het vat worden vervangen.
 - Gebruik alleen originele wisselonderdelen van Zilmet.

N.B.: Omborg te staan voor de correcte werking van het systeem, moet het expansievat vervangen worden door een nieuw in geval van overmatige slijtage en, in ieder geval, ten laatste 5 jaar na de installatietermijn.

Zilmet S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan goederen, eigendommen en/of letsel aan personen, voortvloeiend uit het niet navolgen van alle boven gegeven aanwijzingen, in het bijzonder door verkeerde dimensionering en keuze, installatie, gebruik en onderhoud van het vat zelf en/of van het hierop aangesloten systeem.

SKO INSTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

1. OPIS A POUŽIVANIE

ZILMET tlakové expazné nádoby s fixnými i vymeniteľnými membránami sú vyrábané podľa hlavných bezpečnostných požiadaviek z 97/23/EC Nariadenia o tlakových zariadeniach. Tento návod na použitie bol pripravený v súlade s číselom výrobku 3.4 dodátka 1 z 97/23/EC Nariadenia. (Inštrukcie pre užívateľa obsahujú všetky potrebné bezpečnostné informácie) a je príkladaný k výrobkom, pri uvedení na trh.

- Fixné membránové expazné nádoby pod číslami nákresov 521, 522, 531, 537, 537XL, 539XL, 541, P638 a P639 umožňujú expaziu nepihnej vody a tlakové ovládanie v uzavretých hydraulických topných systémoch a chladiacich, tiesň nádoby sa nosnejú používať pre výrobu zdravotne nezávadnej / pitnej vody.
- Vymeniteľné membránové tlakové nádrže pod číslami výkresov 564 a 564II umožňujú expaziu, skladovanie a tlakové ovládanie v systémoch pre výrobu zdravotne nezávadnej vody: ďalej je ich možné použiť aj v uzavretých hydraulických topných systémoch.
- Expazné nádoby s fixnými membránami identifikované výkresom 20013, 200 T, 500 HS/T, 531, P 636/637 umožňujú expaziu tlakové vody a kontrolu tlaku v uzavretých hydraulických ohrevných systémoch, v chladiacich systémoch a solárných továrnach, tie nádoby nemožno byť používané na výrobu pitnej vody.
- Expazné nádoby s fixnými membránami identifikované výkresom 500 HPD, 20016, 20018 umožňujú expaziu a akumulačiu vody a kontrolu tlaku v systéme pre produkciu pitnej vody, alebo jej (okrem výnimky 500 HPD) akumulačiu a vytlačanie do čerpacieho systému, navyše môžu byť používané v uzavretých hydraulických ohrevných systémoch.
- Tlakové nádrže s vymeniteľnými membránami identifikované výkresom 20012, 20014, 20015, 20020 umožňujú akumulačiu a vytlačanie pitnej vody do čerpacieho systému a tiež môžu byť používané v uzavretých hydraulických ohrevných systémoch.

- Vymeniteľné membránové tlakové nádrže pod číslami výkresov 21000 umožňujú skladovanie a vztlač zdravotne nezávadnej / pitnej vody v čerpadielových systémoch; ďalej je ich možné použiť aj v uzavretých hydraulických topných systémoch.
- Všetky nádoby majú zapracovanú flexibilnú syntetickú membránu, ktorá ochraňuje hydraulický systém alebo kvapalinu od hermetického uzavretia v nádrži. V modeli 20016, vnútorný povrch, ktorý prichádza do styku s vodou má špeciálnu epoxidovú povrchovú vrstvu, ktorá je vhodná na použitie s úžitkovou vodou. Teda membránny modul 500 HPD, 20012, 20014, 20015, 20016, 20018, 20020 a 21000 sú vhodné na aplikáciu úžitkovej vody.

2. TECHNICKÝ POPIS

Technický popis expanzných nádob je spísaný na identifikačnom štítku priloženom ku každému výrobku, medzi najdôležitejšie informácie patria: identifikácia produktu, objem nádoby, maximálny pracovný tlak a teplota (prosim, pozrite si nasledujúcu tabuľku), prebežné zaaženie (nastavené výrobcom alebo nastavené užívateľom), ročná produkcia, výrobné číslo. Nasledujúca tabuľka uvádzá obecné technické vlastnosti expanzných nádob: predovšetkým hodnoty maximálnej prevádzkovej teploty a maximálneho prevádzkového tlaku uvedené v tejto tabuľke musí byť stanovené ako maximálne pracovné parametre pre expanzné nádoby.

TYP	OBJEM (v litroch) MAX. PRACOVNÝ TLAK (v baroch)	MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA (°C) membrána / systém	POUŽITIE	TYP	OBJEM (v litroch) MAX. PRACOVNÝ TLAK (v baroch)	MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA (°C) membrána / systém	POUŽITIE		
521 / 521 XL	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	500 HPD	Všetky typy 10 bar	70 °C / 99 °C	SW		
522	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P636/ P637	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R		
531	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P638	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R		
537 / 537 XL	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	P639	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R		
539 / 539 XL	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	20016	10/ 16 bar podľa typov	70 °C / 99 °C	SW - P - H		
541	Všetky typy 3 bar	70 °C / 90 °C	H - R	20018	0,16 litrov pri 15 bar Od 0,5 do 18 litrov pri 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H		
554	Všetky typy 8 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20012	Všetky typy pri 6 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H		
564II	Všetky typy 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20014	Od 8 do 500 litrov pri 10 bar 750 litrov pri 8/10 bar 1000 litrov pri 6/8 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H		
564 F	Všetky typy 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - H	20015	Všetky typy 10 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H		
20013	4 a 8 5 bar	12, 18, 24, 35 a 50 4 bar	Od 80 do 1000 6 bar	70 °C / 99 °C	H - R	20020	Všetky typy 16 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H
200 T	8 a 12 10 bar	18 a 25 8 bar	35 a 50 6 bar	70 °C / 110°C	S	21000	750, 1000, 1500, 2000 10 / 16 bar	70 °C / 99 °C	SW - P - H
500 HS/T	Všetky typy 10 bar	100 °C / 110 °C	S						

Kľúč "POUŽITIE": H= vykurovací systém, R= chladiace, S= solárne, SW= domáce vodáre, P= čerpanie vody/vyláčanie

Poznámka: pre vyššie uvedené technické popisy, pozrite si štítk na nádobe

Akékoľvek dlhodobé alebo krátkodobé používanie tlaku a teploty presahujúcej predpísane limity je **nebezpečné** a môže spôsobiť zniženie životnosti nádoby, škodu na majetku, väčšie popálenie a / alebo telesné zranenie alebo zapríčinenie smrti. Nádoby môžu byť využívané v systéme maximálnou pracovnou teplotou, ktorá je uvedená v tabuľke, s využitím všetkých prostriedkov na ubezpečenie sa, že teplota nádoby je 70°C pri maxime (inštaláciou pri najchladnejšej časti systému, termoatráčom kontroliu at.) Co sa týka minimálnej teploty, pri ktorej môžu nádoby pracovať, používajú sa vzhľadom na nemrznutie zmesi ako etyléniglykol (do 50%), pri teplote nie nižšej ako -10°C. Kvôli toxické takýchto substancii, nádoby sa nesmú používať na výrobu alebo akumulovanie pitnej vody. Naviac sa musia zaviesť všetky náležité prostriedky a opatrenia, aby sa zabránilo disperzii do životného prostredia a možnej otravy. Prosím, riate sa miestnymi bezpečnostnými, pracovnými, zdravotními a environmentálnymi predpismi a smernicami. Podľa miestnych nariadení a nasledujúcich špecifikácií dohodnutých medzi spoločnosťou ZILMET a kupujúcim môže byť maximálny prevádzkový tlak a maximálna prevádzková teplota nižší (nie vyšší) ako hodnoty uvedené v tabuľke: prosím vždy sa riadte dohodnutými špecifikáciami, návodovým listom a/alebo miestnymi zákonomi, predpismi a štandardmi.

⚠ Pred inštaláciou, je povinná kalkulácia a výber správneho typu nádoby podľa návrhu systému, špecifikácií, inštrukcií a prevádzkových požiadaviek. Len kvalifikovaný a oprávnený personál môže vykonávať inštaláciu a servis, obsluhovať toto zariadenie podľa návrhu systému, špecifikácií a inštrukcií, prevádzkových požiadaviek a miestnych tepelných, inštaláčnych a elektrických predpisov a smerníc. Pred inštaláciou tejto expanznej nádoby musia byť pozorne prečítané všetky inštrukcie. Po inštalácii sa tieto inštrukcie musia zachovať pre budúce použitie.

3. UPOZORNENIE

- Systém, v ktorom sú expanzné nádoby inštalované, musí mať zaradenie na obmedzenie tlaku.
- Expanzná nádoba je identifikovaná ako vyrobéná spoločnosťou ZILMET prostredníctvom štítku. Štítek je pevne priložený na nádobe a nesmie sa odstraňovať alebo meniť.
- Ak štítok na nádobe ZILMET chybí alebo nie sú technické vlastnosti na štítku ZILMET čitateľné, nádobu ZILMET neinštalujte: obráťte sa priamo na ZILMET na telefónnom čísle +39 049 8840662 alebo na e-mailovej adrese zilmet@zilmet.it
- Pre prevenčiu korózie v dôsledku bludných alebo galvanických prúdov musí byť systém náležite uzemnený podľa elektrických a vodoinstalačných predpisov a noriem a v prípade potreby je možné pod starostlivosť vydohodení vlastností nádoby inštaláčom našťať elektrické spojky.
- Dalšie zo možných príčin vzniku drobnych spŕa a koróznych javov je treba zvážiť, napríklad vlastnosti vody (vrátane teploty), prítomnosť kyslíka, rozpustených solí, použití zariadení z rozdielnych materiálov v rovnakom systéme (napr. uhlíková oceľ a nerezová oceľ, uhlíková oceľ a med). Všetky tie faktory musí zobrať výrobca celého systému do úvahy spolu s pracovníkmi.
- Nepoužívajte túto nádobu s nasledujúcimi kvapalinami: a) chemikálie, rozpúšťadlá, ropné produkty, kyselinu, bázę alebo akékoľvek látky, ktoré na nádobe môžu mať ničivý vplyv, b) kvapaliny v skupine 1 podľa smernice 97/548/EHS.
- Používajte túto nádobu len na kvapaliny skupiny 2 podľa 97/23/ES, ktorých tlak približne 0,5 bar nad bežný atmosférický tlak (1013 bar) pri maximálnej prevádzkovej teploti expanznej nádoby.
- Nepoužívajte nádobu s vodusahujúcim piesok, hlinu alebo iné tuhé substancie, ktoré môžu poškodiť nádobe (najmä vnútorný obal) a / alebo upcha prívod.
- Musia sa zabezpečiť všetky vodné prostredie, ktoré zabránia akumulácii vzduchu, počas práce zariadenia, v komore nádoby (na strane nepúštania vody) spájajúcej systém.
- Nádoba a pripojenie zaažené musí byť chránené voči teplotám pod bodom mrazu, napríklad použitím vhodnej nemrznucie zmesi alebo inštaláčom nádoby do vhodnej oblasti.
- Nepoužívajte expanznú nádrž na iný účel na aký bola určená.
- Expanzná nádoba, potrubia a pripojky môžu postupom času prestať tesniť. Preto je nutné inštaláčom expanznú nádrobu vo vhodnej technickej miestnosti, ktorá musí byť opatrená vhodnými systémami na vysušovanie a vypúšťanie, ale tak aby akýkoľvek únik nepoškodil okolie a nespôsobil oparenie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené vodou na zdraví alebo majetku v súvislosti s touto expanznej nádobou.
- Výrobca nádoby nezodpovedá za žiadne možné škody spôsobené nesprávnym transportom a / alebo samotnou manipuláciou s nádobou, na veciach a majetku a / alebo za poranenie udi.
- Tak ako vo všetkých vodovodných výrobkoch, môže v týchto expanznych nádobach vzniesť bakterie, obzvlášť v čase, ke sa nepoužíva. Miestny inštalatérsky úrad a kompetentné orgány musia prehodnotiť kroky týkajúce sa personálu zodpovedného za servis a obsluhu na zabezpečenie bezpečnej dezinfeckie vodovodného zariadenia.
- Je zakázané vŕtať, otvárať, žerať plámenom alebo akýmkolvek spôsobom manipulovať s nádobou.
- Upozornenie pre tlakové nádže, ktoré majú zapájanie zvratu, si prosím všimnite, že sa počíta s možným zapojením troch spojov, na ktoré môžu byť inštalované manometre a tlakový regulačný ventil.
- Ak bude potreba zmeniť predbežné zaaženie zariadenia, bude môcť výkalkulovať alebo nastaviť len špecializovaný technický personál. Kalkulácia musí zabezpečiť, aby sa pri všetkých predvídanejach pracovných podmienkach neprekročili špecifikované limity (predovšetkým maximálny pracovný tlak) a že sa dodržia všetky miestne predpisy a smernice. V každom prípade sa odporúča, aby predbežné zaaženie neprekročilo 50% maximálneho pracovného tlaku. Nová hodnota pre tlak (uzávierkovo nastavenie) musí byť napísaná na vhodnom mieste na štítku.
- Uistite sa, že dispozičný plán umožňuje budúcu údržbu a poskytujte dostatočný pracovný priestor v okoli systému, ktorý umožňuje vymeniť jednotlivé časti v prípade potreby.
- Nádoba je nutné zlikvidovať len v autorizovaných strediskách pre zber triedeneho odpadu v súlade s miestnymi zákonomi a štandardmi.
- Ak sa v blízkosti môžu vyskytovať vibrácie, je nutné pomocou vhodných prostriedkov expanznú nádrobu od vibrácií vodnej izolovať (napr. inštalácia na pružný úchy).

4. VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU

- Uistite sa, že sú použité všetky vhodné a požadované dvhacie a prepravné prostriedky a že sú dodržané všetky opatrenia pri umiestnení i inštalácii expanznej nádobe.
- Neinštalujte túto nádobu vonku, ale len do uzavretých a dobre vetraných miestnosti, aleko od zdrojov tepla, elektrických generátorov a ďalších zdrojov, ktoré môžu byť škodlivé samotnej nádobe.
- V závislosti od typu, vŕtať expanznej nádoby naplnenej vodou je podoporaná potrubným systémom. Preto je dôležité, kde má potrubie primerané ukovenie (popruhy, závesné držiaky, konzoly). Navyše, ak nemá nádoba podporný základ a je inštalovaná horizontálne, musí byť rázdrod podľa výrobca.
- Vypnite elektrickú energiu a dodávku vody do systému. Ubezpečte sa, že je systém chladený a nie je pod tlakom, aby sa zabránilo prehriatiu a / alebo väčnej újme na zdraví.
- Pred inštaláciou, odstráňte plastový kryt vzduchového ventilu a skontrolujte správnosť výrobeného nastavenia prebežného zaaženia (s toleranciou +/- 20%) pomocou kontrolného manometra. Prispôsobte prebežné zaaženie na požadovanú hodnotu, vráťte a utesnite plastový kryt na vzduchovom ventilu.
- Zapojuje nádobu podľa stanoveného náhľadného systému, špecifikácií a inštrukcií, s uprednostnením vertikálneho umiestnenia a pripojením smerom nadol (prosim pozrite diagram) a v nasledovných nastaveniach:
 - v uzavretých hydraulických ohrevných systémoch, na ovládaciej časti potrubia (obj.1)
 - v systeme výroby horúcej pitnej vody, v bode medzi ohrevom vody a spätnou klapkou, skontrolujte vénitl alebo redukčný tlakový ventil (obj.2)
 - v čerpacom systéme na akumuláciu a vyláčania pitnej vody, po uzavretí spätné klapky na konci čerpacia (obj.3)
- Po inštalácii nádoby a rešťartovaní sústavy, skontrolujte pripustnosť a odstráňte pre systém všetok vzduch. Skontrolujte, aby ste sa uistili, že systém tlaku a teploty je v rozsahu bezpečnostného prebežného limitu a/alebo prispôsobte regulačnému tlaku na požadovanú konečnú teplotu.
- Ne cez dôlžinové pripojenie.

Prosím, všimnite si, že vyššie uvedená inštalácia je len doporučaným postupom a z tohto dôvodu musíte zobrať do úvahy obsluhu a údržbu zariadenia, na ktoré sa nádoba inštaluje, návrh systému, výrobné požiadavky a miestne predpisy a smernice.

5. ÚDRŽBA

Prosím, poznamenajte, že servis a údržbu môže vykonávať len kvalifikovaný a oprávnený personál.


- Pri výkonaní údržby a kontroly sa uistite, že je systém vypnutý, ochladený a nie je pod tlakom, že žiadne elektrické časti nie sú pod elektrikou a nádoba je úplne prázdna.
- Aspoň raz za šes mesiacov by sa mal preskúšať expanznú nádrobu tým, že skontrolujeme, že je predbežné zaaženie v rámci hodnoty uvedenej na štítku (alebo predbežné zaaženie prístroja zákazníka) s toleranciou +/- 20%, ak nie je stanovené inak.
- Ak chceme predzísť životnosť expanznej nádobe externou ochranou, malo by sa vykonávať pravidelné vonkajšie čistenie len použitím vody a myda.

Táto expanzná nádroba obsahuje súčasť, ktorá sú namáhané; v prípade, že by v priebehu času došlo k opotrebeniu týchto súčasťí, je treba nádrobu vymeniť.

Používajte iba originálne náhradné diely firmy Zilmet.

Poznámka: aby systém správne fungoval, je treba v prípade vysokej mery opotrebovania expanznú nádrobu vymeniť za novú; v každom prípade je nutné tak učiniť najskôr 5 rokov od dátumu inštalácie.

ZILMET nezodpovedá za žiadne poškodenie vecí, majetku a / alebo zranenie udí spôsobené nedodržaním uvedených inštrukcií, predovšetkým nevhodnej kalkulácie a výberu, inštalácie, prevádzkovaniem a údržbou samotnej nádobe a / alebo pripojeného systému.

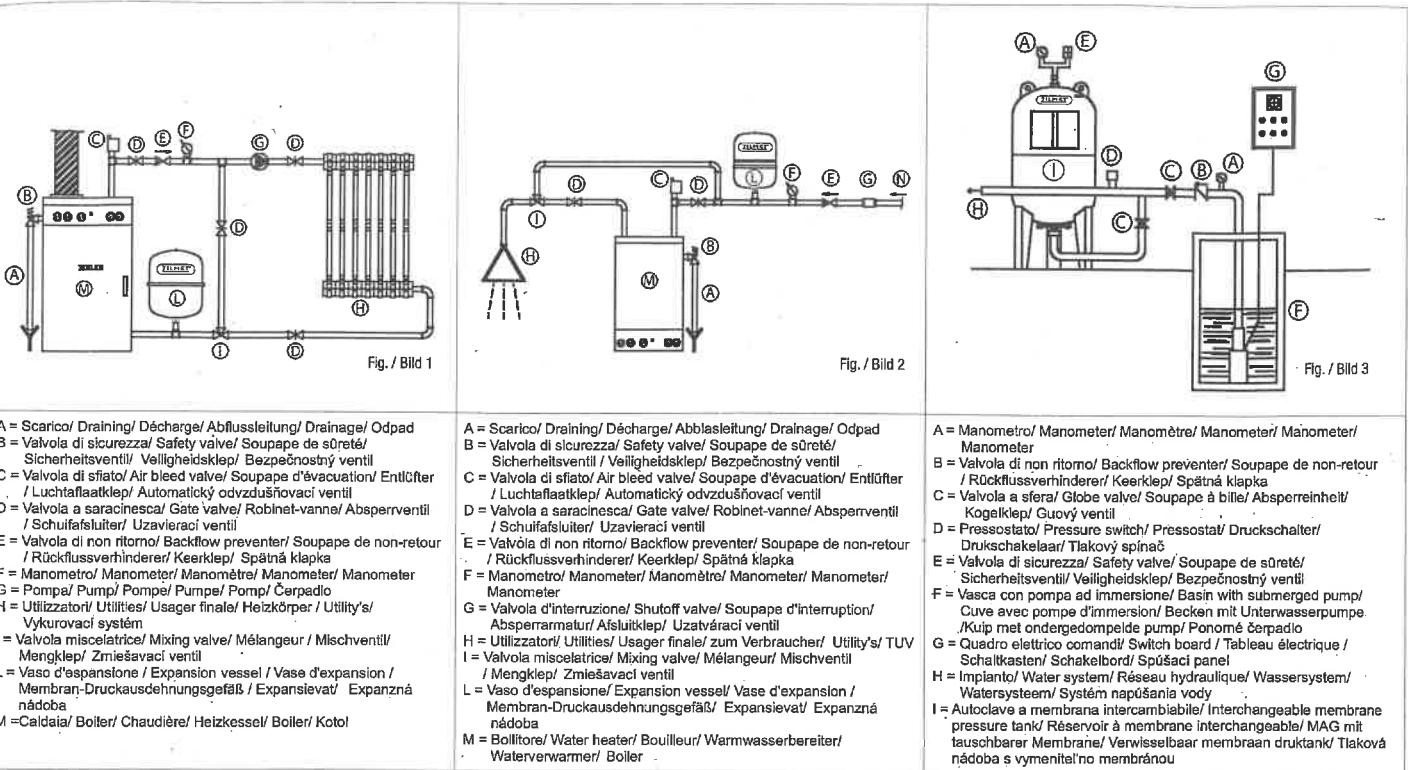

La presente dichiarazione di conformità per vasi d'espansione a membrana fissa e autoclavì a membrana intercambiabile è applicabile unicamente agli apparecchi con la marcatura CE appartenenti alle categorie I, II, III, IV di cui alla Direttiva 97/23/CE sulle apparecchiature in pressione. Non può essere applicata alle apparecchiature appartenenti alla categoria di cui all'articolo 3.3 della suddetta Direttiva.

The present declaration of conformity for expansion vessels with fixed diaphragm and pressure tanks with interchangeable membrane can be applied solely to CE marked devices of the categories I, II, III and IV of 97/23/EC Pressure Equipment Directive. It can not be applied to devices referring to article 3.3 of the above mentioned Directive.

La suivante Déclaration de Conformité concernant les vases d'expansion à membrane fixe et les réservoirs à vase interchangeable s'applique uniquement aux appareils marqués CE et appartenant aux catégories I, II, III, IV dont la Directive 97/23/CE sur les appareils sous pression. Cette Déclaration ne peut pas s'appliquer aux autres appareils compris dans la catégorie dont l'article 3.3 de la même Directive.

Die folgende Konformitätsserklärung für Membranausdehnungsgefäße (MAG) mit fester und tauschbarer Membrane kann ausschließlich für CE gekennzeichnete Produkte der Kategorie I, II, III und IV der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EG angewendet werden. Sie gilt nicht für Produkte nach Art. 3.3 der o.g. Richtlinie.

Deze conformiteitsverklaring voor expansievaten met vast membraan en watertank met verwisselbaar membraan is uitsluitend van toepassing op de apparatuur met het CE merk, behorend tot categorie I, II, III, IV in de Richtlijn 97/23/CE betreffende apparatuur onder druk. Het is niet van toepassing op de apparatuur behorend tot de categorie vermeld in artikel 3.3 van deze Richtlijn.

Toto prehlásenie o zhode, týkajúce sa expanzných nádob s pevnou membránou a autoklávkov s vymeniteľou membránou sa uplatňuje výhradne na zariadenia s označením CE, spadajúce do kategórie I, II, III, IV podľa Smernice 97/23/ES o tlakových zariadeniach. Nemože sa uplatňovať na spotrebiča spadajúceho do kategórie charakterizovanéj podľa článku 3.3 horeuviedenej smernice.

DICHIAARAZIONE DI CONFORMITÀ/ DECLARATION OF CONFORMITY/ DECLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/ CONFORMITEITSVERKLARING / PREHLÁSENIE O ZHODE

ZILMET S.p.A.

Via del Santo, 242

35010 Limena (PD) – ITALY



Organisme Notificato N° 0036
Notified Body N° 0036
Organisme notifié N° 0036
Bewijs Stale Nr. 0036
Geregistererd Organisme Nr 0036
Pravidelně certifikovaný číslo 0036

dichiara sotto la propria unica responsabilità che i vasi d'espansione e le autoclavì di propria fabbricazione, riportanti la marcatura CE, identificati con i seguenti numeri di disegno:
declares under its sole responsibility that the CE marked diaphragm expansion vessels and pressure tanks of its production, identified with the following drawing numbers:

déclare sous sa propre et unique responsabilité que les vases d'expansion et les réservoirs de sa propre fabrication, ayant le marque CE, identifiés par les numéros de dessins suivants:

erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass die CE gekennzeichneten MAG der eigenen Produktion, identifiziert durch die folgenden Zeichnungsummern:

verklaart onder de eigen en enige verantwoordelijkheid dat de expansievaten en watertanks van eigen productie, voorzien van het CE-merk en kenbaar met de volgende tekening-nrs:

Prehlasuje na vlastnú zodpovednos, že expanzná nádoba a autokláv vlastnej výrobky, označené značkou CE, identifikované nasledujúcimi vyznačenými číslami:

20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20018, 20020, 200 T, 500 HS/T, 500 HPD, P 636/637, 531

e provvisti di questa dichiarazione, sono in conformità con i requisiti essenziali della Direttiva 97/23/CE sulle apparecchiature in pressione e le prescrizioni, allo stato attuale, della norma EN 13831, secondo i moduli D1 per le categorie I e II e i moduli B+D per le categorie III e IV.

and provided with this declaration, are in conformity with the essential requirements of 97/23/EC Pressure Equipment Directive and the present provisions of the standard EN 13831, according to module D1 for categories I and II and modules B+D for categories III and IV.

et fournis de cette Déclaration, sont conformes aux exigences essentielles de la Directive 97/23/CE, sur les appareils sous pression et les prescriptions actuelles de la norme EN 13831, selon les modules D1 pour les catégories I et II et les modules B+D pour les catégories III et IV.

die mit dieser Konformitätserklärung ausgeliefert werden, den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und der DIN EN 13831 entsprechen, gem. Modul D1 für Kategorie I und II und den Modulen B+D für Kategorie III und IV.

en voorzien van deze verklaring, in overeenstemming zijn met de essentiële eisen van de Richtlijn 97/23/CE betreffende apparatuur onder druk, en met de voorschriften, tot op heden, van de norm EN 13831, volgens de modulen D1 voor de categorieën I en II en de modulen B+D voor de categorieën III en IV.

a doložené týmto prehlásením, vyhovujú základným podmienkam smernice 97/23/ES o tlakových zariadeniach a predpisom normy EN 13831 v súčasnom znení, podľa modulu D1 pre kategóriu I a II a podľa modulov B, D pre kategóriu III a IV.

Limena,

rev. 03 - 4 2010