CITTA' DI TORINO

PALAZZO CIVICO – P.zza Palazzo di Citta' N°1

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE E TECNICO DI PARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO CIVICO

Titolare dell' attivita'

AEM AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A.
LA DIREZIONE – SERVIZI TECNICO COMUNALI

Il Progettista :

collaboratori al progetto :

UFFICIO TECNICO PERUCCA S.R.L.

AS–BUILT

OGGETTO

IMPIANTO F.M. e ILLUMINAZIONE

PIANTA PIANO INTERRATO – zona "A"

NOME–FILE | Scala Plot

RIFERIMENTO 0000

SCALA

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	LUG. 2003	
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO 1

A TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NS/PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO SENZA NS. ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
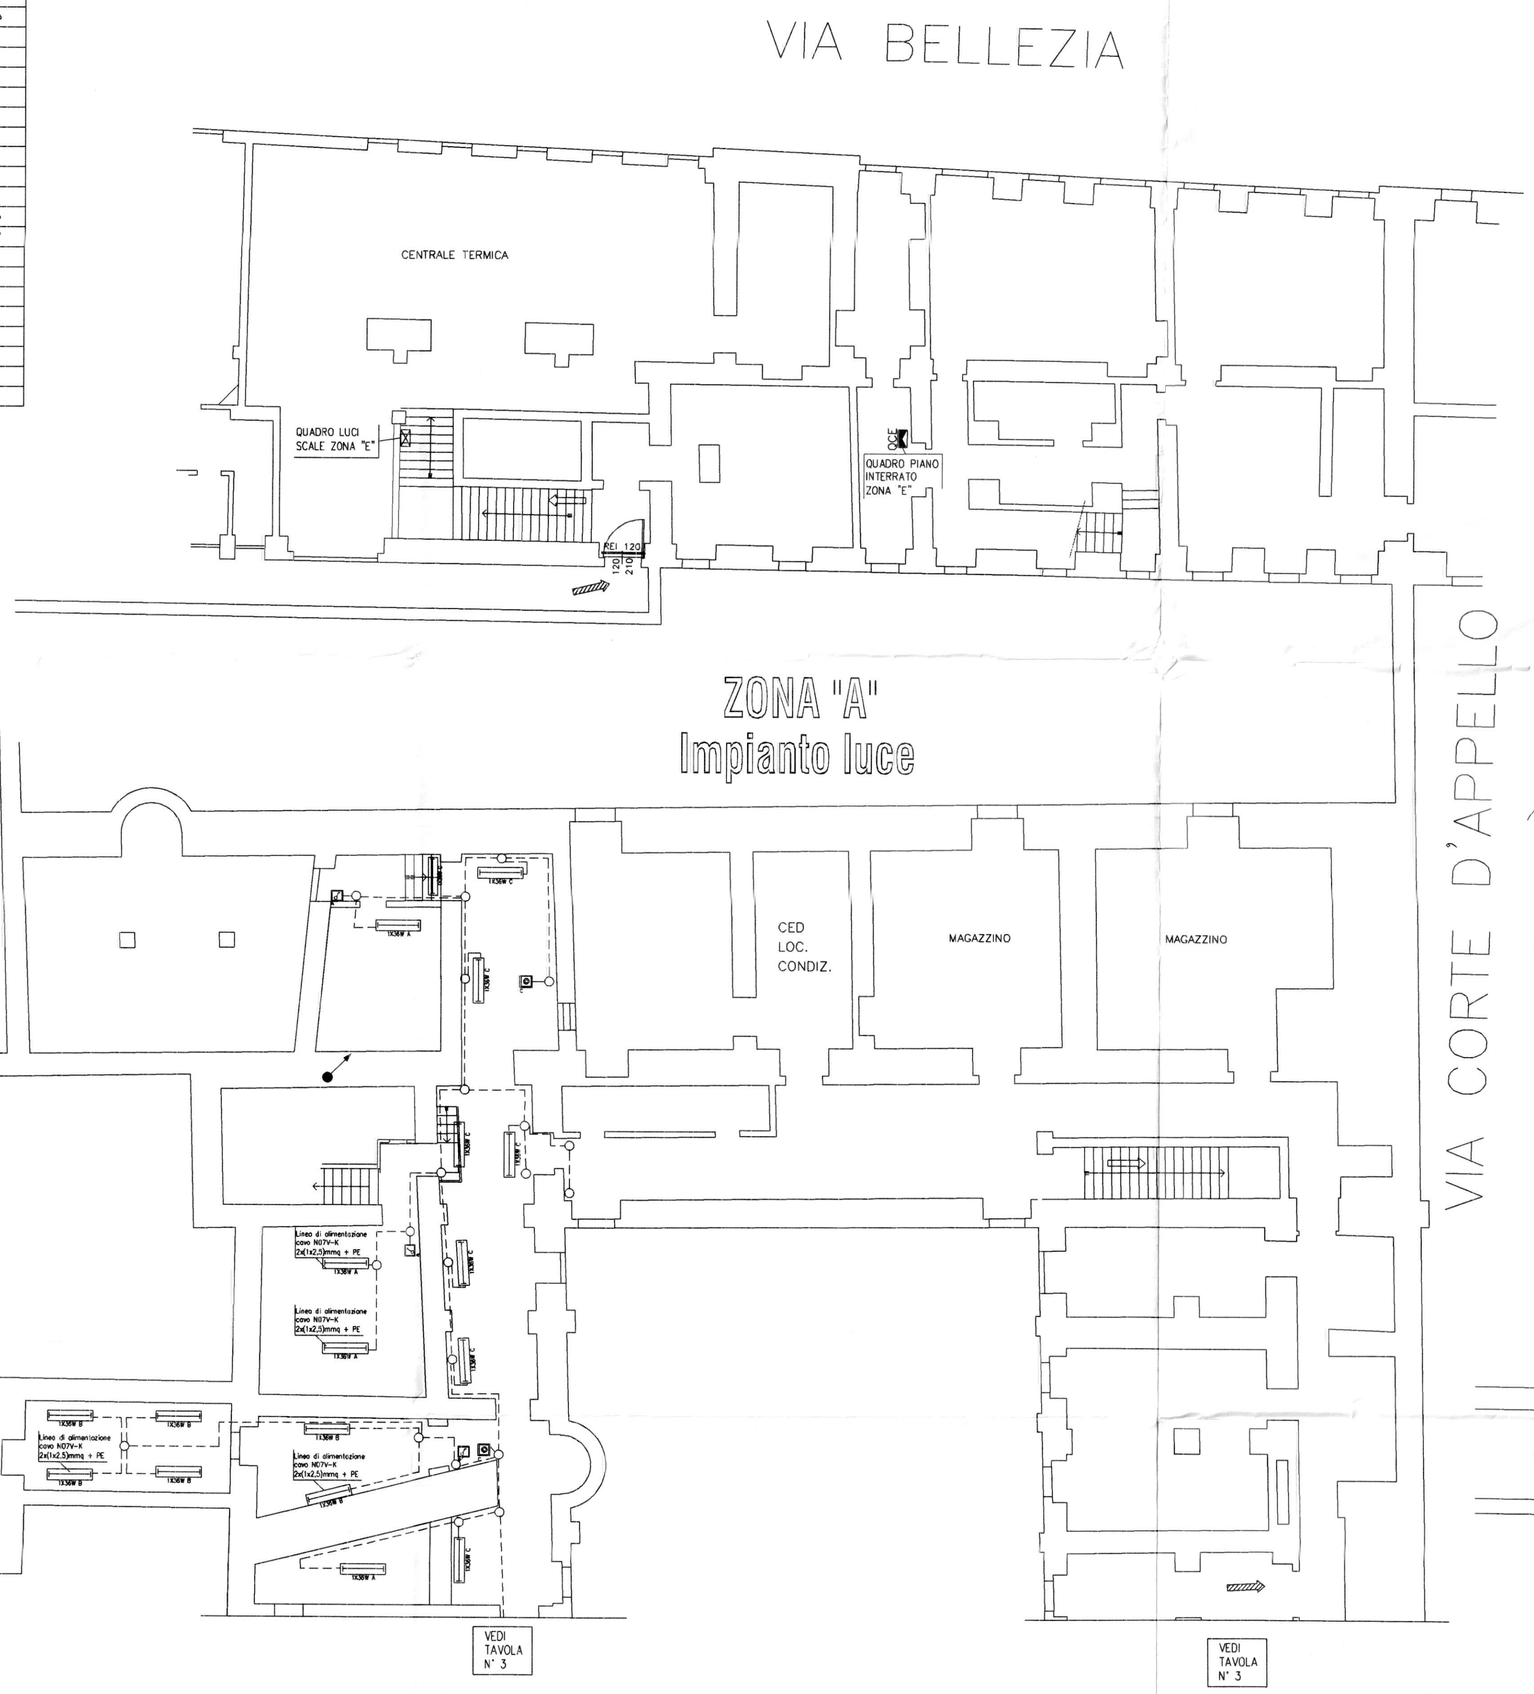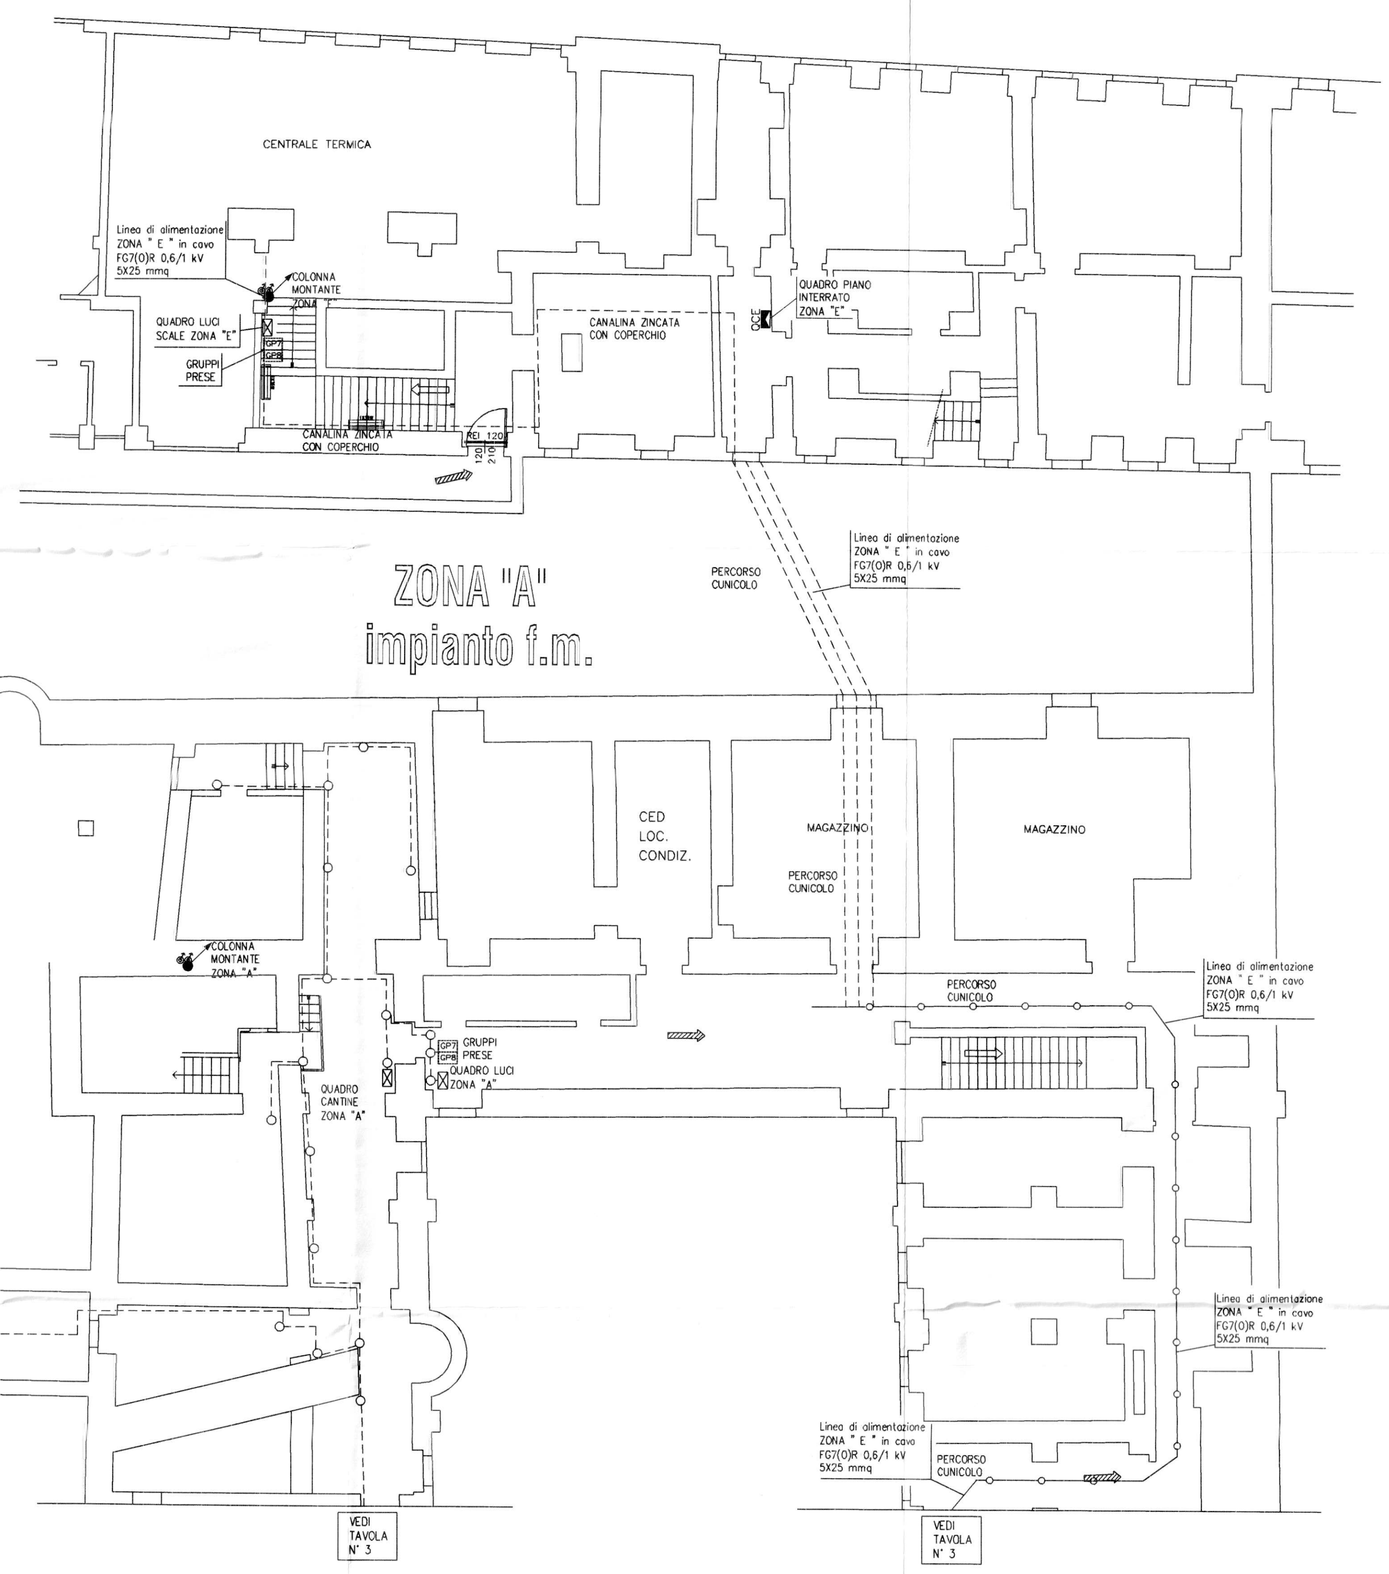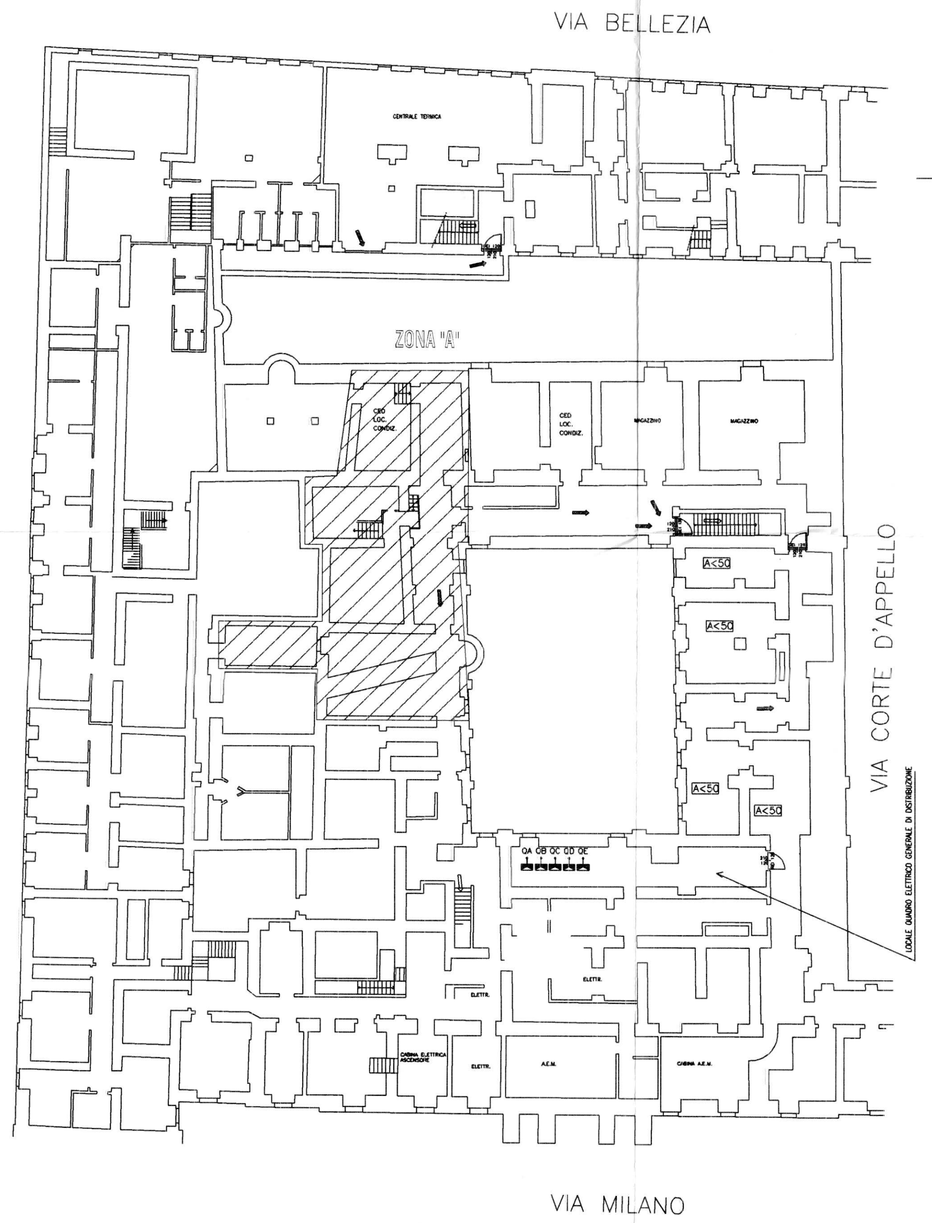
LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	
	Quadro di distribuzione piano terra " E "
QL	Quadro generale di locale
QL	Quadro generale di alimentazioni luci camerino
QP	Quadro generale di alimentazione armadio pc
	Scatola portafrutto incassata con n° 3 interruttori unipolari
	Scatola portafrutto incassata con n° 2 interruttori unipolari
	Scatola portafrutto incassata con n° 1 interruttore unipolare
	Scatola portafrutto stagno IP55 con n° 3 interruttori unipolari
	Scatola portafrutto stagno IP55 con n° 2 interruttori unipolari
	Scatola portafrutto stagno IP55 con n° 1 interruttore unipolare
	Scatola portafrutto stagno IP55 con n° 1 pulsante luminoso
	Plafoniera lampadina con diffusore Dark 1x60W
	Plafoniera lampadina 1x26W
	Apparecchio d'illuminazione con corpo e coppa in policarbonato 1X58W IP 55
	Apparecchio d'illuminazione con corpo e coppa in policarbonato 1X36W IP 55
	Apparecchio d'illuminazione con corpo e coppa in policarbonato 1x18W IP 55
	Corpo illuminante con lampada ad incandescenza 60W tipo lampagia
	Canale metallico portaapparecchi
	Canale in PVC per distribuzione linee dorsali
	Tubazione a vista in PVC per distribuzione linee
	Cassetta di derivazione per distribuzione linee
	Cassetta di derivazione 100x100 IP55 per distribuzione linee
GP1	Gruppi prese GP1 linee dorsale f.m. (vedi tavola n° 5)
GP2	Gruppi prese GP2 linee dorsale privilegiata (vedi tavola n° 6)
GP3	Gruppi prese GP3 dati e telefonici vedi tavola n° 5)
GP4	Gruppi prese GP4 composti da n° 1 int. magnetotermico e n°1 presa schuko
GP5	Gruppi prese GP5 composti da n° 1 int. magnetotermico e n°3 prese schuko 2P+T 16 A
GP7	Gruppi prese GP7 composti da n° 1 presa CEE 3P+N 1P 16
GP8	Gruppi prese GP8 composti da n° 1 presa CEE P+N 16 A IP 55
	Idromassa vasca/doccia
	Idromassa doccia/doccia
	Impianto riscaldamento
	Serratura elettrica
	Armadio PC
	Quadro piano interrato zona "E"