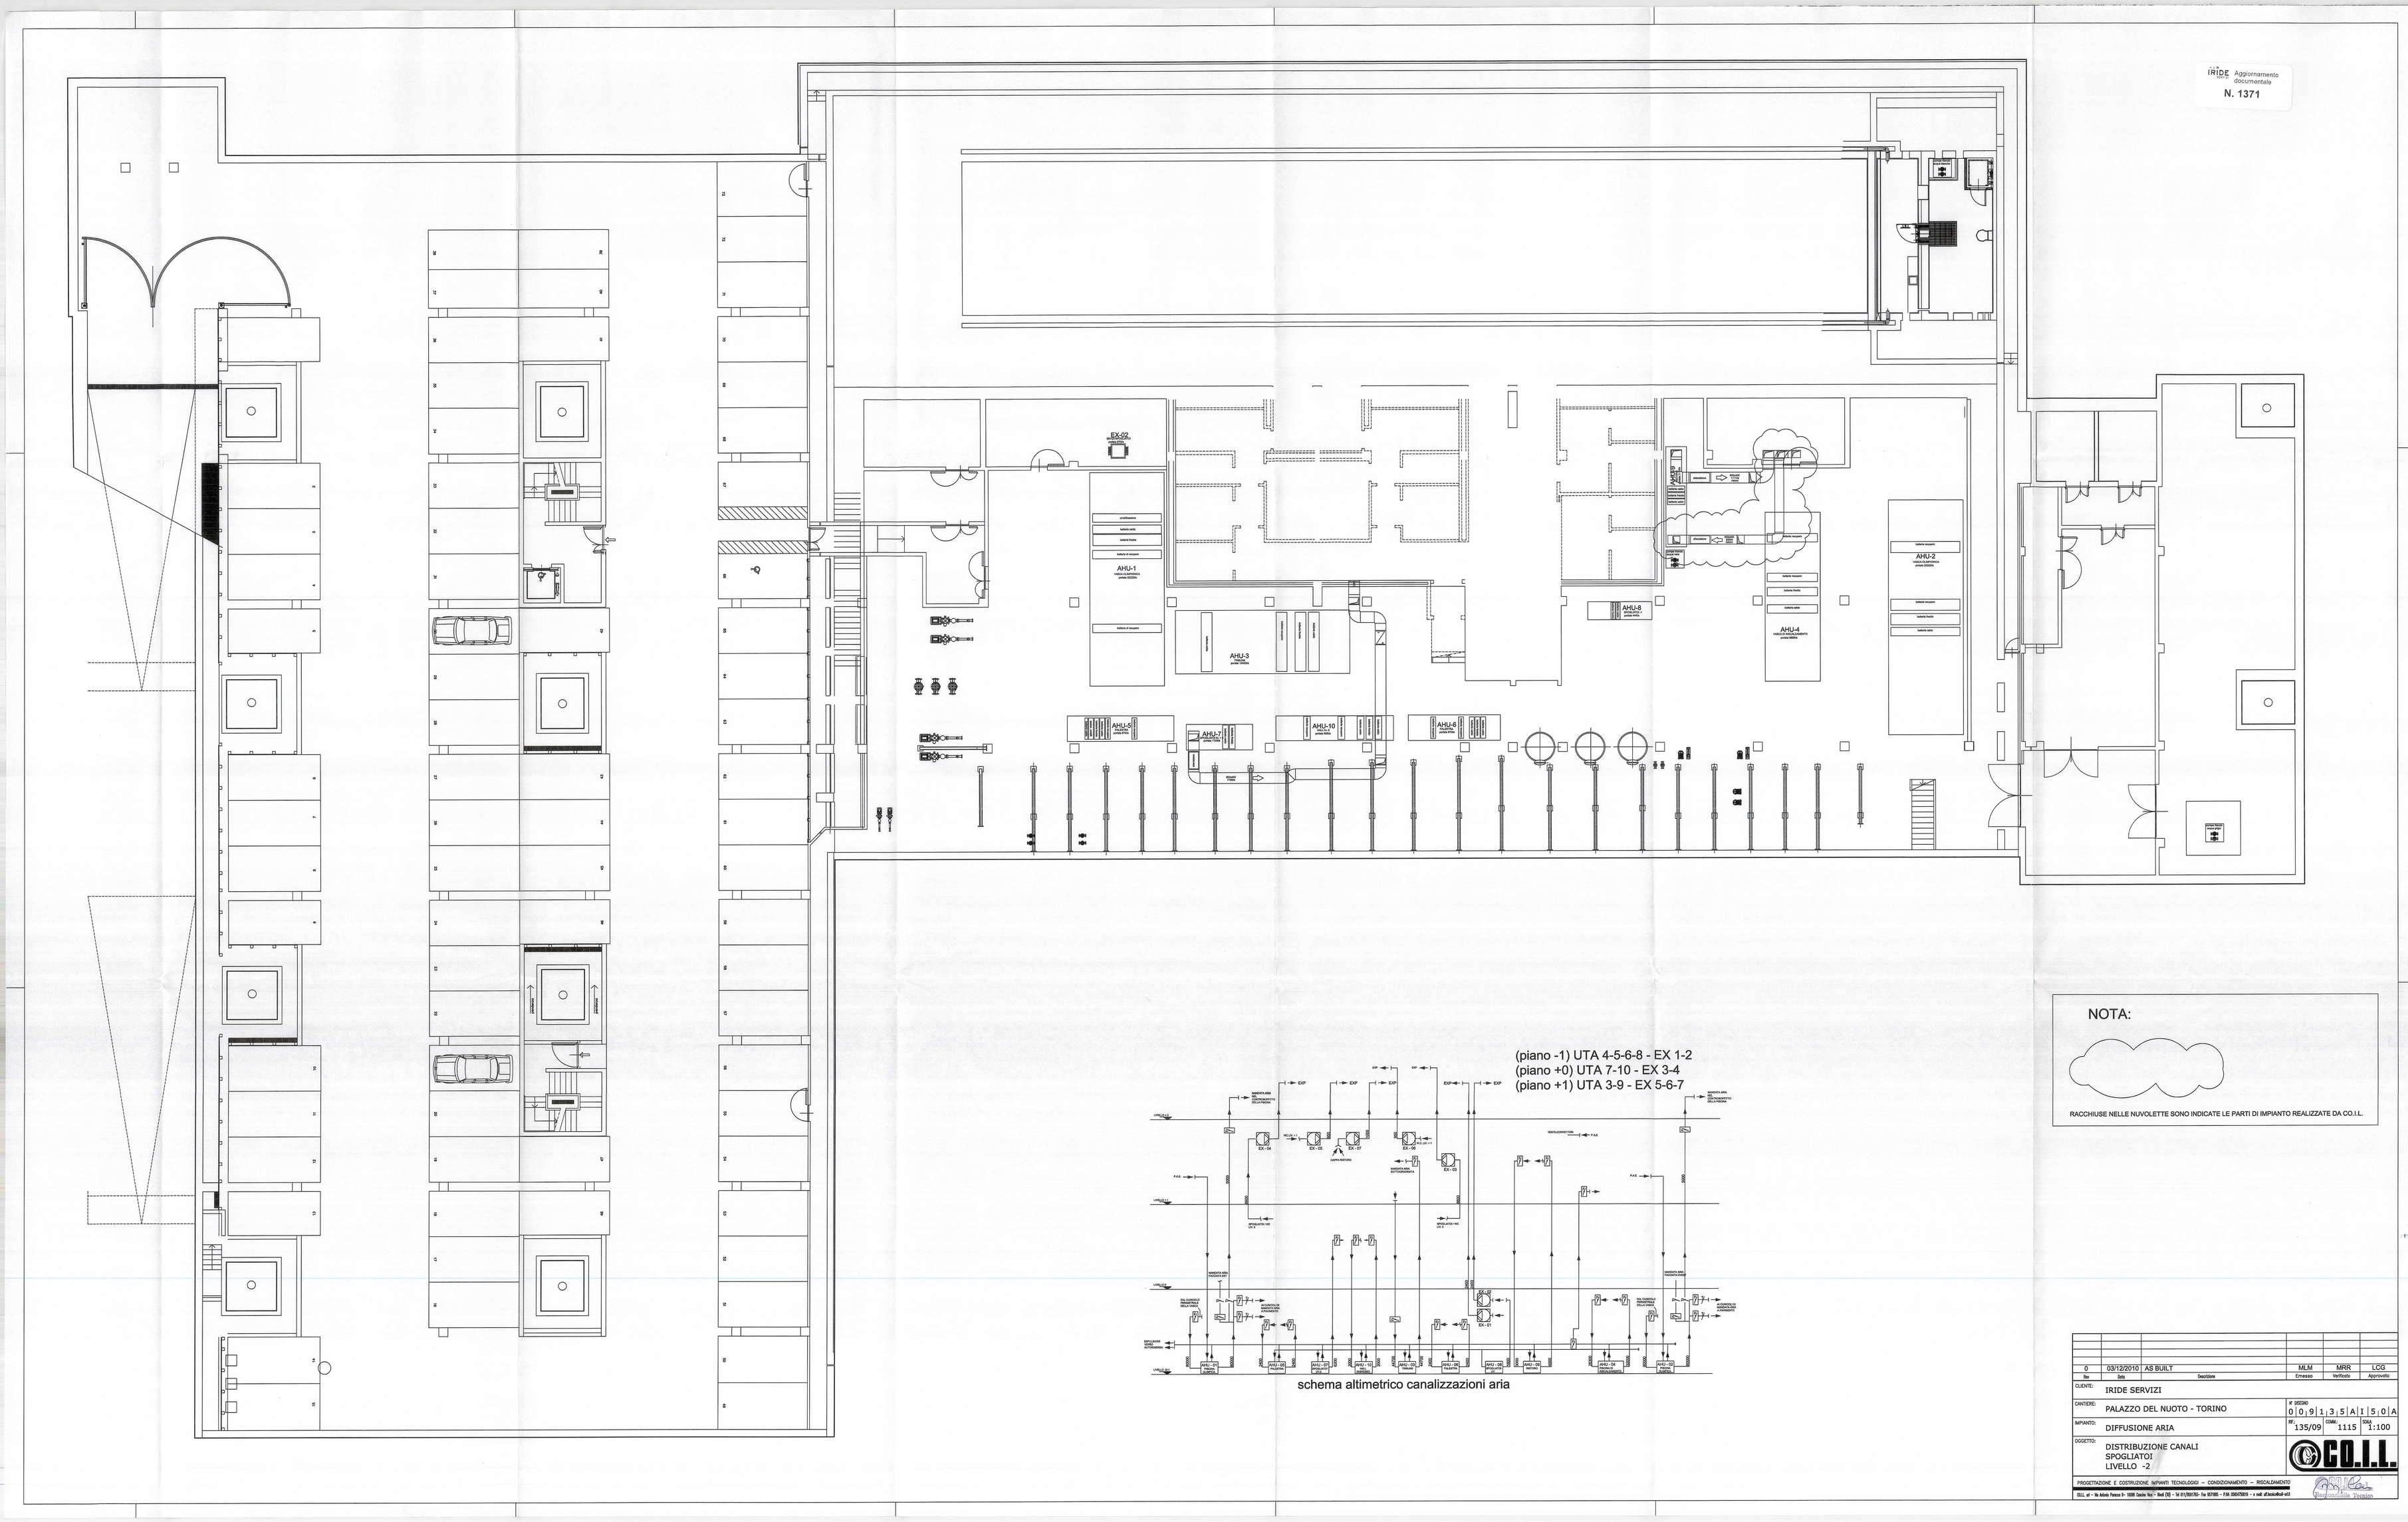
IRIDE Aggiornamento documentale
N. 1371
EX-02
AHU-1
AHU-2
AHU-3
AHU-4
AHU-5
AHU-6
AHU-7
AHU-8
AHU-10
(piano -1) UTA 4-5-6-8 - EX 1-2
(piano +0) UTA 7-10 - EX 3-4
(piano +1) UTA 3-9 - EX 5-6-7
schema altimetrico canalizzazioni aria
NOTA:
RACCHIUSE NELLE NUVOLETTE SONO INDICATE LE PARTI DI IMPIANTO REALIZZATE DA CO.I.L.
0 | 03/12/2010 | AS BUILT | MLM | MRR | LCG
Rev | Data | Descrizione | Emesso | Verificato | Approvato
CLIENTE: IRIDE SERVIZI
CANTIERE: PALAZZO DEL NUOTO - TORINO
N° DISEGNO 0 0 9 1 3 5 A I 5 0 A
IMPIANTO: DIFFUSIONE ARIA
RIF.: 135/09 | COMM.: 1115 | SCALA 1:100
OGGETTO: DISTRIBUZIONE CANALI SPOGLIATOI LIVELLO -2
CO.I.L.
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI – CONDIZIONAMENTO – RISCALDAMENTO
CO.I.L. srl - Via Antonio Pacinotti 9 - 10098 Sanfrè Nizza - Rivoli (TO) - Tel 011/9591730 - Fax 9571885 - P.IVA 00547530016 - e-mail: info@coiliv.it
Responsabile Tecnico