


schema alimetrico canalizzazioni aria


**SISTEMA AHU-07 - SPOGLIATOI LIVELLO 0**

SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA		SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA	
TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
1	Spogliatoio	1	Spogliatoio
2	Spogliatoio	2	Spogliatoio
3	Spogliatoio	3	Spogliatoio
4	Spogliatoio	4	Spogliatoio
5	Spogliatoio	5	Spogliatoio
6	Spogliatoio	6	Spogliatoio
7	Spogliatoio	7	Spogliatoio
8	Spogliatoio	8	Spogliatoio
9	Spogliatoio	9	Spogliatoio
10	Spogliatoio	10	Spogliatoio
11	Spogliatoio	11	Spogliatoio
12	Spogliatoio	12	Spogliatoio
13	Spogliatoio	13	Spogliatoio
14	Spogliatoio	14	Spogliatoio
15	Spogliatoio	15	Spogliatoio
16	Spogliatoio	16	Spogliatoio
17	Spogliatoio	17	Spogliatoio
18	Spogliatoio	18	Spogliatoio
19	Spogliatoio	19	Spogliatoio
20	Spogliatoio	20	Spogliatoio
21	Spogliatoio	21	Spogliatoio
22	Spogliatoio	22	Spogliatoio
23	Spogliatoio	23	Spogliatoio
24	Spogliatoio	24	Spogliatoio
25	Spogliatoio	25	Spogliatoio
26	Spogliatoio	26	Spogliatoio
27	Spogliatoio	27	Spogliatoio
28	Spogliatoio	28	Spogliatoio
29	Spogliatoio	29	Spogliatoio
30	Spogliatoio	30	Spogliatoio
31	Spogliatoio	31	Spogliatoio
32	Spogliatoio	32	Spogliatoio
33	Spogliatoio	33	Spogliatoio
34	Spogliatoio	34	Spogliatoio
35	Spogliatoio	35	Spogliatoio
36	Spogliatoio	36	Spogliatoio
37	Spogliatoio	37	Spogliatoio
38	Spogliatoio	38	Spogliatoio
39	Spogliatoio	39	Spogliatoio
40	Spogliatoio	40	Spogliatoio
41	Spogliatoio	41	Spogliatoio
42	Spogliatoio	42	Spogliatoio
43	Spogliatoio	43	Spogliatoio
44	Spogliatoio	44	Spogliatoio
45	Spogliatoio	45	Spogliatoio
46	Spogliatoio	46	Spogliatoio
47	Spogliatoio	47	Spogliatoio
48	Spogliatoio	48	Spogliatoio
49	Spogliatoio	49	Spogliatoio
50	Spogliatoio	50	Spogliatoio
51	Spogliatoio	51	Spogliatoio
52	Spogliatoio	52	Spogliatoio
53	Spogliatoio	53	Spogliatoio
54	Spogliatoio	54	Spogliatoio
55	Spogliatoio	55	Spogliatoio
56	Spogliatoio	56	Spogliatoio
57	Spogliatoio	57	Spogliatoio
58	Spogliatoio	58	Spogliatoio
59	Spogliatoio	59	Spogliatoio
60	Spogliatoio	60	Spogliatoio
61	Spogliatoio	61	Spogliatoio
62	Spogliatoio	62	Spogliatoio
63	Spogliatoio	63	Spogliatoio
64	Spogliatoio	64	Spogliatoio
65	Spogliatoio	65	Spogliatoio
66	Spogliatoio	66	Spogliatoio
67	Spogliatoio	67	Spogliatoio
68	Spogliatoio	68	Spogliatoio
69	Spogliatoio	69	Spogliatoio
70	Spogliatoio	70	Spogliatoio
71	Spogliatoio	71	Spogliatoio
72	Spogliatoio	72	Spogliatoio
73	Spogliatoio	73	Spogliatoio
74	Spogliatoio	74	Spogliatoio
75	Spogliatoio	75	Spogliatoio
76	Spogliatoio	76	Spogliatoio
77	Spogliatoio	77	Spogliatoio
78	Spogliatoio	78	Spogliatoio
79	Spogliatoio	79	Spogliatoio
80	Spogliatoio	80	Spogliatoio
81	Spogliatoio	81	Spogliatoio
82	Spogliatoio	82	Spogliatoio
83	Spogliatoio	83	Spogliatoio
84	Spogliatoio	84	Spogliatoio
85	Spogliatoio	85	Spogliatoio
86	Spogliatoio	86	Spogliatoio
87	Spogliatoio	87	Spogliatoio
88	Spogliatoio	88	Spogliatoio
89	Spogliatoio	89	Spogliatoio
90	Spogliatoio	90	Spogliatoio
91	Spogliatoio	91	Spogliatoio
92	Spogliatoio	92	Spogliatoio
93	Spogliatoio	93	Spogliatoio
94	Spogliatoio	94	Spogliatoio
95	Spogliatoio	95	Spogliatoio
96	Spogliatoio	96	Spogliatoio
97	Spogliatoio	97	Spogliatoio
98	Spogliatoio	98	Spogliatoio
99	Spogliatoio	99	Spogliatoio
100	Spogliatoio	100	Spogliatoio

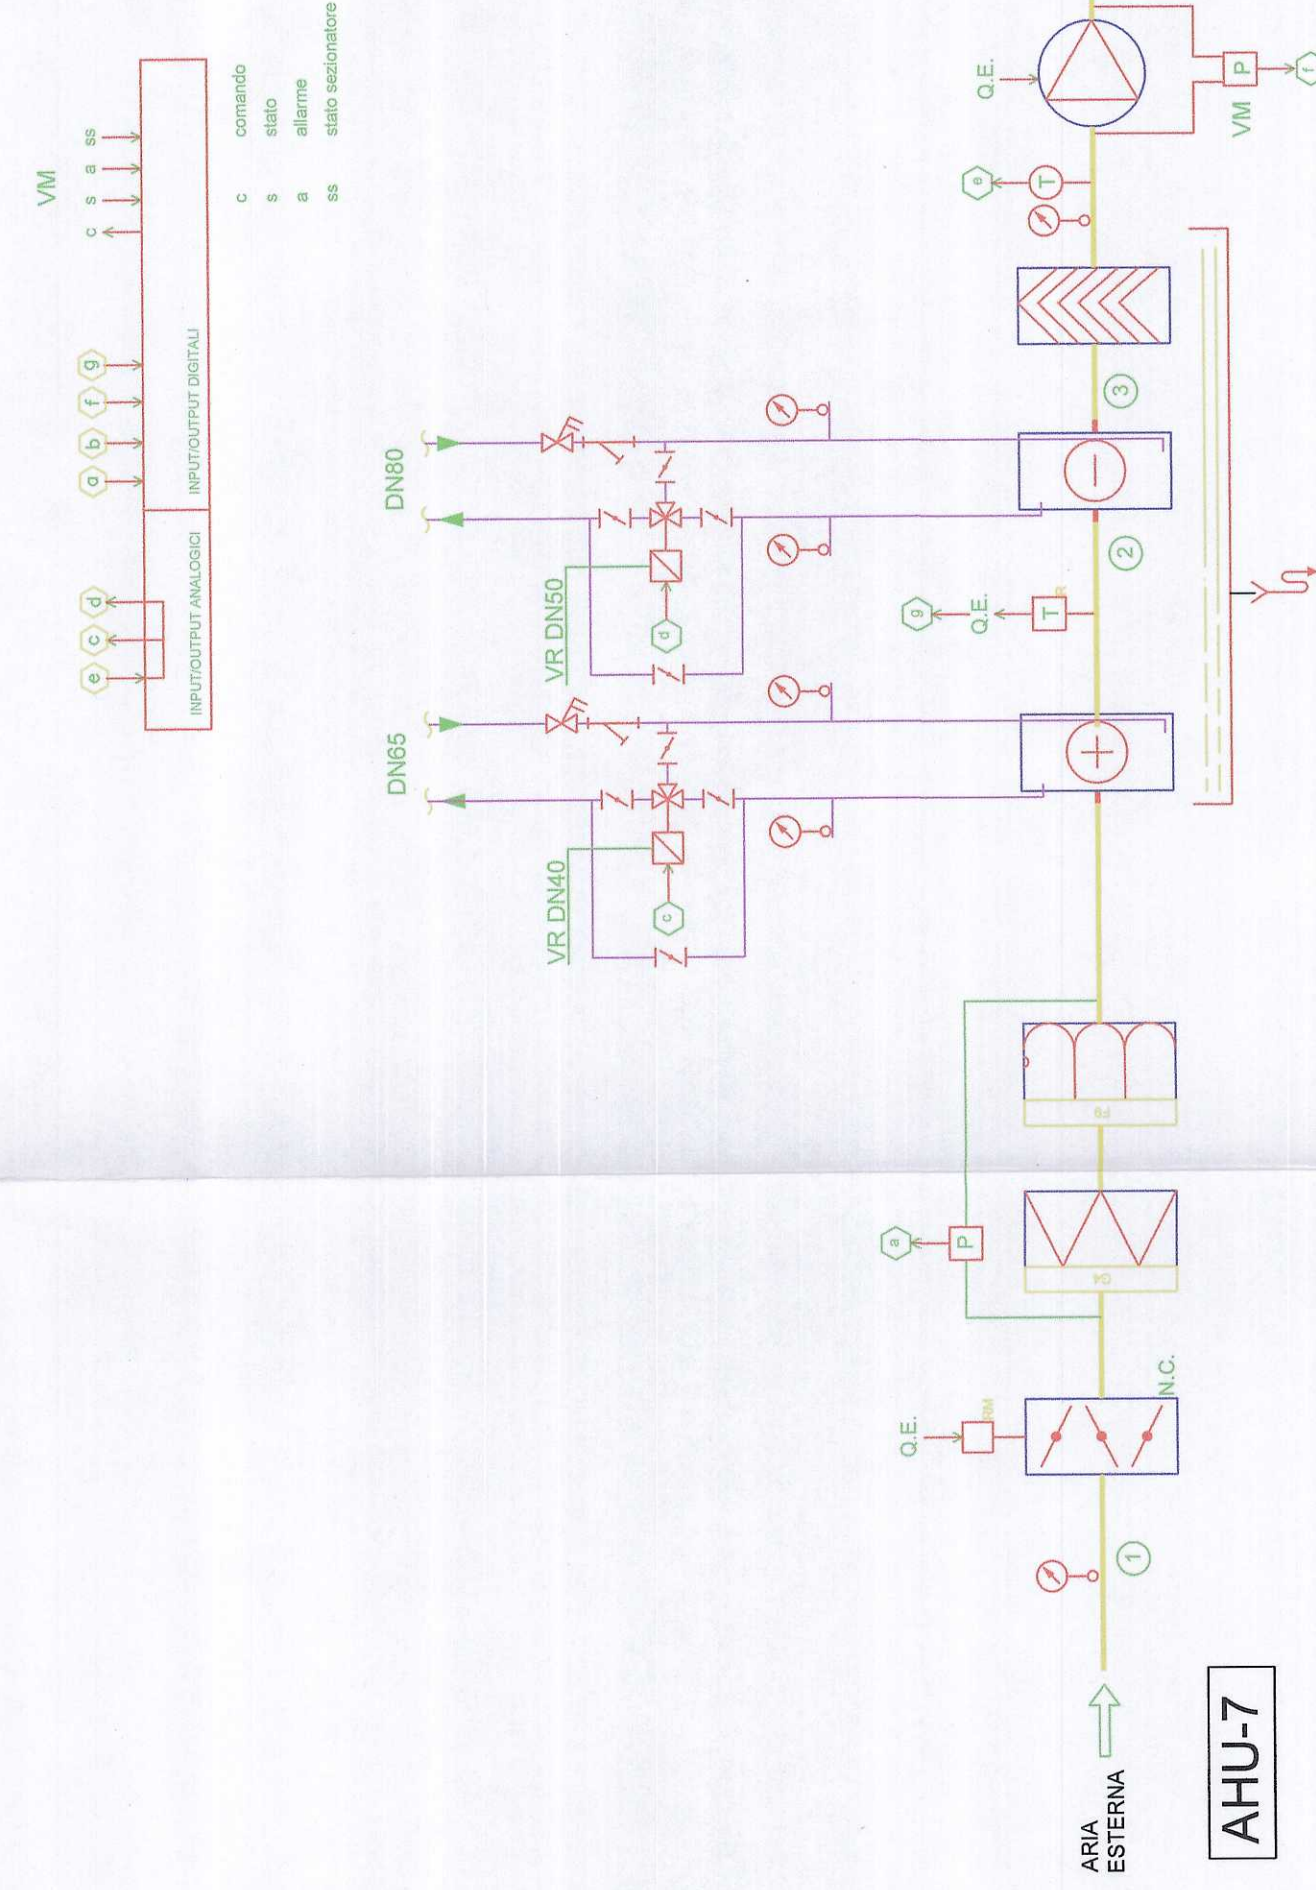

LEGENDA

- Spinta di temperatura da condotta
- Spintore elettrico e magnetico a 2 posizioni con ritorno a zero
- Terminato da condotta a ritorno normale
- Pressostato differenziale
- Valvola a 2 vie con servocomando elettrico o magnetico modulare
- Termocoppia da condotta
- Interruttore con il quale elettrico
- Segni indicano l'interconnessione tra apparecchiature
- Servostato ad azione concatenata
- Filtro a pannelli con indicata la classe di efficienza
- Filtro a grande superficie con indicata la classe di efficienza
- Battenti di accoppiamento e circolazione d'acqua
- Battenti di accoppiamento/identificazione e circolazione d'acqua
- Separatore di grasso
- Ventilatore centrifugo a portata variabile
- Silenziosità
- Valvola a tutto libero
- Valvola a 3 vie
- Filtro a coalescenza
- Normamento d'uso
- Scarico condensato
- Valvola a 3 vie
- Valvola a 2 vie differenziale
- Valvola di bilanciamento

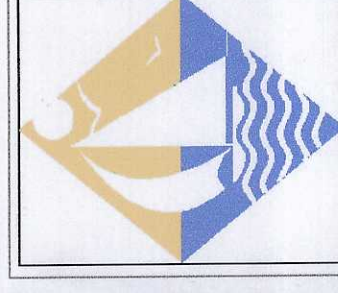

**NOVAIMPIANTI sas**

Corso Unione Sovietica, 371 - 10135 TORINO  
Tel. : +39.011.30.32.011  
Fax : +39.011.31.40.595

**IRIDE  
SERVIZI**

COMITENTE

IRIDE SERVIZI SPA

AVALLINDE

NOVAIMPIANTI sas  
CORSO UNIONE SOVIETICA, 371 - 10135 TORINO

NUMERO

PALAZZO DEL MUOTO DI TORINO - via Filadelfia 79 - TORINO

OGGETTO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

SCHEMA CTA 7

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	REPERIZIONE
1	1	1	
2	1	1	
3	1	1	
4	1	1	
5	1	1	
6	1	1	
7	1	1	
8	1	1	
9	1	1	
10	1	1	
11	1	1	
12	1	1	
13	1	1	
14	1	1	
15	1	1	
16	1	1	
17	1	1	
18	1	1	
19	1	1	
20	1	1	
21	1	1	
22	1	1	
23	1	1	
24	1	1	
25	1	1	
26	1	1	
27	1	1	
28	1	1	
29	1	1	
30	1	1	
31	1	1	
32	1	1	
33	1	1	
34	1	1	
35	1	1	
36	1	1	
37	1	1	
38	1	1	
39	1	1	
40	1	1	
41	1	1	
42	1	1	
43	1	1	
44	1	1	
45	1	1	
46	1	1	
47	1	1	
48	1	1	
49	1	1	
50	1	1	
51	1	1	
52	1	1	
53	1	1	
54	1	1	
55	1	1	
56	1	1	
57	1	1	
58	1	1	
59	1	1	
60	1	1	
61	1	1	
62	1	1	
63	1	1	
64	1	1	
65	1	1	
66	1	1	
67	1	1	
68	1	1	
69	1	1	
70	1	1	
71	1	1	
72	1	1	
73	1	1	
74	1	1	
75	1	1	
76	1	1	
77	1	1	
78	1	1	
79	1	1	
80	1	1	
81	1	1	
82	1	1	
83	1	1	
84	1	1	
85	1	1	
86	1	1	
87	1	1	
88	1	1	
89	1	1	
90	1	1	
91	1	1	
92	1	1	
93	1	1	
94	1	1	
95	1	1	
96	1	1	
97	1	1	
98	1	1	
99	1	1	
100	1	1	

FOGLIO

AO

DATA

REVISIONE

RO1

TAVOLA

CTA 07

NUMERO

CTA 7

FOGLIO

CTA 07