



IRIDE
Architettura
Documentale
N. 1371

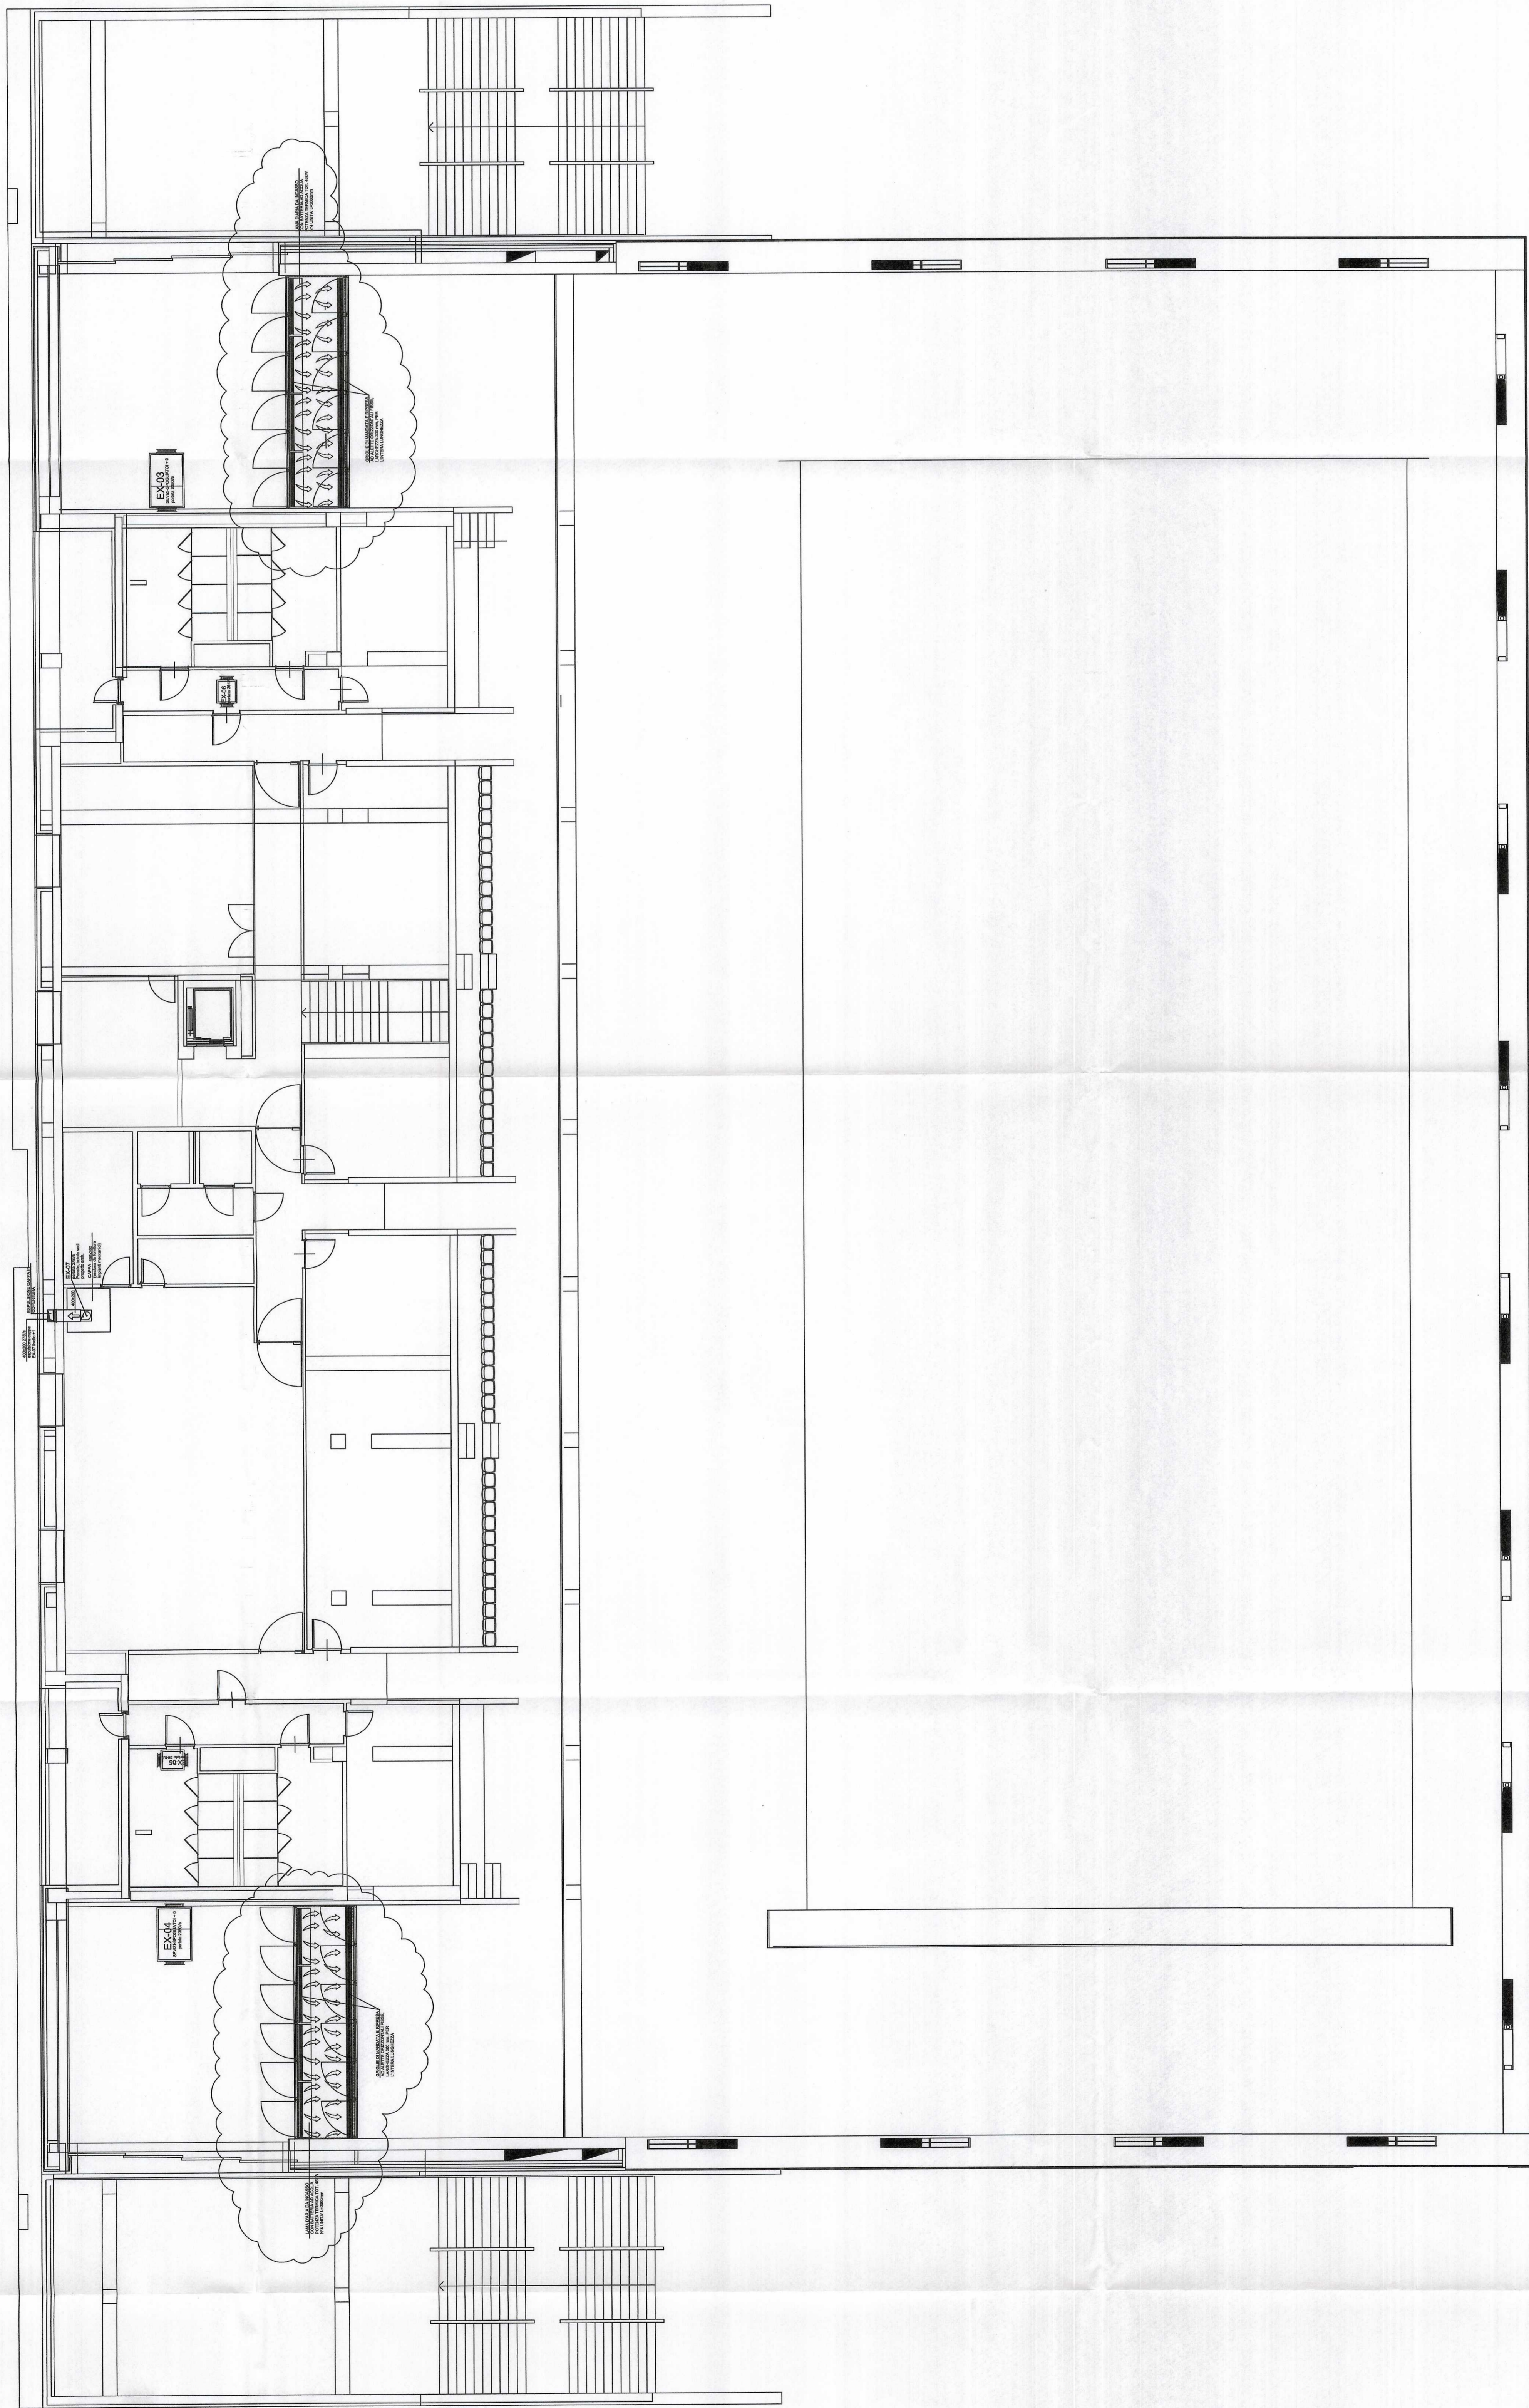

NOTA:

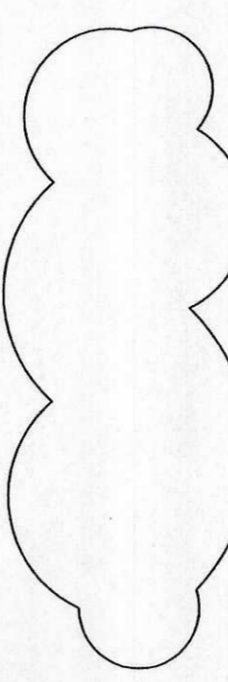

RACCHIUSE NELLE NUVOLETTE SONO INDICATE LE PARTI DI IMPIANTO REALIZZATE DA CO.I.L.

| PROGETTO | DATA | PRODOTTORE | PRODOTTORE | PRODOTTORE | PRODOTTORE |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| 03/22/03 | AS BUILT | N.M. | M.R. | L.C.S. | |
| CLIENTE: IRIDE SERVIZI | | | | | |
| CANTIERE: PALAZZO DEL NUOTO - TORINO | | | | | |
| IMPIANTO: DIFFUSIONE ARIA | | | | | |
| OGGETTO: DISTRIBUZIONE CANALI AEREA LIVELLO +1 | | | | | |
| E. N. 01/01/13/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100 | | | | | |
| PROGETTORE E COORDINATORE TECNICO: CO.I.L. - COORDINATORE: ING. RICCARDO | | | | | |
| Via C. M. 100 - 10121 - TORINO - TEL. 011/26111111 - FAX 011/26111111 | | | | | |