



CITTA' DI TORINO

PALESTRA - Str. Castello di Mirafiori n.45
Istituto Comprensivo Mirafiori - E13

OPERE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
A SERVIZIO DEI NUOVI SPOGLIATOI

Titolare dell' attivita'

IRIDE
SERVIZI

Il Progettista :

Ing. Giuseppe BRIAMONTE
STUDIO TECNICO
Via Romolo Galia 12 - 10136
Tel. 011/3043204 Fax 011/3043204



PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO
Schema planimetrico: Impianto di Illuminazione
ordinaria, di sicurezza e presa di servizio
Schema unifilare: Quadro Elettrico Palestra
Piccola (QPP) ESISTENTE

NOME-FILE Scala Plot

0000

SCALA

Varie


ELABORATO

01

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	emissione	Ottobre 2011	p.l. Carmelo GALOIA
1			
2			
3			
4			
5			


A TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' E NON POTRA' ESSERE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO SENZA N.S. ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

NUOVI SPOGLIATOI - Scala 1:50

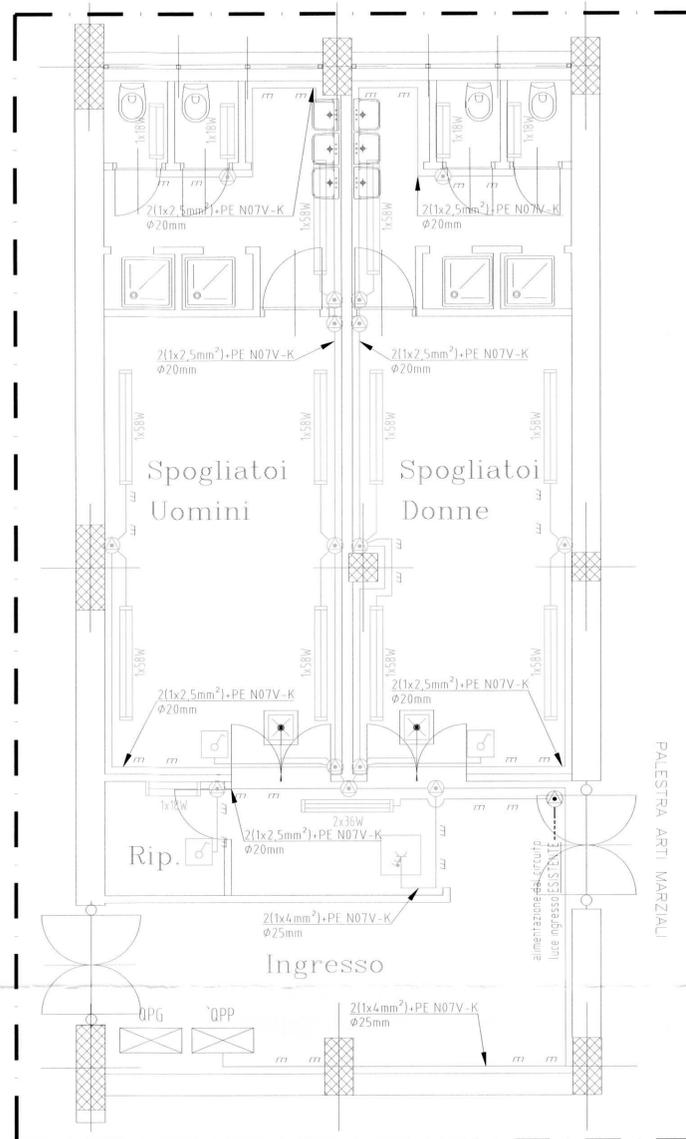

PALESTRA ARTI MARZIALI

PIANTA PIANO RIALZATO - Scala 1:150


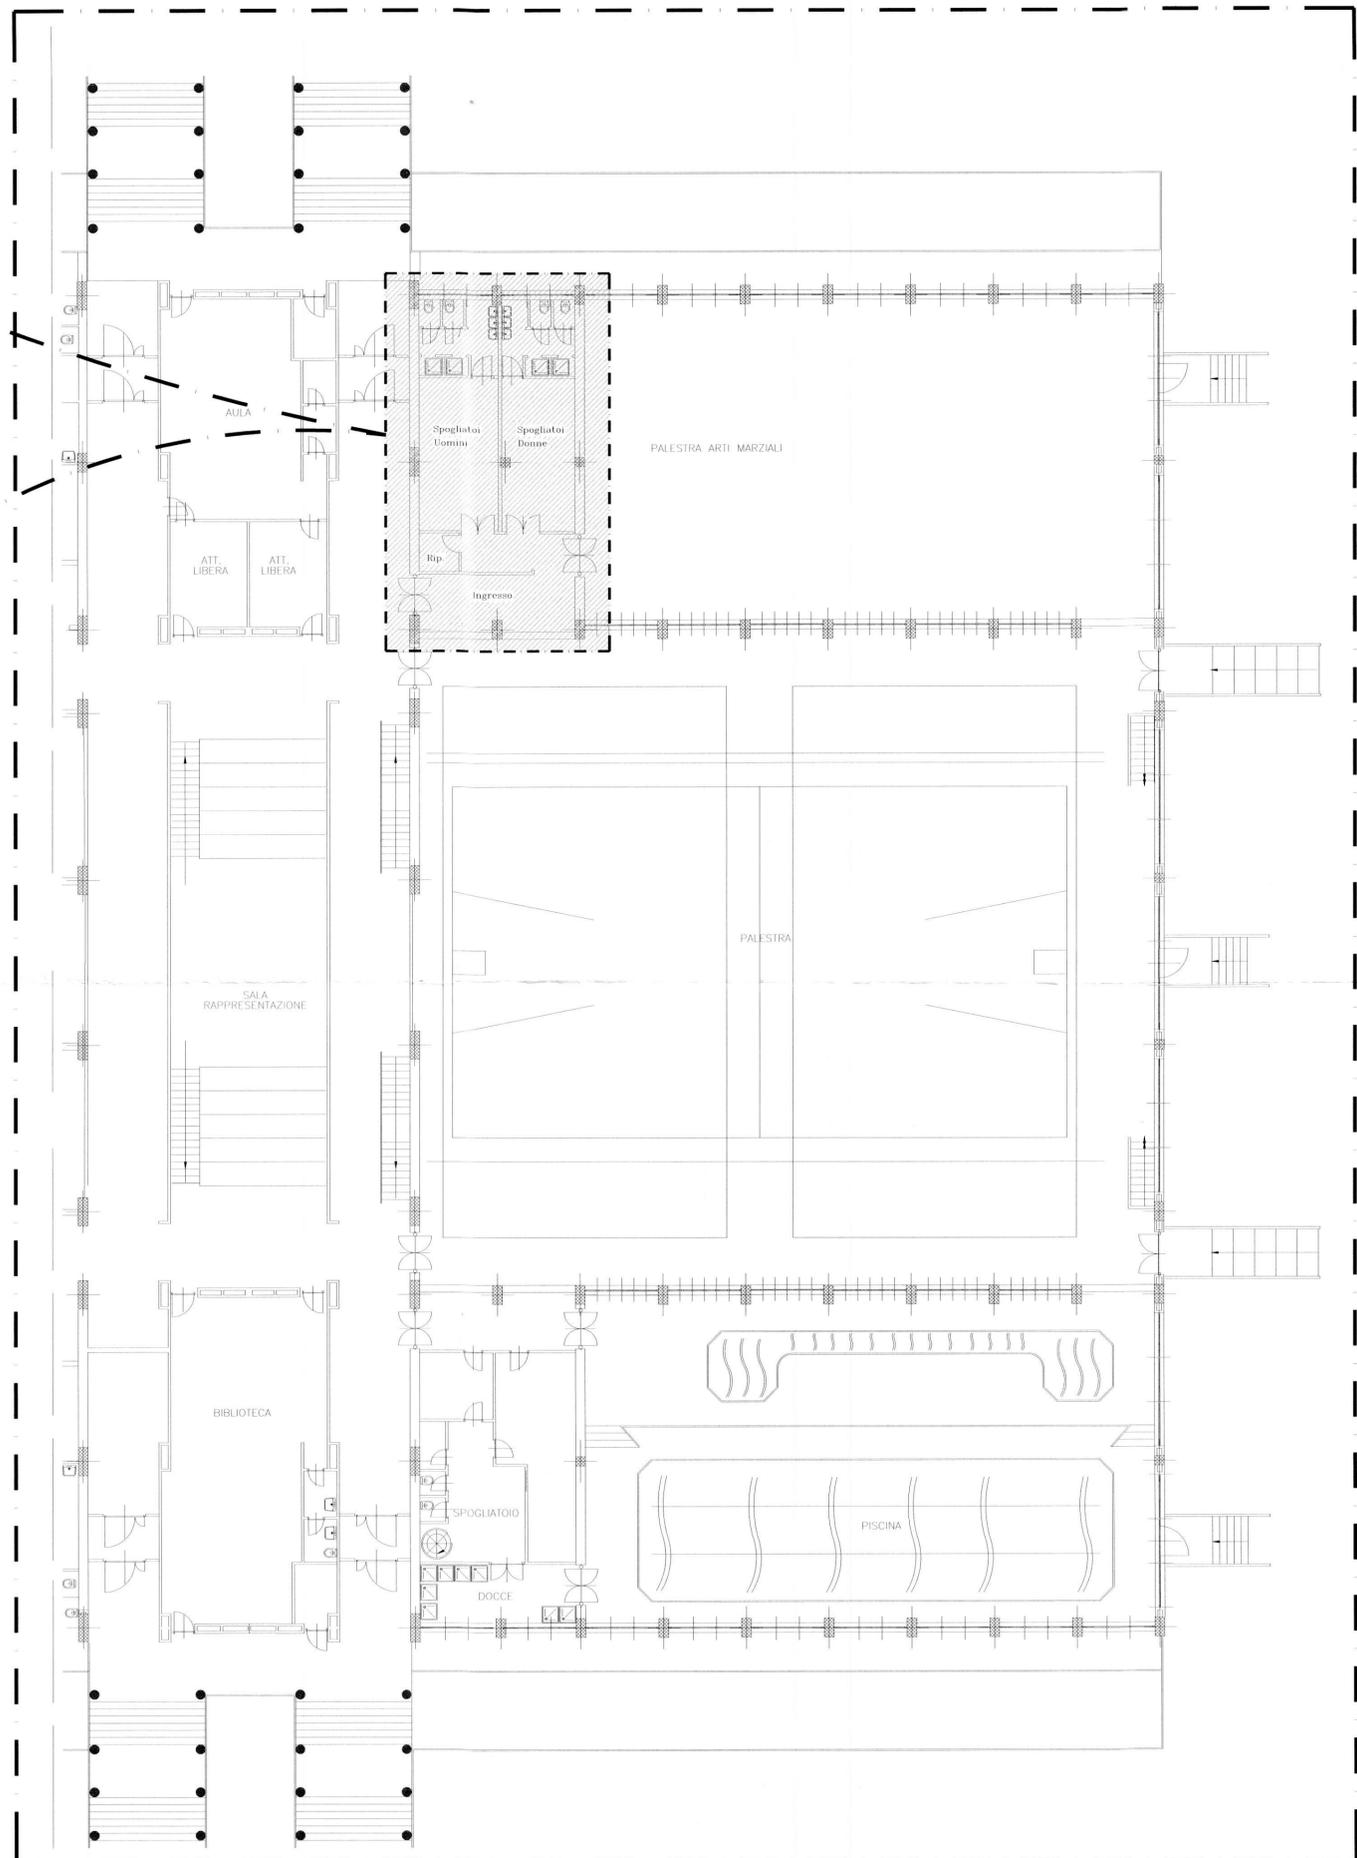


LEGENDA

- Quadro Elettrico ESISTENTE
- Plafoniera IP65 con corpo e coppa in policarbonato per installazione a parete con lampada fluorescente da 1x18W
- Plafoniera IP65 con corpo e coppa in policarbonato per installazione a parete con lampade fluorescenti da 2x36W
- Plafoniera IP65 con corpo e coppa in policarbonato per installazione a parete con lampada fluorescente da 1x36W
- Plafone IP65 con lampada fluorescente 18W con gruppo autonomo per illuminazione di sicurezza
- Interruttore unipolare IP55
- Preso IP55 tipo UNEL 2P+T bipasso 10/16A con terra centrale e laterale ed alveoli di sicurezza protetta da interruttore automatico bipolare MF 10A
- Scatola di derivazione IP55 posata a parete
- Conduttura in tubazione di PVC rigido posata a vista

N.B.: Tutte le apparecchiature elettriche di colore NERO sono esistenti, quelle di colore CIANO saranno di nuova realizzazione.

SCHEMA UNIFILARE DEL QPP ESISTENTE

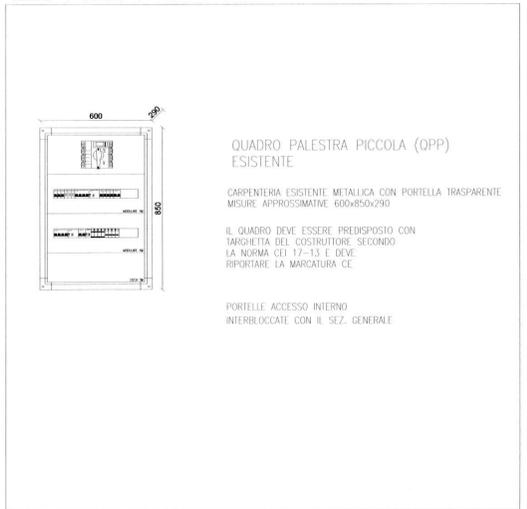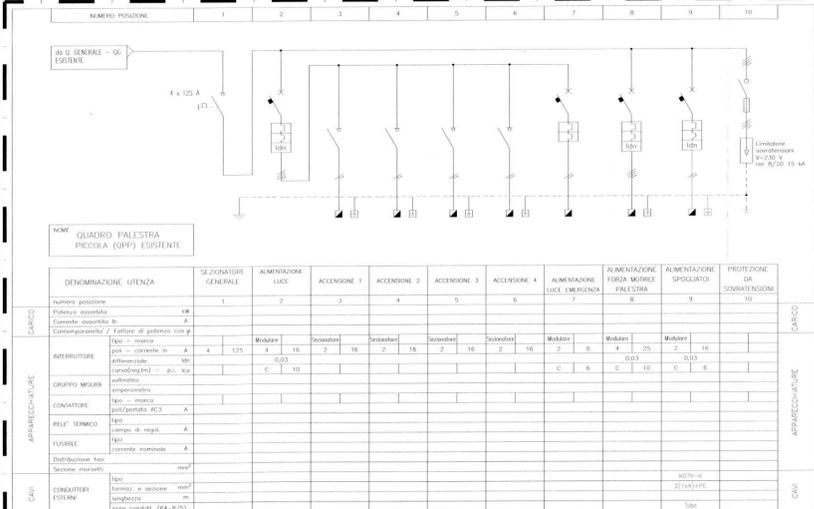

QUADRO PALESTRA PICCOLA (QPP) ESISTENTE

CARPENTERIA ESISTENTE METALLICA CON PORTELLA TRASPARENTE
MISURE APPROSSIMATIVE 600x850x290

IL QUADRO DEVE ESSERE PREDISPOSTO CON TARGHETTA DEL COSTRUTTORE SECONDO LA NORMA CEI 17-13 E DEVE RIPORTARE LA MARCATURA CE

PORTELLA ACCESSO INTERNO
INTERBLOCCATE CON IL SEZ. GENERALE