CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Culturali
Settore Edifici per la Cultura
Via San Francesco da Paola n. 3
10123 Torino

PROGETTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VILLA AMORETTI ED ARANCIERA DEL PARCO RIGNON, Via Filadelfia, n. 205, Torino

Gruppo di progettazione:
Progettazione Settore Edifici per la Cultura

Progetto architettonico: Arch. Rosalba Sturz, Ing. Rodolfo Zarrelli, Geom. Mauro Bono
Coordinamento progetto architettonico: Arch. Rosalba Sturz

Progettazione Associazione Temporanea di Professionisti

Progetto strutturale: Ing. Mario Rouchotta
Progetto impianti fluidomeccanici: Ing. Giovanni Francesco Lo Cigno
Progetto impianti elettrici: Ing. Sergio Berno
Redazione piano di sicurezza e coordinamento: Ing. Gianluca Chiese
Coordinamento Associazione Temporanea di Professionisti: Arch. Stefano Trucco
Responsabile di Procedimento:
Dirigente del Settore Edifici per la Cultura:
Ing. Sergio Brero

AS-BUILT | VILLA AMORETTI

OGGETTO:
Progetto impianti elettrici e speciali
IMPIANTI SPECIALI
pianta piano primo – Villa Amoretti

FILE: 32070_510 (Ev34As) ANT-RIV-TVCC-DS_P1.DWG

SCALA: 1:50

IMPRESA ESECUTRICE

CEMS
IMPIANTI TECNOLOGICI
via S.Pertinace - 5/D - Vinchiaturo (CB)
s.s.v. 85021 - tel (ufficio) 0874/711460
e-mail: cems@cems.it - fax: 0874/711490

ELABORATO
E.v. 34As

Rev.no	Data	Descrizione	Redatto	Verif.	Approv.
0	05/02/2007	AS-BUILT	Perelli	Trucco	Gilli

IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO E' VALIDO UNICAMENTE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI

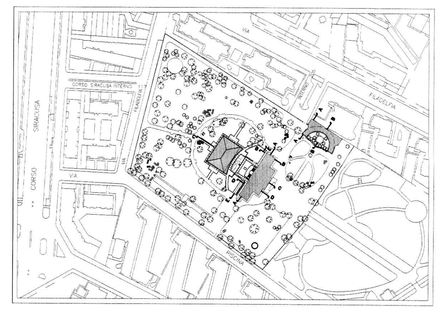

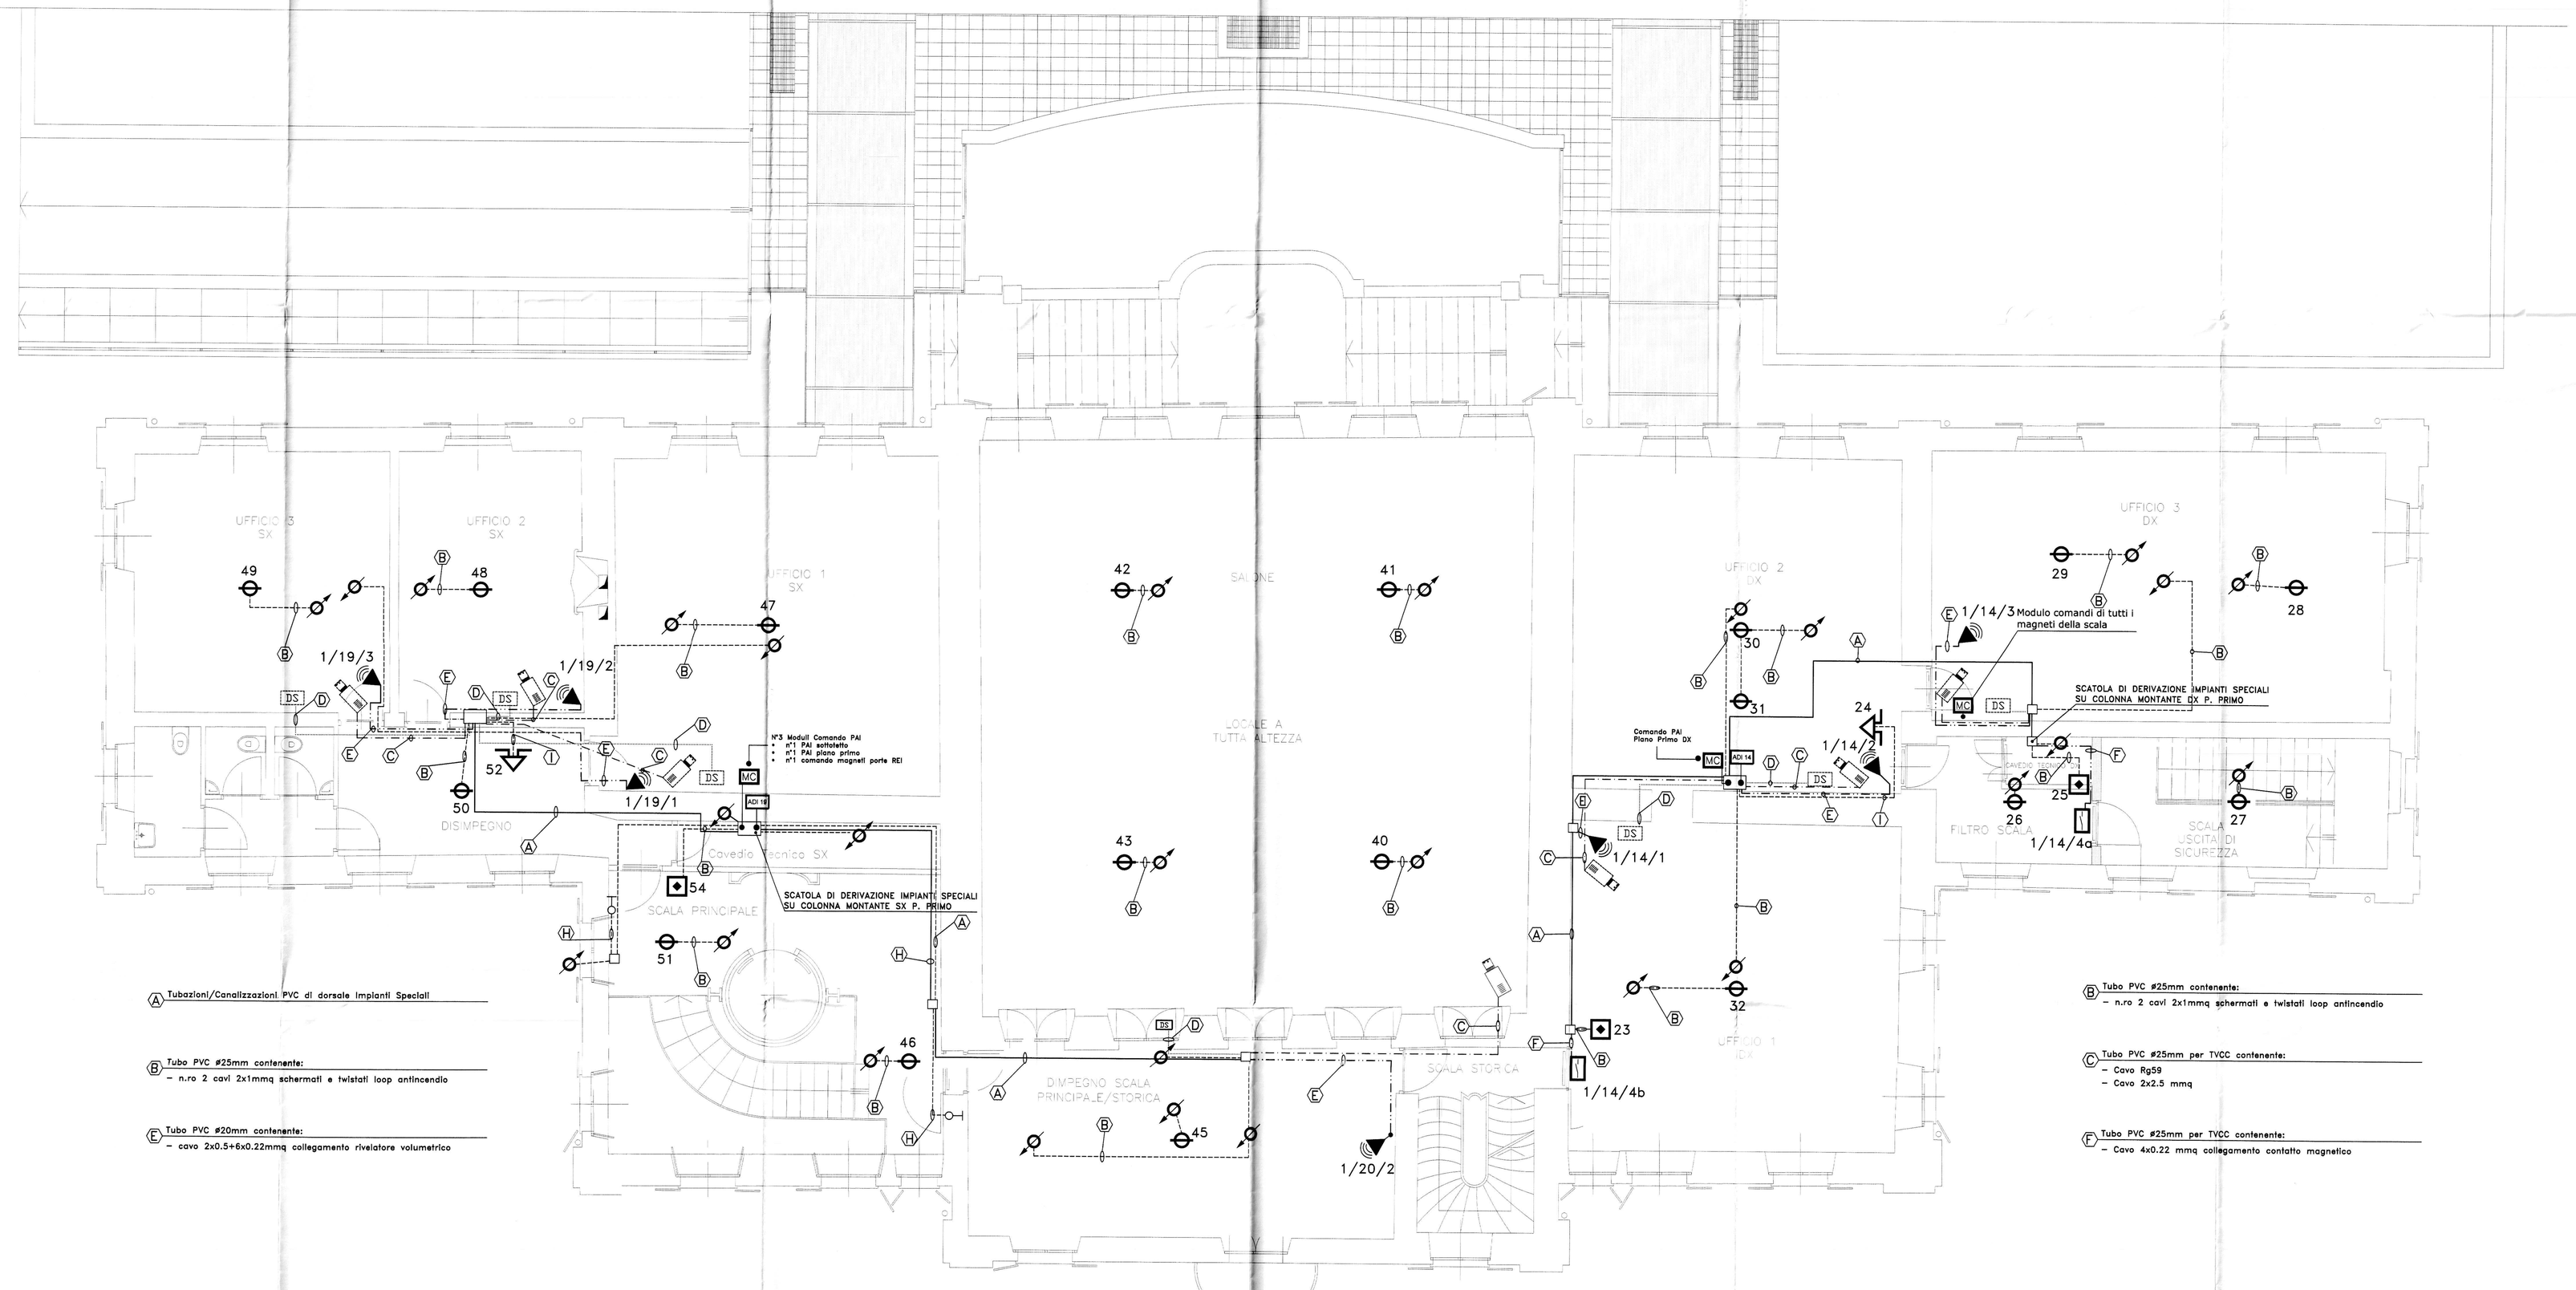

(A) Tubazioni/Canalizzazioni PVC di dorsale Impianti Speciali

(B) Tubo PVC #25mm contenente:
– n.ro 2 cavi 2x1mmq schermati e twistati loop antincendio

(E) Tubo PVC #20mm contenente:
– cavo 2x0.5+6x0.22mmq collegamento rivelatore volumetrico

(I) Tubo PVC #32mm contenente:
– FG10(O)M1 CEI 20.36 3x2.5mmq Alim. pannello ottico/acustico per segnalazione avviso incendio

(H) Tubo PVC #25mm contenente:
– Cavo alimentazione elettromagneti 12 V 2x2.5 mmq

(D) Tubo PVC #20mm diffusione sonora centralizzata contenente:
– Cavo 2x1.5 mmq

(B) Tubo PVC #25mm contenente:
– n.ro 2 cavi 2x1mmq schermati e twistati loop antincendio

(C) Tubo PVC #25mm per TVCC contenente:
– Cavo Rg59
– Cavo 2x2.5 mmq

(F) Tubo PVC #25mm per TVCC contenente:
– Cavo 4x0.22 mmq collegamento contatto magnetico

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONI/CANALIZZAZIONI PRINCIPALI PER IMPIANTI SPECIALI
	TUBAZIONI PVC IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
	TUBAZIONE PVC IMPIANTO ANTINTRUSIONE
	TUBAZIONE PVC IMPIANTO TVCC
	TUBAZIONE PVC DIFFUSIONE SONORA CENTRALIZZATA
	TUBAZIONE PVC DIFFUSIONE SONORA LOCALE
	COLONNA MONTANTE
CA	CENTRALE ANTINTRUSIONE
RP	CENTRALINA RIVELAZIONE FUMI AD B LOOP ANALOGICI INDIRIZZATI
	SCATOLA ELETTRICA DI DERIVAZIONE
DS	DIFFUSORE SONORO IMPIANTO CENTRALIZZATO
	PULSANTE INDIRIZZATO DI SEGNALAZIONE INCENDIO
	RIVELATORE INDIRIZZATO DI FUMO POSATO IN AMBIENTE
	RIVELATORE INDIRIZZATO DI FUMO POSATO SOPRA CONTROSOFFITTO
	RIVELATORE INDIRIZZATO DI FUMO POSATO SOTTO PAVIMENTO GALLEGGIANTE
	SEGNALAZIONE OTTICA DI ANOMALIA O DI INTERVENTO PER RIVELATORI POSATI SOPRA CONTROSOFFITTI O SOTTO PAVIMENTI GALLEGGIANTI
	RIVELATORE INDIRIZZATO DI FUMO DI TIPO TERMOVELOCIMETRICO
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO – TRASMETTITORE
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO – RICEVITORE
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO – TRASMETTITORE/RICEVITORE
	ELEMENTO RIFLETTENTE PER RIVELATORE LINEARE DI FUMO
	MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO
	MODULO DI INGRESSO INDIRIZZATO
	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO PER SEGNALAZIONE DI AVVISO INCENDIO
ALIM	ALIMENTATORE 24Vcc PER COMPONENTI DI RIVELAZIONE INCENDIO
	CONTATTO MAGNETICO
	SENSORE SISMICO (CONTATTO MAGNETICO A VIBRAZIONE)
	BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI
	RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
	CENTRALINA PERIFERICA SISTEMA ANTINTRUSIONE
	TASTIERA ALFANUMERICA INSERZIONE/DISINSERZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE
	DISPOSITIVO OTTICO/ACUSTICO ALLARME ANTINTRUSIONE
	SISTEMA DI BARRIERE ANTIACCHEGGIO
	MICROFONO CON BASE DA TAVOLO
	COLONNA SONORA 2x6
	AOI
	TELECAMERA TVCC
	TELECAMERA TVCC PREDISPOSIZIONE
DS	PREDISPOSIZIONE PER DIFFUSORE SONORO IMPIANTO CENTRALIZZATO
	CONTATTO DI RITENUTA ELETTROMAGNETICA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO