CITTA' DI TORINO

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "RUFFINI"

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO

dott. arch. GIANCARLO PAVONI — ARTECH STUDIO - Torino, via Vittorio Amedeo II n.21
dott. ing. Remo Mendolicchio
dott. arch. Stefano Freghieri

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE IN C.A.

termici e di trattamento aria, di raffrescamento e ventilazione forzata, elettrici e speciali, di illuminazione, idrosanitari, antincendio e sicurezza

dott. ing. GIANCARLO GRAMONI — CYD - Torino, c.so Re Umberto n.129

CYD Studio d'Ingegneria di
dott. ing. GIANCARLO GRAMONI
Corso Re Umberto 129 — 10128 Torino
Tel. 011/318.67.10 Fax 011/316.41.61
email:studycyd@tin.it P. Iva 07267540016

PROGETTO ESECUTIVO

A - 1.13 - IMPIANTO TVCC

PIANTA PIANO GRADINATE (+4.48)

disegno	scala	data
19/A	1:200	LUGLIO 2004

Visto il responsabile del procedimento dirigente del settore impianti sportivi
dott. ing. GIANCARLO REVELCHIONE

[redacted]

I.S.T.EL. snc di ROMANO S. & C.
Via S. Botticelli 26/D — 10154 Torino
Tel. 011/205.24.71 011/205.29.00
email: istel_torino@libero.it

DESCRIZIONE DELLE OPERE

IMPIANTO TVCC COMPLETO CON LA FORNITURA IN OPERA DI N°4 TELECAMERE SPEED DOME E PREDISPOSIZIONE CON TUBAZIONE PER FM E SEGNALI PER LE ALTRE. COLLEGAMENTO CON CAVO RG59 ALLA CENTRALE DA FORNIRE E POSARE IN CONTROL ROOM E ALIMENTAZIONE 220V PARTENTE DA QP COLLEGAMENTO TRA LA CENTRALE E LE TVCC NELLA CORONA CON CAVO RS485 SCHERMATO

LEGENDA

	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO (PREDISPOSIZIONE PUNTO DI ALIMENTAZIONE FM E SEGNALE)
	CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO
	TELECAMERA TIPO SPEED DOME MOTORIZZATA CON ANGOLO DI ROTAZIONE DI 360°
	TUBAZIONE IN PVC 25/32mm
	BOX IN PVC DA INCASSO IP55
	ATTESTAZIONE ALLA DORSALE IMPIANTI SPECIALI
	TUBAZIONE IN PVC ø50mm PER PASSAGGIO CAVI DI ALIMENTAZIONE E CAVI DI SEGNALE

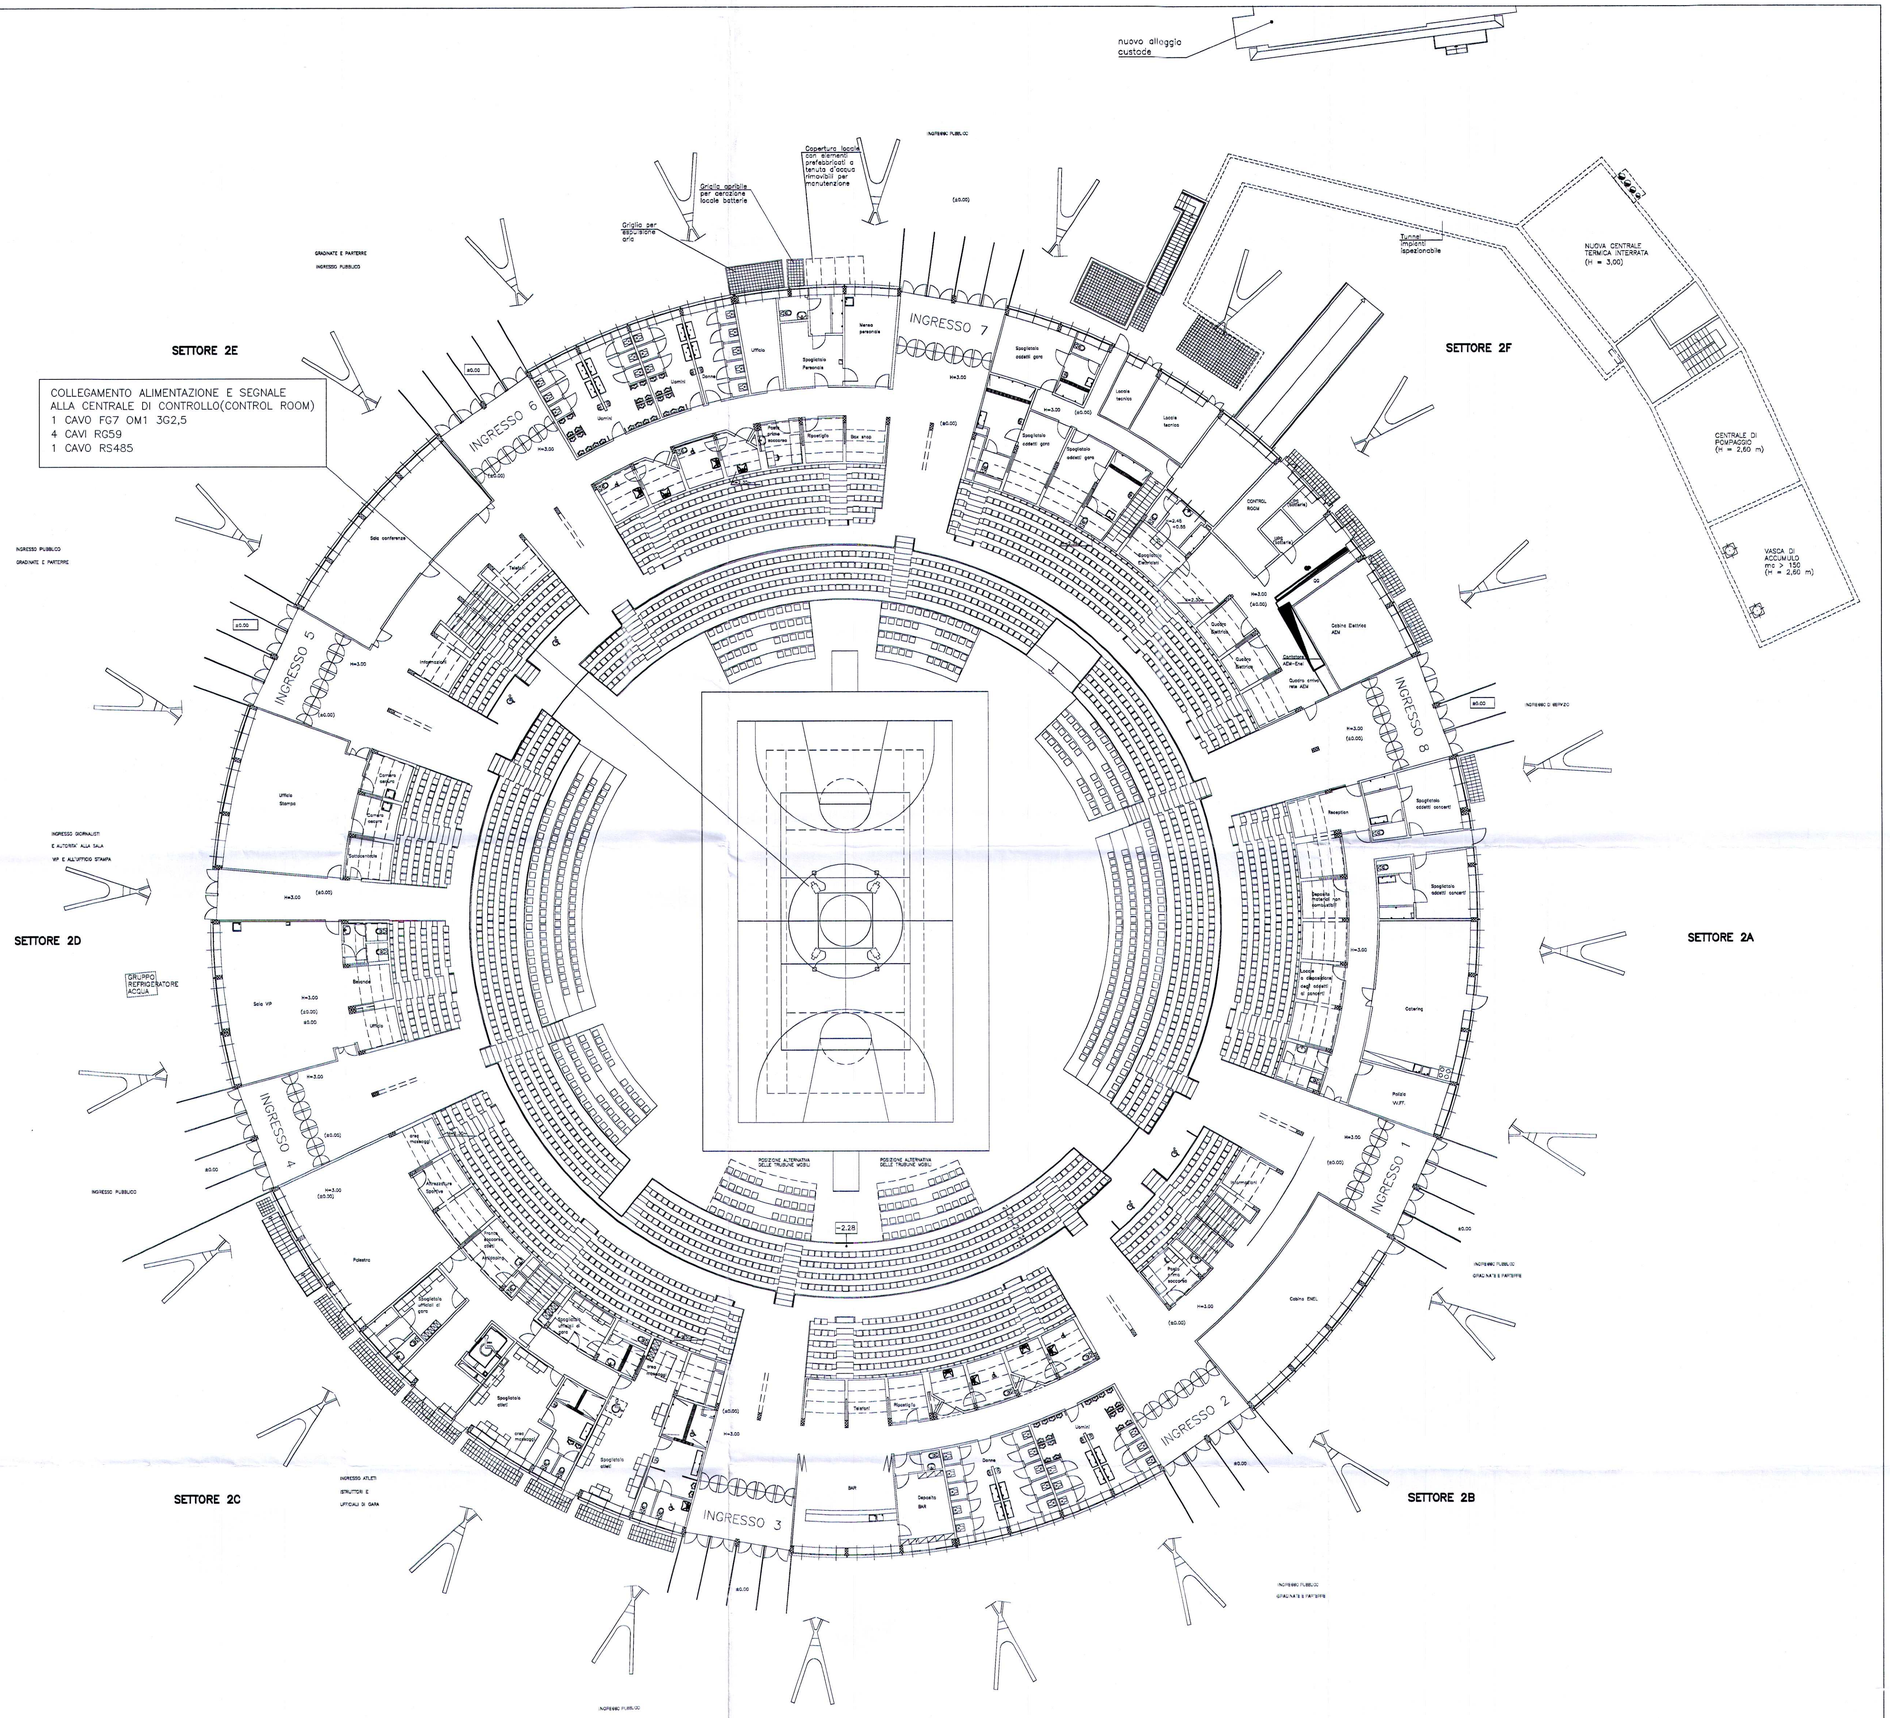
COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE E SEGNALE
ALLA CENTRALE DI CONTROLLO(CONTROL ROOM)
1 CAVO FG7 OM1 3G2,5
4 CAVI RG59
1 CAVO RS485
SETTORE 2E
SETTORE 2F
SETTORE 2D
SETTORE 2A
SETTORE 2C
SETTORE 2B
INGRESSO 1
INGRESSO 2
INGRESSO 3
INGRESSO 4
INGRESSO 5
INGRESSO 6
INGRESSO 7
INGRESSO 8
NUOVA CENTRALE TERMICA INTERRATA (H = 3,00)
CENTRALE DI POMPAGGIO (H = 2,60 m)
VASCA DI ACCUMULO mc > 150 (H = 2,60 m)
nuovo alloggio custode
CONTROL ROOM
Cabina Elettrica ACM
Cabina ENEL
Palestra
Palestra W.U.F.
Ufficio Stampa
Sala conferenze
Sala VIP
Balconi
Ufficio
Reception
Catering
Spogliatoio atleti
Spogliatoio arbitri di gara
Spogliatoio allenatori
Spogliatoio atleti disabili
Infermeria
Ambulatorio medico
Ambulatorio fisioterapia
Sala massaggi
Sala pesi
Sala ginnastica
Sala Bar
Segreteria Bar
Teatrino
Palestra
Gradinata
Gradinata
Gradinata